






FgArea: [' 0']
NC11 P2-15
2025-11-05 (Day 60)

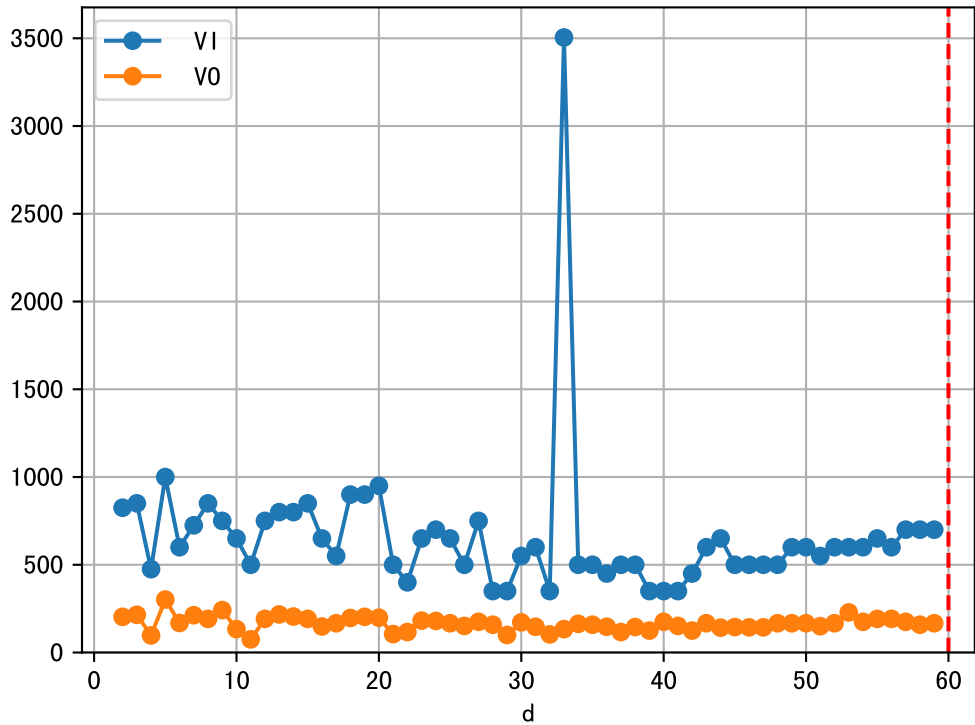


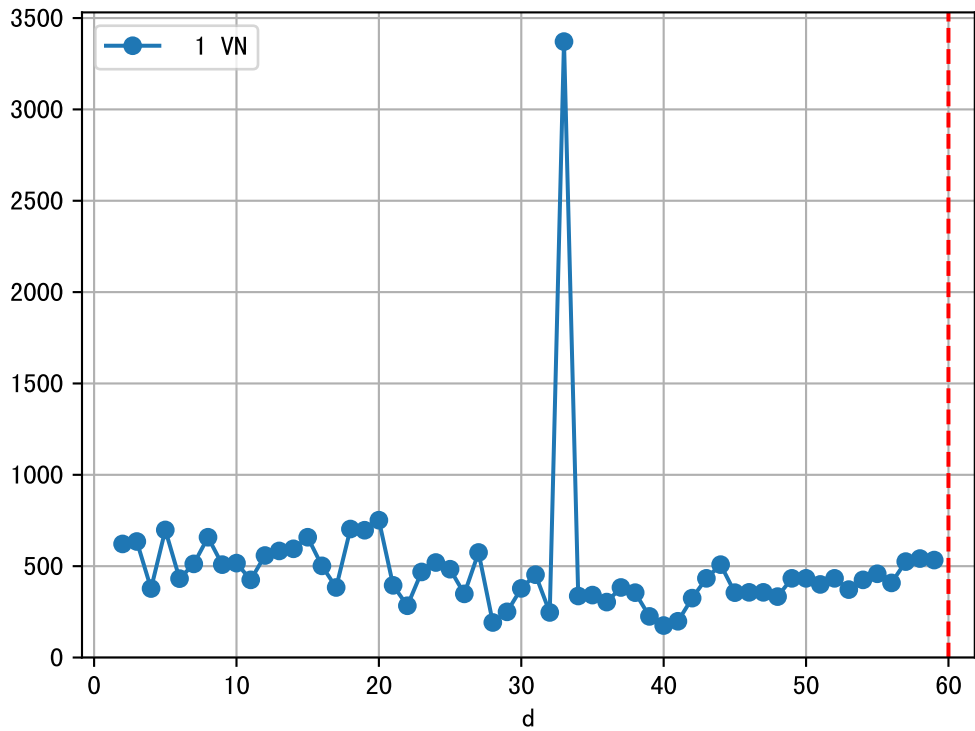

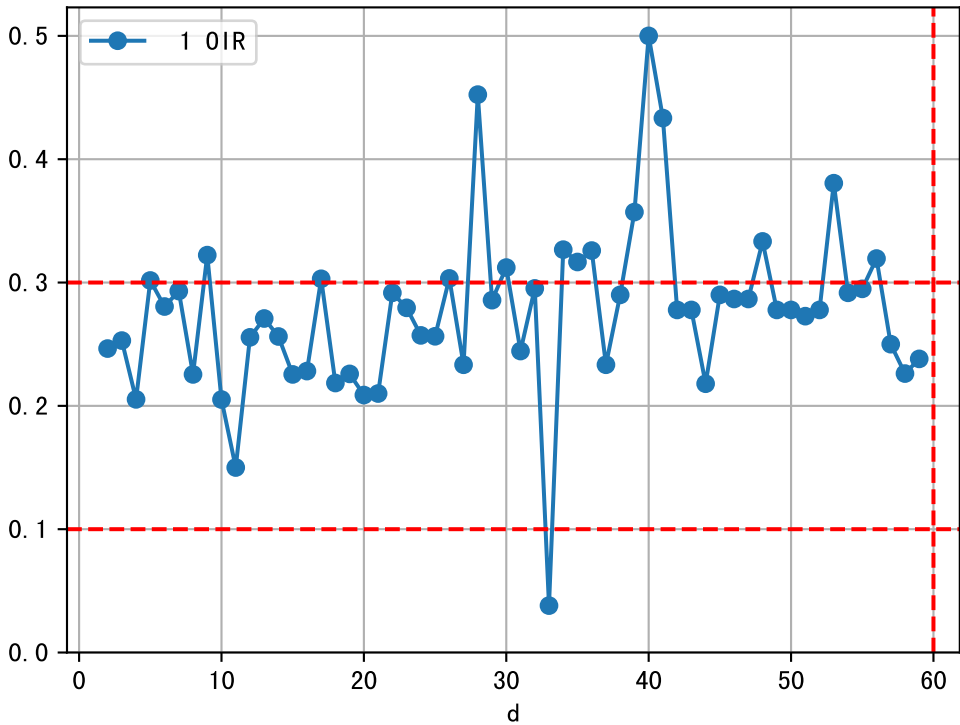


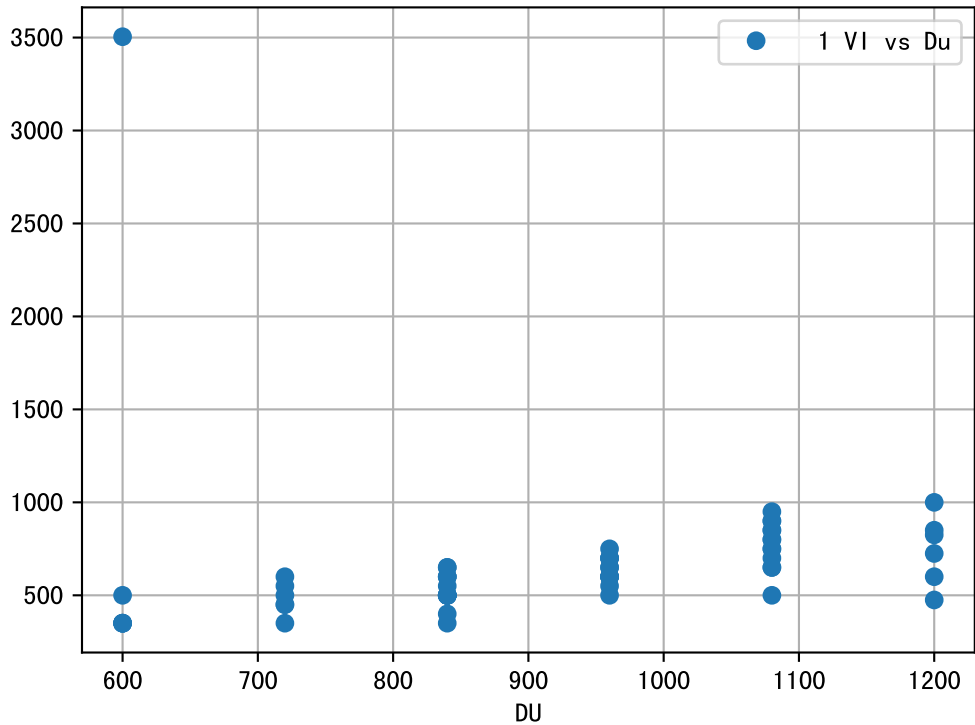


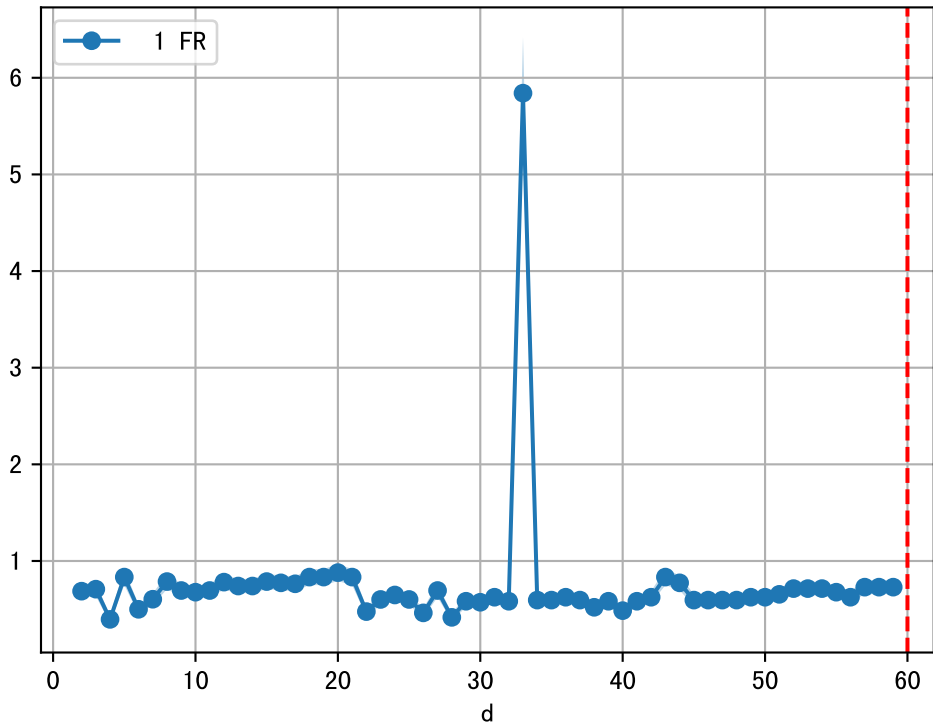

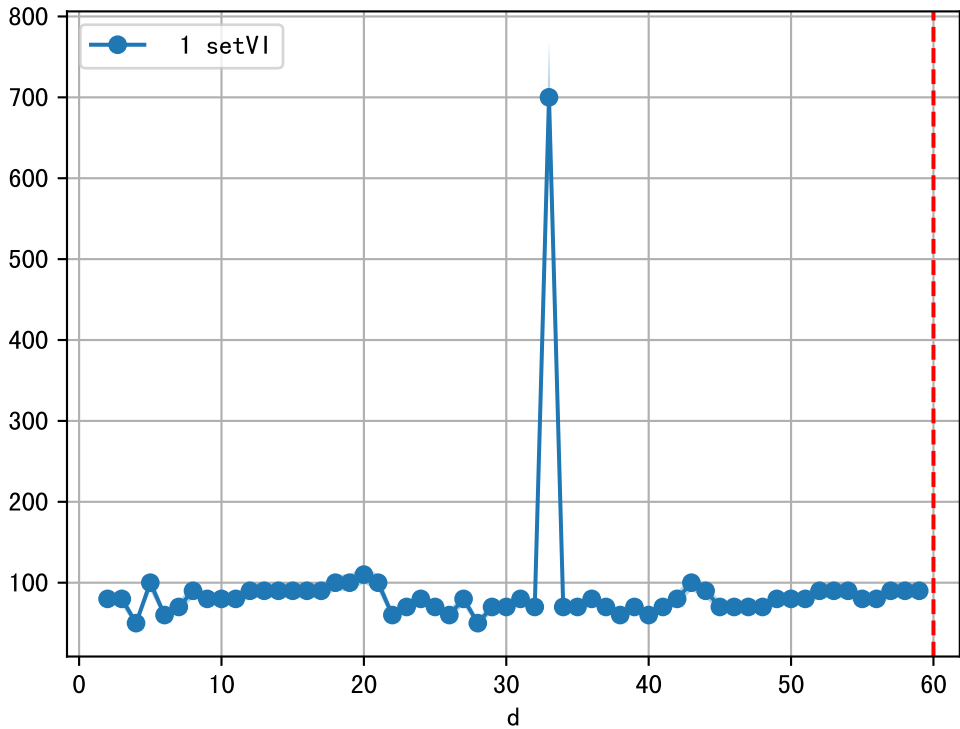


1 (fgArea = NA)

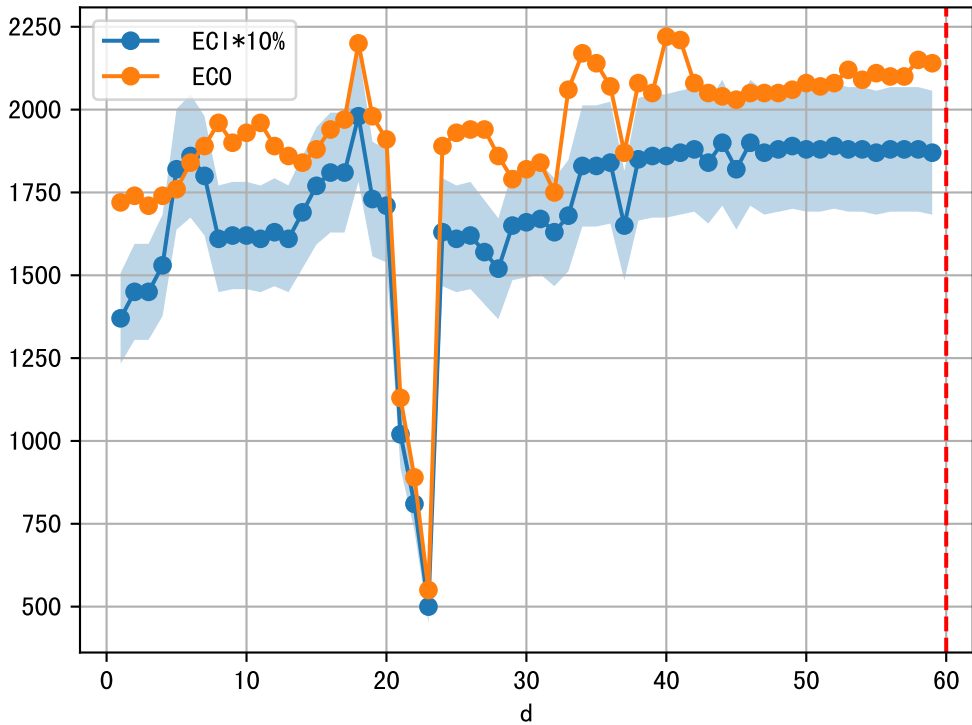


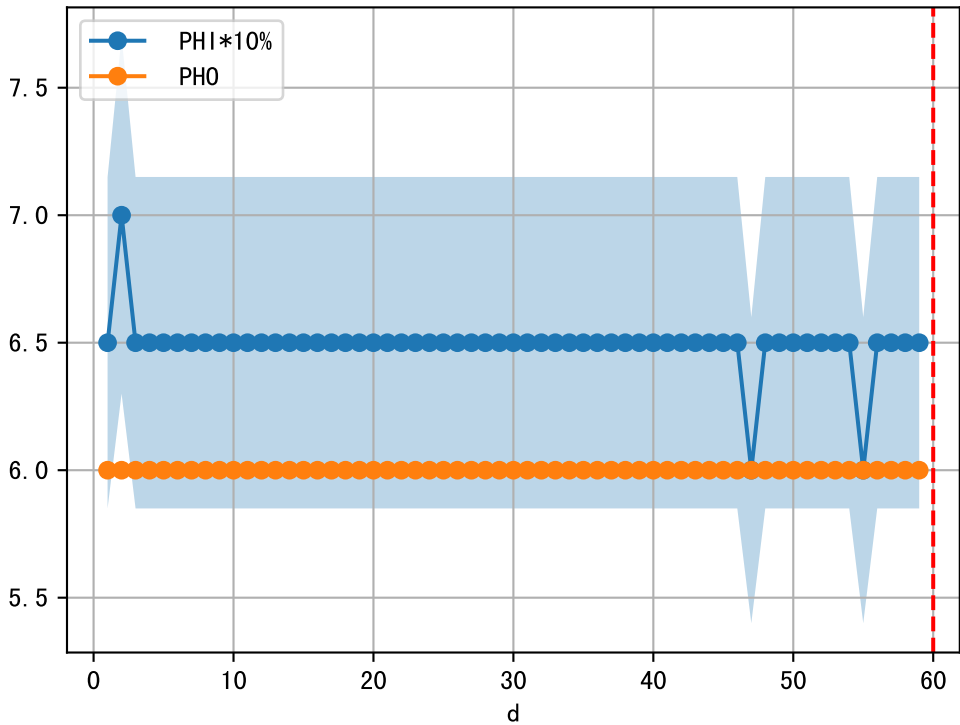


Plot [['EcFgro', 'EcFzExp', 'EcPltng', 'ECdef', 'EcParam', 'water_ec']]

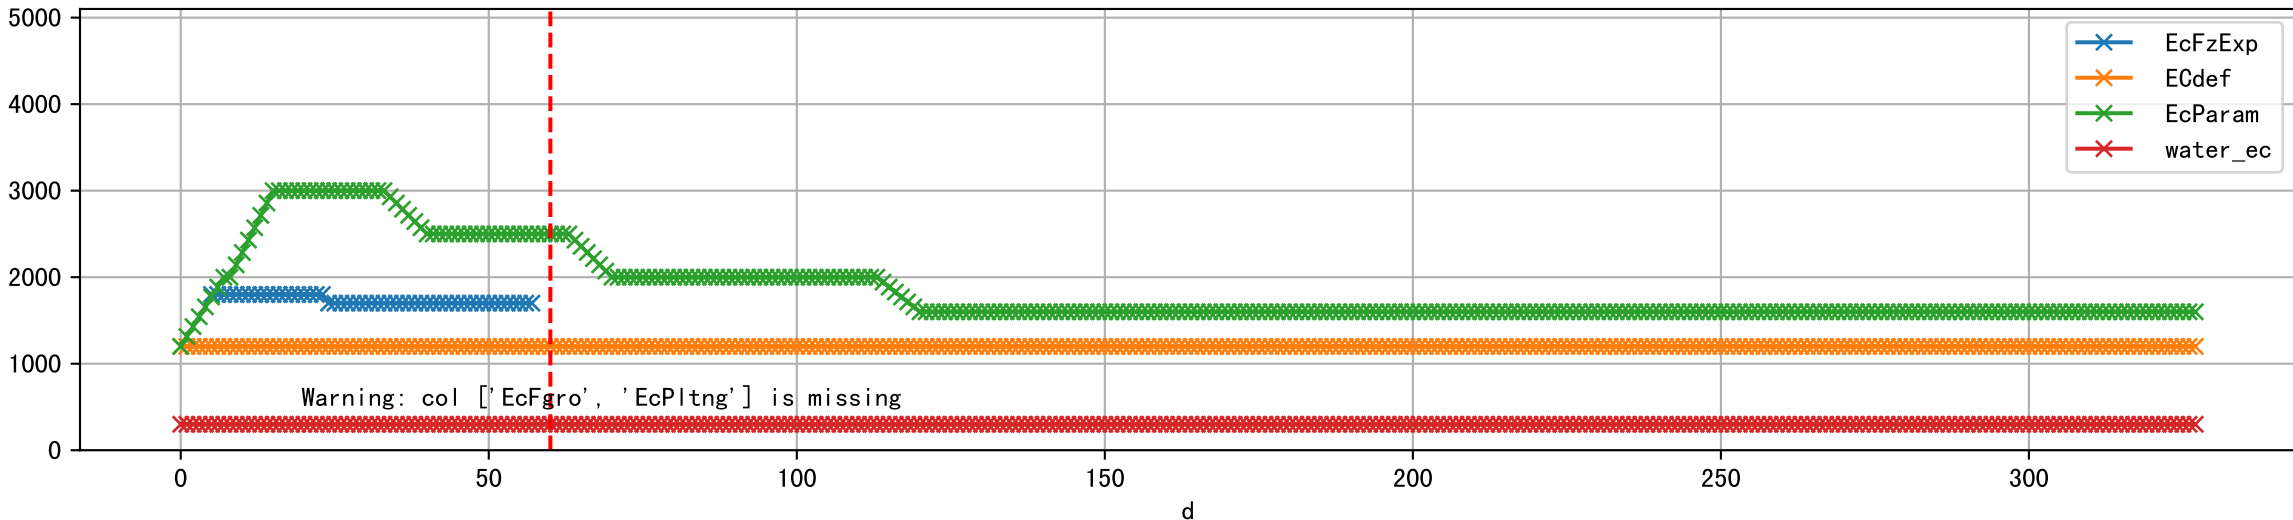


Plot ['ECopt']

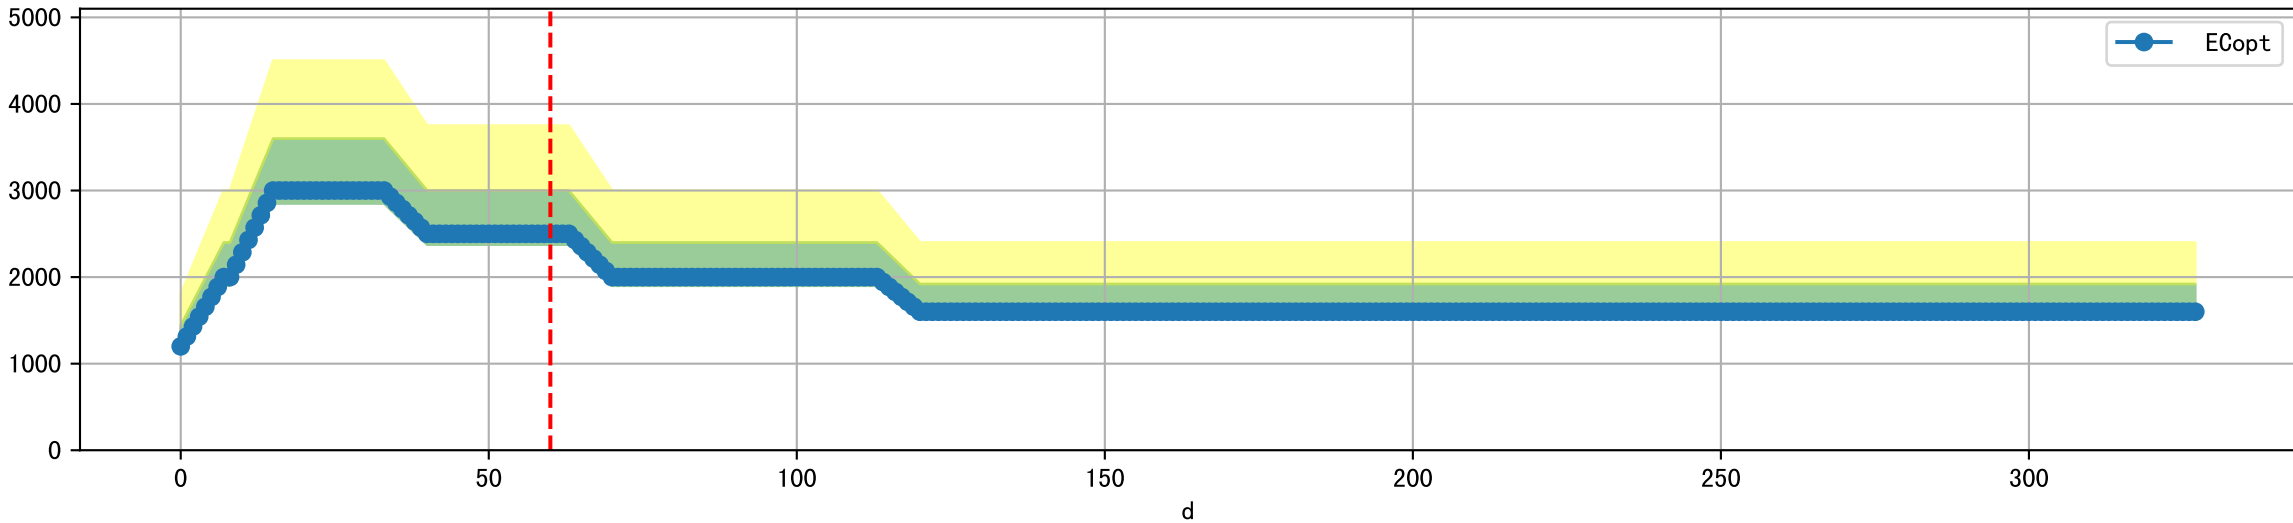


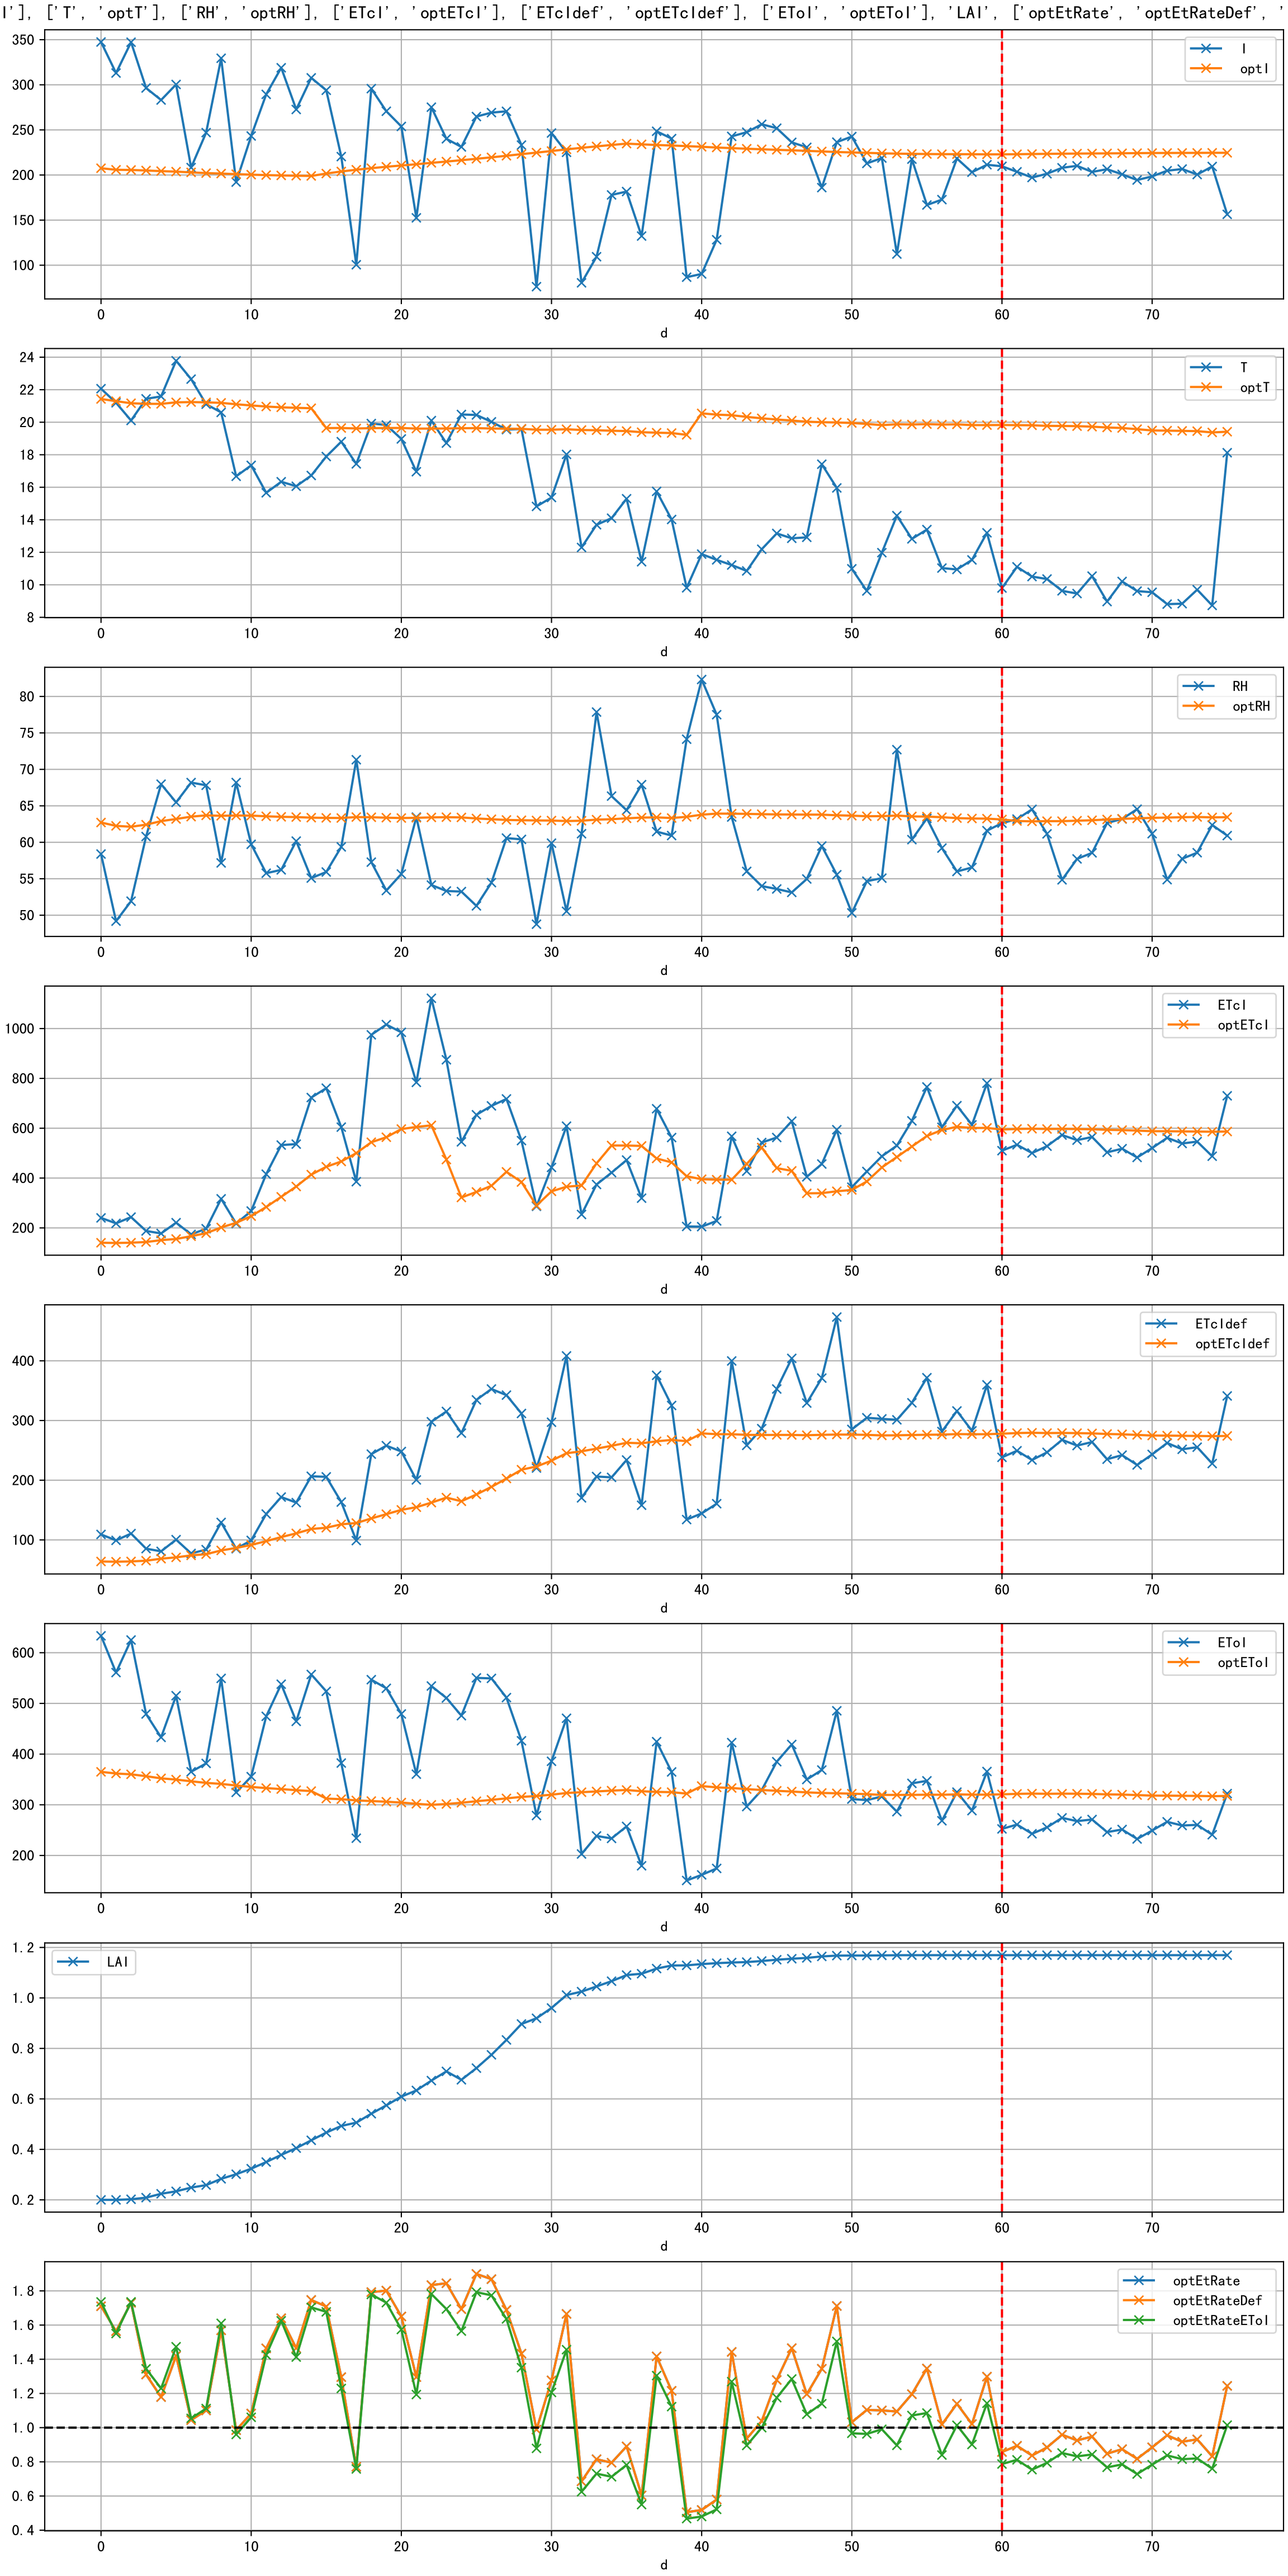

Plot [['taoc', 'taoc_raw:ro', 'taoc_avg:r-']]

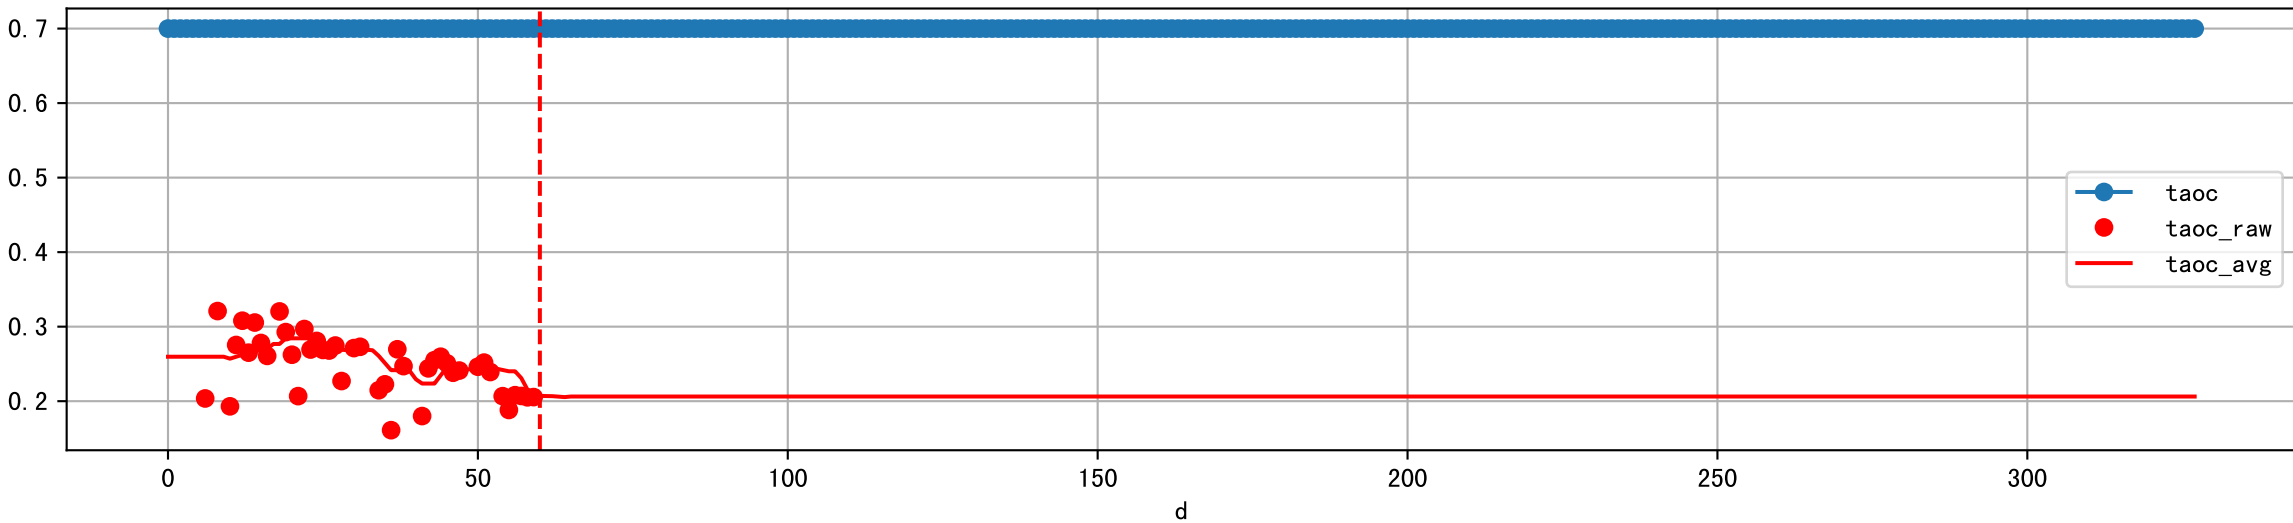


Plot [['setVI_ETcI', 'setVI_fgRec', 'setVI_VN', 'sISetVI']]

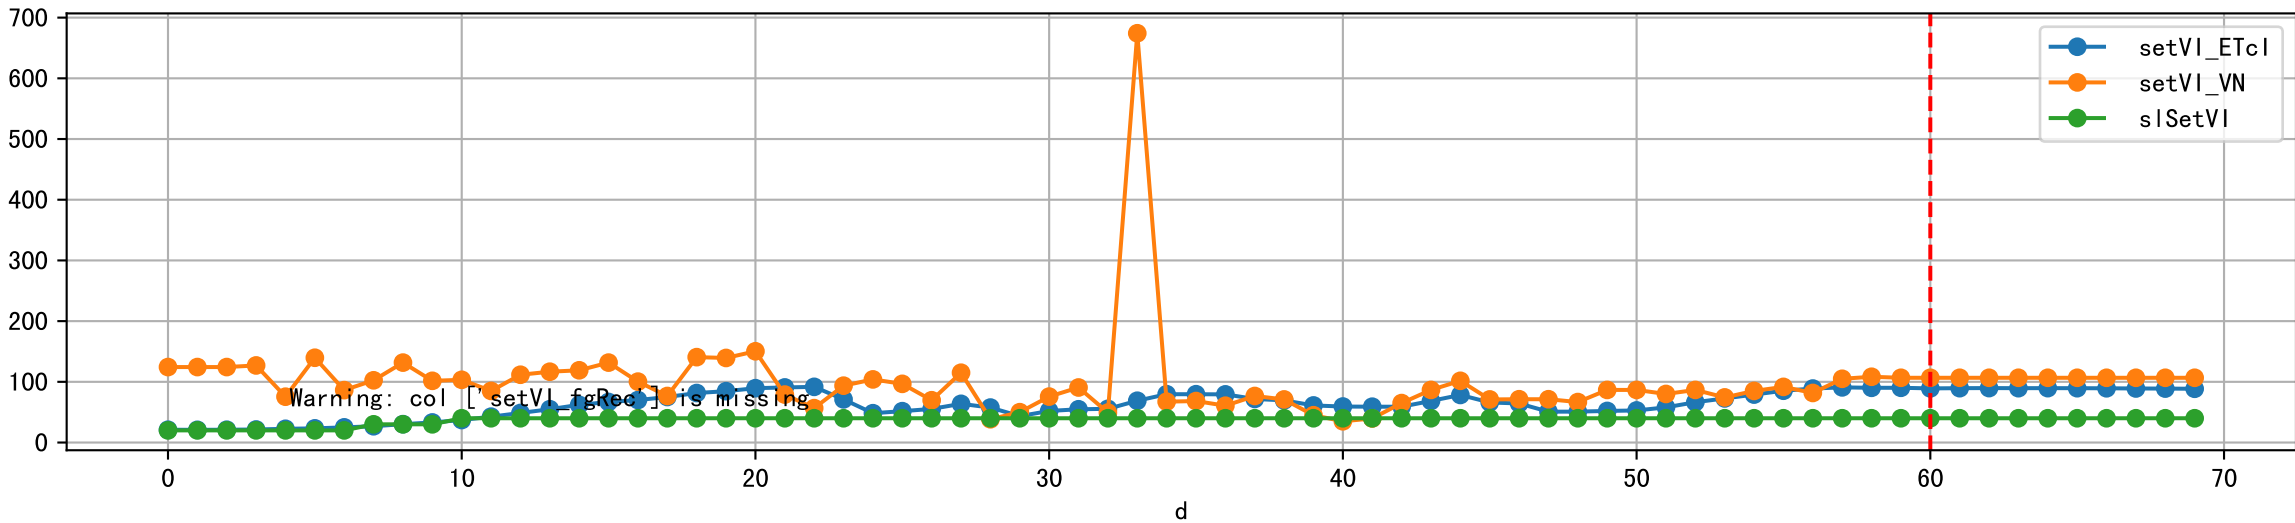





Plot [['FRV:b-o', 'FVI:r-o', 'VI:g-o']]

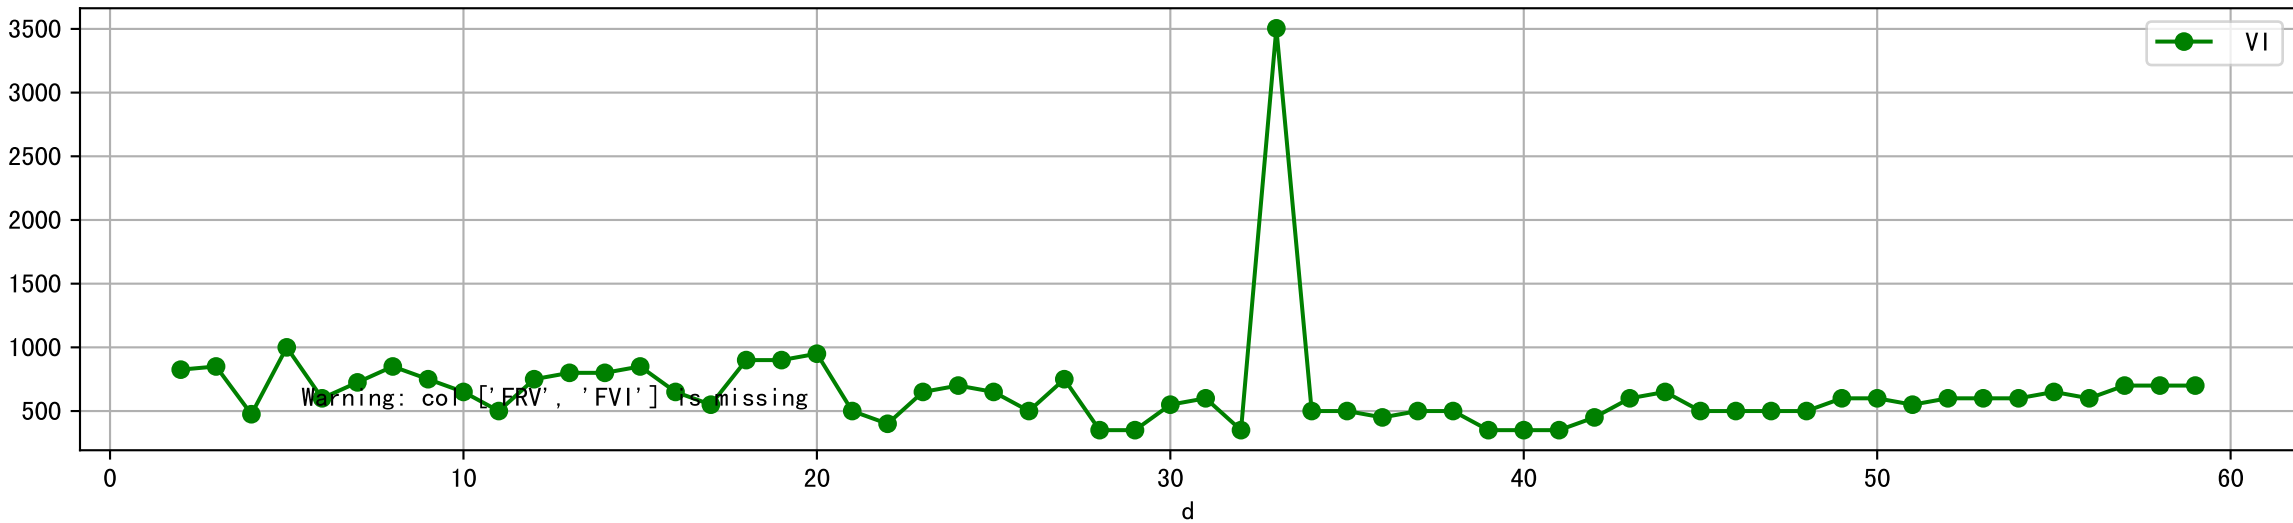


Plot [['ECC:b-o', 'FVIEC:r-o', 'ECI:g-o']]

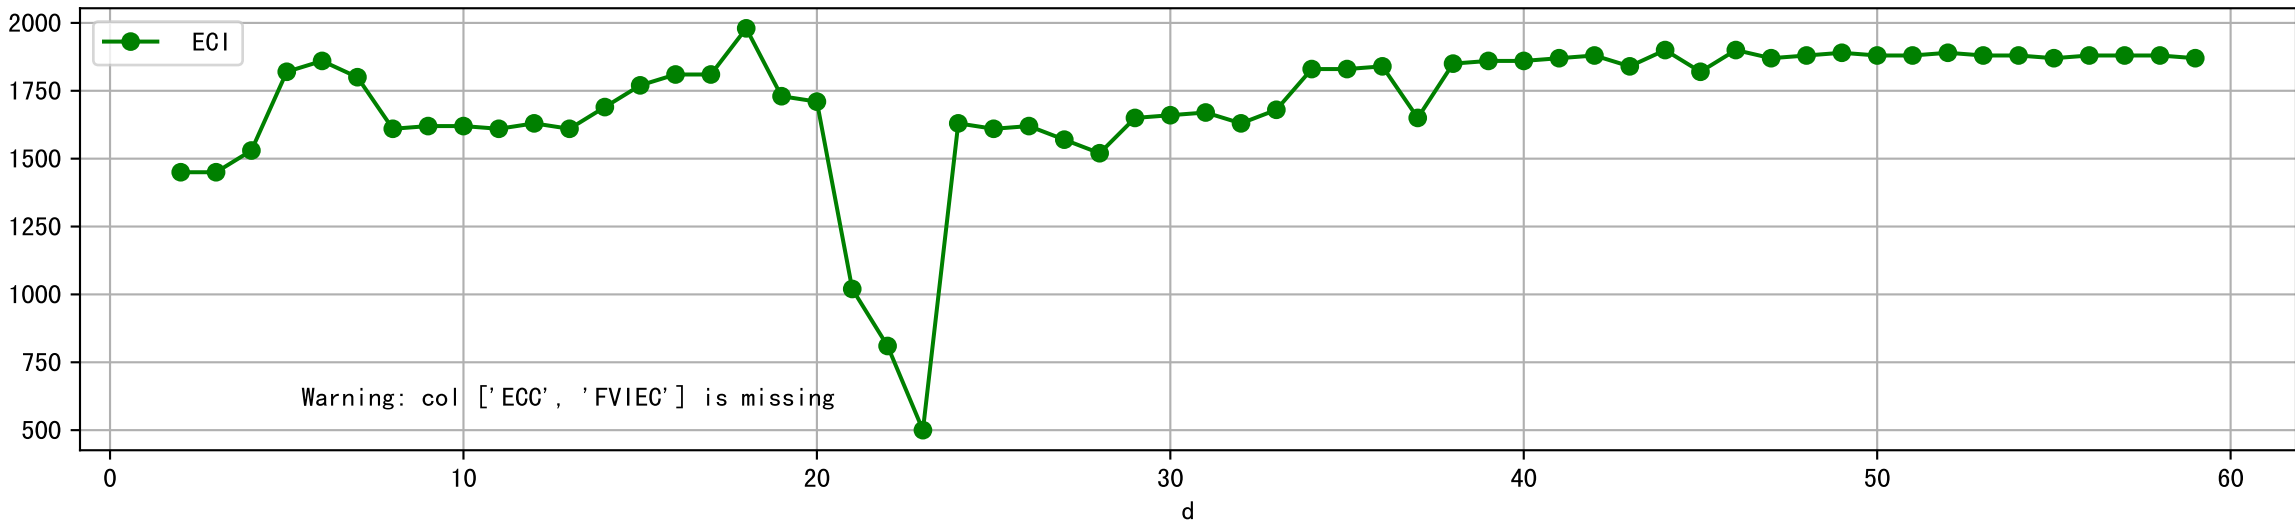


Plot [[' FV0EC:r-o' , ' ECO:g-o']]

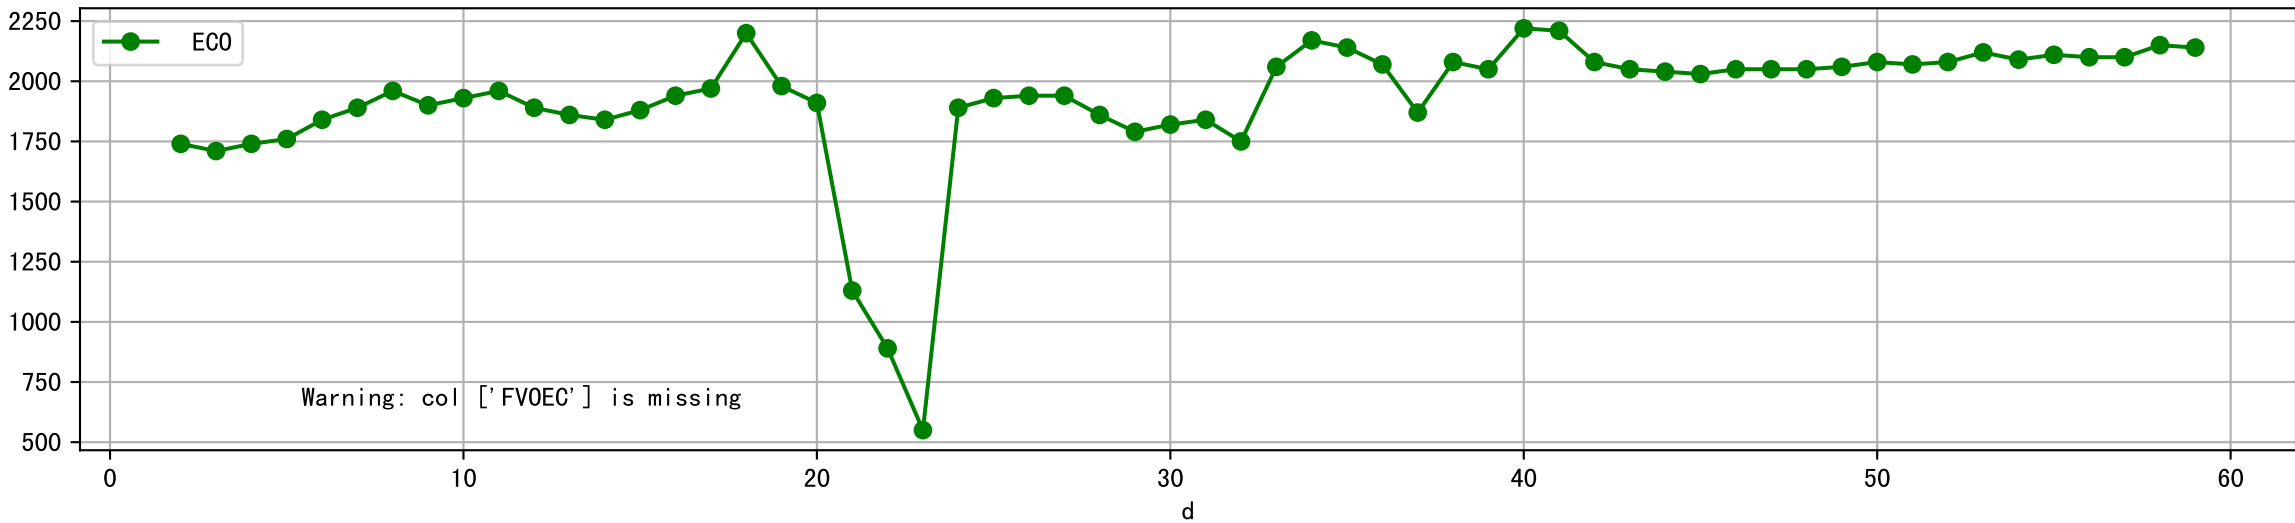


Plot [['PHC:b-o', 'FVIPH:r-o', 'PHI:g-o']]

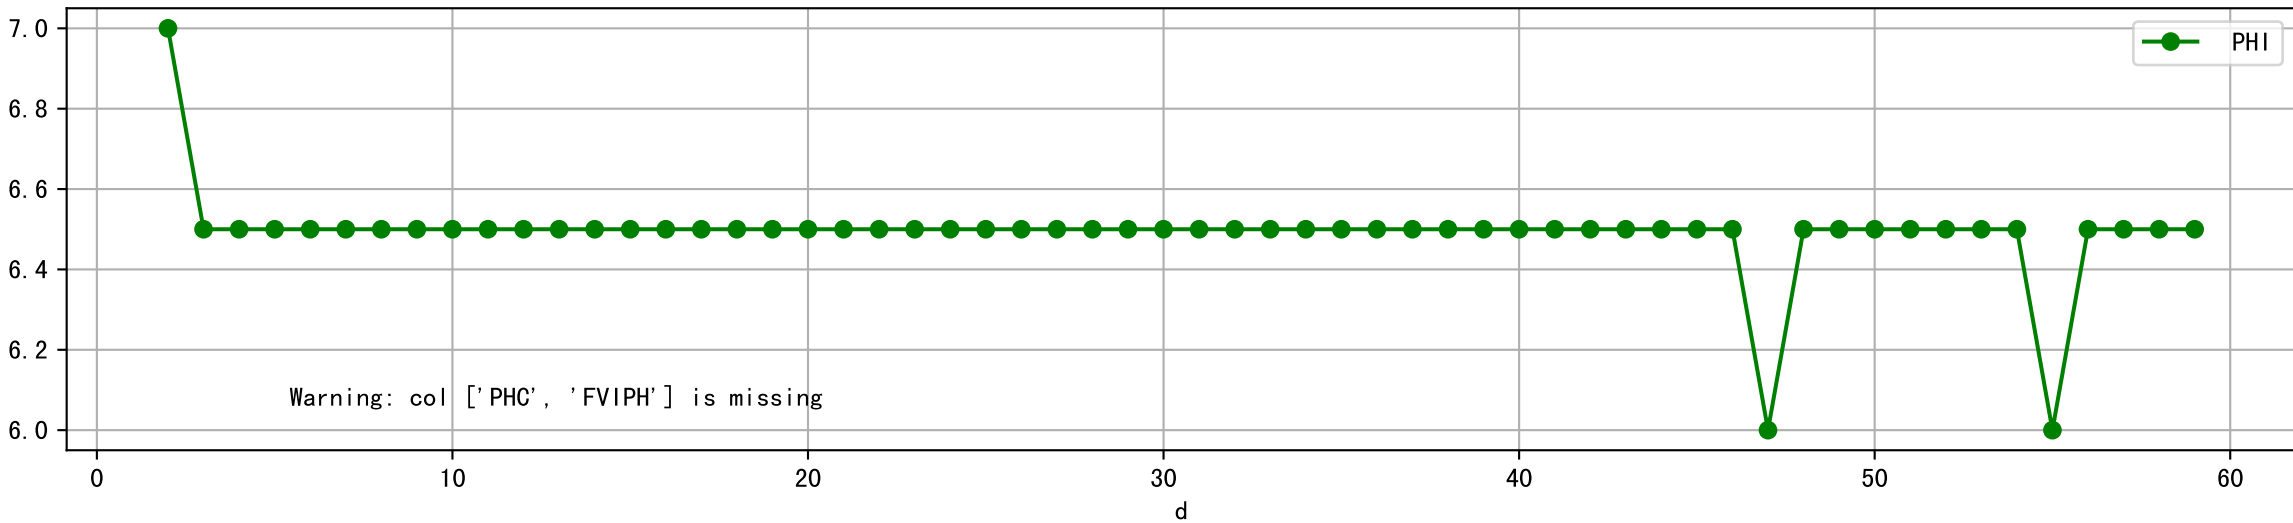





Plot [[' FVOPH:r-o' , ' PHO:g-o']]

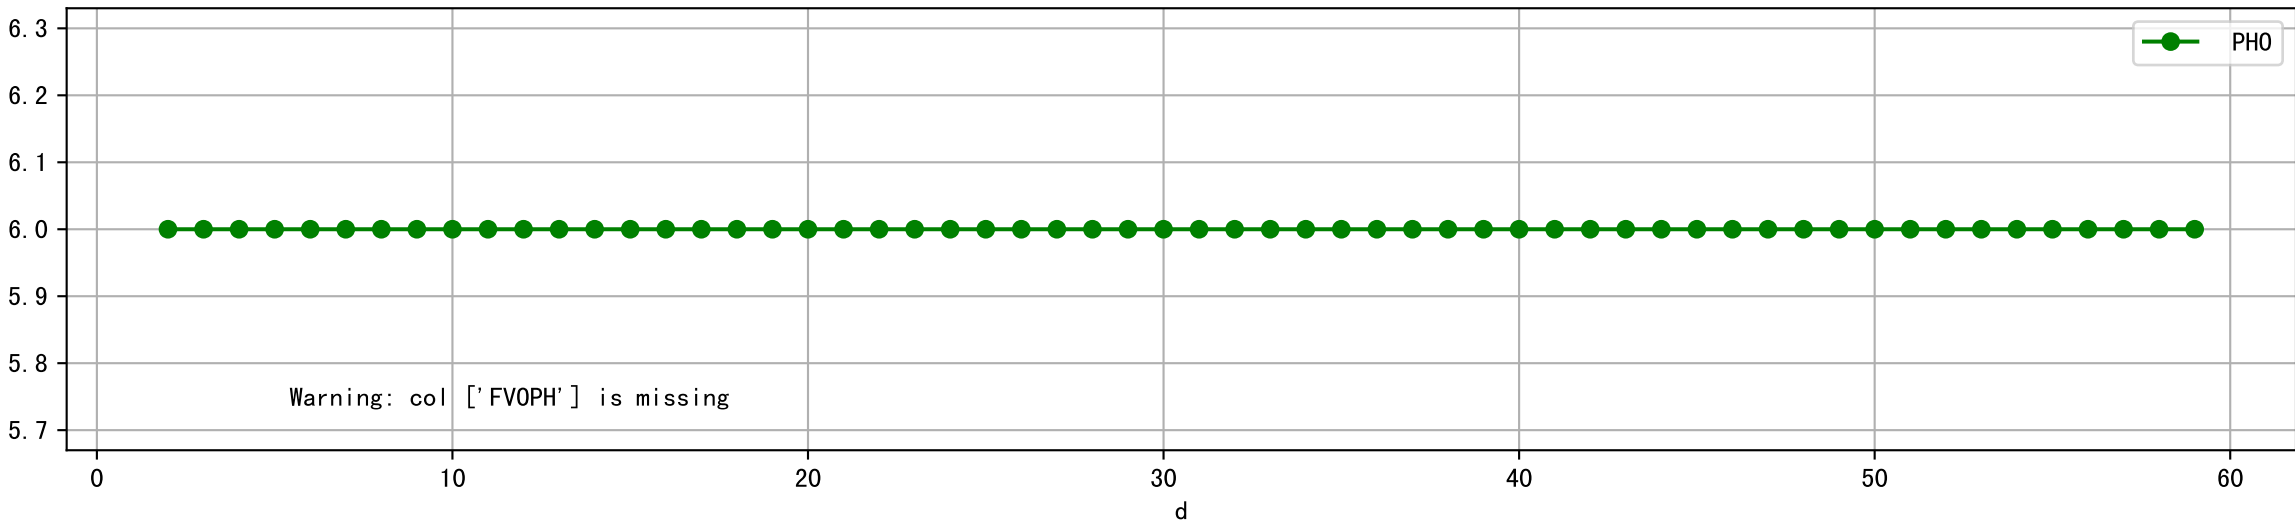

Plot ET/VN

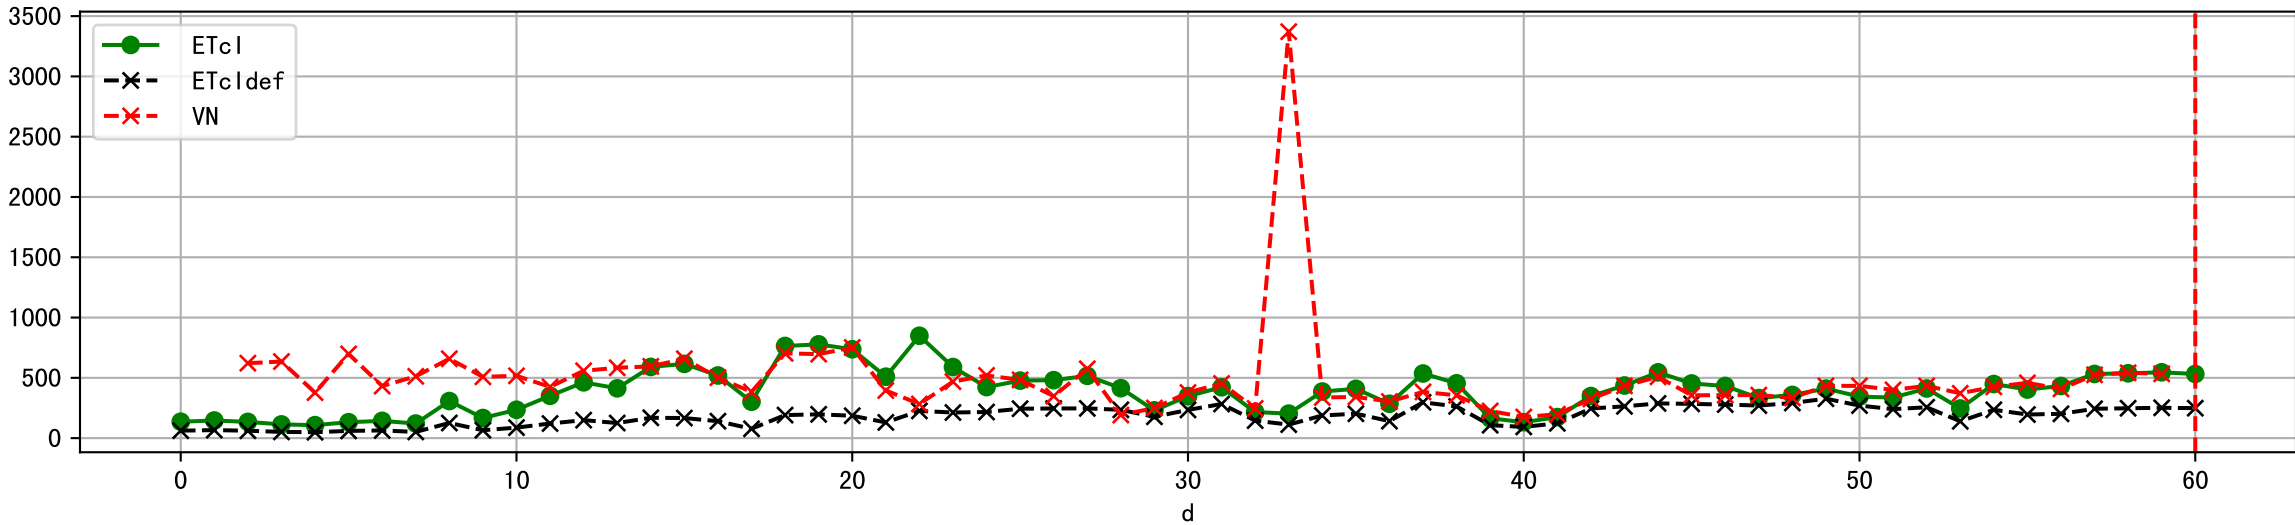

Plot Fv and fertilizer usage

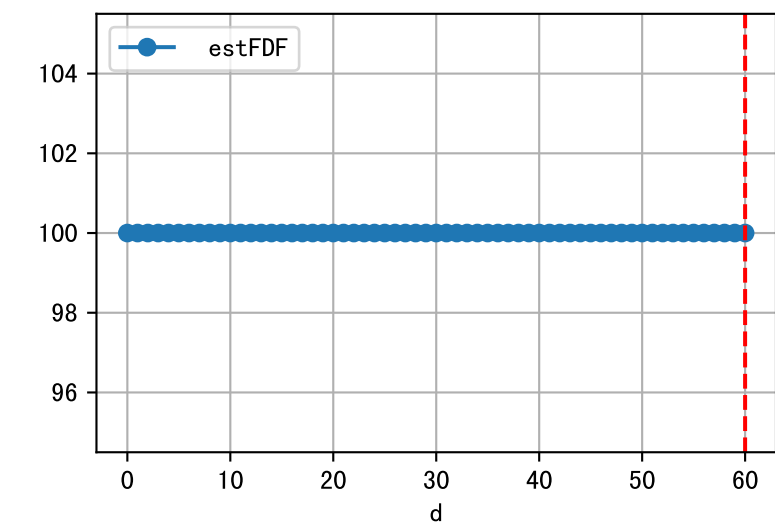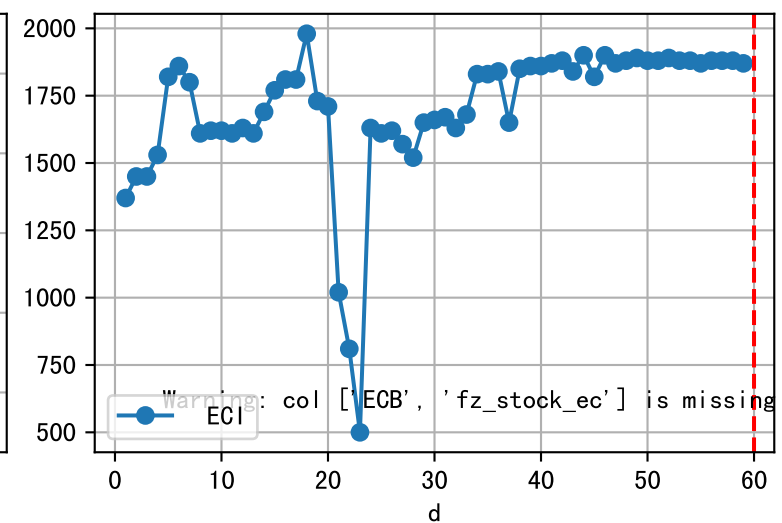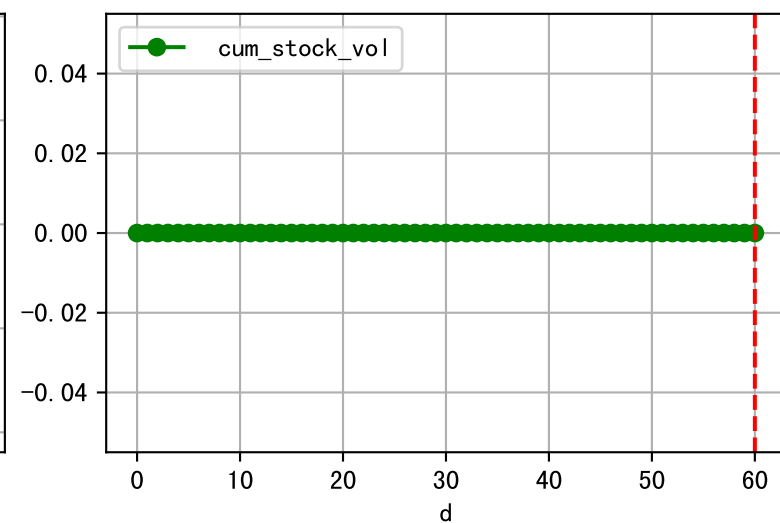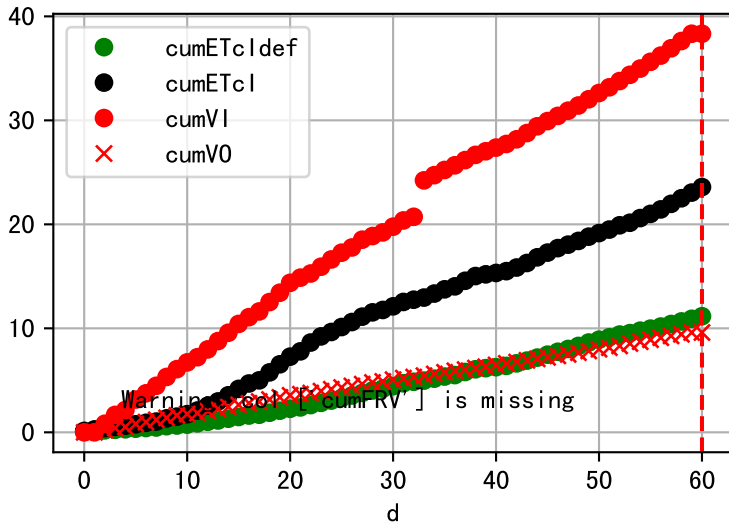





Fertilizer Range Source: kerleyL, kerleyH, UnivFL, TNAI, Haifa






Trend plot forP2-15_0



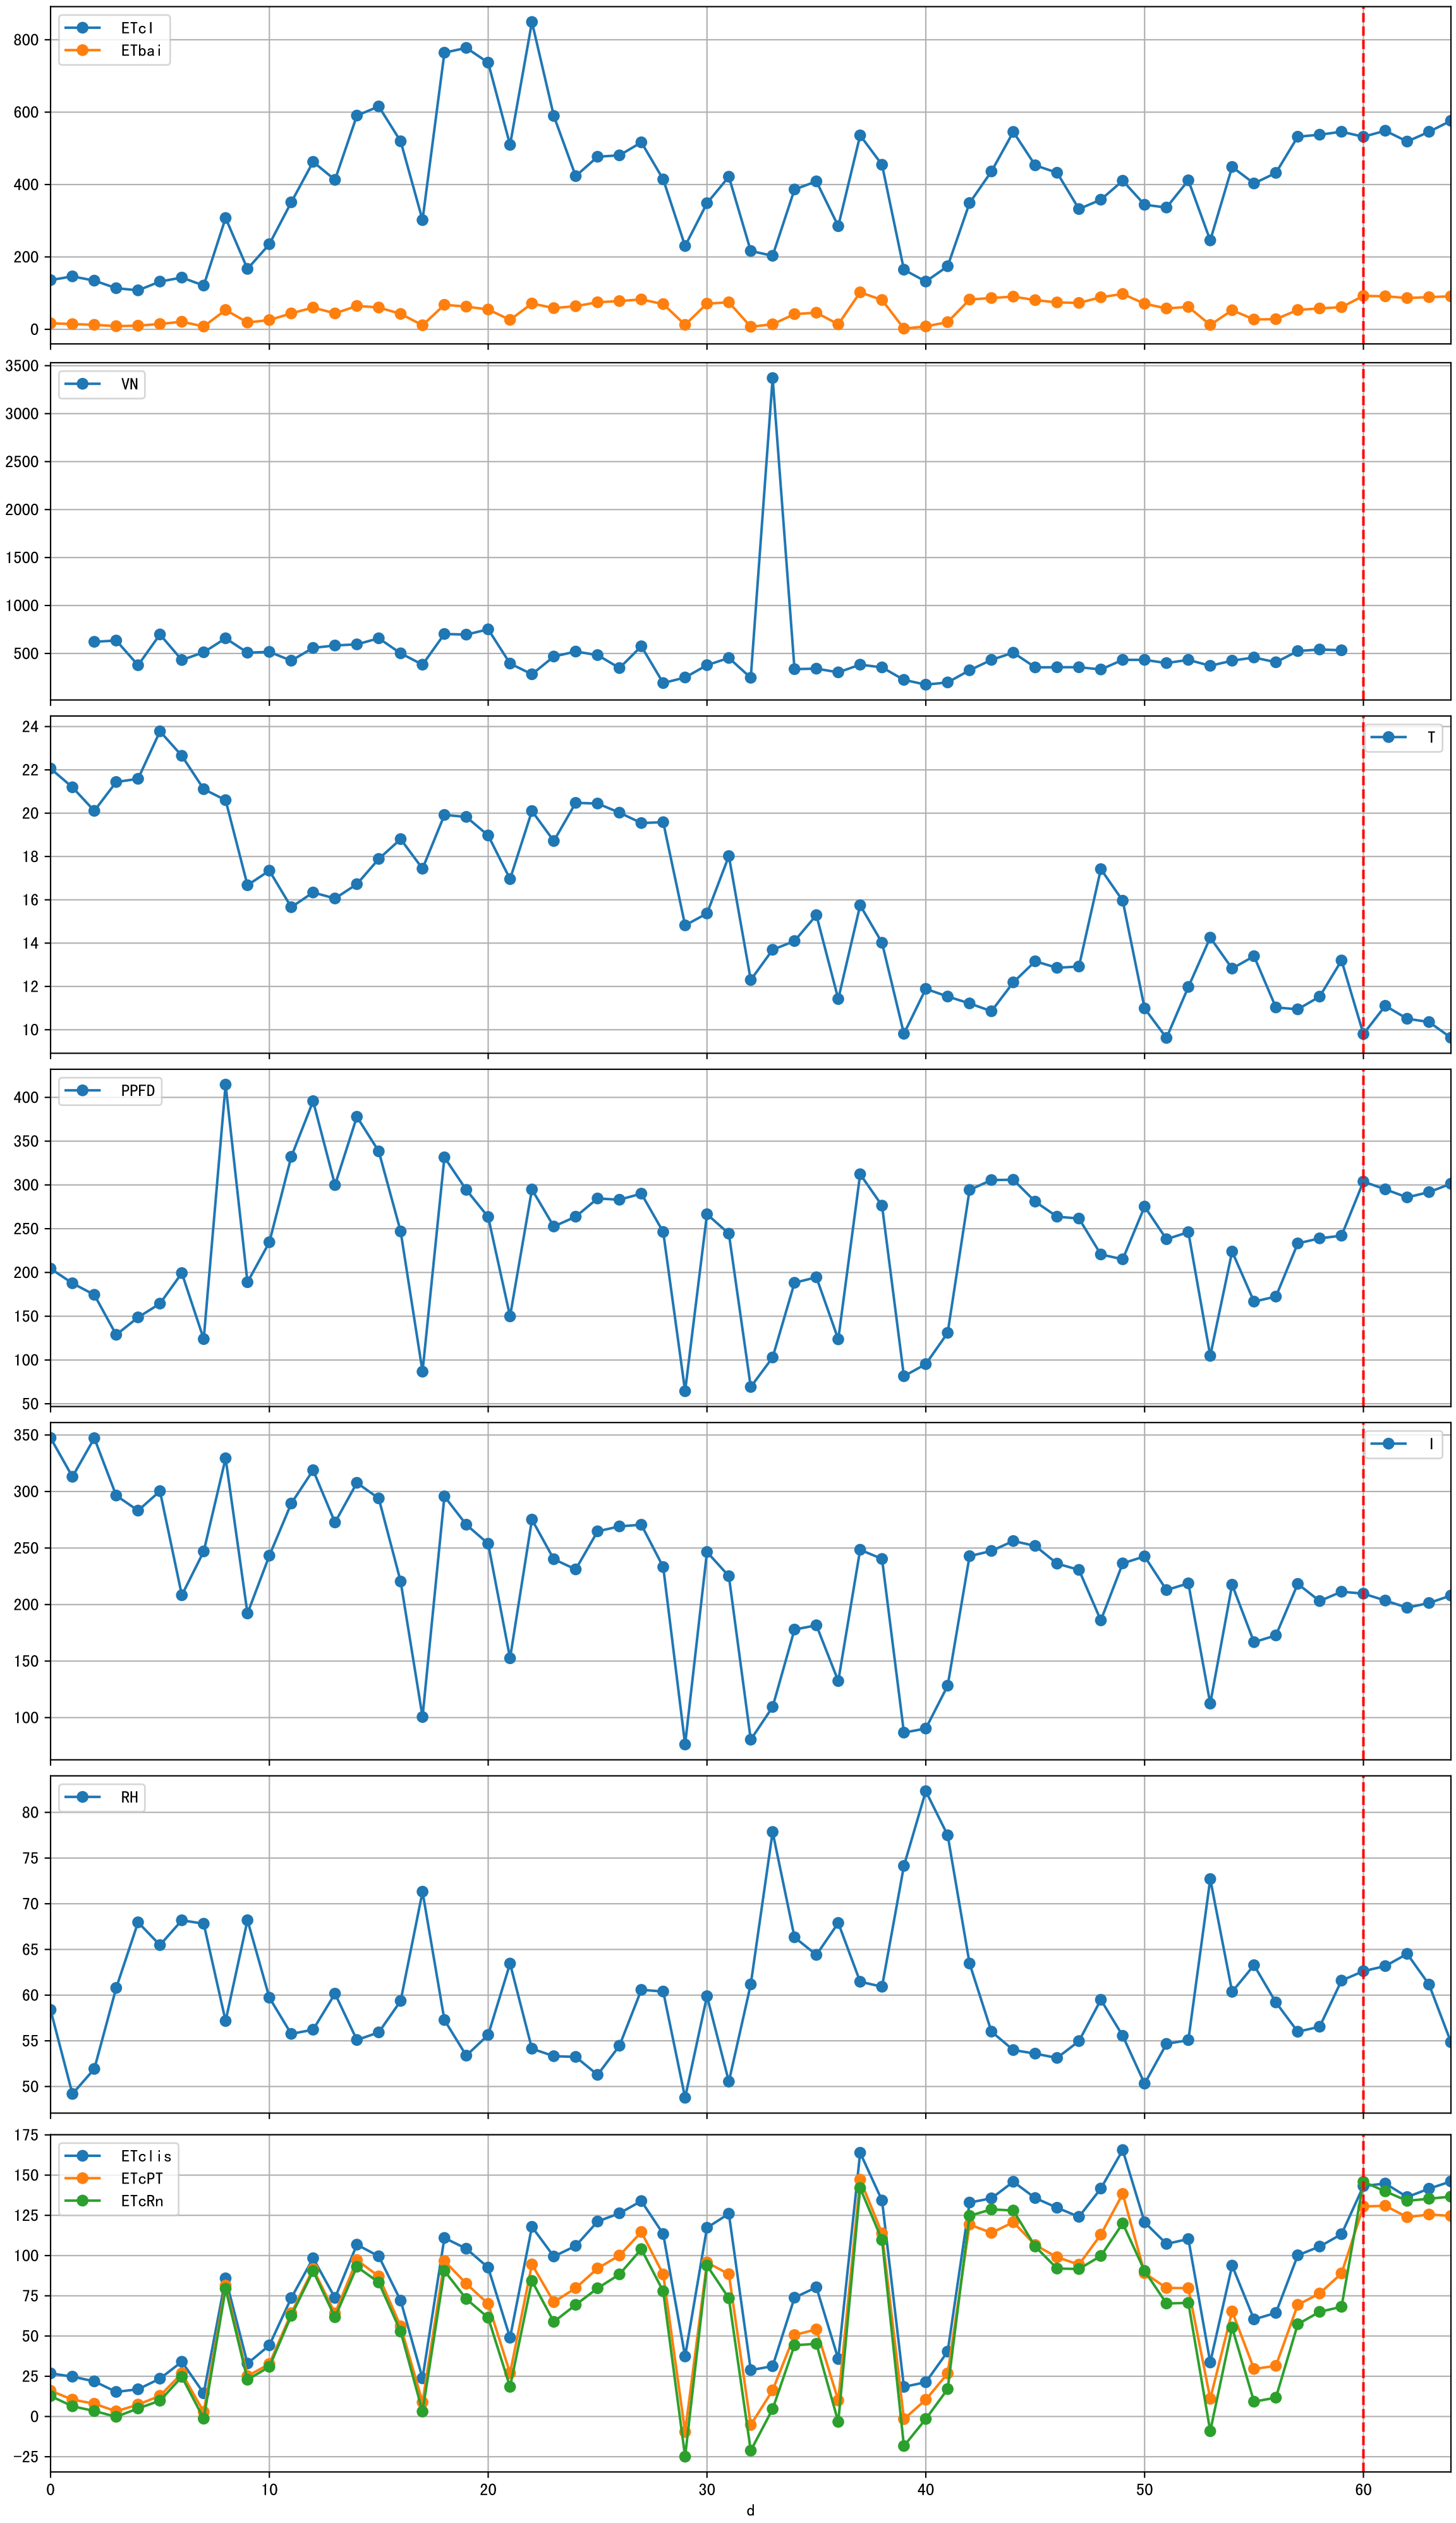


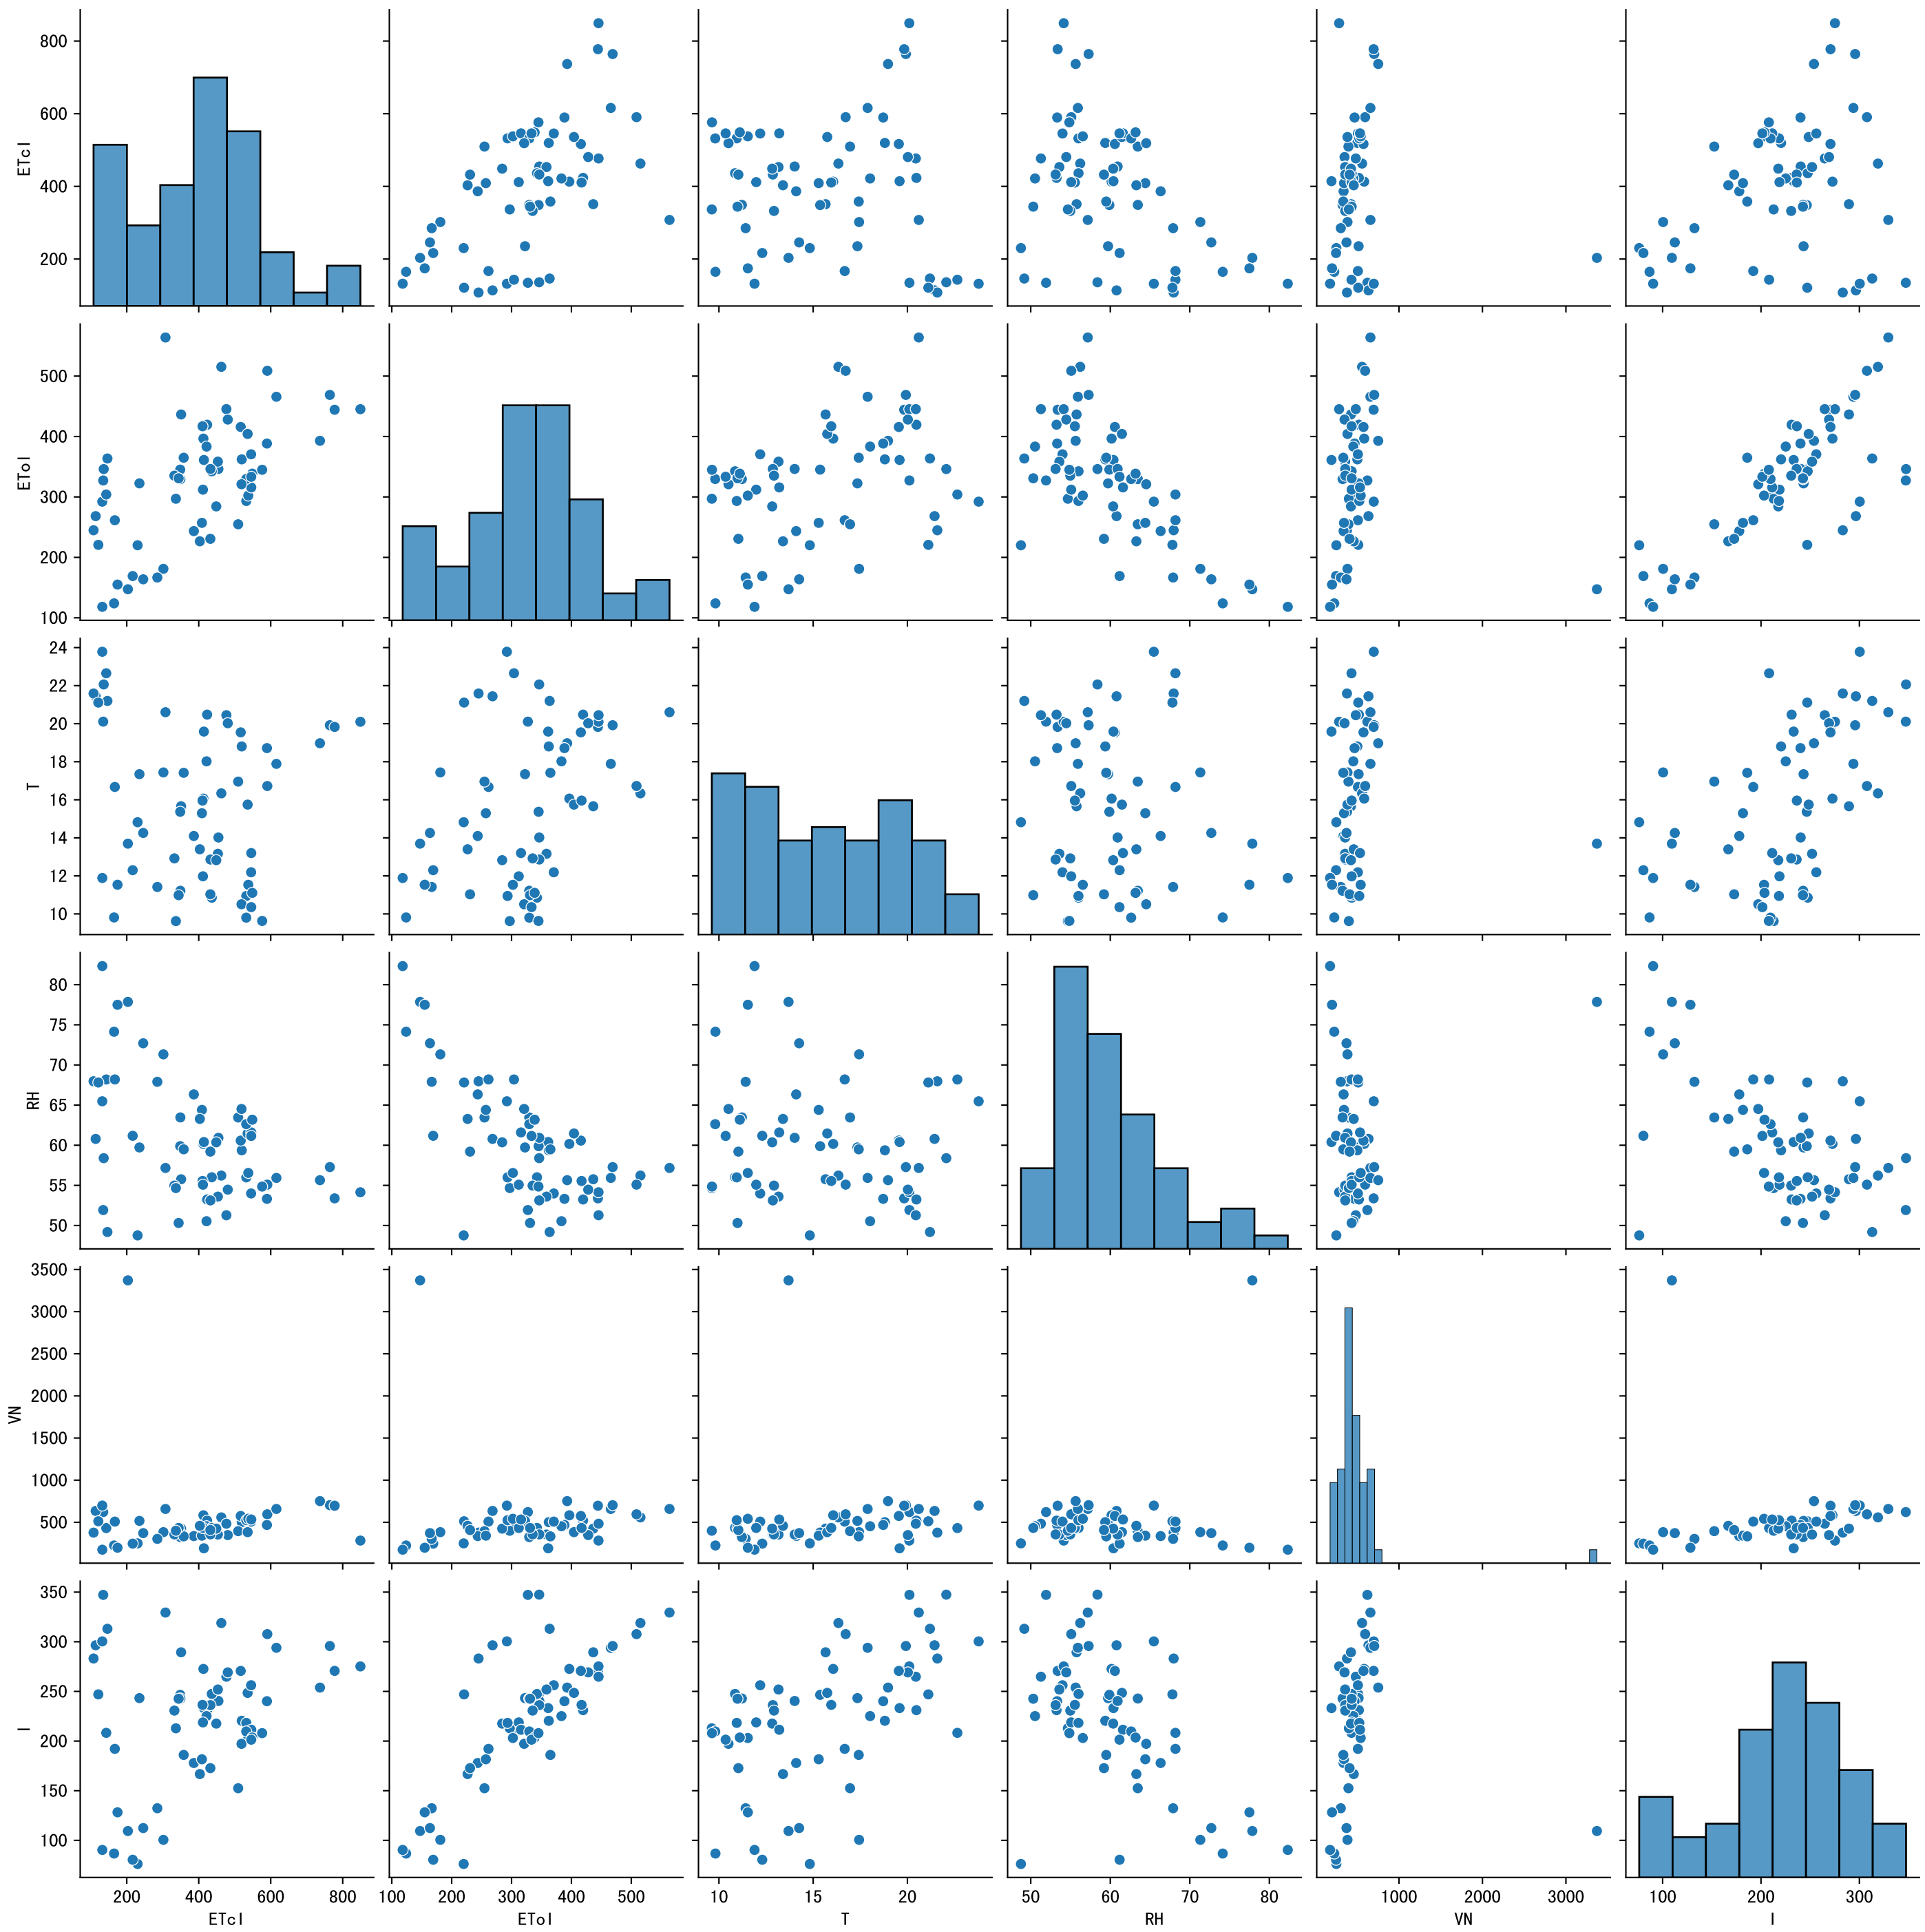

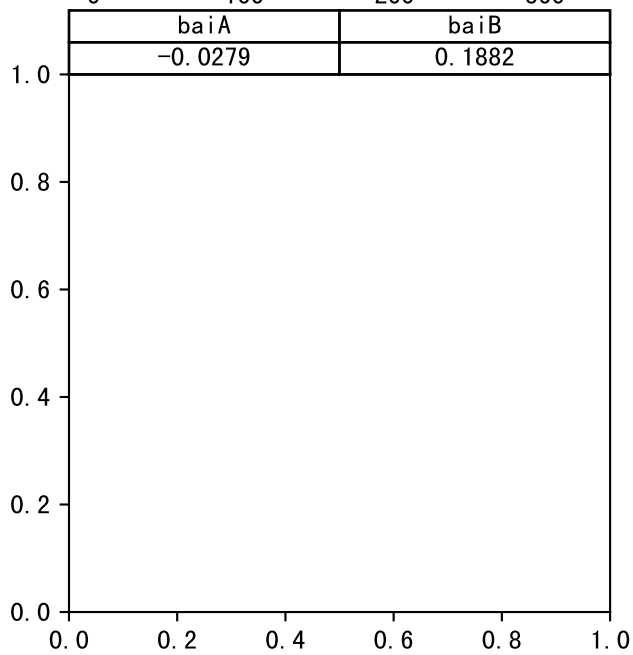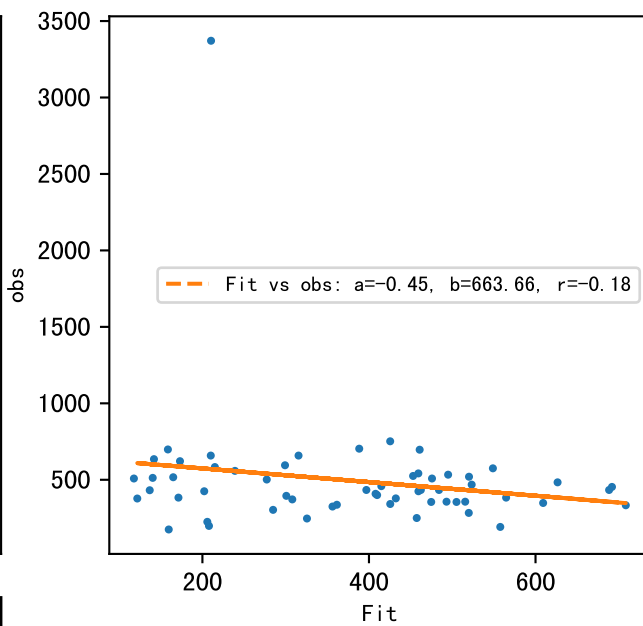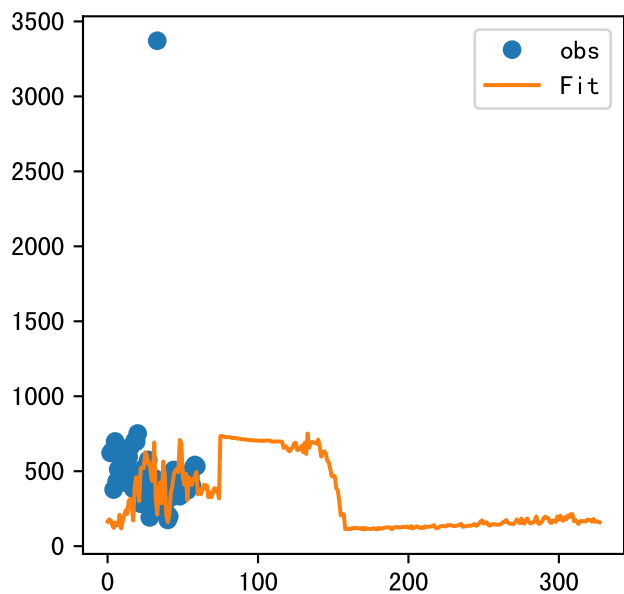


时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	灌溉总量(方/次)	天气	注释
08:25	55	40.0	0.226	晴	预期@08:25 手动 (未用传感器)
08:55	55	40.0	0.226	晴	预期@08:55 手动 (未用传感器)
09:25	55	40.0	0.226	晴	预期@09:25 手动 (未用传感器)
09:55	55	40.0	0.226	晴	预期@09:55 手动 (未用传感器)
10:25	55	40.0	0.226	晴	预期@10:25 手动 (未用传感器)
10:55	55	40.0	0.226	晴	预期@10:55 手动 (未用传感器)
11:25	55	40.0	0.226	晴	预期@11:25 手动 (未用传感器)
11:55	55	40.0	0.226	晴	预期@11:55 手动 (未用传感器)
12:25	55	40.0	0.226	晴	预期@12:25 手动 (未用传感器)
12:55	55	40.0	0.226	晴	预期@12:55 手动 (未用传感器)
13:25	55	40.0	0.226	晴	预期@13:25 手动 (未用传感器)
13:55	55	40.0	0.226	晴	预期@13:55 手动 (未用传感器)
14:30	55	40.0	0.226	晴	预期@14:30 手动 (未用传感器)
总计	715.0 (13次)	520.0			建议进液EC: 2150, PH: 6.5


时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	灌溉总量(方/次)	天气	注释
08:05	56	40.0	0.226	雾	假设@08:05 未知程序 (未用传感器)
08:35	56	40.0	0.226	雾	假设@08:35 未知程序 (未用传感器)
09:05	56	40.0	0.226	雾	假设@09:05 未知程序 (未用传感器)
09:35	56	40.0	0.226	雾	假设@09:35 未知程序 (未用传感器)
10:05	56	40.0	0.226	晴	假设@10:05 未知程序 (未用传感器)
10:40	56	40.0	0.226	晴	假设@10:40 未知程序 (未用传感器)
11:10	56	40.0	0.226	晴	假设@11:10 未知程序 (未用传感器)
11:40	56	40.0	0.226	晴	假设@11:40 未知程序 (未用传感器)
12:10	56	40.0	0.226	晴	假设@12:10 未知程序 (未用传感器)
12:40	56	40.0	0.226	晴	假设@12:40 未知程序 (未用传感器)
13:10	56	40.0	0.226	晴	假设@13:10 未知程序 (未用传感器)
13:40	56	40.0	0.226	晴	假设@13:40 未知程序 (未用传感器)
14:10	56	40.0	0.226	晴	假设@14:10 未知程序 (未用传感器)
14:45	56	40.0	0.226	晴	假设@14:45 未知程序 (未用传感器)
总计	784.0 (14次)	560.0			建议进液EC: 2160, PH: 6.5

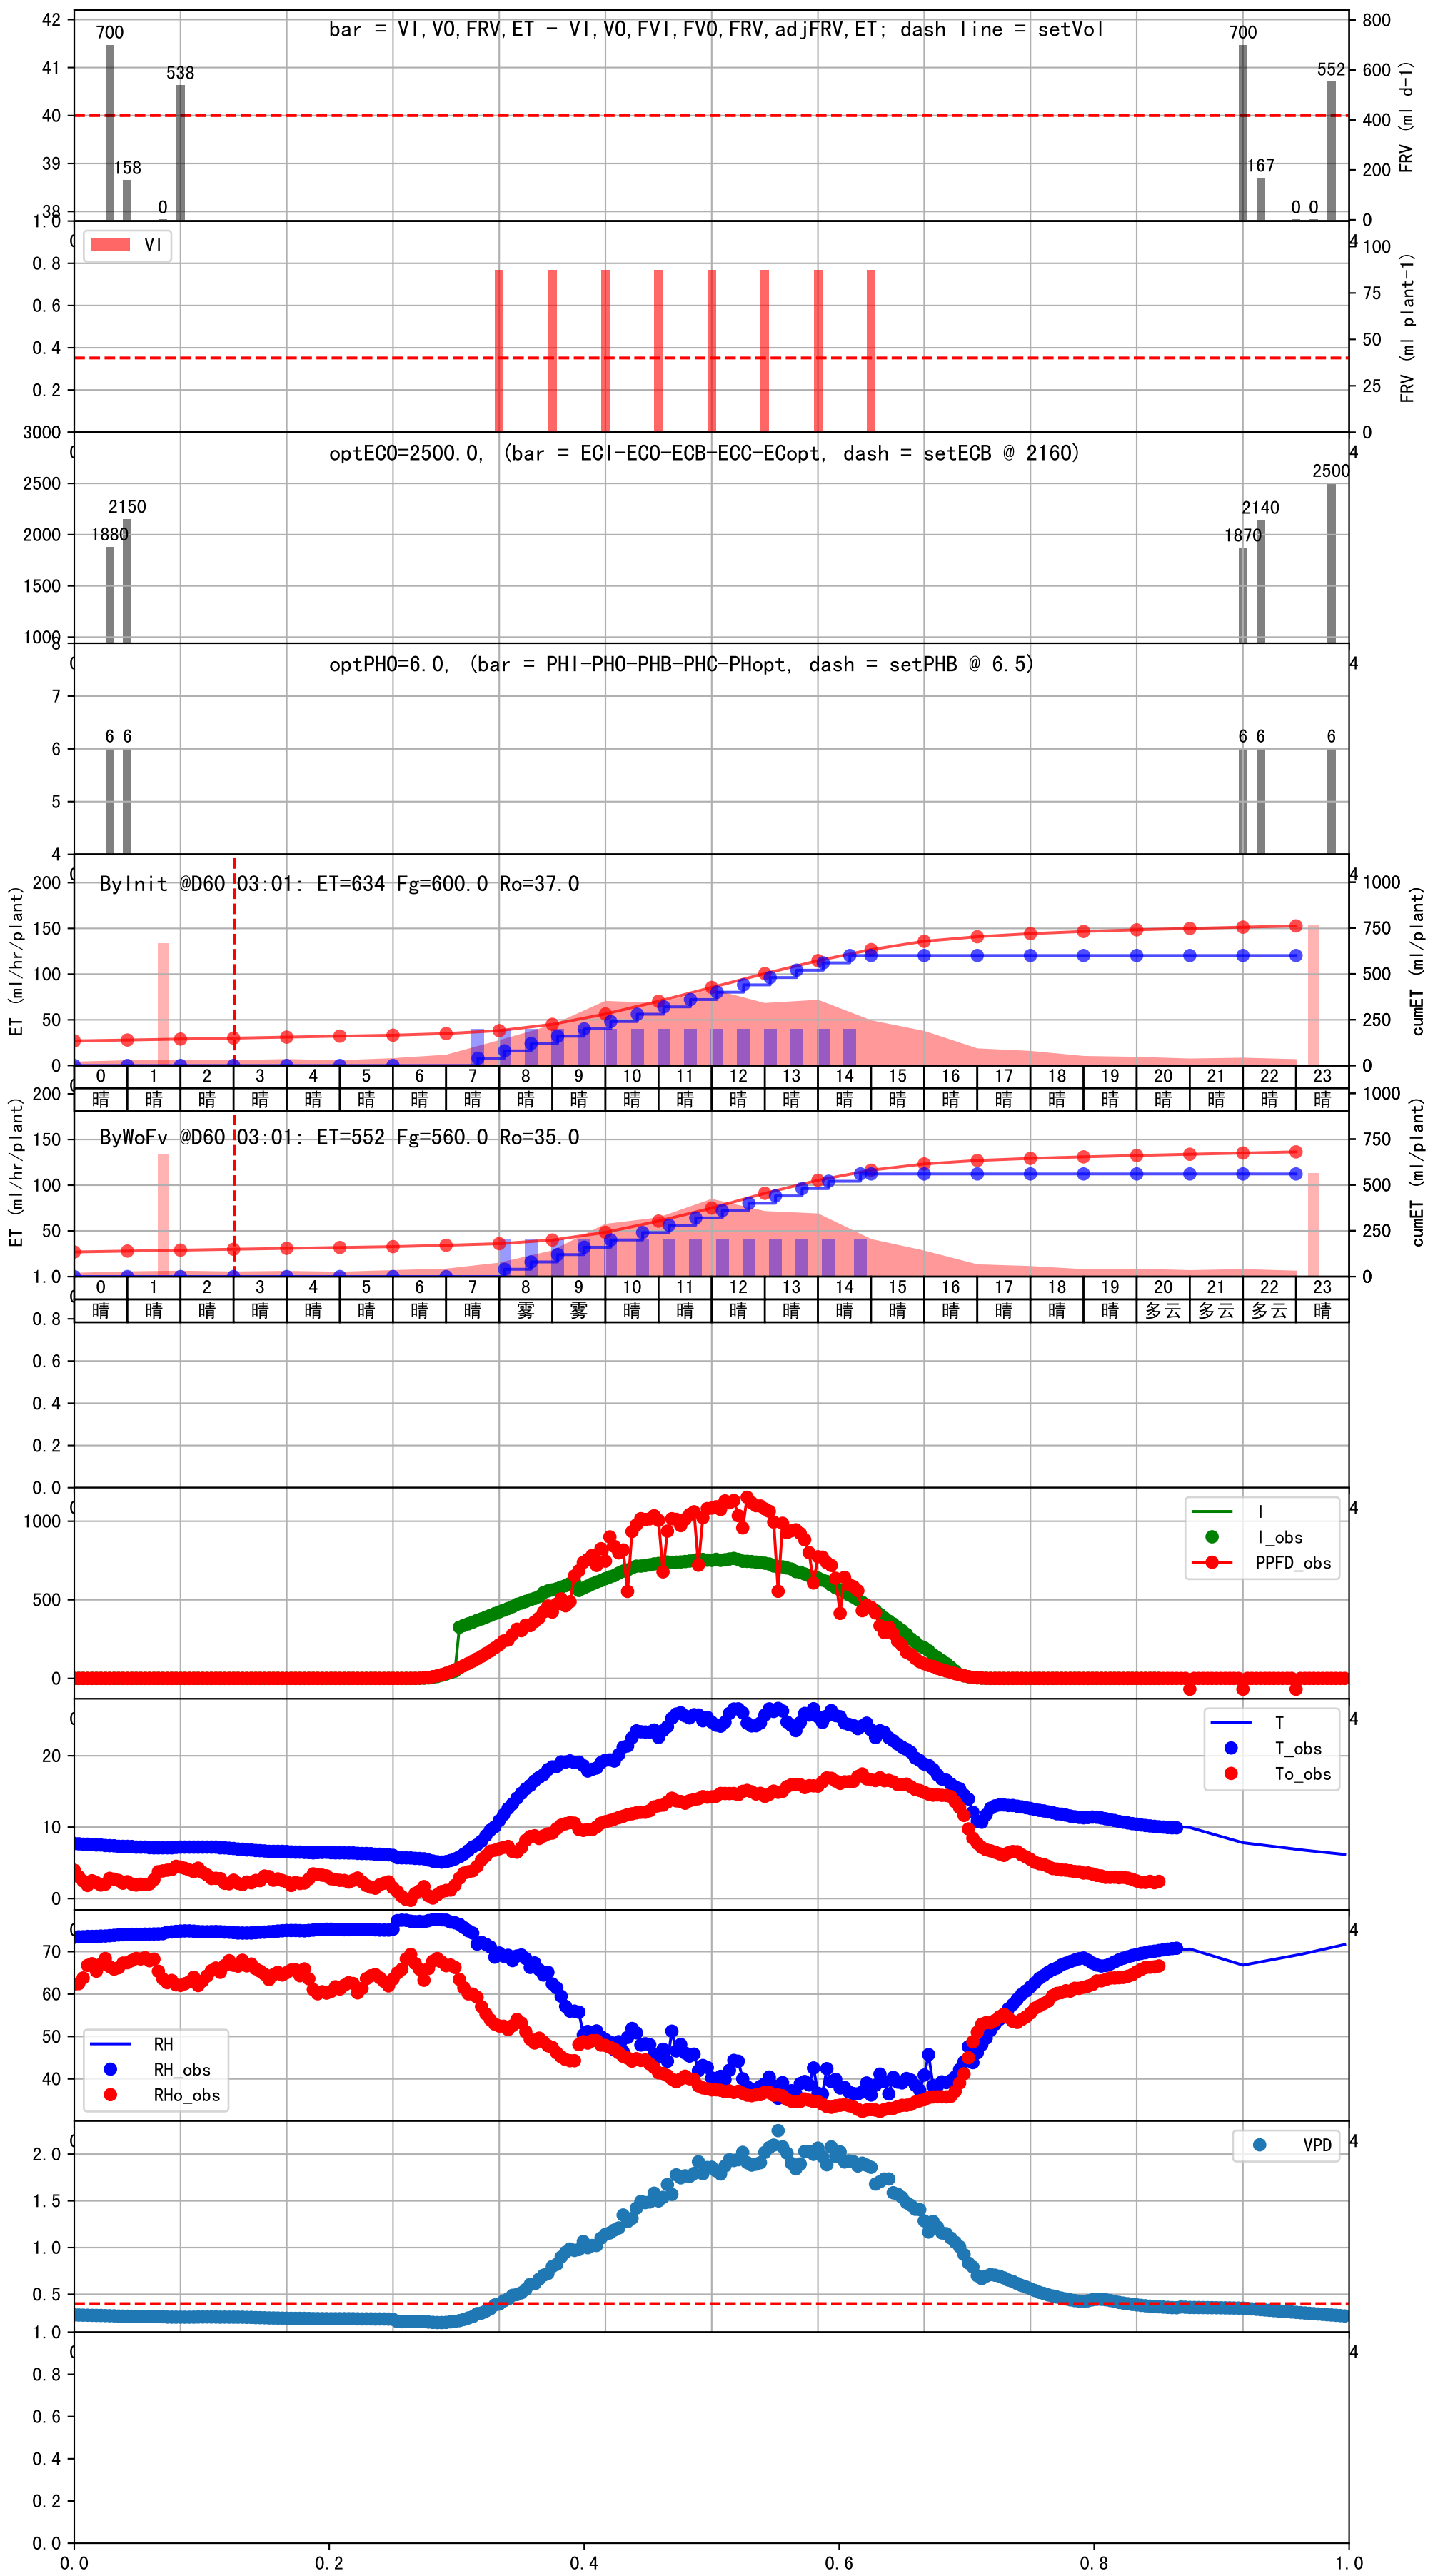

时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	灌溉总量(方/次)	天气	注释
08:00	56	40.0	0.226	晴	假设@08:00 未知程序 (未用传感器)
08:30	56	40.0	0.226	晴	假设@08:30 未知程序 (未用传感器)
09:00	56	40.0	0.226	晴	假设@09:00 未知程序 (未用传感器)
09:30	56	40.0	0.226	晴	假设@09:30 未知程序 (未用传感器)
10:00	56	40.0	0.226	晴	假设@10:00 未知程序 (未用传感器)
10:35	56	40.0	0.226	晴	假设@10:35 未知程序 (未用传感器)
11:10	56	40.0	0.226	晴	假设@11:10 未知程序 (未用传感器)
11:40	56	40.0	0.226	晴	假设@11:40 未知程序 (未用传感器)
12:10	56	40.0	0.226	晴	假设@12:10 未知程序 (未用传感器)
12:40	56	40.0	0.226	晴	假设@12:40 未知程序 (未用传感器)
13:10	56	40.0	0.226	晴	假设@13:10 未知程序 (未用传感器)
13:40	56	40.0	0.226	晴	假设@13:40 未知程序 (未用传感器)
14:10	56	40.0	0.226	晴	假设@14:10 未知程序 (未用传感器)
14:45	56	40.0	0.226	晴	假设@14:45 未知程序 (未用传感器)
总计	784.0 (14次)	560.0			建议进液EC: 2160, PH: 6.5

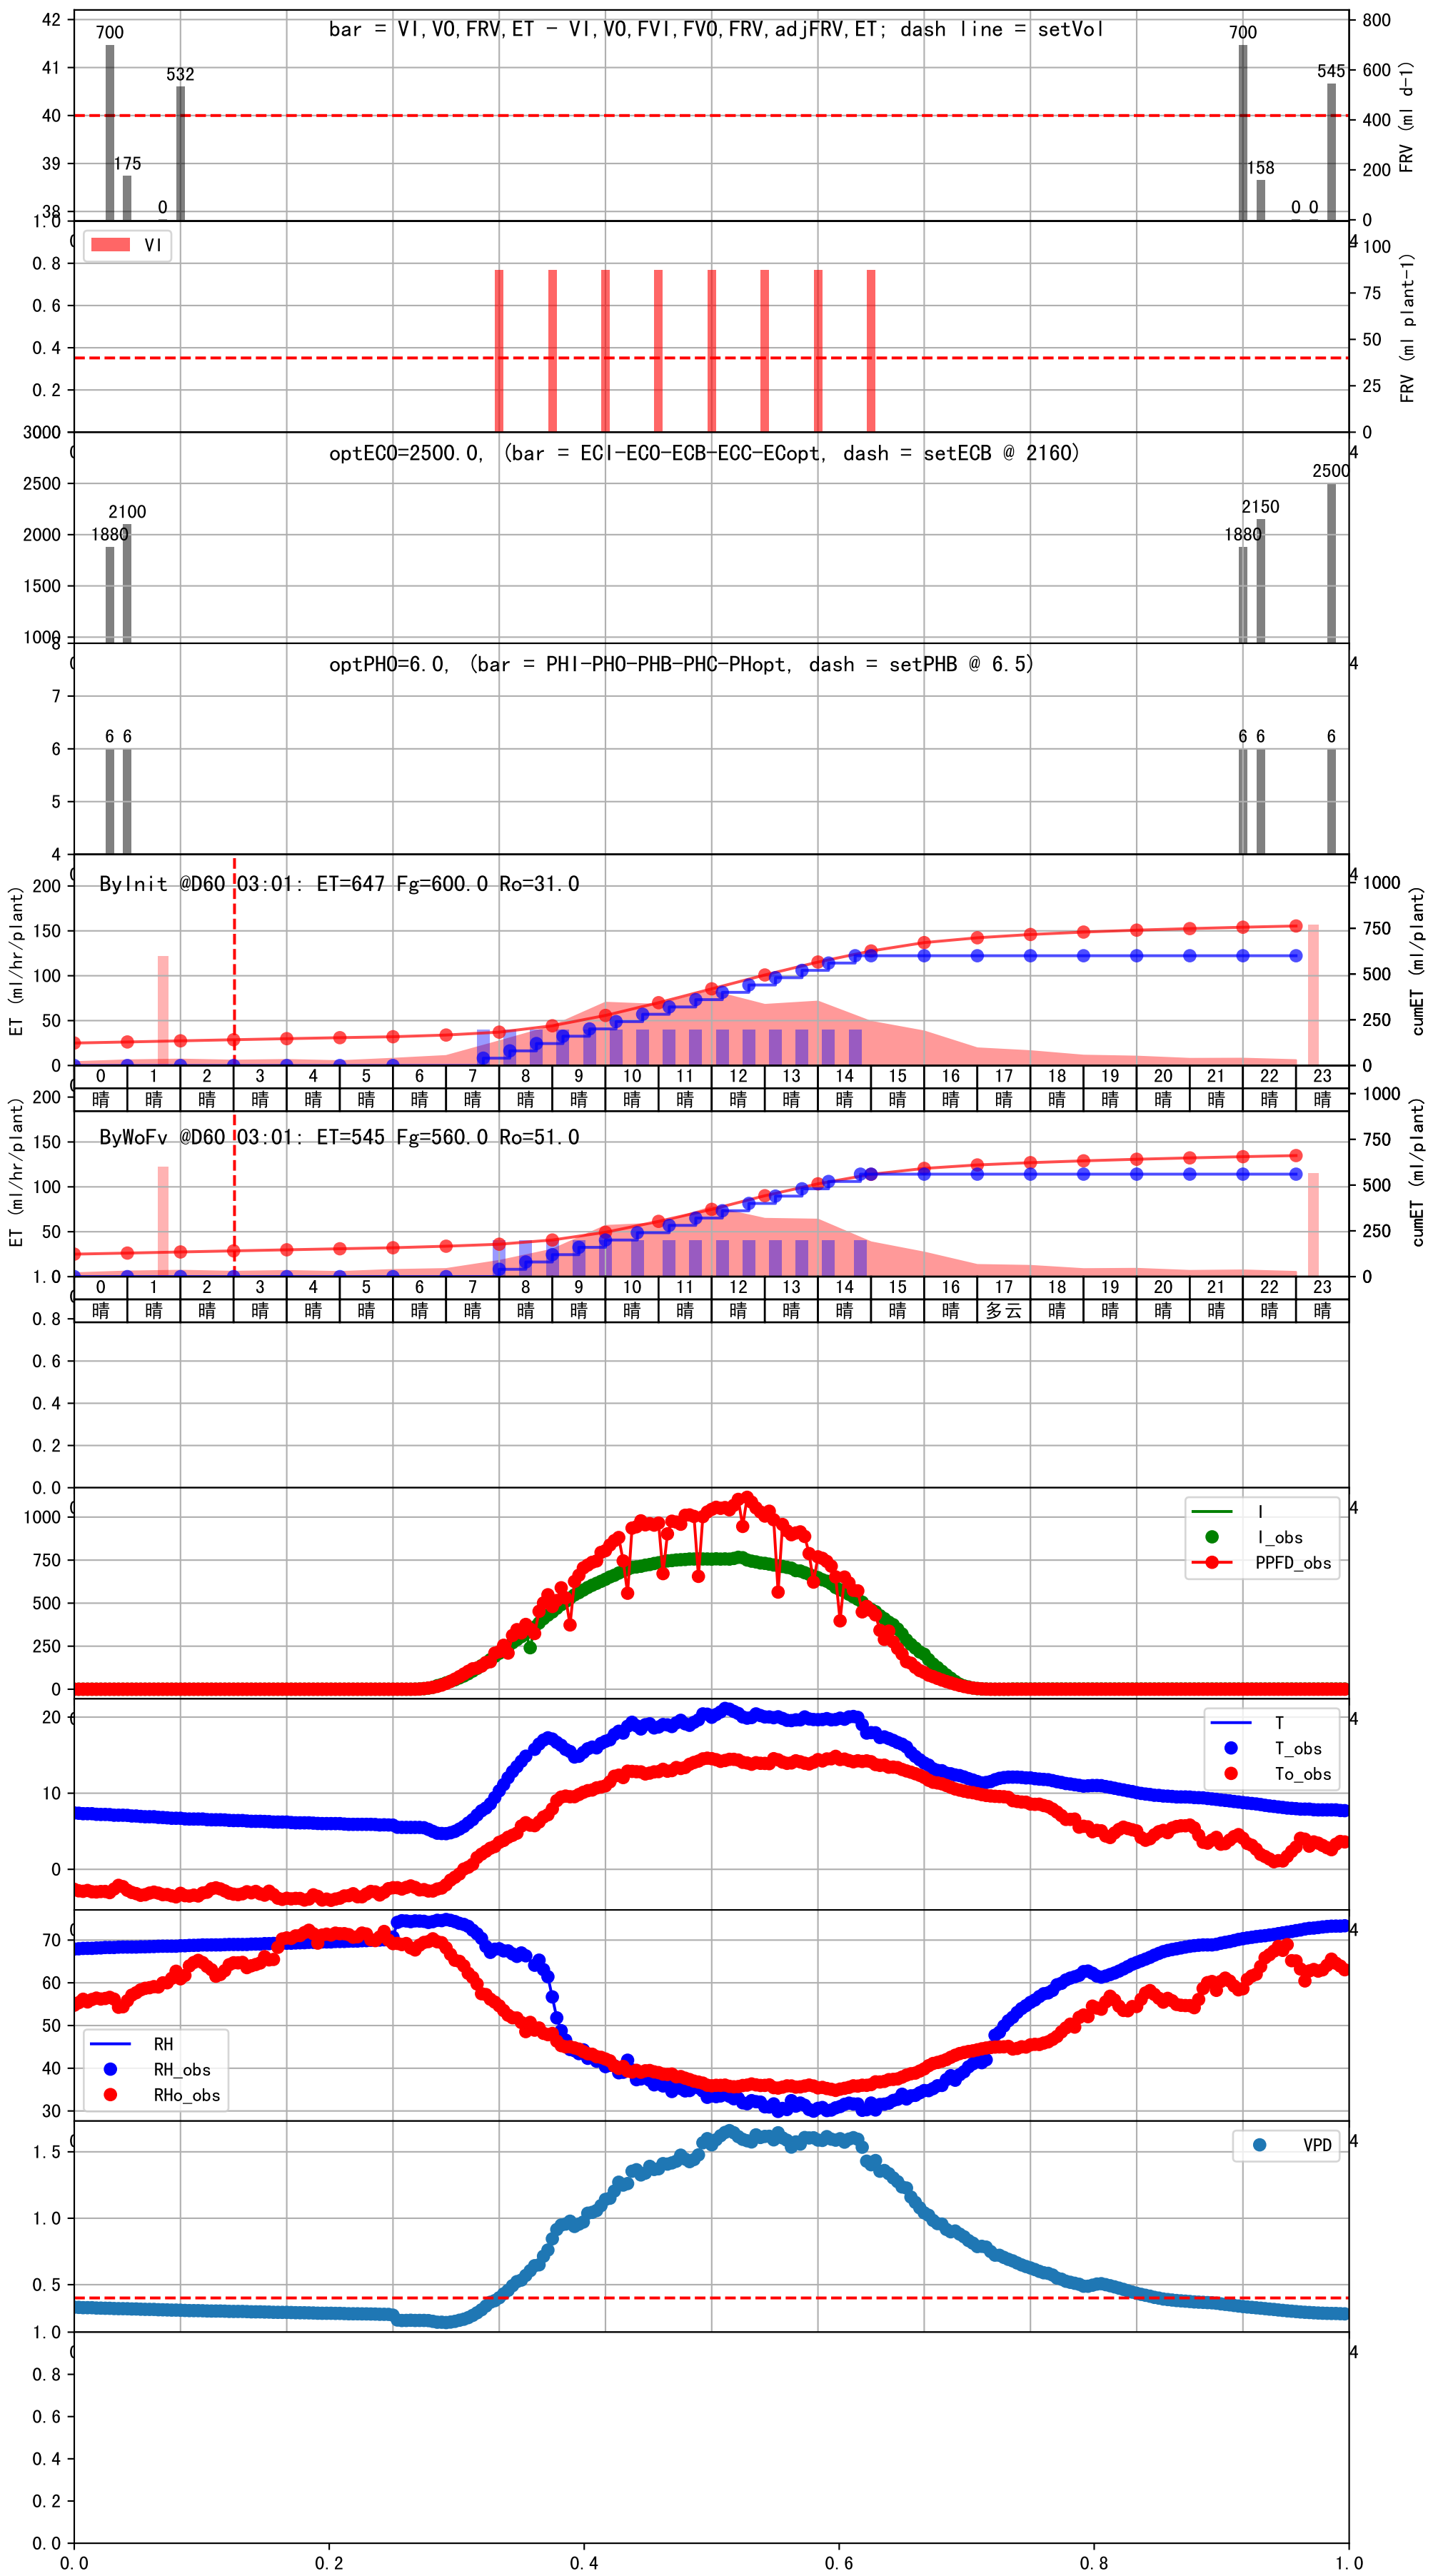

时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	灌溉总量(方/次)	天气	注释
07:55	56	40.0	0.226	多云	假设@07:55 未知程序 (未用传感器)
08:25	56	40.0	0.226	多云	假设@08:25 未知程序 (未用传感器)
08:55	56	40.0	0.226	多云	假设@08:55 未知程序 (未用传感器)
09:35	56	40.0	0.226	晴	假设@09:35 未知程序 (未用传感器)
10:20	56	40.0	0.226	晴	假设@10:20 未知程序 (未用传感器)
11:00	56	40.0	0.226	晴	假设@11:00 未知程序 (未用传感器)
11:35	56	40.0	0.226	晴	假设@11:35 未知程序 (未用传感器)
12:10	56	40.0	0.226	晴	假设@12:10 未知程序 (未用传感器)
12:40	56	40.0	0.226	晴	假设@12:40 未知程序 (未用传感器)
13:10	56	40.0	0.226	晴	假设@13:10 未知程序 (未用传感器)
13:40	56	40.0	0.226	晴	假设@13:40 未知程序 (未用传感器)
14:15	56	40.0	0.226	晴	假设@14:15 未知程序 (未用传感器)
14:55	56	40.0	0.226	晴	假设@14:55 未知程序 (未用传感器)
总计	728.0 (13次)	520.0			建议进液EC: 2160, PH: 6.5

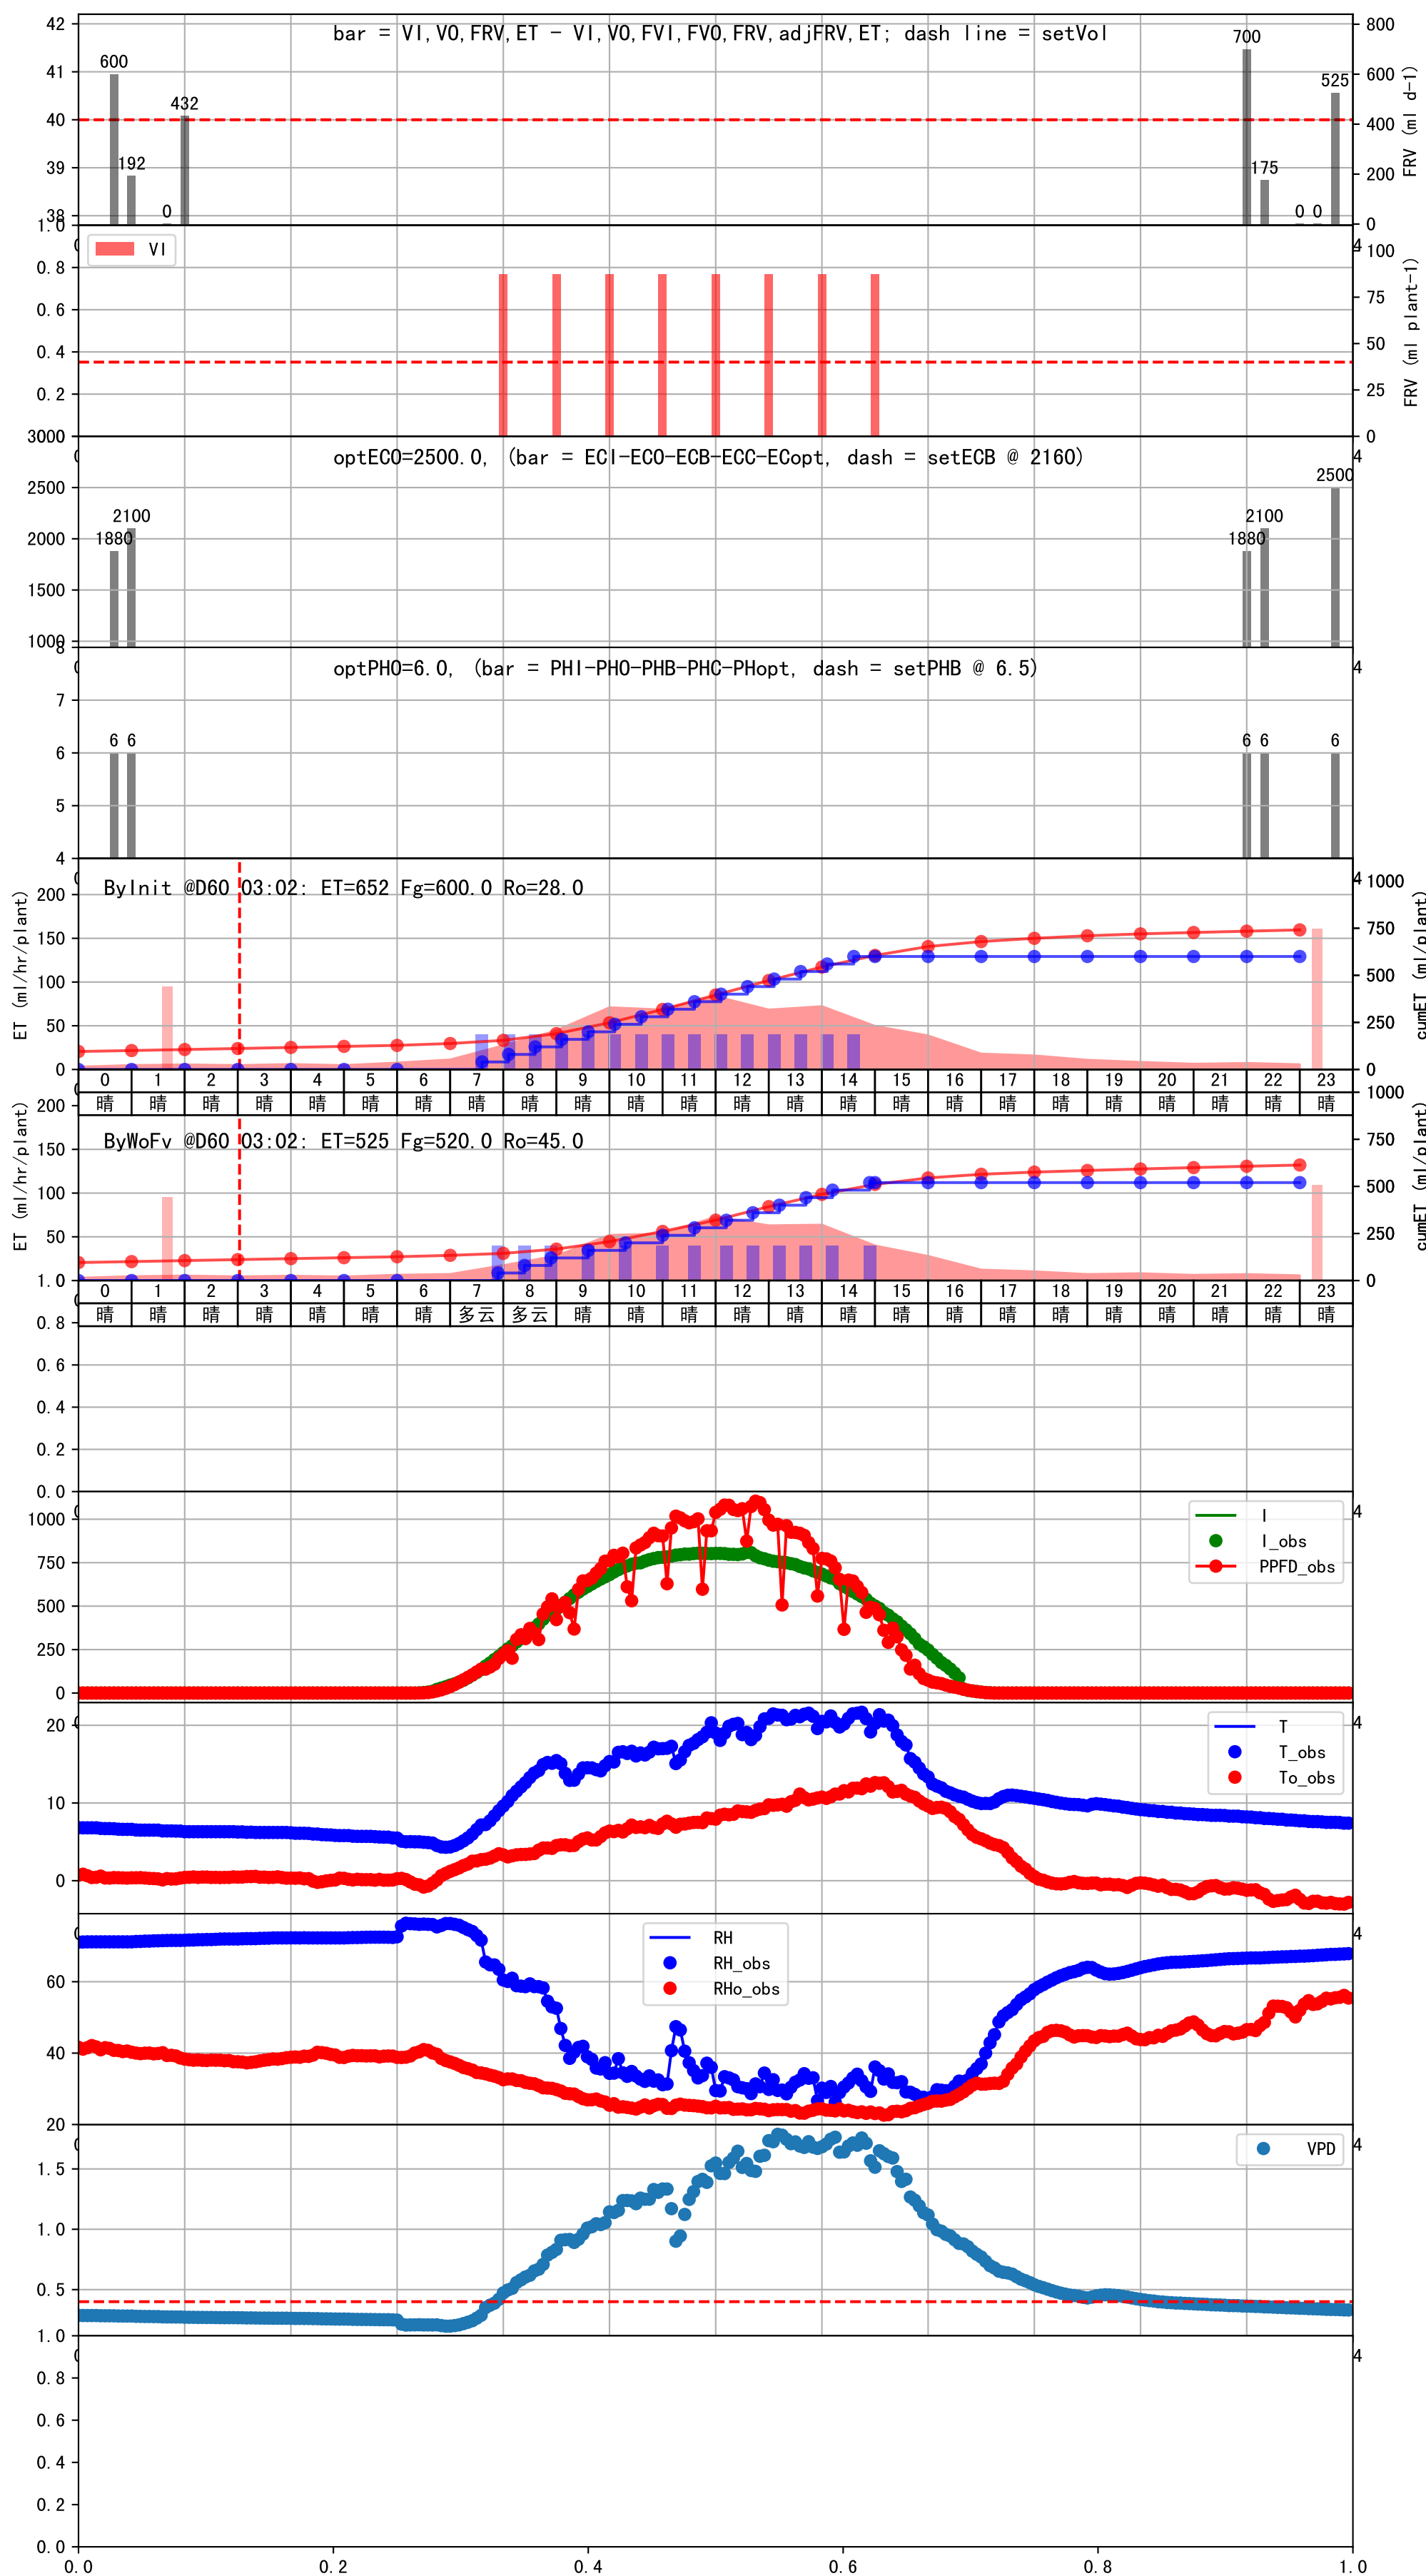

时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	灌溉总量(方/次)	天气	注释
08:05	56	40.0	0.226	晴	假设@08:05 未知程序 (未用传感器)
08:35	56	40.0	0.226	晴	假设@08:35 未知程序 (未用传感器)
09:05	56	40.0	0.226	晴	假设@09:05 未知程序 (未用传感器)
09:35	56	40.0	0.226	晴	假设@09:35 未知程序 (未用传感器)
10:05	56	40.0	0.226	晴	假设@10:05 未知程序 (未用传感器)
10:50	56	40.0	0.226	晴	假设@10:50 未知程序 (未用传感器)
11:50	56	40.0	0.226	晴	假设@11:50 未知程序 (未用传感器)
12:35	56	40.0	0.226	晴	假设@12:35 未知程序 (未用传感器)
13:15	56	40.0	0.226	晴	假设@13:15 未知程序 (未用传感器)
13:55	56	40.0	0.226	晴	假设@13:55 未知程序 (未用传感器)
14:50	56	40.0	0.226	晴	假设@14:50 未知程序 (未用传感器)
总计	616.0 (11次)	440.0			建议进液EC: 2150, PH: 6.0

