






FgArea: [' 0']
NC11 P2-15
2025-11-12 (Day 67)

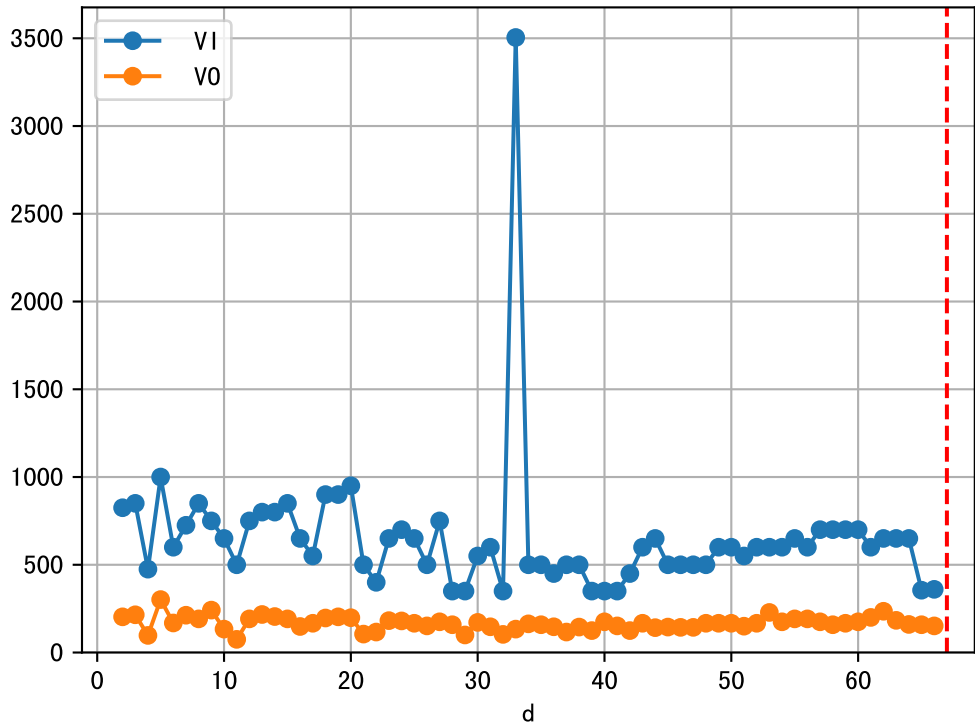


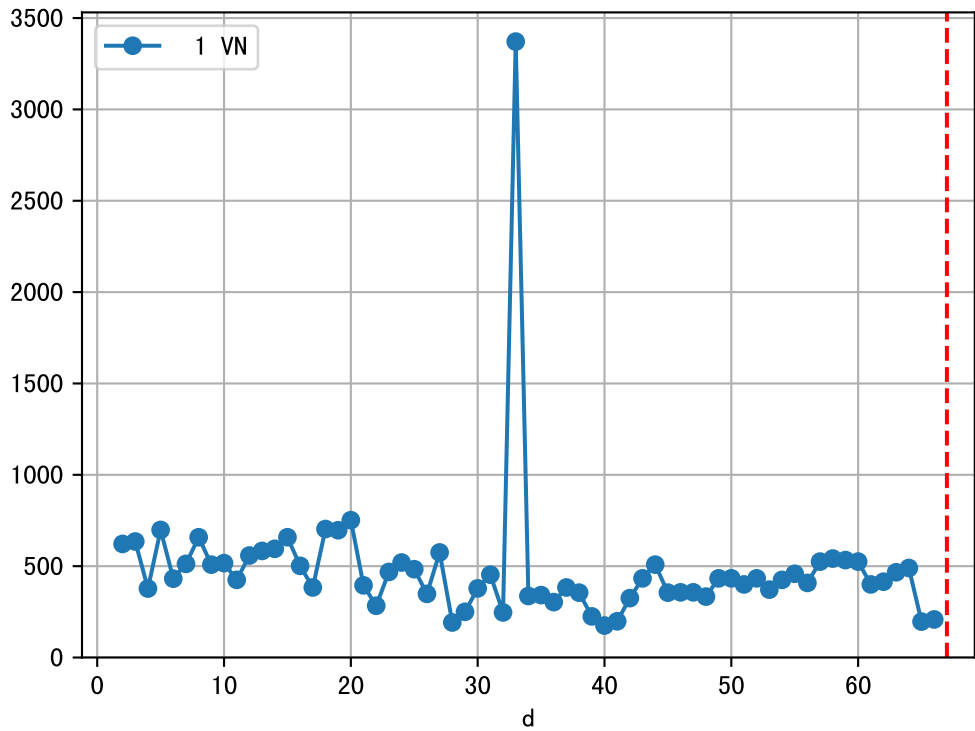

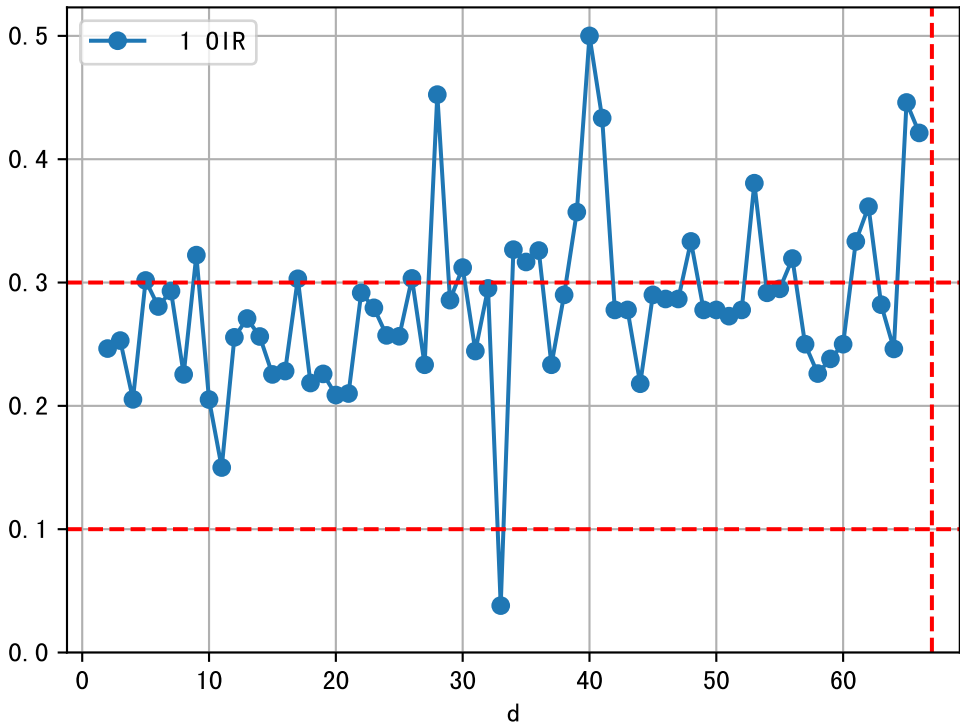


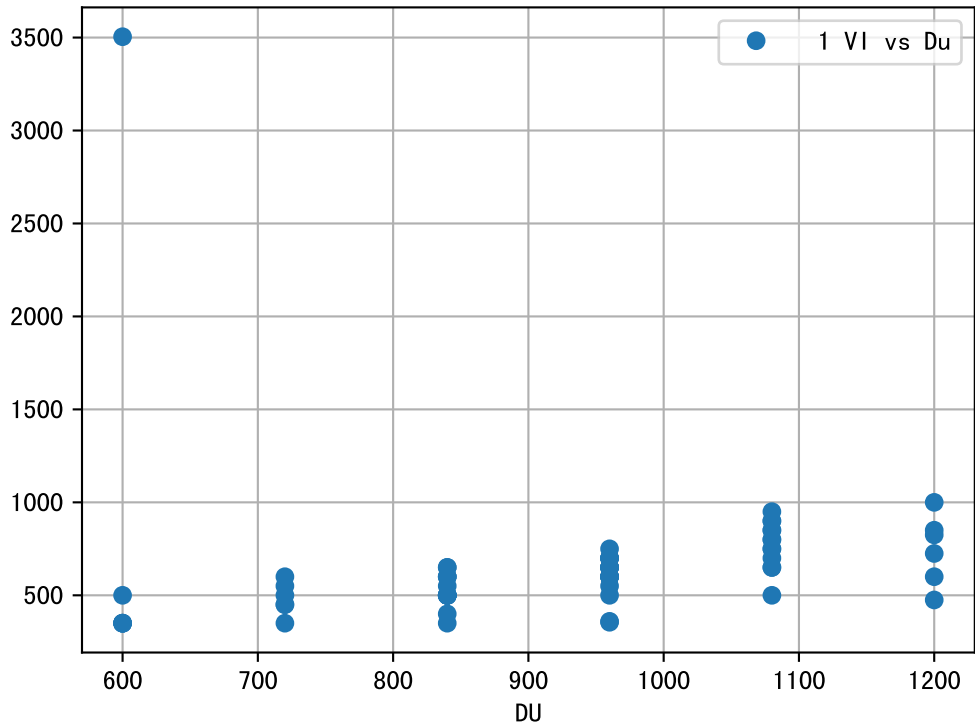


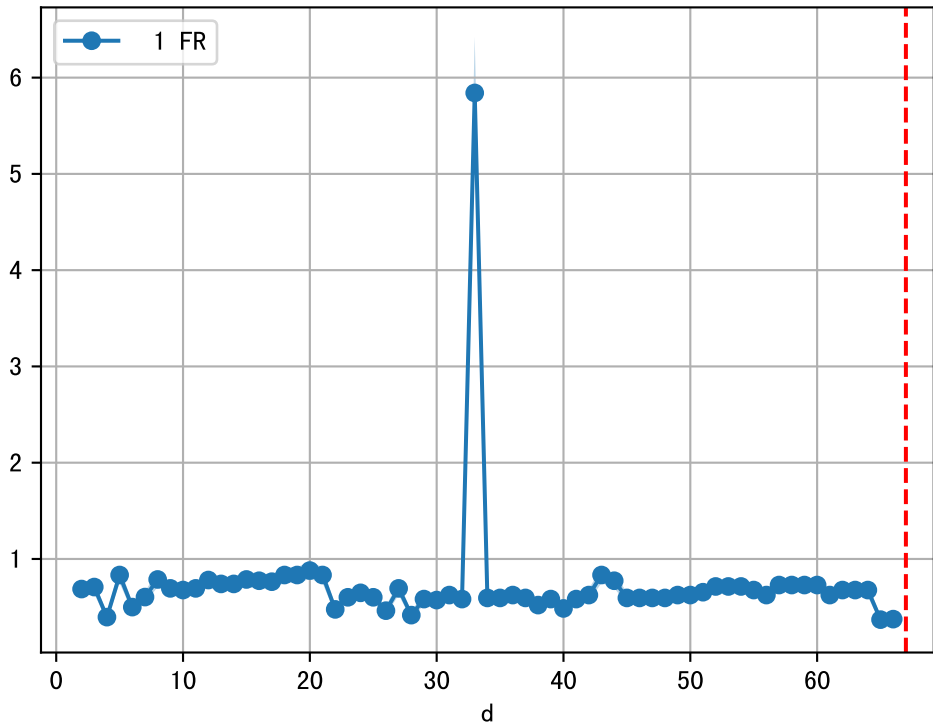

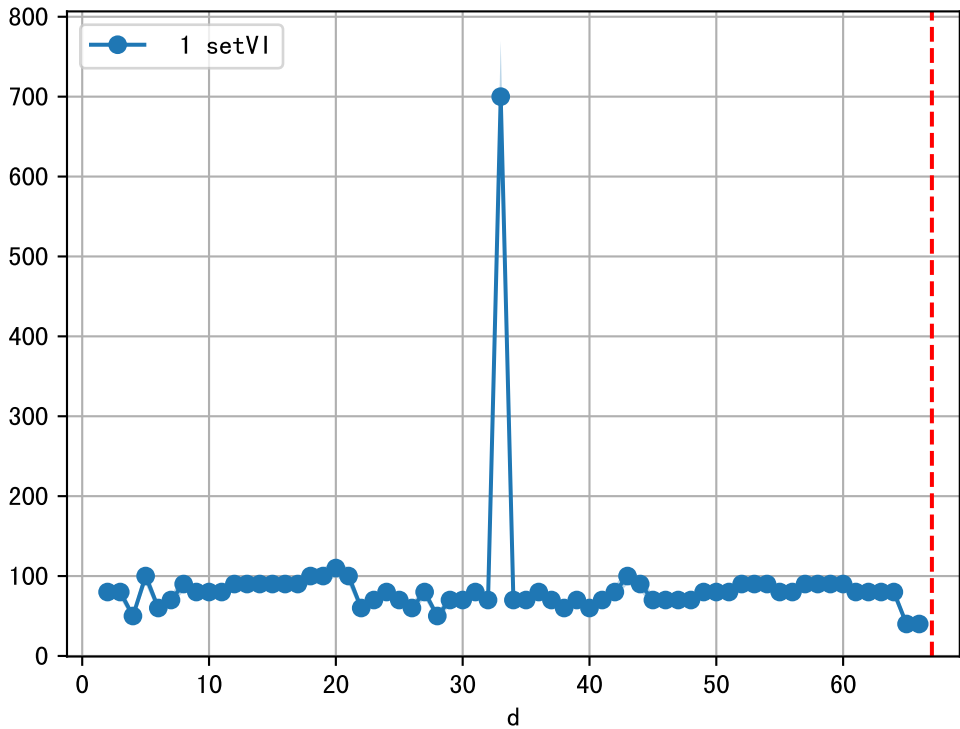


1 (fgArea = NA)

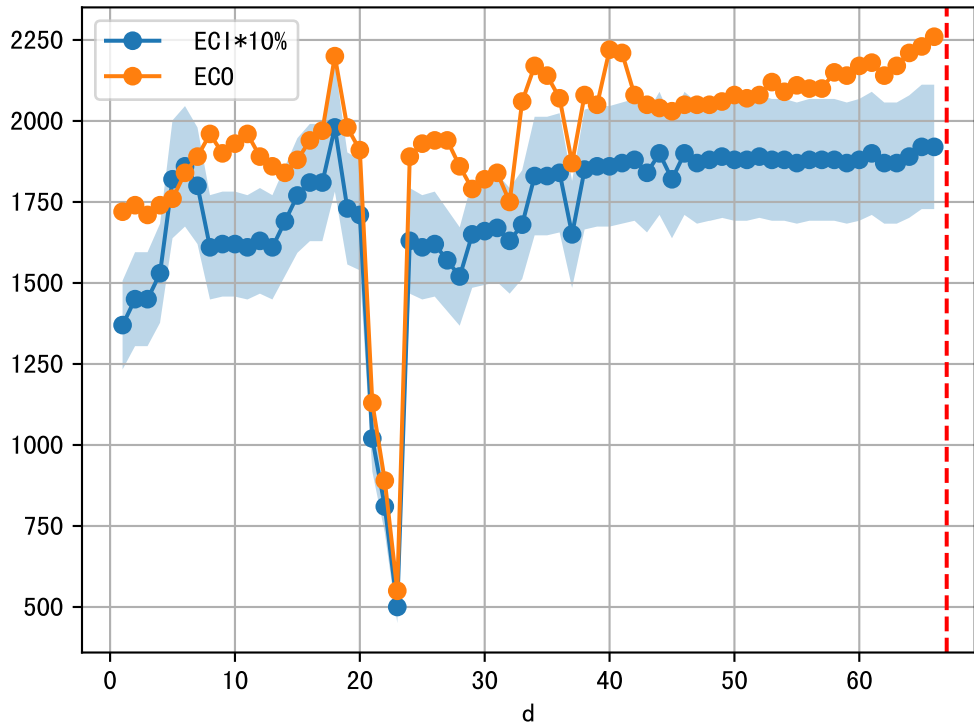


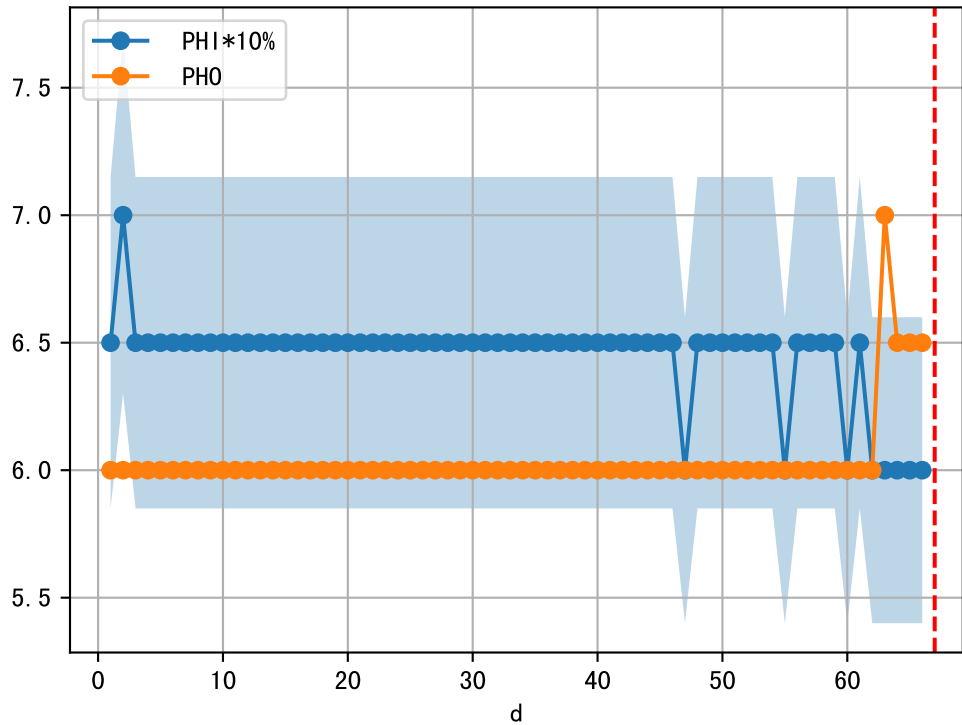


Plot [['EcFgro', 'EcFzExp', 'EcPltng', 'ECdef', 'EcParam', 'water_ec']]

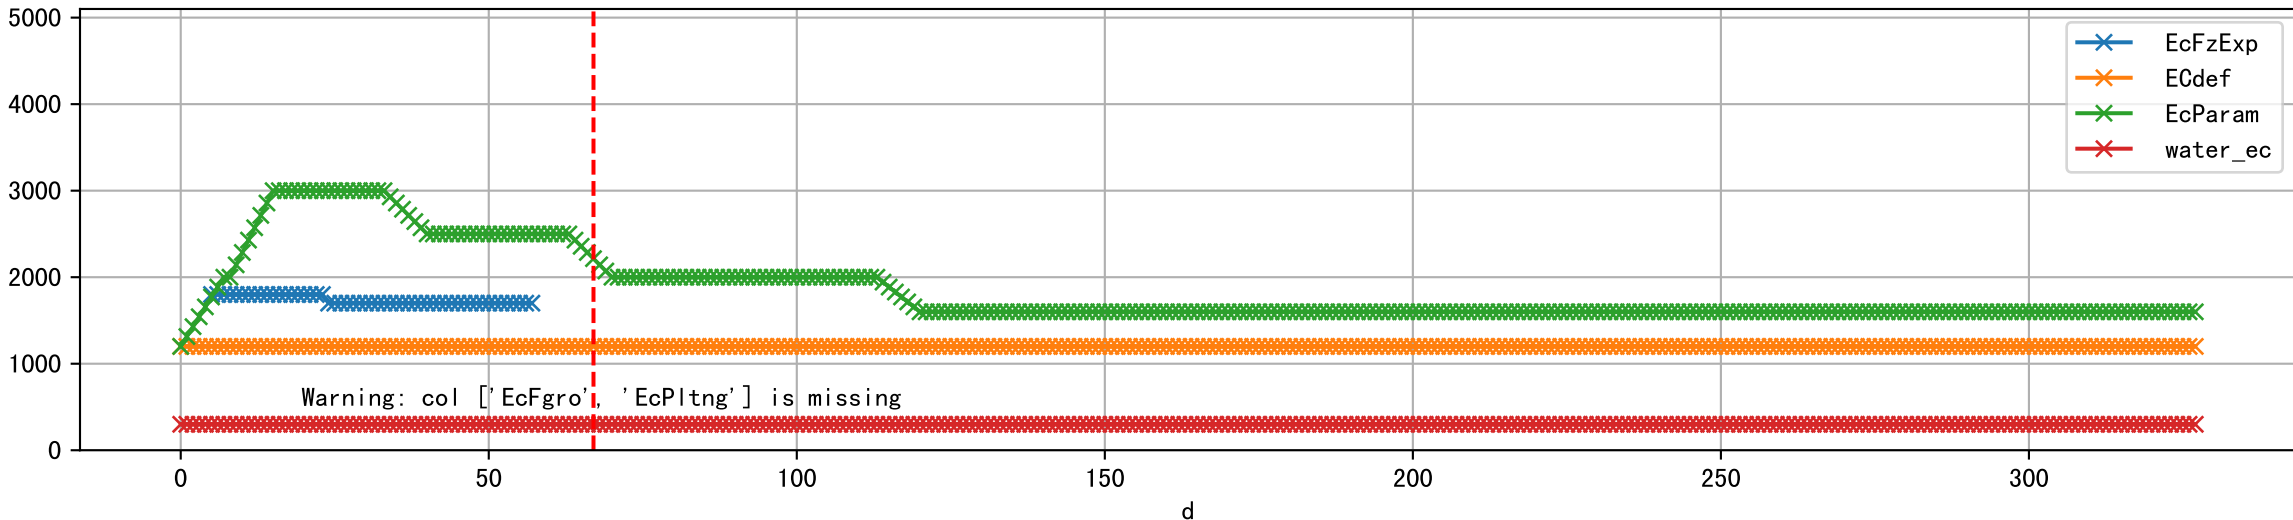


Plot ['ECopt']

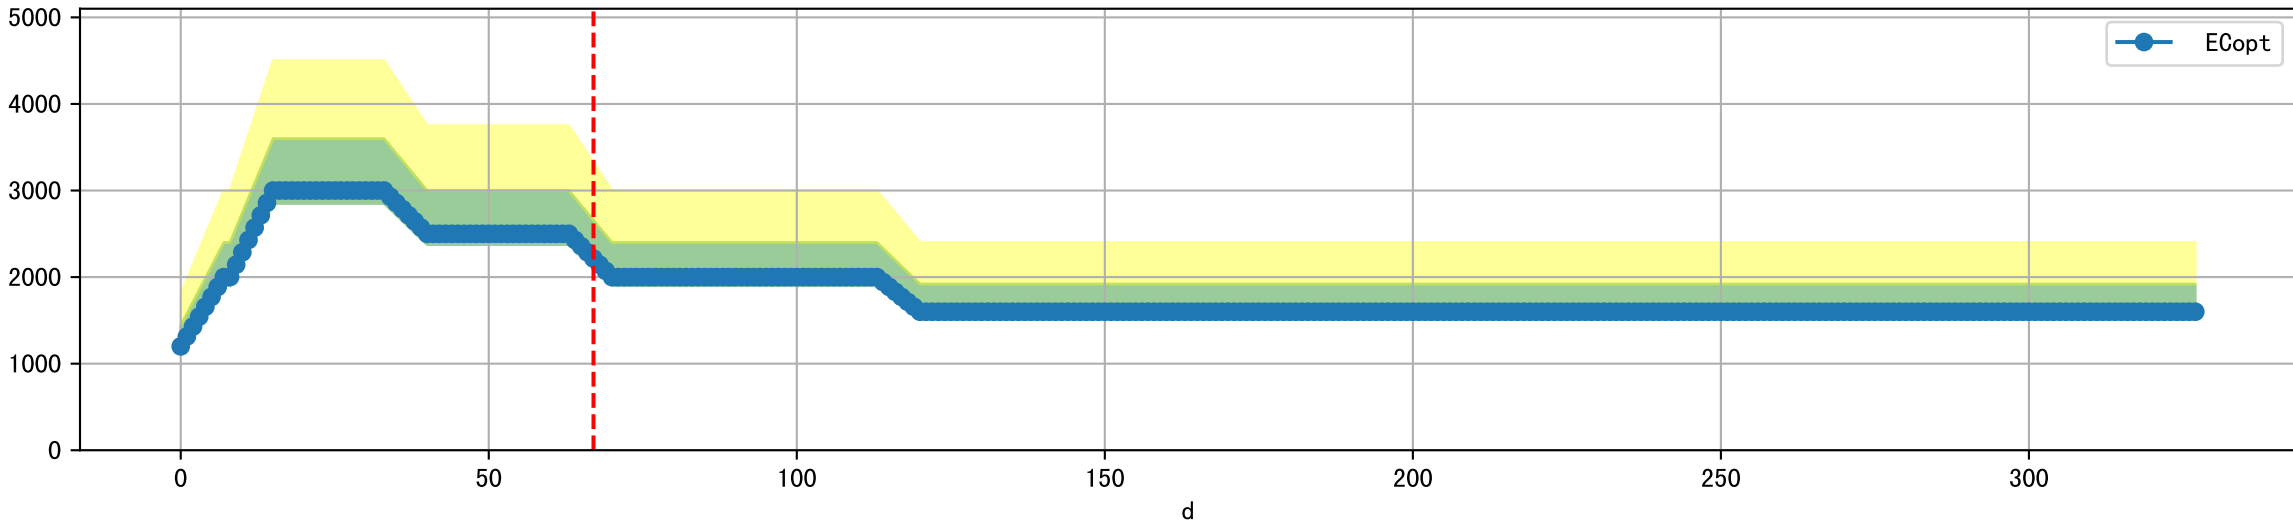


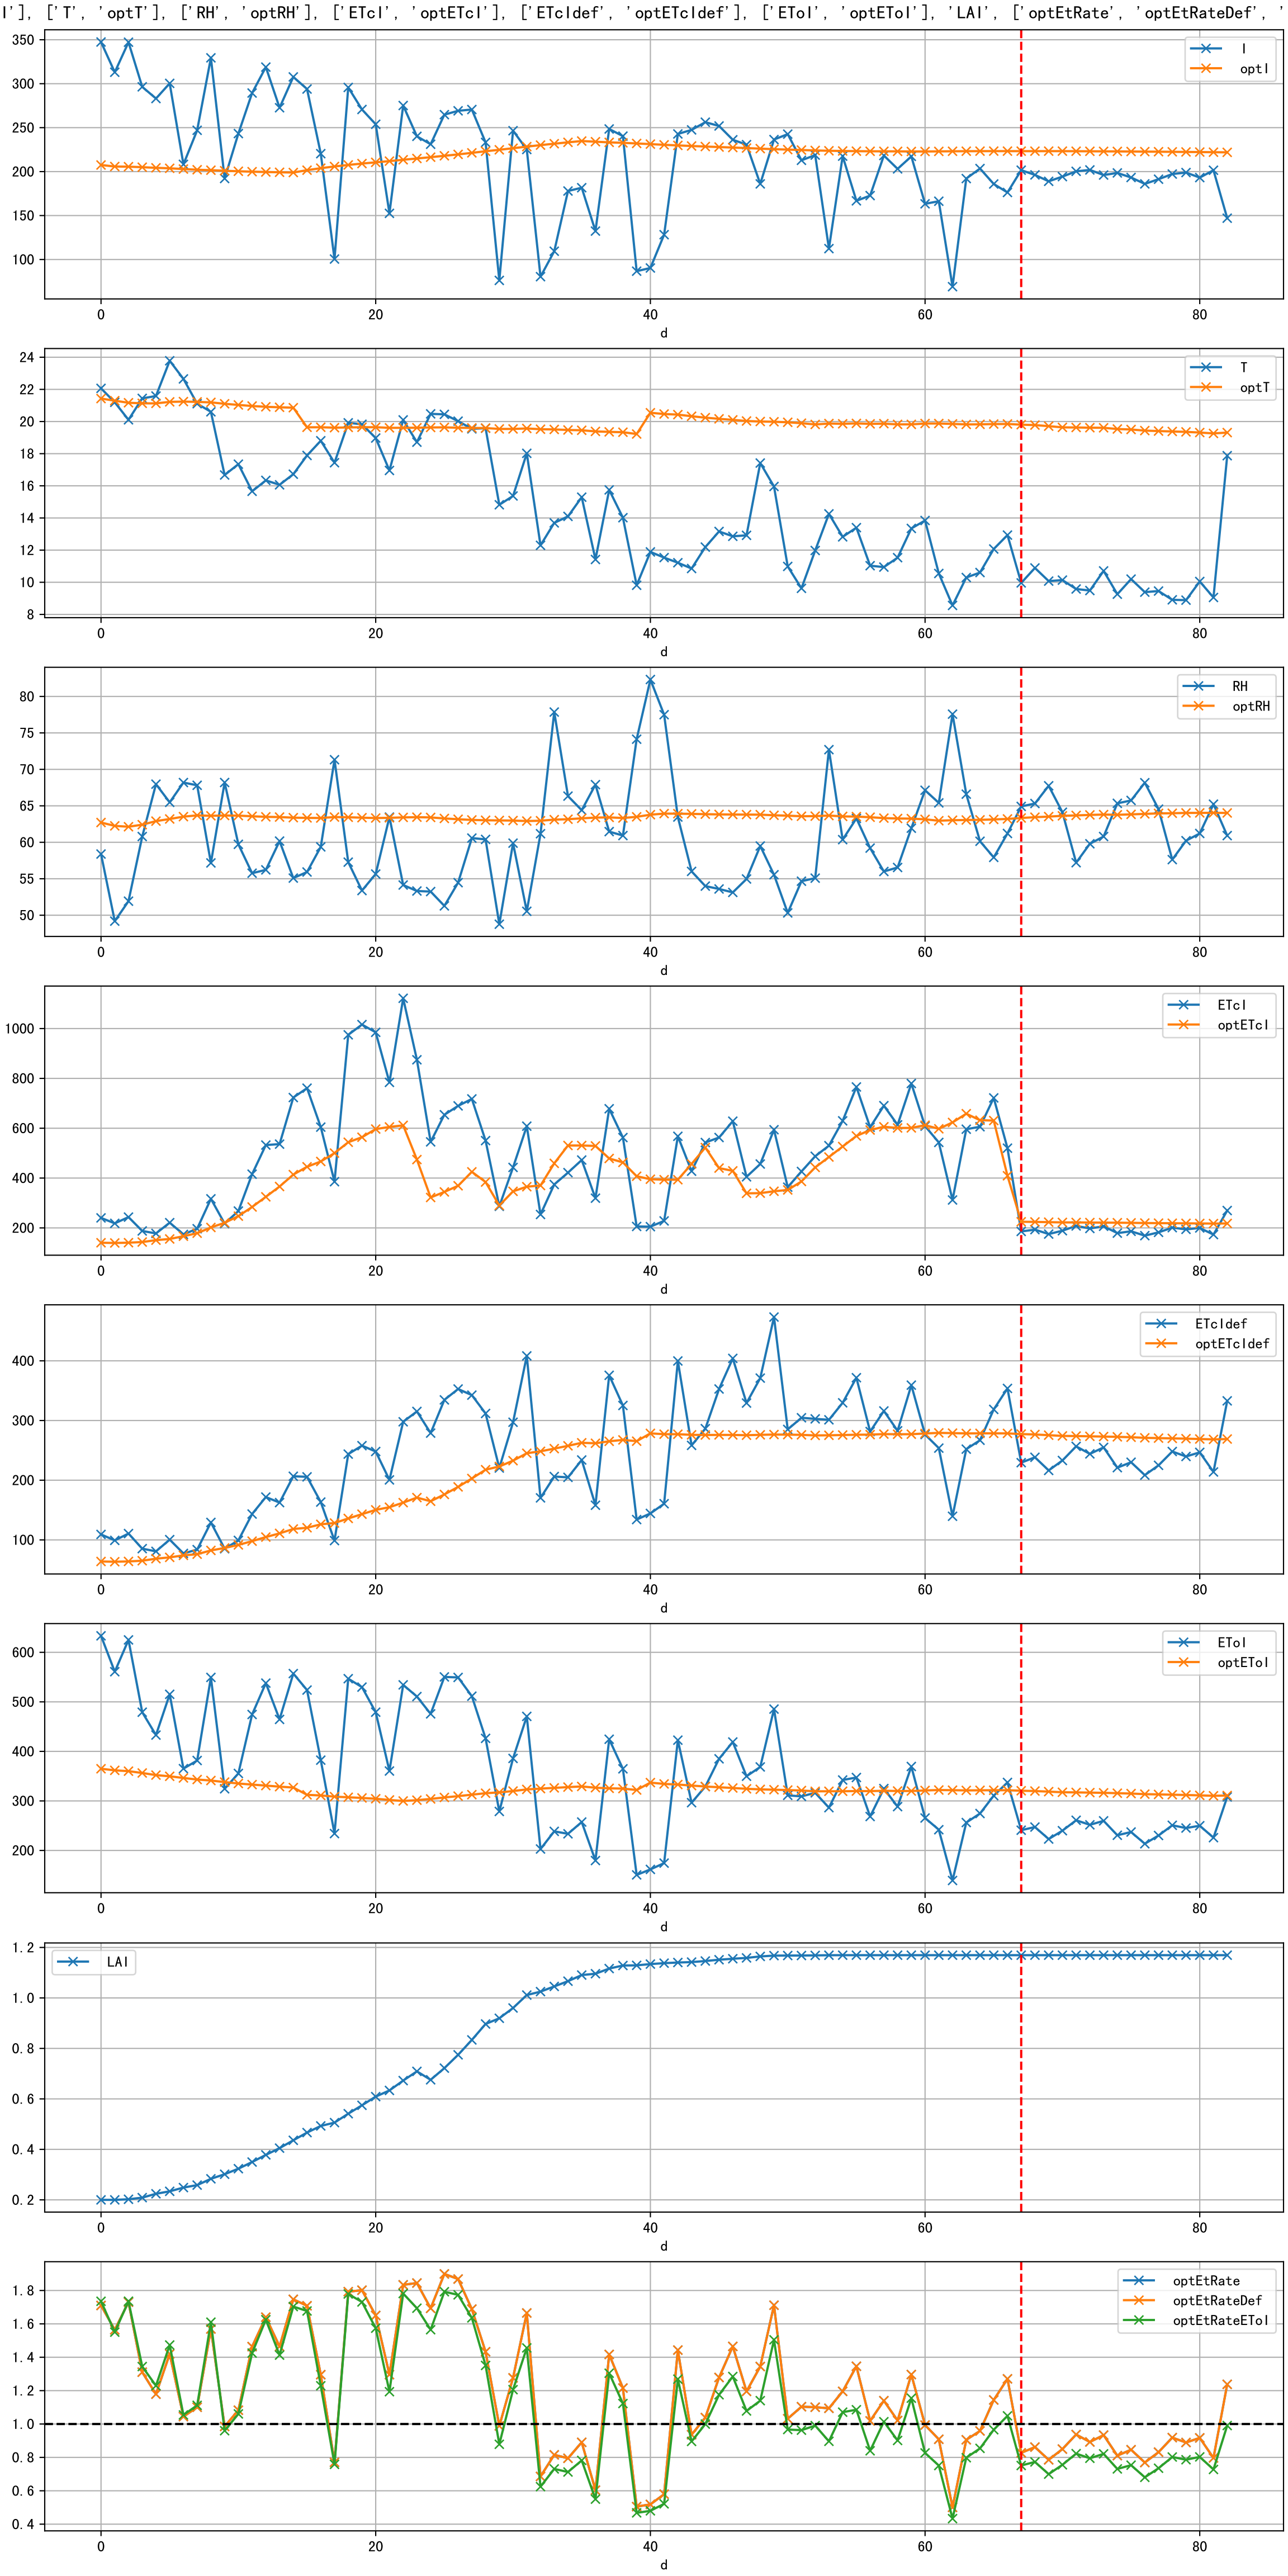

Plot [['taoc', 'taoc_raw:ro', 'taoc_avg:r-']]

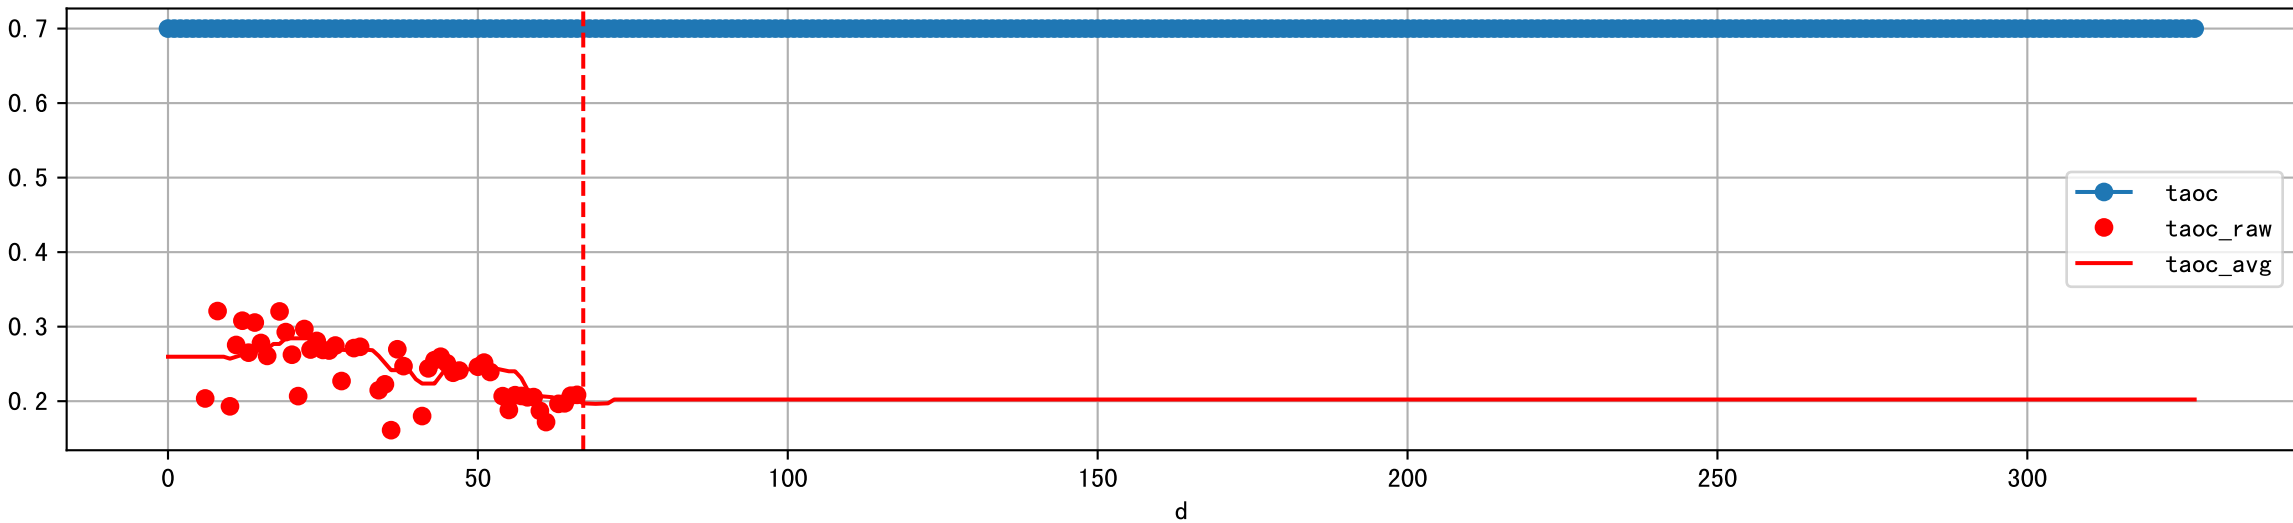


Plot [['setVI_ETcI', 'setVI_fgRec', 'setVI_VN', 'sISetVI']]

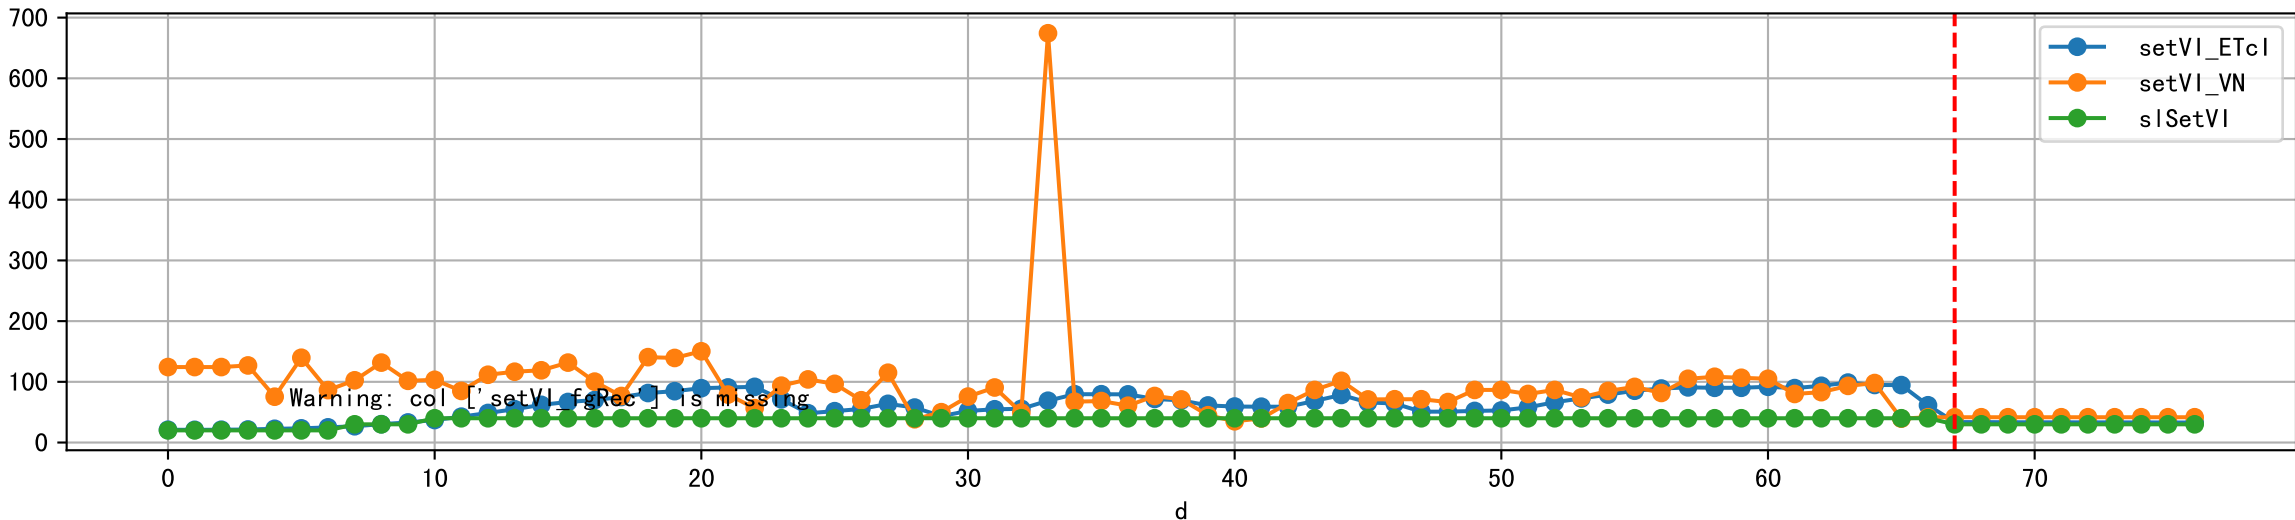





Plot [['FRV:b-o', 'FVI:r-o', 'VI:g-o']]

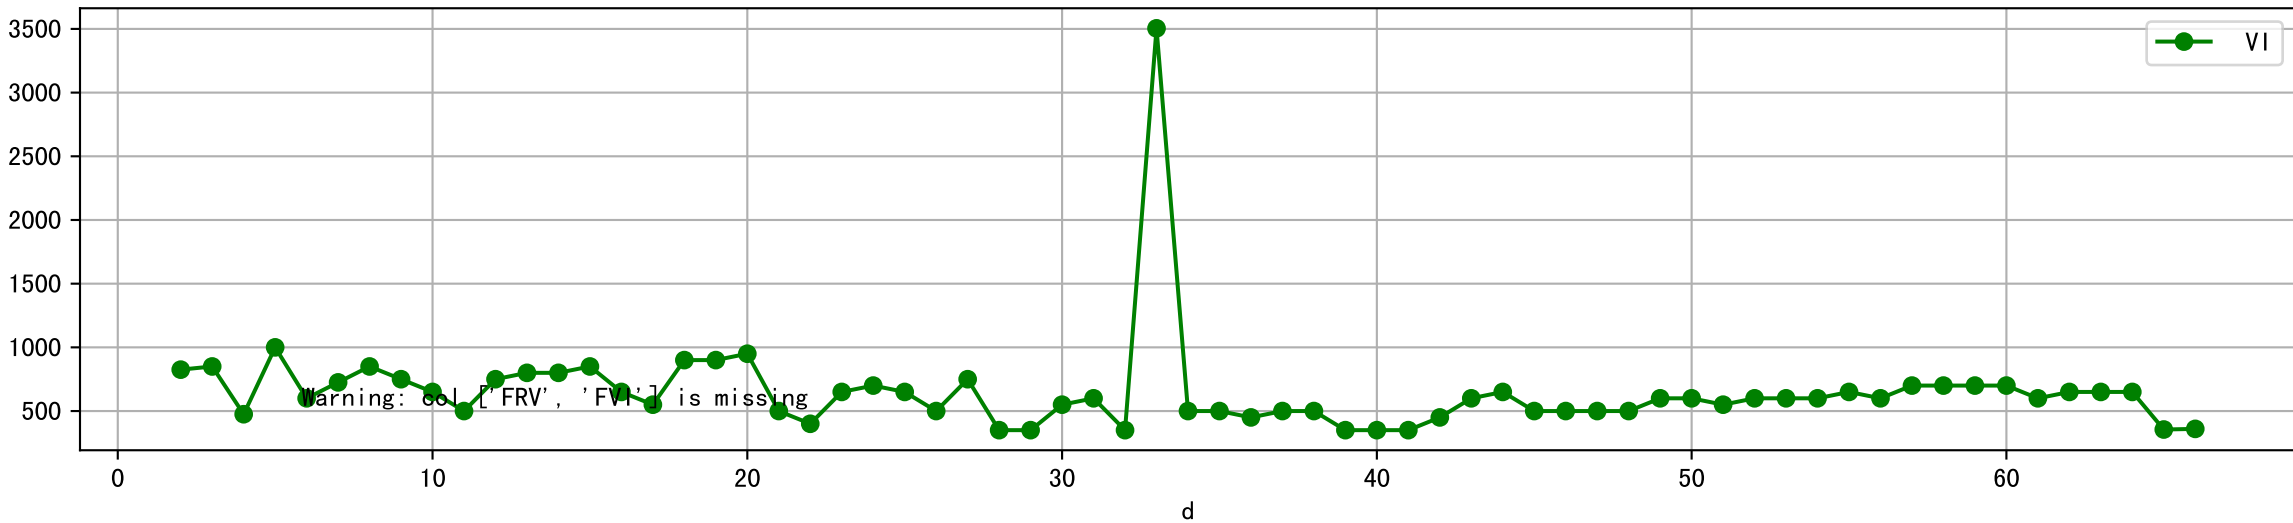


Plot [['ECC:b-o', 'FVIEC:r-o', 'ECI:g-o']]

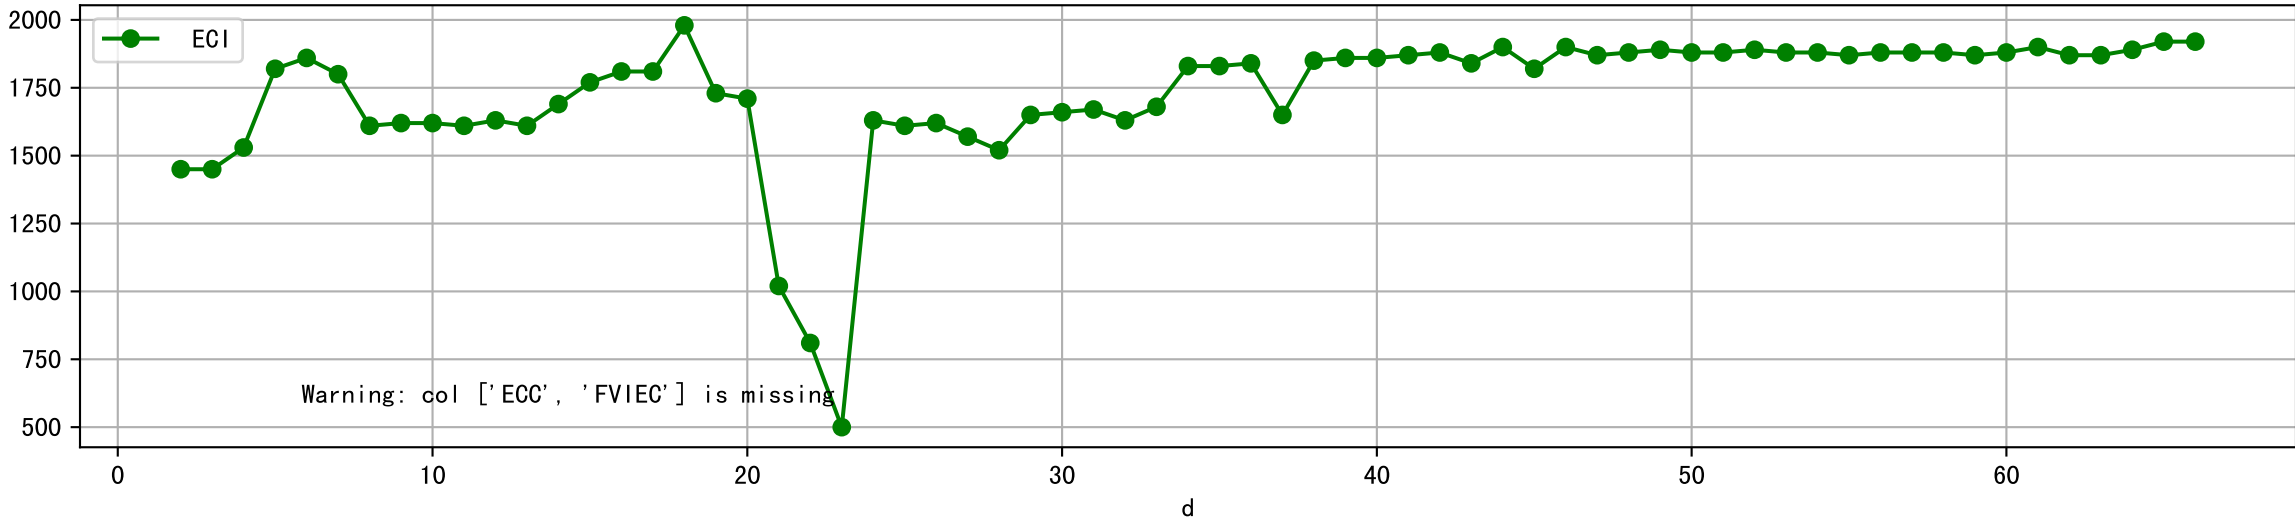


Plot [[' FVOEC:r-o', ' ECO:g-o']]

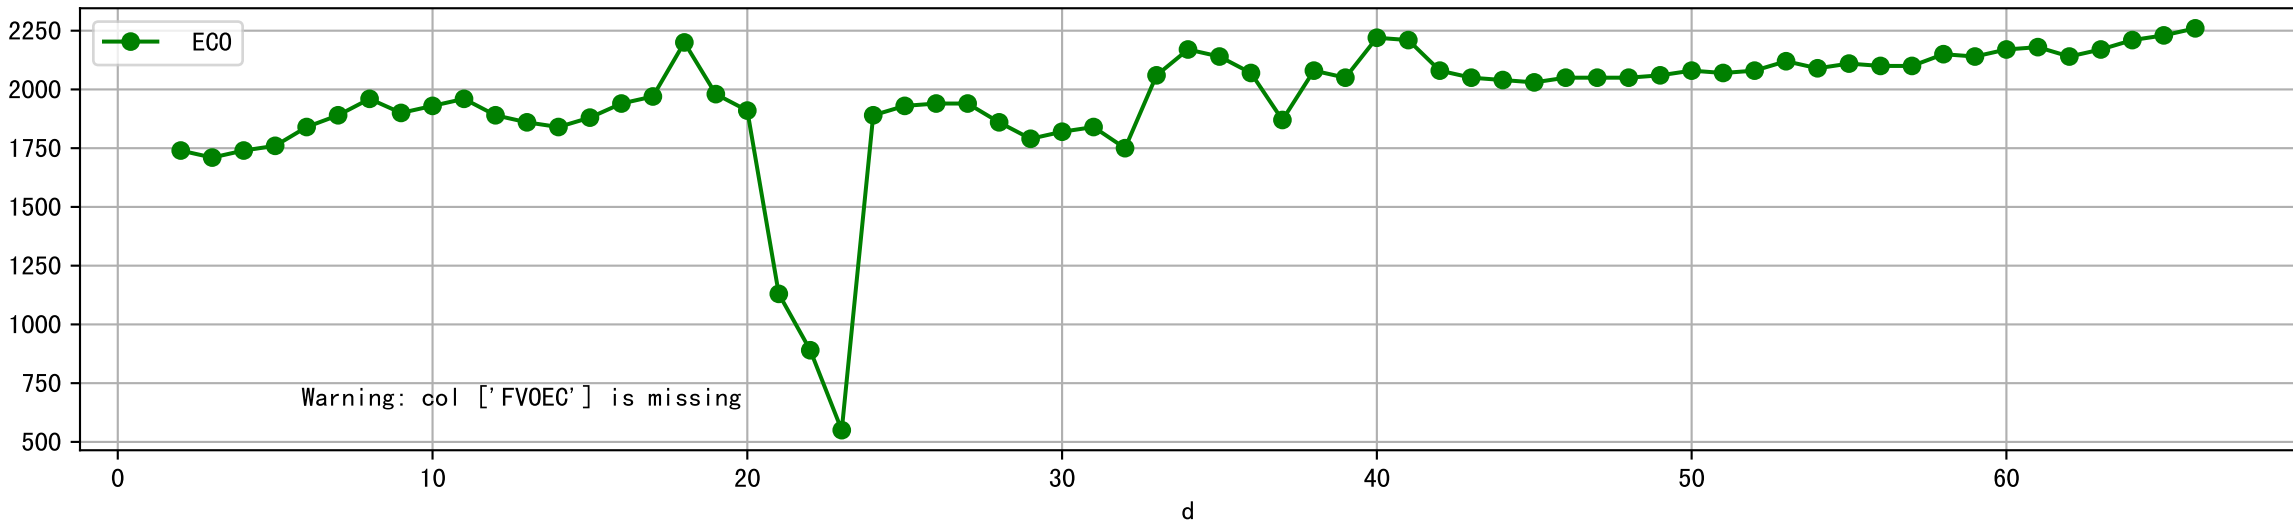


Plot [['PHC:b-o', 'FVIPH:r-o', 'PHI:g-o']]

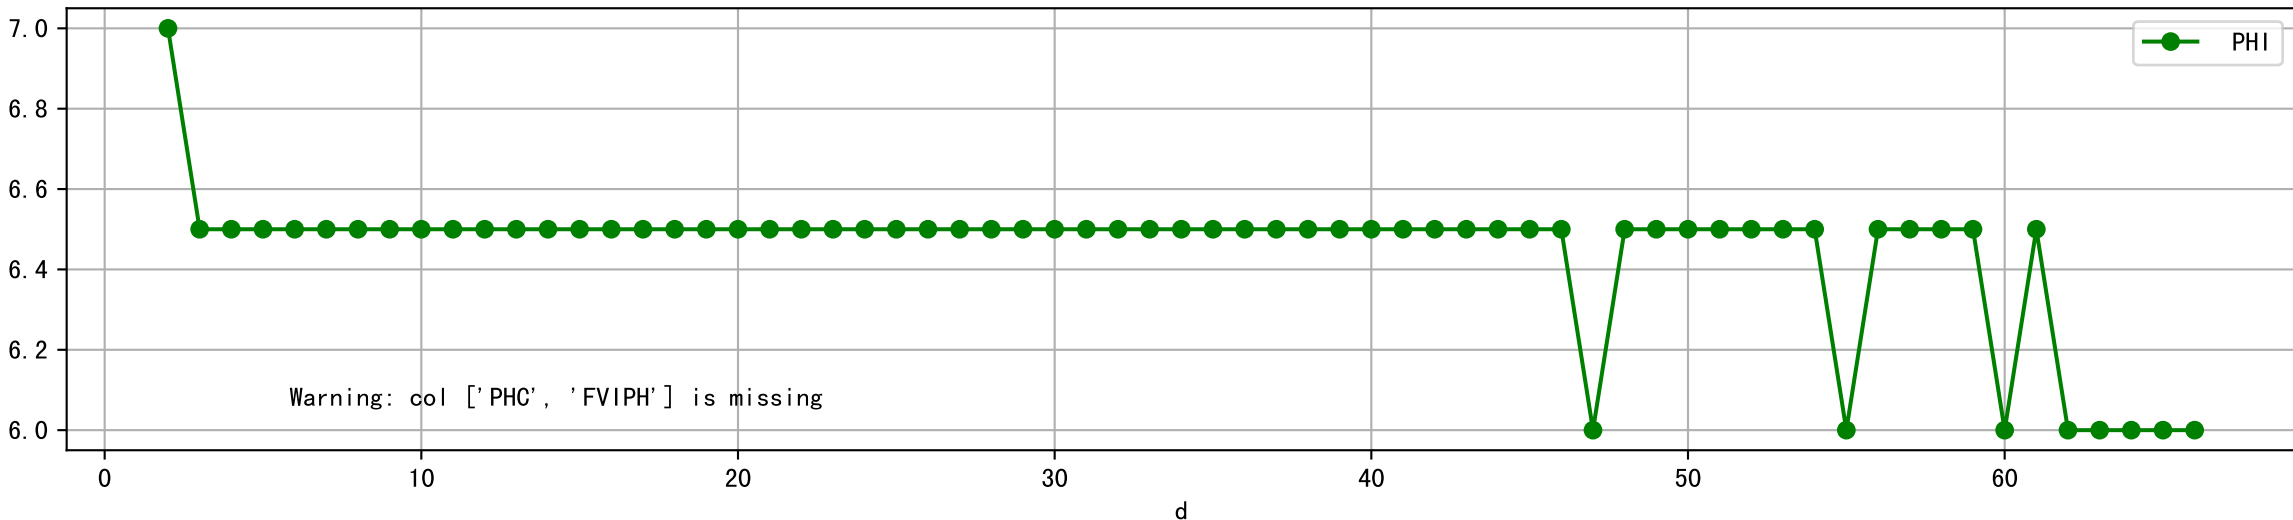





Plot [[' FVOPH:r-o', ' PHO:g-o']]

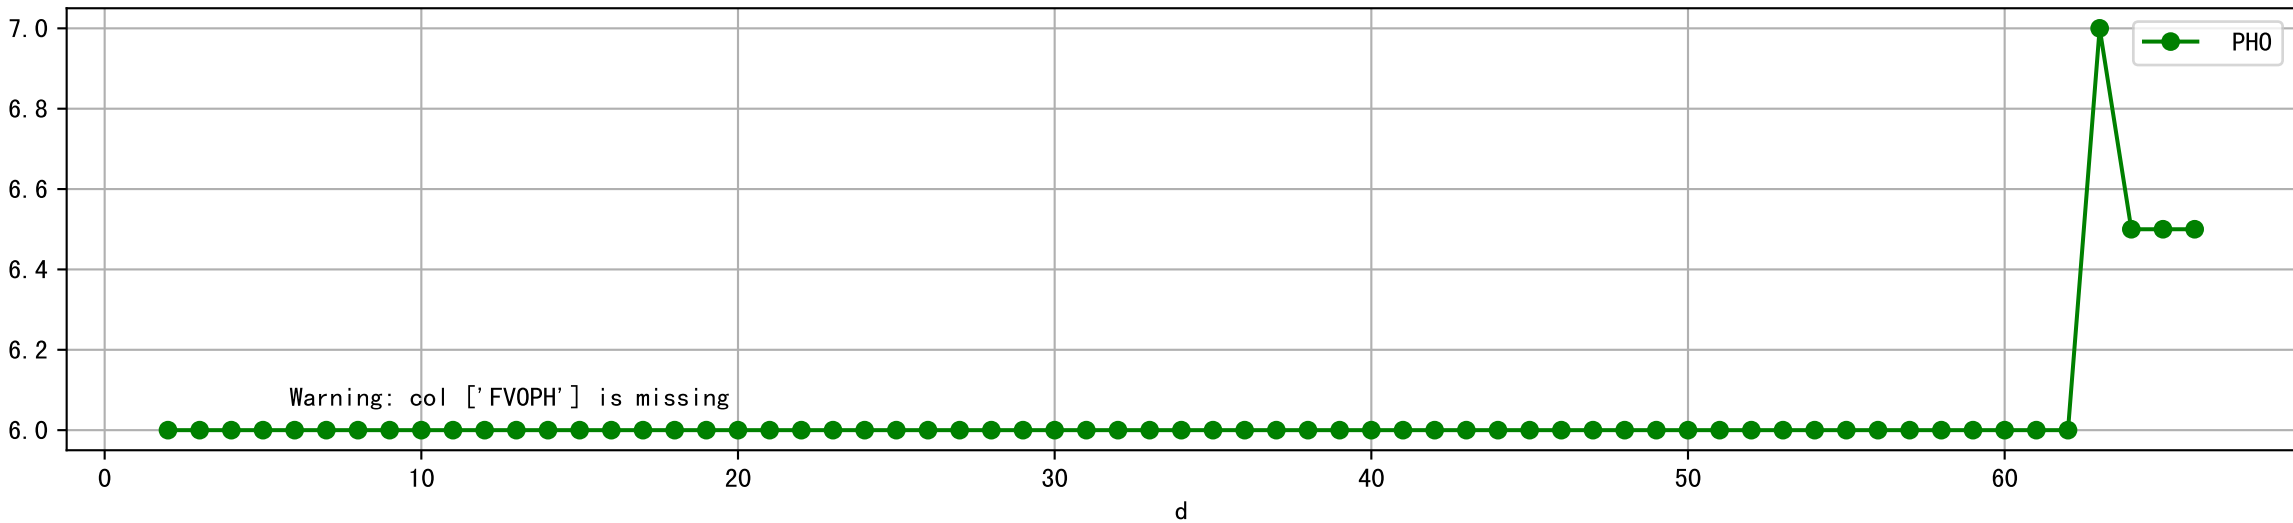

Plot ET/VN

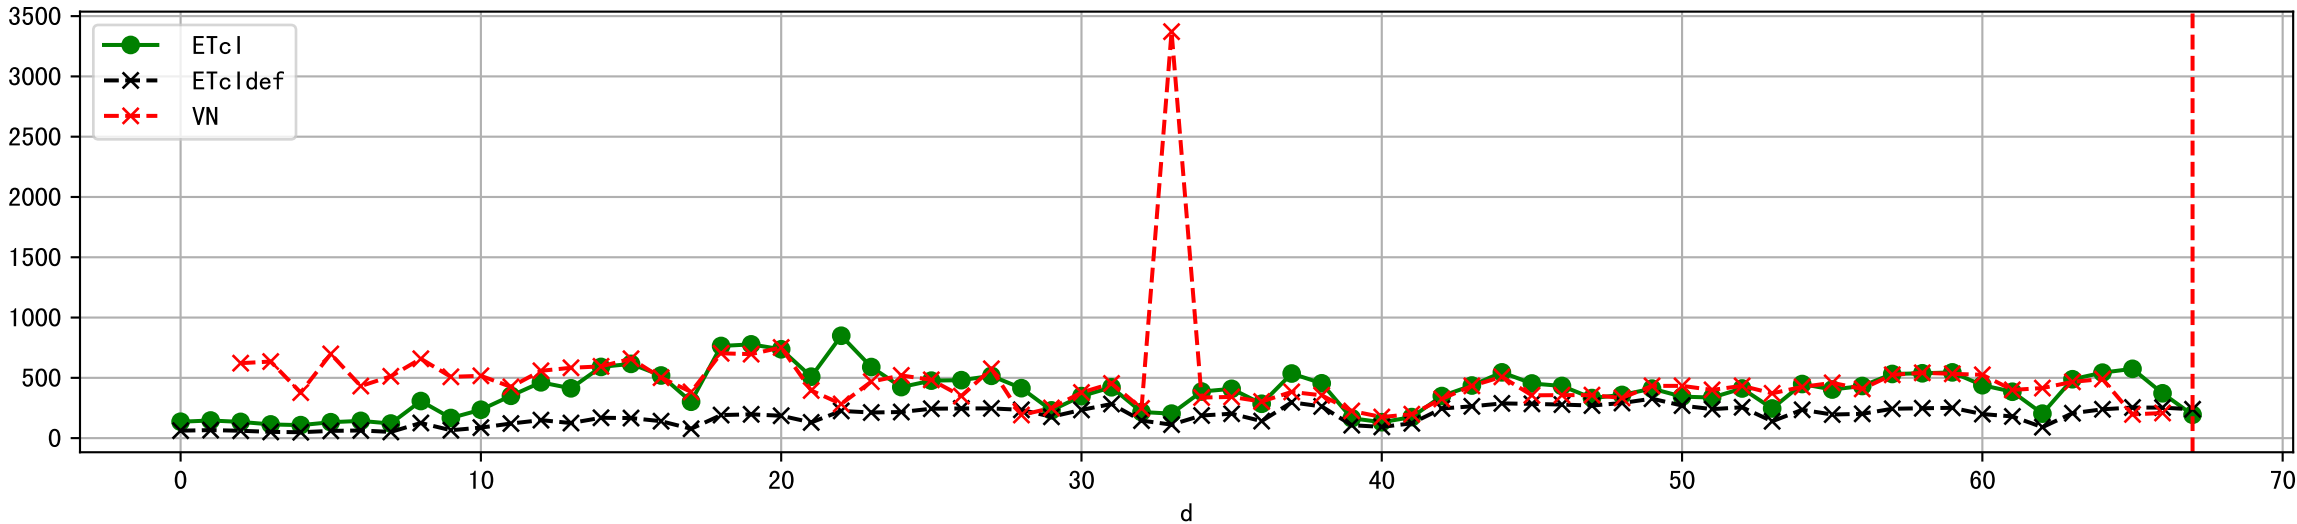


Plot Fv and fertilizer usage

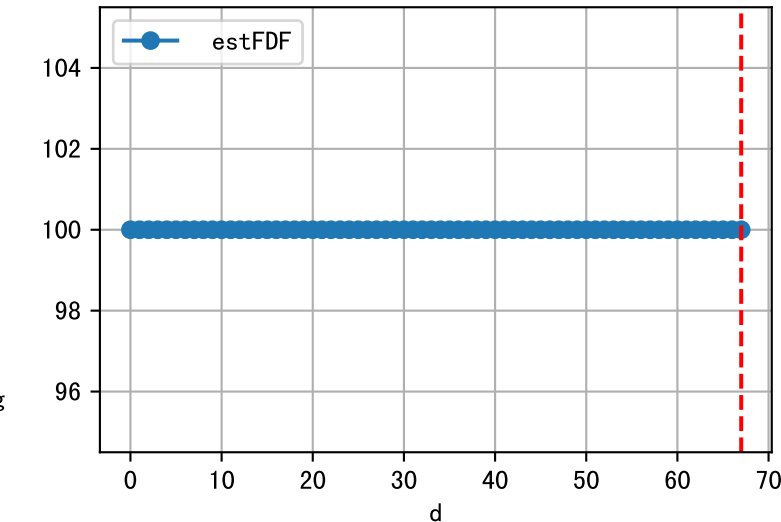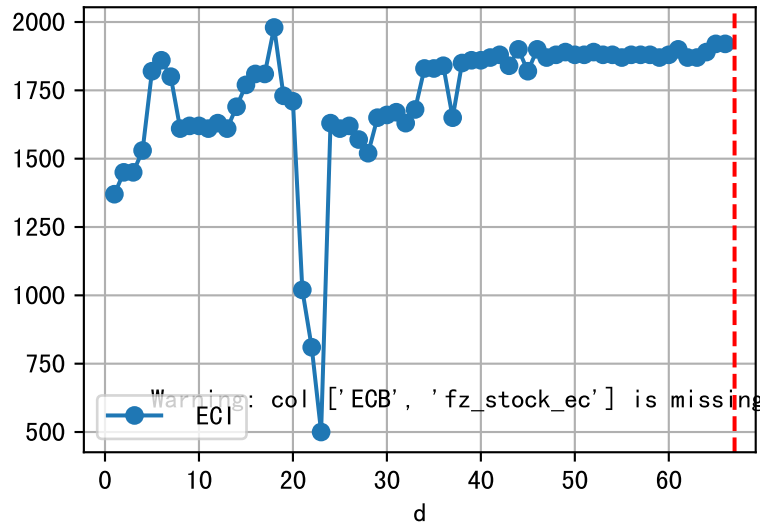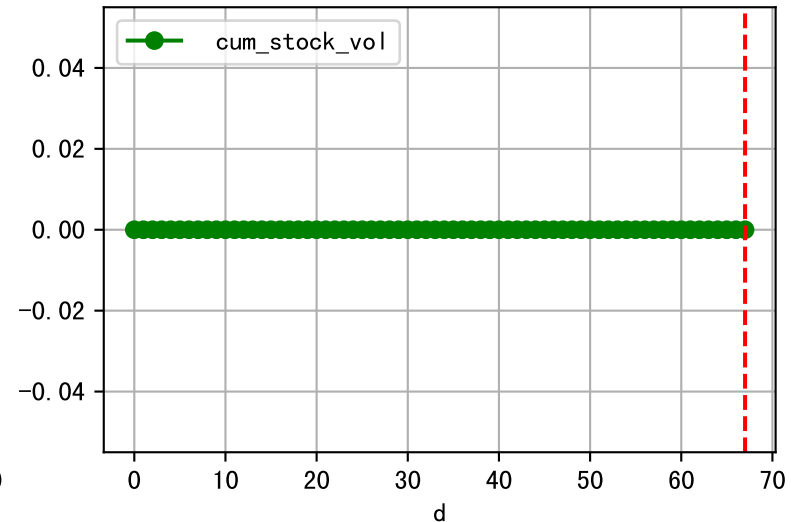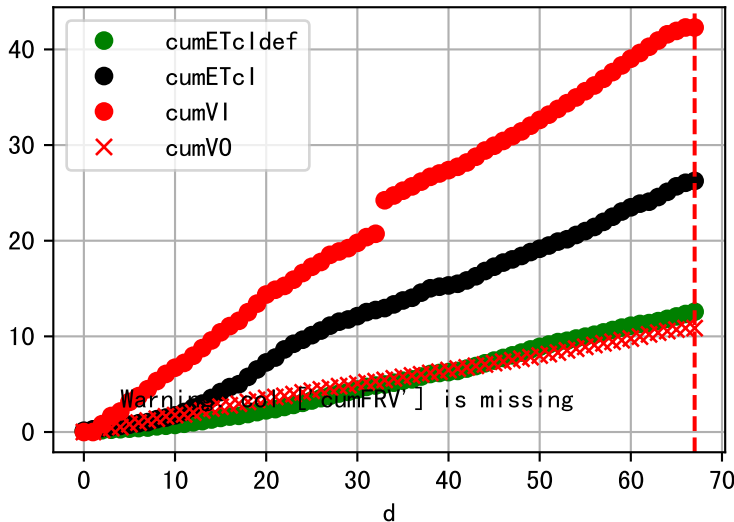





Fertilizer Range Source: kerleyL, kerleyH, UnivFL, TNAI, Haifa

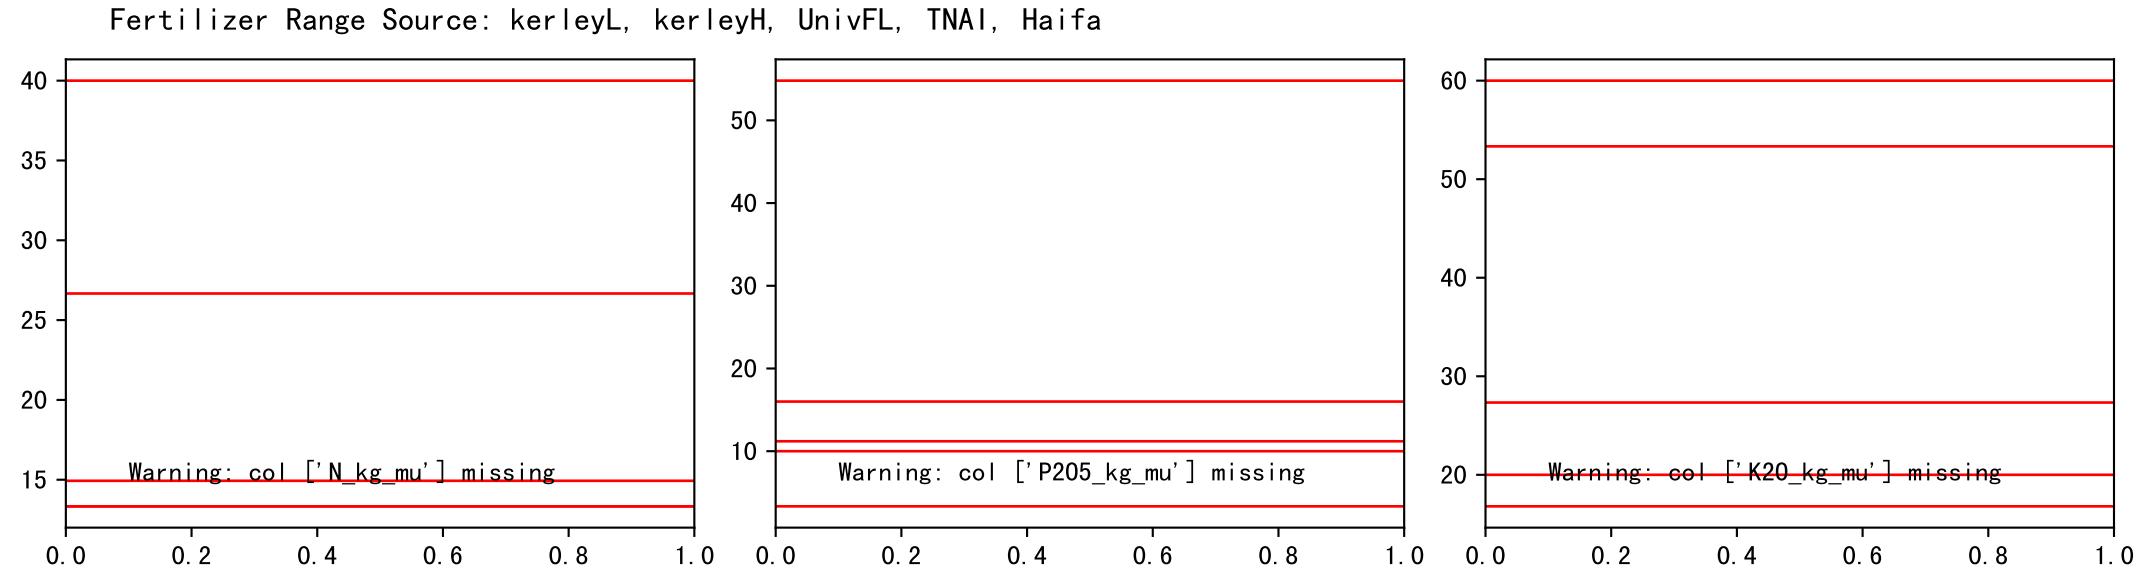



Trend plot forP2-15_0



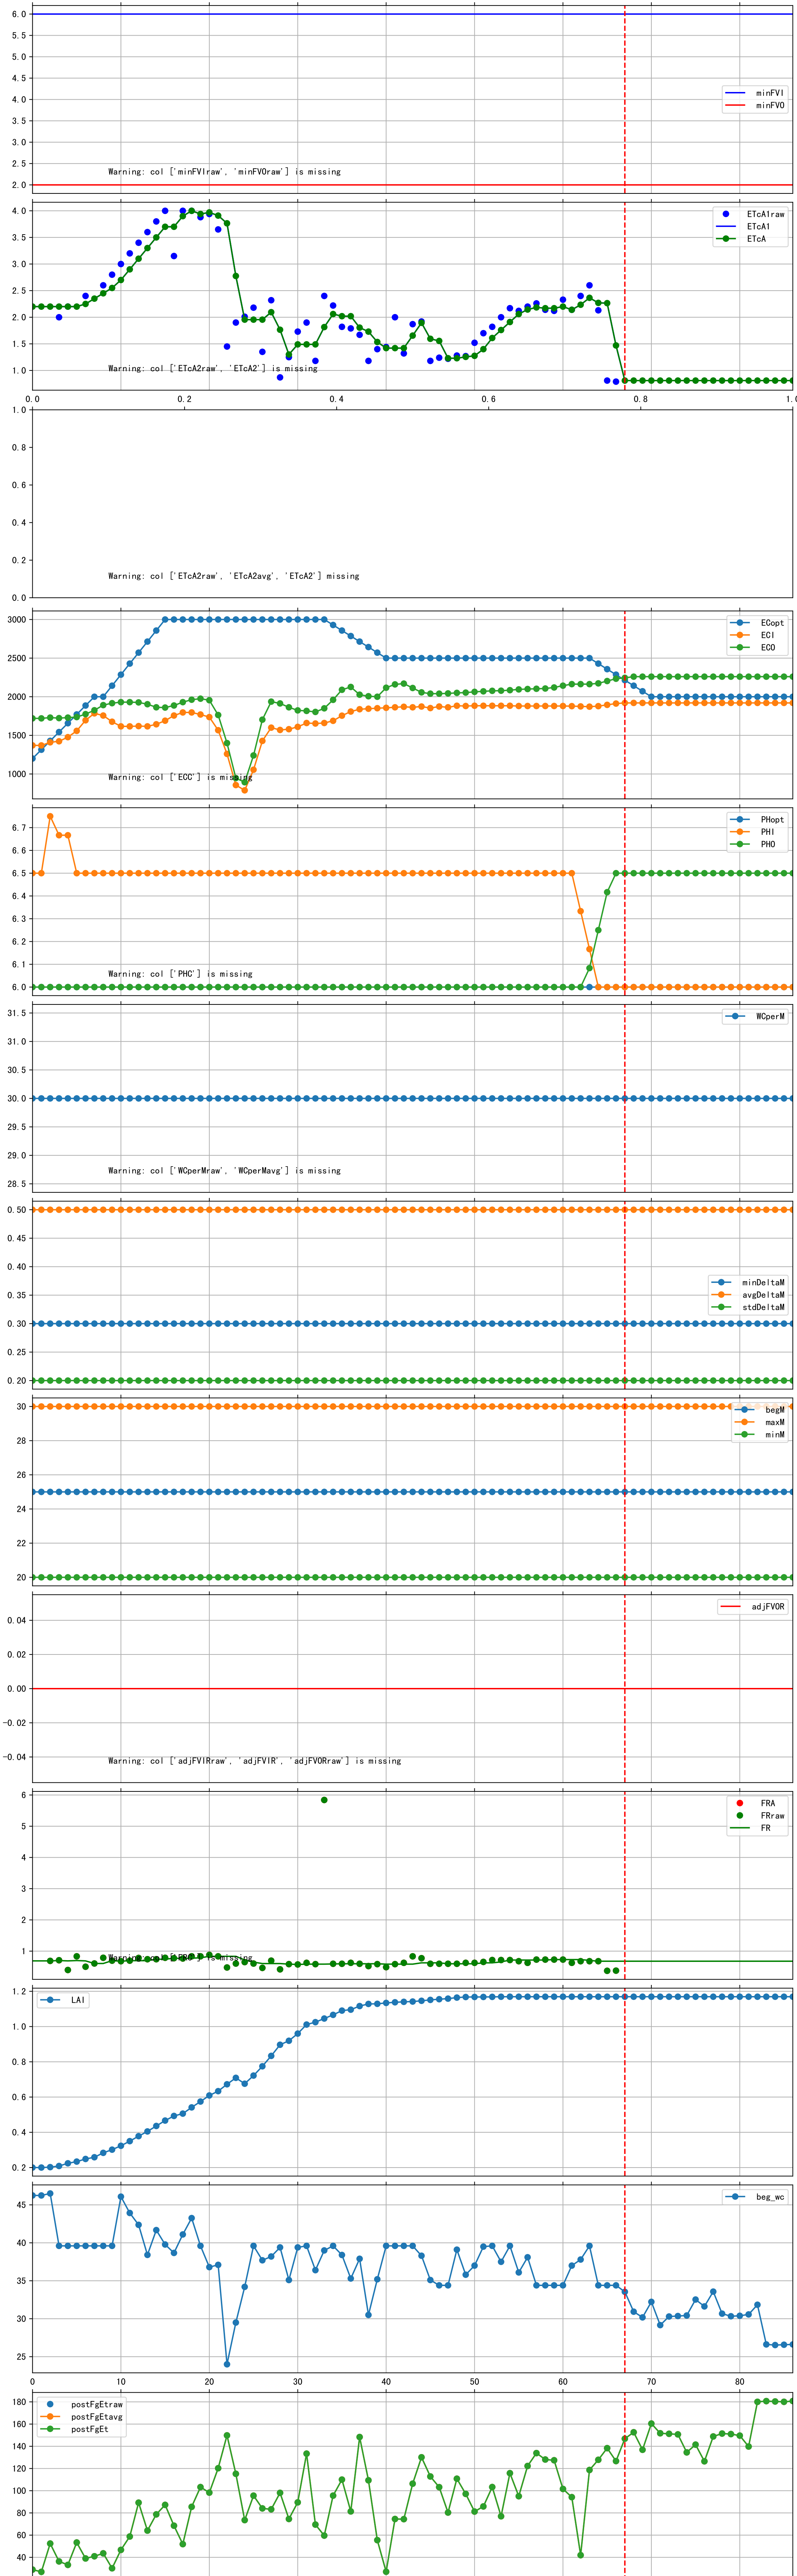


FgDaily

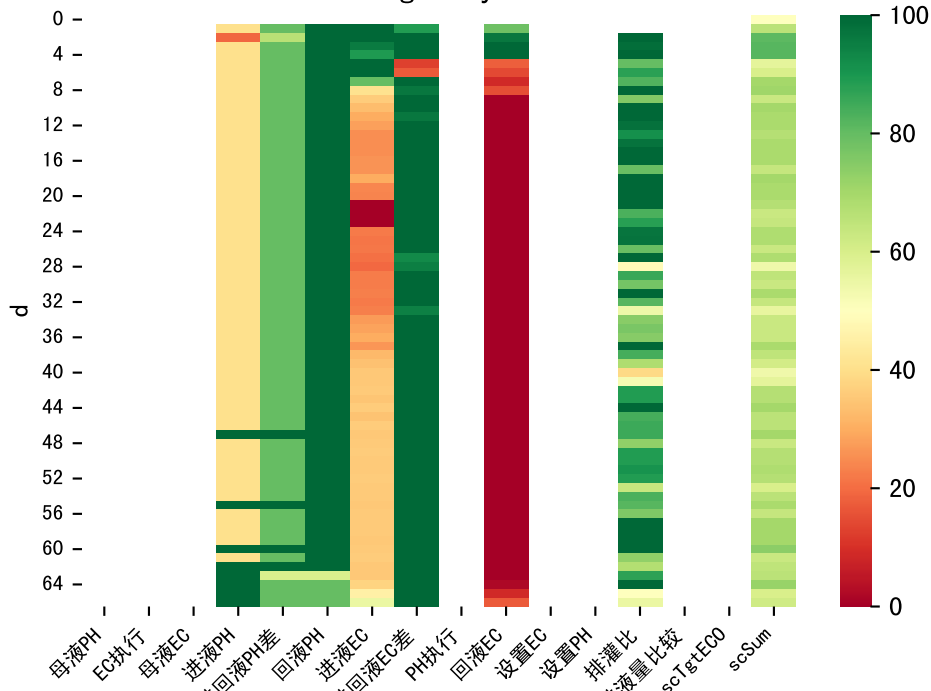


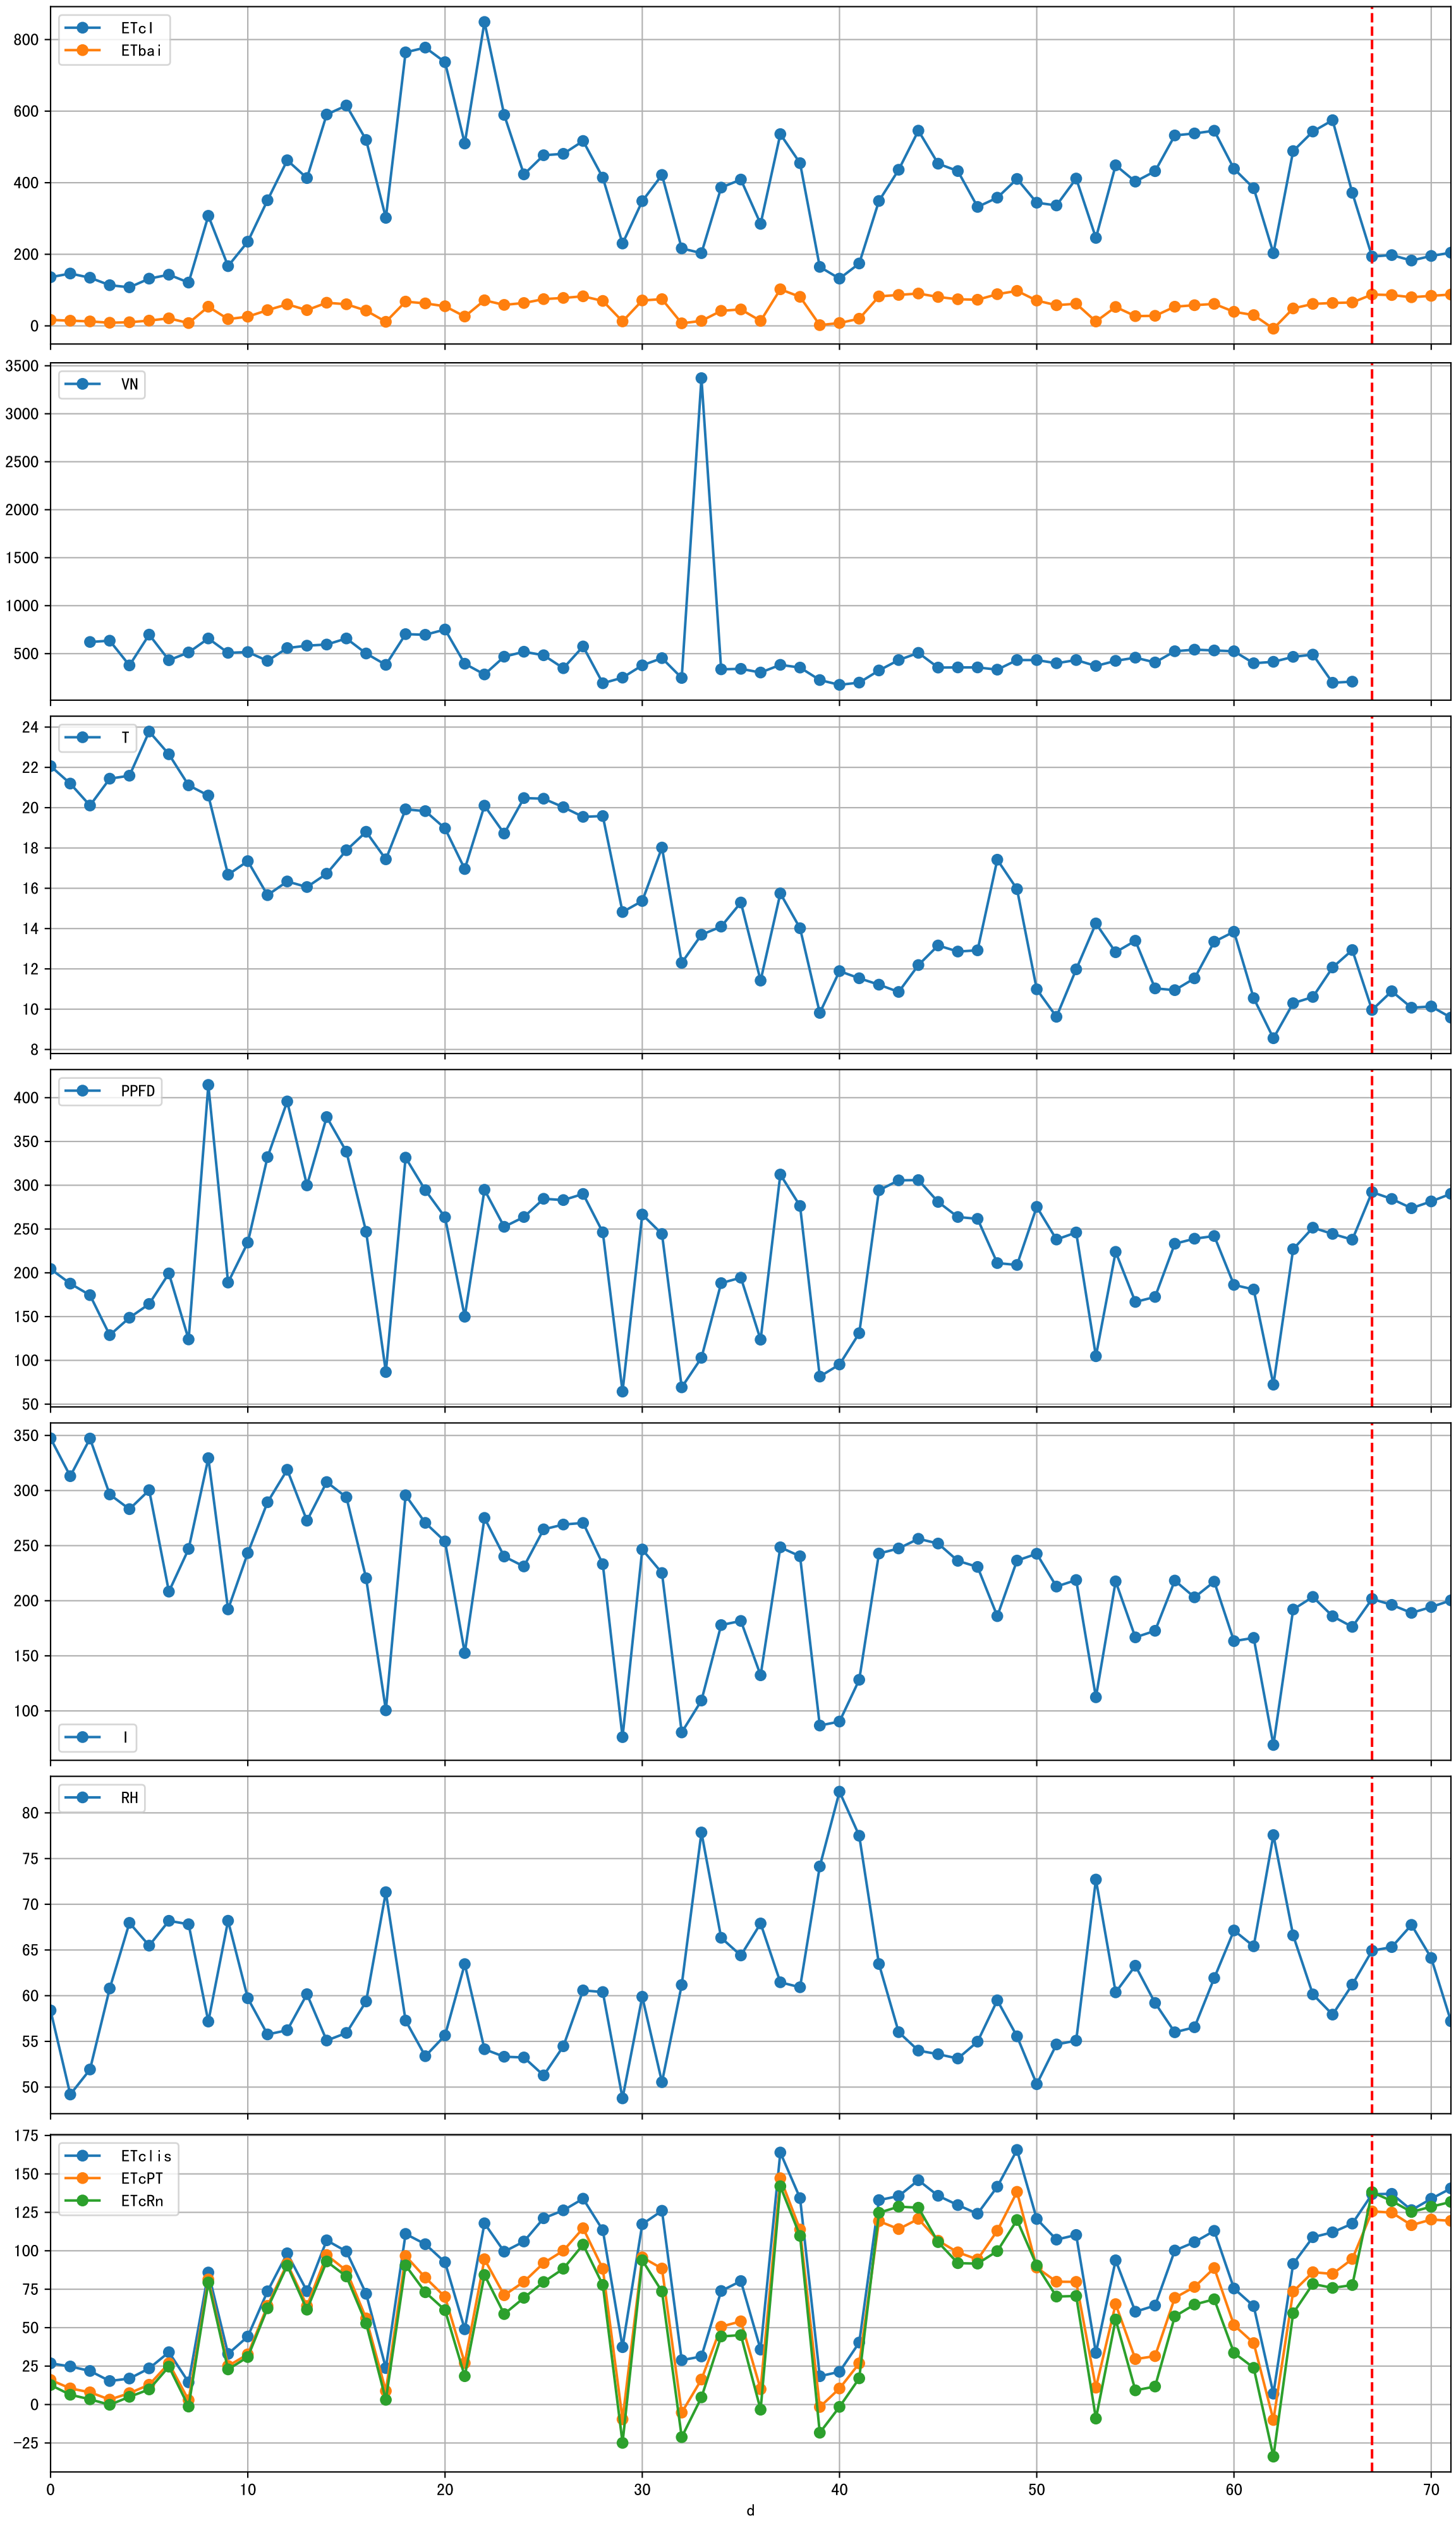

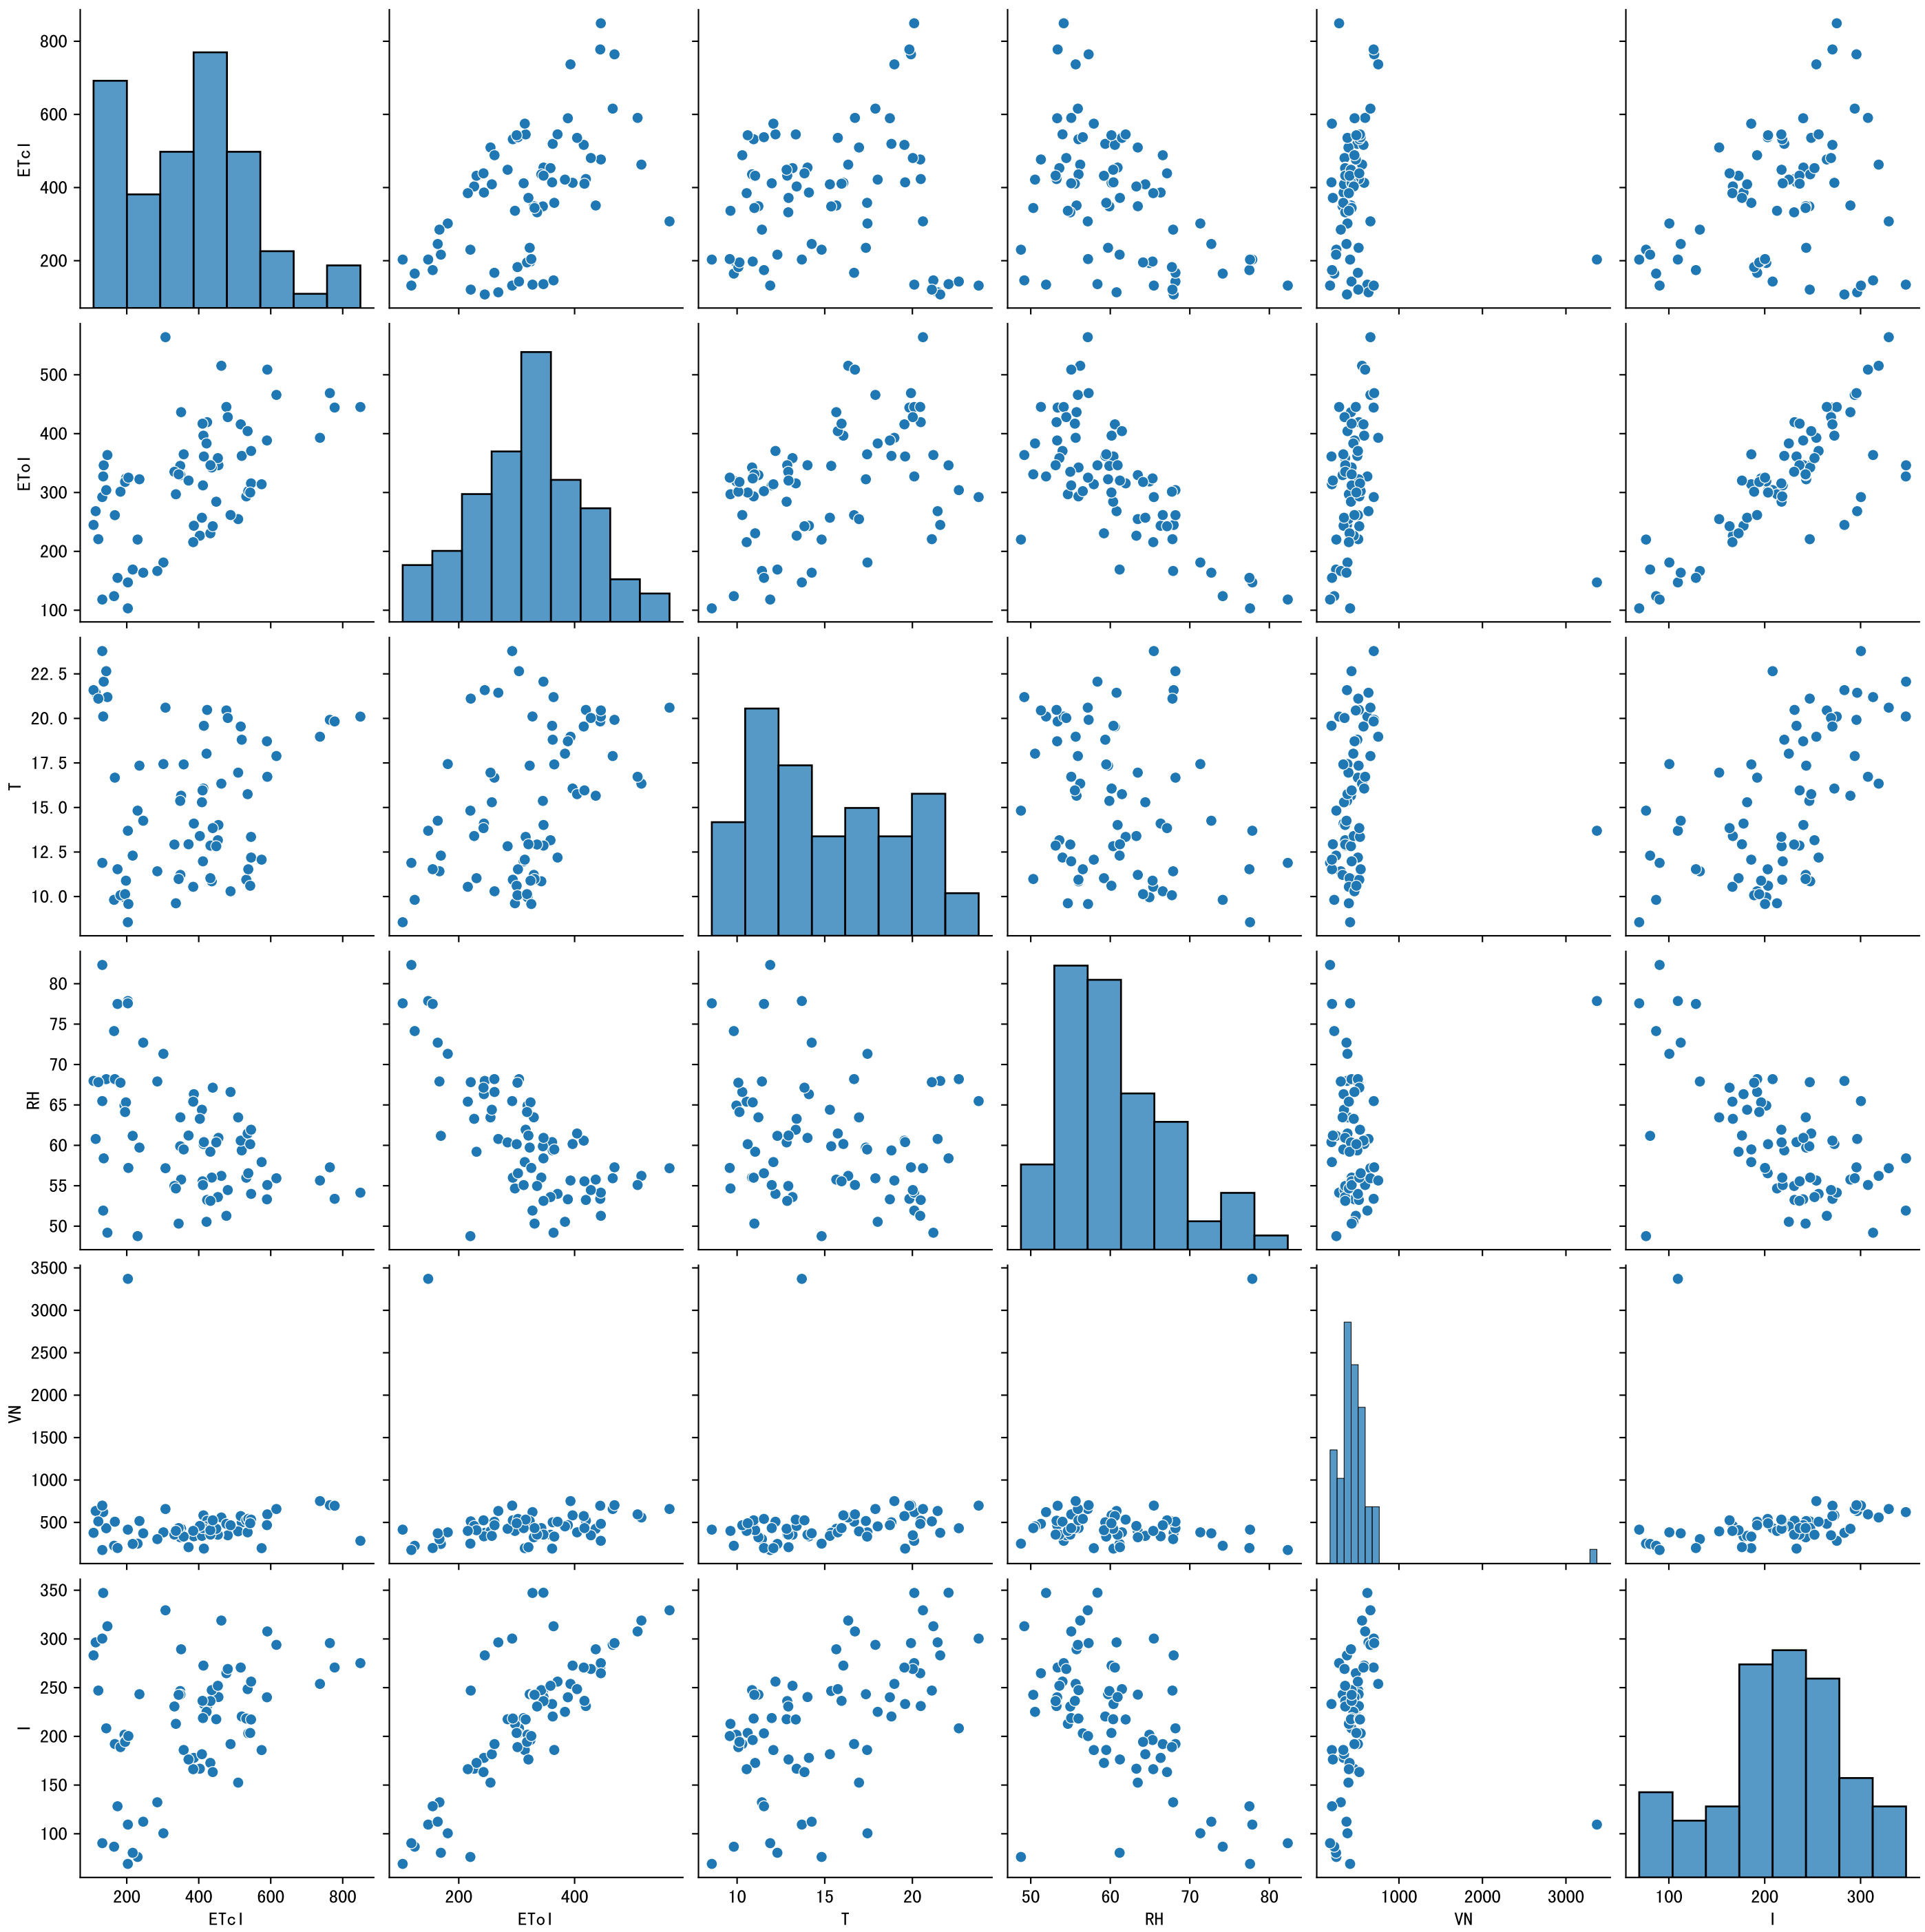


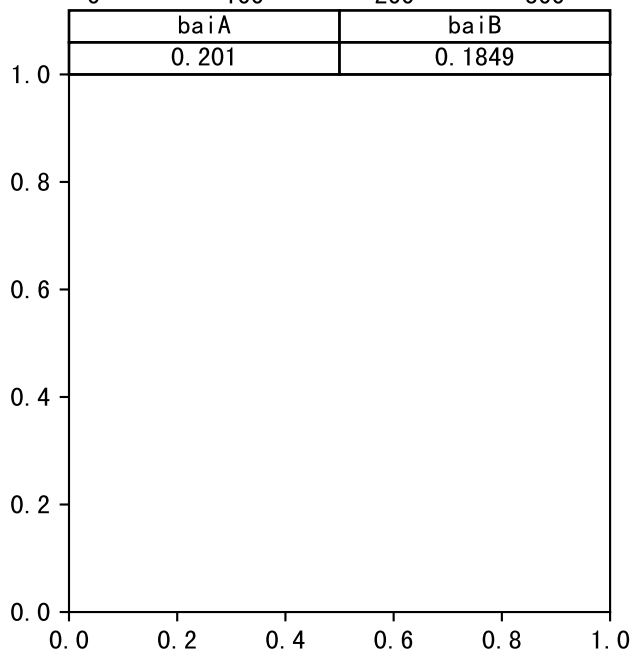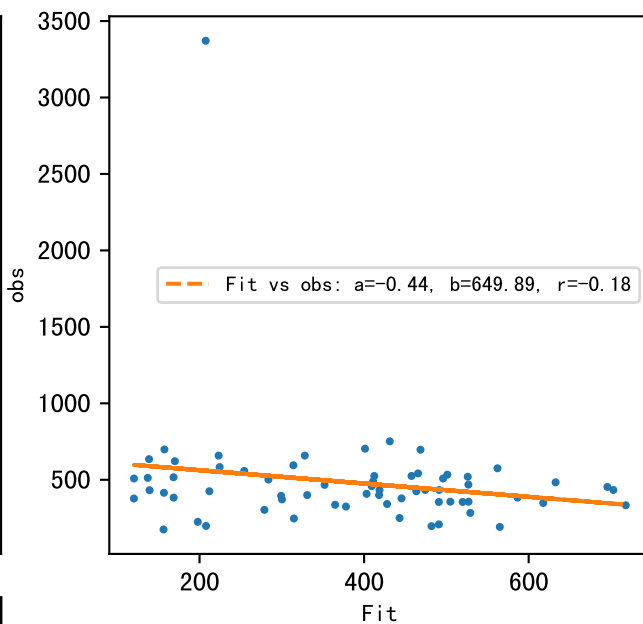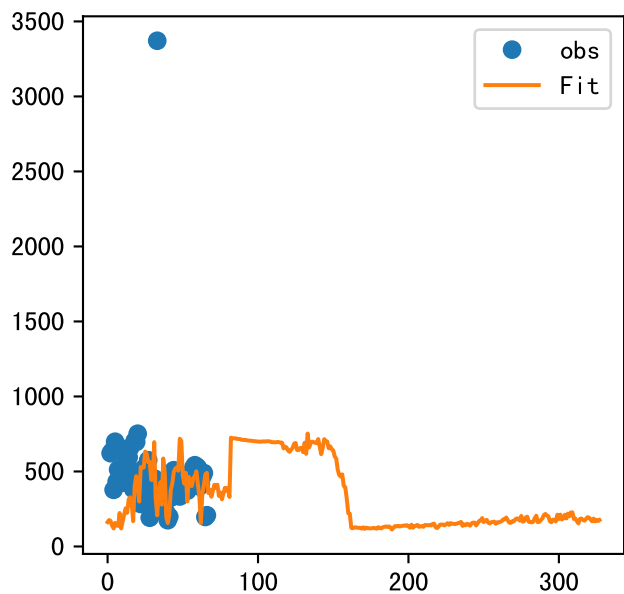


时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	灌溉总量(方/次)	天气	注释
08:35	44	30.0	0.169	晴	预期@08:35 手动 (未用传感器)
09:10	44	30.0	0.169	晴	预期@09:10 手动 (未用传感器)
09:45	44	30.0	0.169	晴	预期@09:45 手动 (未用传感器)
10:20	44	30.0	0.169	晴	预期@10:20 手动 (未用传感器)
11:00	44	30.0	0.169	晴	预期@11:00 手动 (未用传感器)
11:55	44	30.0	0.169	晴	预期@11:55 手动 (未用传感器)
12:50	44	30.0	0.169	晴	预期@12:50 手动 (未用传感器)
13:45	44	30.0	0.169	晴	预期@13:45 手动 (未用传感器)
14:40	44	30.0	0.169	晴	预期@14:40 手动 (未用传感器)
总计	396.0 (9次)	270.0			建议进液EC: 2210, PH: 6.0

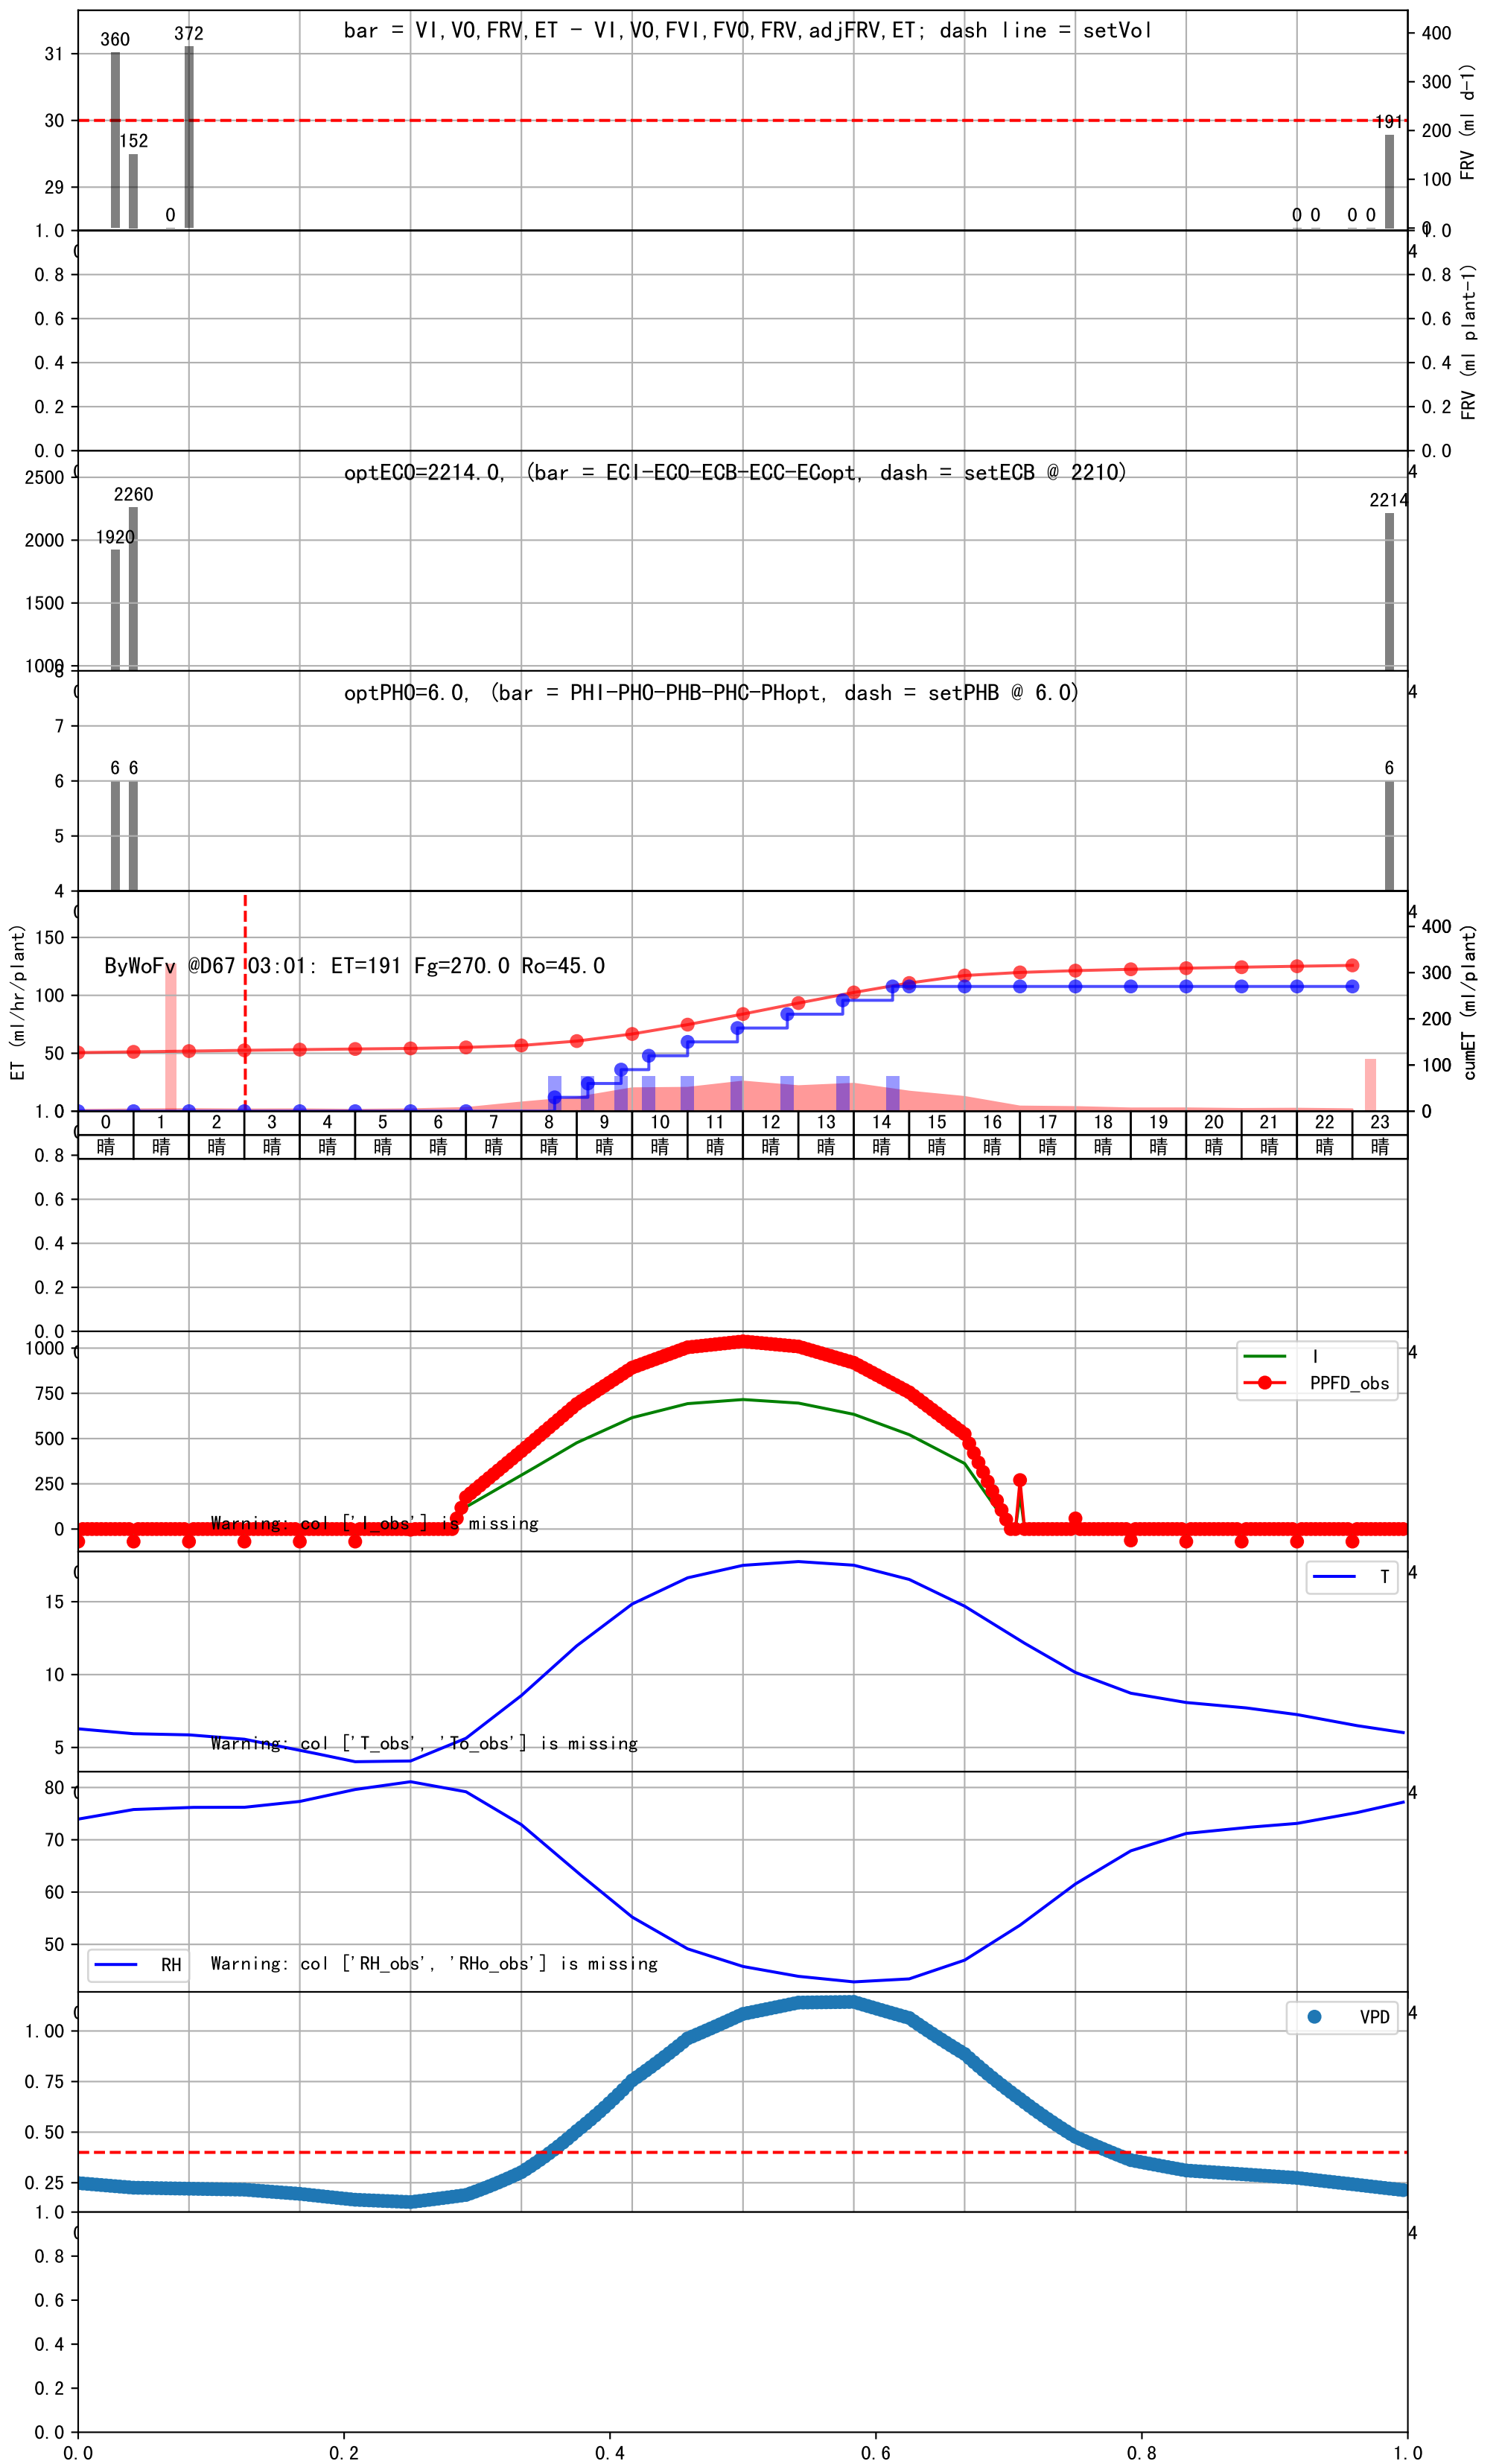



时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	灌溉总量(方/次)	天气	注释
08:25	59	40.0	0.226	雾	假设@08:25 未知程序 (未用传感器)
08:55	59	40.0	0.226	雾	假设@08:55 未知程序 (未用传感器)
09:25	59	40.0	0.226	雾	假设@09:25 未知程序 (未用传感器)
09:55	59	40.0	0.226	雾	假设@09:55 未知程序 (未用传感器)
10:25	59	40.0	0.226	晴	假设@10:25 未知程序 (未用传感器)
10:55	59	40.0	0.226	晴	假设@10:55 未知程序 (未用传感器)
11:25	59	40.0	0.226	晴	假设@11:25 未知程序 (未用传感器)
11:55	59	40.0	0.226	晴	假设@11:55 未知程序 (未用传感器)
12:25	59	40.0	0.226	晴	假设@12:25 未知程序 (未用传感器)
12:55	59	40.0	0.226	晴	假设@12:55 未知程序 (未用传感器)
13:25	59	40.0	0.226	晴	假设@13:25 未知程序 (未用传感器)
13:55	59	40.0	0.226	晴	假设@13:55 未知程序 (未用传感器)
14:25	59	40.0	0.226	晴	假设@14:25 未知程序 (未用传感器)
总计	767.0 (13次)	520.0			建议进液EC: 2210, PH: 6.0

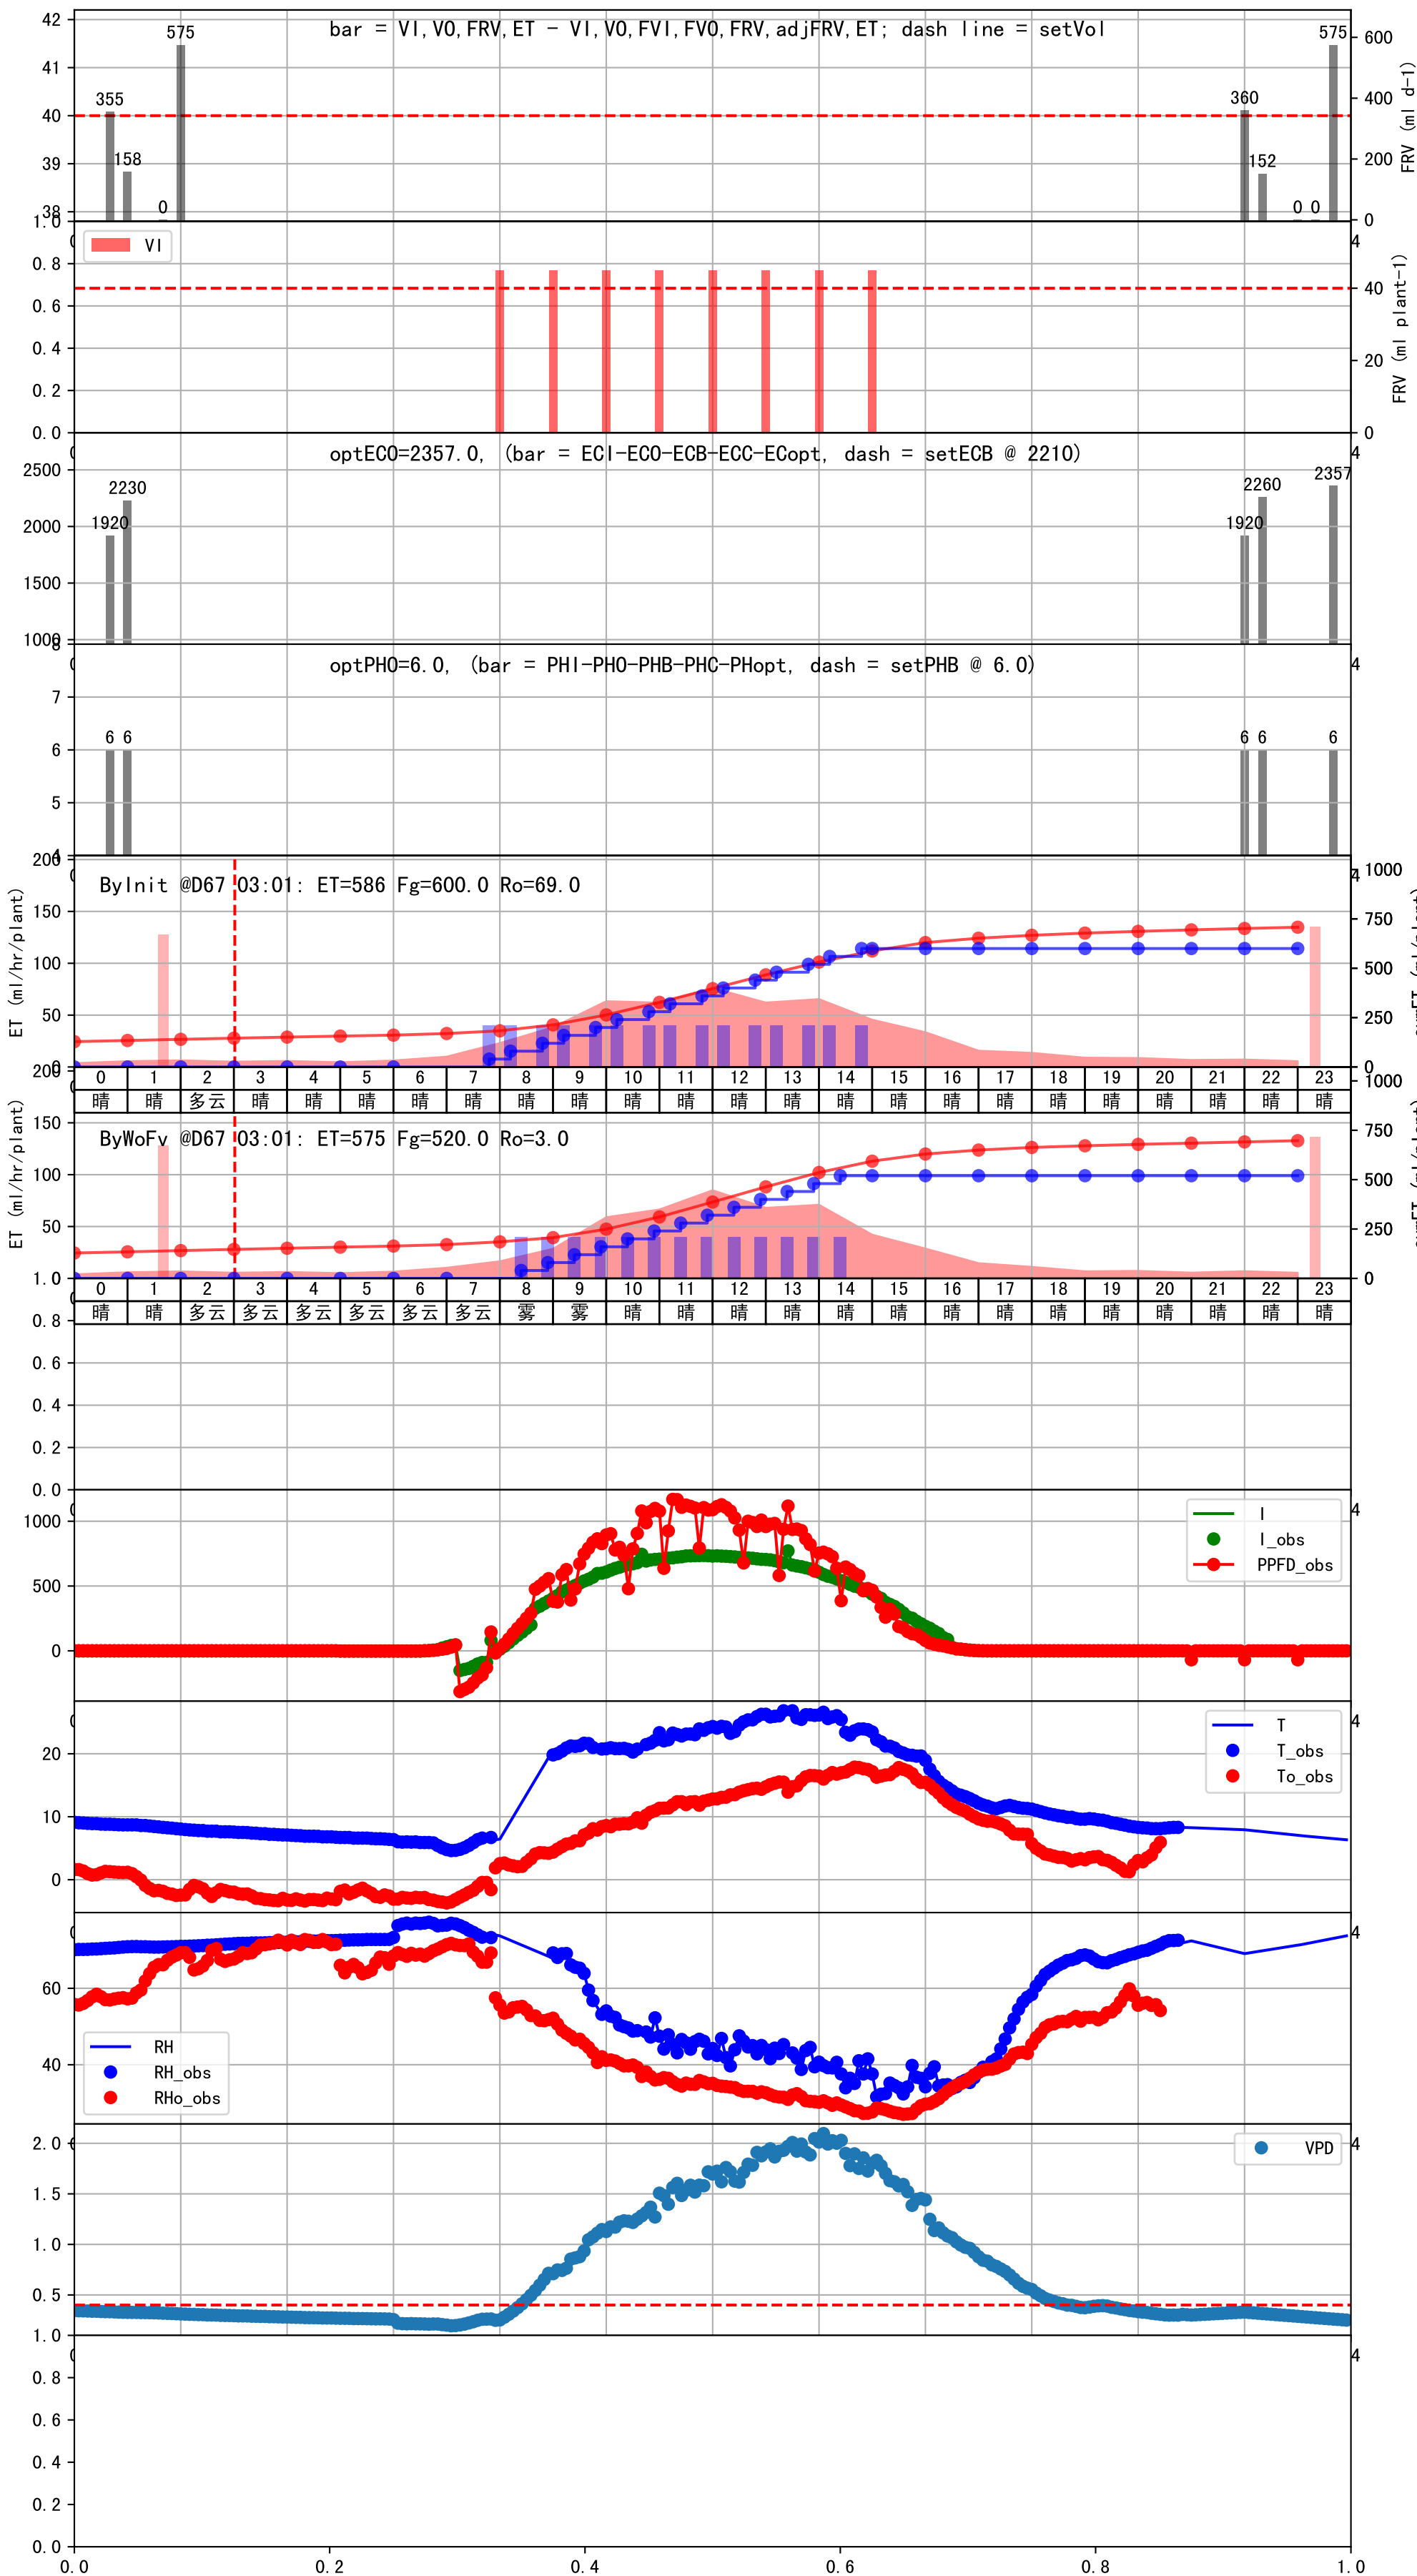

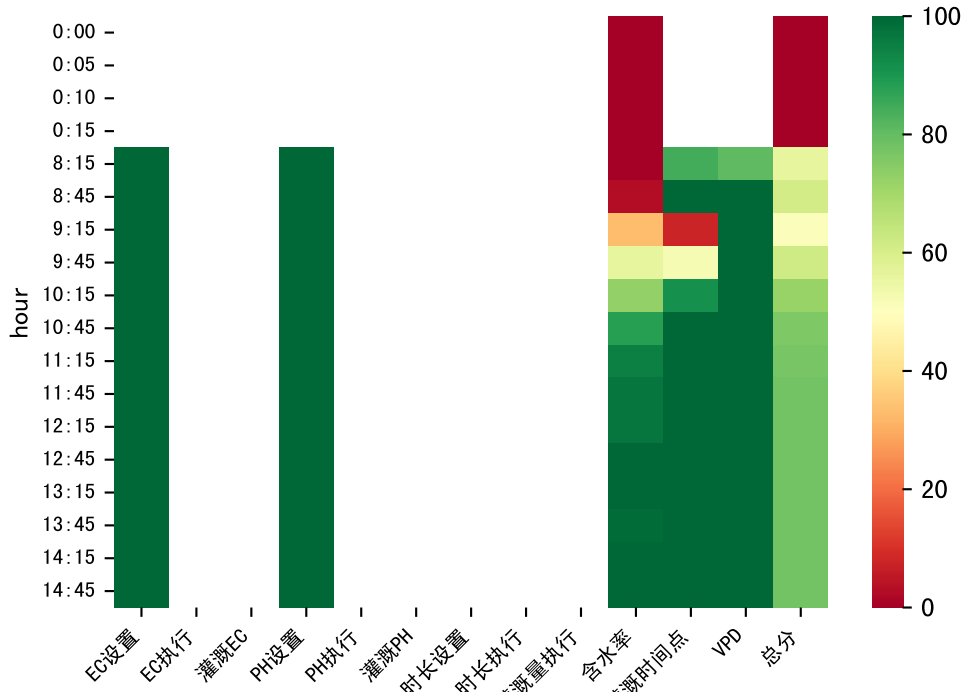


时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	灌溉总量(方/次)	天气	注释
08:15	59	40.0	0.226	多云	假设@08:15 未知程序 (未用传感器)
08:45	59	40.0	0.226	多云	假设@08:45 未知程序 (未用传感器)
09:15	59	40.0	0.226	晴	假设@09:15 未知程序 (未用传感器)
09:45	59	40.0	0.226	晴	假设@09:45 未知程序 (未用传感器)
10:15	59	40.0	0.226	晴	假设@10:15 未知程序 (未用传感器)
10:45	59	40.0	0.226	晴	假设@10:45 未知程序 (未用传感器)
11:15	59	40.0	0.226	晴	假设@11:15 未知程序 (未用传感器)
11:45	59	40.0	0.226	晴	假设@11:45 未知程序 (未用传感器)
12:15	59	40.0	0.226	晴	假设@12:15 未知程序 (未用传感器)
12:45	59	40.0	0.226	晴	假设@12:45 未知程序 (未用传感器)
13:15	59	40.0	0.226	晴	假设@13:15 未知程序 (未用传感器)
13:45	59	40.0	0.226	晴	假设@13:45 未知程序 (未用传感器)
14:15	59	40.0	0.226	晴	假设@14:15 未知程序 (未用传感器)
14:45	59	40.0	0.226	晴	假设@14:45 未知程序 (未用传感器)
总计	826.0 (14次)	560.0			建议进液EC: 2170, PH: 6.0

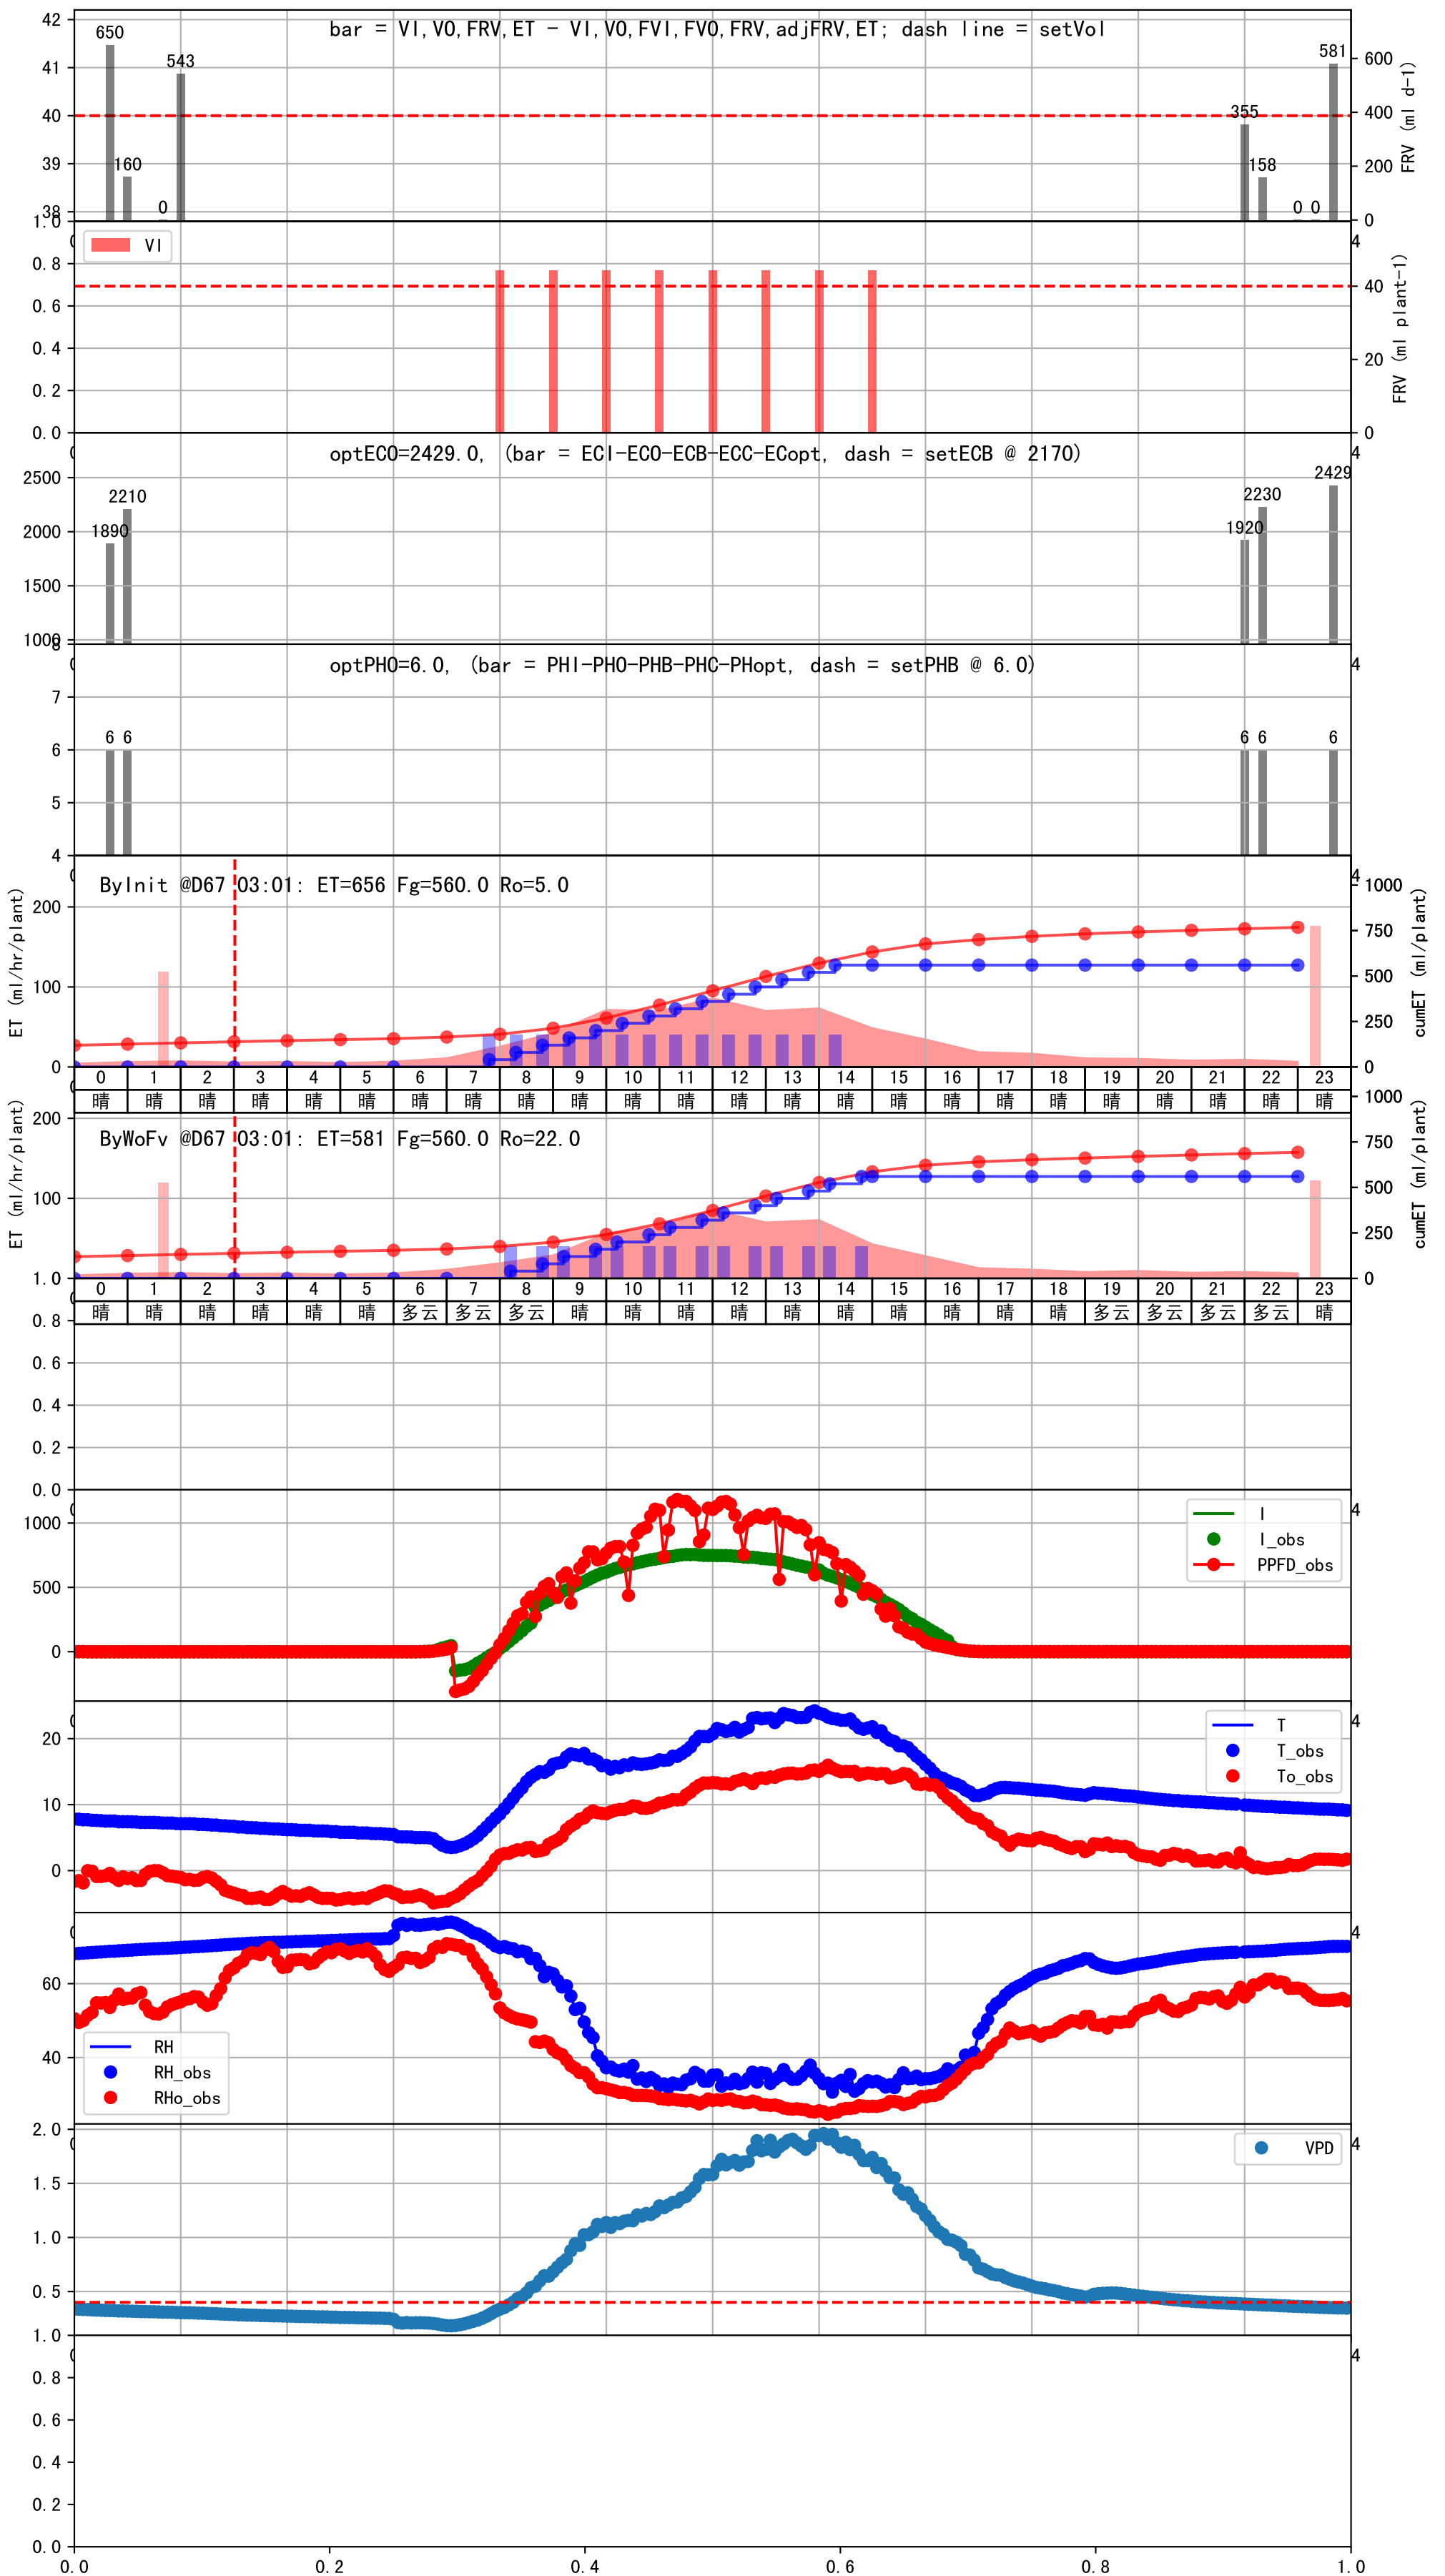

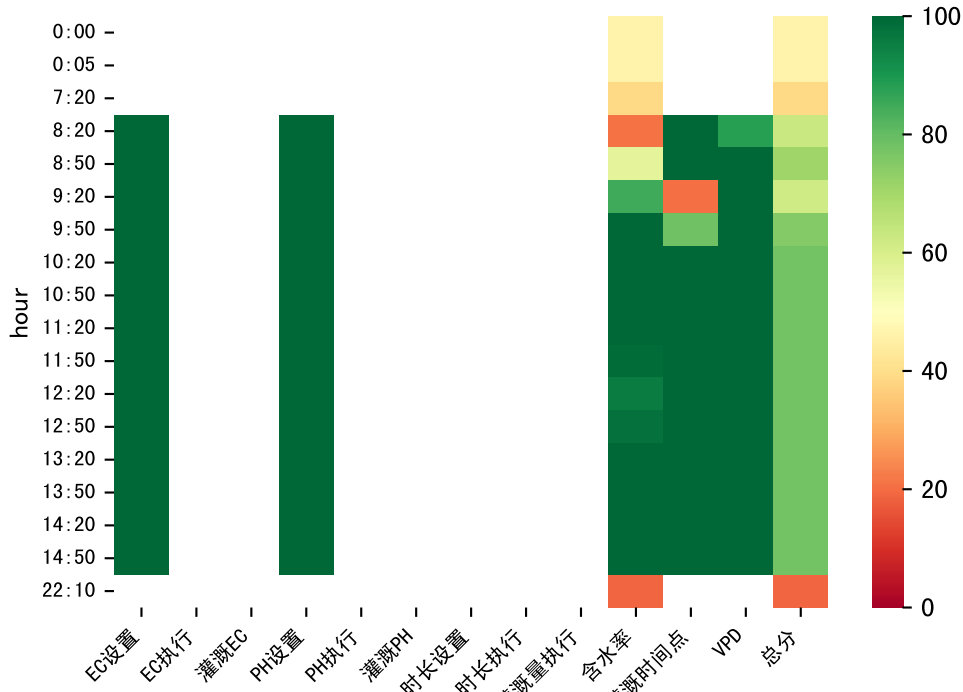

时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	灌溉总量(方/次)	天气	注释
08:20	57	40.0	0.226	晴	假设@08:20 未知程序 (未用传感器)
08:50	57	40.0	0.226	晴	假设@08:50 未知程序 (未用传感器)
09:20	57	40.0	0.226	晴	假设@09:20 未知程序 (未用传感器)
09:50	57	40.0	0.226	晴	假设@09:50 未知程序 (未用传感器)
10:20	57	40.0	0.226	晴	假设@10:20 未知程序 (未用传感器)
10:50	57	40.0	0.226	晴	假设@10:50 未知程序 (未用传感器)
11:20	57	40.0	0.226	晴	假设@11:20 未知程序 (未用传感器)
11:50	57	40.0	0.226	晴	假设@11:50 未知程序 (未用传感器)
12:20	57	40.0	0.226	晴	假设@12:20 未知程序 (未用传感器)
12:50	57	40.0	0.226	晴	假设@12:50 未知程序 (未用传感器)
13:20	57	40.0	0.226	晴	假设@13:20 未知程序 (未用传感器)
13:50	57	40.0	0.226	晴	假设@13:50 未知程序 (未用传感器)
14:20	57	40.0	0.226	晴	假设@14:20 未知程序 (未用传感器)
14:50	57	40.0	0.226	晴	假设@14:50 未知程序 (未用传感器)
总计	798.0 (14次)	560.0			建议进液EC: 2150, PH: 6.0

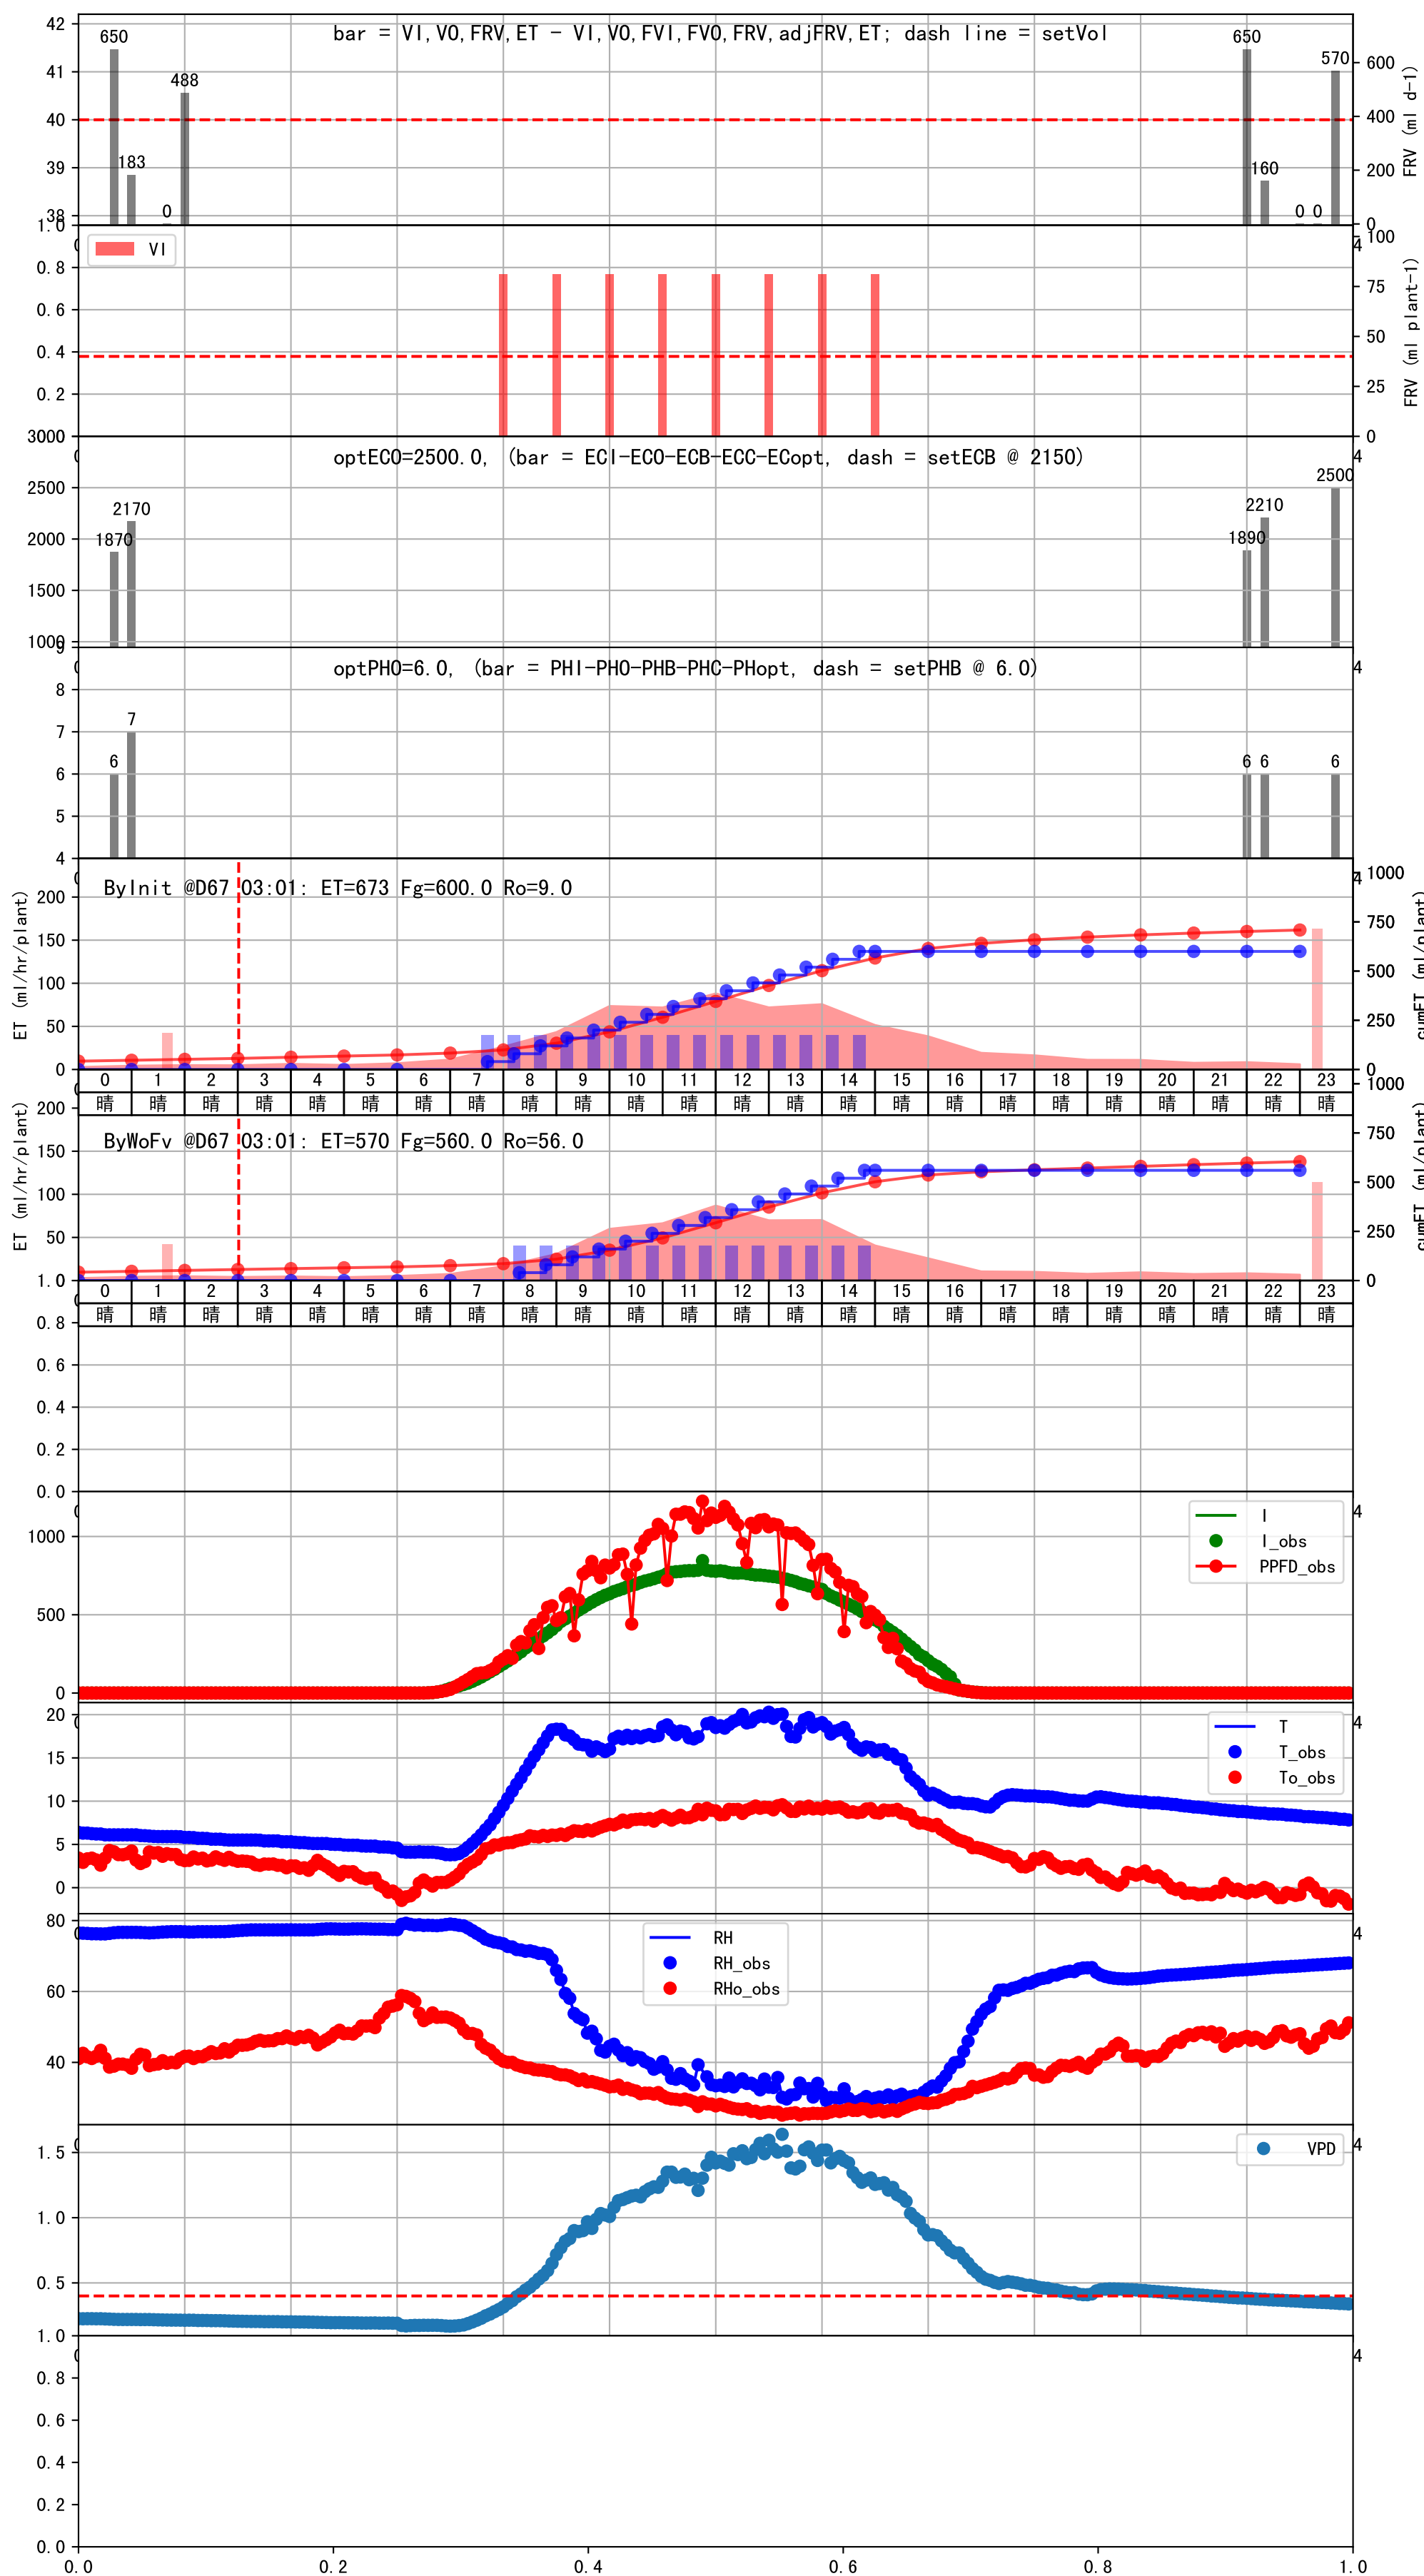

时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	灌溉总量(方/次)	天气	注释
09:00	55	40.0	0.226	晴	假设@09:00 未知程序 (未用传感器)
09:30	55	40.0	0.226	晴	假设@09:30 未知程序 (未用传感器)
10:00	55	40.0	0.226	晴	假设@10:00 未知程序 (未用传感器)
10:30	55	40.0	0.226	晴	假设@10:30 未知程序 (未用传感器)
11:00	55	40.0	0.226	晴	假设@11:00 未知程序 (未用传感器)
11:30	55	40.0	0.226	晴	假设@11:30 未知程序 (未用传感器)
12:00	55	40.0	0.226	晴	假设@12:00 未知程序 (未用传感器)
12:30	55	40.0	0.226	晴	假设@12:30 未知程序 (未用传感器)
13:00	55	40.0	0.226	晴	假设@13:00 未知程序 (未用传感器)
13:30	55	40.0	0.226	晴	假设@13:30 未知程序 (未用传感器)
14:00	55	40.0	0.226	晴	假设@14:00 未知程序 (未用传感器)
14:30	55	40.0	0.226	晴	假设@14:30 未知程序 (未用传感器)
总计	660.0 (12次)	480.0			建议进液EC: 2150, PH: 6.0

