





FgArea: [' 0']
NC11 P2-7
2025-10-31 (Day 65)



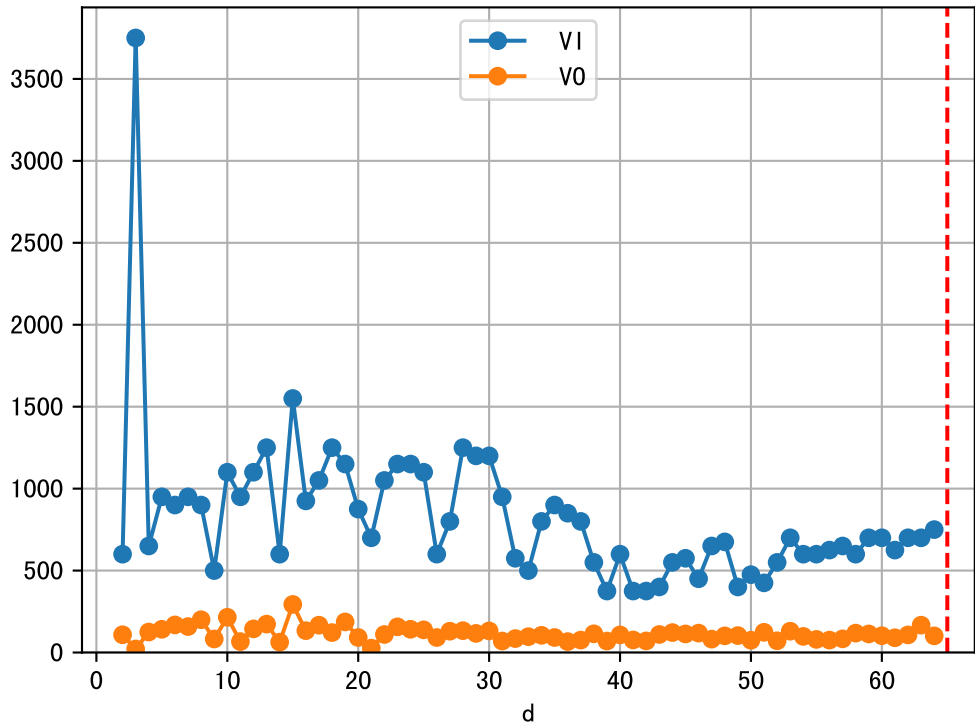


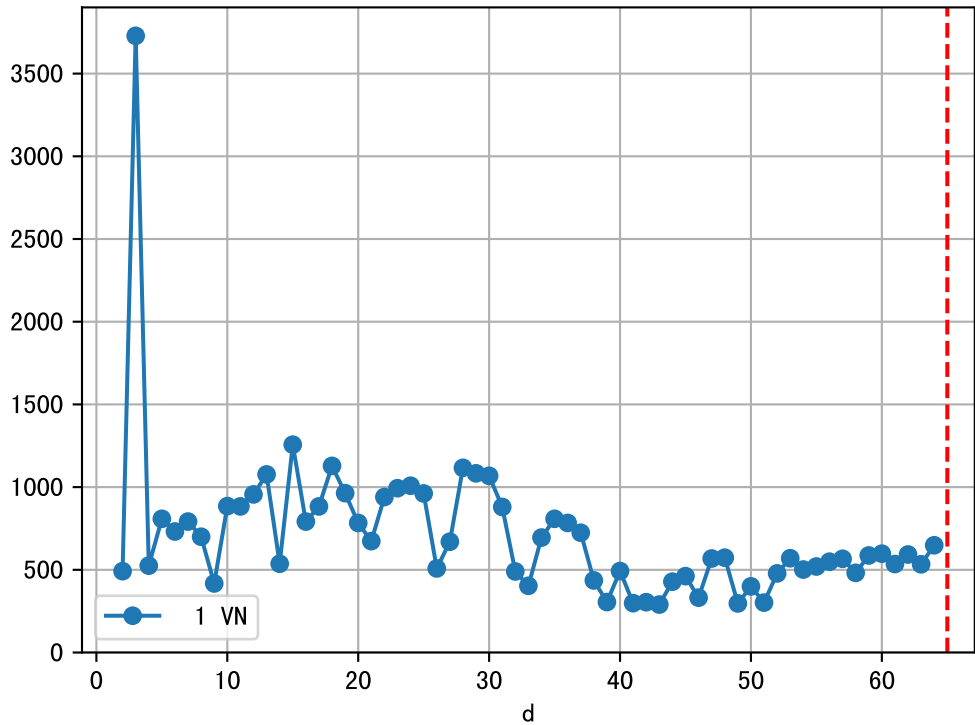


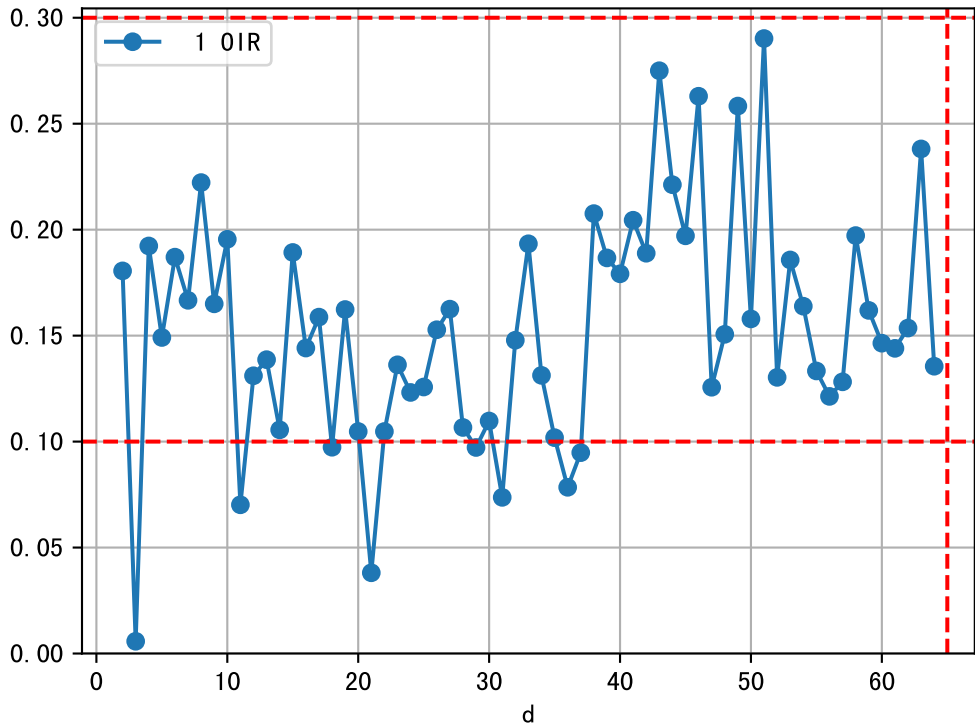

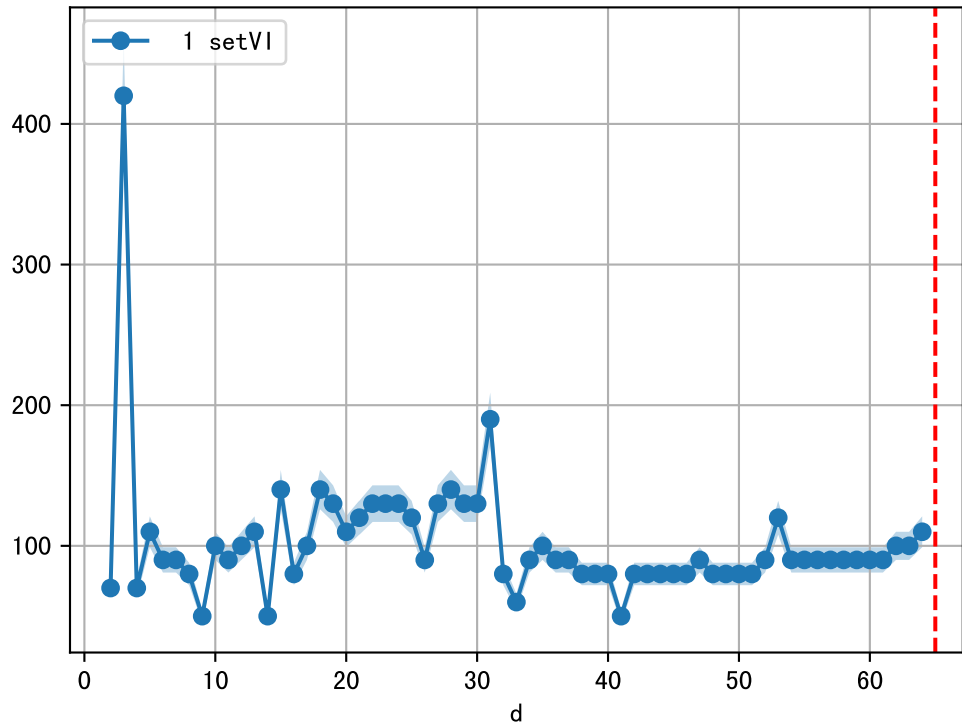


1 (fgArea = NA)

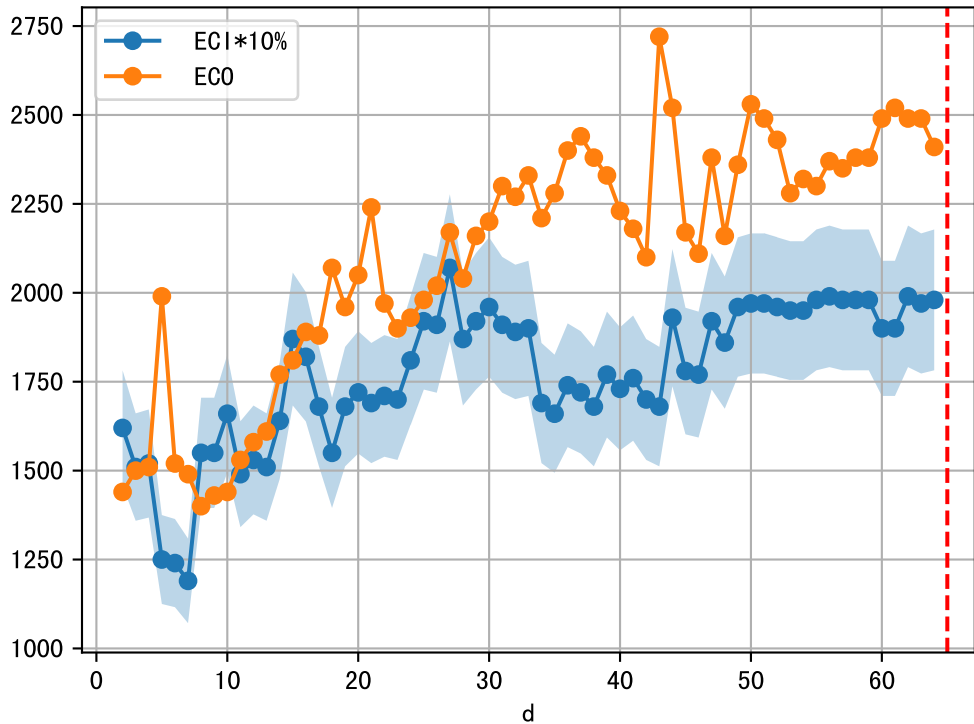


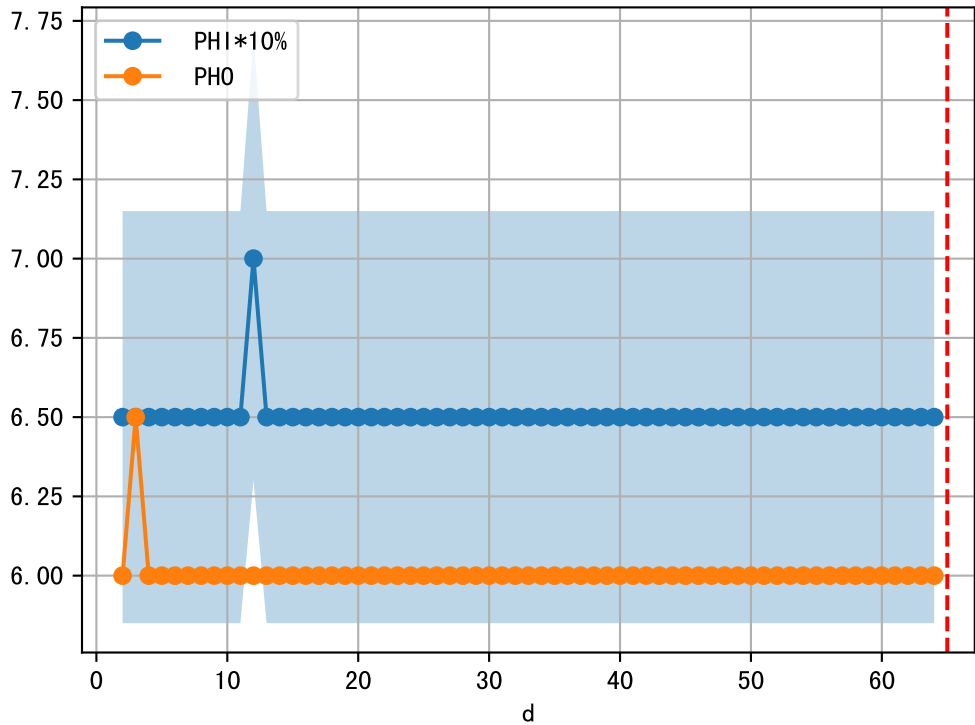


Plot [['EcFgro', 'EcFzExp', 'EcPltng', 'ECdef', 'EcParam', 'water_ec']]

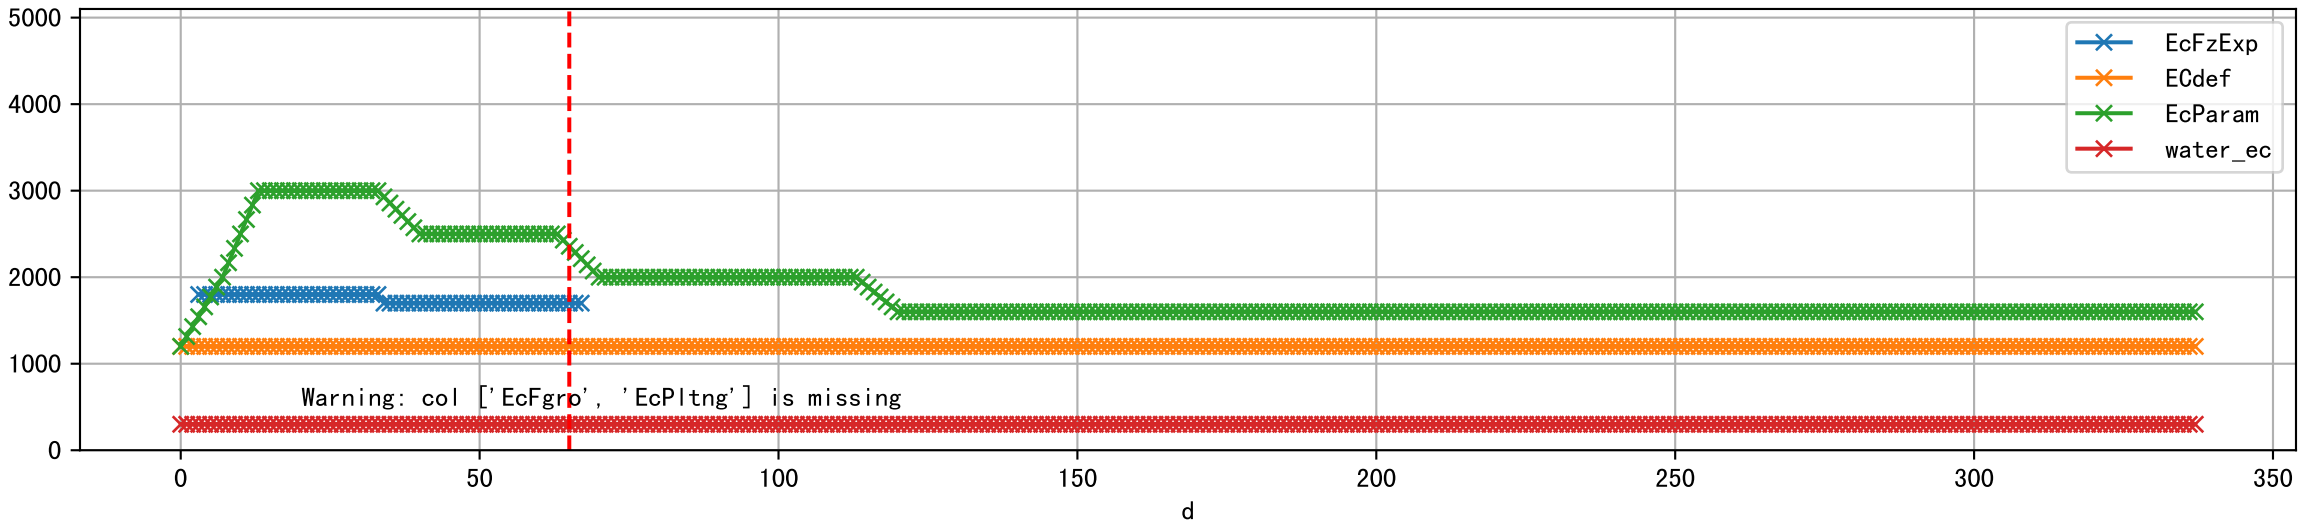


Plot [' ECopt ']

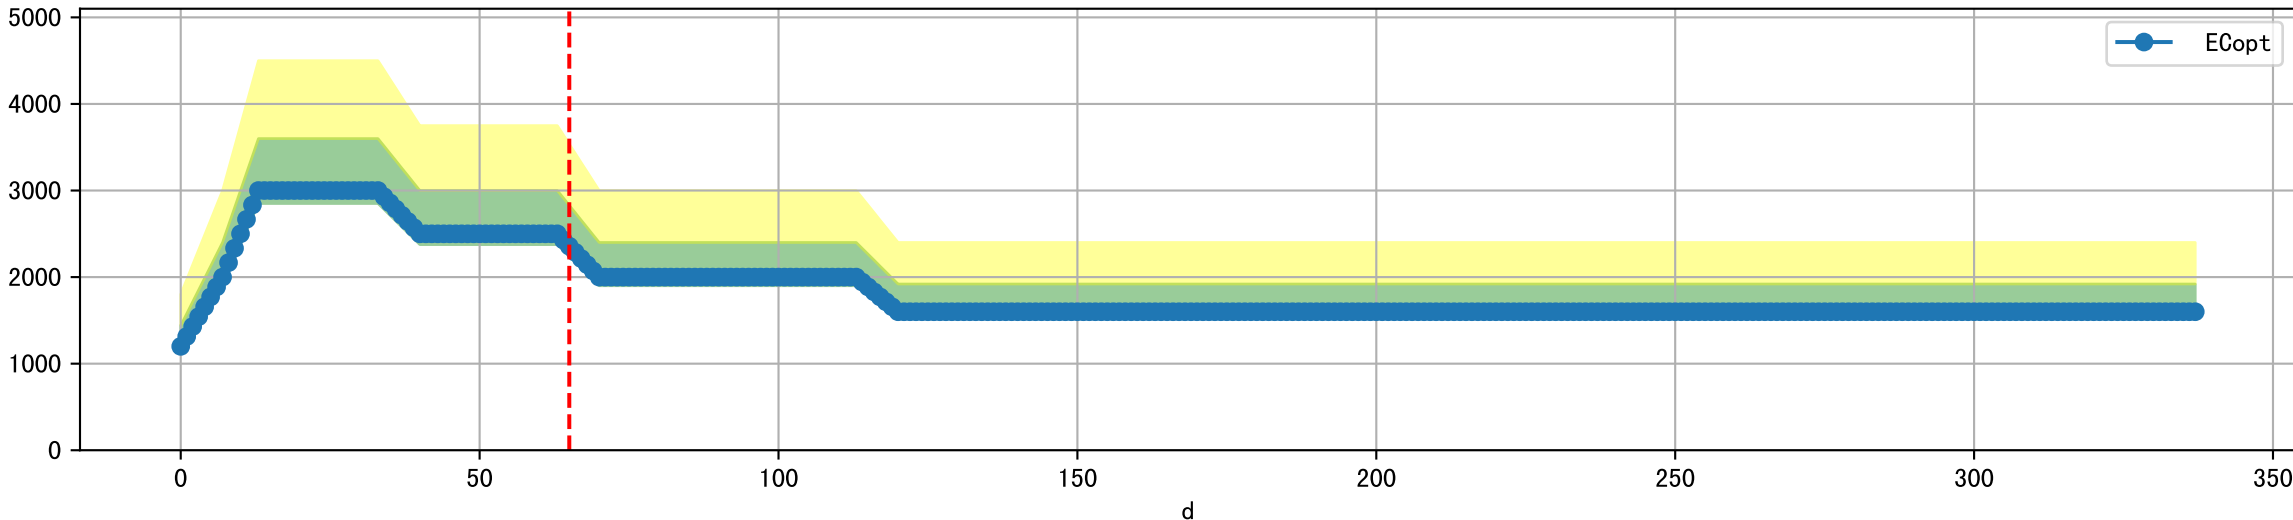


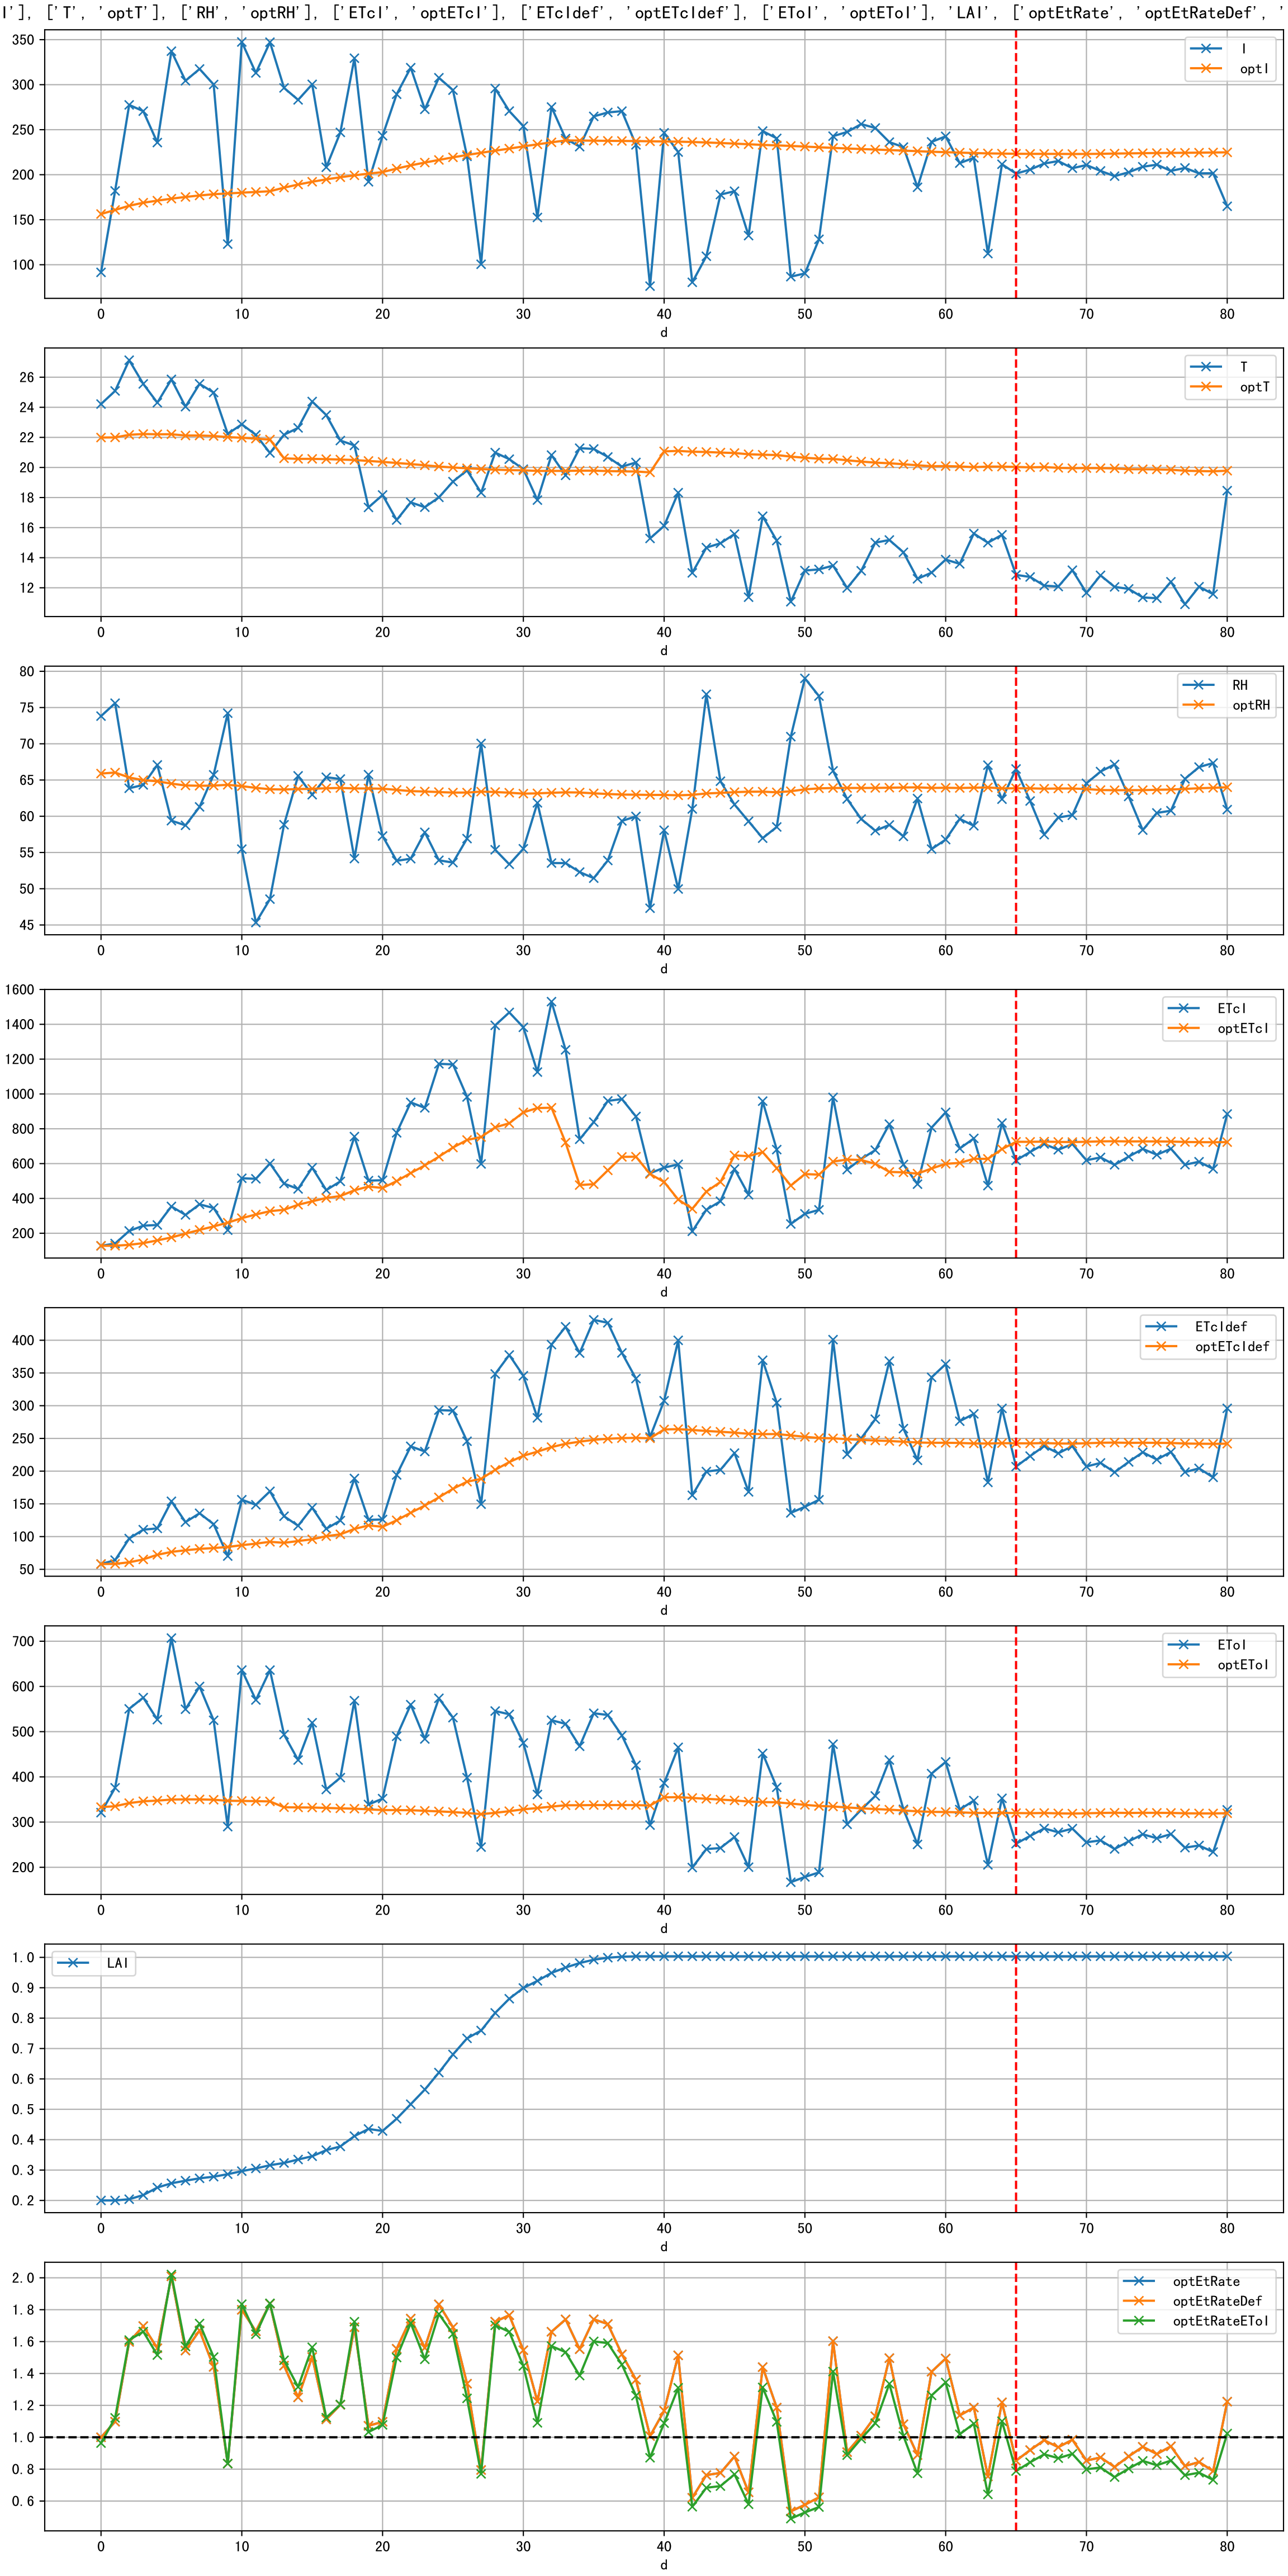

Plot [['taoc', 'taoc_raw:ro', 'taoc_avg:r-']]

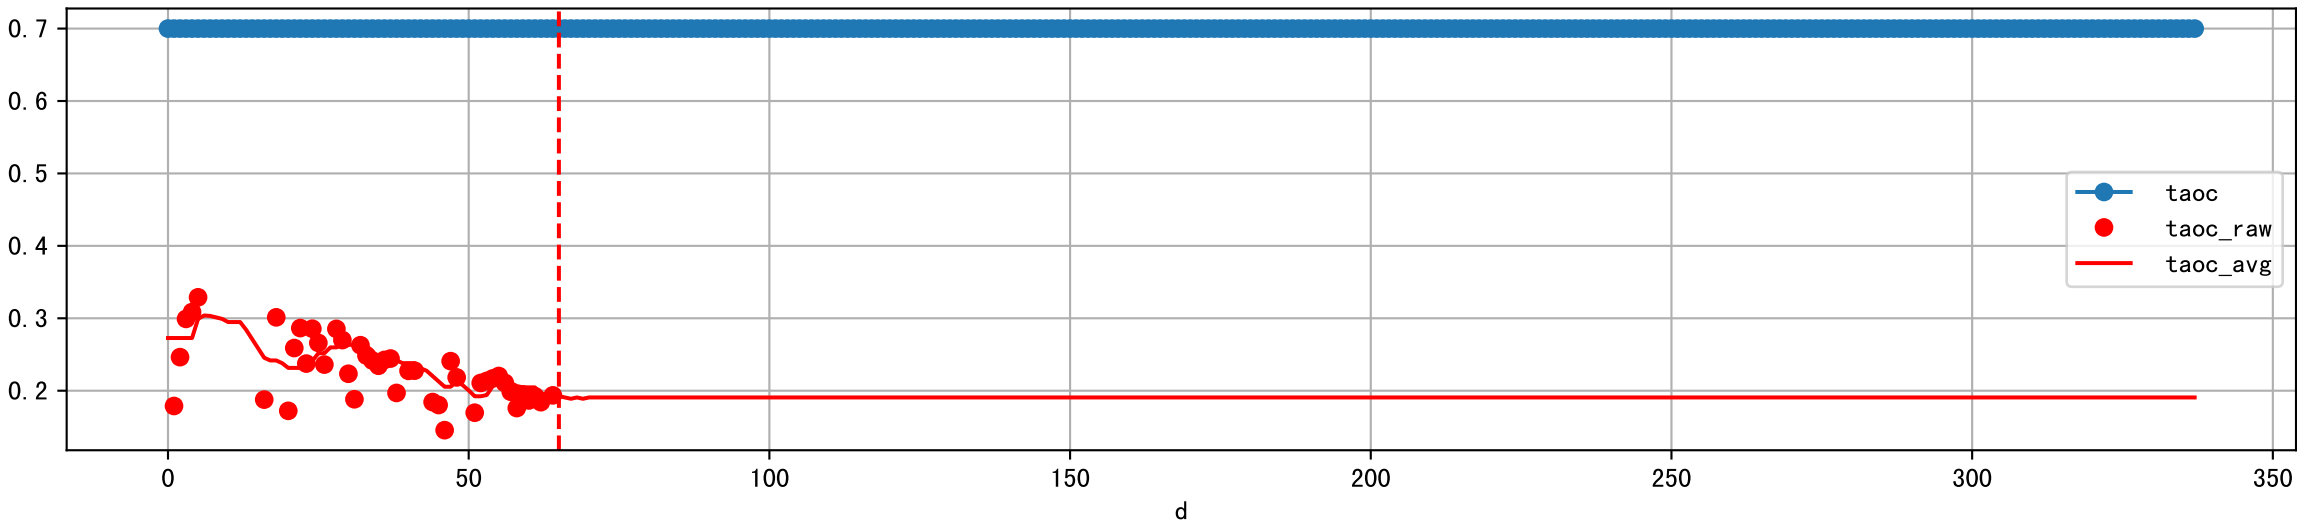


Plot [['setVI_ETcI', 'setVI_fgRec', 'setVI_VN', 'sISetVI']]

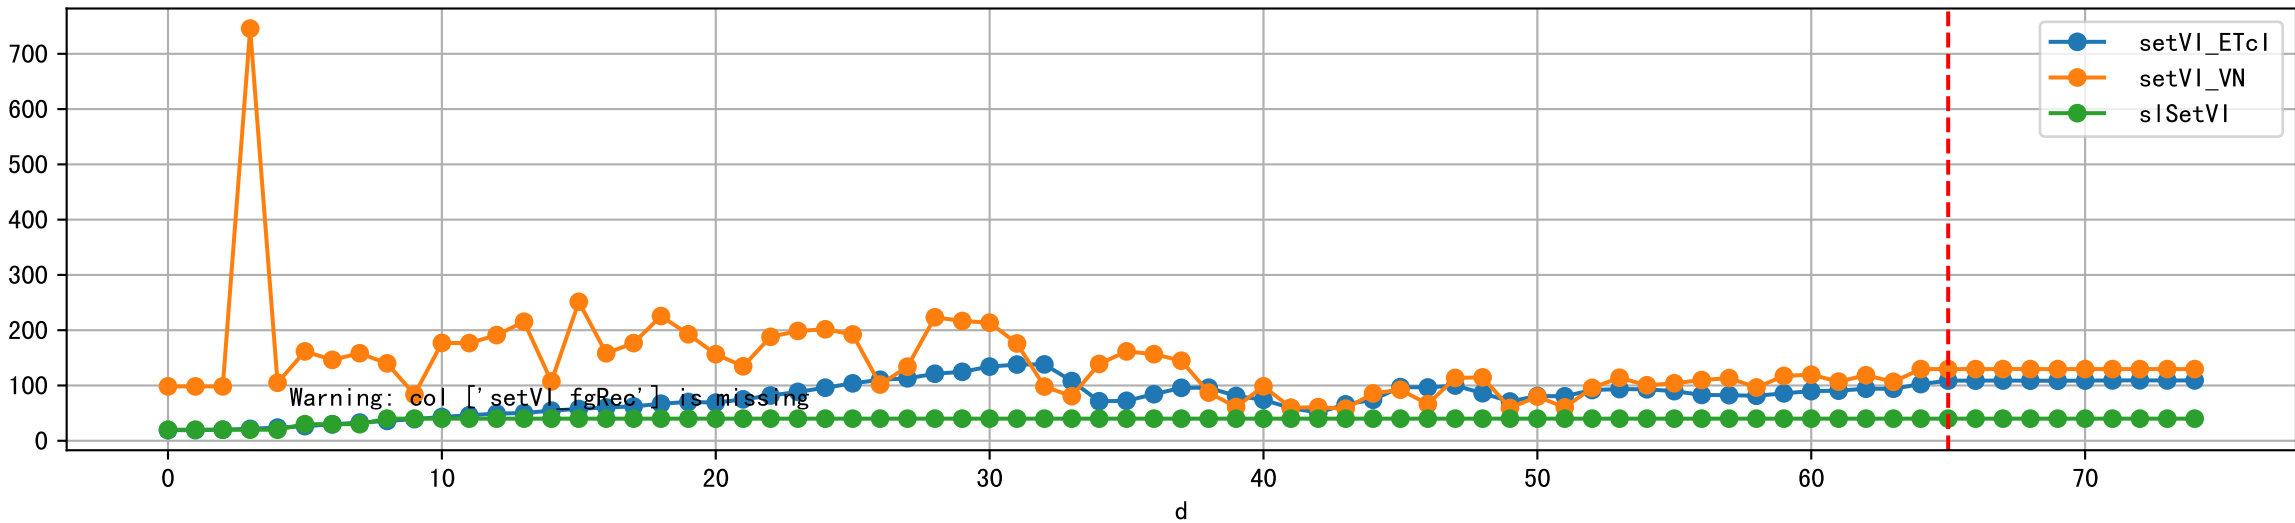





Plot [['FRV:b-o', 'FVI:r-o', 'VI:g-o']]

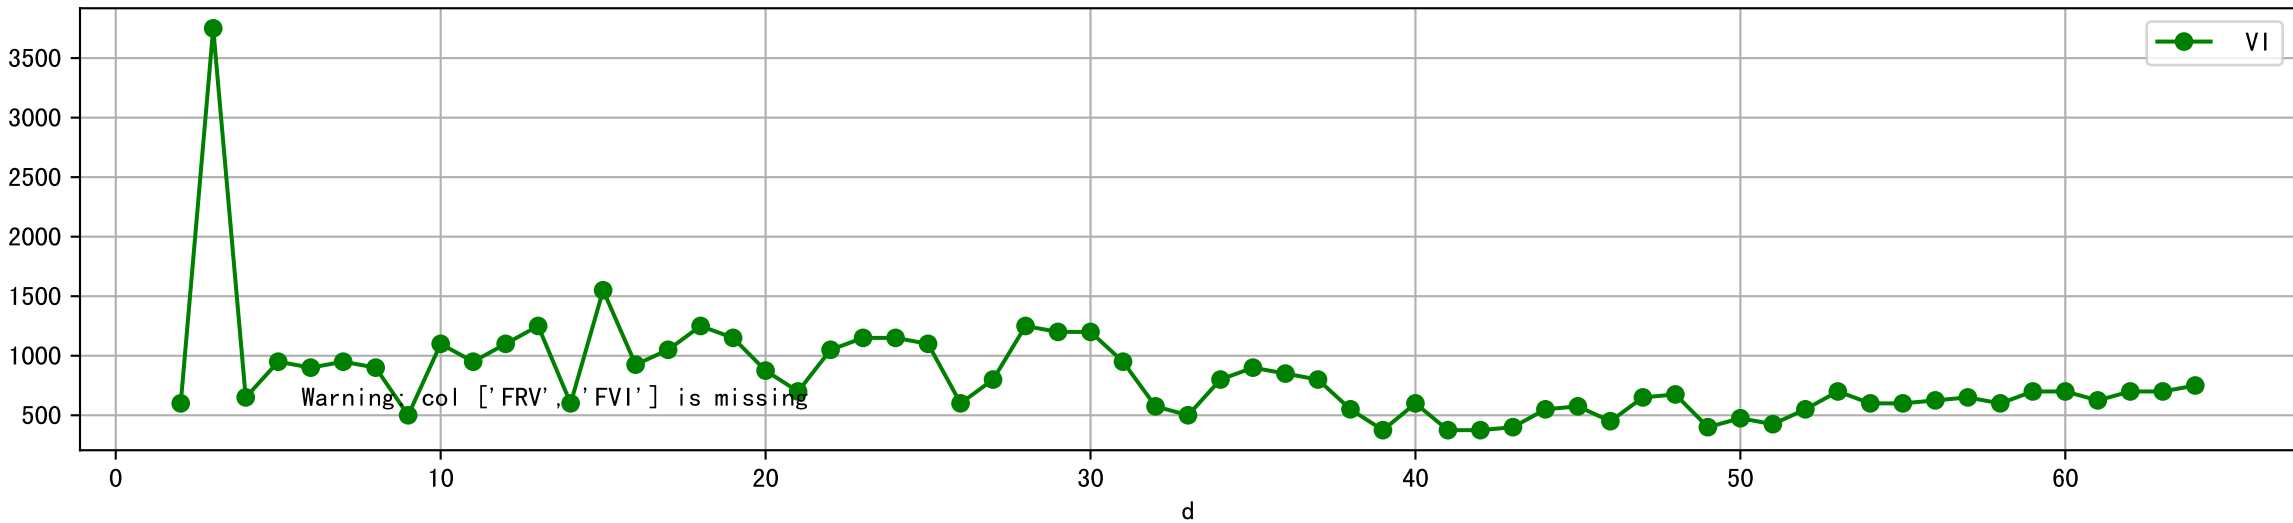


Plot [['ECC:b-o', 'FVIEC:r-o', 'ECI:g-o']]

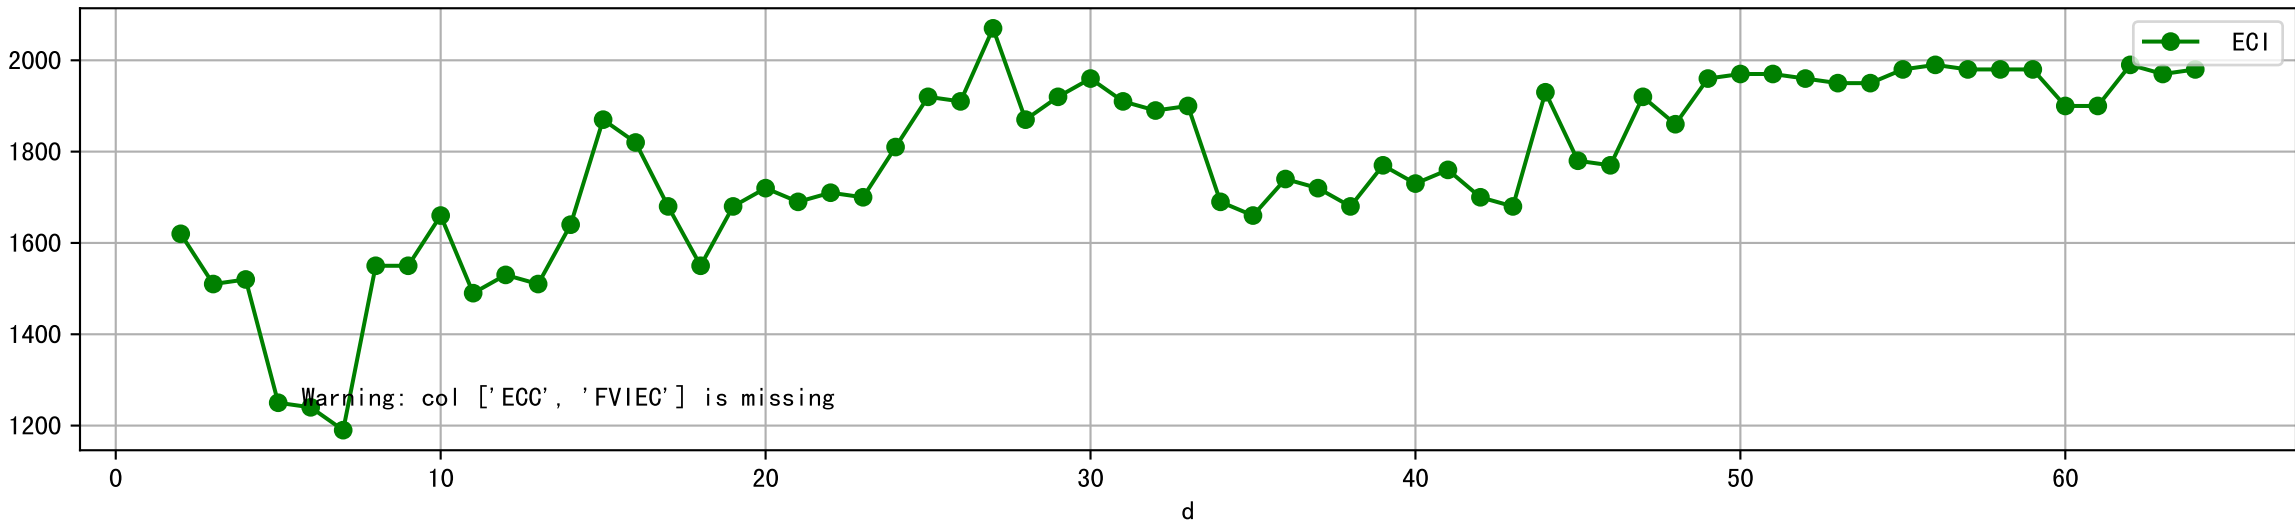


Plot [[' FV0EC:r-o' , ' ECO:g-o']]

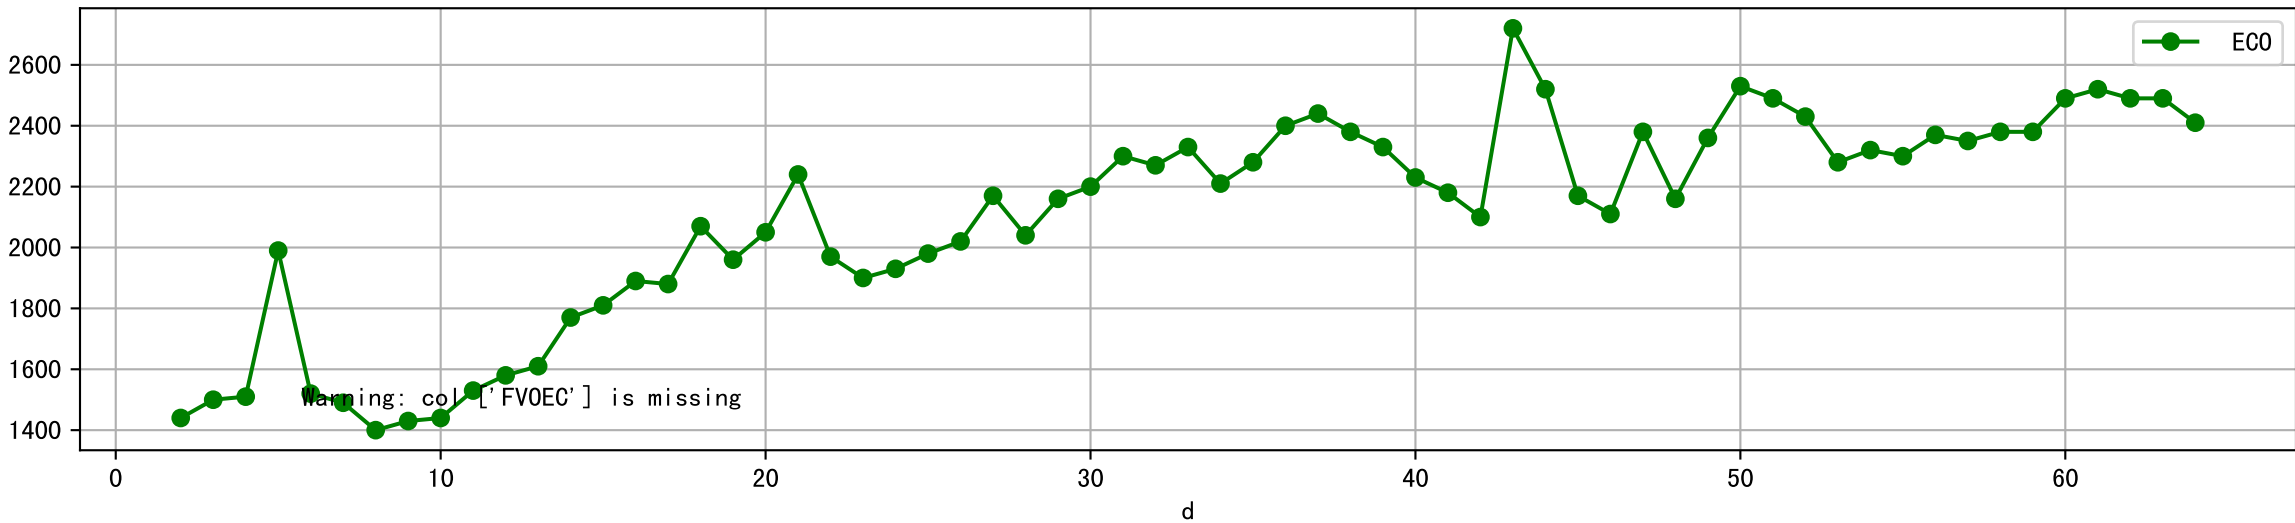


Plot [['PHC:b-o', 'FVIPH:r-o', 'PHI:g-o']]

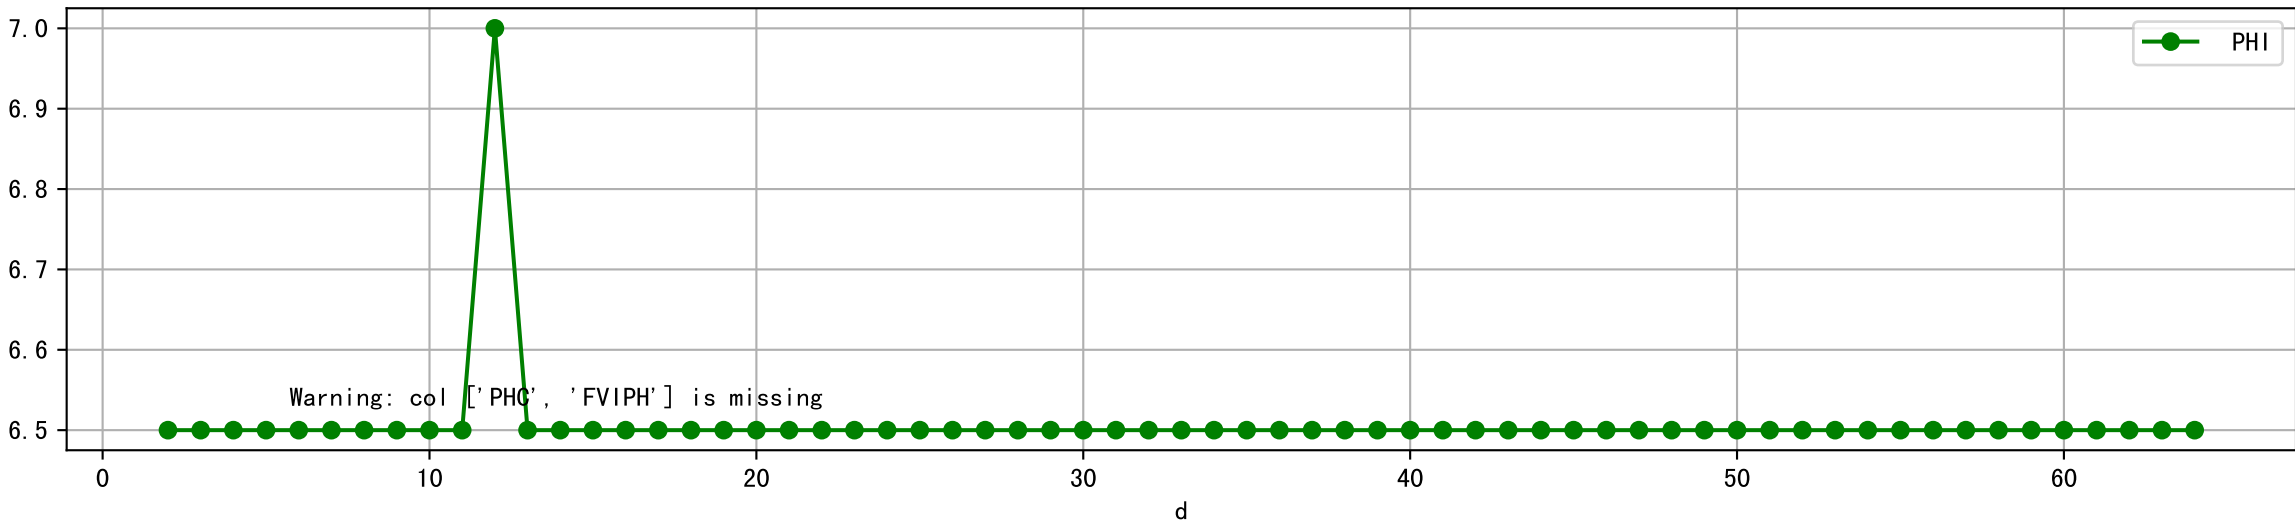





Plot [[' FVOPH:r-o', ' PHO:g-o']]

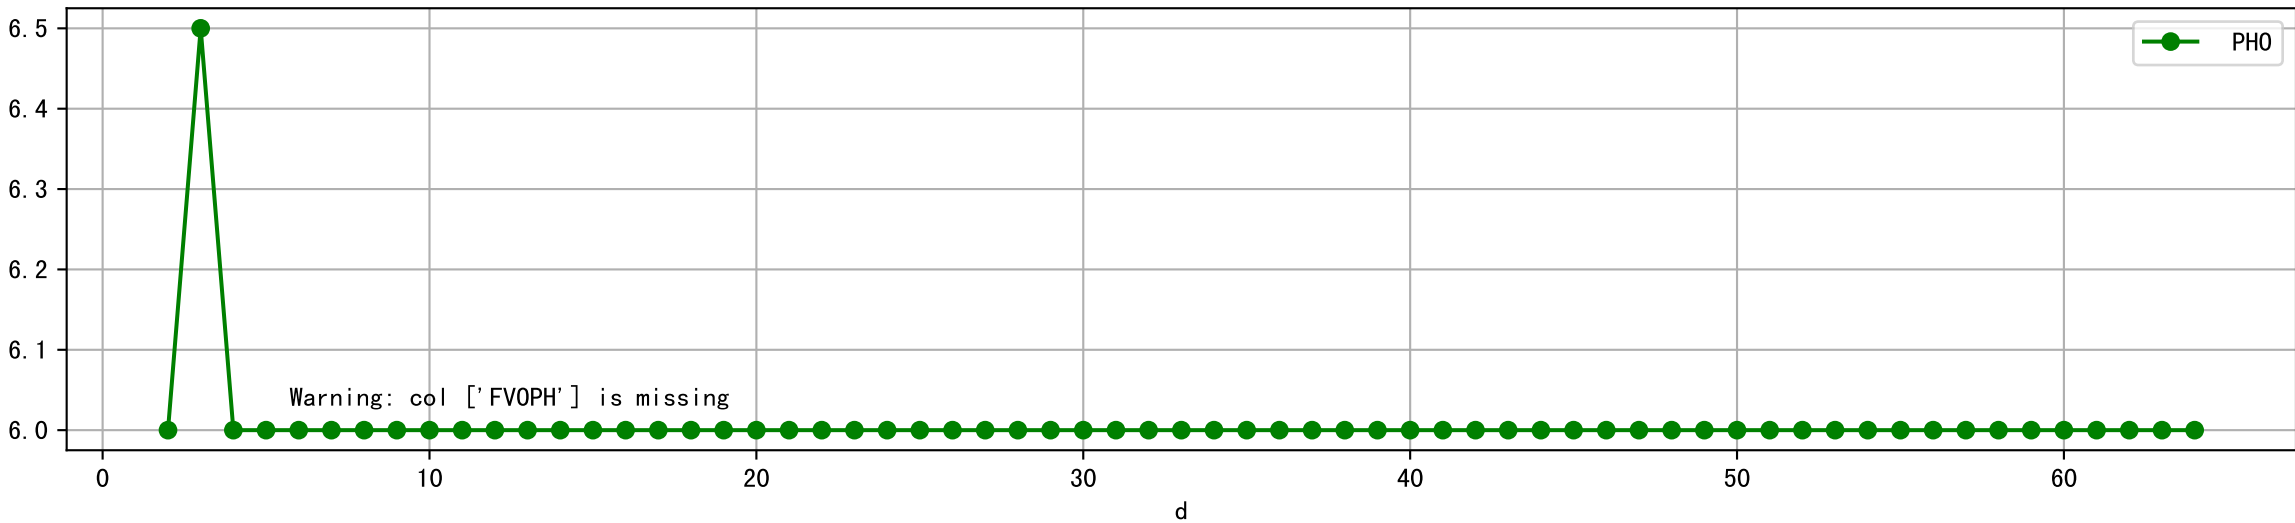

Plot ET/VN

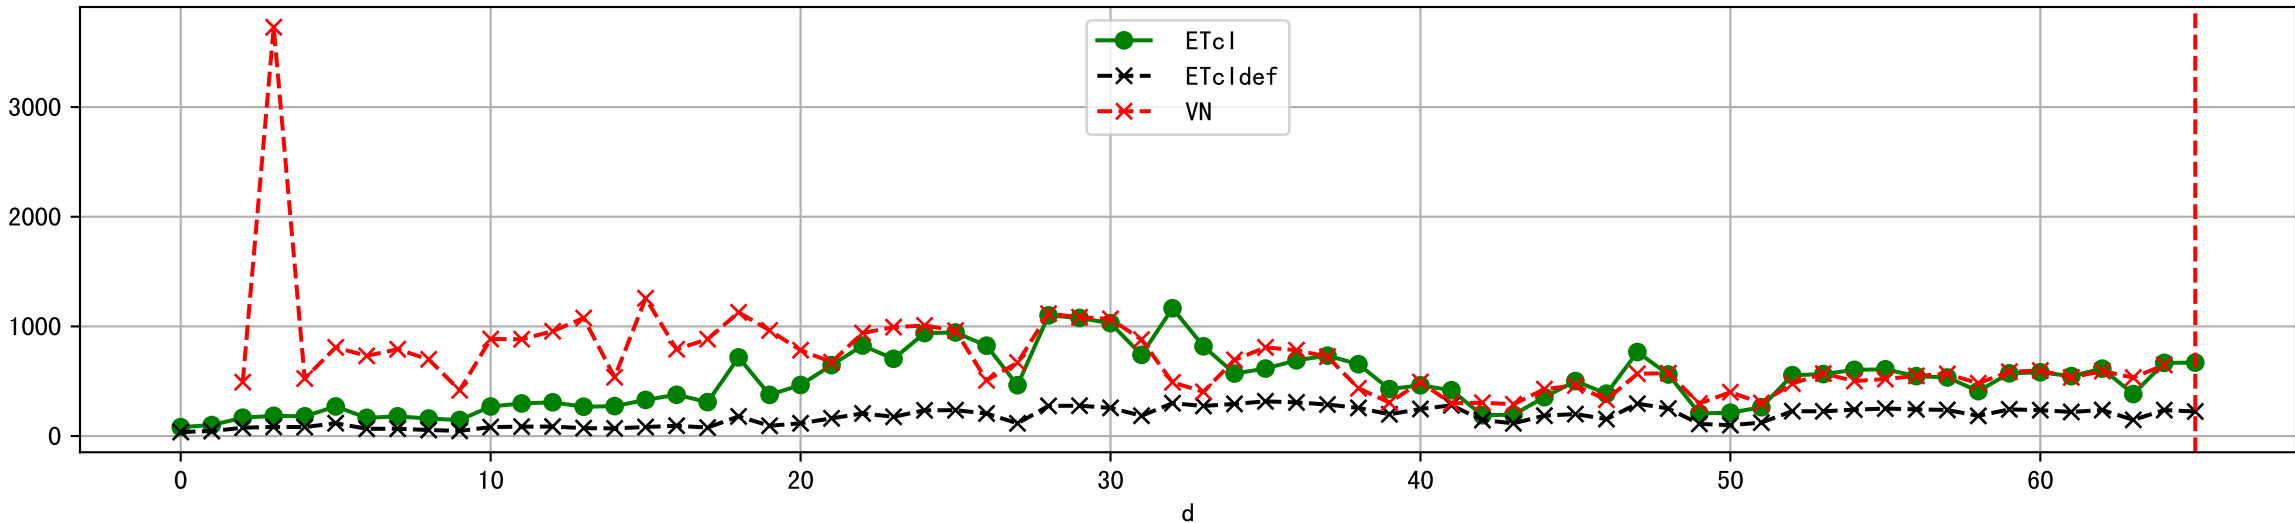

Plot Fv and fertilizer usage

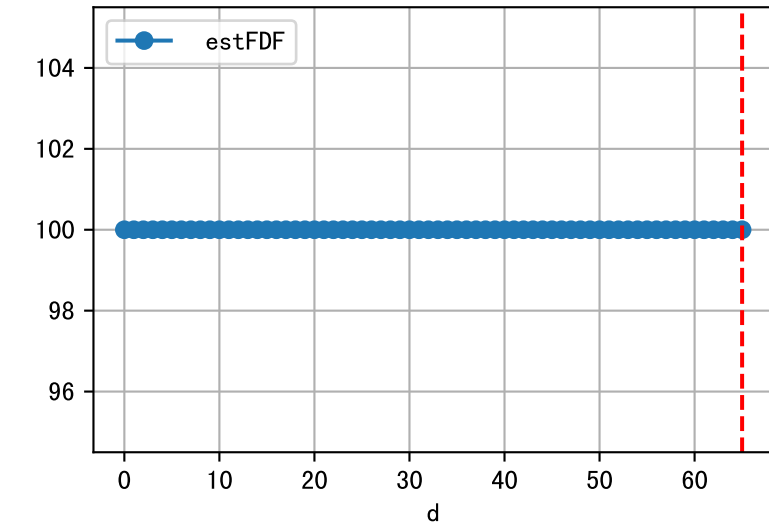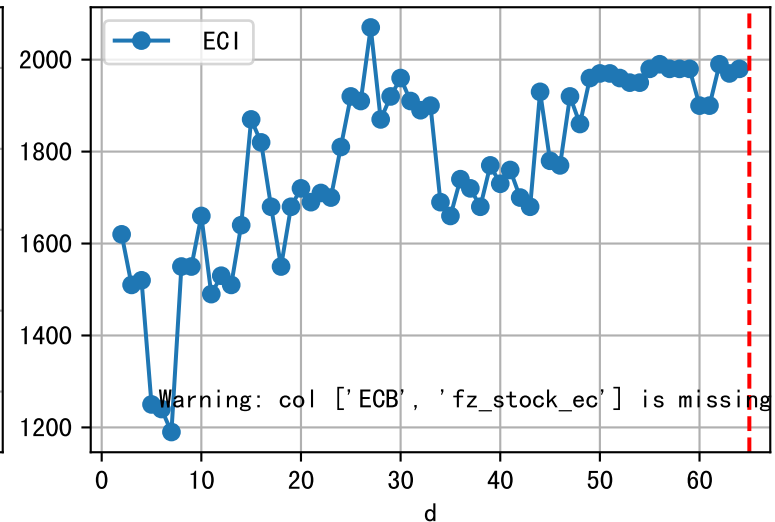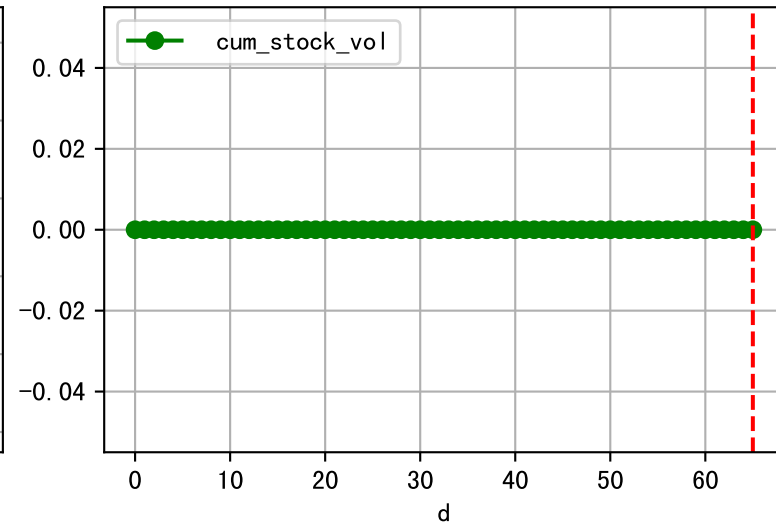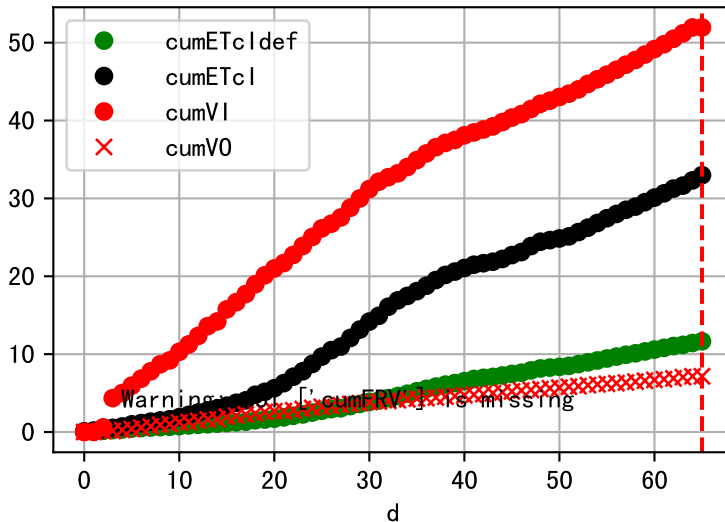






Fertilizer Range Source: kerleyL, kerleyH, UnivFL, TNAI, Haifa






Trend plot forP2-7_0

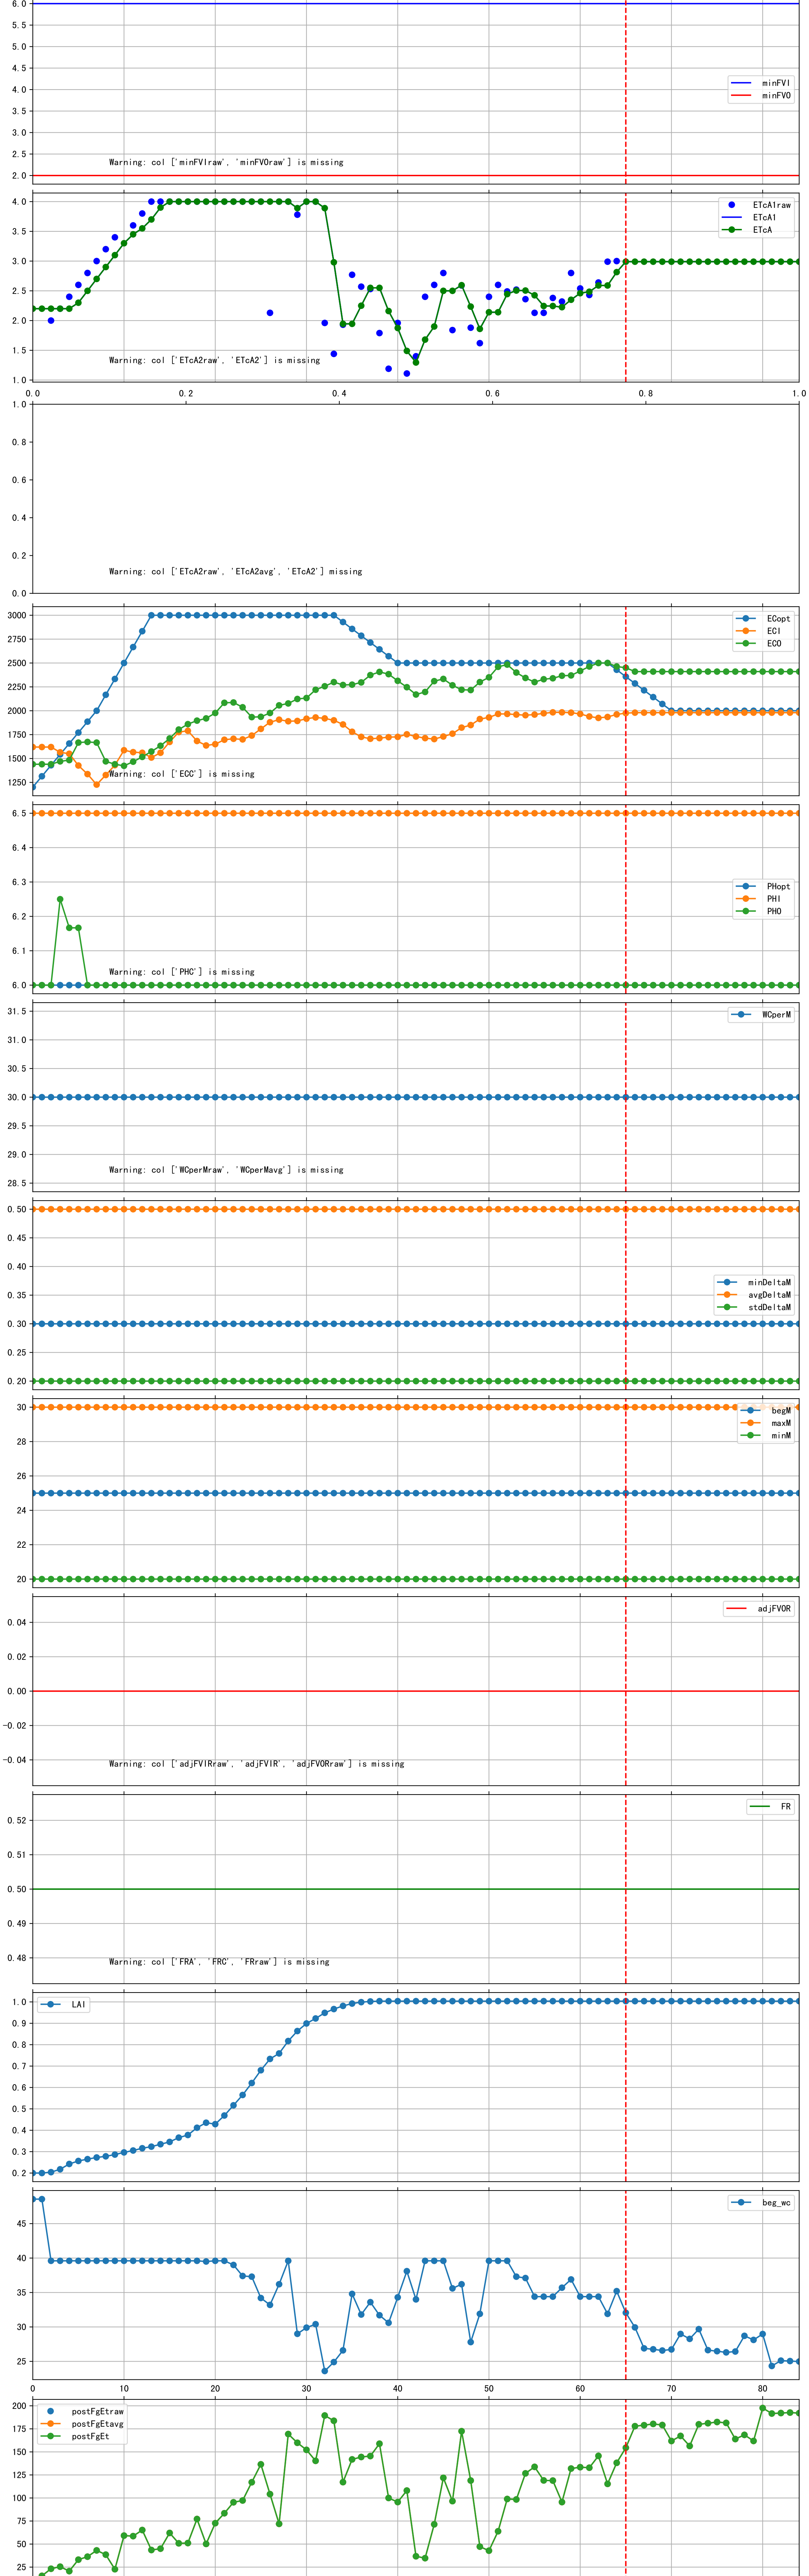


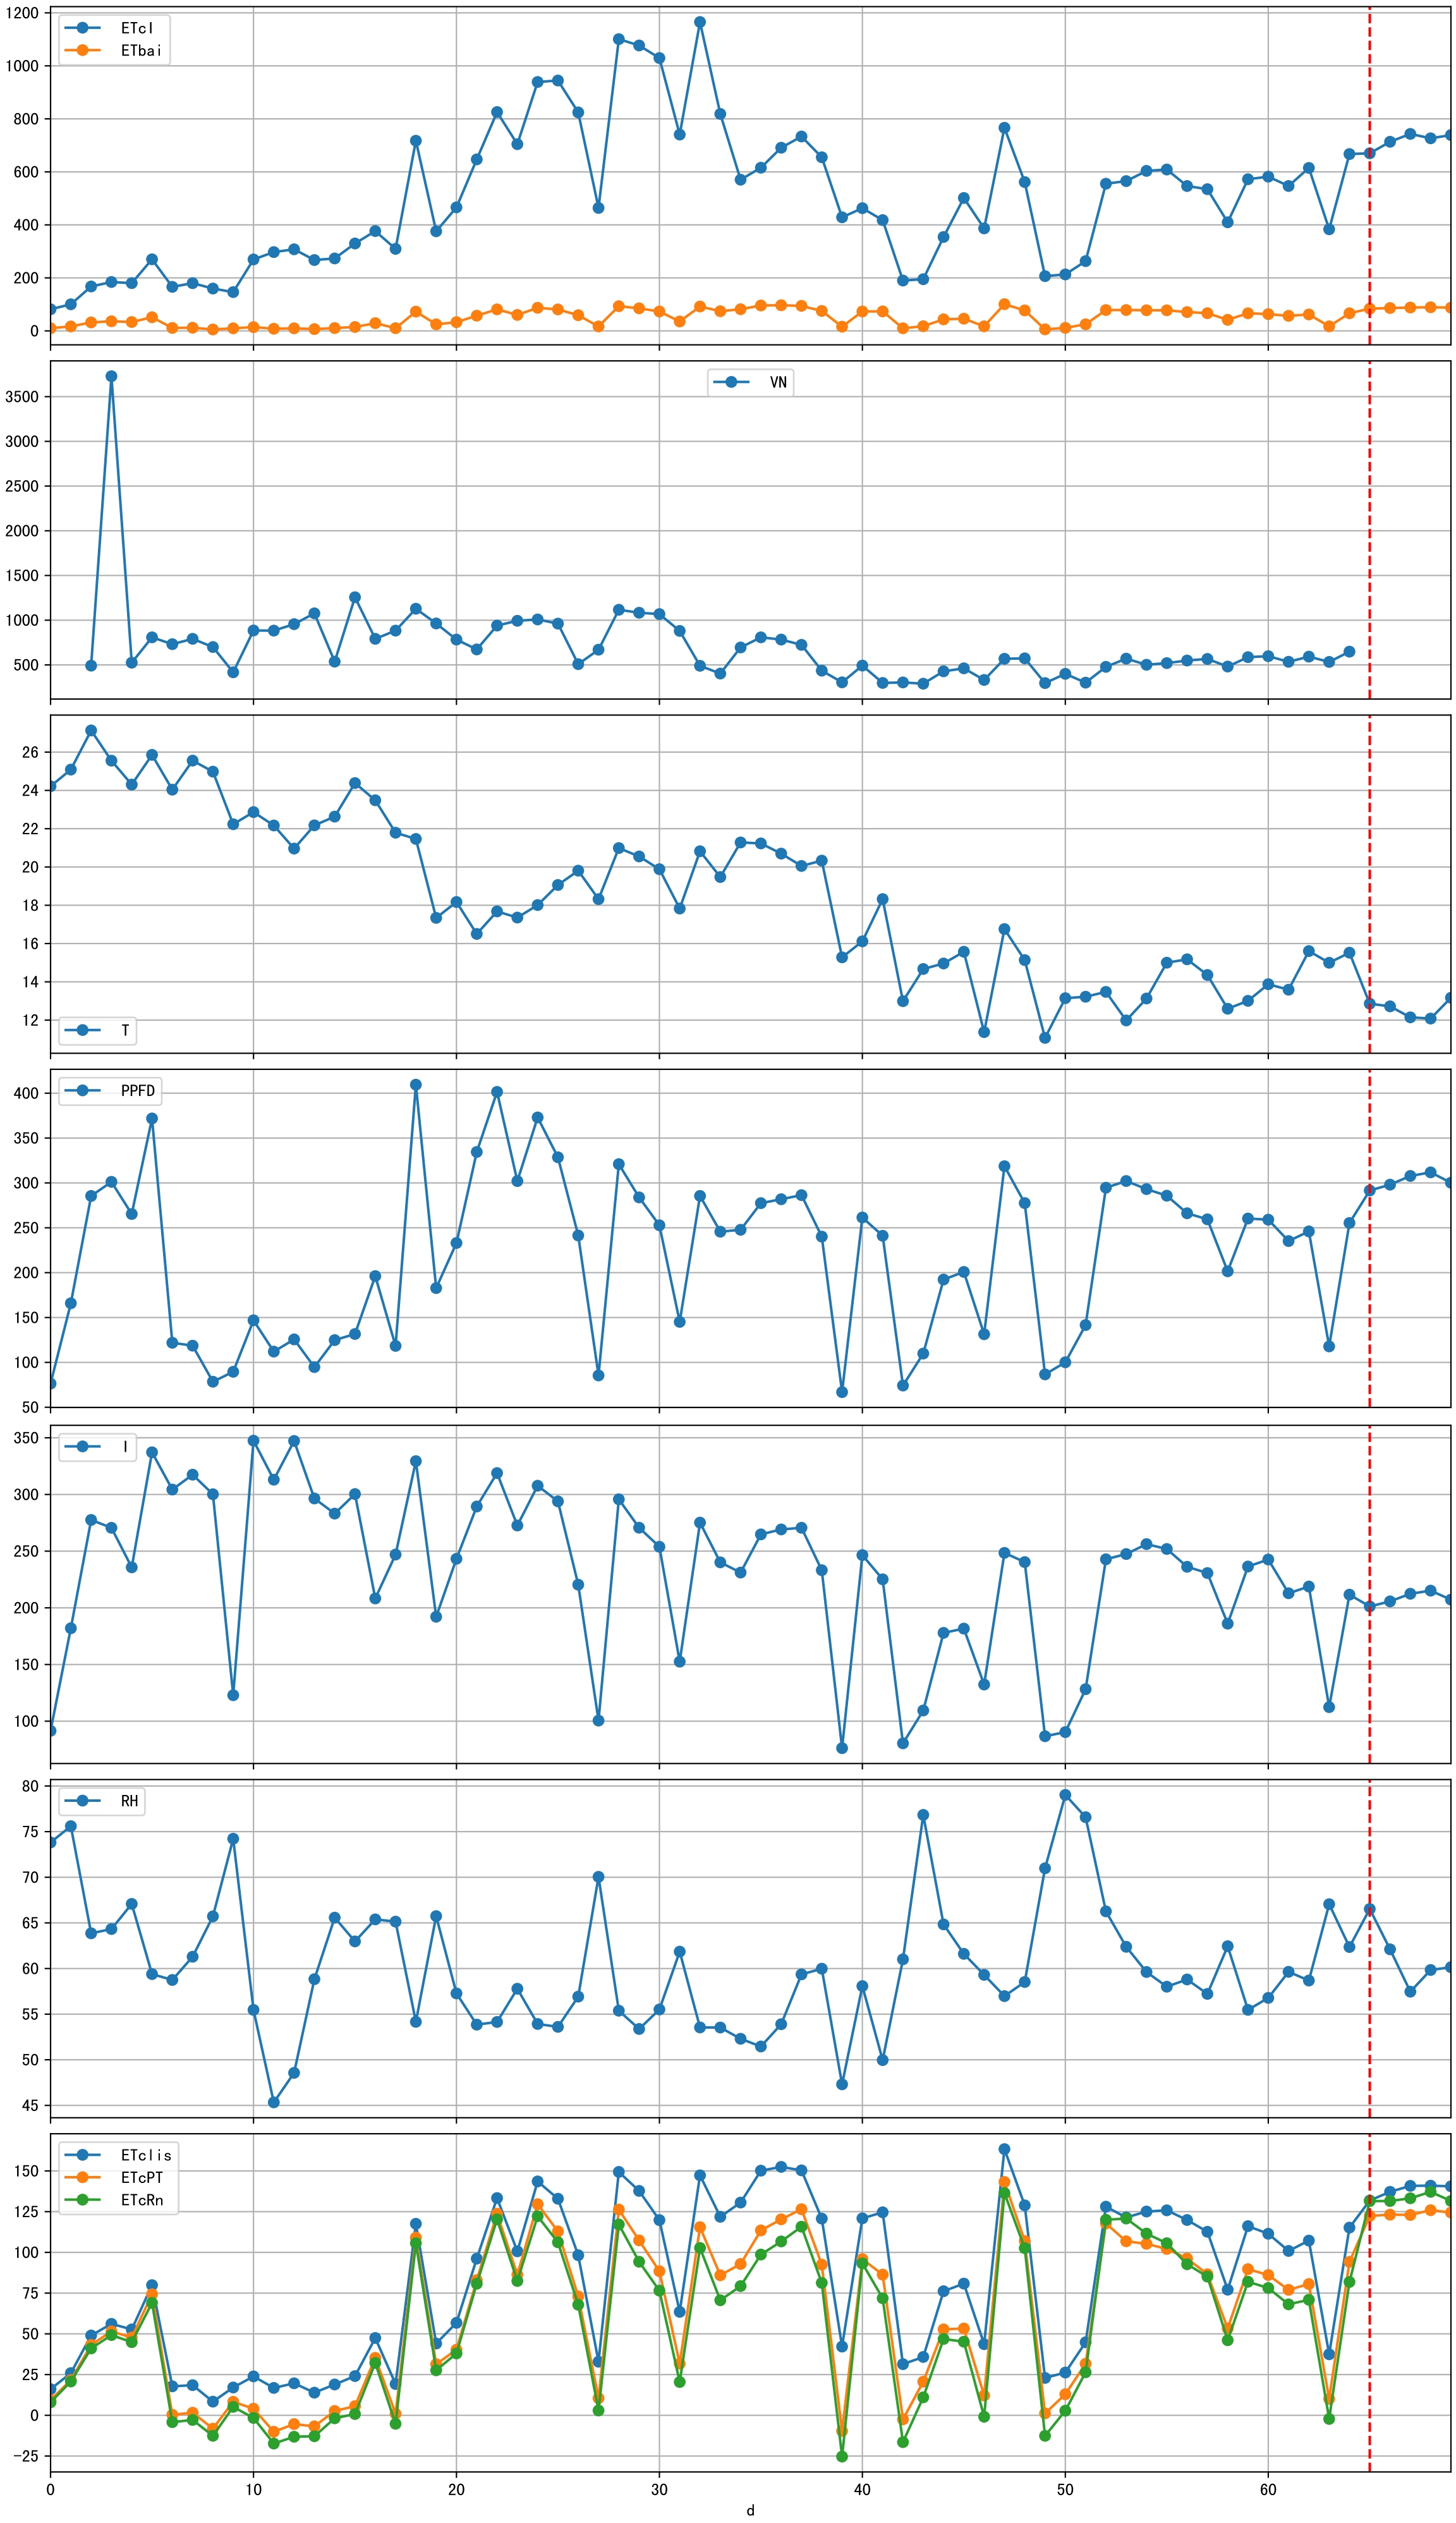

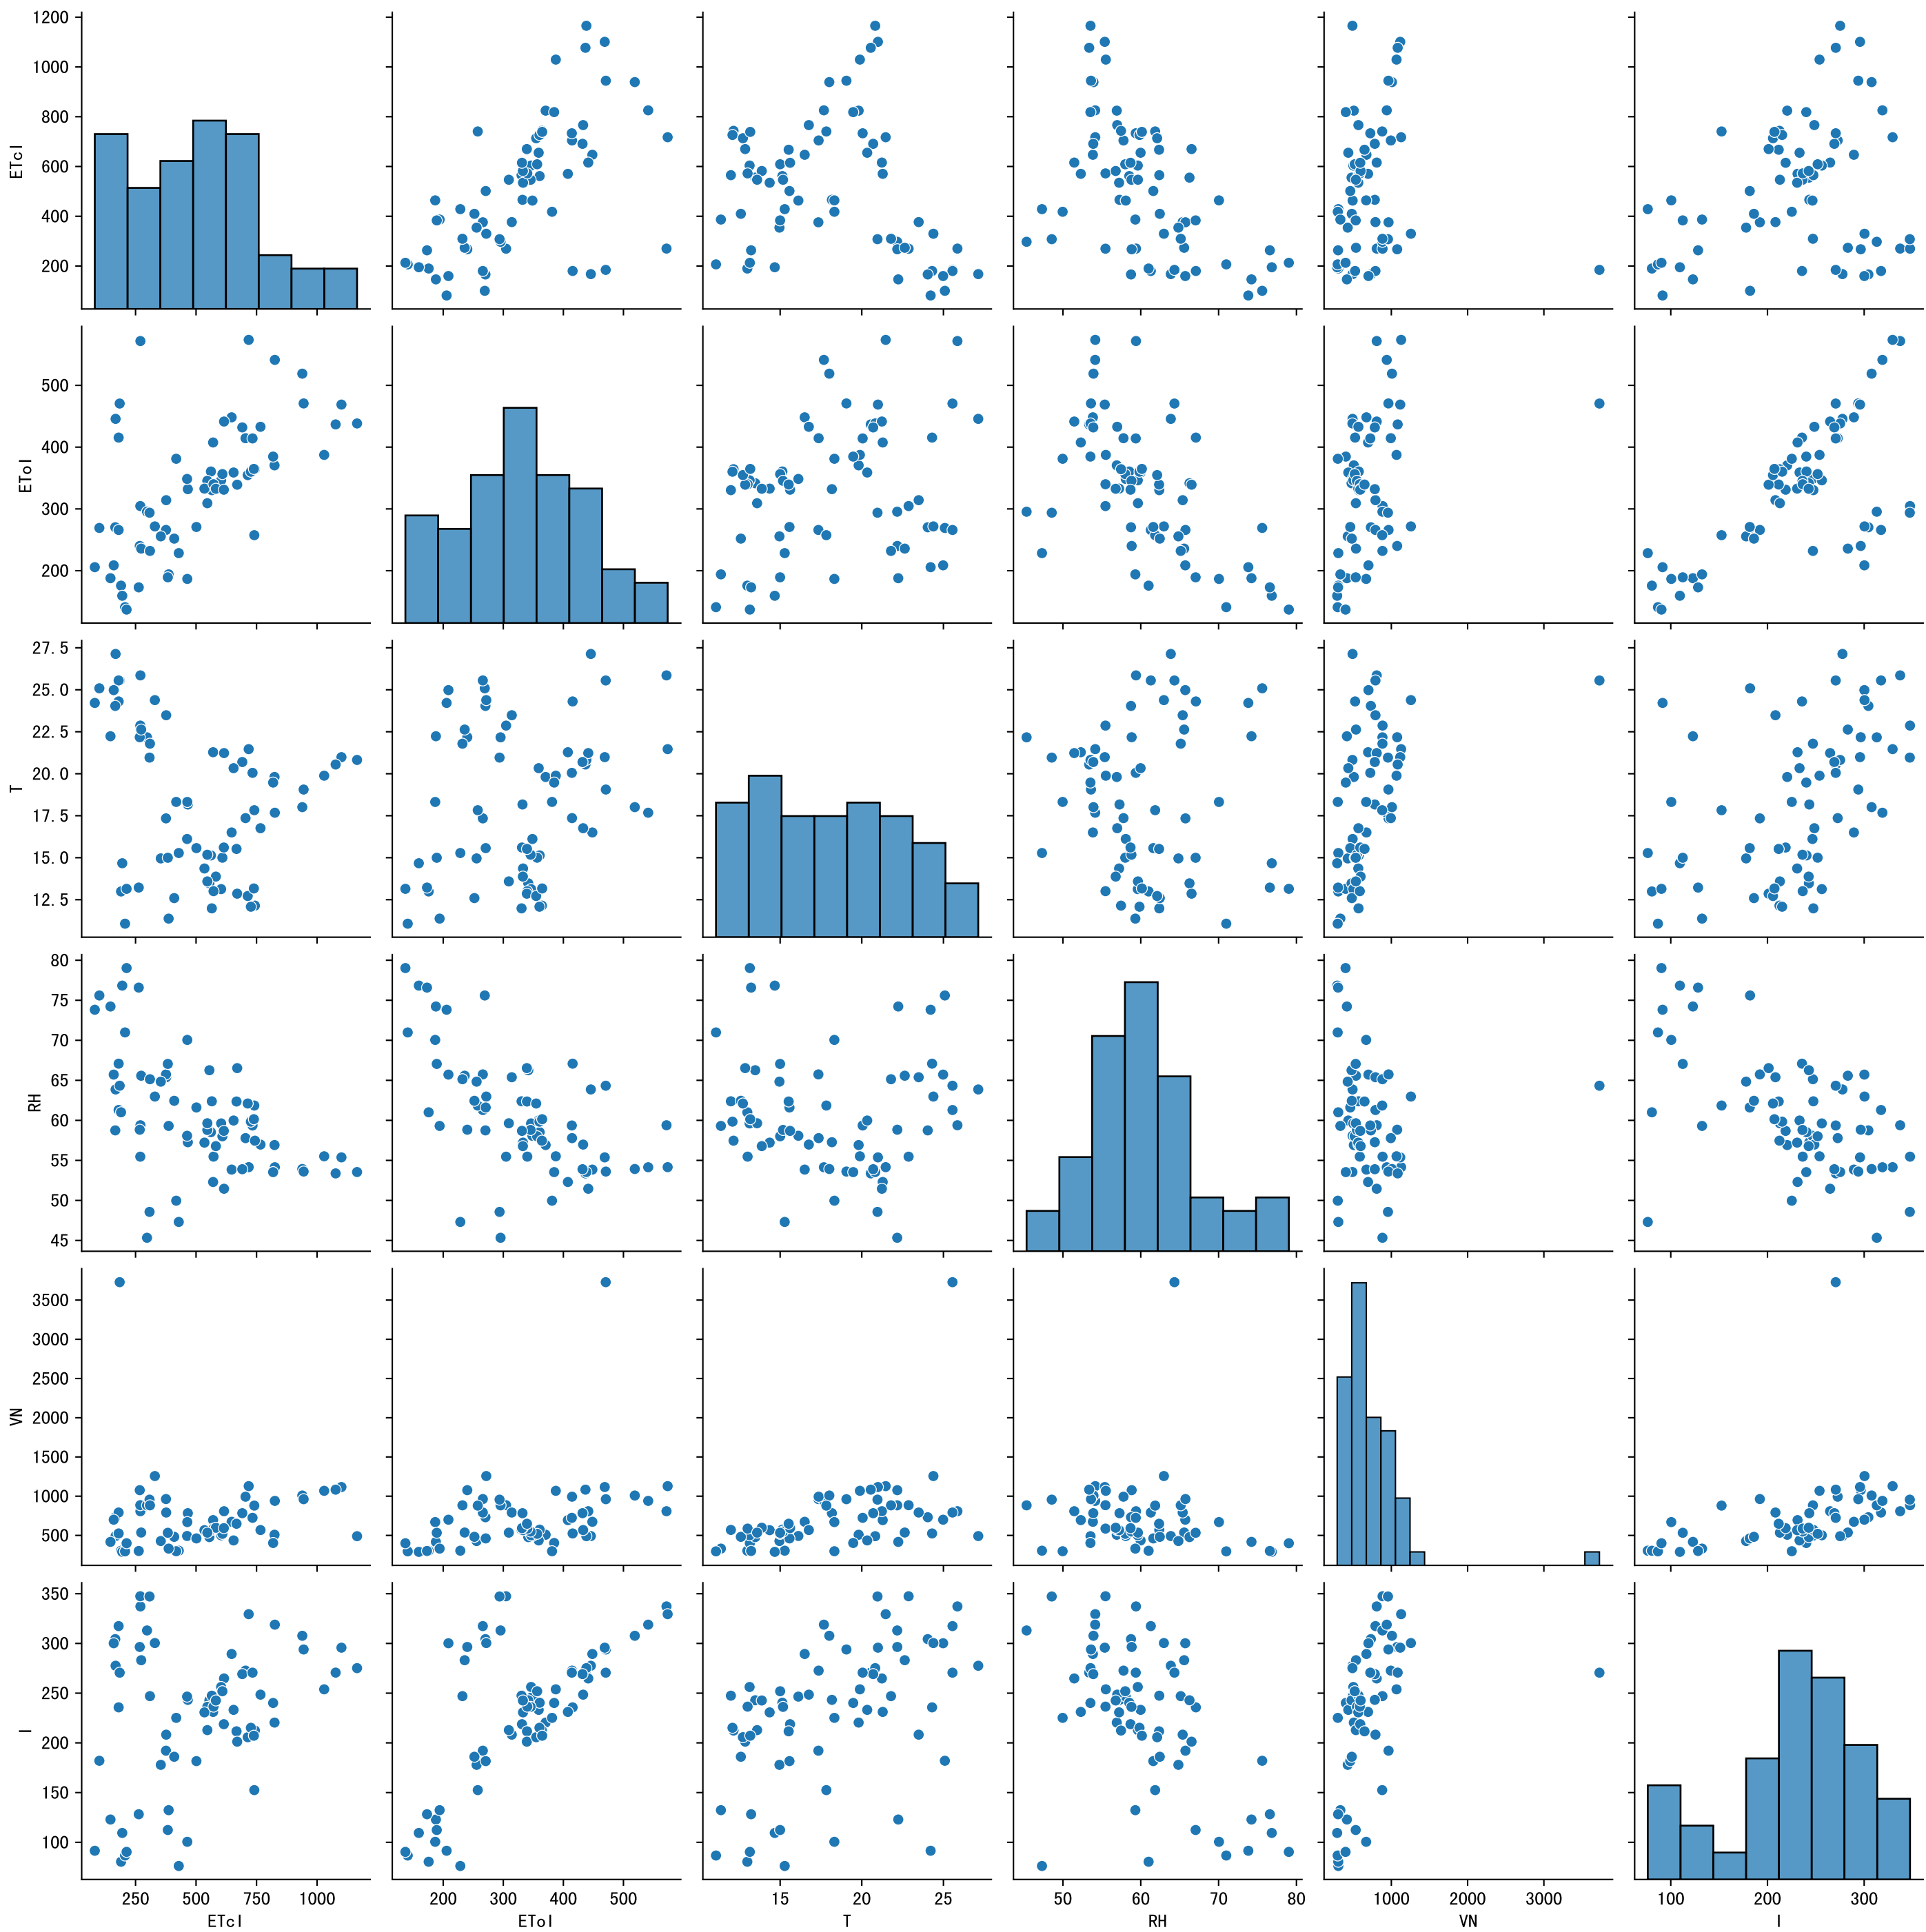


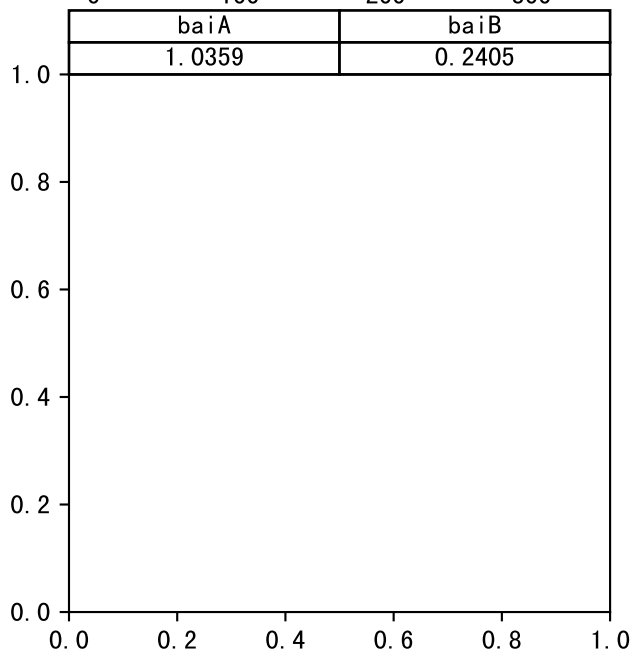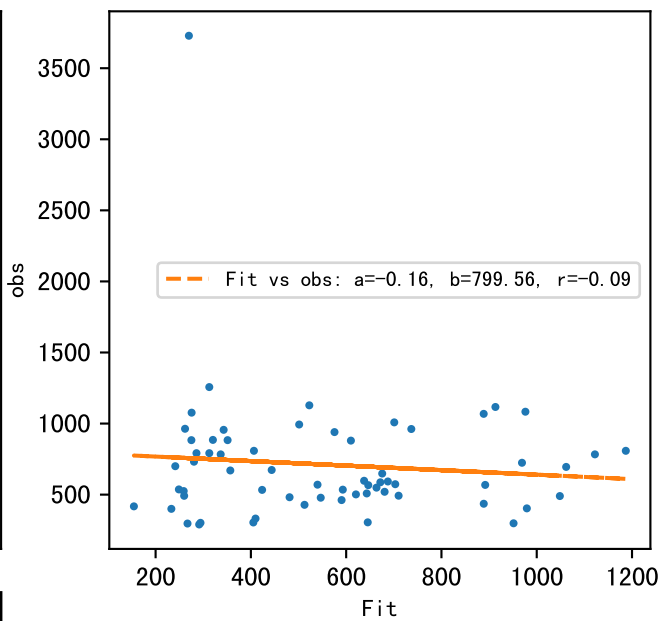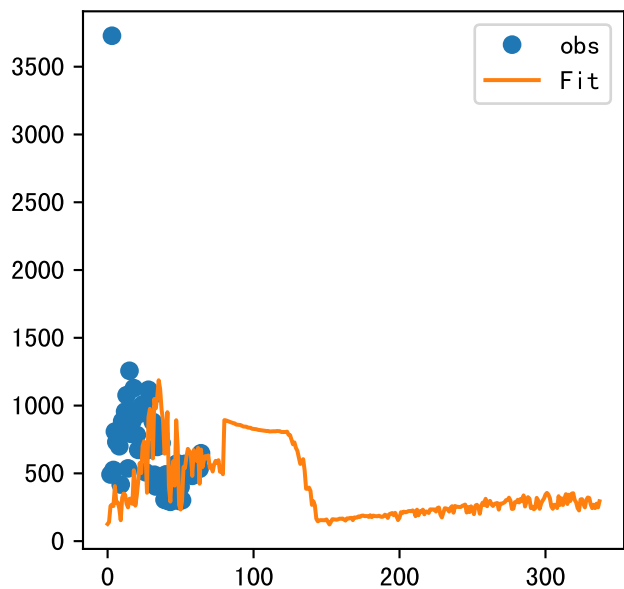


时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	灌溉总量(方/次)	天气	注释
08:20	80	40.0	0.266	晴	预期@08:20 手动(未用传感器)
08:50	80	40.0	0.266	晴	预期@08:50 手动(未用传感器)
09:20	80	40.0	0.266	晴	预期@09:20 手动(未用传感器)
09:50	80	40.0	0.266	晴	预期@09:50 手动(未用传感器)
10:20	80	40.0	0.266	晴	预期@10:20 手动(未用传感器)
10:50	80	40.0	0.266	晴	预期@10:50 手动(未用传感器)
11:20	80	40.0	0.266	晴	预期@11:20 手动(未用传感器)
11:50	80	40.0	0.266	晴	预期@11:50 手动(未用传感器)
12:20	80	40.0	0.266	晴	预期@12:20 手动(未用传感器)
12:50	80	40.0	0.266	晴	预期@12:50 手动(未用传感器)
13:20	80	40.0	0.266	晴	预期@13:20 手动(未用传感器)
13:50	80	40.0	0.266	晴	预期@13:50 手动(未用传感器)
14:20	80	40.0	0.266	晴	预期@14:20 手动(未用传感器)
14:50	80	40.0	0.266	晴	预期@14:50 手动(未用传感器)
总计	1120.0 (14次)	560.0			建议进液EC: 2140, PH: 6.5

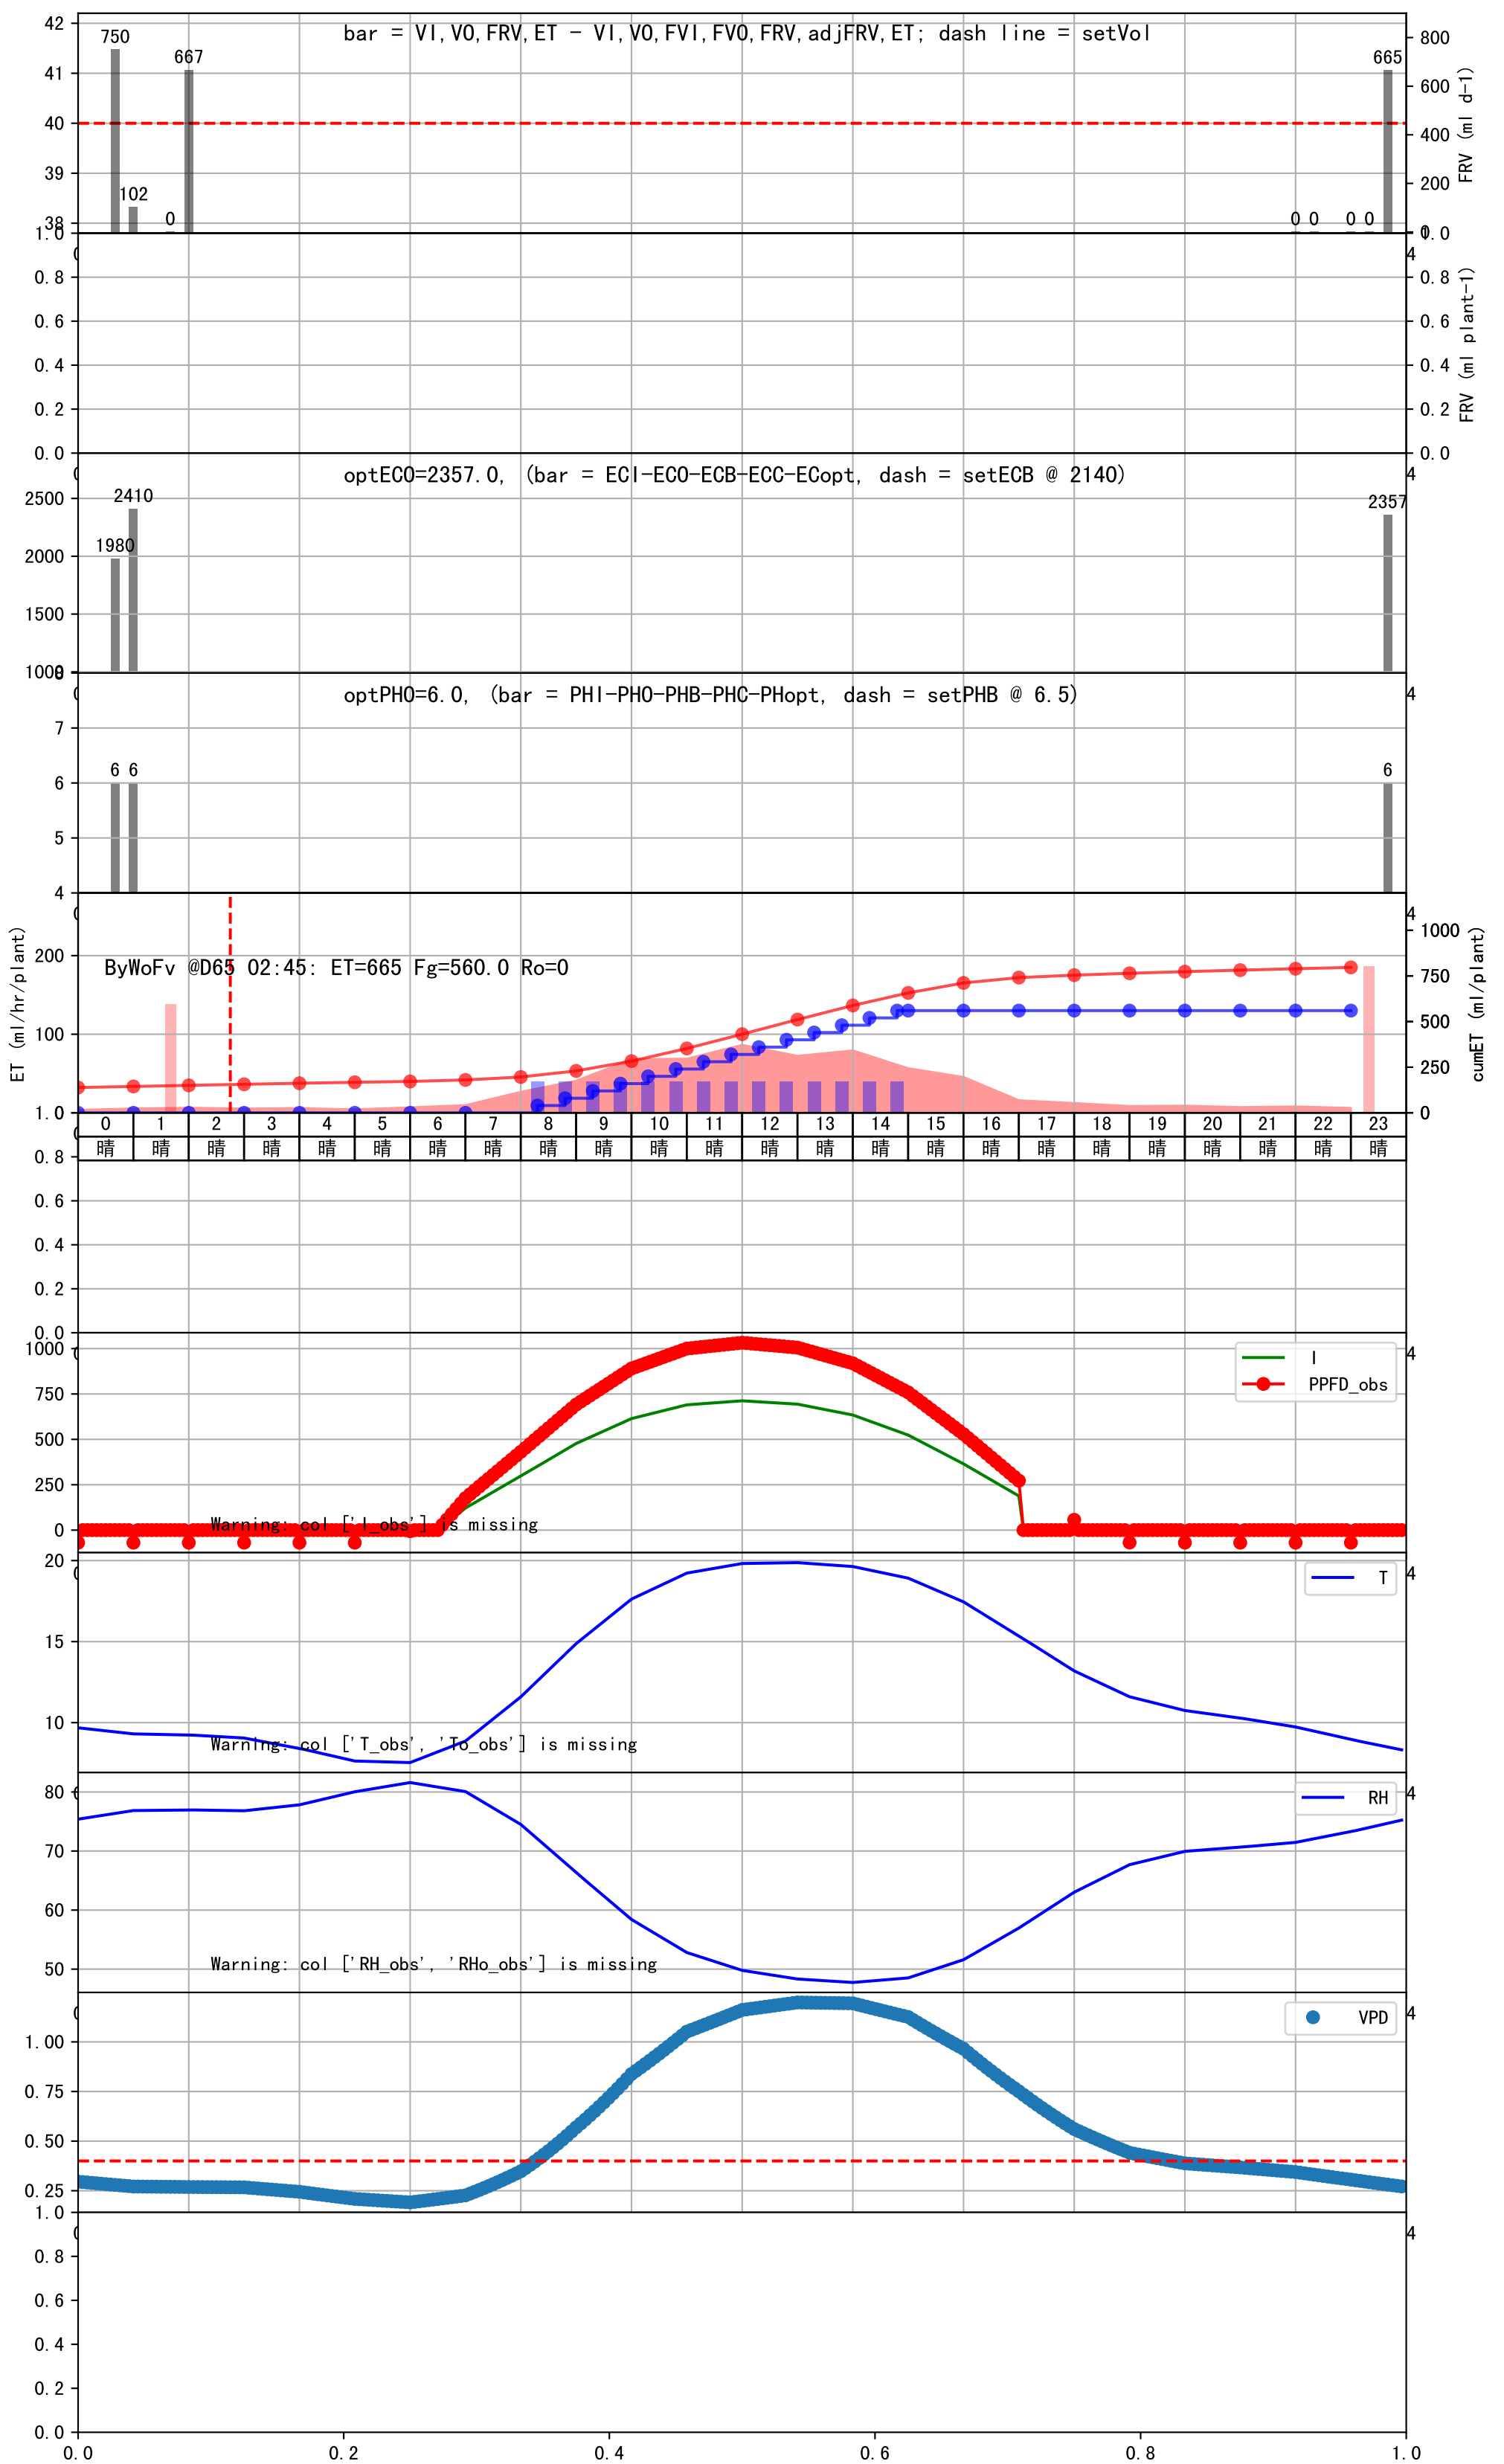


时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	灌溉总量(方/次)	天气	注释
08:00	80	40.0	0.266	晴	假设@08:00 未知程序 (未用传感器)
08:30	80	40.0	0.266	晴	假设@08:30 未知程序 (未用传感器)
09:00	80	40.0	0.266	晴	假设@09:00 未知程序 (未用传感器)
09:30	80	40.0	0.266	晴	假设@09:30 未知程序 (未用传感器)
10:00	80	40.0	0.266	晴	假设@10:00 未知程序 (未用传感器)
10:30	80	40.0	0.266	晴	假设@10:30 未知程序 (未用传感器)
11:00	80	40.0	0.266	晴	假设@11:00 未知程序 (未用传感器)
11:30	80	40.0	0.266	晴	假设@11:30 未知程序 (未用传感器)
12:00	80	40.0	0.266	晴	假设@12:00 未知程序 (未用传感器)
12:30	80	40.0	0.266	晴	假设@12:30 未知程序 (未用传感器)
13:00	80	40.0	0.266	晴	假设@13:00 未知程序 (未用传感器)
13:30	80	40.0	0.266	晴	假设@13:30 未知程序 (未用传感器)
14:00	80	40.0	0.266	晴	假设@14:00 未知程序 (未用传感器)
14:30	80	40.0	0.266	晴	假设@14:30 未知程序 (未用传感器)
15:00	80	40.0	0.266	晴	假设@15:00 未知程序 (未用传感器)
总计	1200.0 (15次)	600.0			建议进液EC: 2000, PH: 6.5

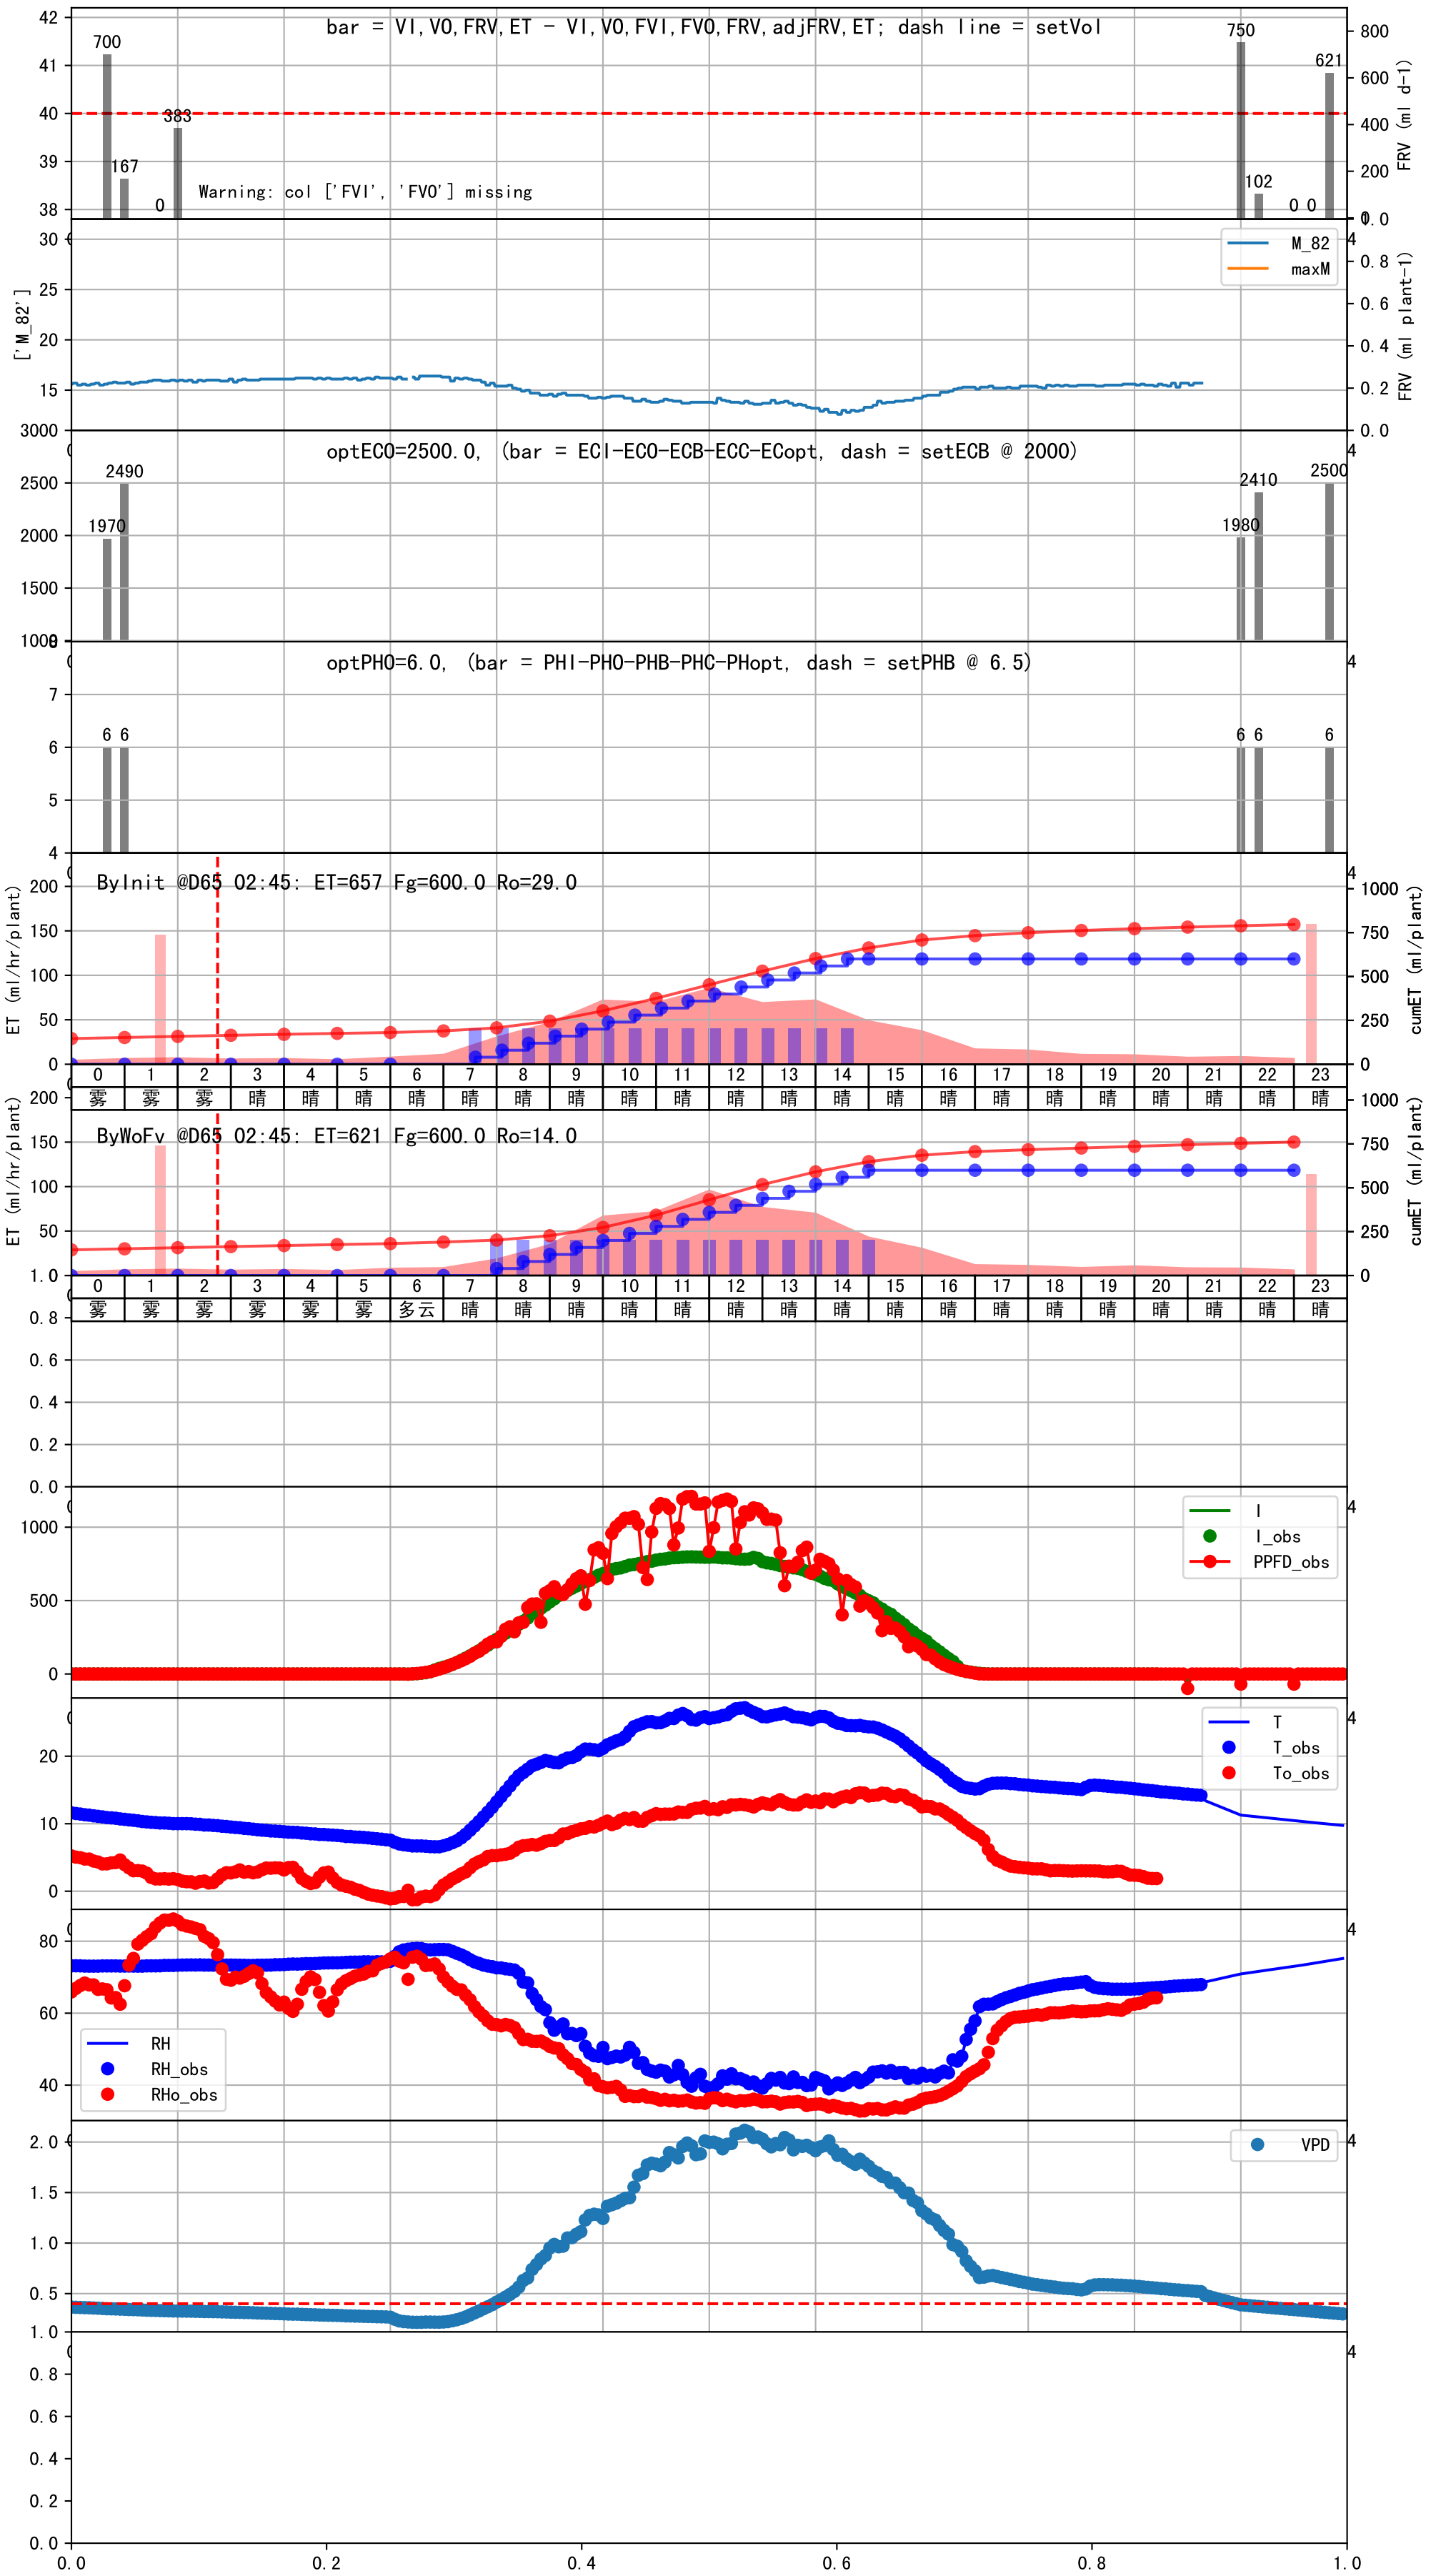


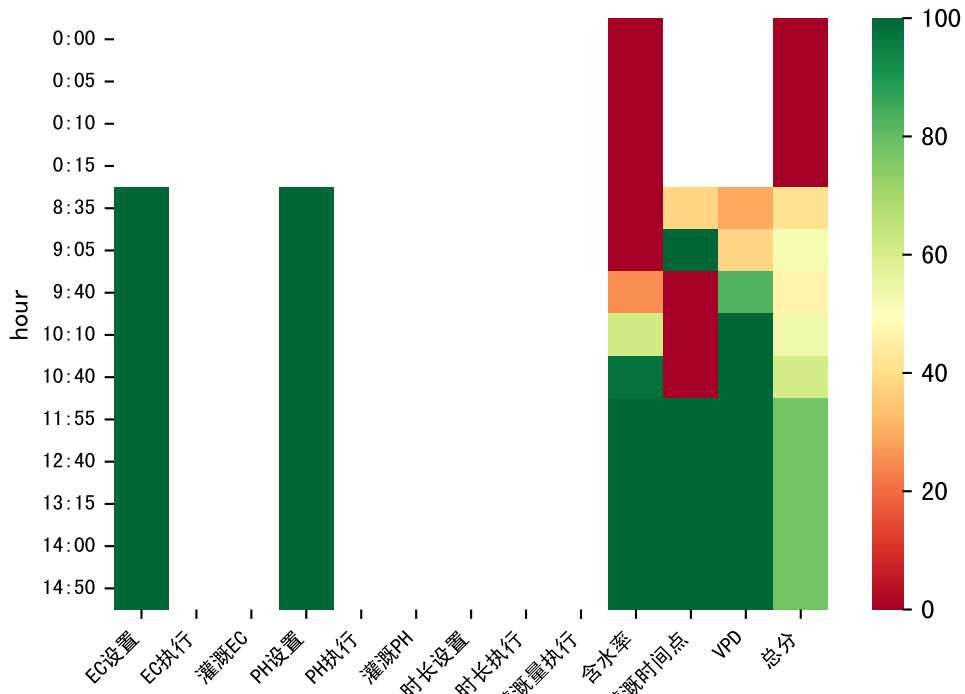


时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	灌溉总量(方/次)	天气	注释
08:35	80	40.0	0.266	雾	假设@08:35 未知程序 (未用传感器)
09:05	80	40.0	0.266	阴	假设@09:05 未知程序 (未用传感器)
09:40	80	40.0	0.266	阴	假设@09:40 未知程序 (未用传感器)
10:10	80	40.0	0.266	阴	假设@10:10 未知程序 (未用传感器)
10:40	80	40.0	0.266	阴	假设@10:40 未知程序 (未用传感器)
11:55	80	40.0	0.266	阴	假设@11:55 未知程序 (未用传感器)
12:40	80	40.0	0.266	霾	假设@12:40 未知程序 (未用传感器)
13:15	80	40.0	0.266	阴	假设@13:15 未知程序 (未用传感器)
14:00	80	40.0	0.266	阴	假设@14:00 未知程序 (未用传感器)
14:50	80	40.0	0.266	阴	假设@14:50 未知程序 (未用传感器)
总计	800.0 (10次)	400.0			建议进液EC: 2290, PH: 6.5

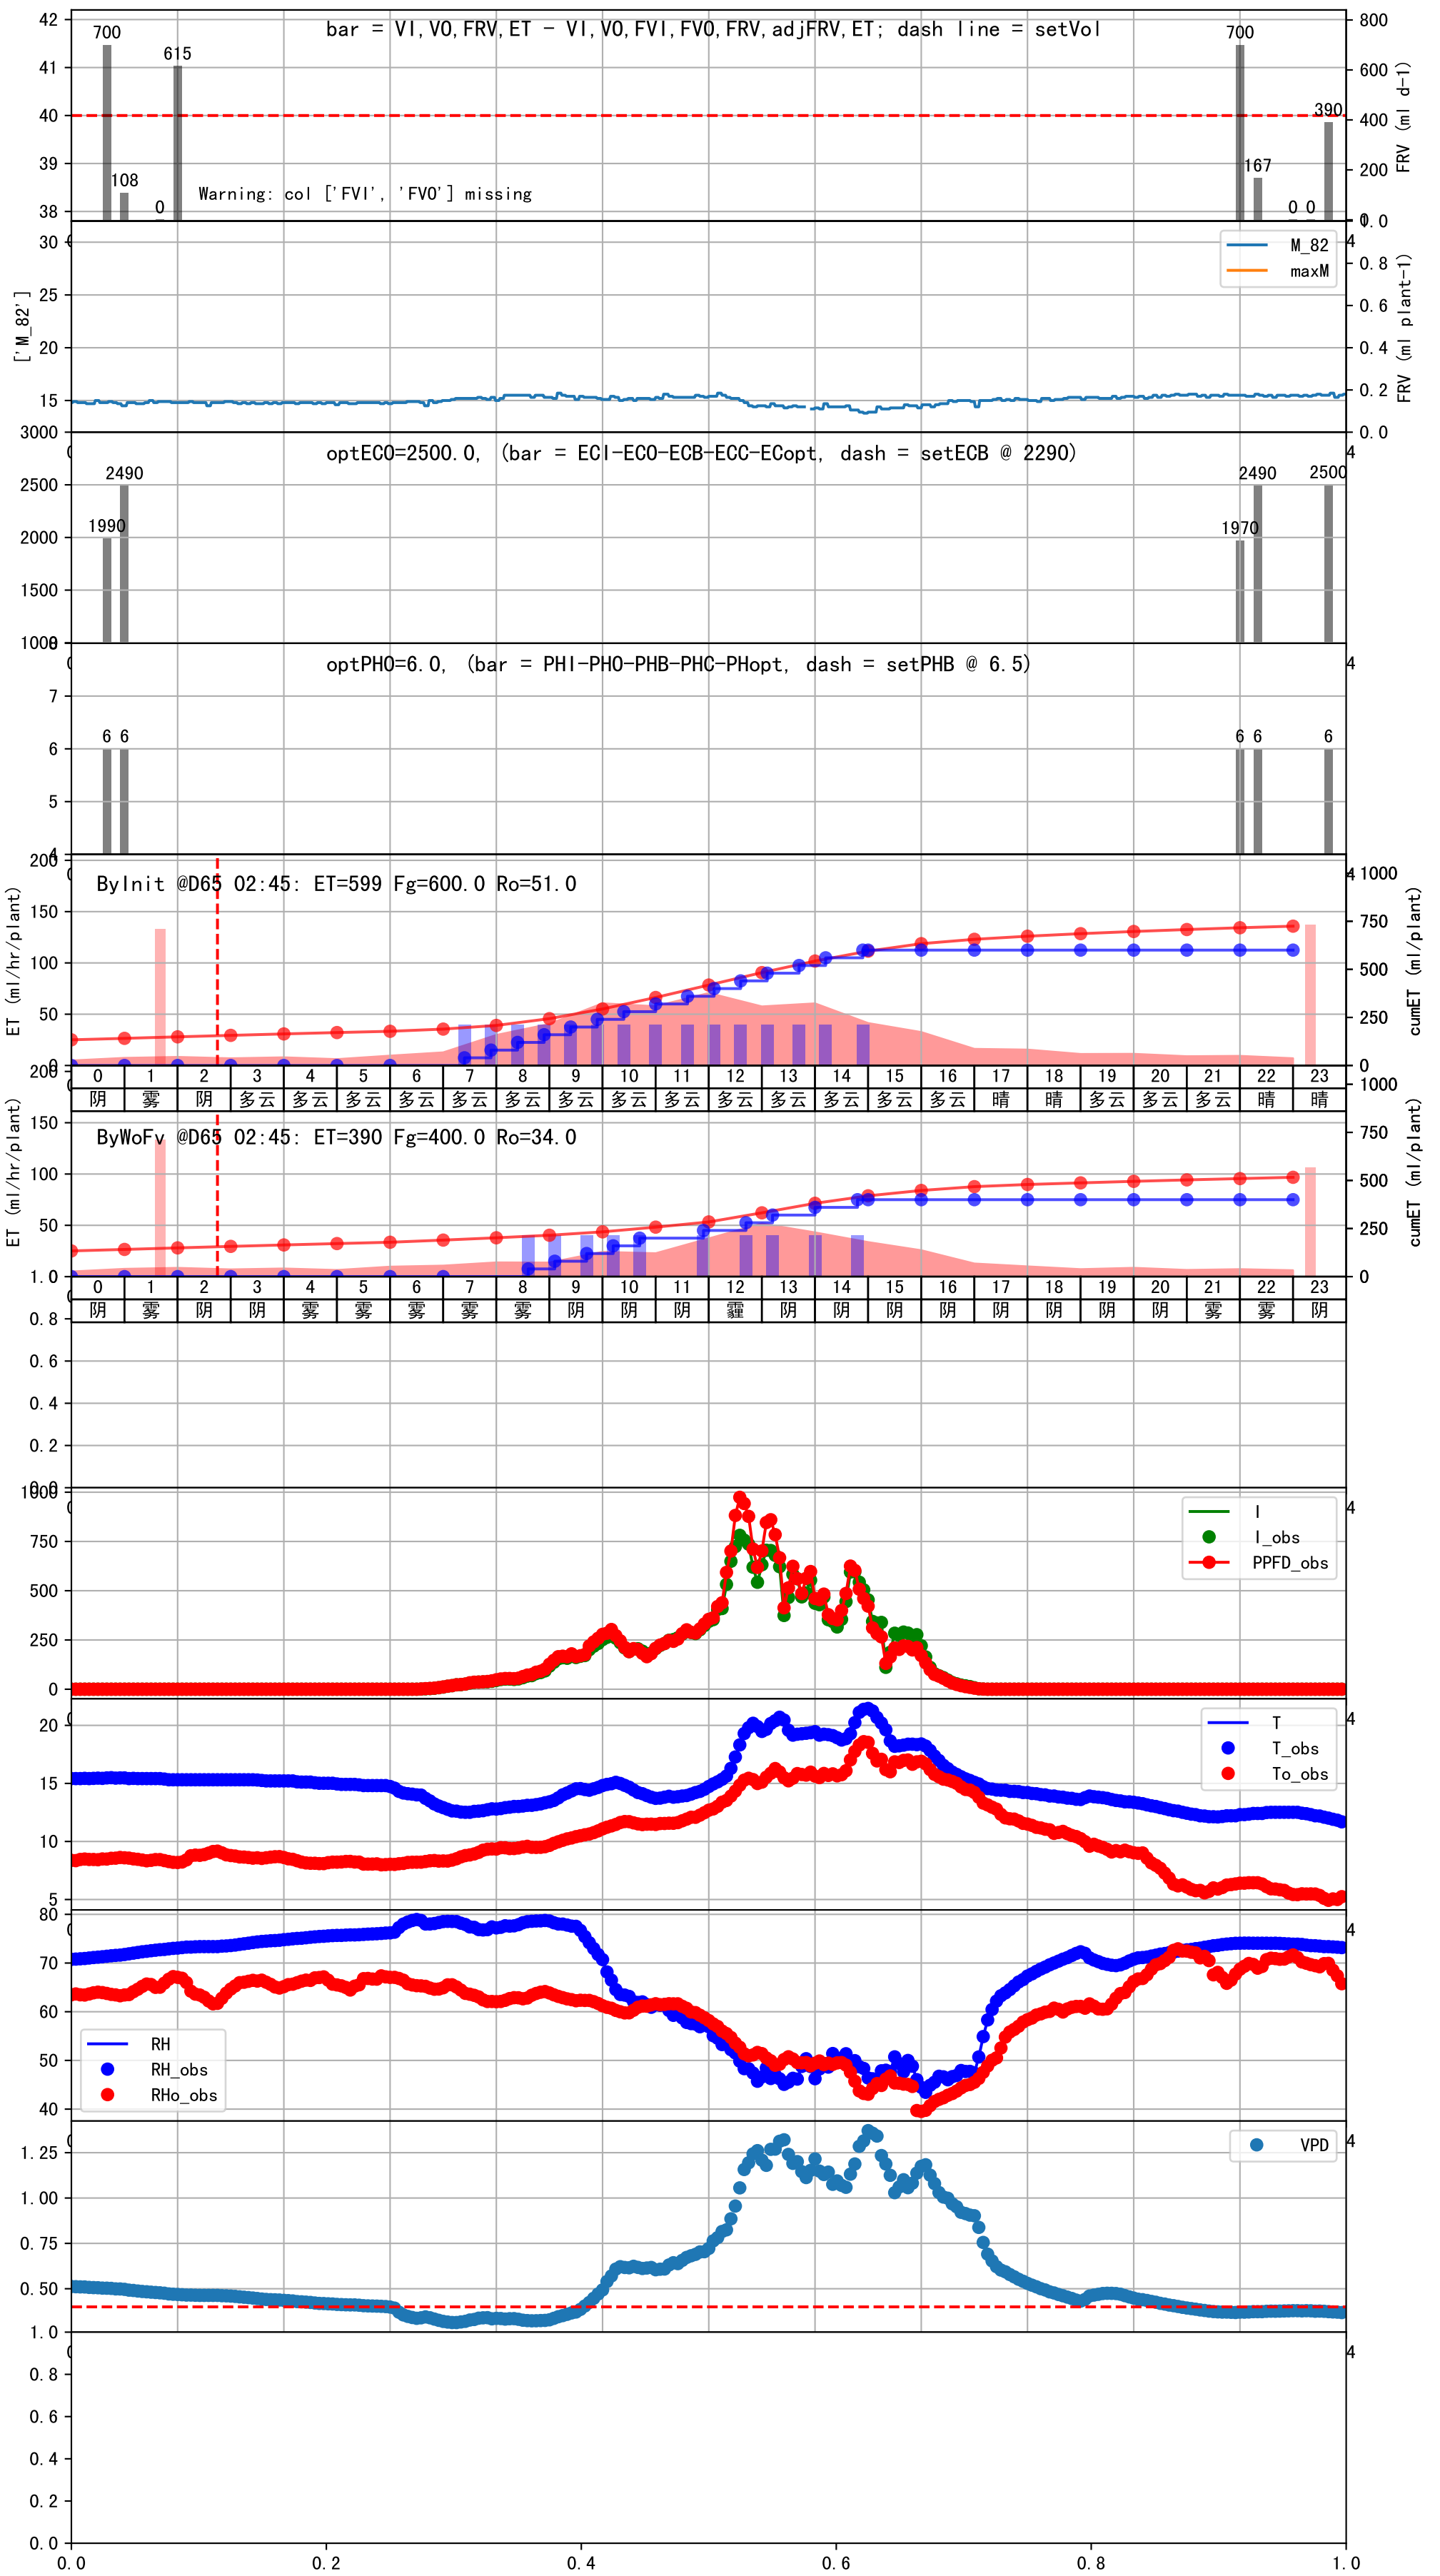

时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	灌溉总量(方/次)	天气	注释
07:50	80	40.0	0.266	多云	假设@07:50 未知程序 (未用传感器)
08:20	80	40.0	0.266	晴	假设@08:20 未知程序 (未用传感器)
08:50	80	40.0	0.266	晴	假设@08:50 未知程序 (未用传感器)
09:20	80	40.0	0.266	晴	假设@09:20 未知程序 (未用传感器)
09:50	80	40.0	0.266	晴	假设@09:50 未知程序 (未用传感器)
10:20	80	40.0	0.266	多云	假设@10:20 未知程序 (未用传感器)
10:55	80	40.0	0.266	多云	假设@10:55 未知程序 (未用传感器)
11:25	80	40.0	0.266	多云	假设@11:25 未知程序 (未用传感器)
11:55	80	40.0	0.266	多云	假设@11:55 未知程序 (未用传感器)
12:25	80	40.0	0.266	多云	假设@12:25 未知程序 (未用传感器)
12:55	80	40.0	0.266	多云	假设@12:55 未知程序 (未用传感器)
13:25	80	40.0	0.266	多云	假设@13:25 未知程序 (未用传感器)
13:55	80	40.0	0.266	多云	假设@13:55 未知程序 (未用传感器)
14:30	80	40.0	0.266	多云	假设@14:30 未知程序 (未用传感器)
总计	1120.0 (14次)	560.0			建议进液EC: 2000, PH: 6.5

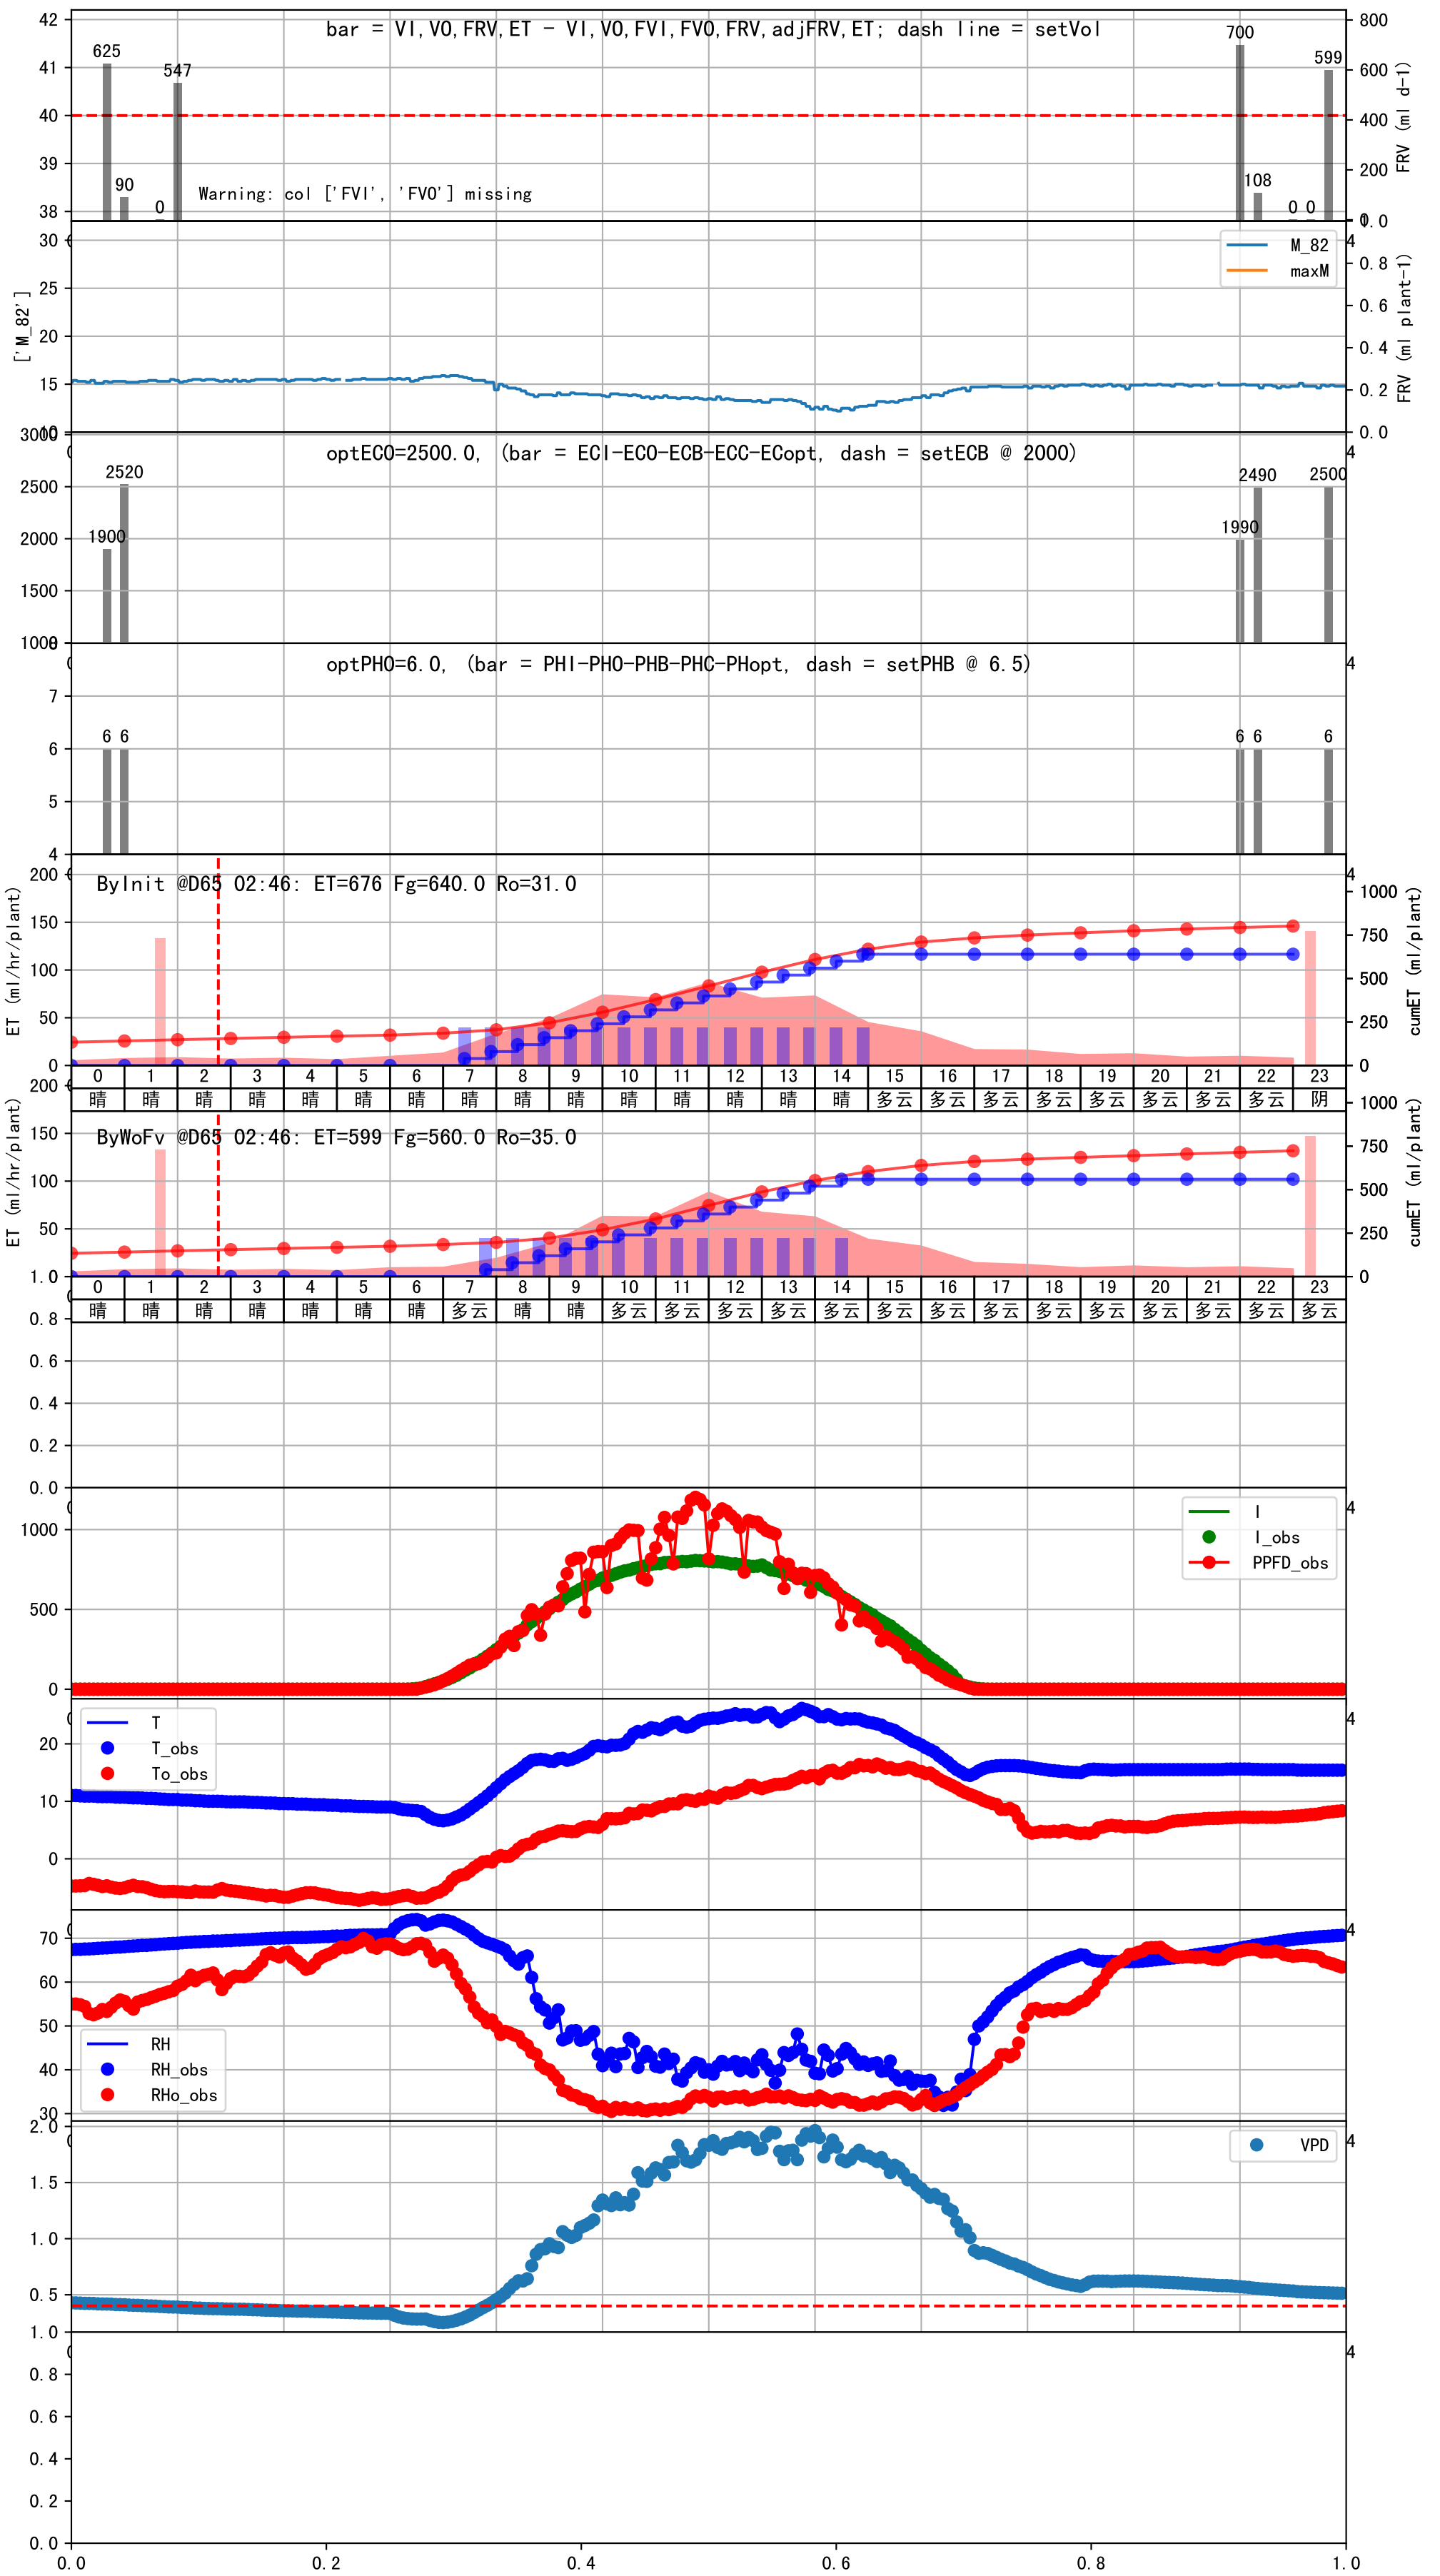

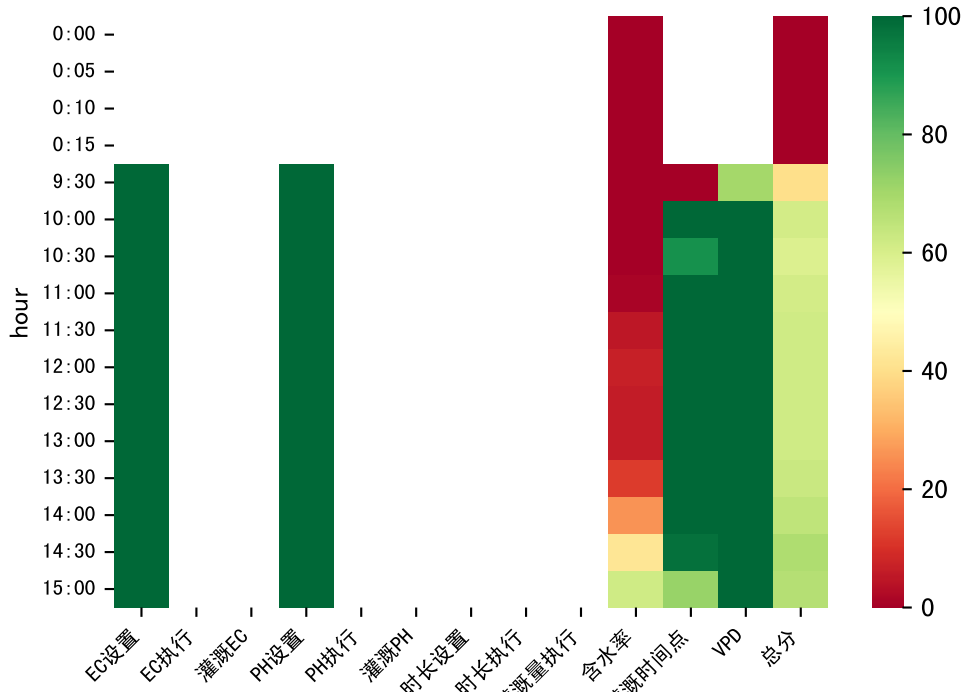

时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	灌溉总量(方/次)	天气	注释
09:30	80	40.0	0.266	多云	假设@09:30 未知程序 (未用传感器)
10:00	80	40.0	0.266	多云	假设@10:00 未知程序 (未用传感器)
10:30	80	40.0	0.266	多云	假设@10:30 未知程序 (未用传感器)
11:00	80	40.0	0.266	多云	假设@11:00 未知程序 (未用传感器)
11:30	80	40.0	0.266	多云	假设@11:30 未知程序 (未用传感器)
12:00	80	40.0	0.266	晴	假设@12:00 未知程序 (未用传感器)
12:30	80	40.0	0.266	晴	假设@12:30 未知程序 (未用传感器)
13:00	80	40.0	0.266	晴	假设@13:00 未知程序 (未用传感器)
13:30	80	40.0	0.266	晴	假设@13:30 未知程序 (未用传感器)
14:00	80	40.0	0.266	晴	假设@14:00 未知程序 (未用传感器)
14:30	80	40.0	0.266	晴	假设@14:30 未知程序 (未用传感器)
15:00	80	40.0	0.266	晴	假设@15:00 未知程序 (未用传感器)
总计	960.0 (12次)	480.0			建议进液EC: 2090, PH: 6.5

