




FgArea: [' 0']


NC11 P3-16


2025-04-26 (Day 26)

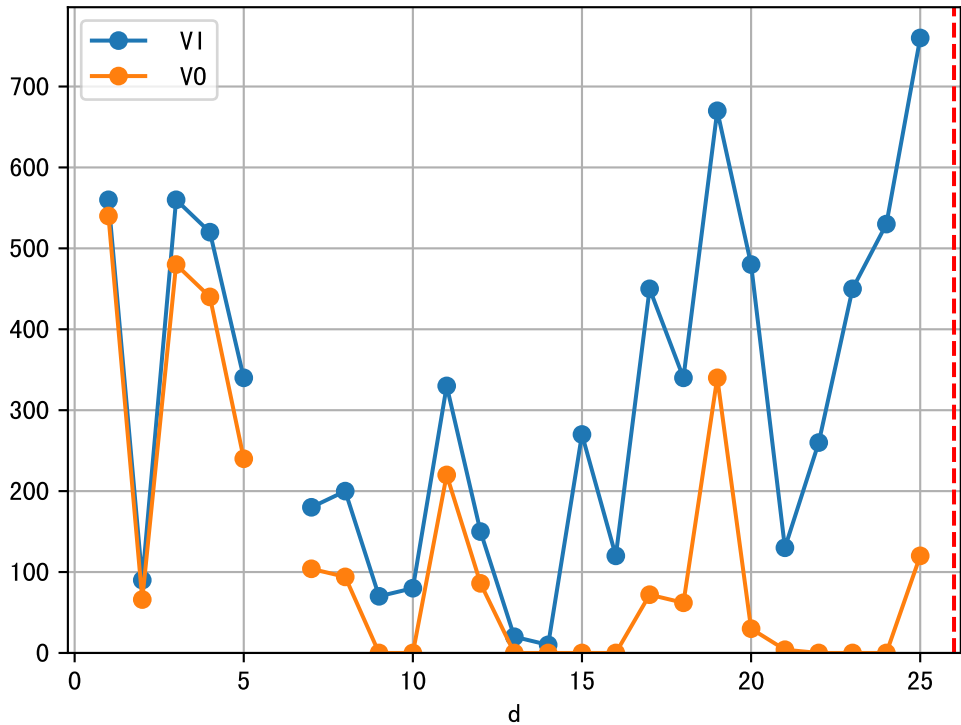


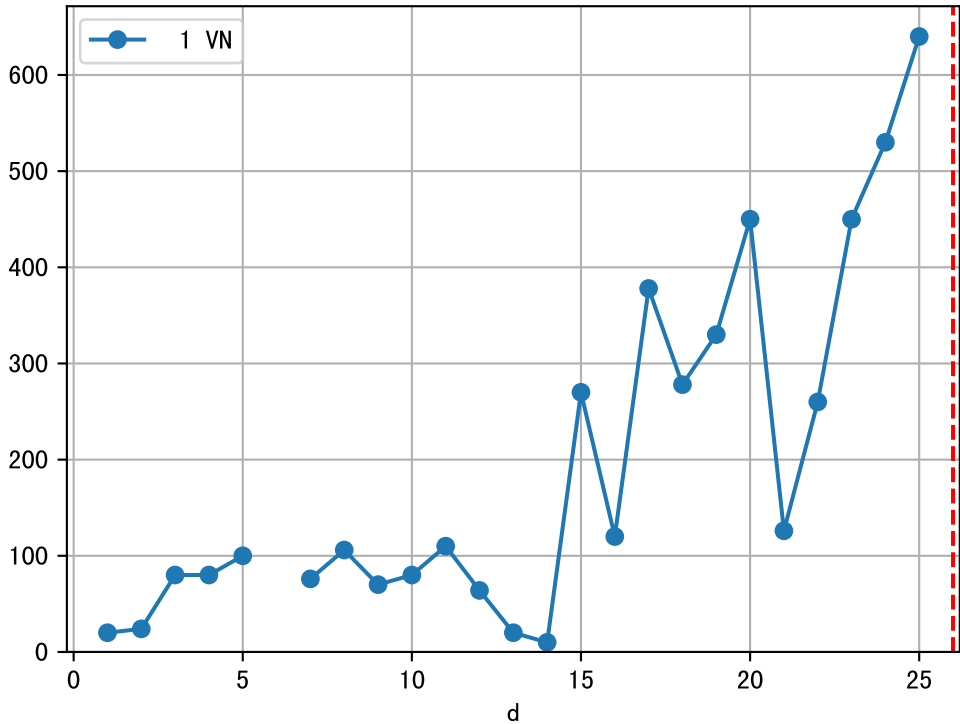

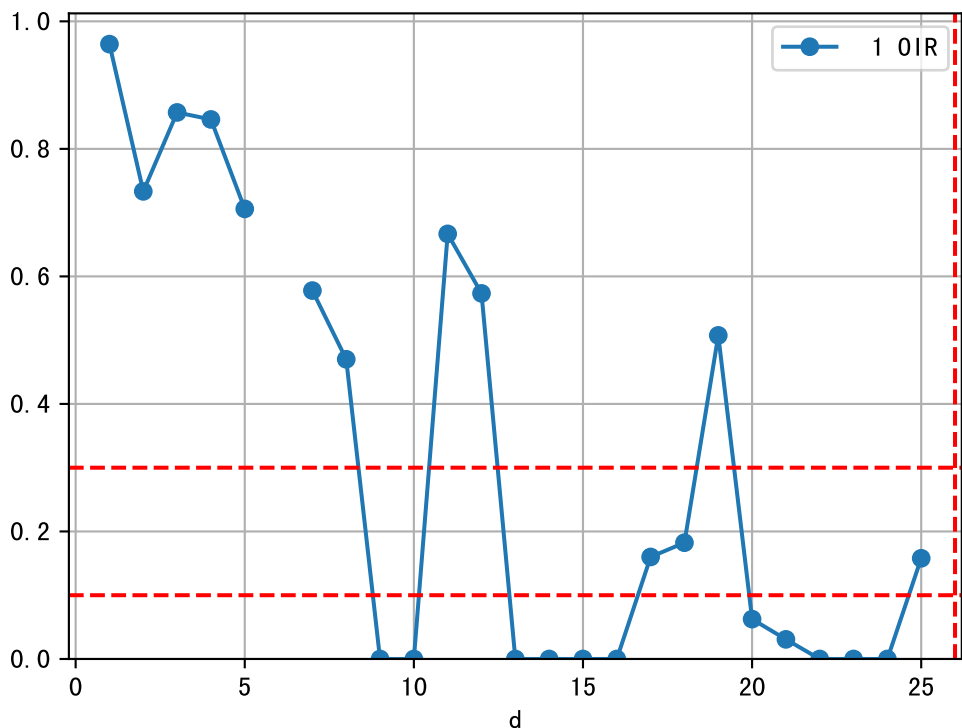


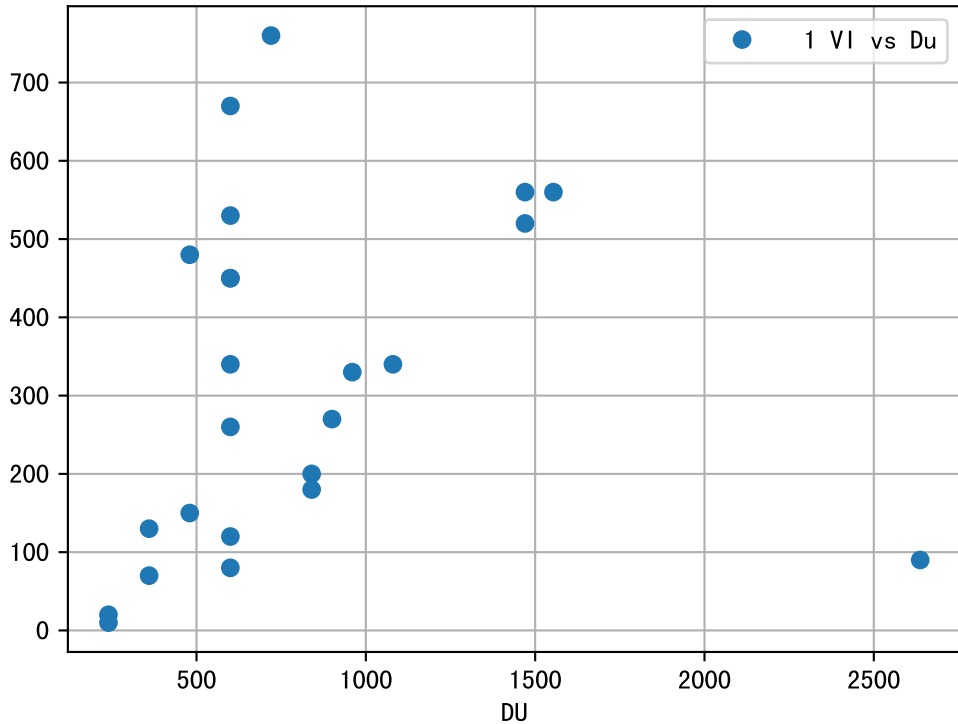


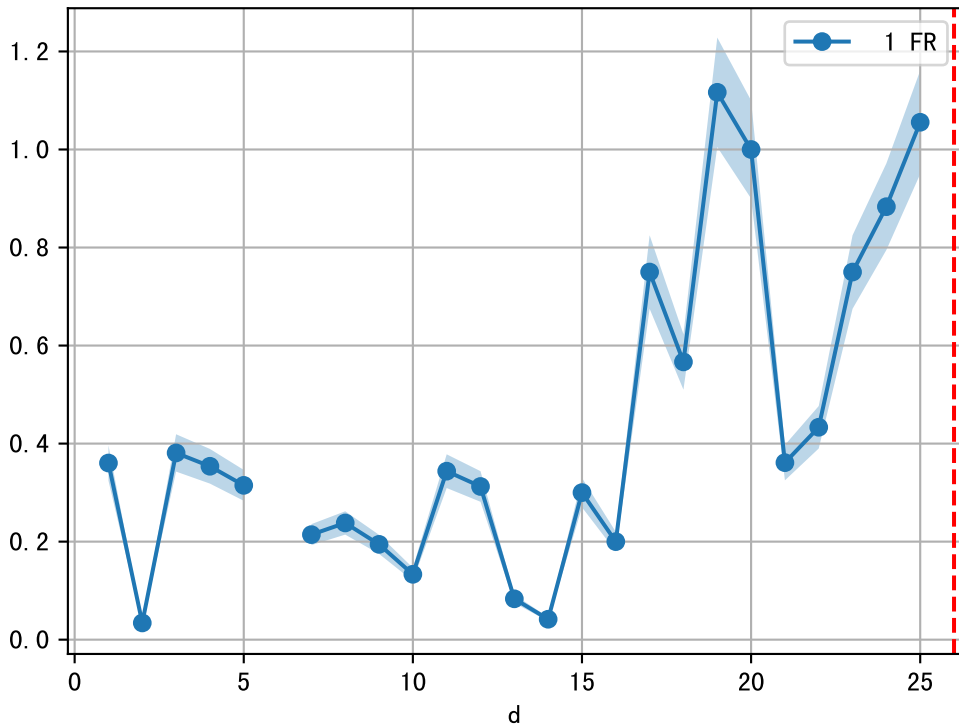

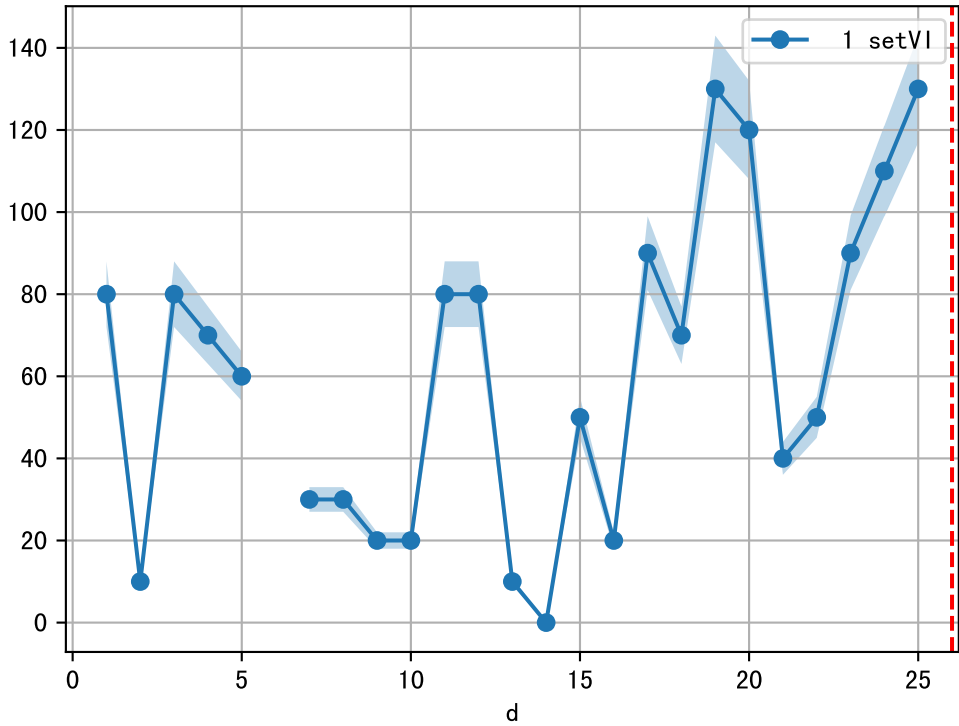


1 (fgArea = NA)

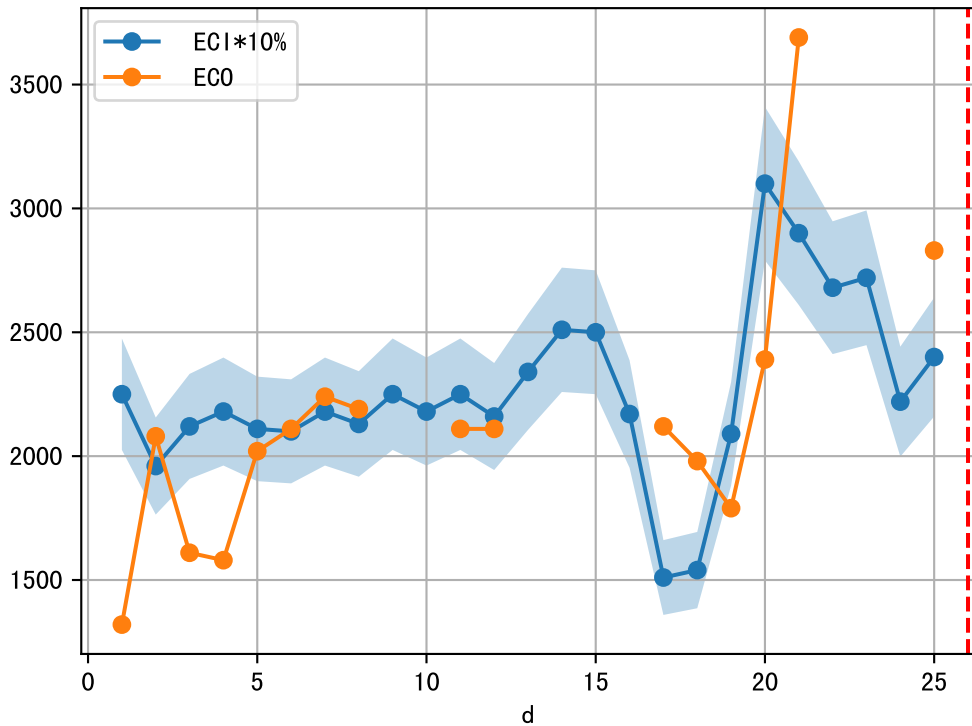


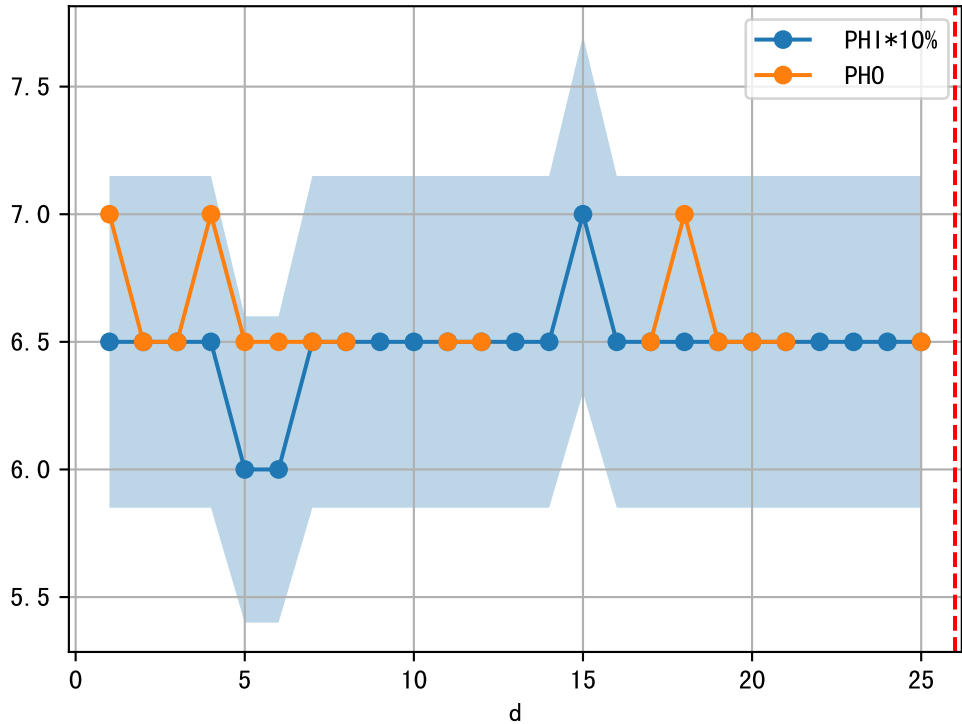







Plot [['EcFgro', 'EcFzExp', 'EcPltng', 'ECdef', 'water_ec']]

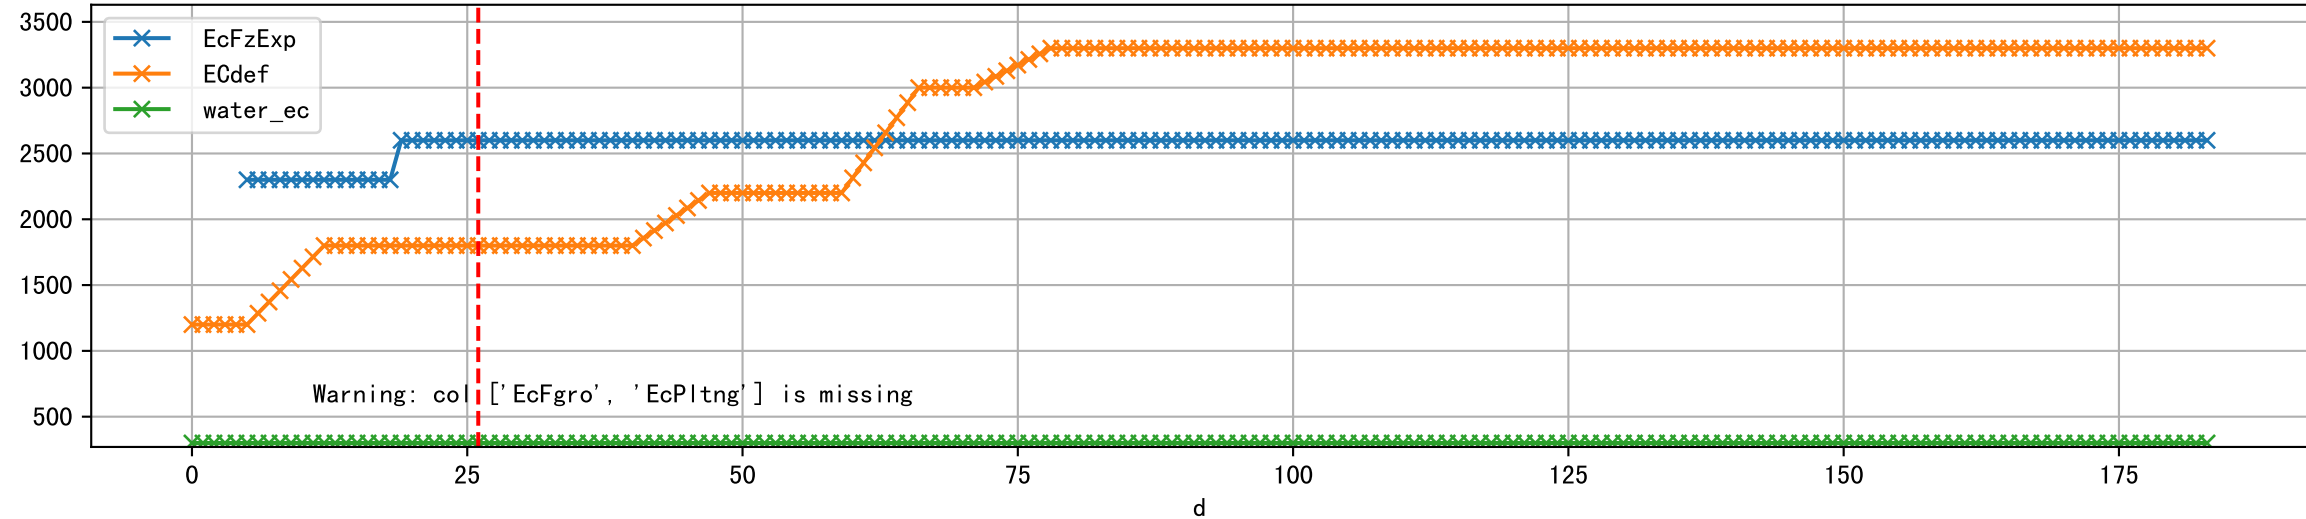


Plot [' ECopt']

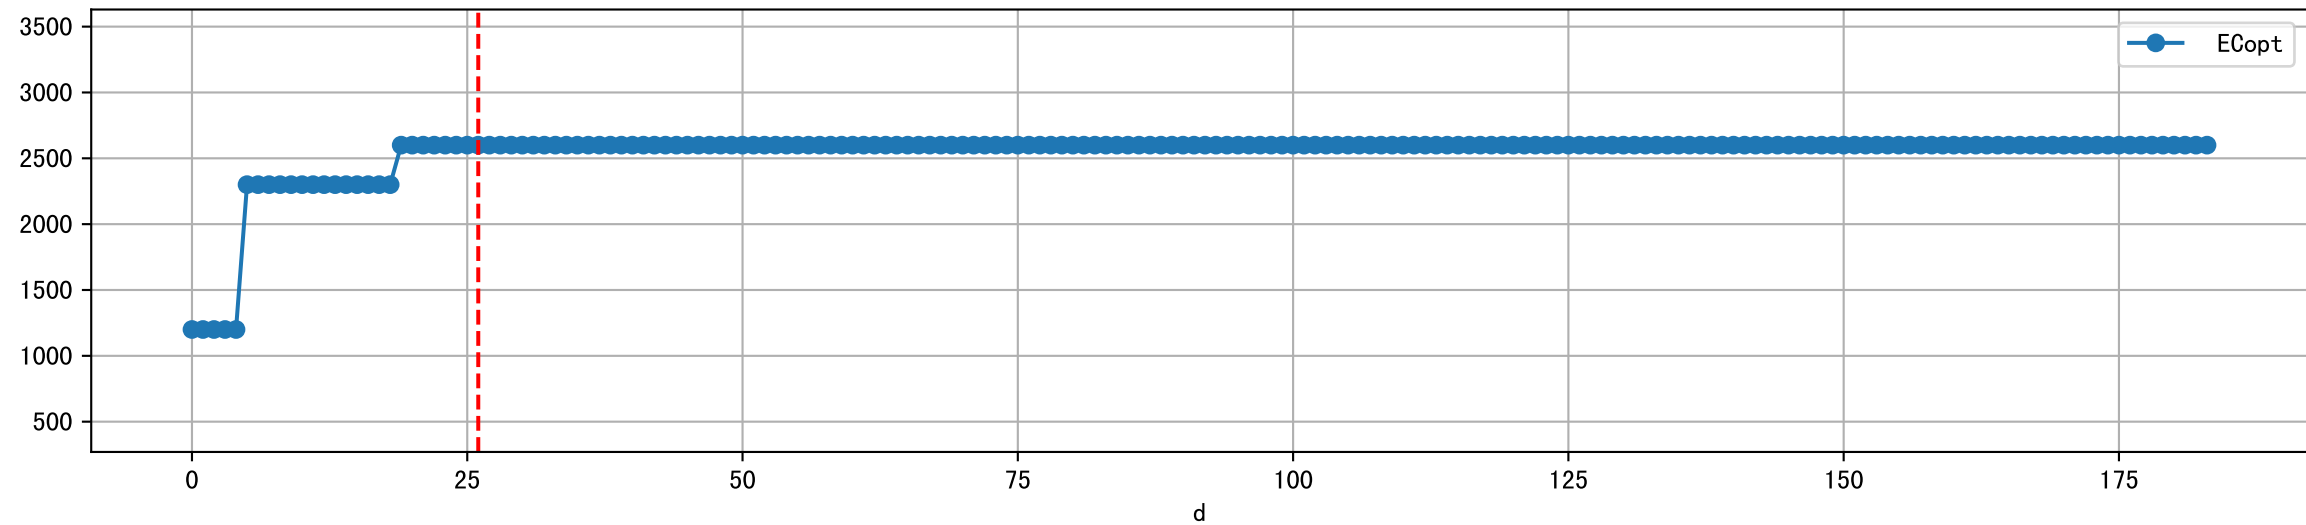


Plot [['I', 'Iopt'], ['T', 'Topt'], ['RH', 'RHopt'], ['ETcl', 'optETcl'], ['LAI', 'optEtRate']]

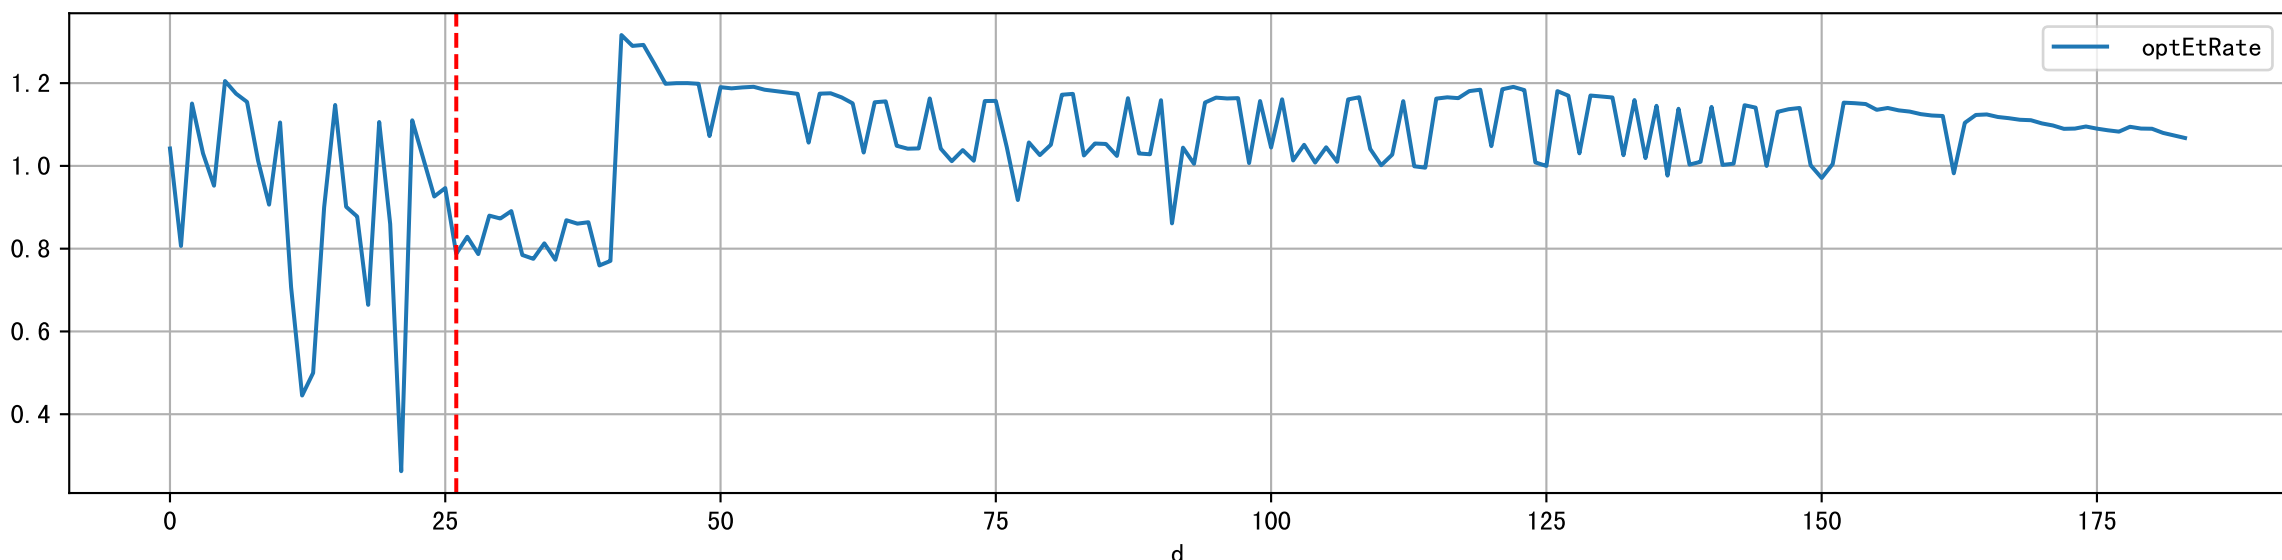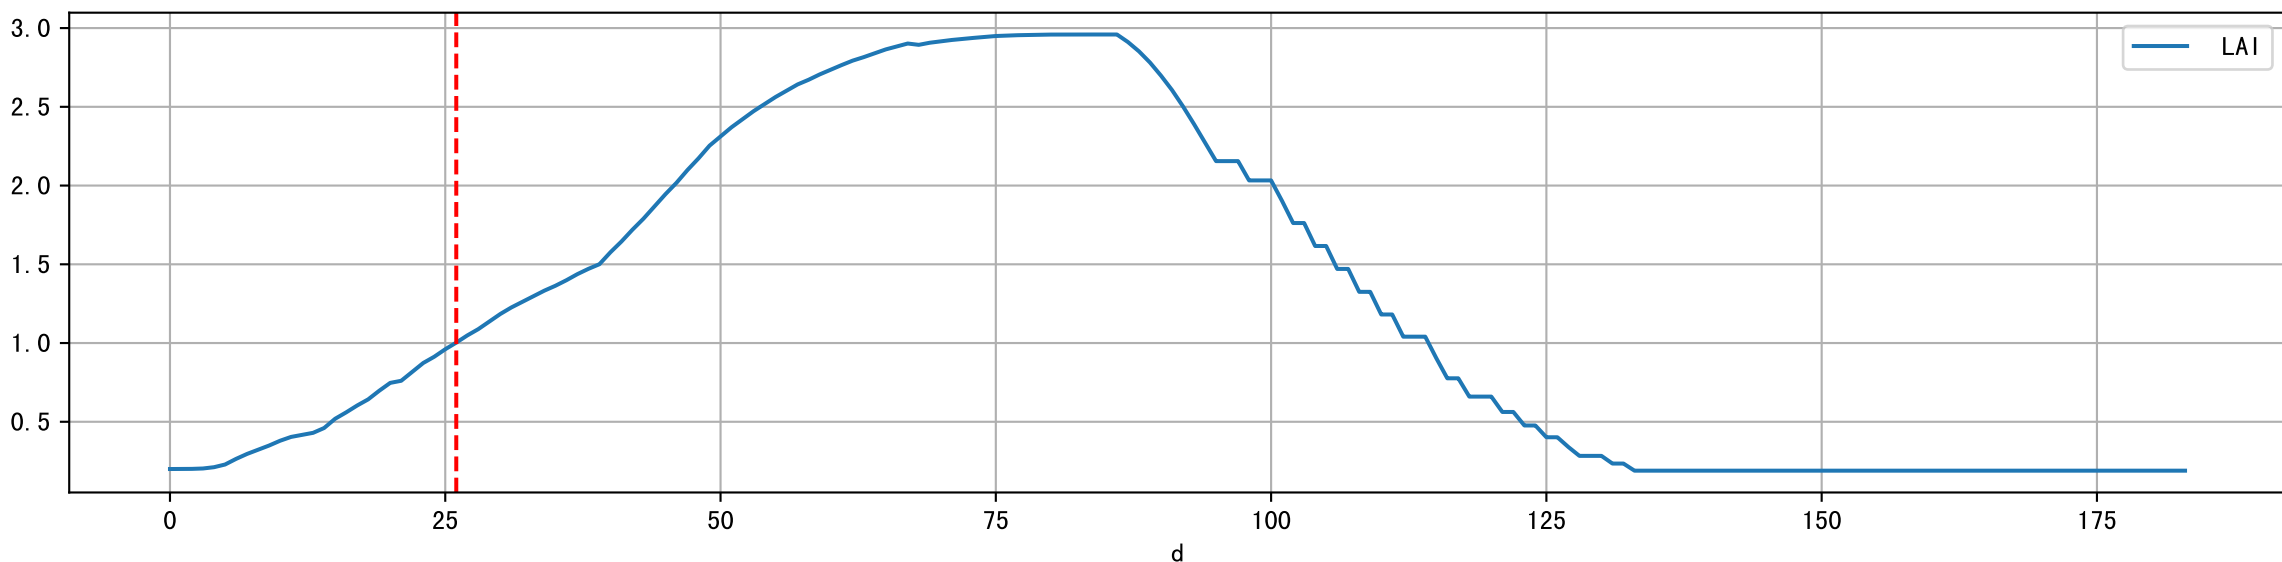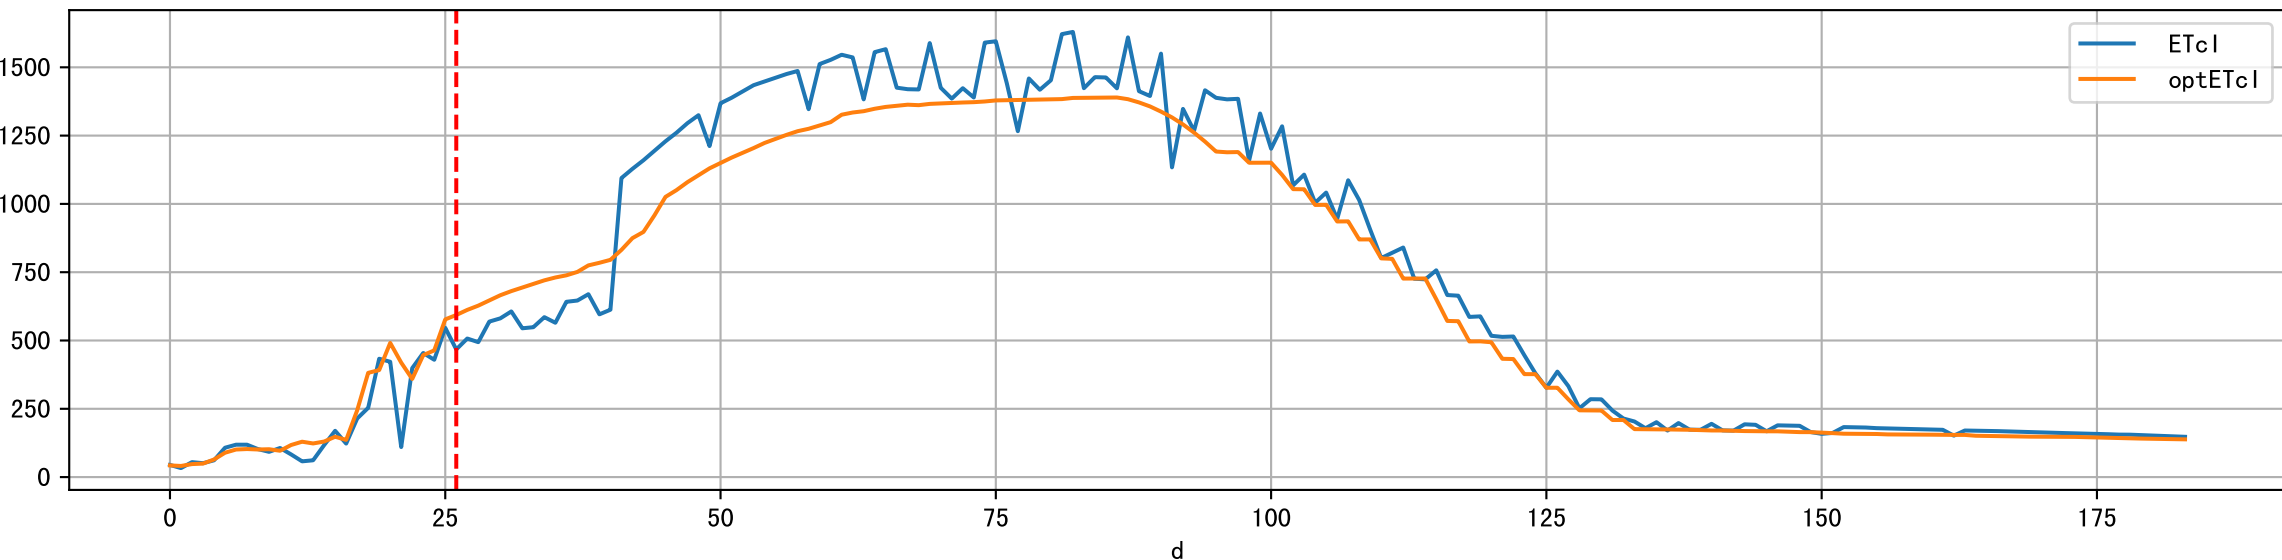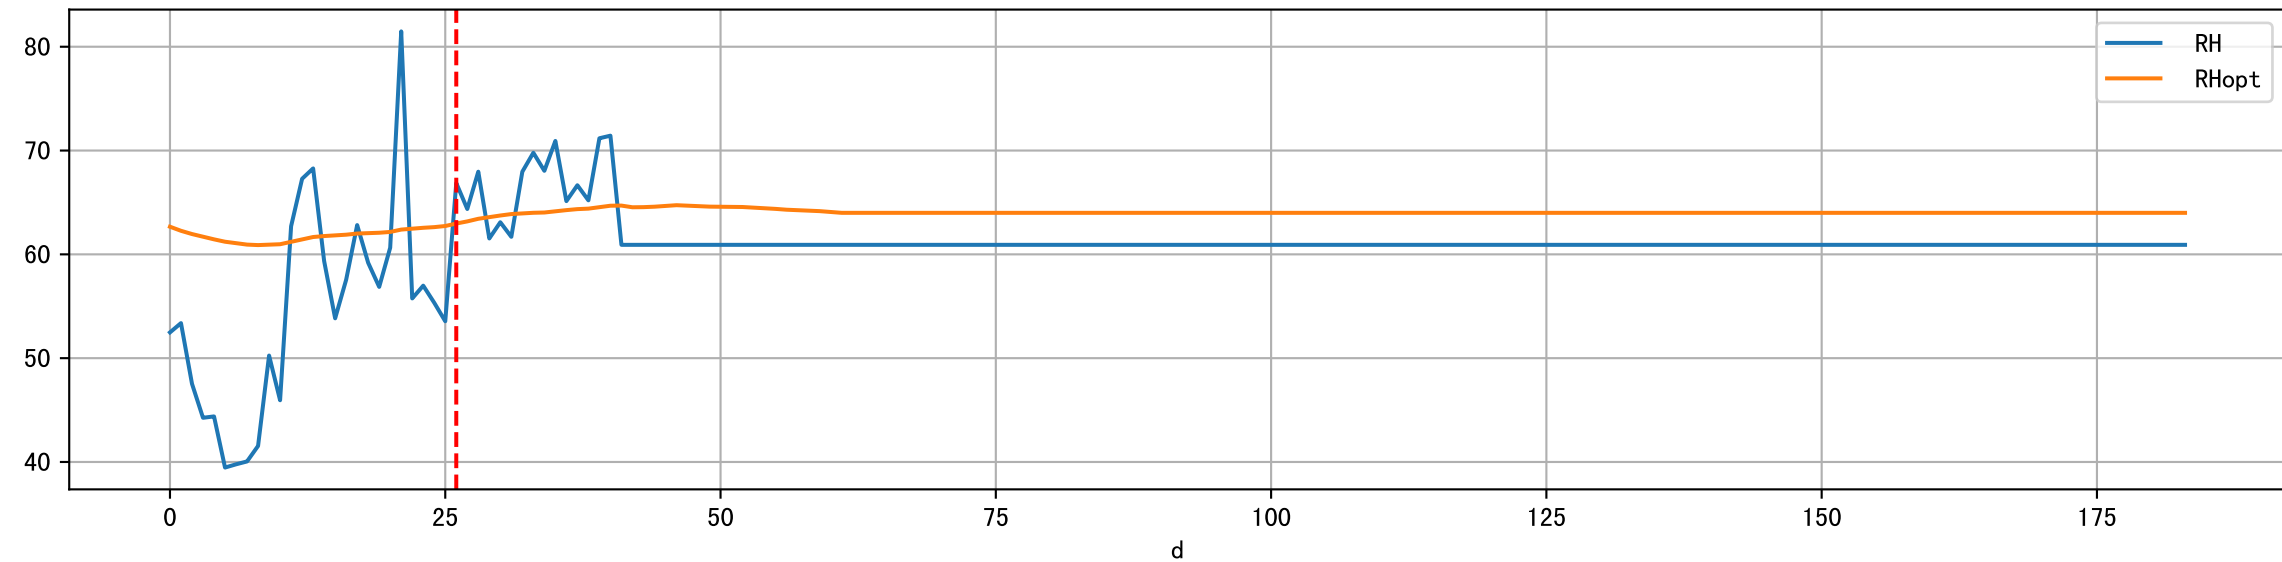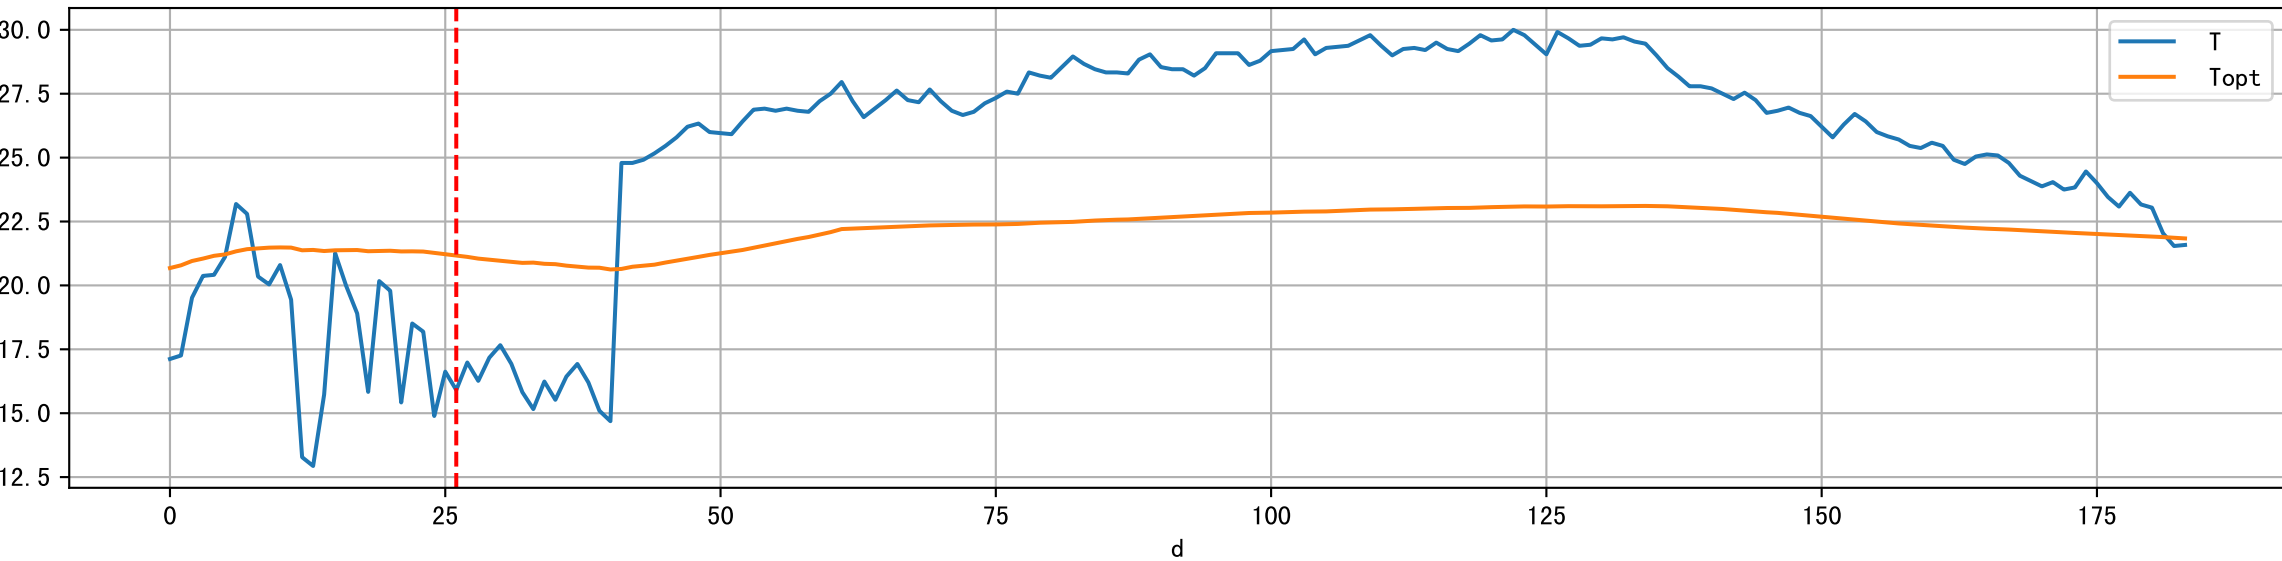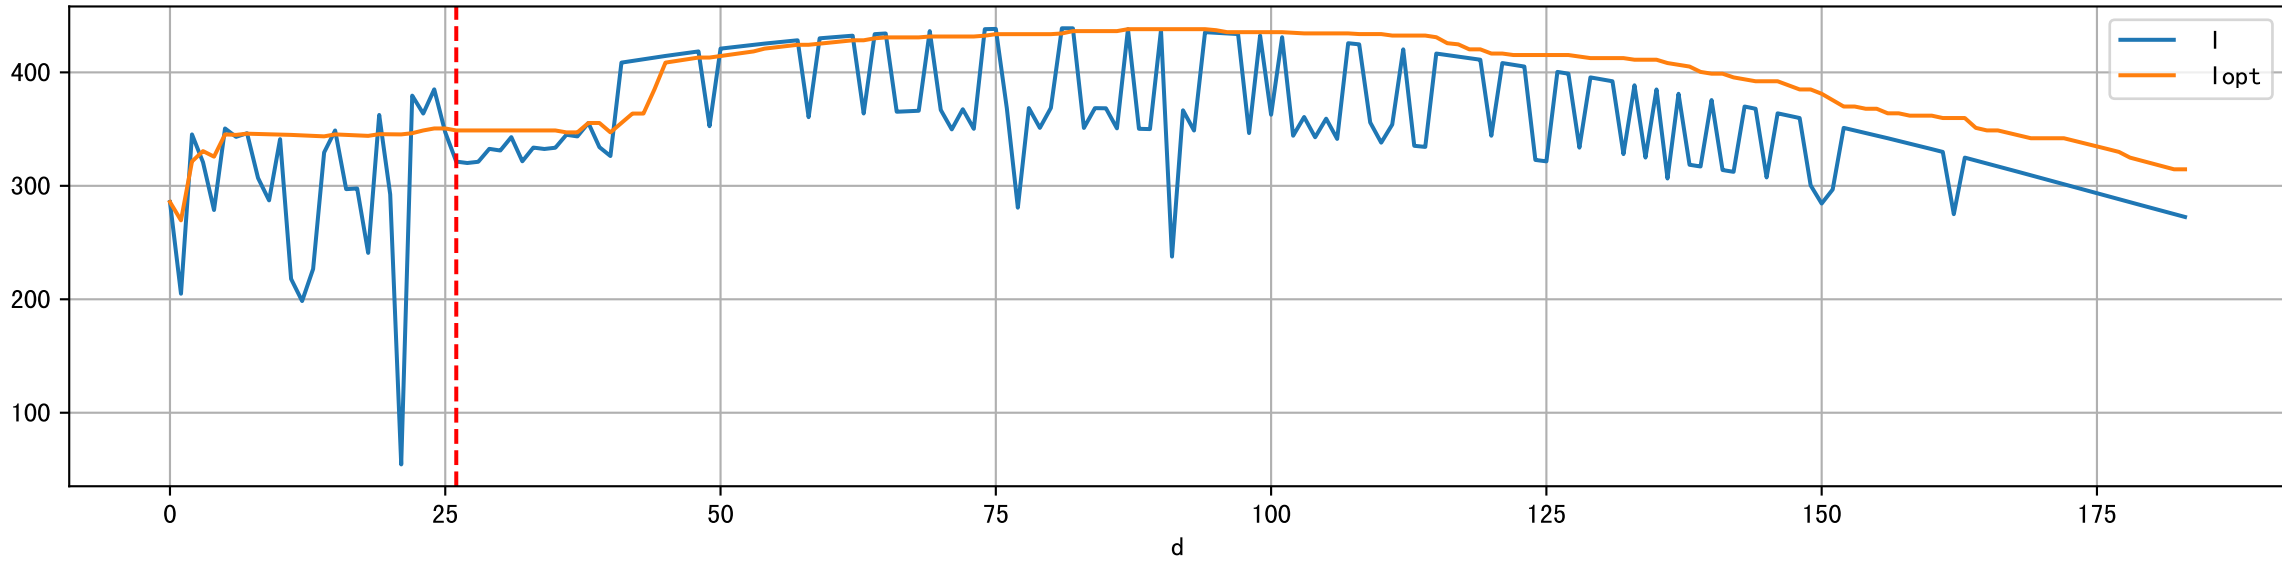


Plot [['setVI_ETcI', 'setVI_fgRec', 'setVI_VN', 'sISetVI']]

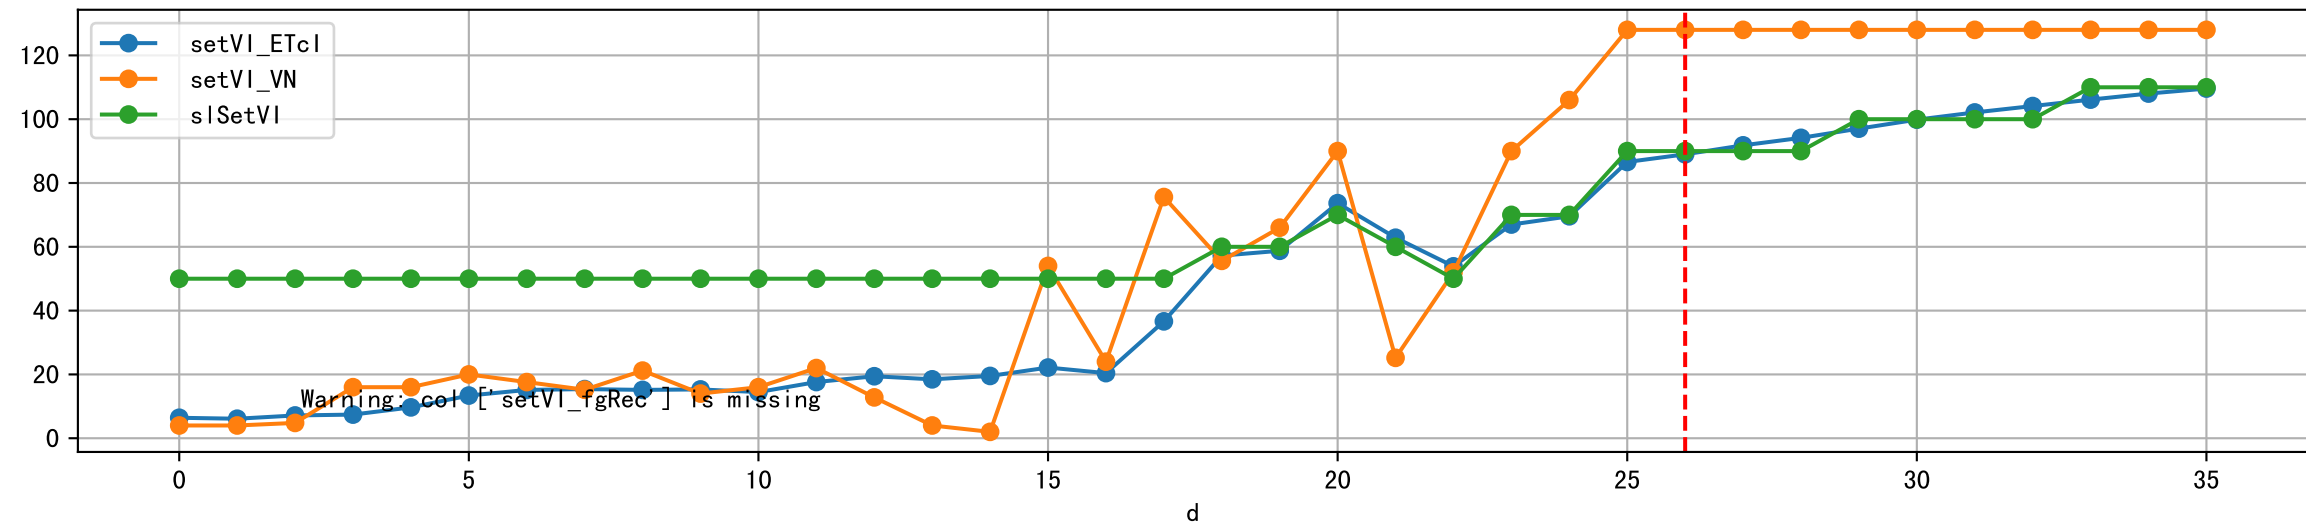


Plot ['VI_pcterr', 'VO_pcterr', 'VN_pcterr']

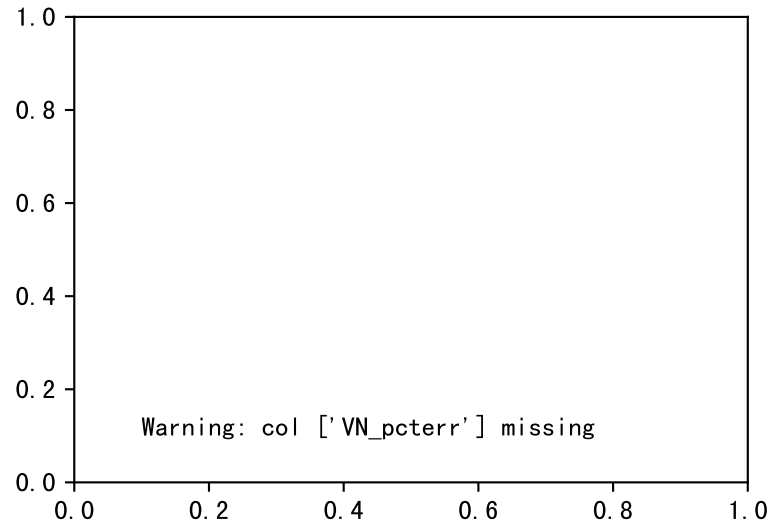


Plot [['ECC:b-o', 'FVIEC:r-o', 'ECI:g-o']]

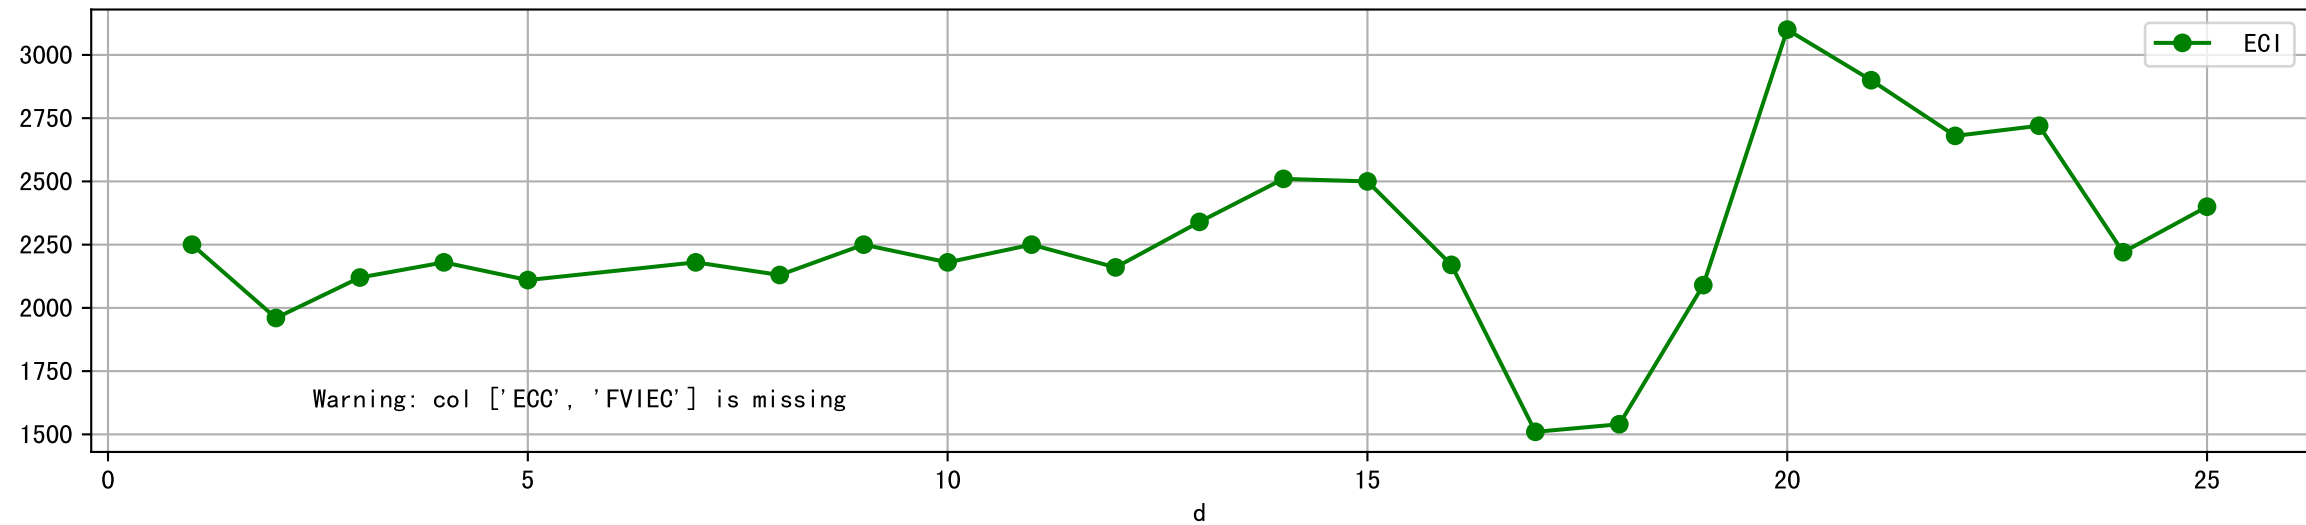


Plot [[' FV0EC:r-o', ' ECO:g-o']]

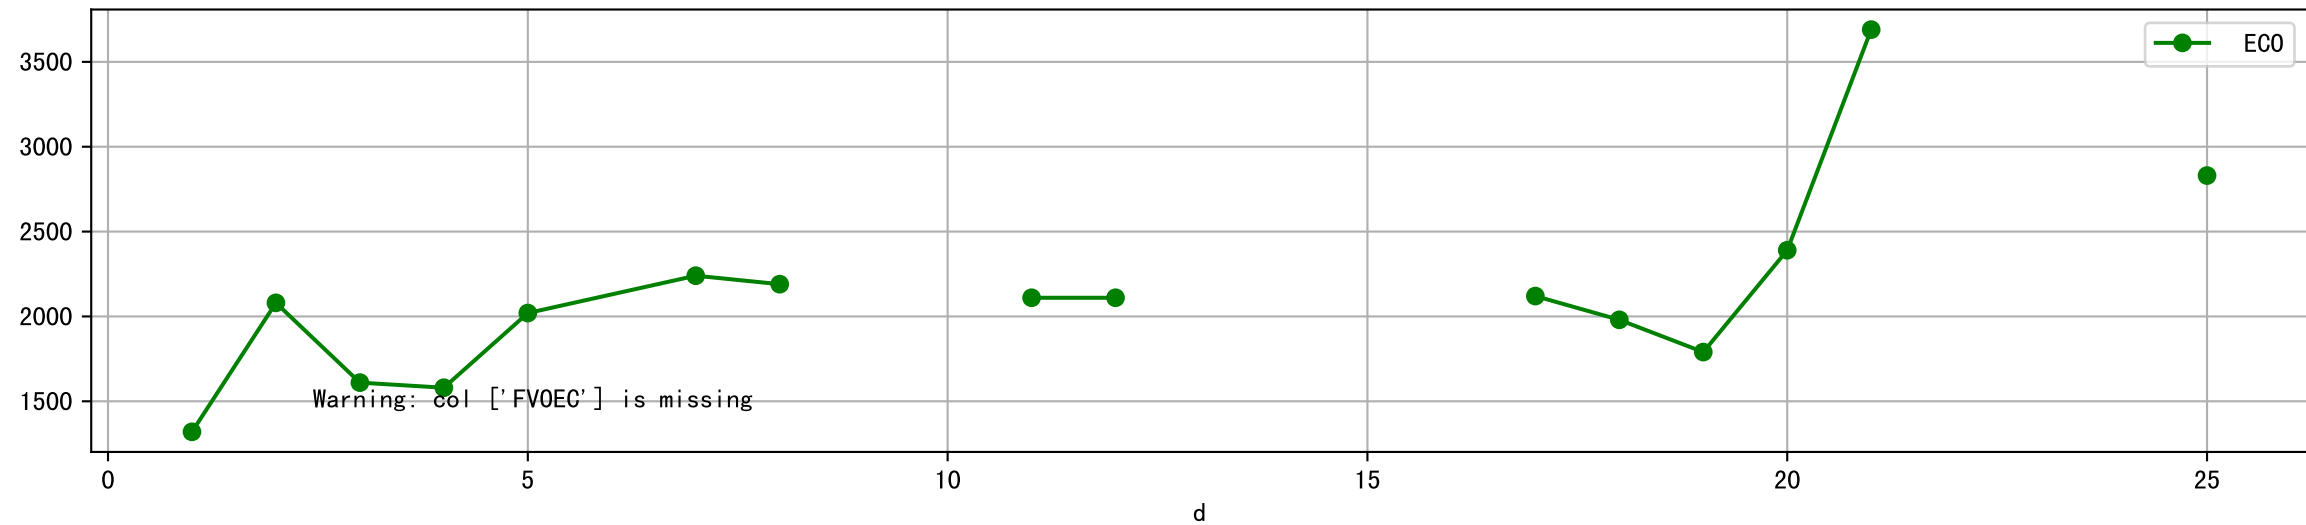

Plot [['PHC:b-o', 'FVIPH:r-o', 'PHI:g-o']]

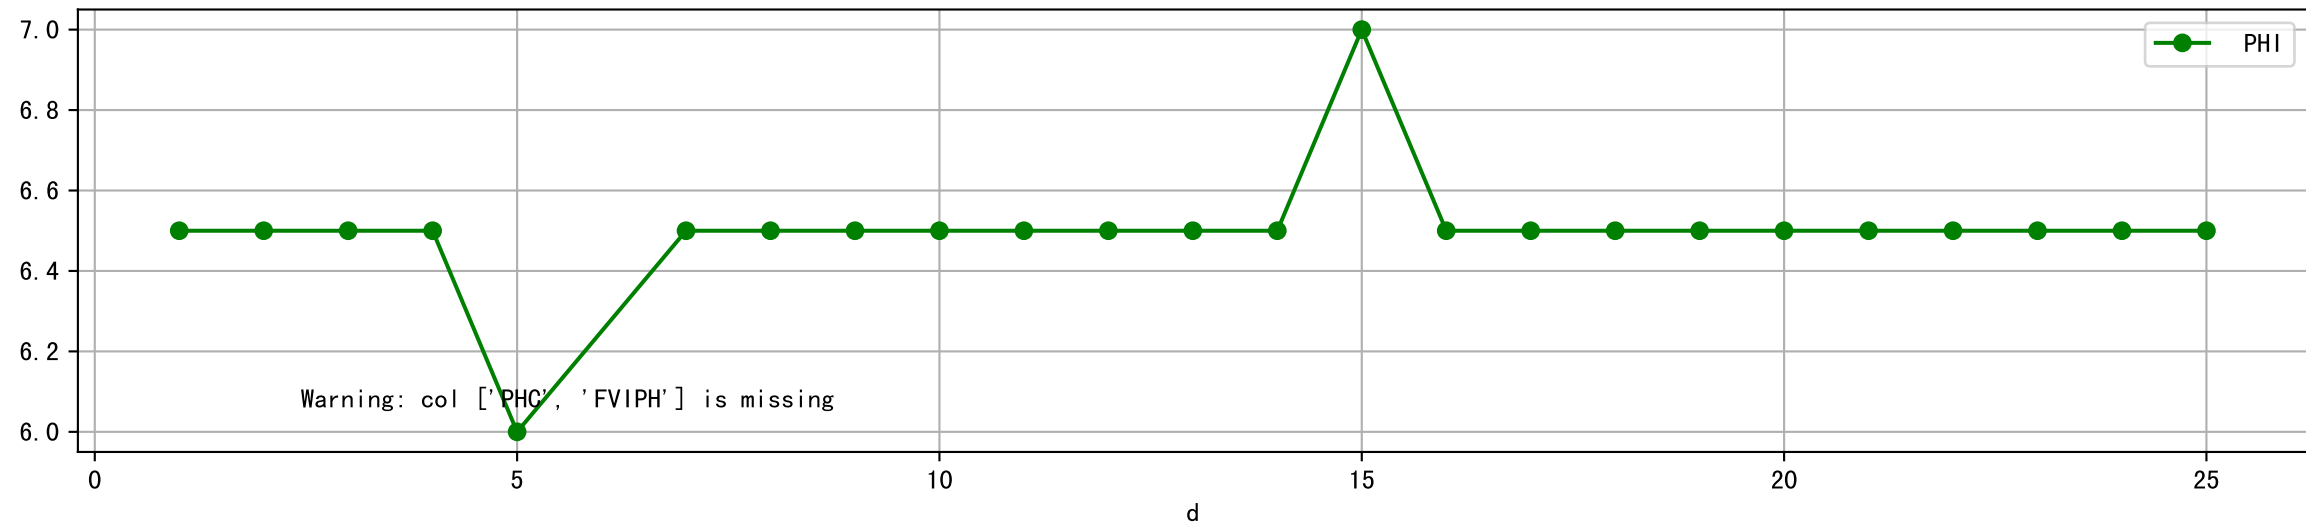


Plot [[' FVOPH:r-o' , ' PH0:g-o']]

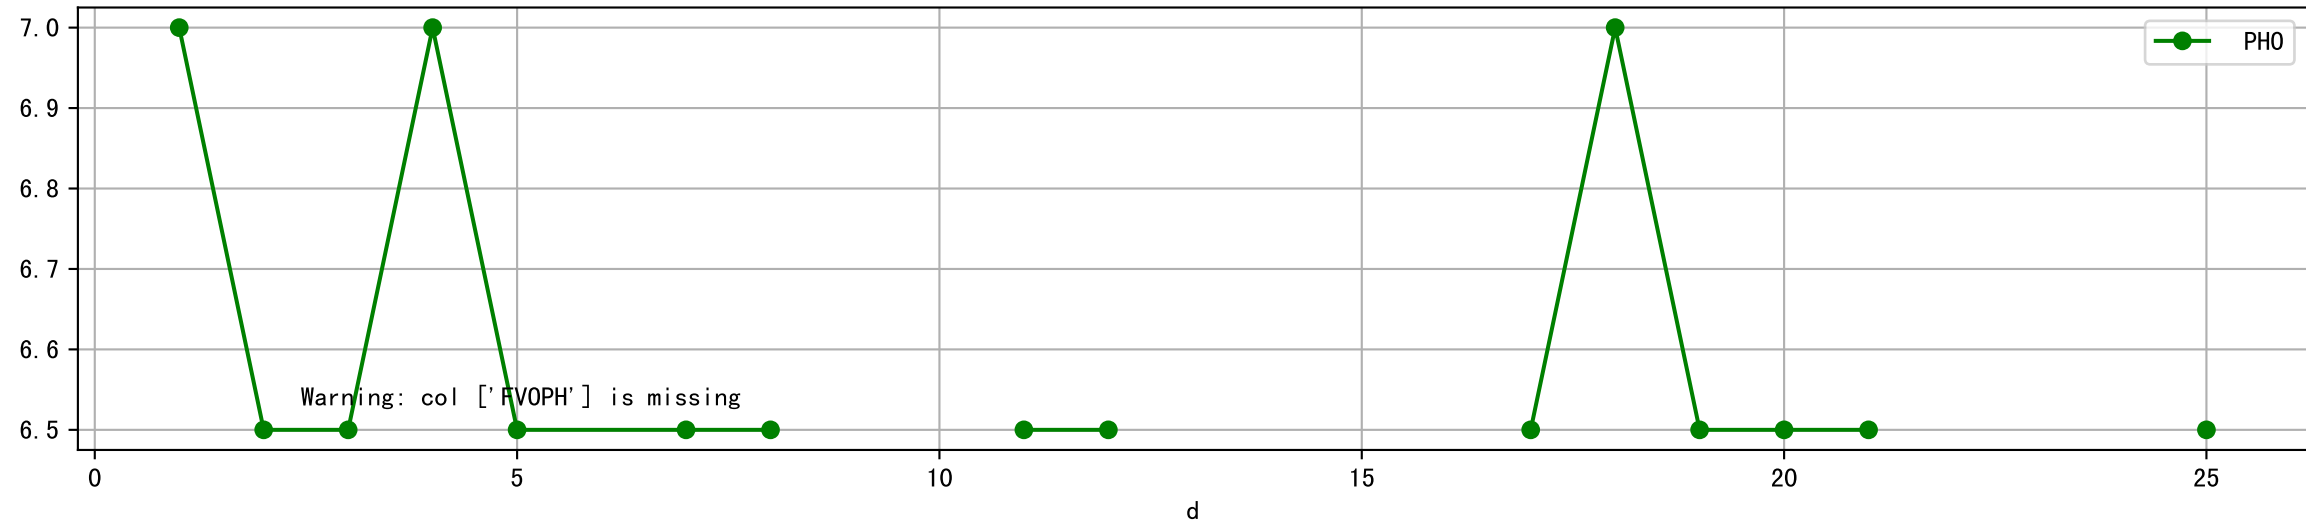



Trend plot forP3-16_0








FgDaily

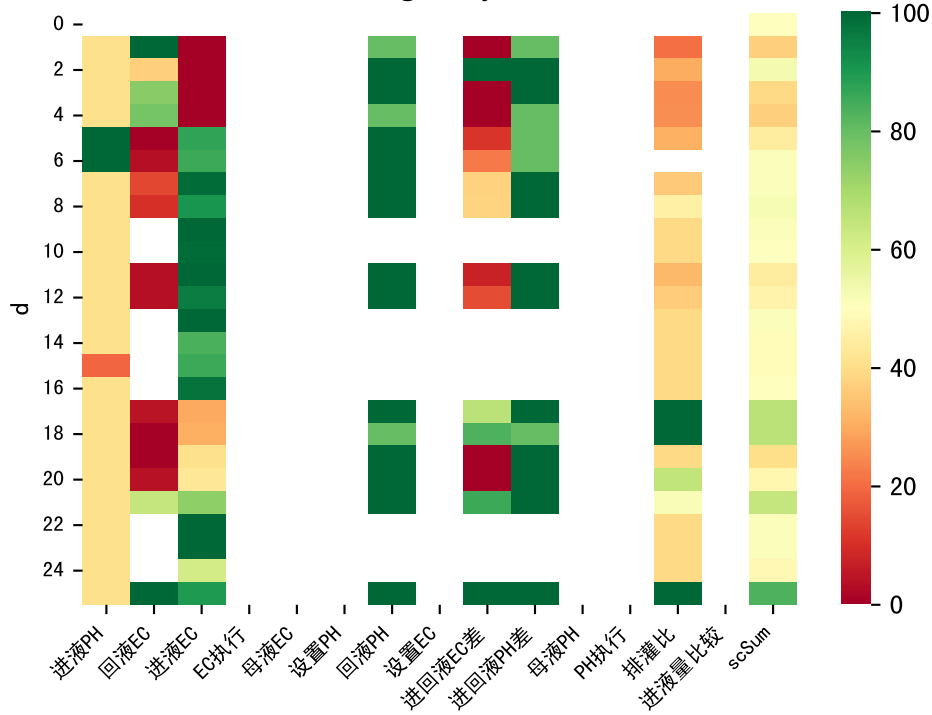


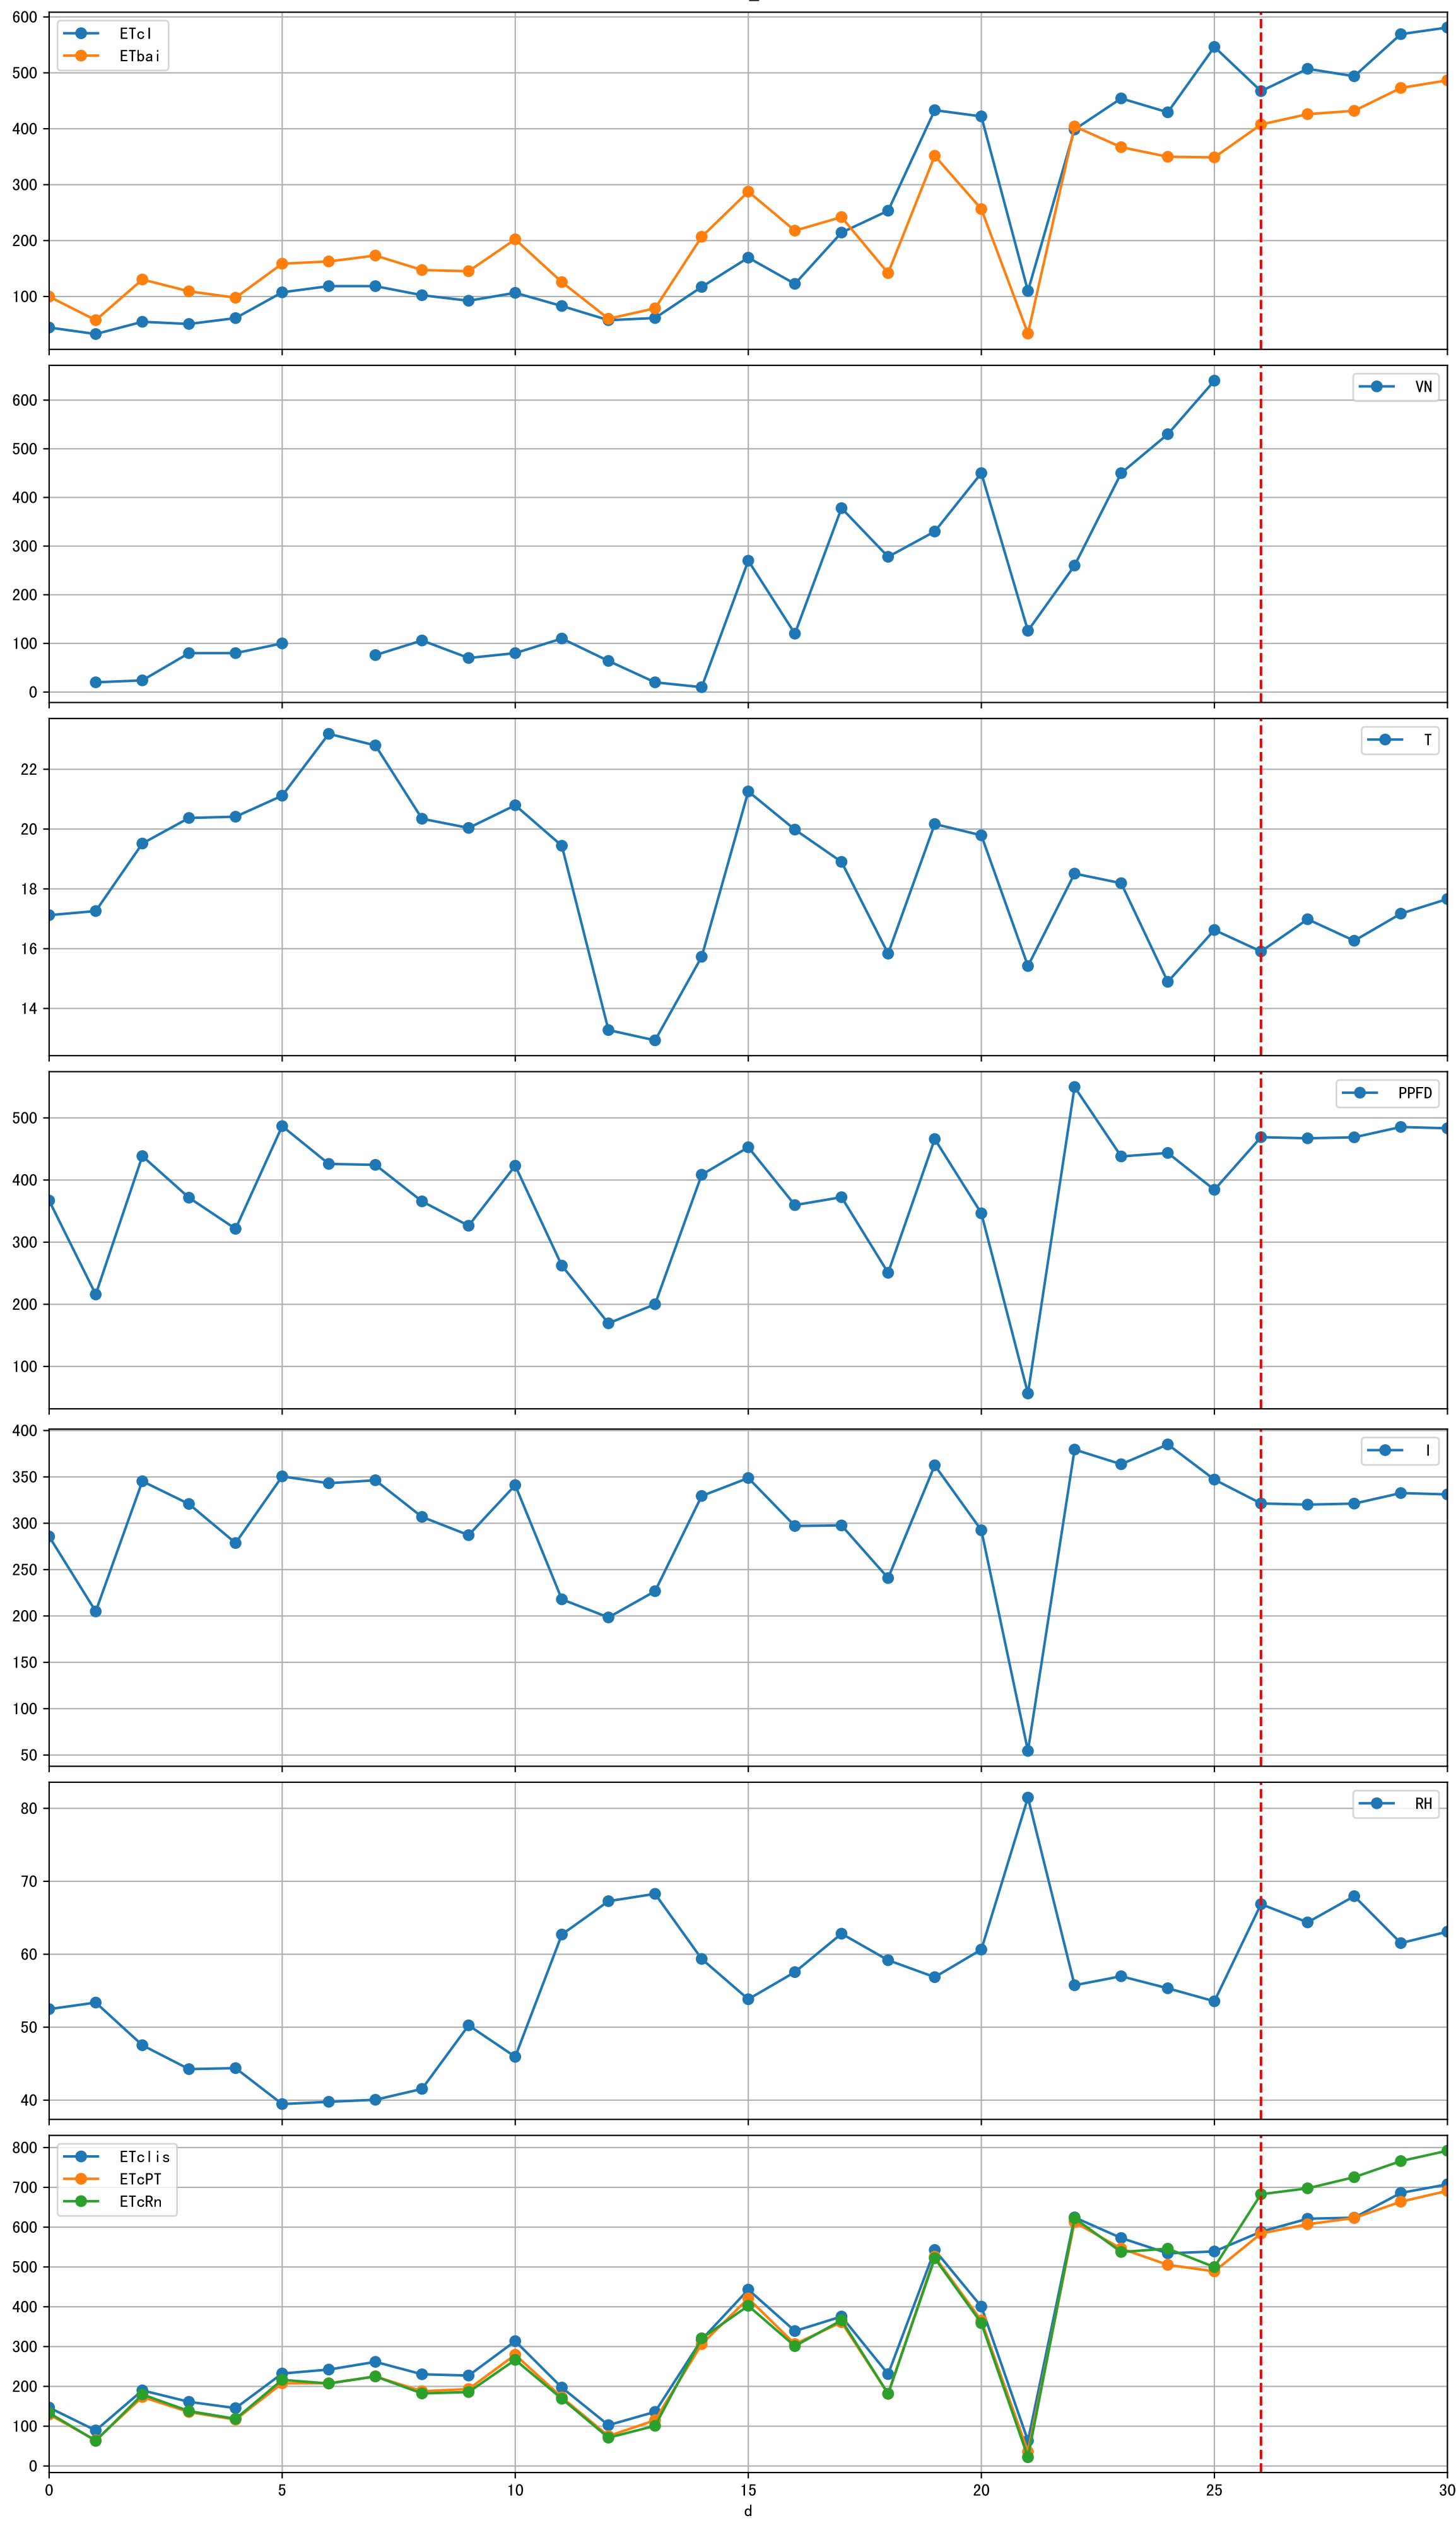

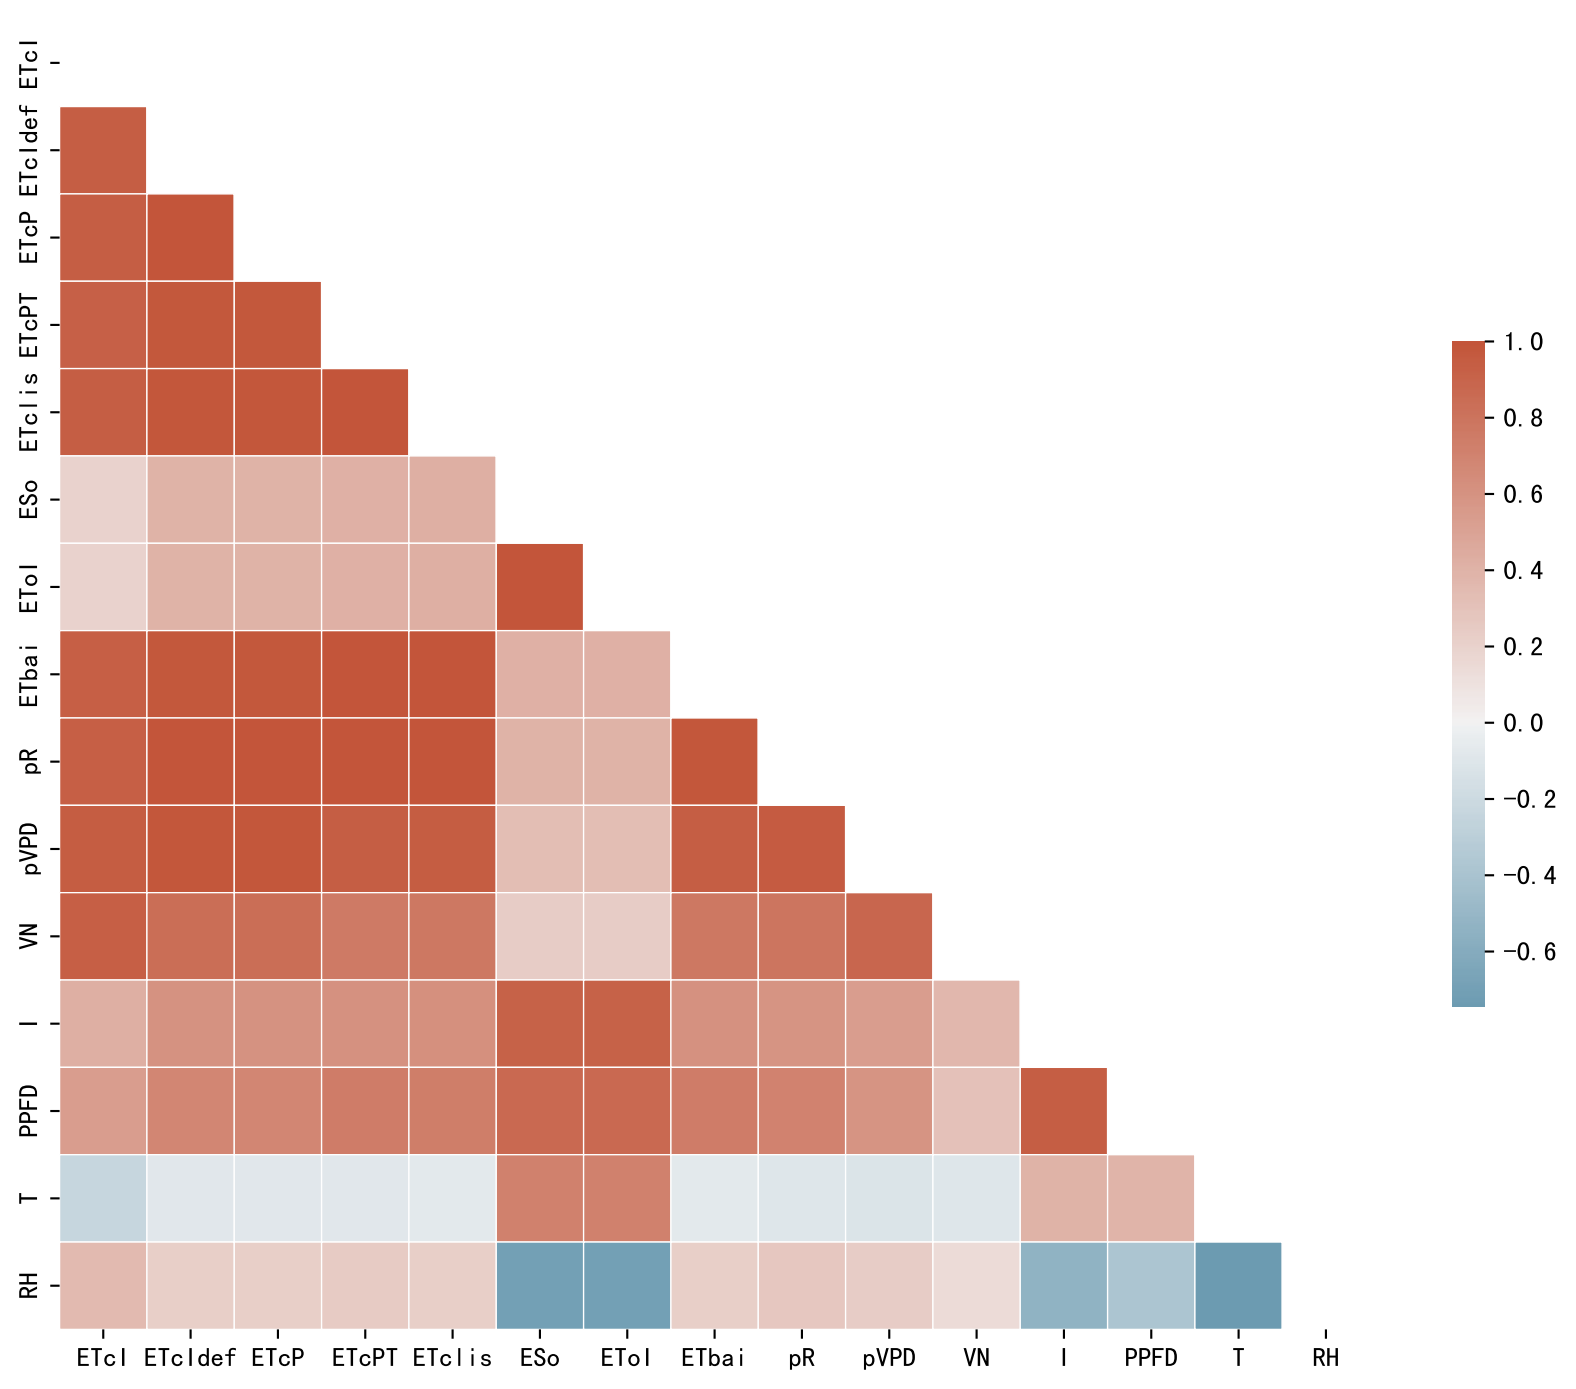


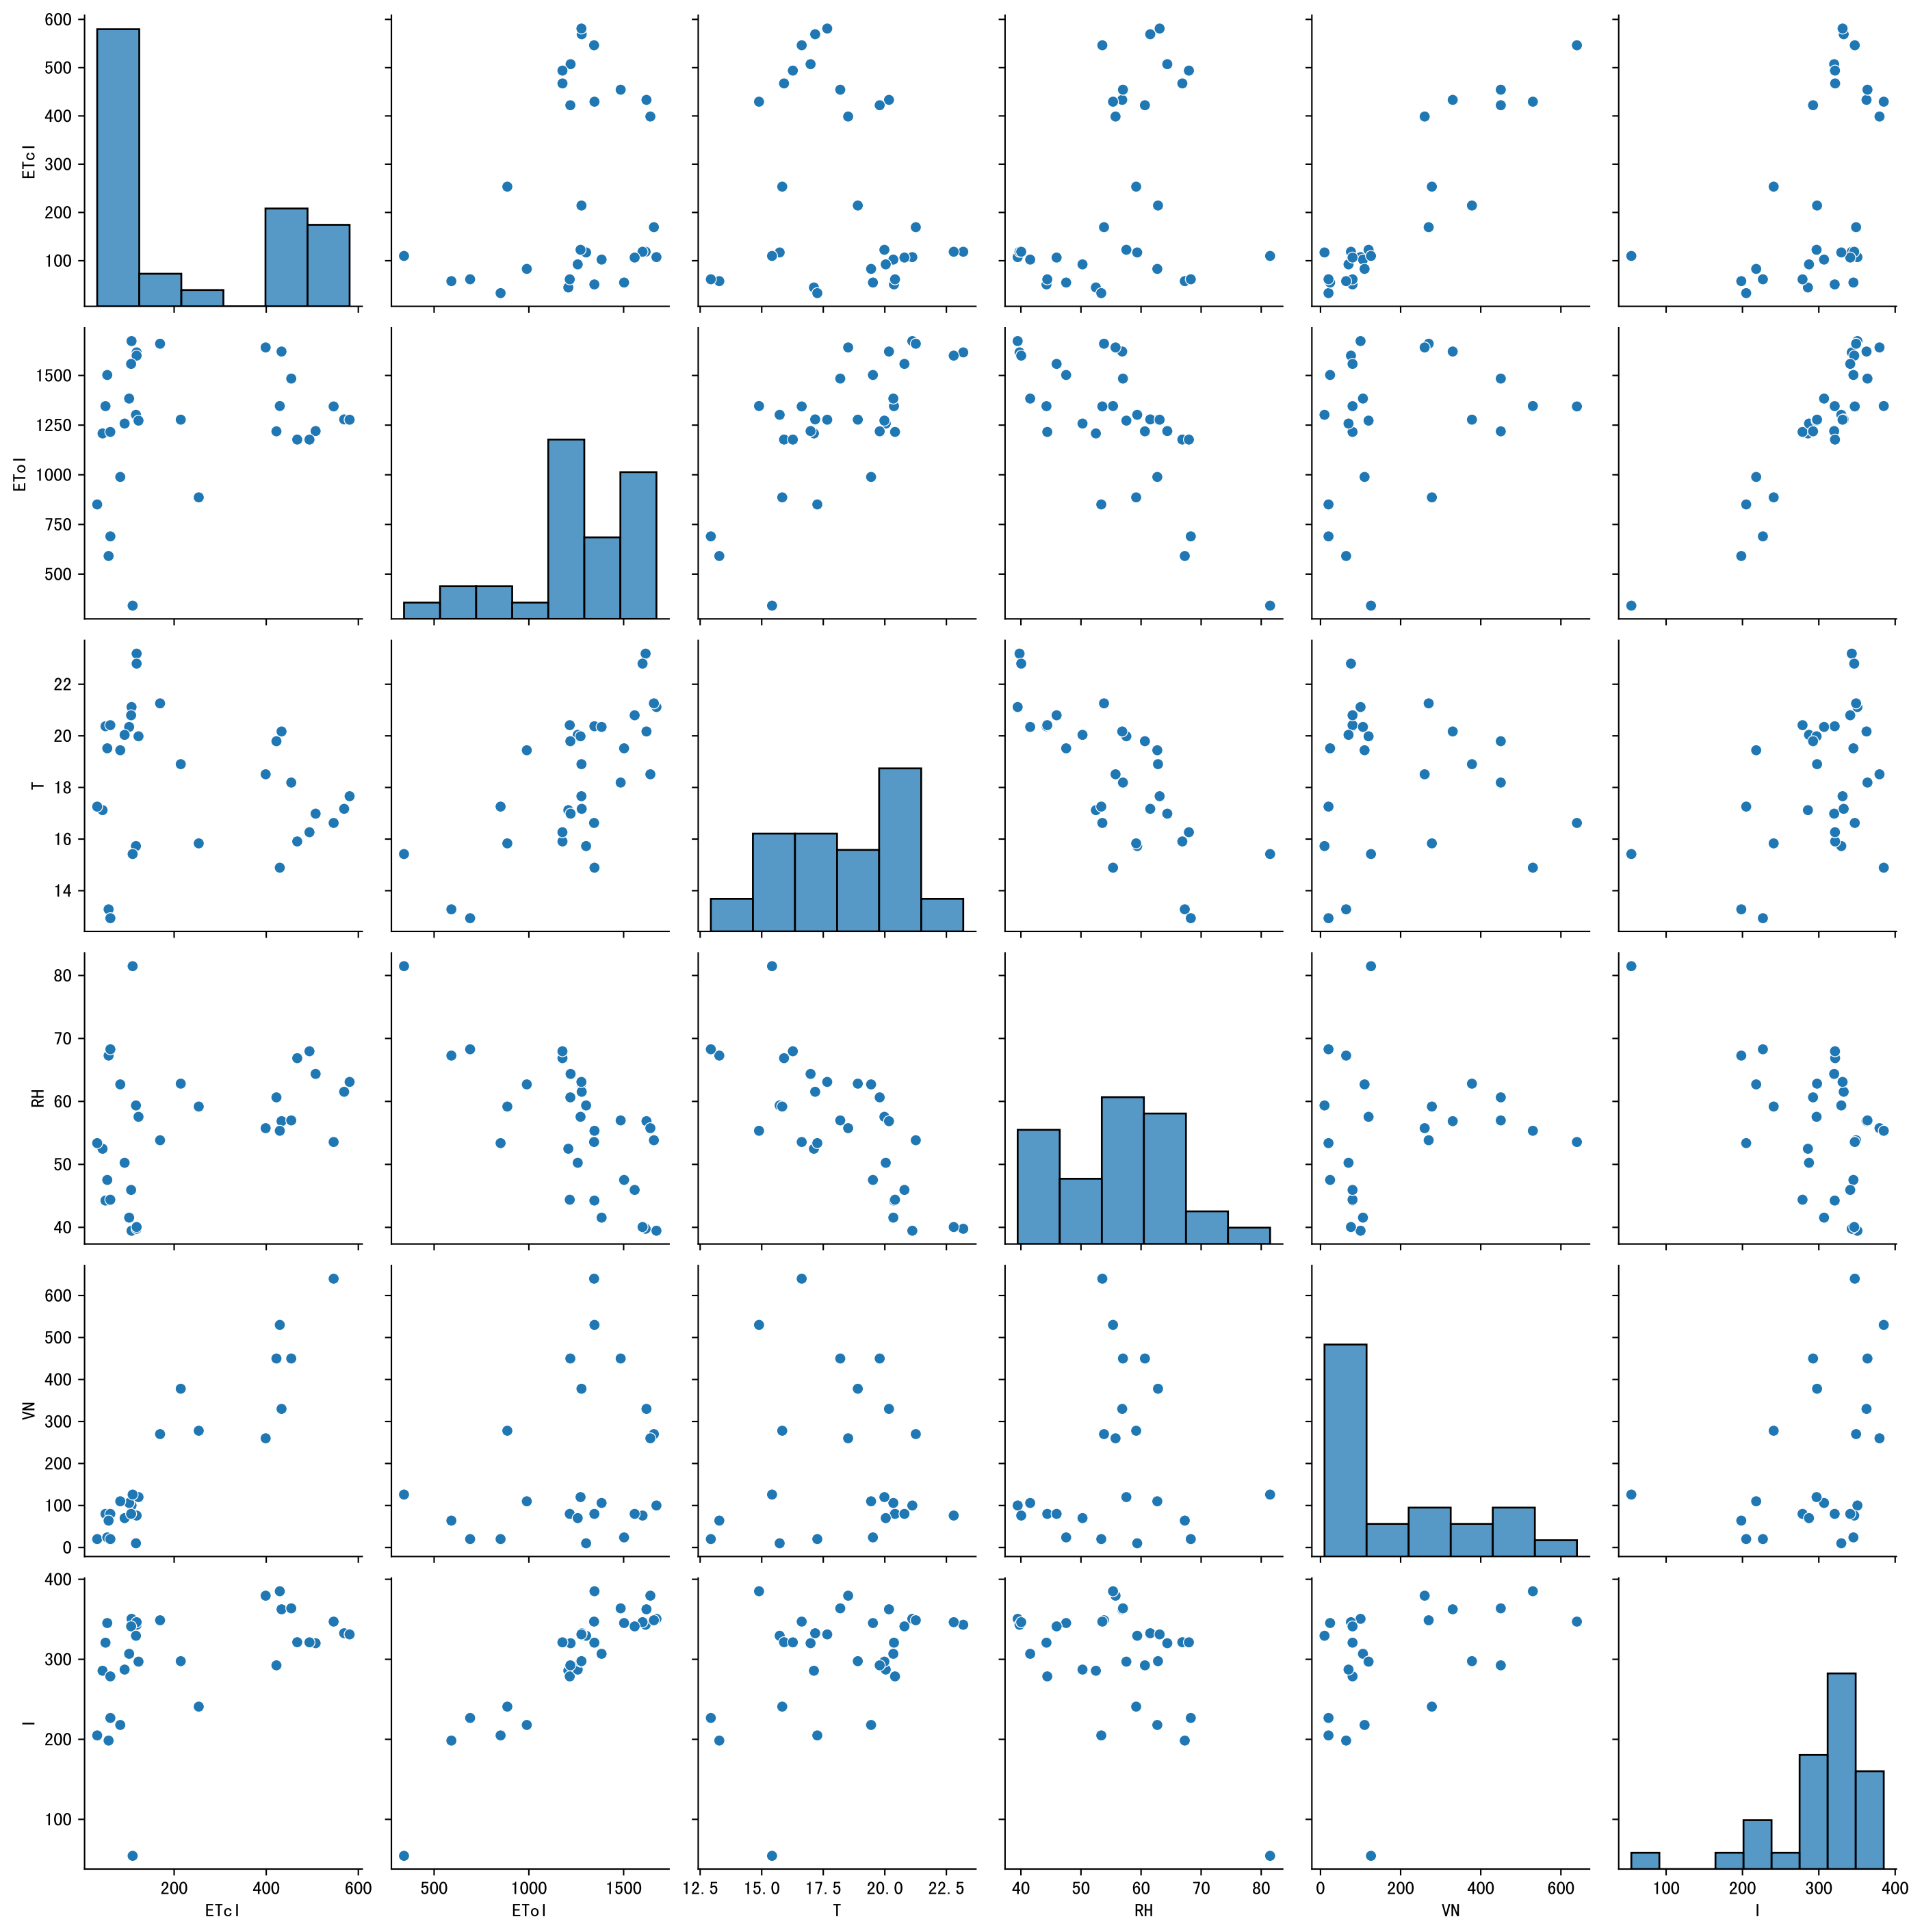


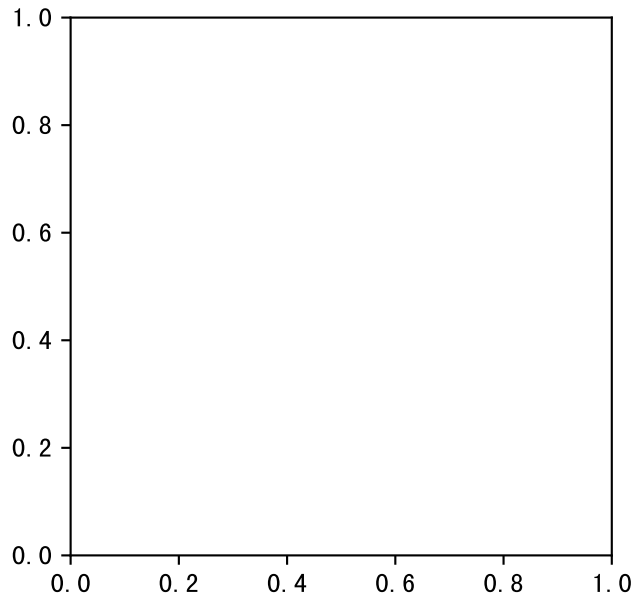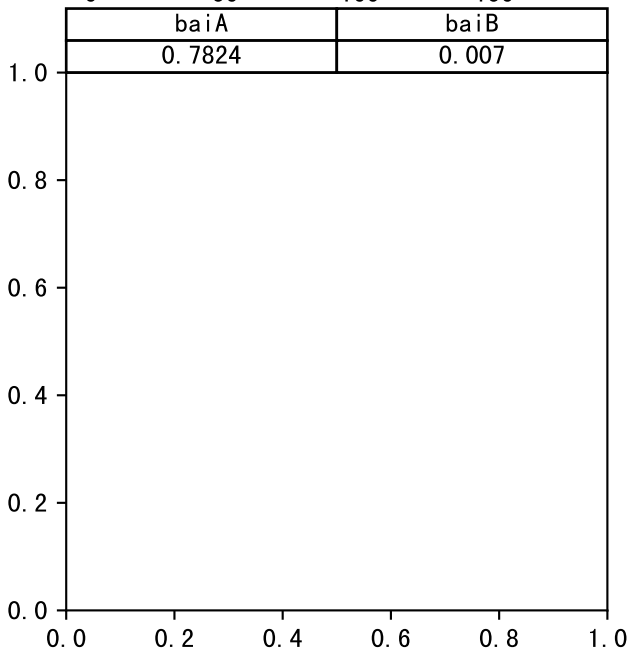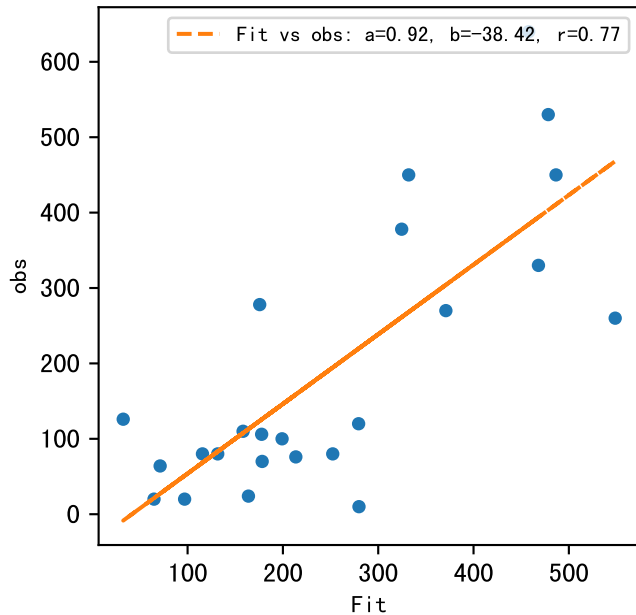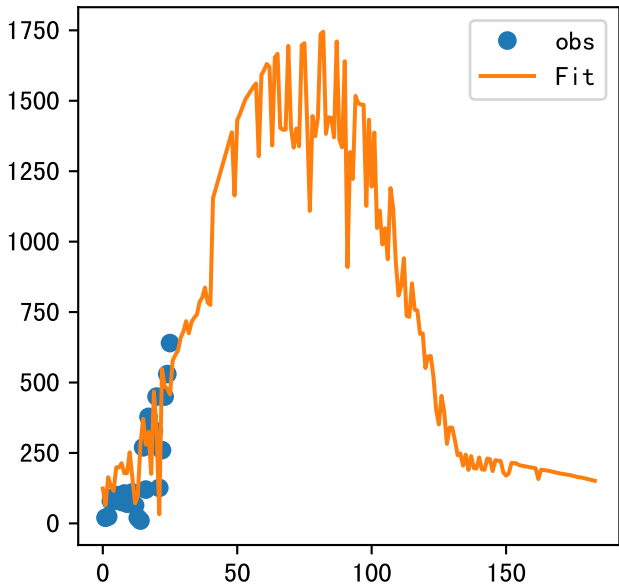

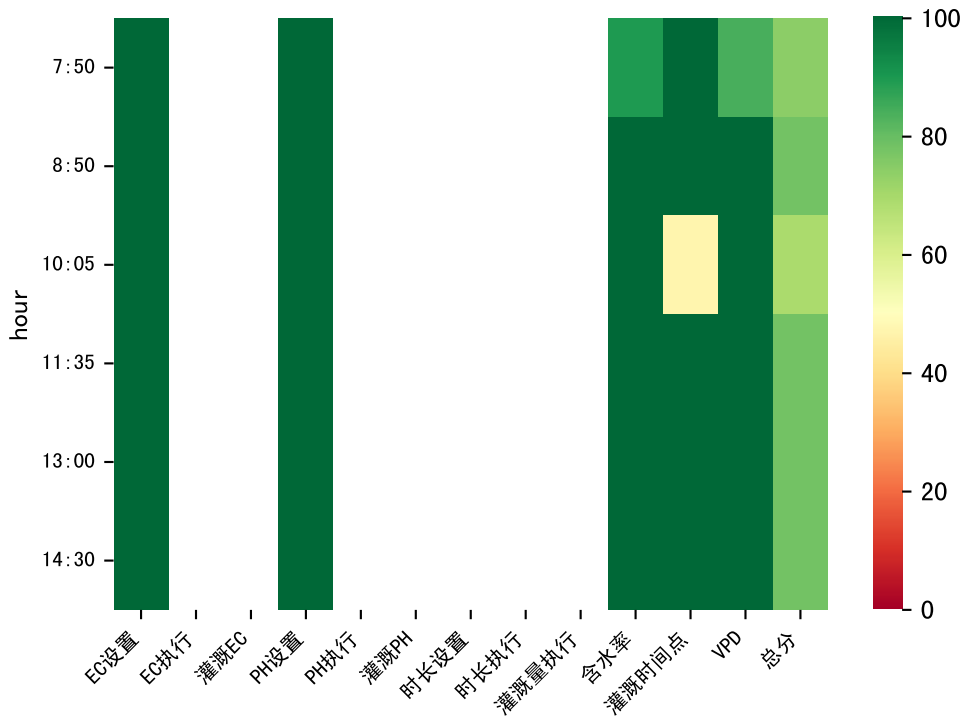


时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	天气	注释
07:50	110	90.0	晴	预期@07:50 未知程序 (未用传感器)
08:50	110	90.0	晴	预期@08:50 未知程序 (未用传感器)
10:05	110	90.0	晴	预期@10:05 未知程序 (未用传感器)
11:35	110	90.0	晴	预期@11:35 未知程序 (未用传感器)
13:00	110	90.0	晴	预期@13:00 未知程序 (未用传感器)
14:30	110	90.0	阴	预期@14:30 未知程序 (未用传感器)
总计	660.0 (6次)	540.0		建议进液EC: 2080.0, PH: 6.0

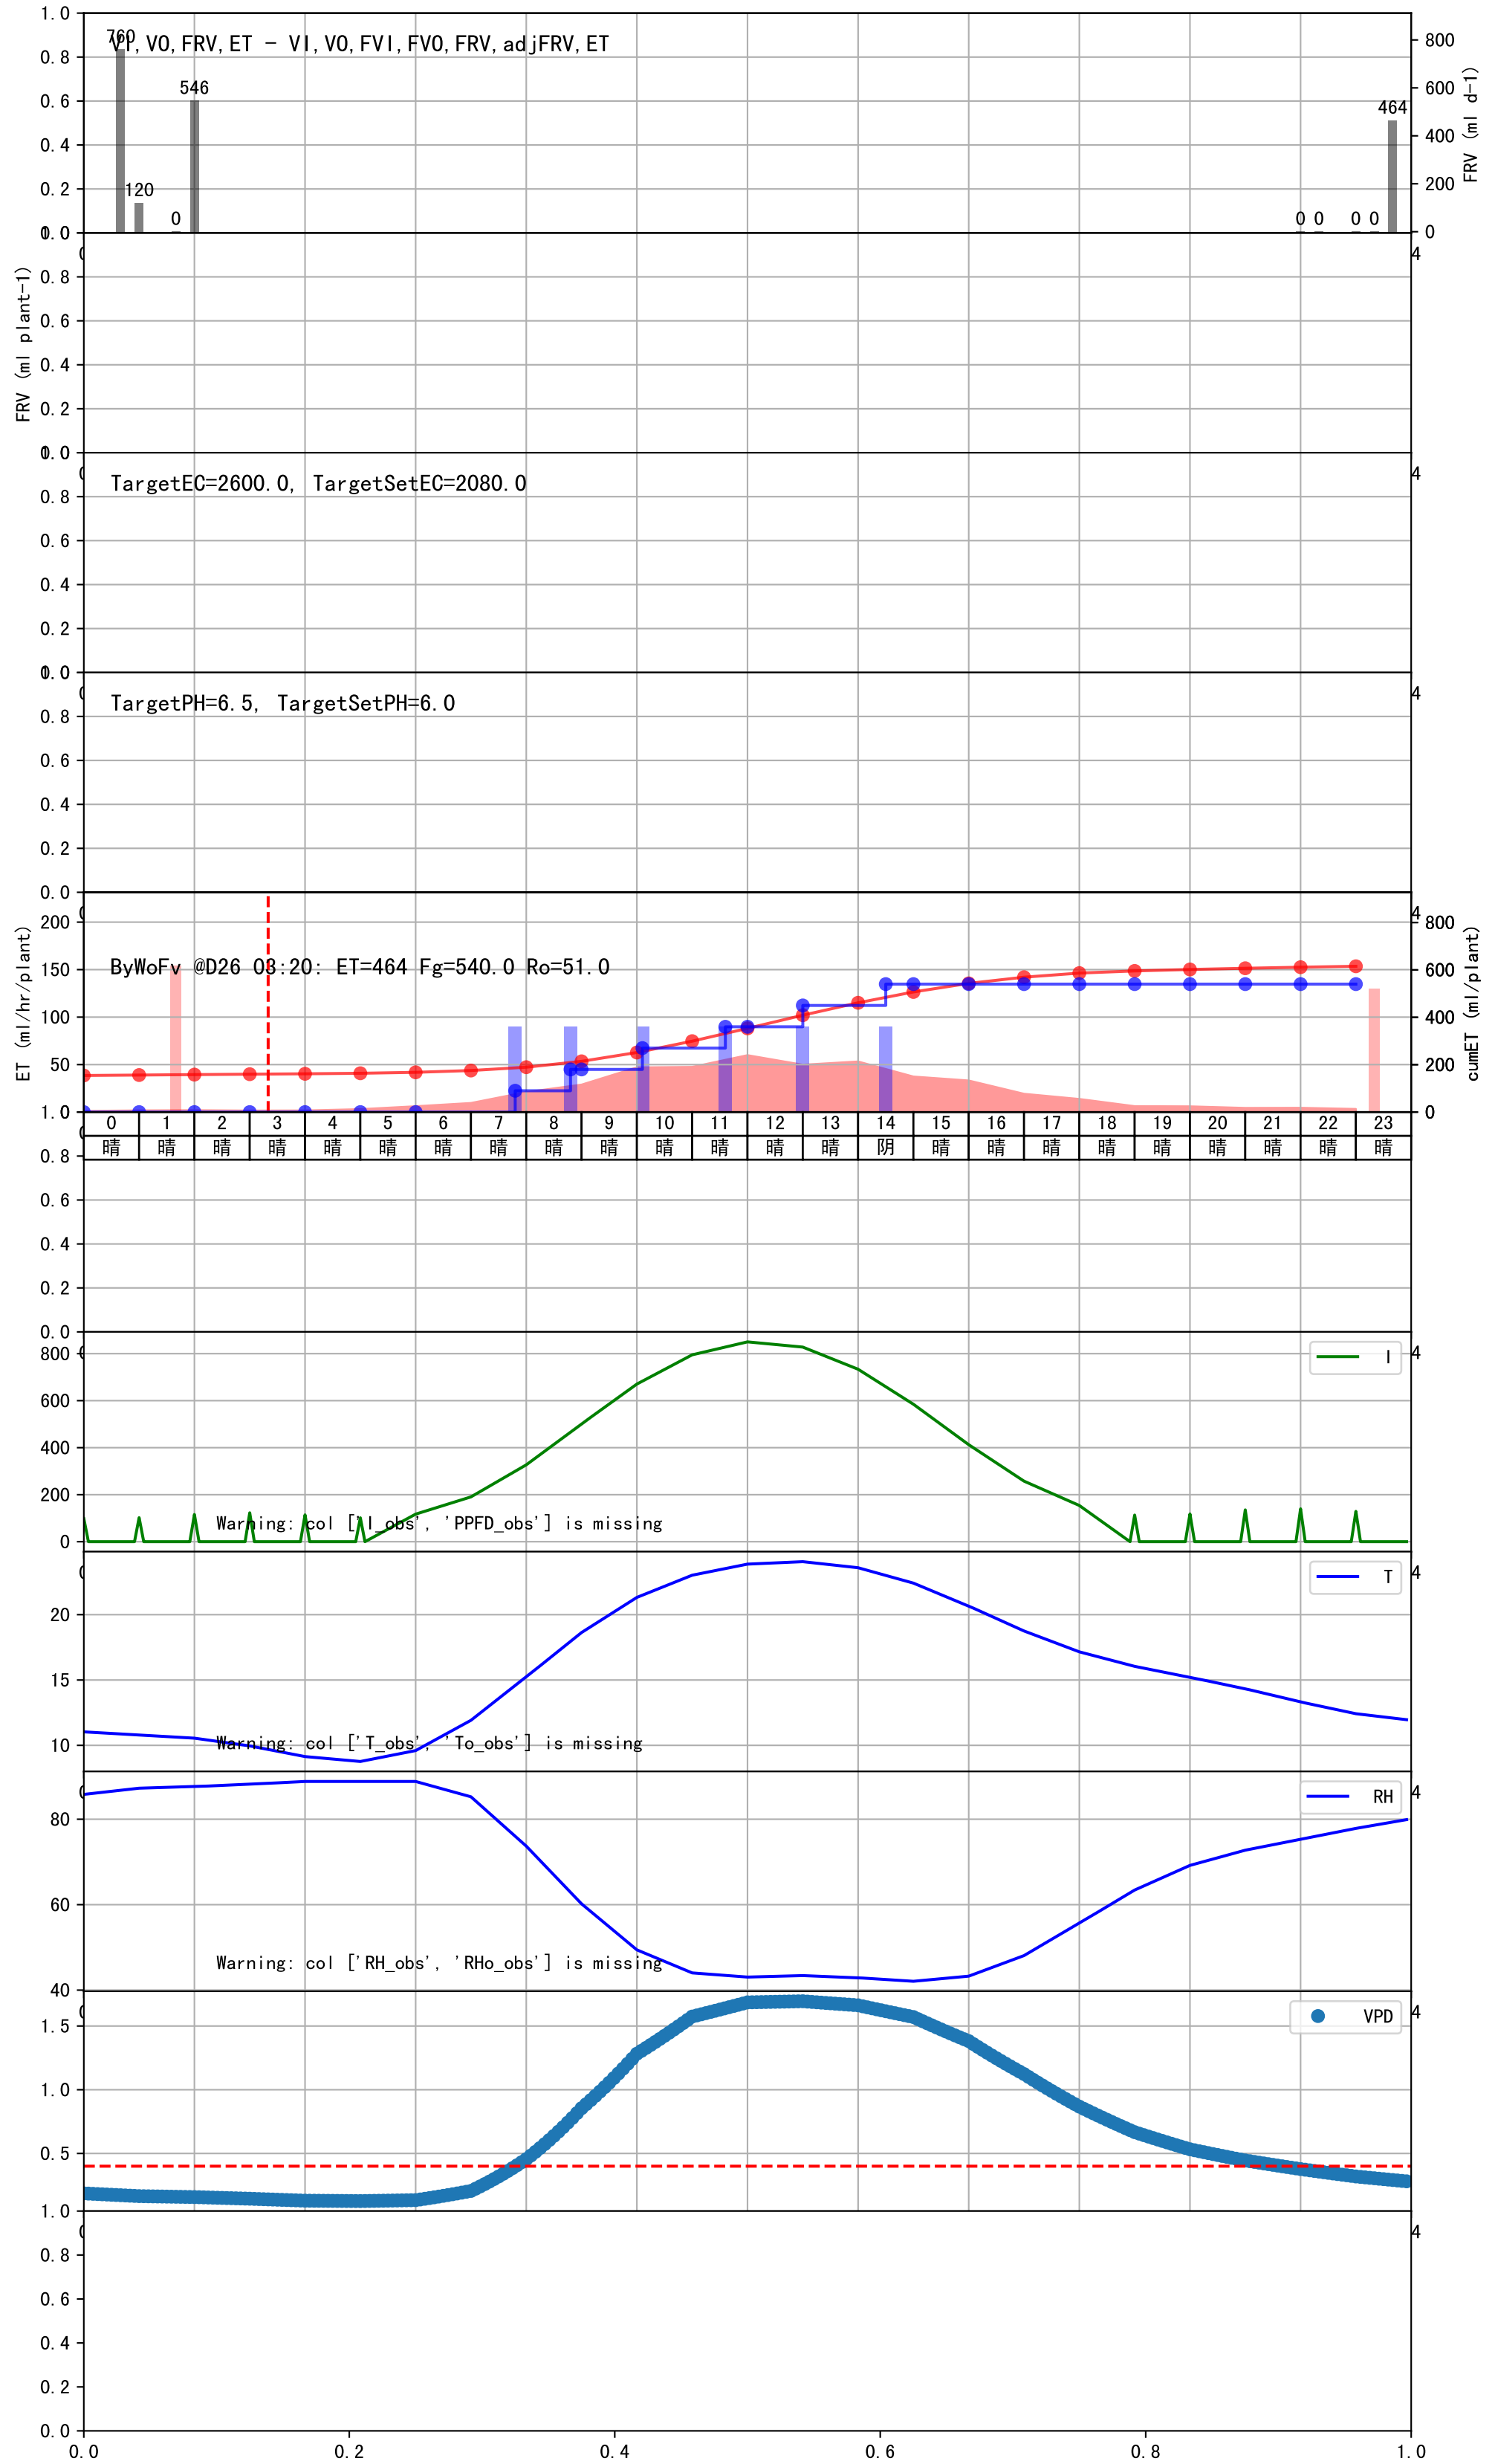


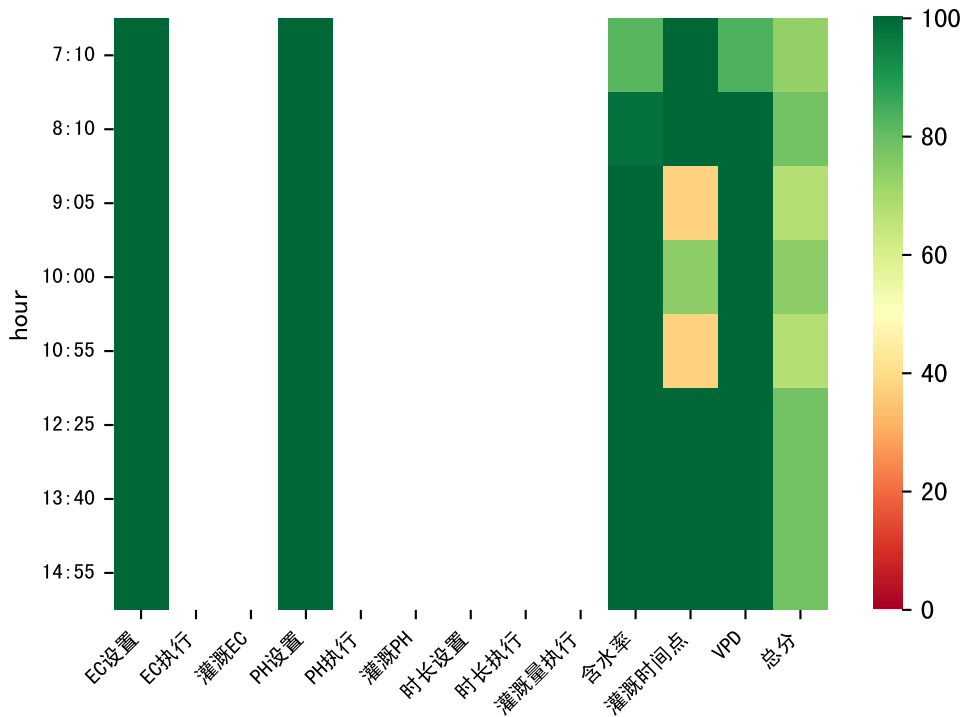

时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	天气	注释
07:10	93	70.0	晴	假设@07:10 未知程序（未用传感器）
08:10	93	70.0	晴	假设@08:10 未知程序（未用传感器）
09:05	93	70.0	晴	假设@09:05 未知程序（未用传感器）
10:00	93	70.0	晴	假设@10:00 未知程序（未用传感器）
10:55	93	70.0	晴	假设@10:55 未知程序（未用传感器）
12:25	93	70.0	晴	假设@12:25 未知程序（未用传感器）
13:40	93	70.0	晴	假设@13:40 未知程序（未用传感器）
14:55	93	70.0	晴	假设@14:55 未知程序（未用传感器）
总计	744.0（8次）	560.0		建议进液EC：2080.0， PH：6.0


昨天进回液EC数据缺失。
昨天灌溉EC（2470.0）与设定EC（2000.0）偏差较大，请检查
昨天灌溉进排液EC/PH值缺失，可能影响模型决策

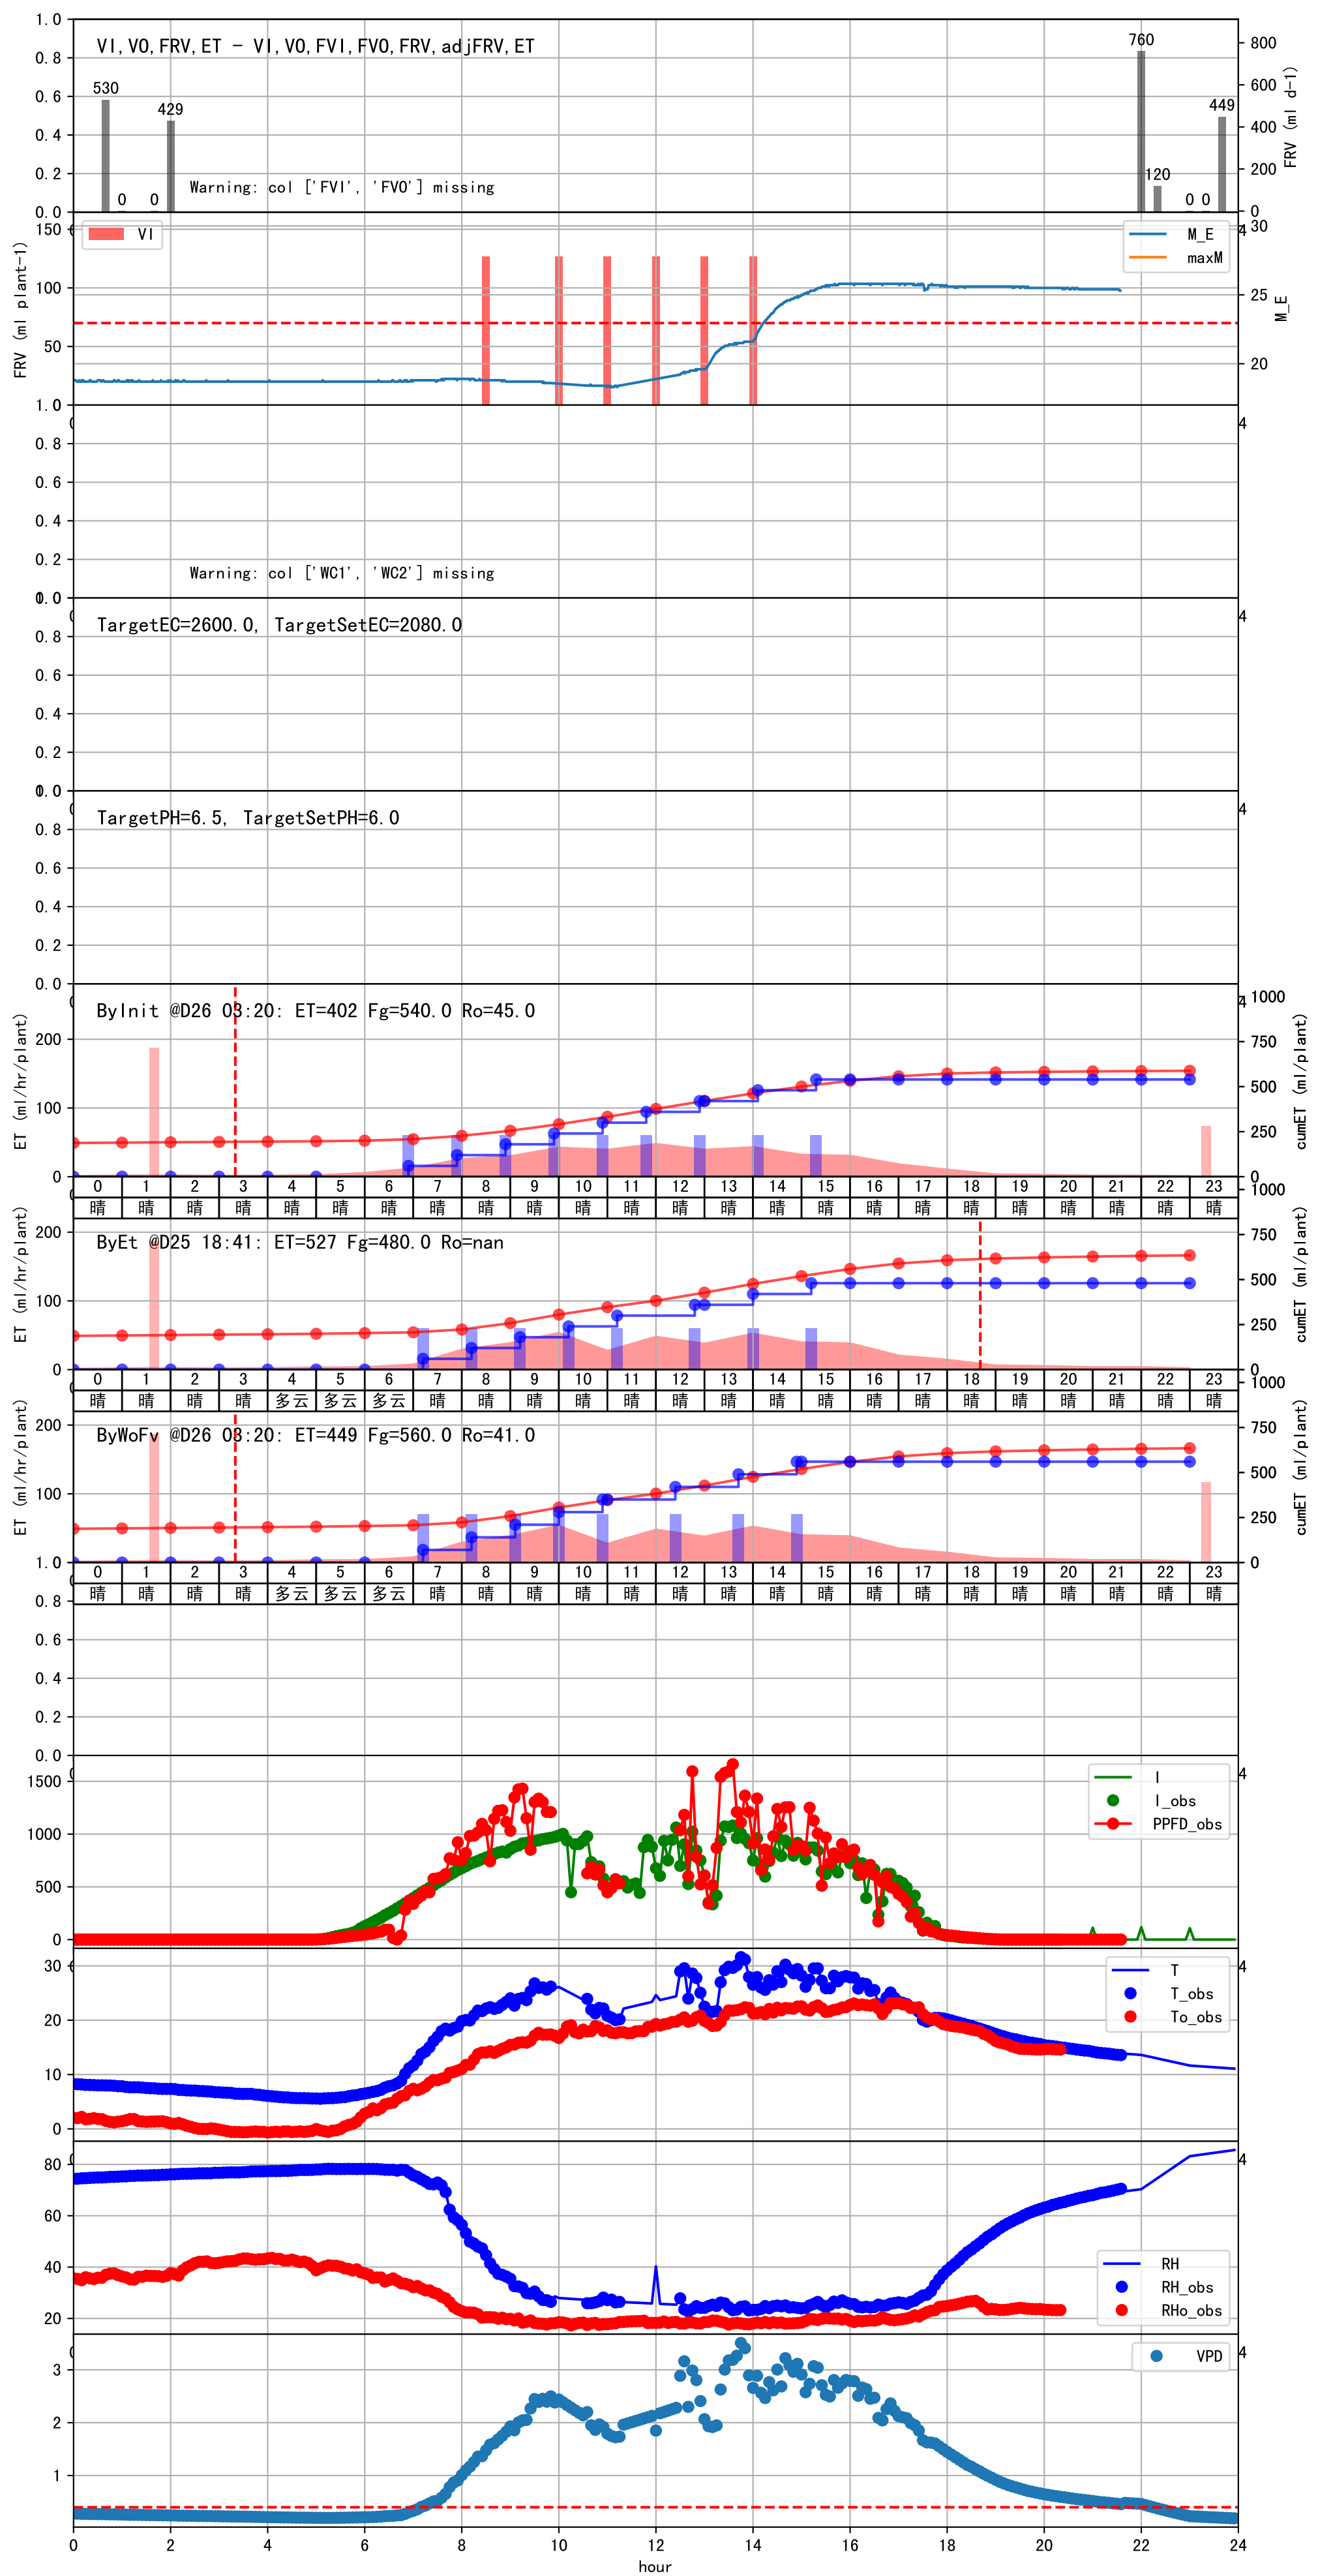


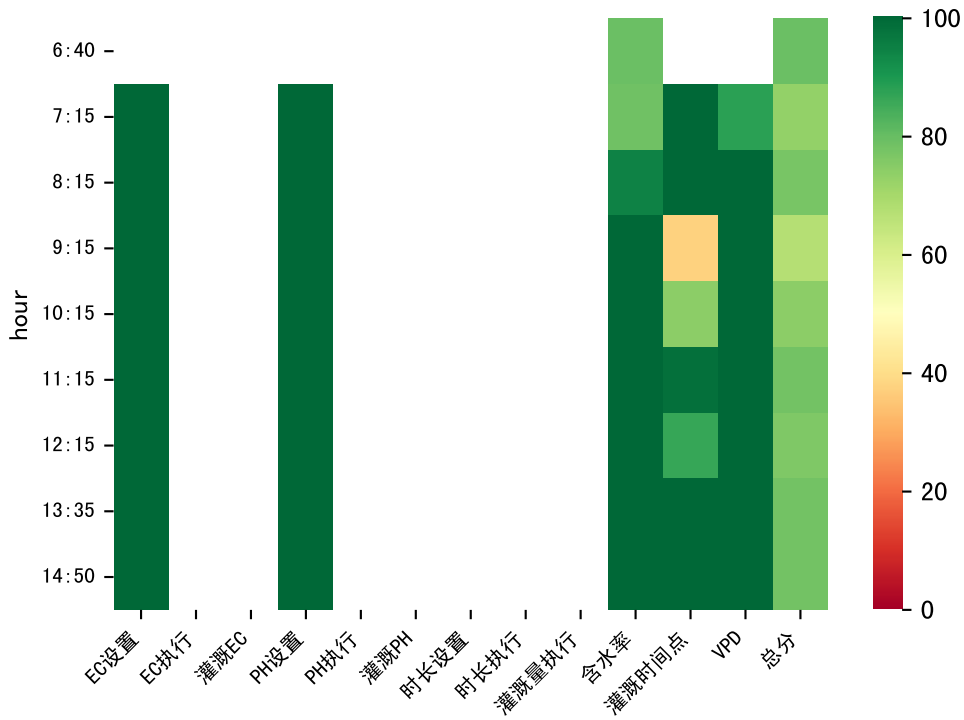

时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	天气	注释
07:15	93	70.0	晴	假设@07:15 未知程序（未用传感器）
08:15	93	70.0	晴	假设@08:15 未知程序（未用传感器）
09:15	93	70.0	晴	假设@09:15 未知程序（未用传感器）
10:15	93	70.0	晴	假设@10:15 未知程序（未用传感器）
11:15	93	70.0	晴	假设@11:15 未知程序（未用传感器）
12:15	93	70.0	晴	假设@12:15 未知程序（未用传感器）
13:35	93	70.0	晴	假设@13:35 未知程序（未用传感器）
14:50	93	70.0	晴	假设@14:50 未知程序（未用传感器）
总计	744.0 (8次)	560.0		建议进液EC: 2080.0, PH: 6.0


large discrepency for begining water status (175:297.0), set to 199.0 ml.
昨天进回液EC数据缺失.
昨天灌溉EC（2700.0）与设定EC（2000.0）偏差较大，请检查
昨天灌溉进排液EC/PH值缺失，可能影响模型决策

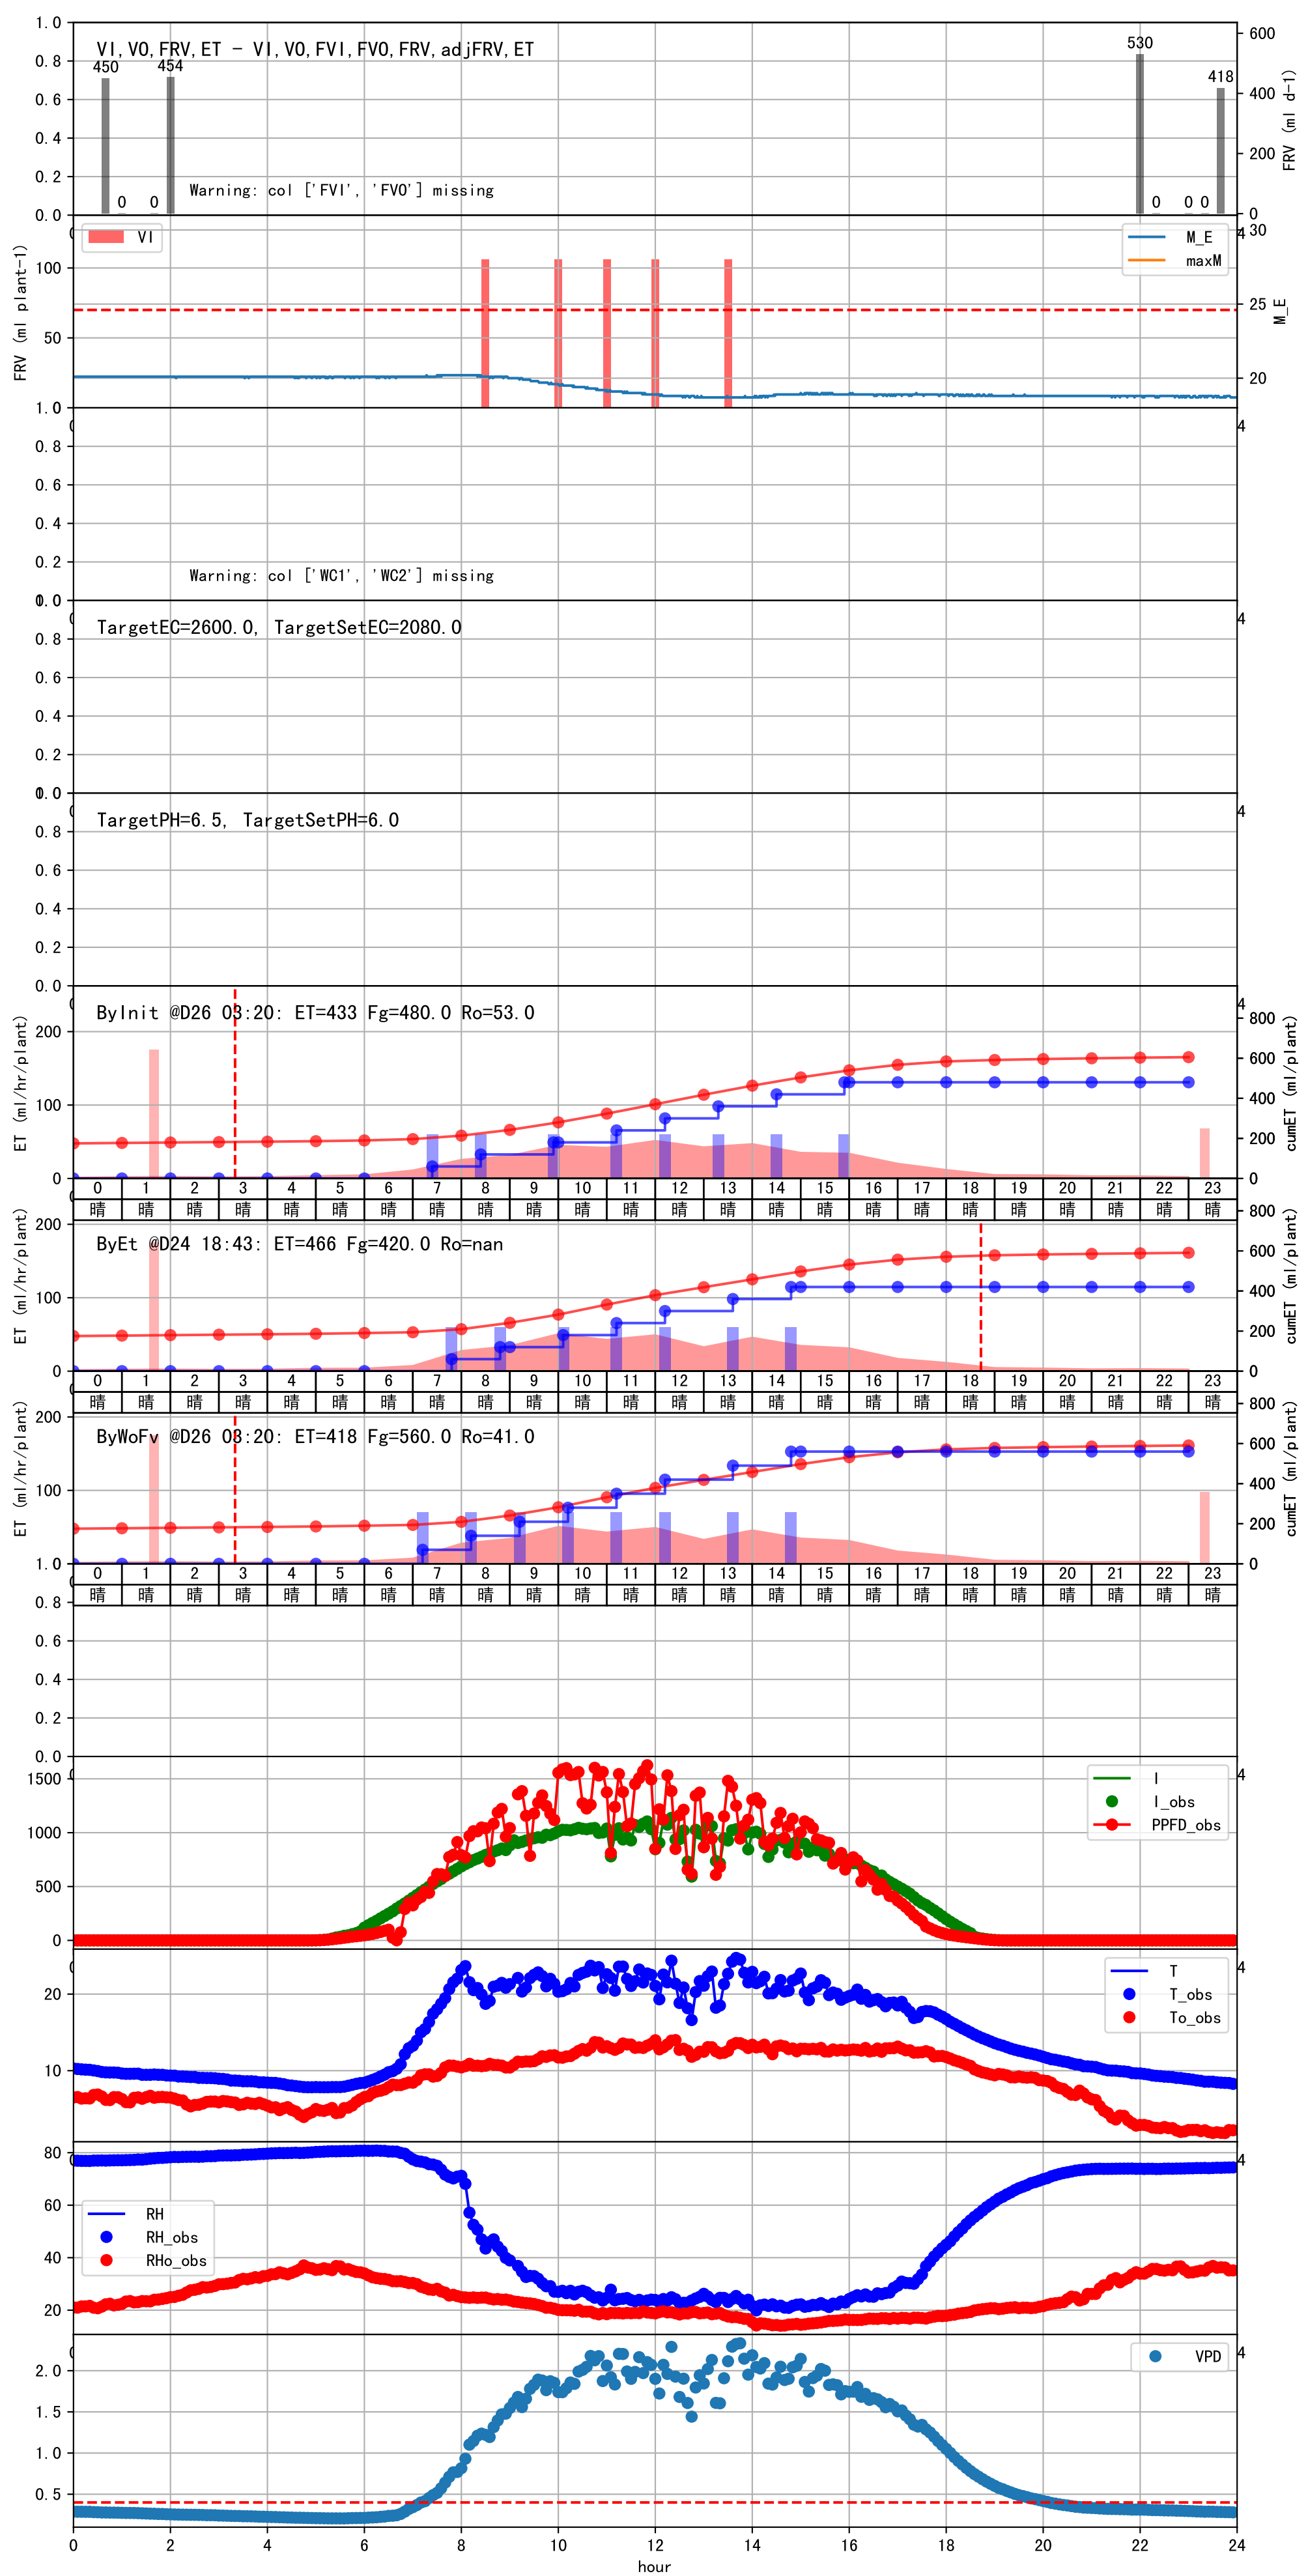


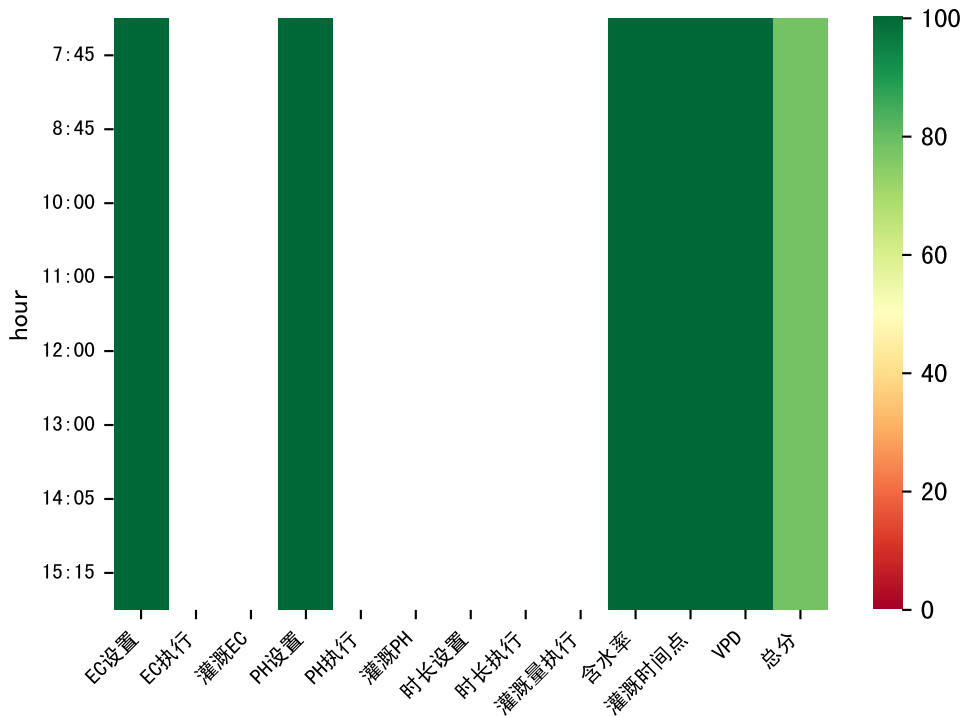

时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	天气	注释
07:45	88	50.0	晴	假设@07:45 未知程序（未用传感器）
08:45	88	50.0	晴	假设@08:45 未知程序（未用传感器）
10:00	88	50.0	晴	假设@10:00 未知程序（未用传感器）
11:00	88	50.0	晴	假设@11:00 未知程序（未用传感器）
12:00	88	50.0	晴	假设@12:00 未知程序（未用传感器）
13:00	88	50.0	晴	假设@13:00 未知程序（未用传感器）
14:05	88	50.0	晴	假设@14:05 未知程序（未用传感器）
15:15	88	50.0	多云	假设@15:15 未知程序（未用传感器）
总计	704.0 (8次)	400.0		建议进液EC: 2080.0, PH: 6.0

large discrepency for begining water status (38:108.0), set to 52.0 ml.
昨天进回液EC数据缺失.
昨天灌溉EC (2790.0) 与设定EC (2000.0) 偏差较大, 请检查
昨天灌溉进排液EC/PH值缺失, 可能影响模型决策

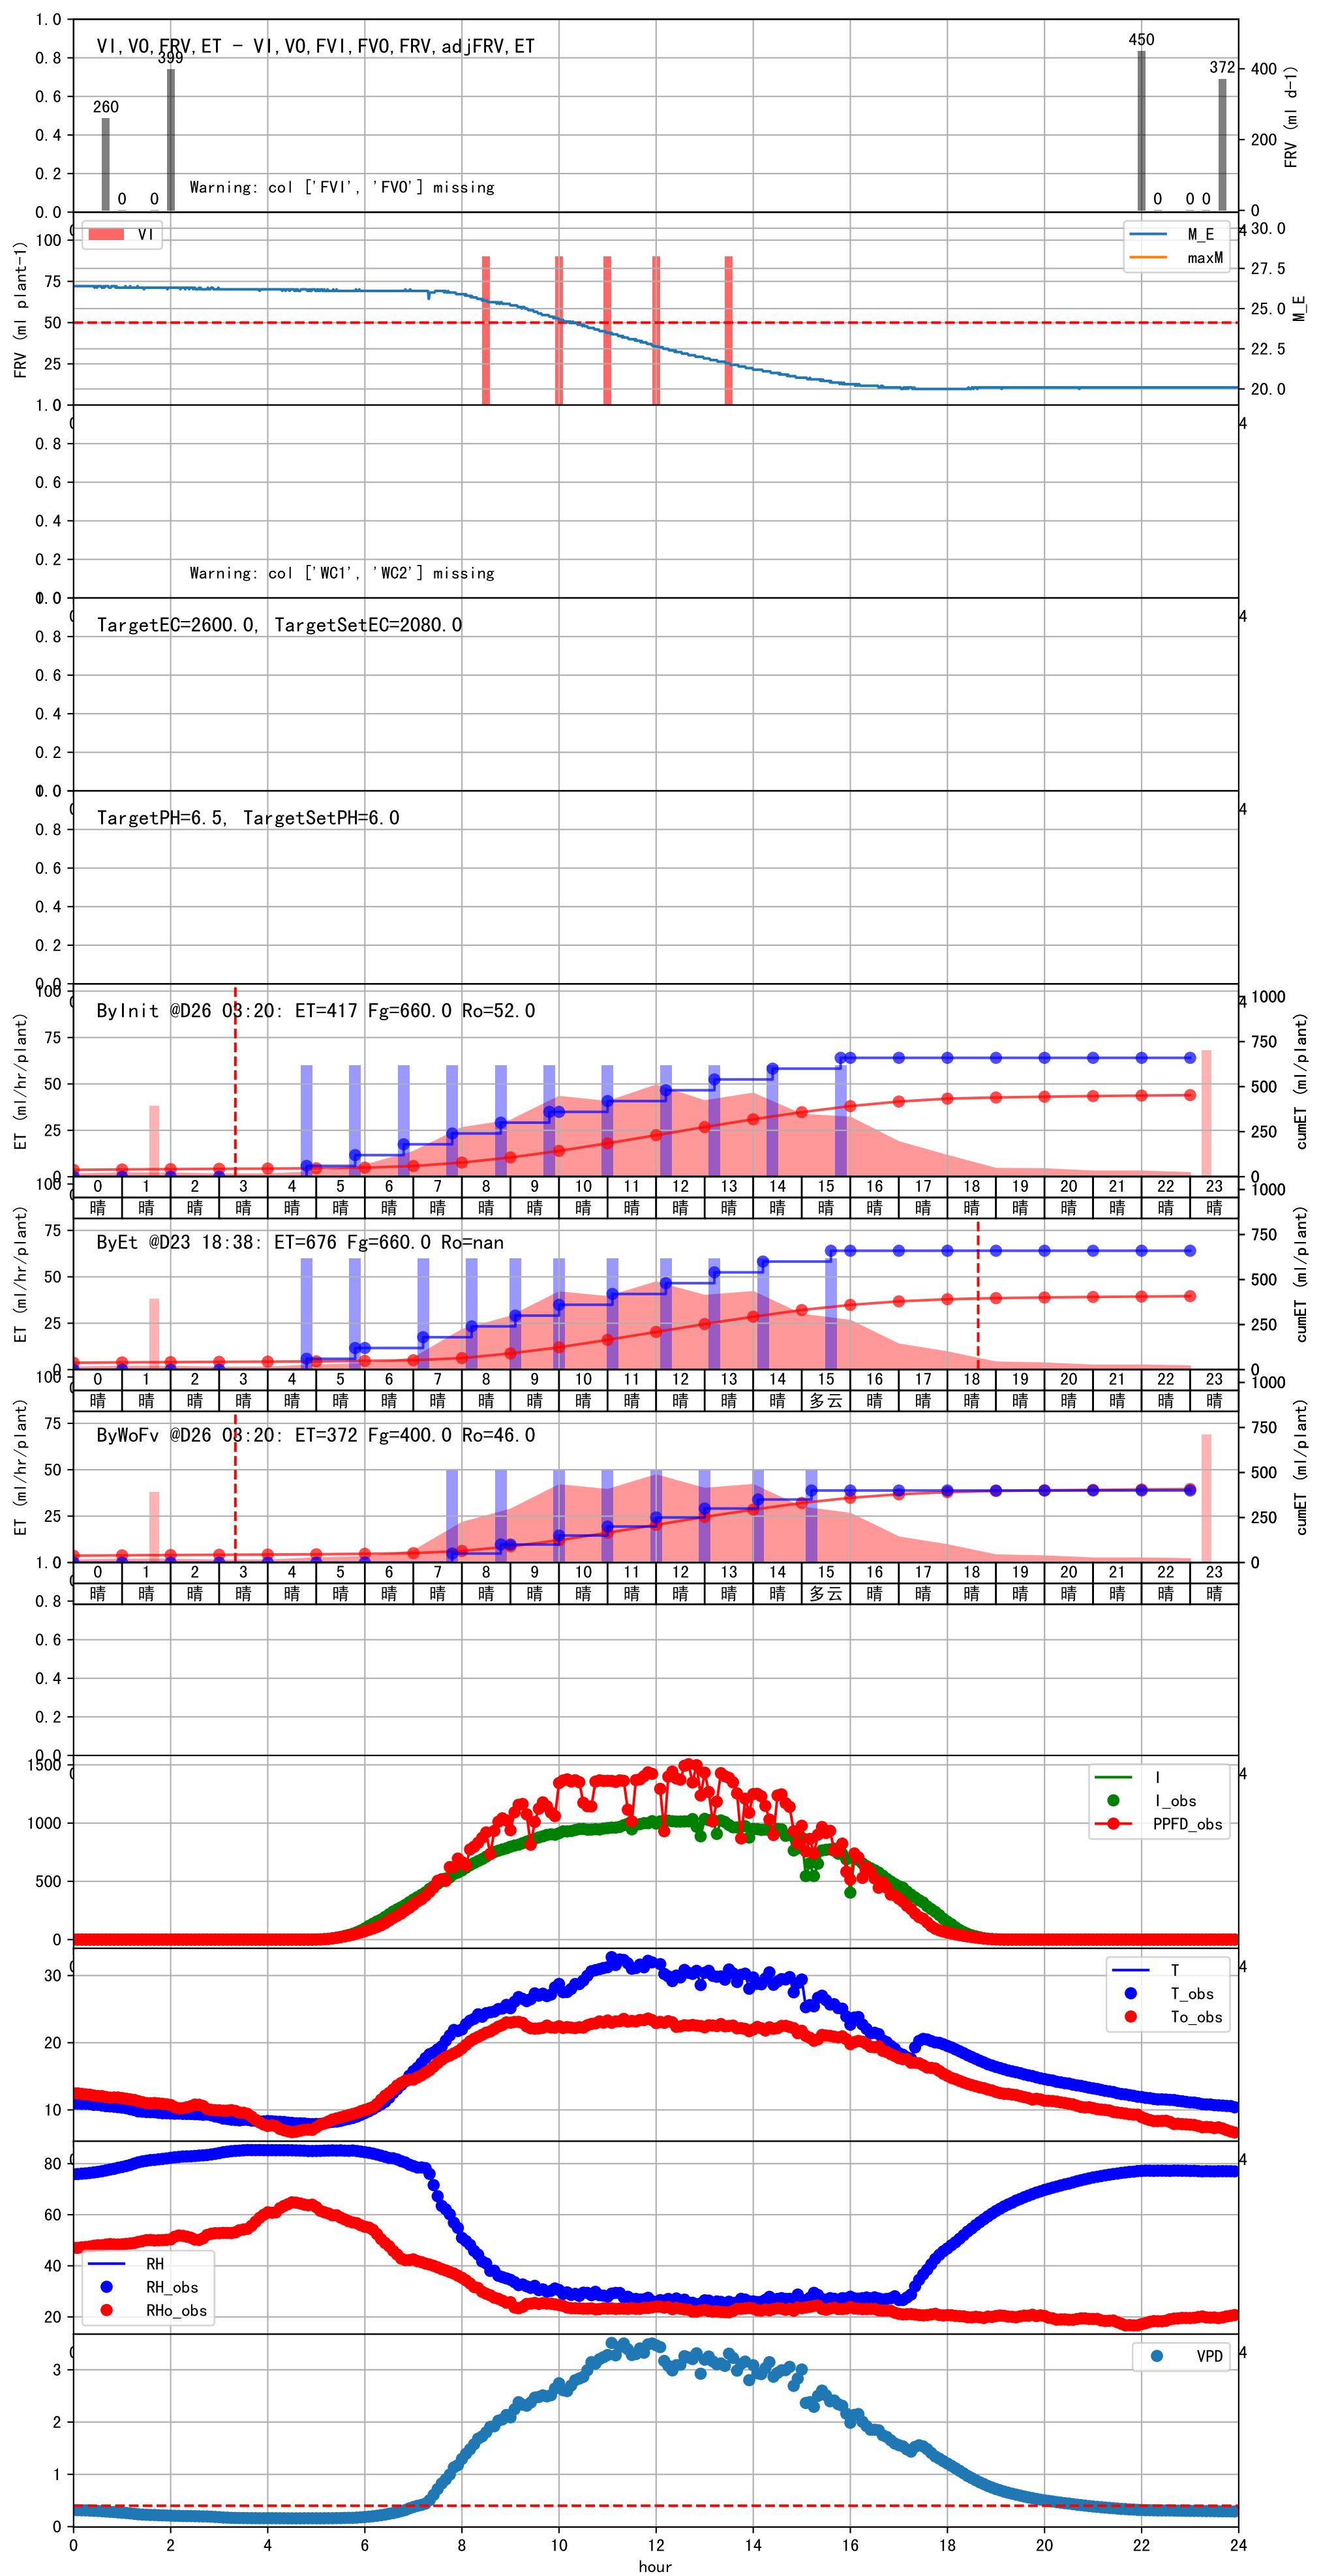

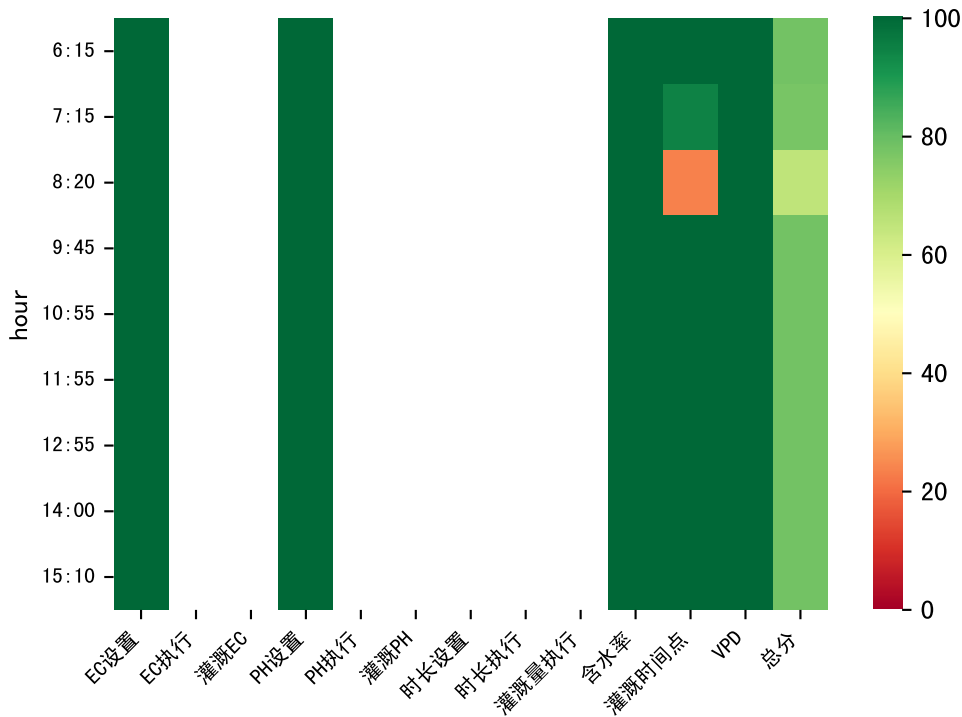

时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	天气	注释
06:15	105	60.0	晴	假设@06:15 未知程序（未用传感器）
07:15	105	60.0	晴	假设@07:15 未知程序（未用传感器）
08:20	105	60.0	晴	假设@08:20 未知程序（未用传感器）
09:45	105	60.0	晴	假设@09:45 未知程序（未用传感器）
10:55	105	60.0	晴	假设@10:55 未知程序（未用传感器）
11:55	105	60.0	晴	假设@11:55 未知程序（未用传感器）
12:55	105	60.0	晴	假设@12:55 未知程序（未用传感器）
14:00	105	60.0	晴	假设@14:00 未知程序（未用传感器）
15:10	105	60.0	晴	假设@15:10 未知程序（未用传感器）
总计	945.0 (9次)	540.0		建议进液EC: 2080.0, PH: 6.0

昨天灌溉EC（3000.0）与设定EC（2000.0）偏差较大，请检查
回液EC（2434.0 vs 2470）偏低

