


FgArea: [' 0']


NC11 P3-4

2025-04-26 (Day 28)





Plot [['EcFgro', 'EcFzExp', 'EcPltng', 'ECdef', 'water_ec']]

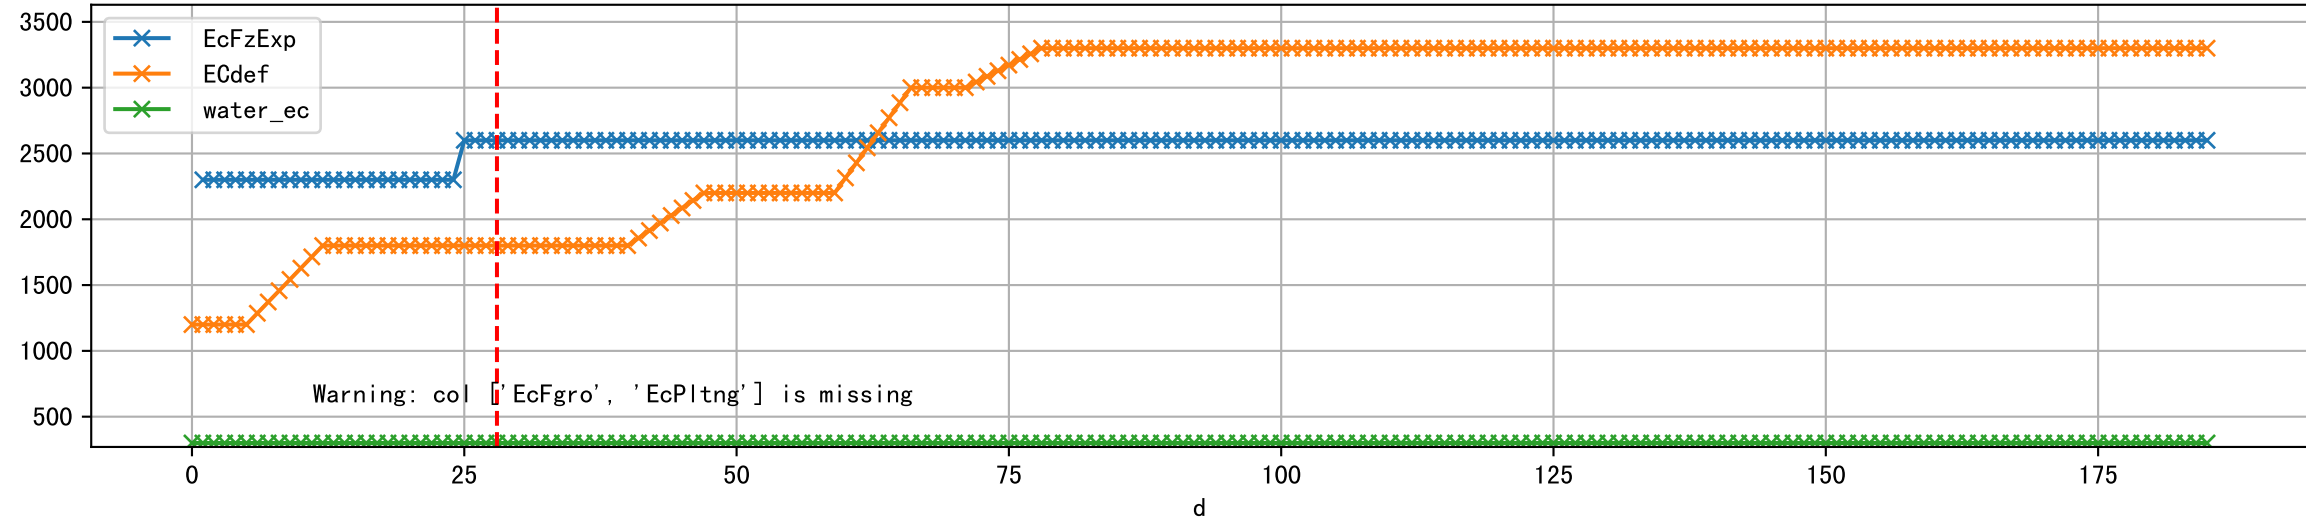







Plot ['ECopt']

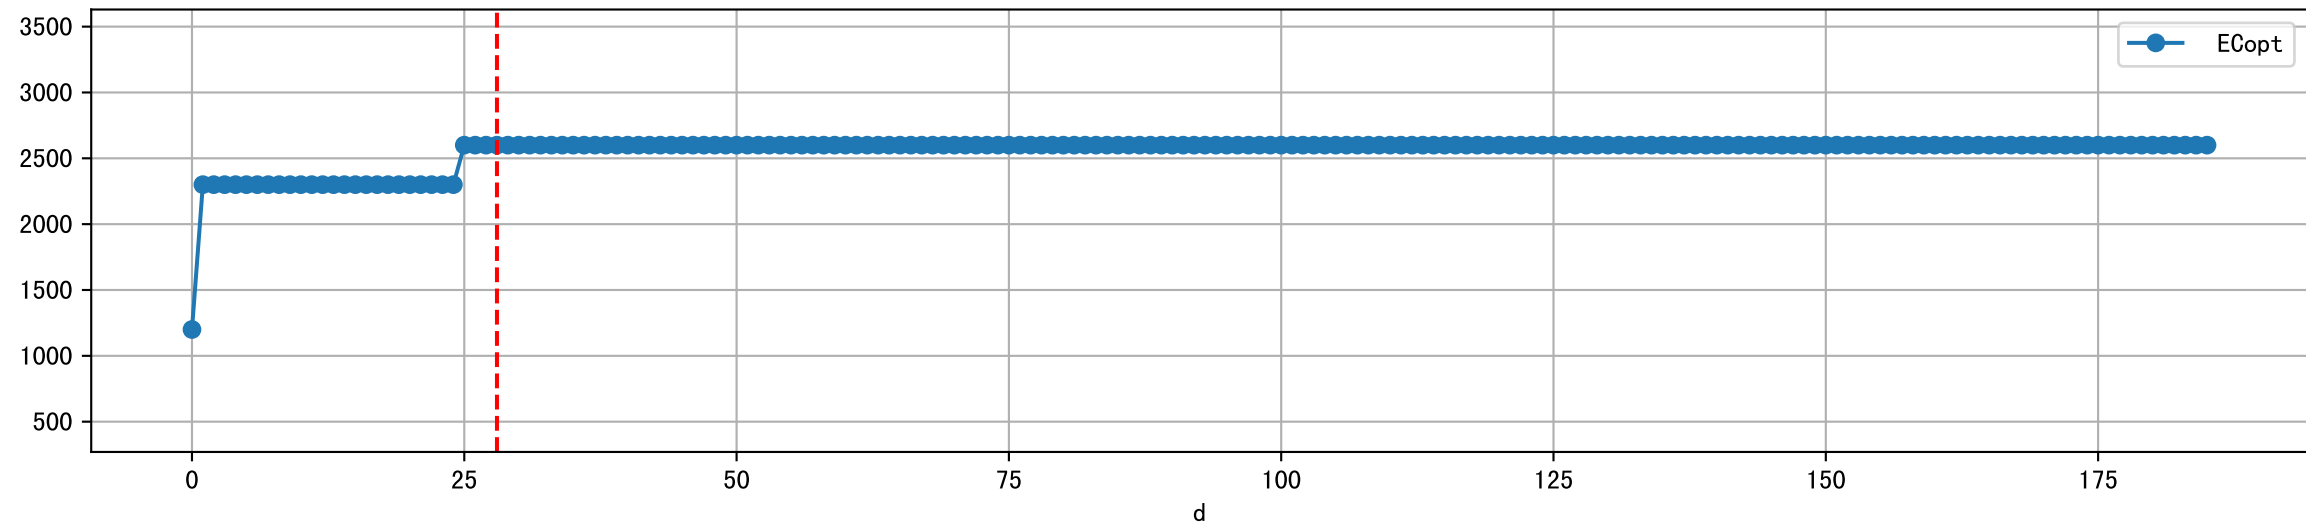


Plot Sensor and FgRec Data

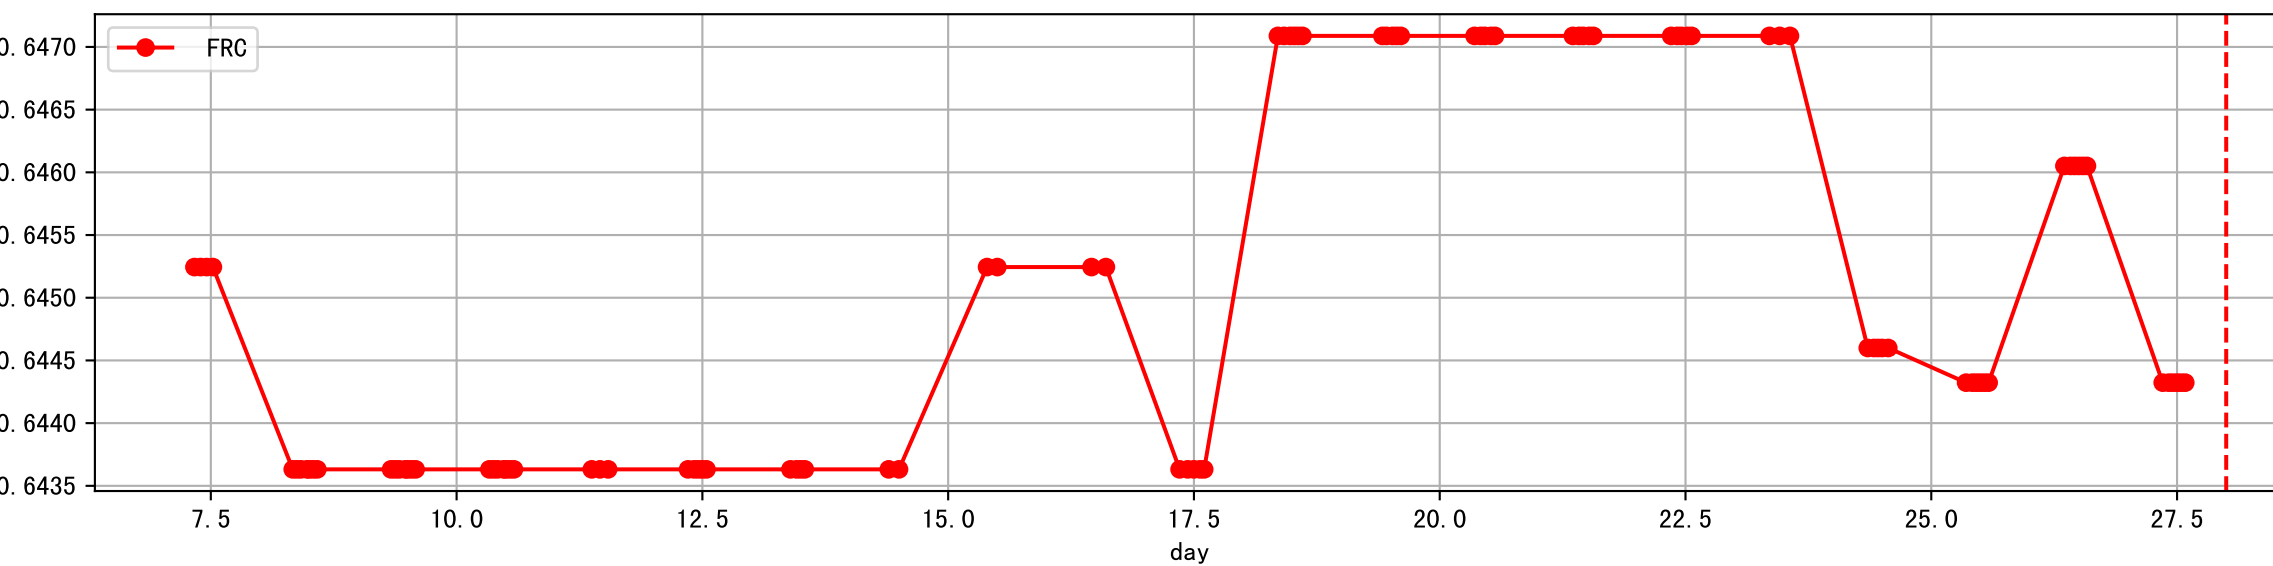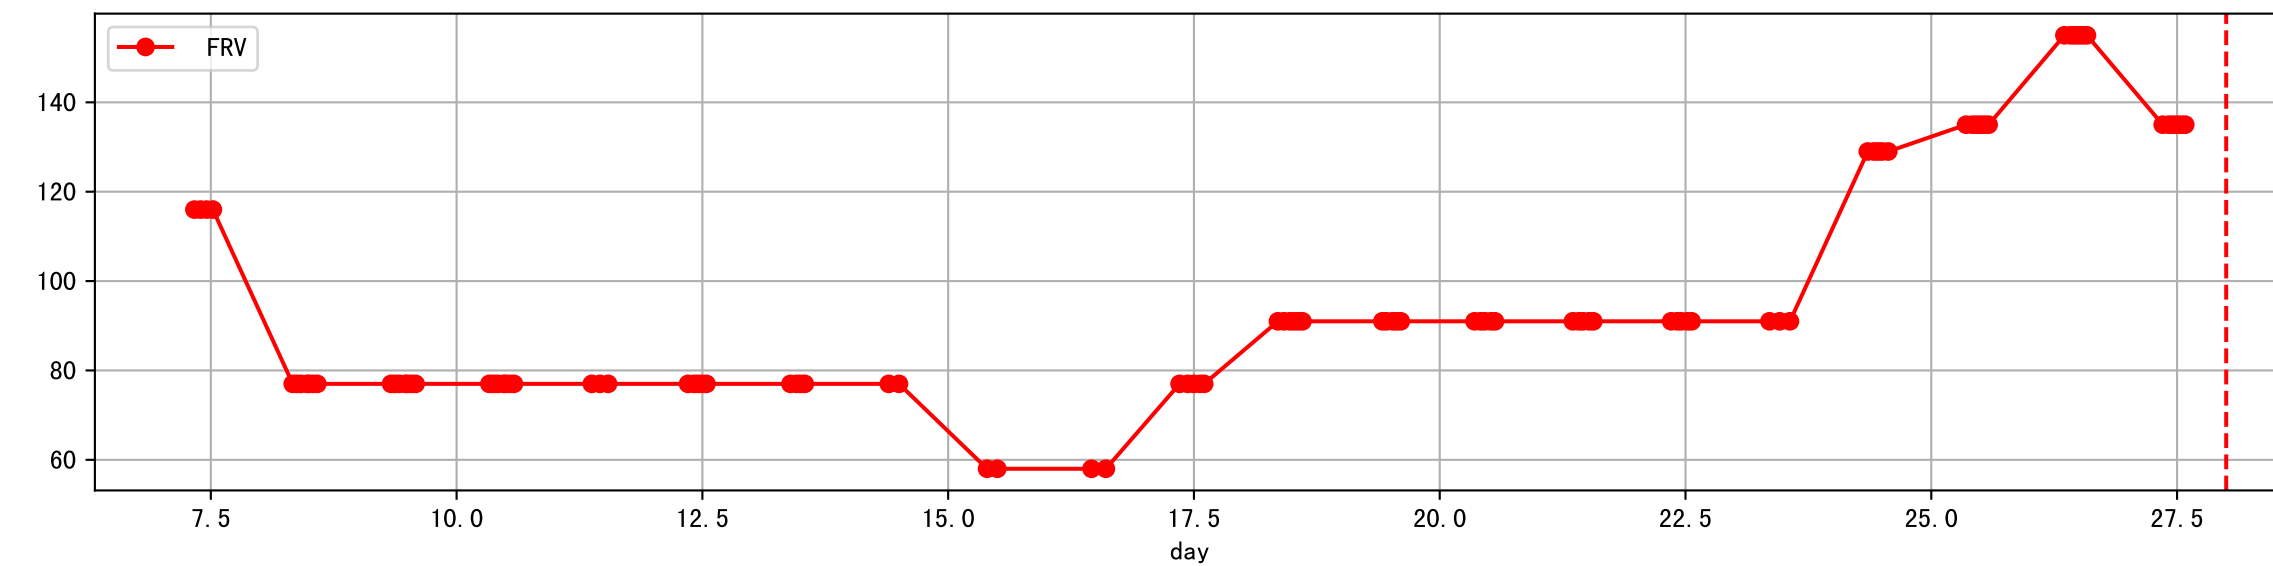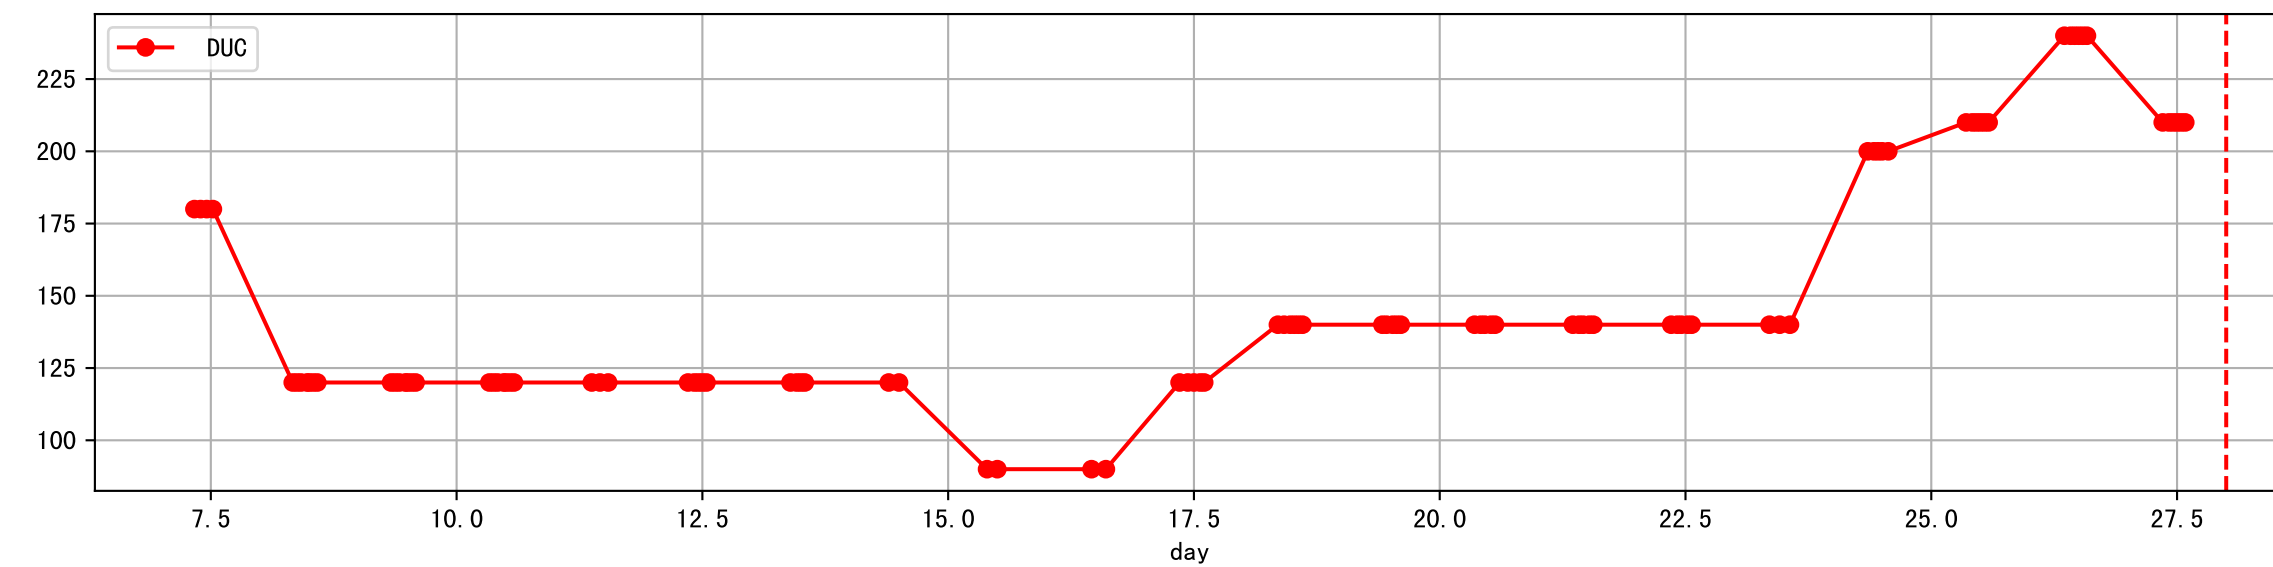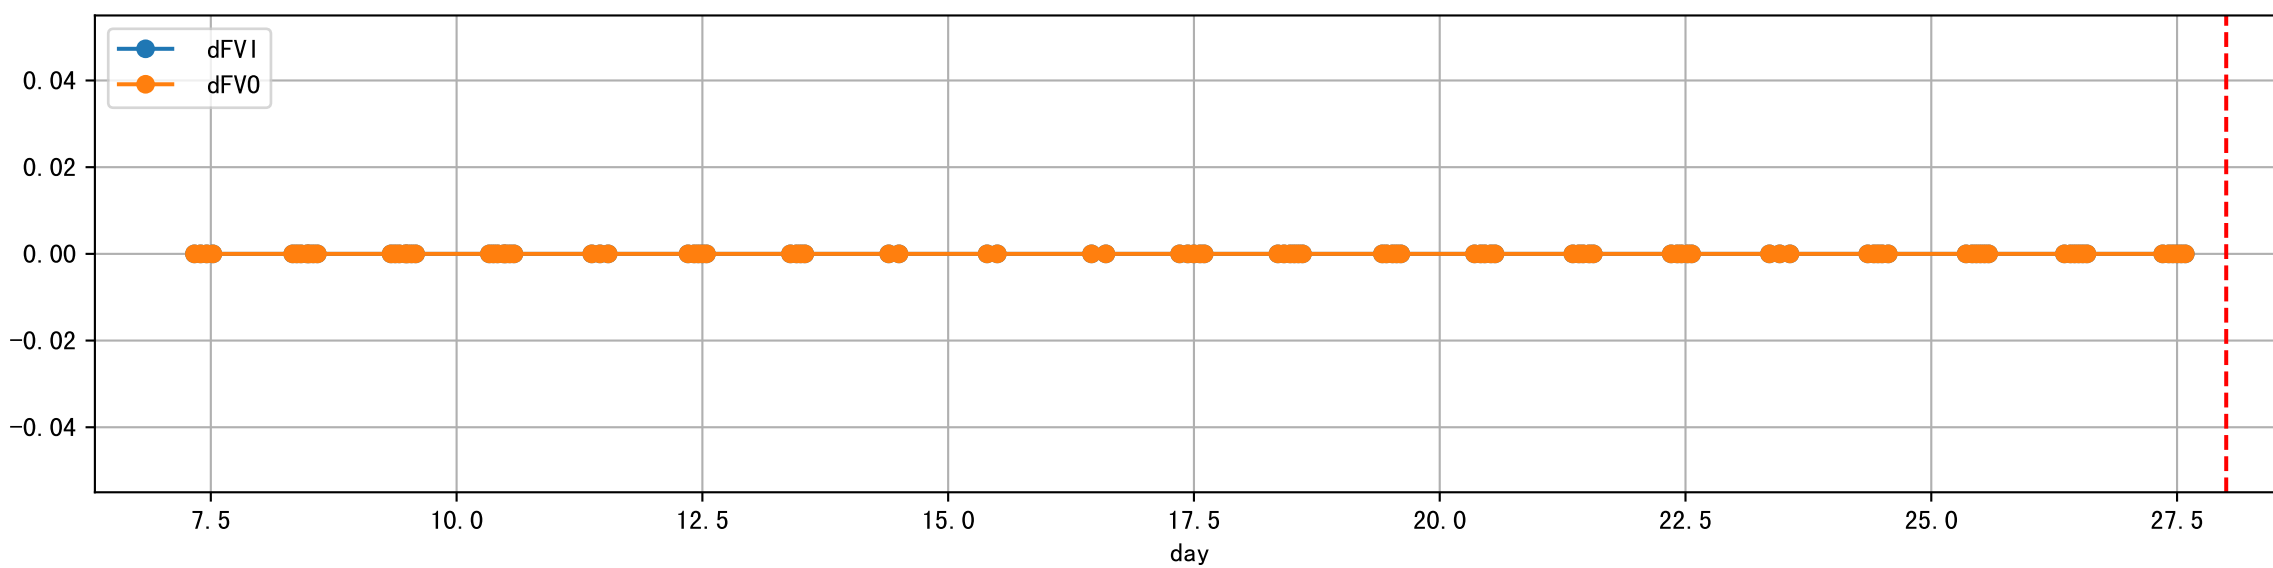


Plot [['I', 'Iopt'], ['T', 'Topt'], ['RH', 'RHopt'], ['ETcl', 'optETcl'], ['LAI', 'optEtRate']]

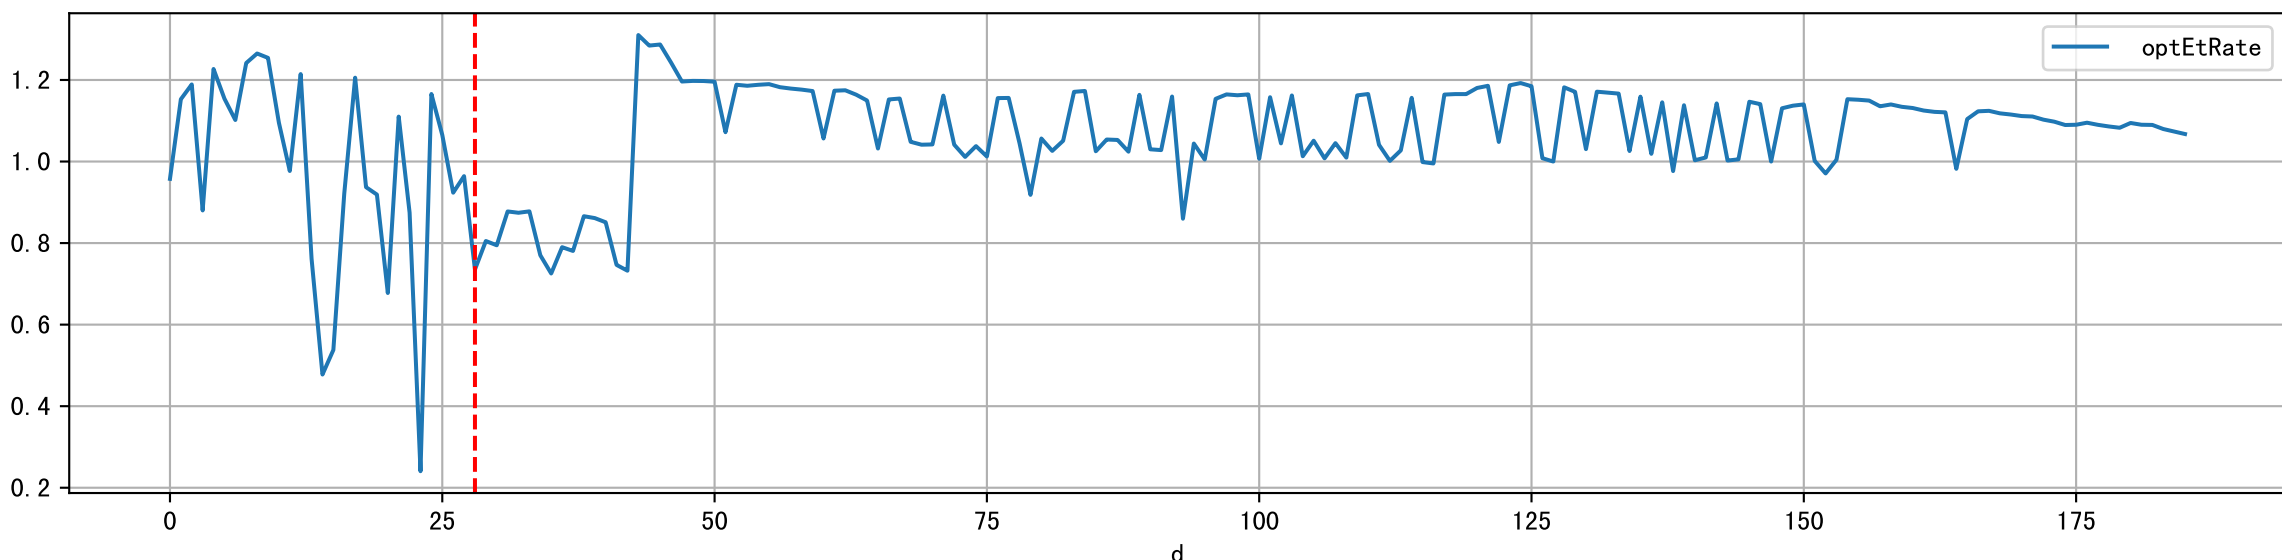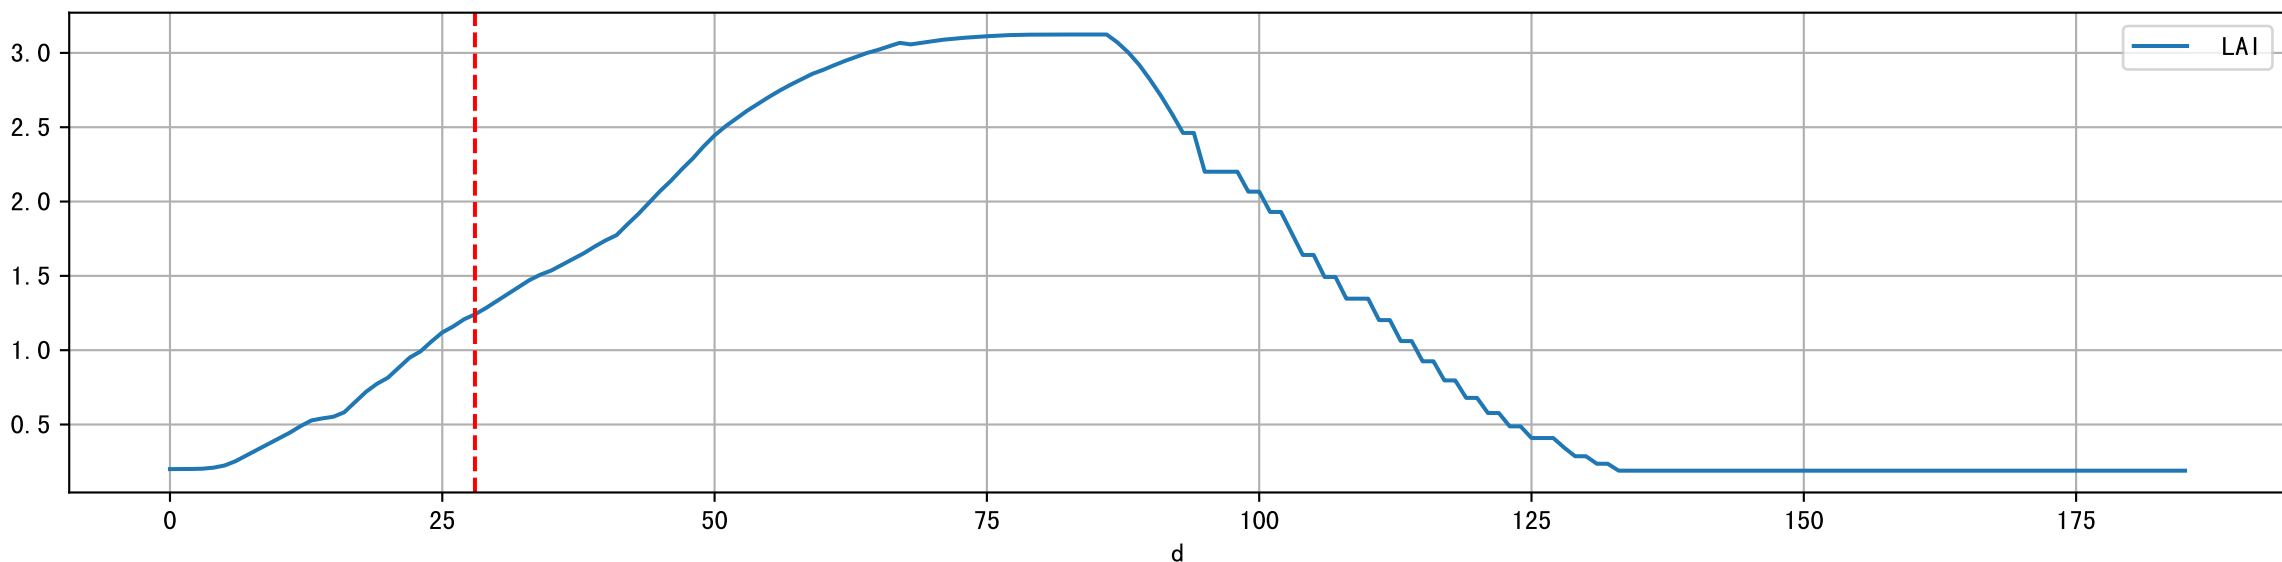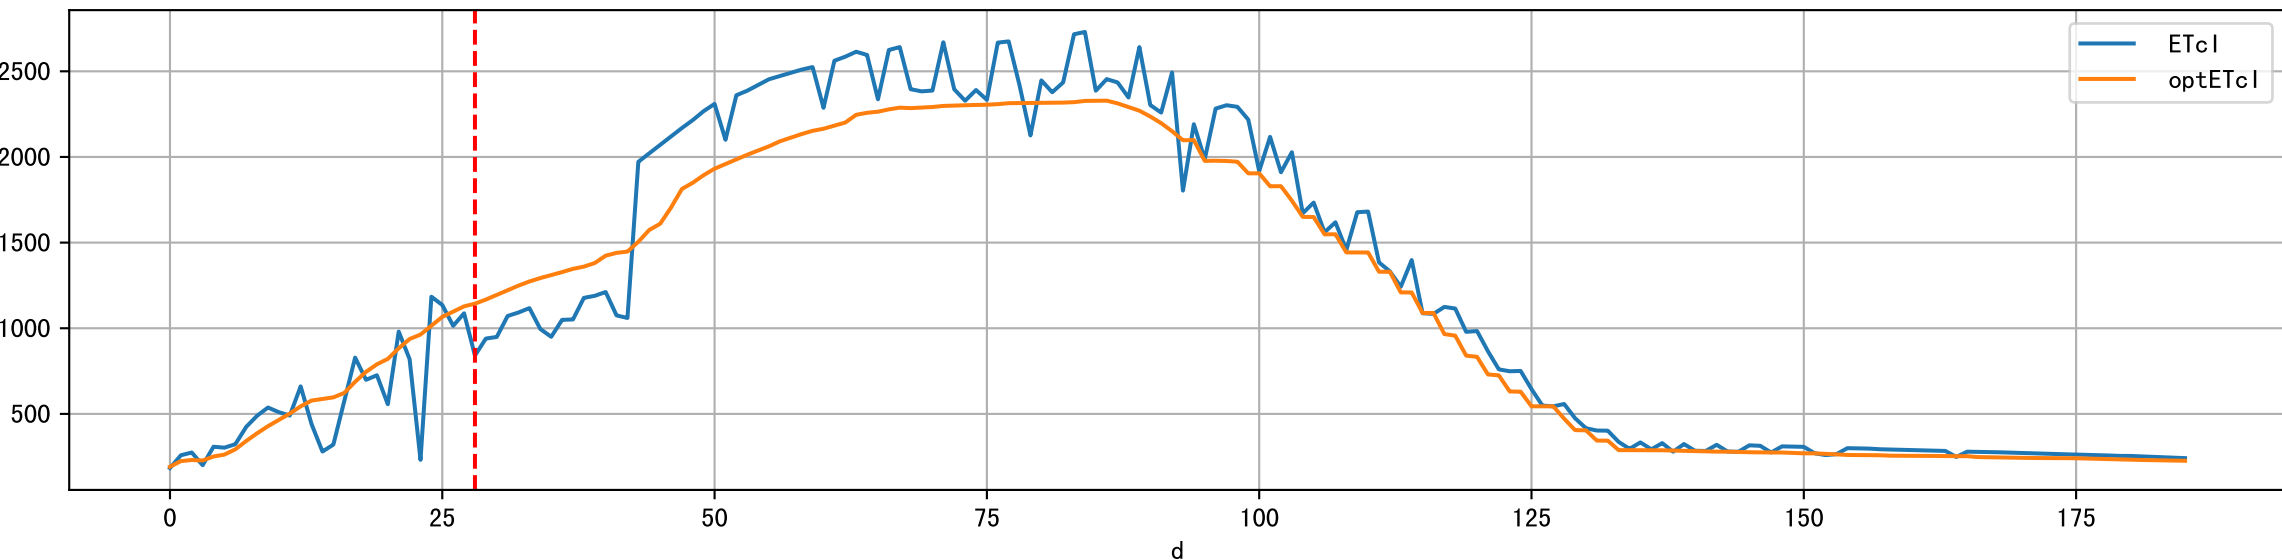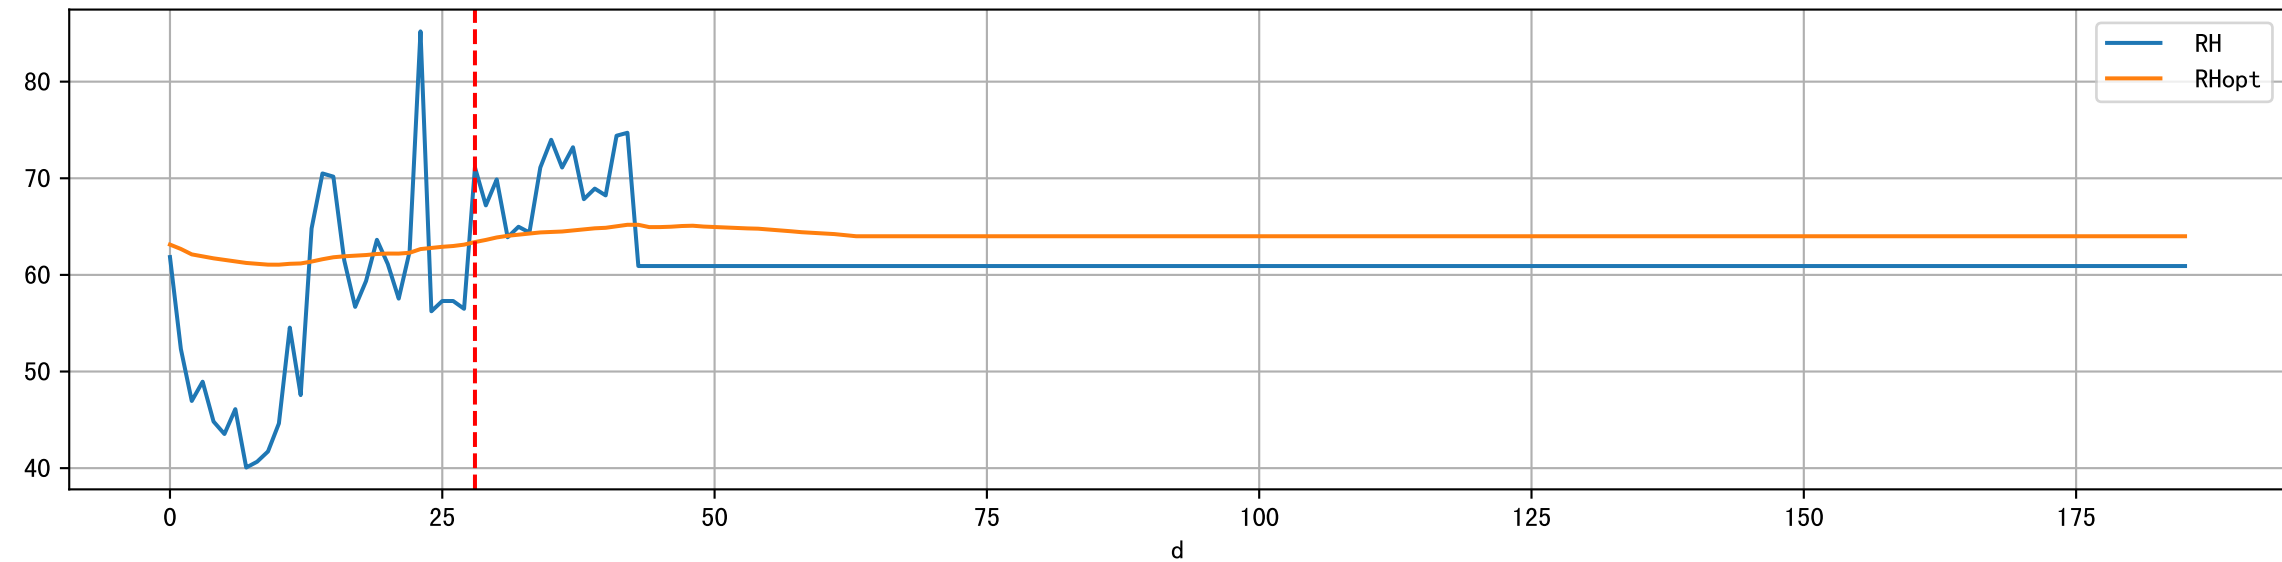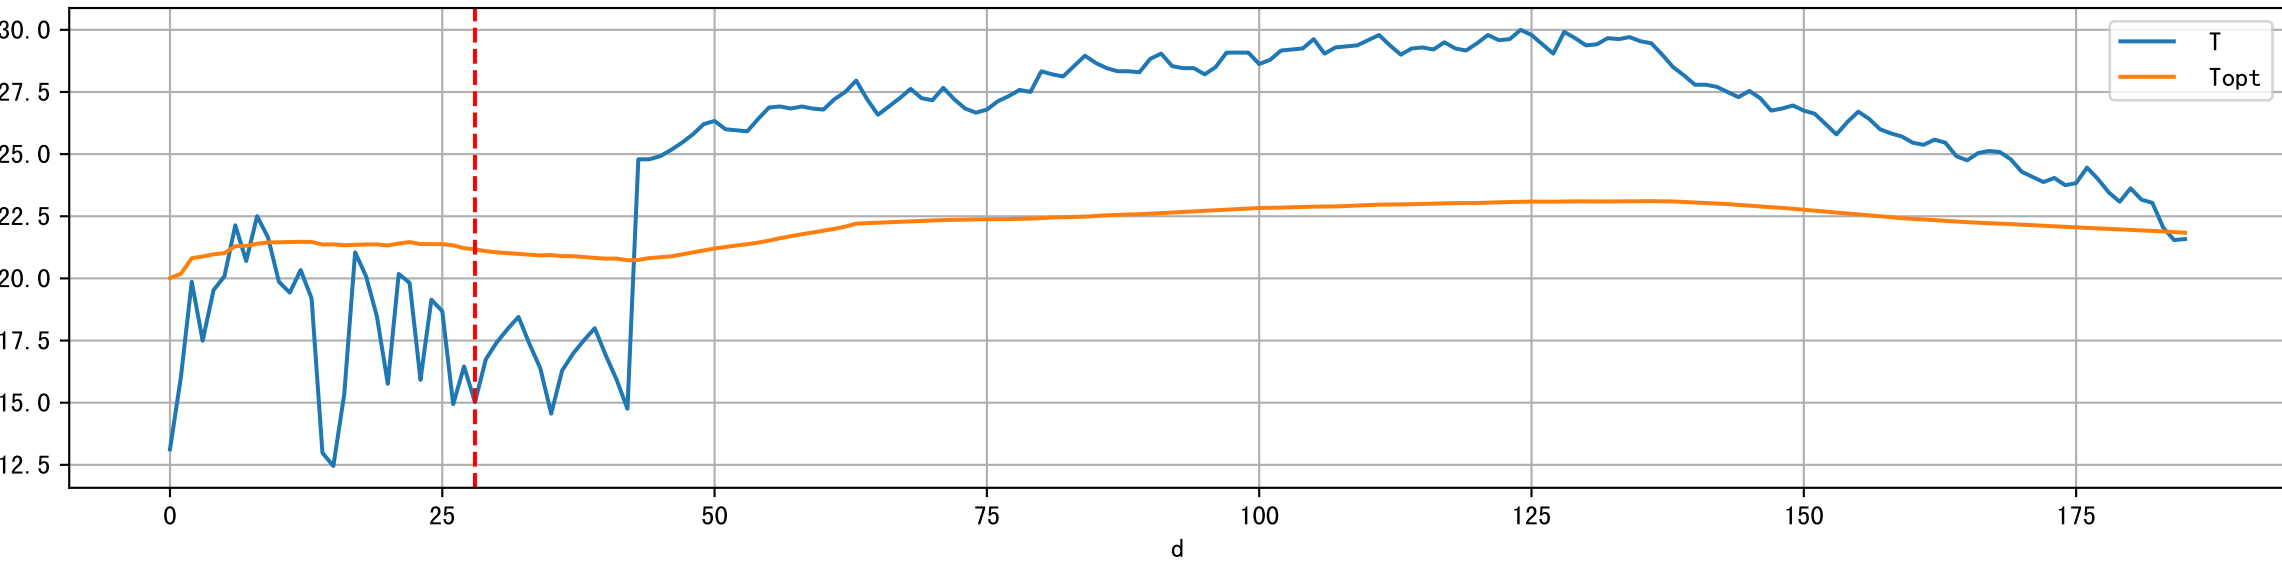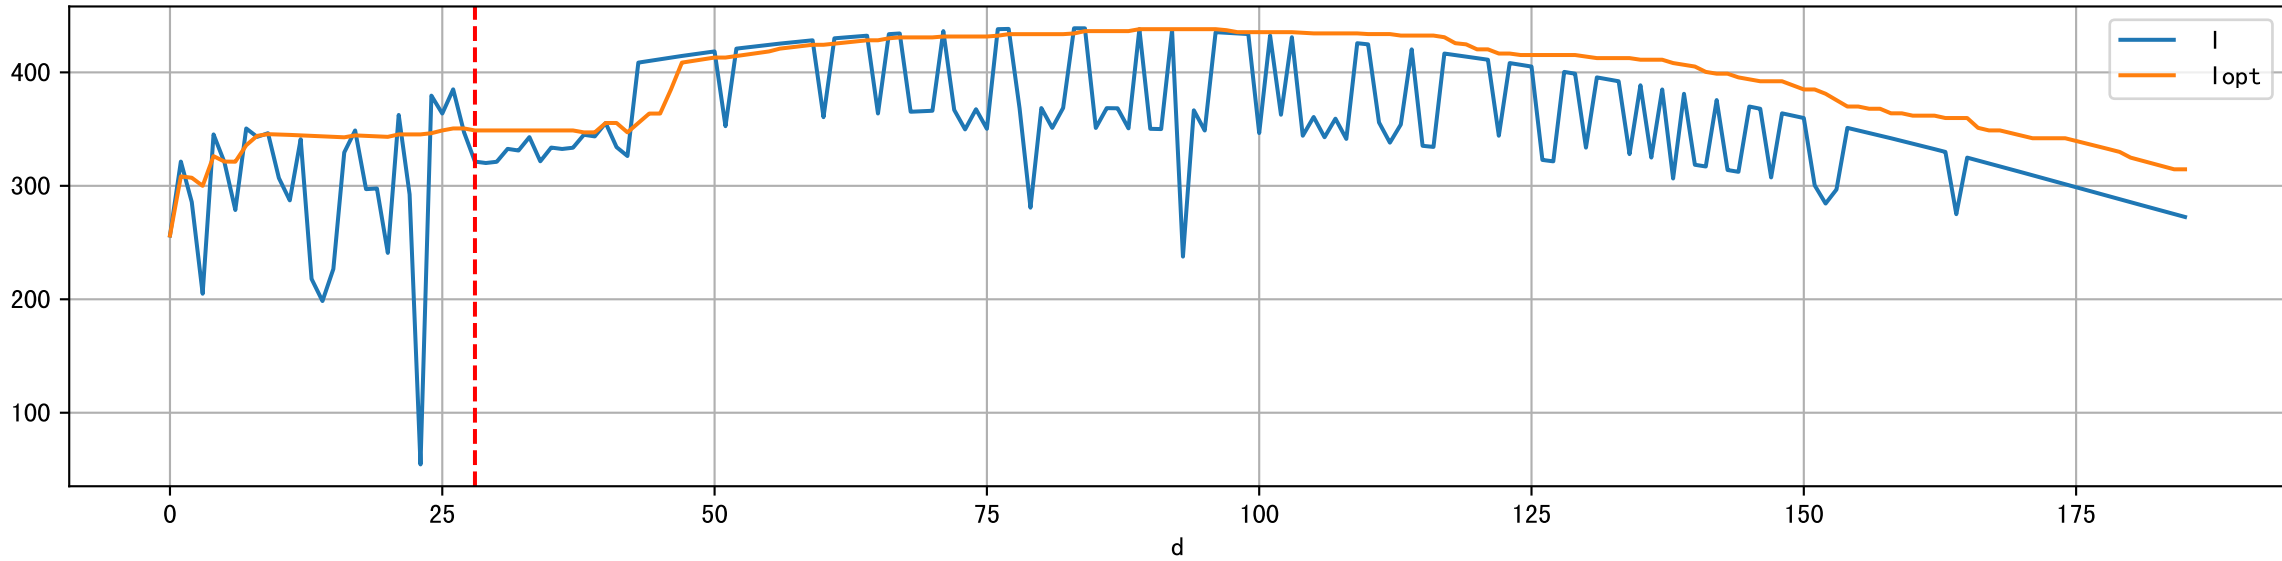


Plot [['setVI_ETcI', 'setVI_fgRec', 'setVI_VN', 'sISetVI']]







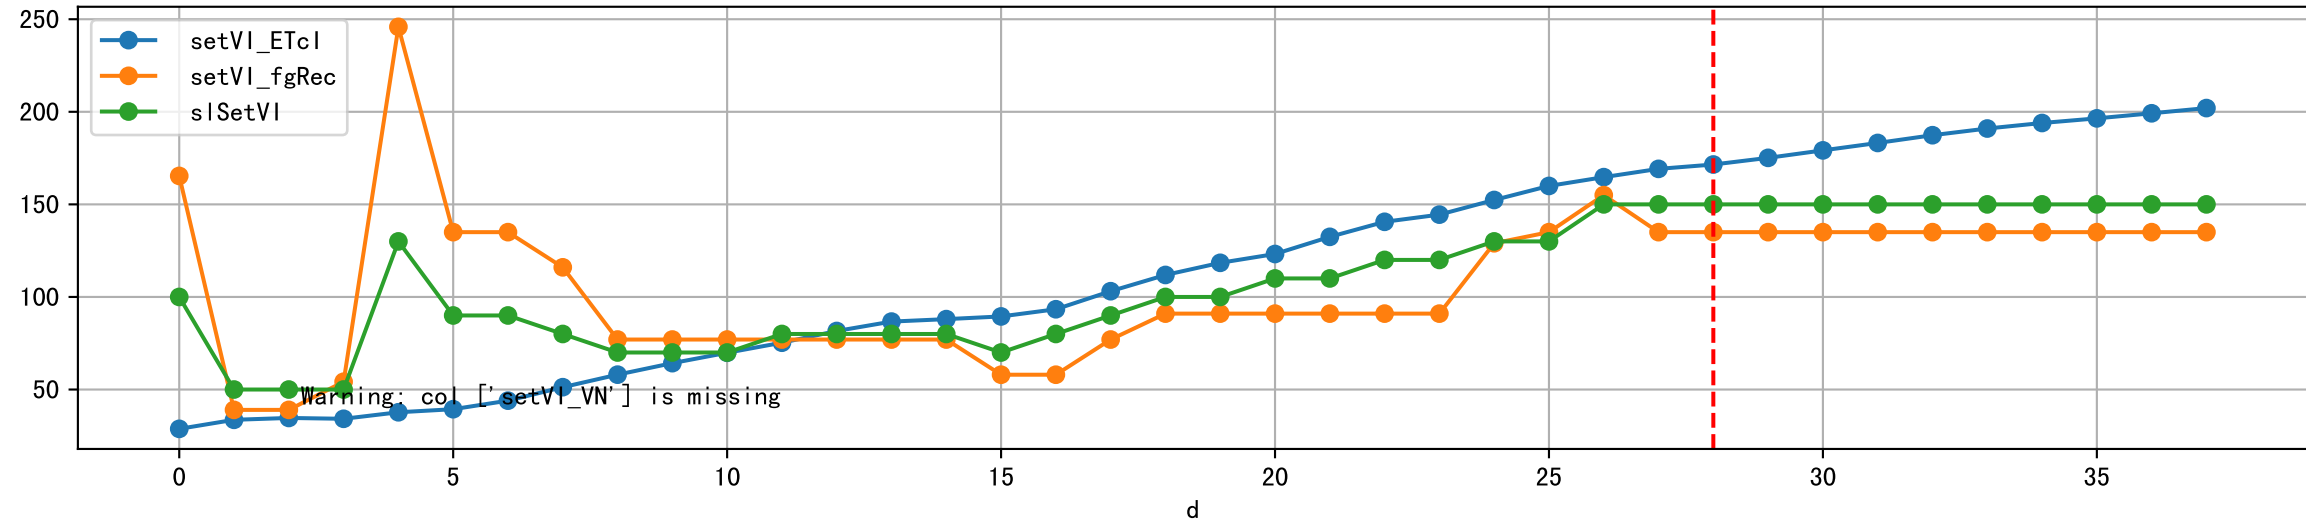



Trend plot forP3-4_0

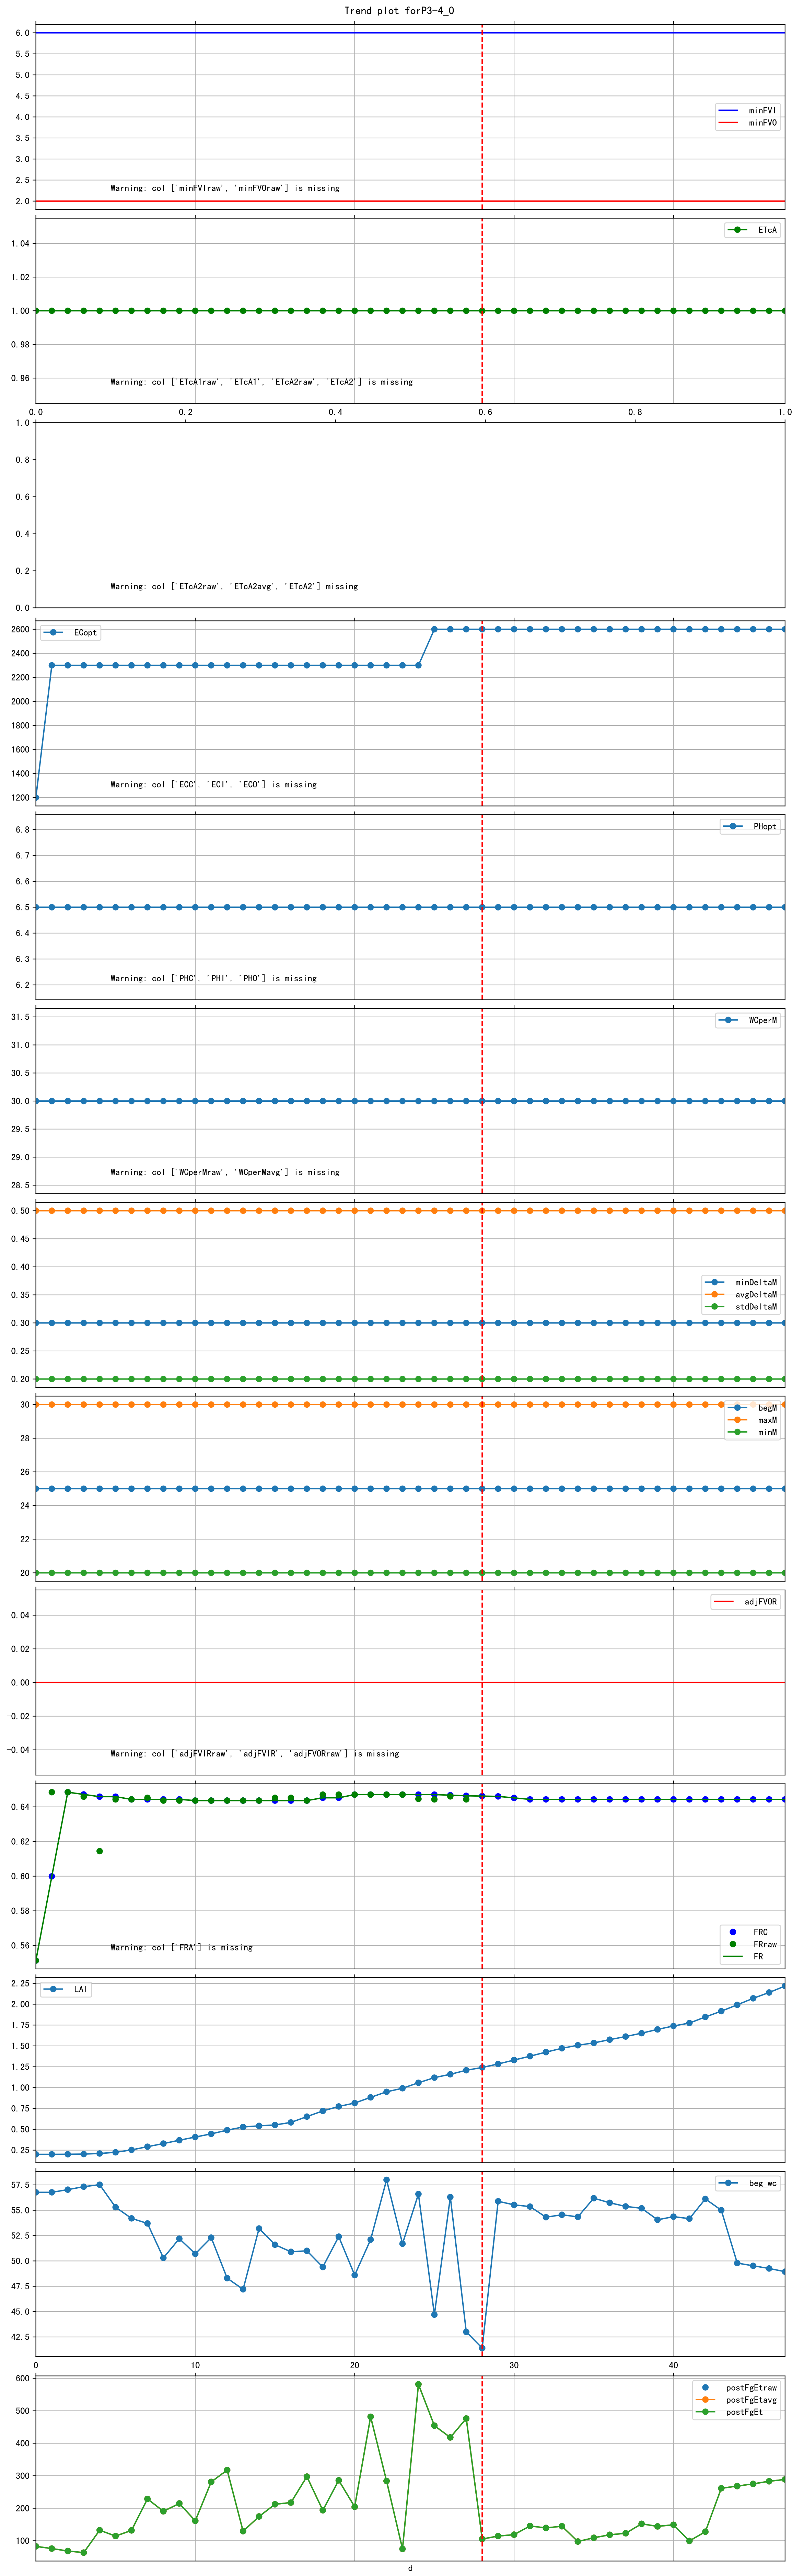



FgDaily

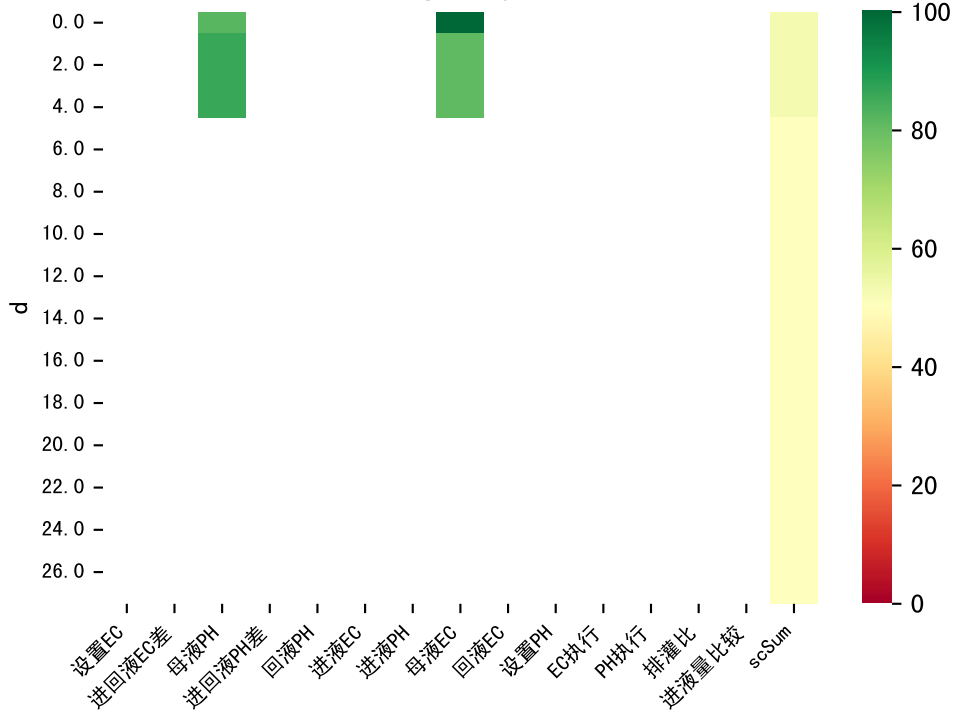

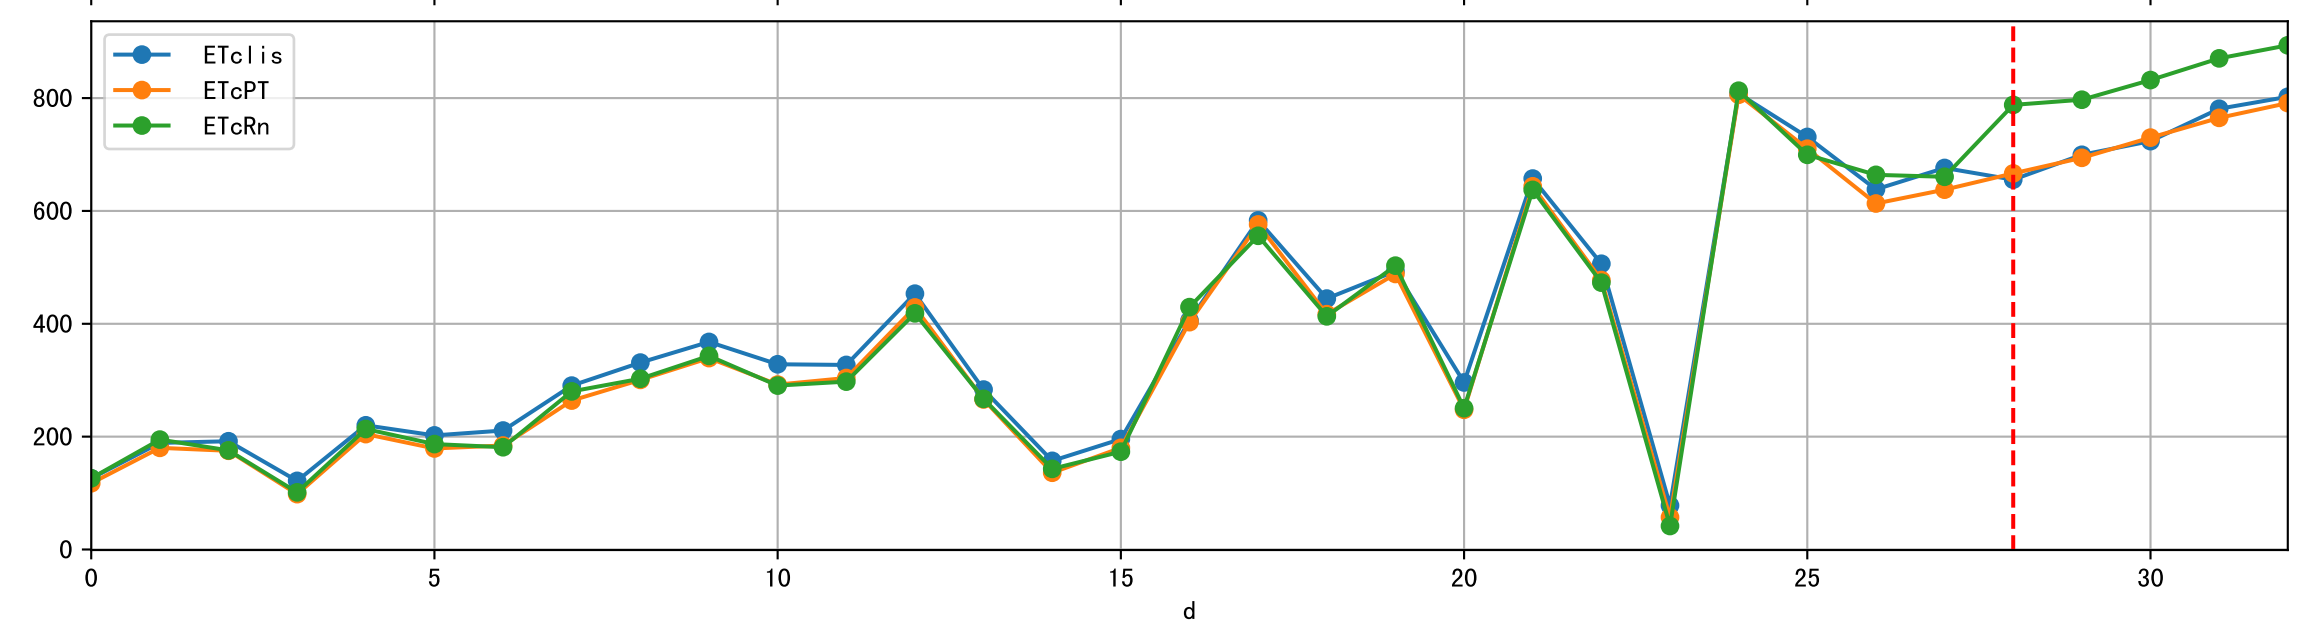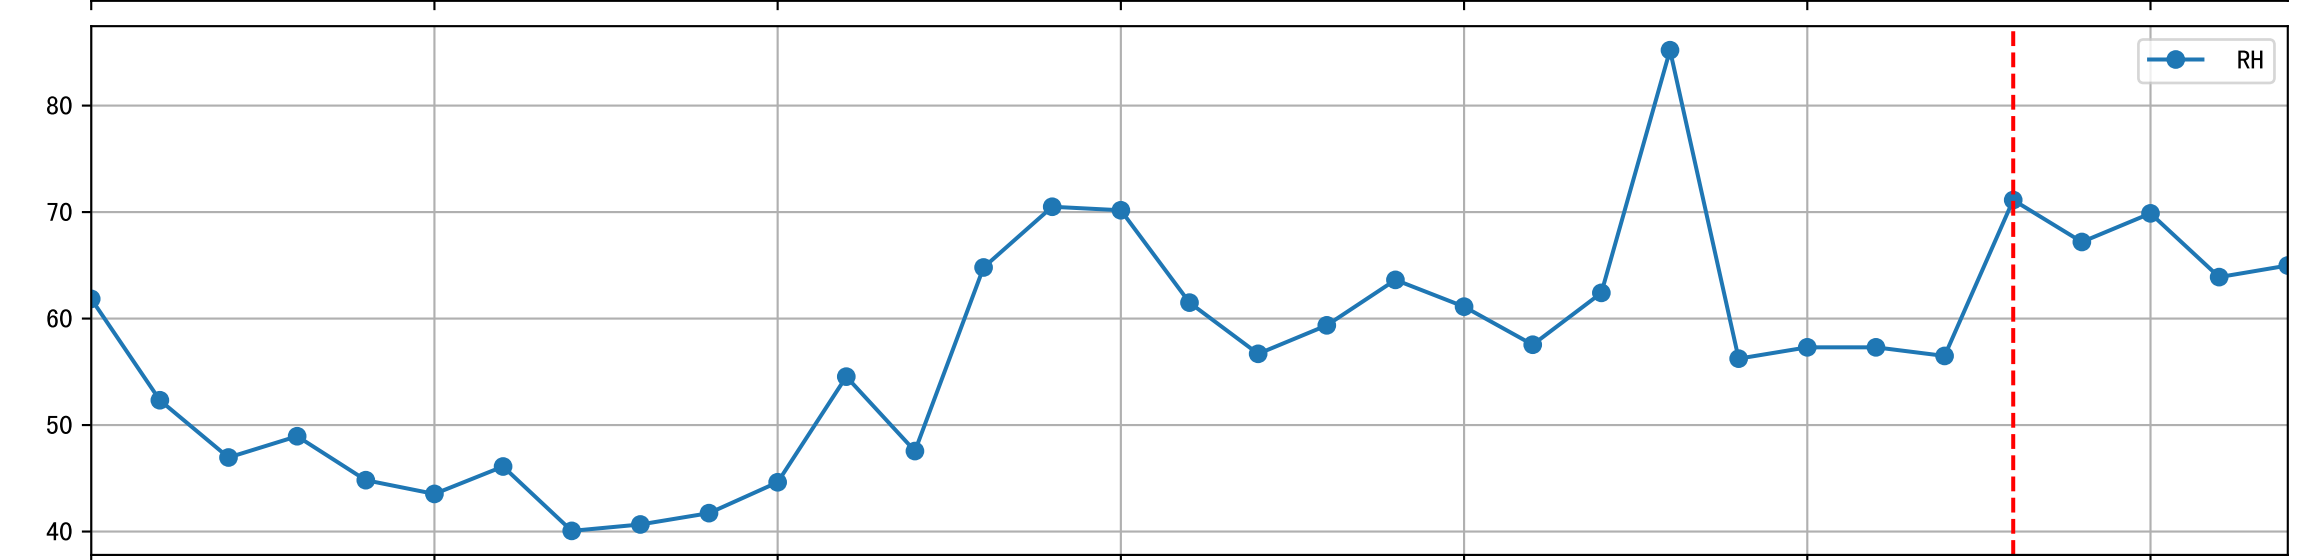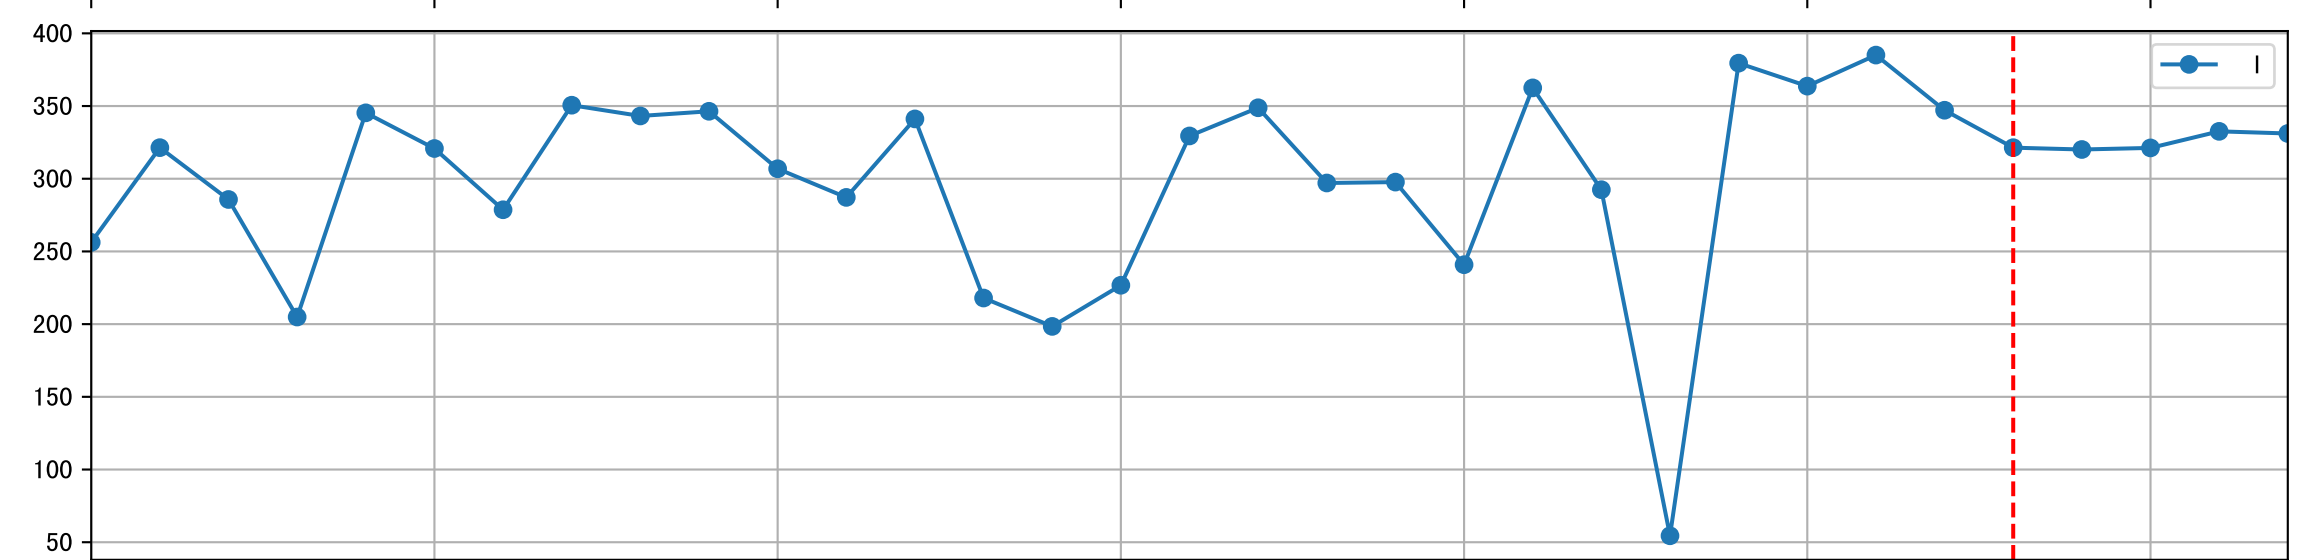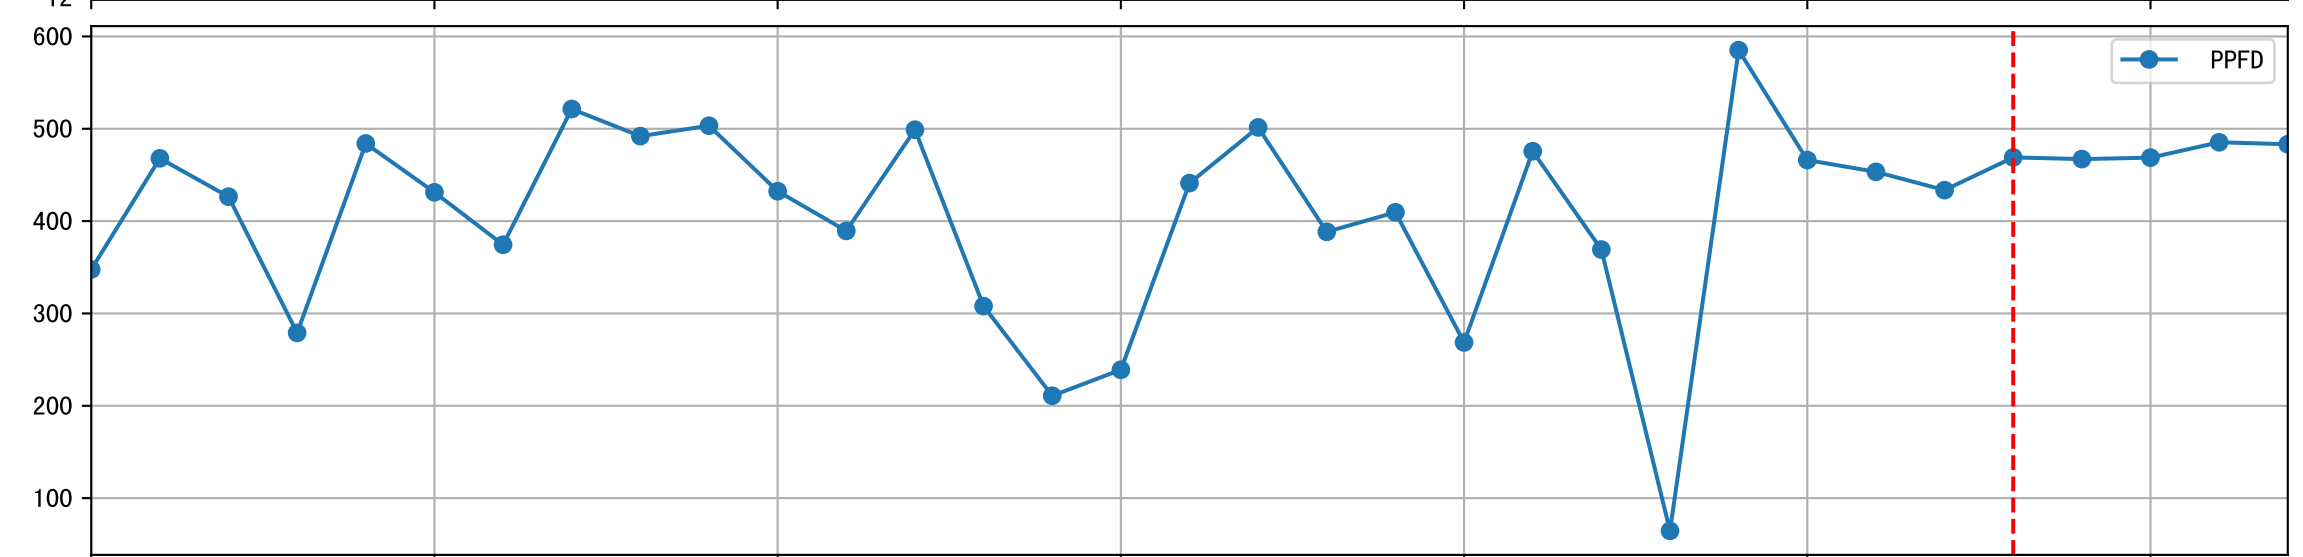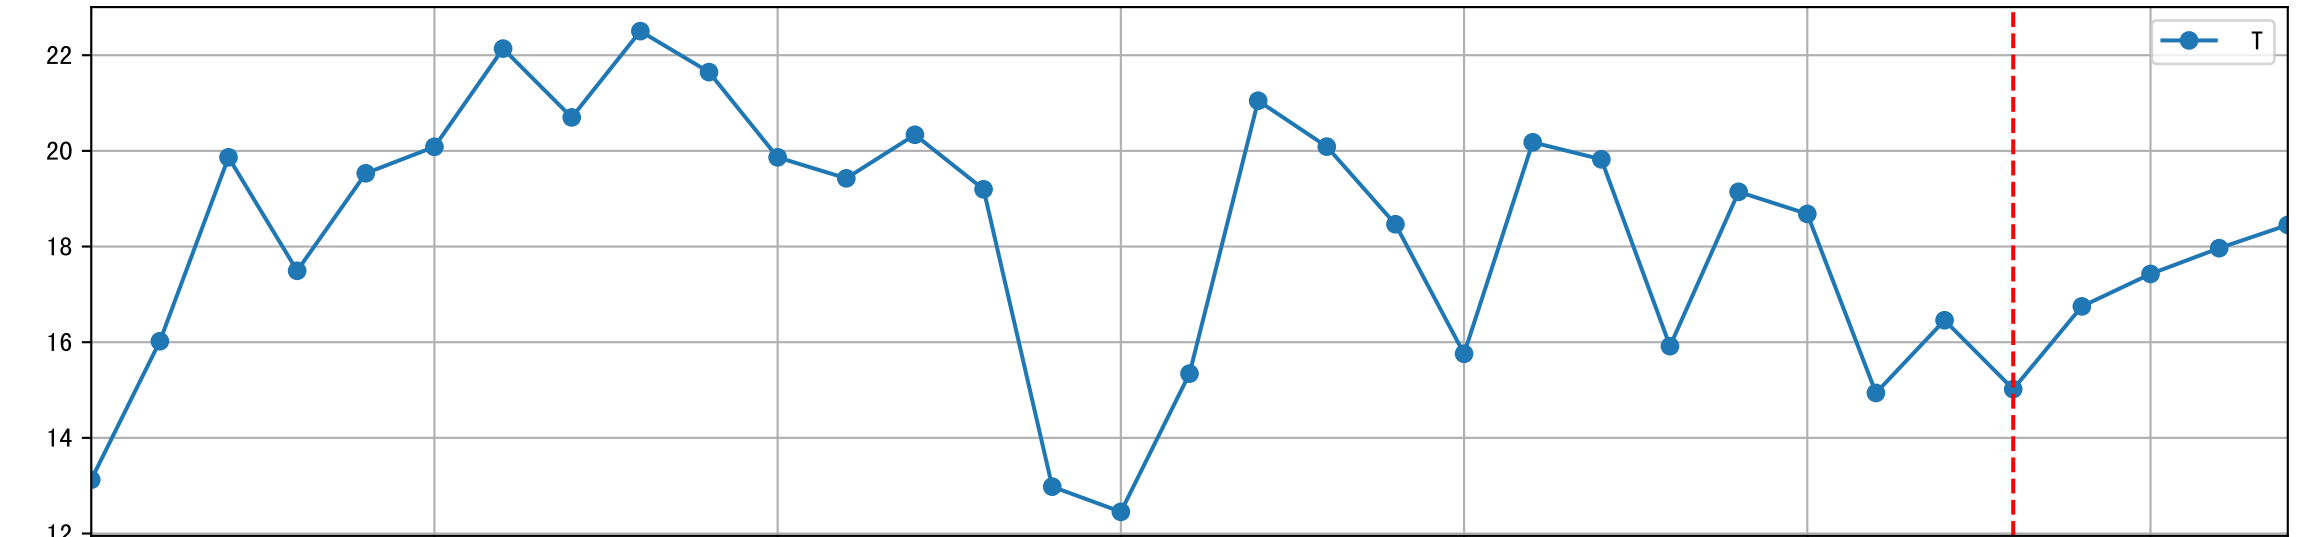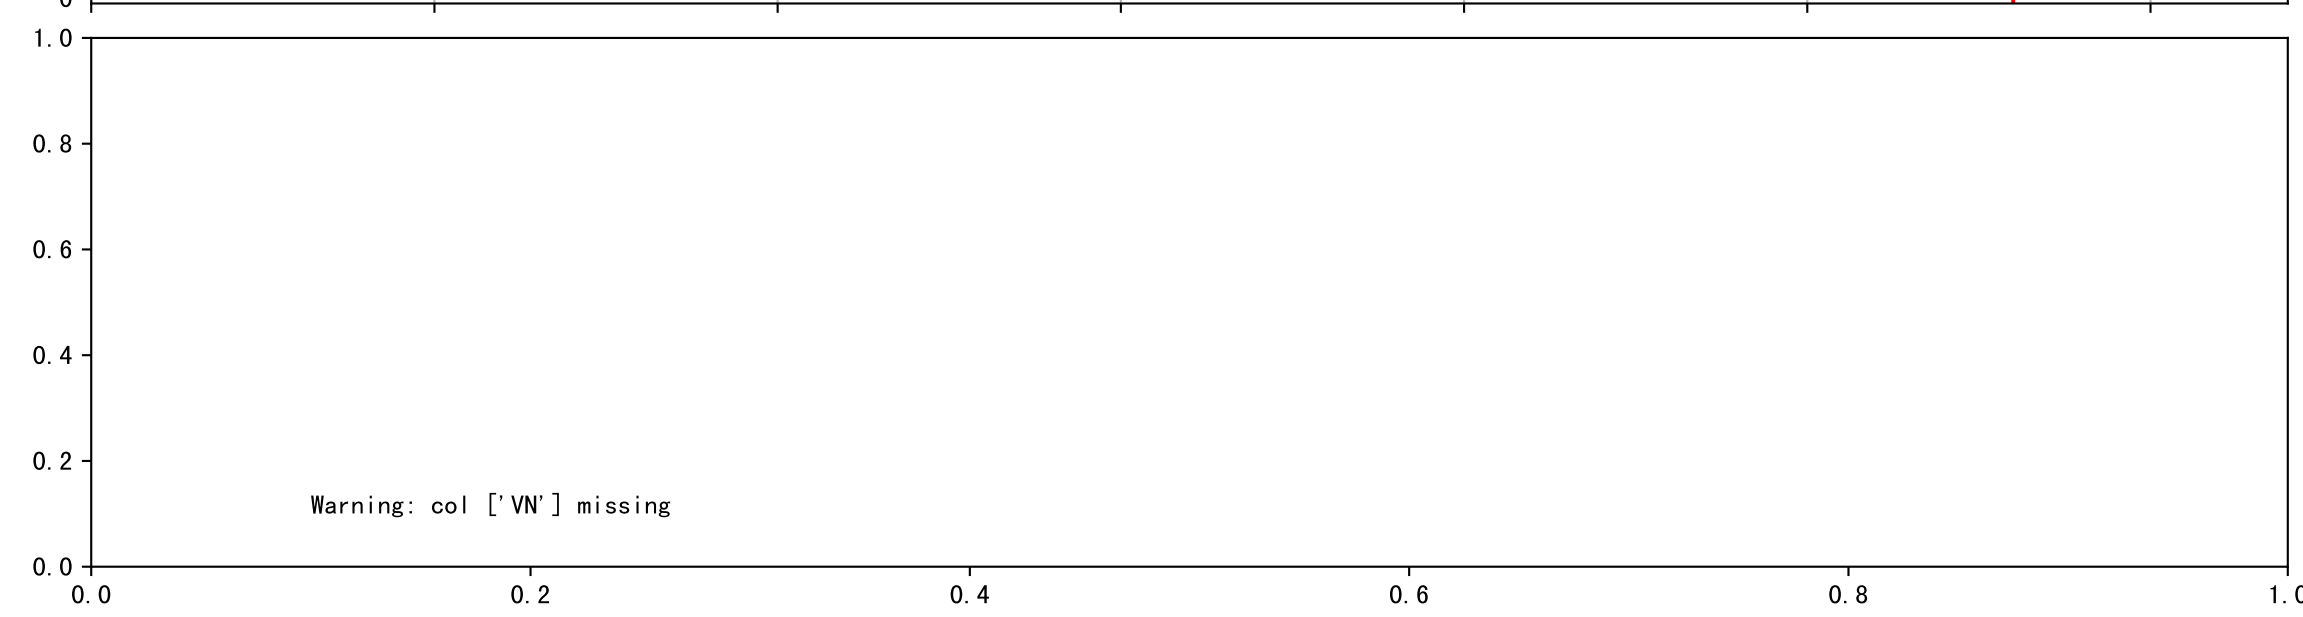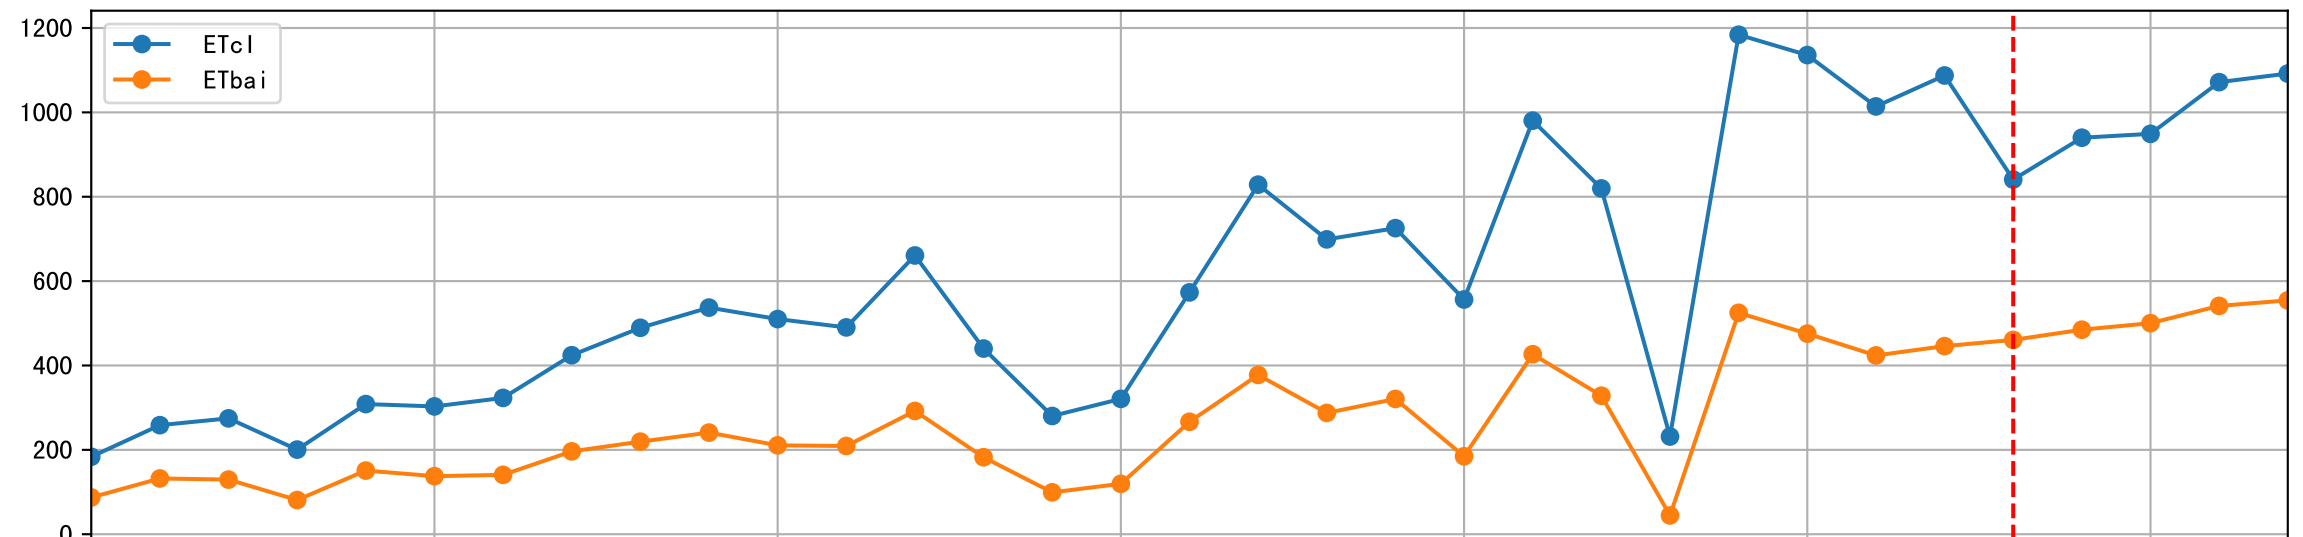

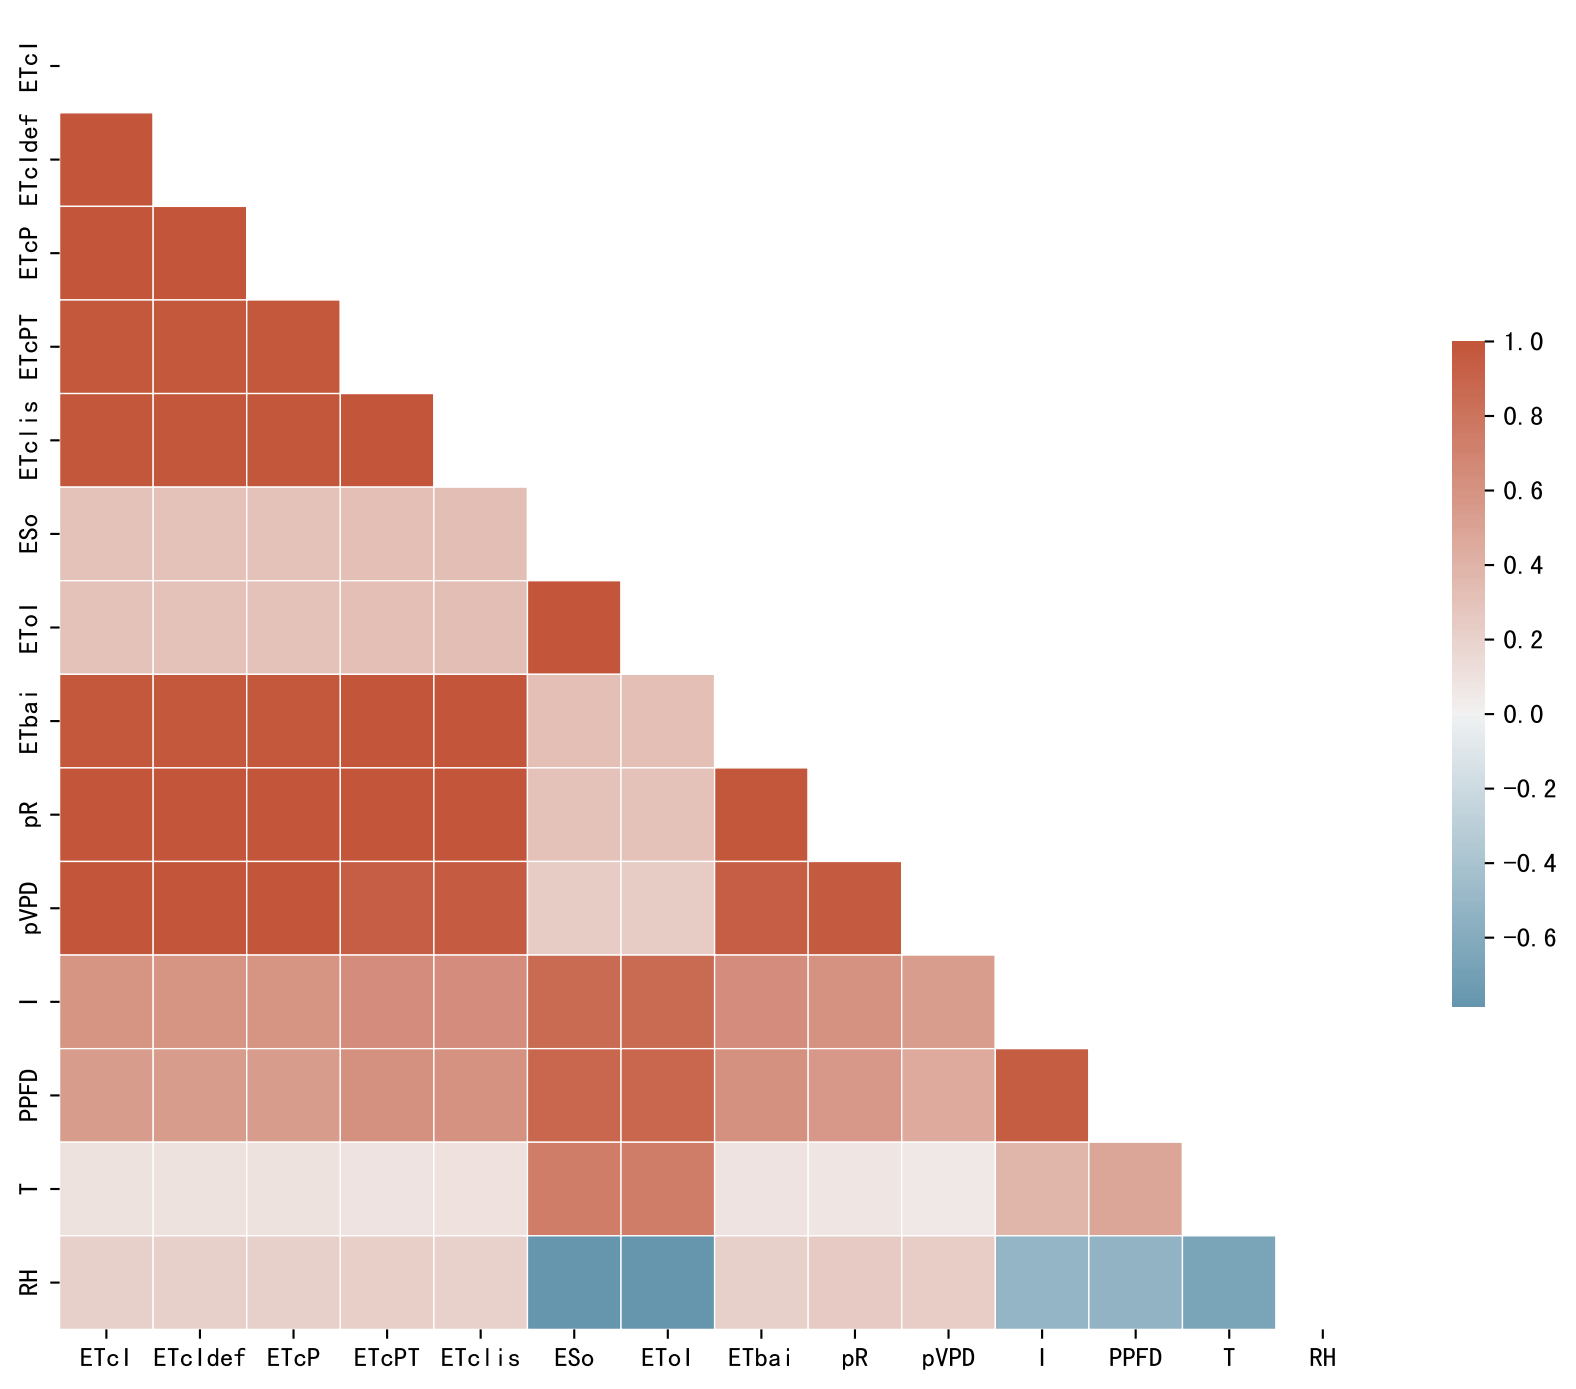


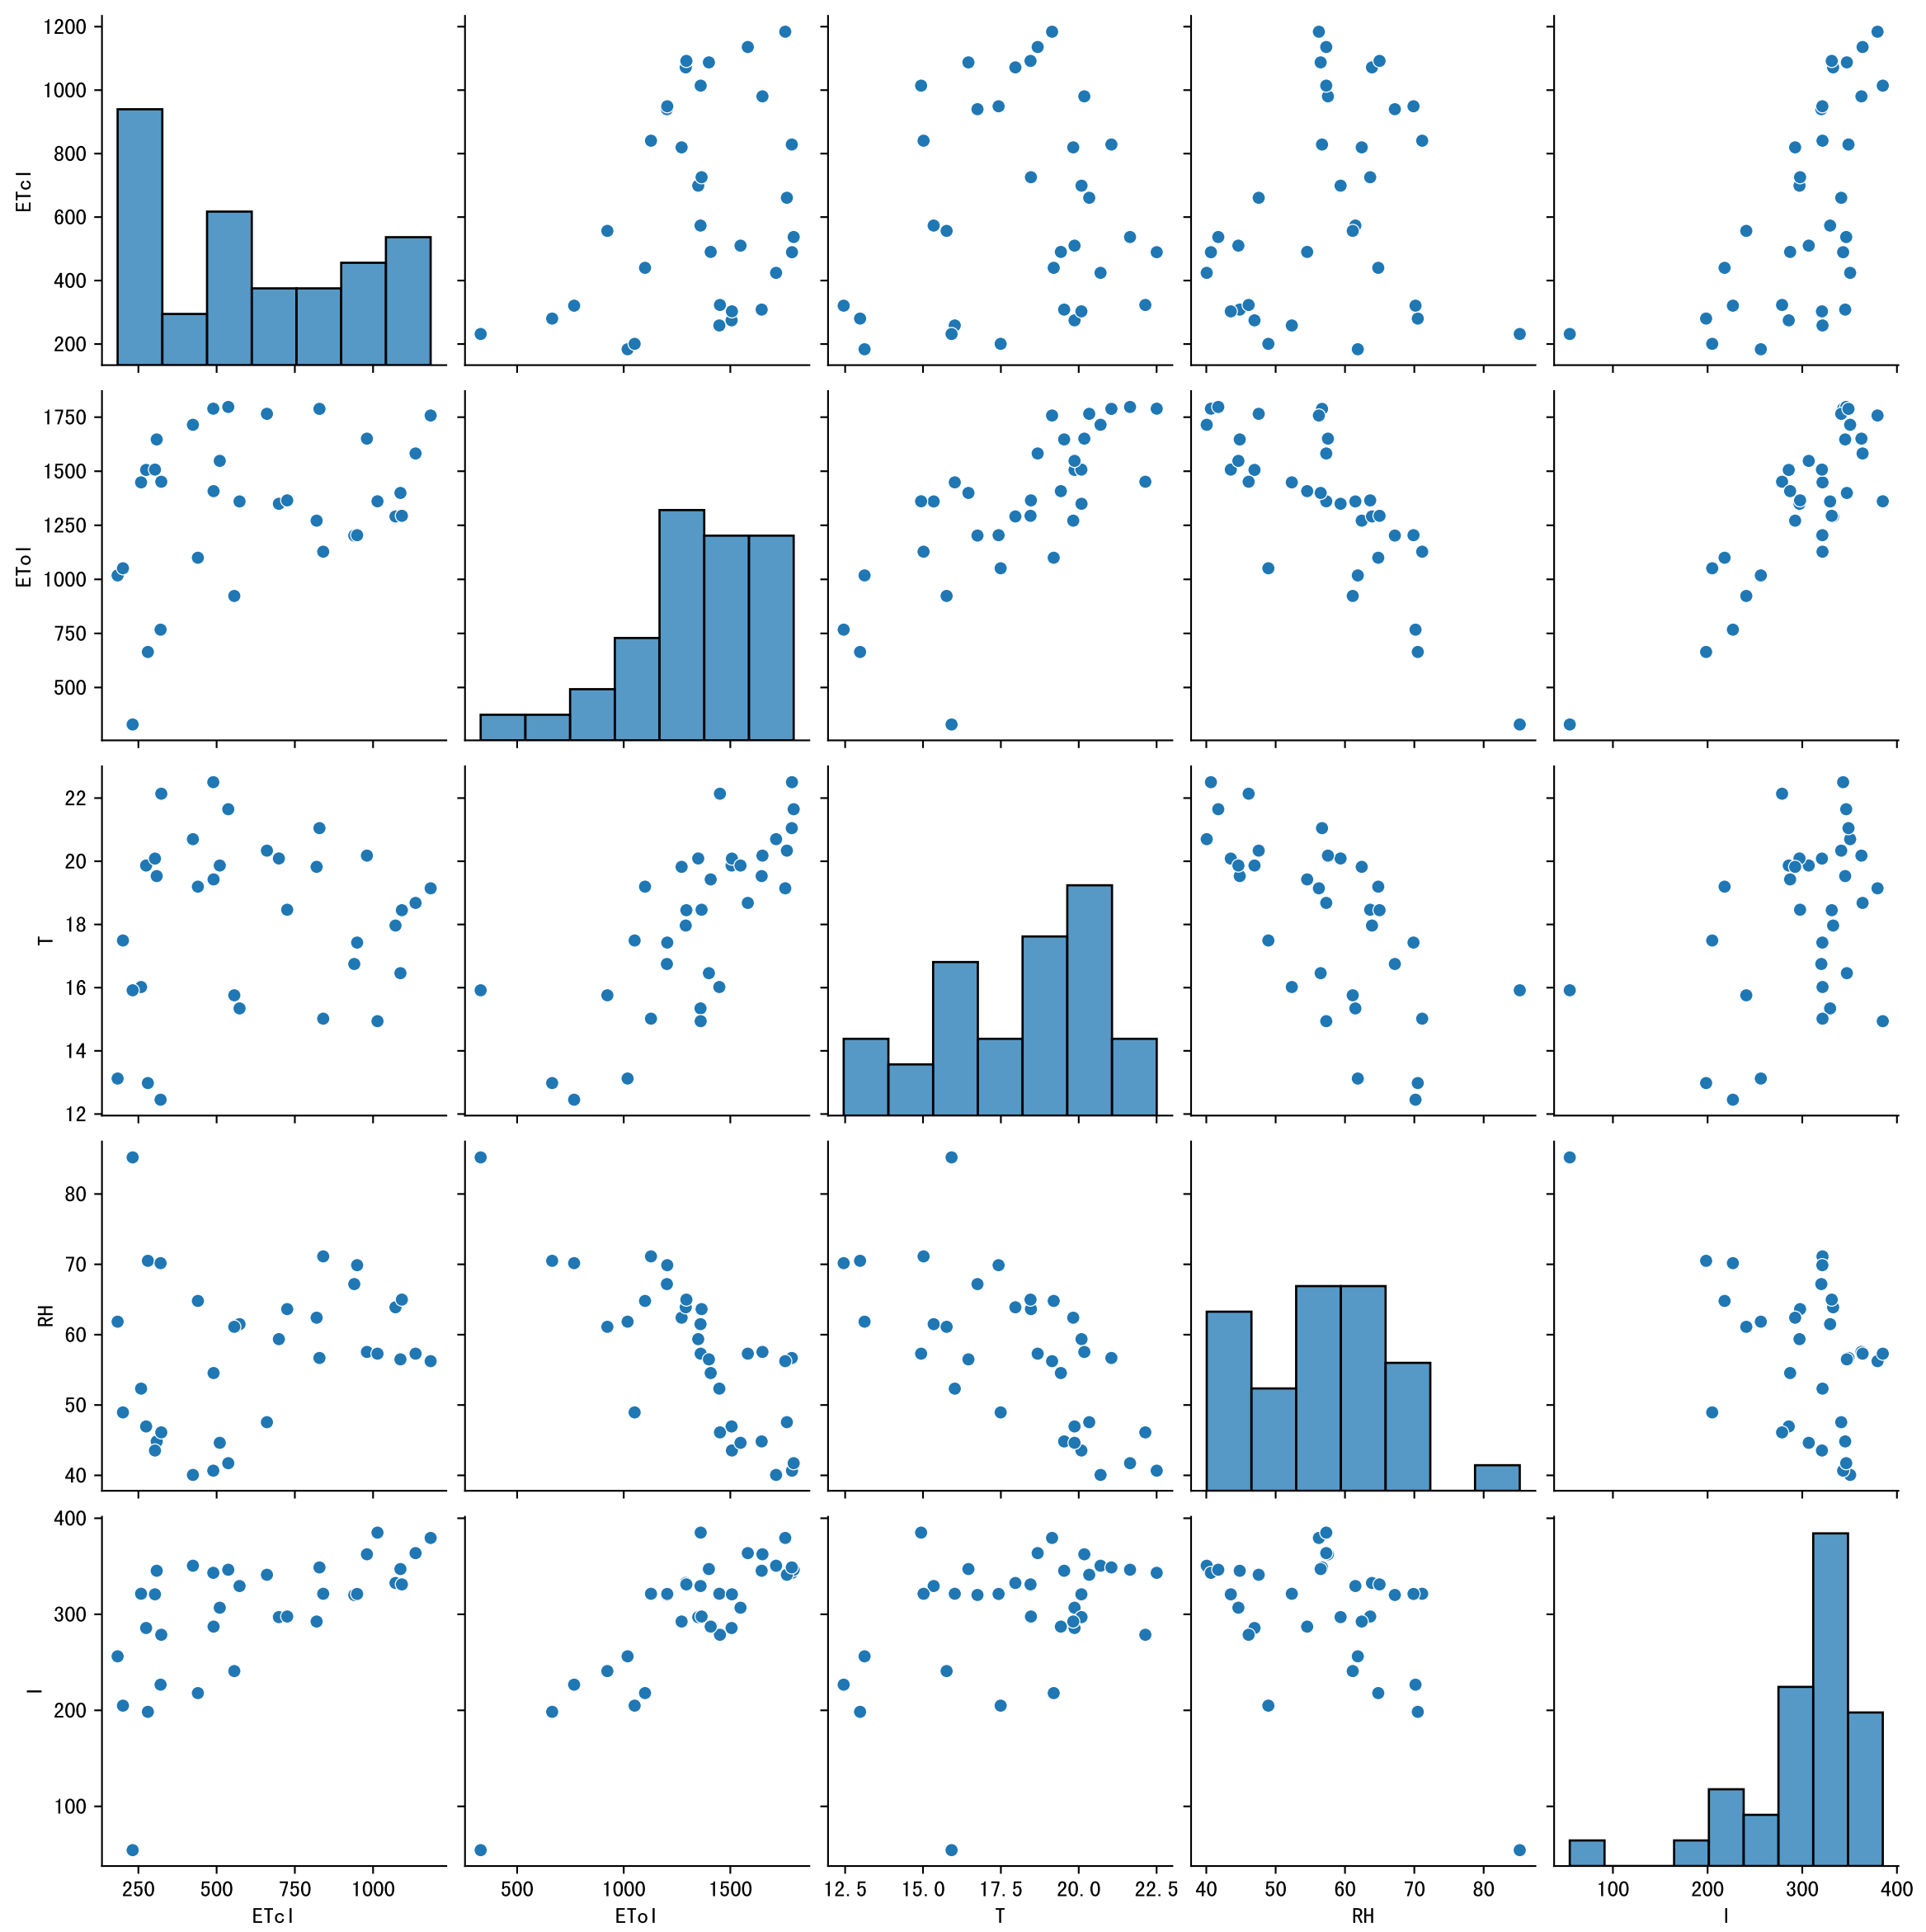


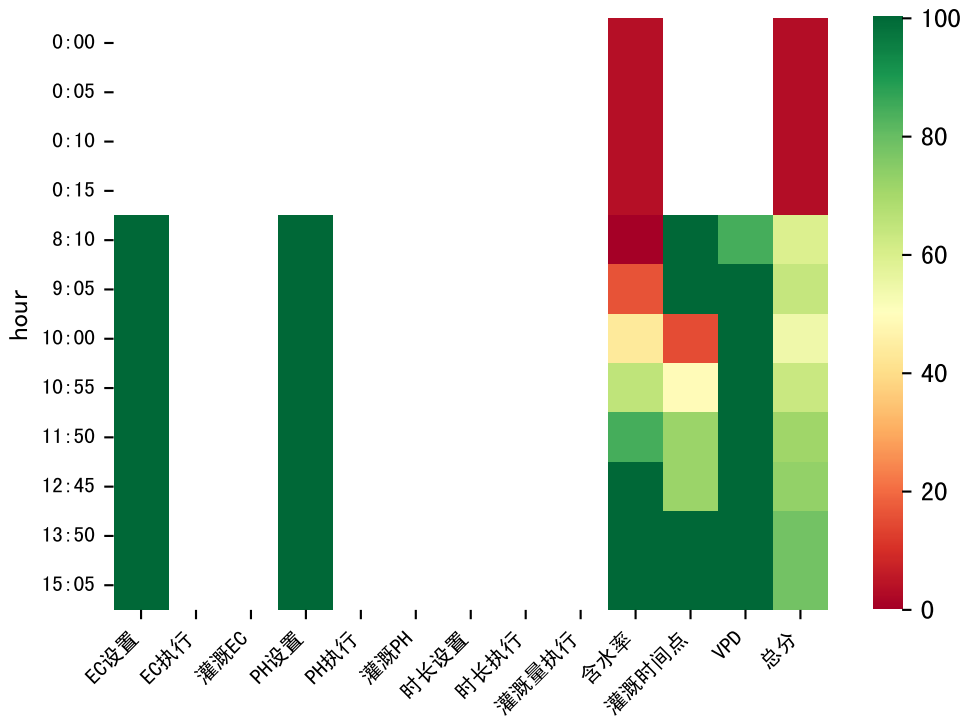

时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	天气	注释
08:10	231	150.0	晴	预期@08:10 未知程序（未用传感器）
09:05	231	150.0	晴	预期@09:05 未知程序（未用传感器）
10:00	231	150.0	晴	预期@10:00 未知程序（未用传感器）
10:55	231	150.0	晴	预期@10:55 未知程序（未用传感器）
11:50	231	150.0	晴	预期@11:50 未知程序（未用传感器）
12:45	231	150.0	晴	预期@12:45 未知程序（未用传感器）
13:50	231	150.0	晴	预期@13:50 未知程序（未用传感器）
15:05	231	150.0	晴	预期@15:05 未知程序（未用传感器）
总计	1848.0 (8次)	1200.0		建议进液EC: 2080.0, PH: 6.5


unusual large postFgEt from yesterday (476), set to 450.0 ml.
昨天进回液EC数据缺失.
昨天灌溉进排液EC/PH值缺失, 可能影响模型决策

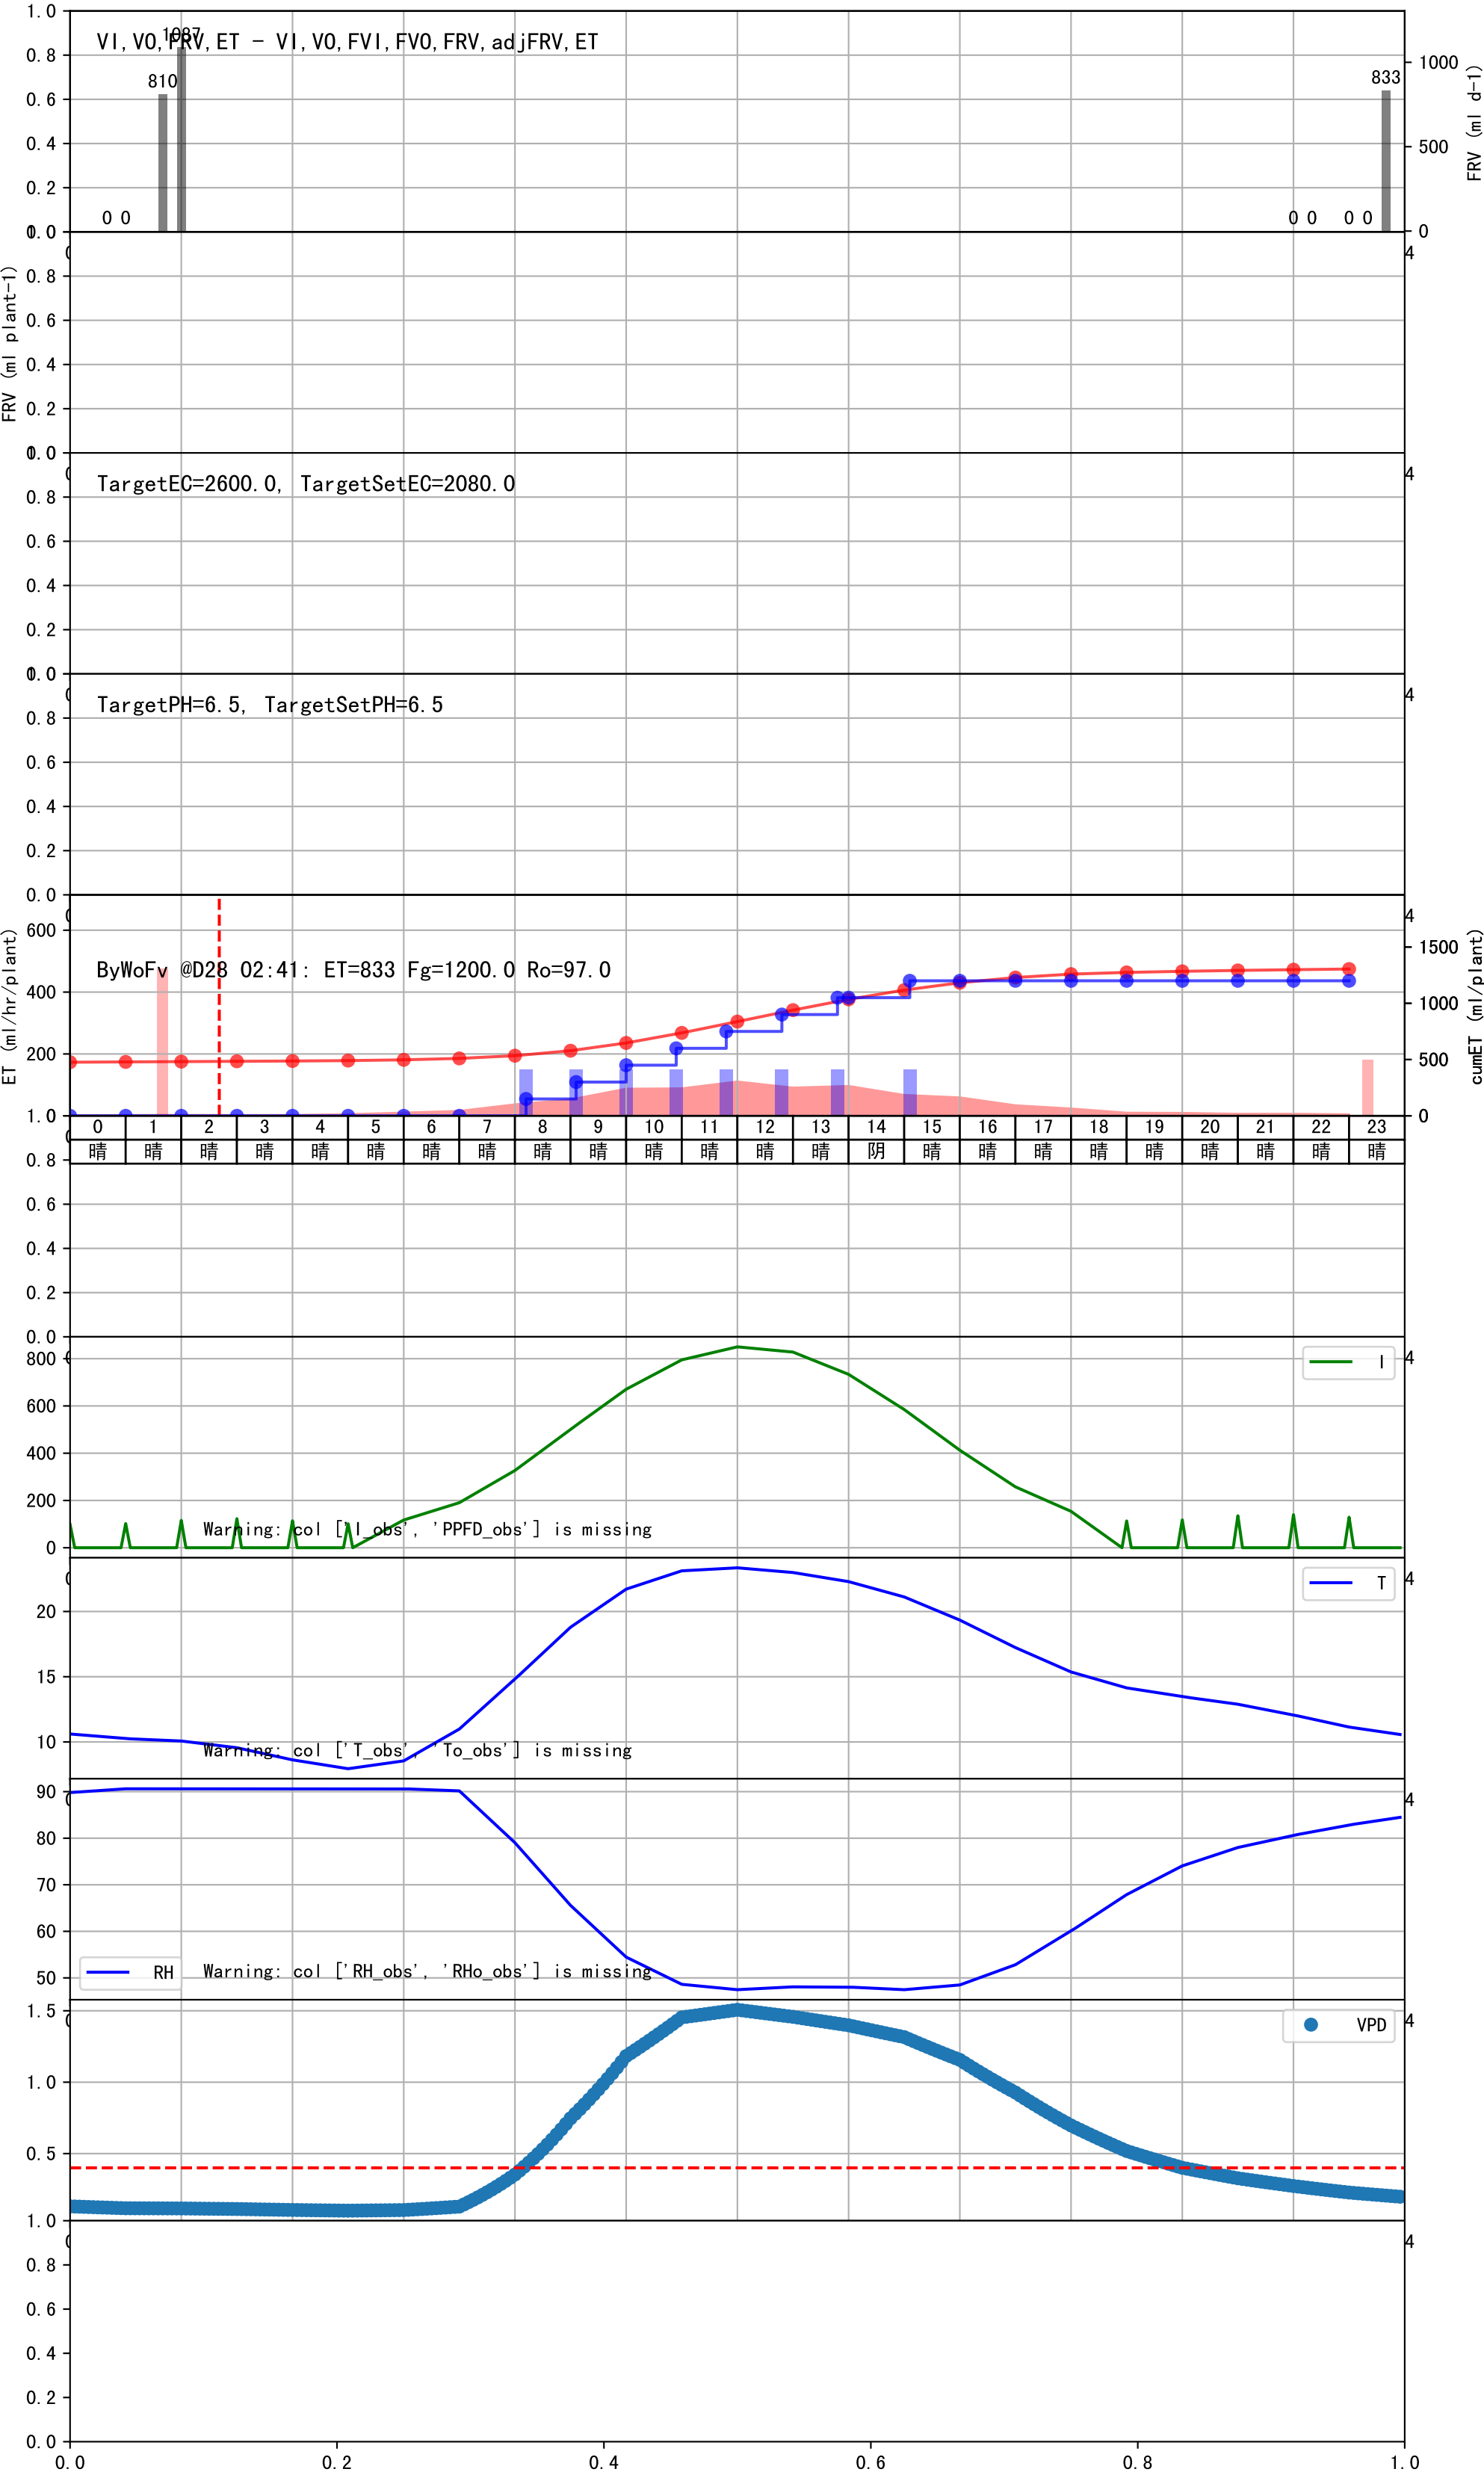


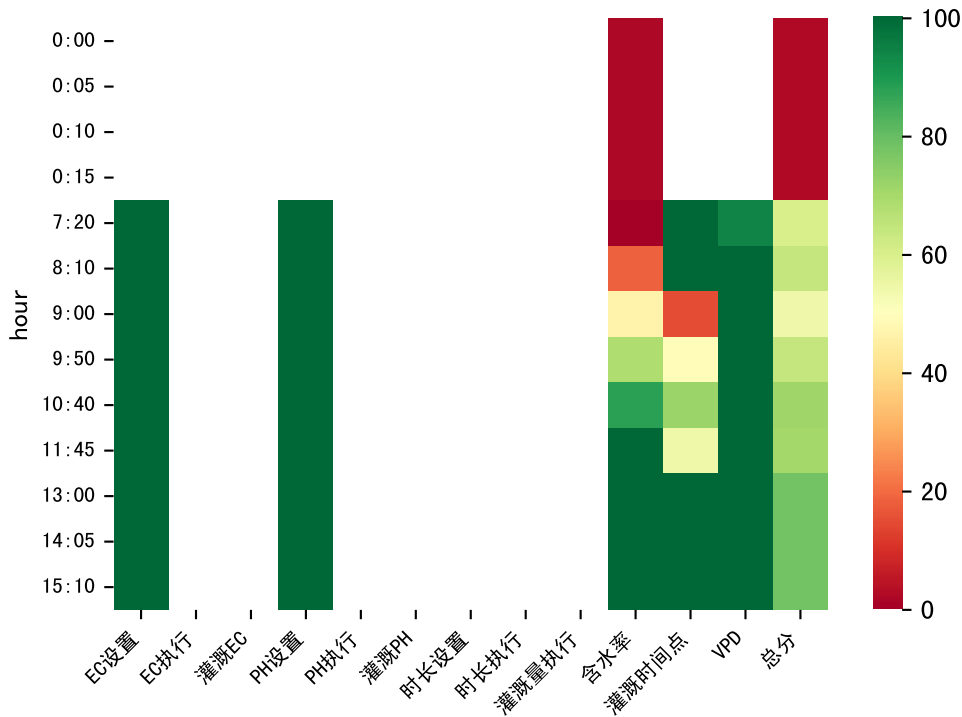


时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	天气	注释
07:20	210	150.0	晴	假设@07:20 手动（未用传感器）
08:10	210	150.0	晴	假设@08:10 手动（未用传感器）
09:00	210	150.0	晴	假设@09:00 手动（未用传感器）
09:50	210	150.0	晴	假设@09:50 手动（未用传感器）
10:40	210	150.0	晴	假设@10:40 手动（未用传感器）
11:45	210	150.0	晴	假设@11:45 手动（未用传感器）
13:00	210	150.0	晴	假设@13:00 手动（未用传感器）
14:05	210	150.0	晴	假设@14:05 手动（未用传感器）
15:10	210	150.0	晴	假设@15:10 手动（未用传感器）
总计	1890.0（9次）	1350.0		建议进液EC：2080.0， PH：6.5

昨天进回液EC数据缺失。
昨天灌溉进排液EC/PH值缺失，可能影响模型决策

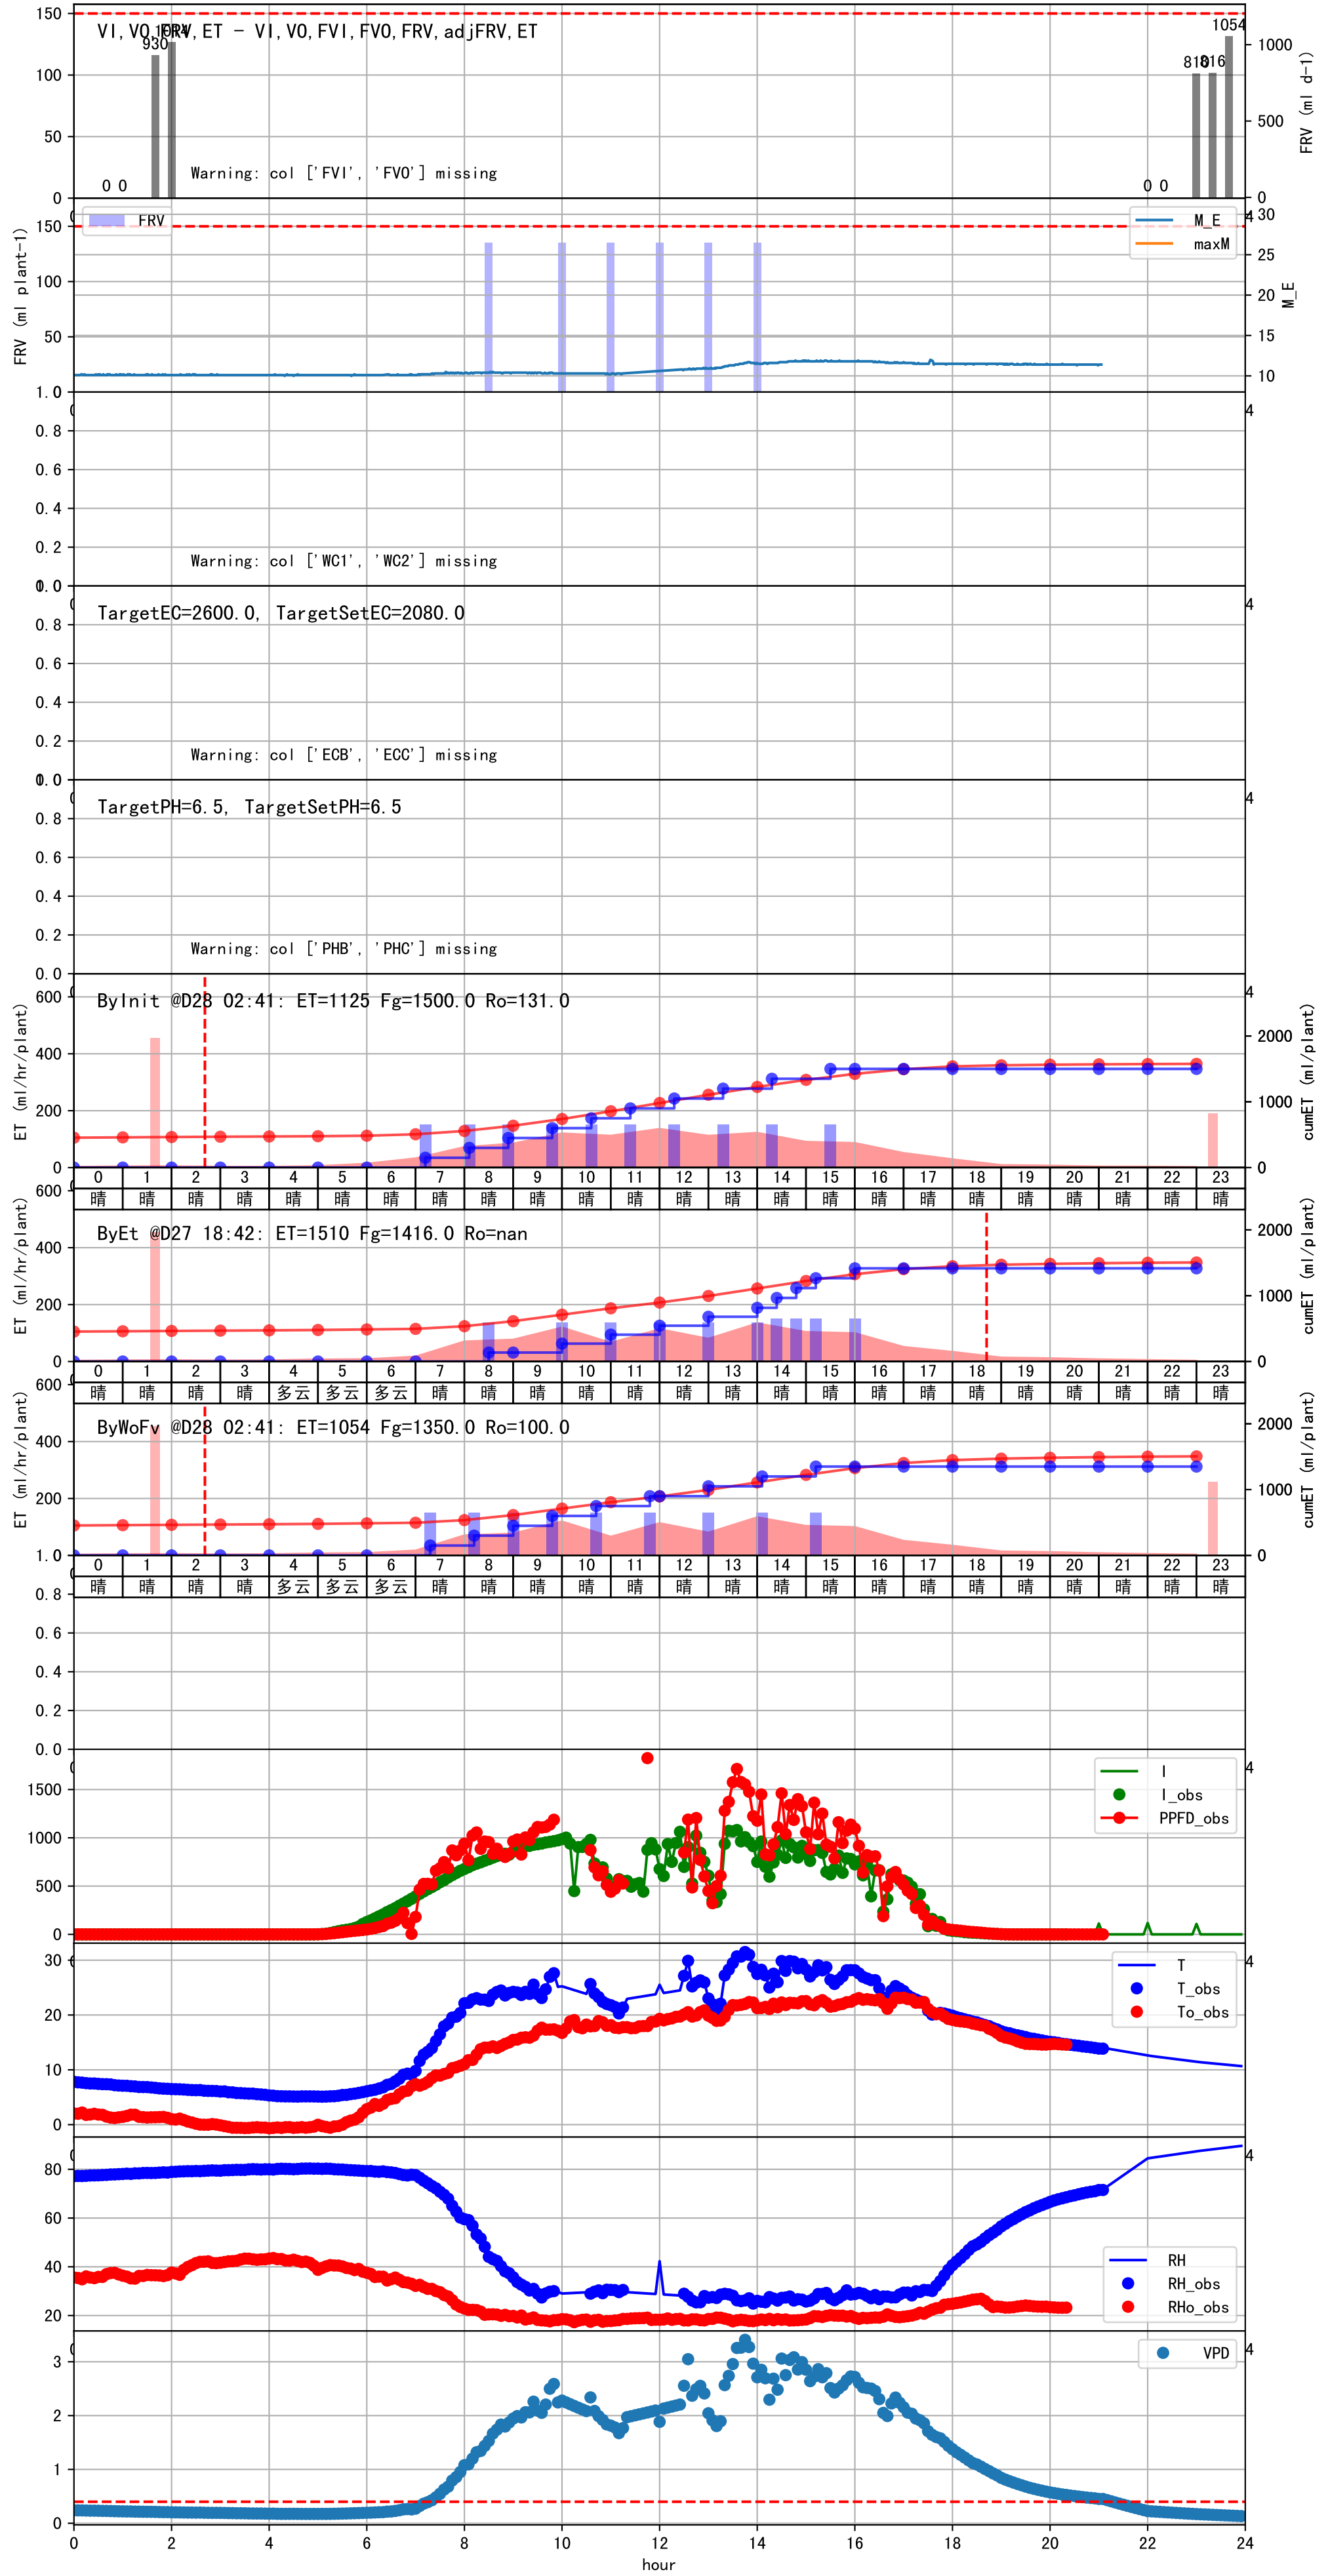


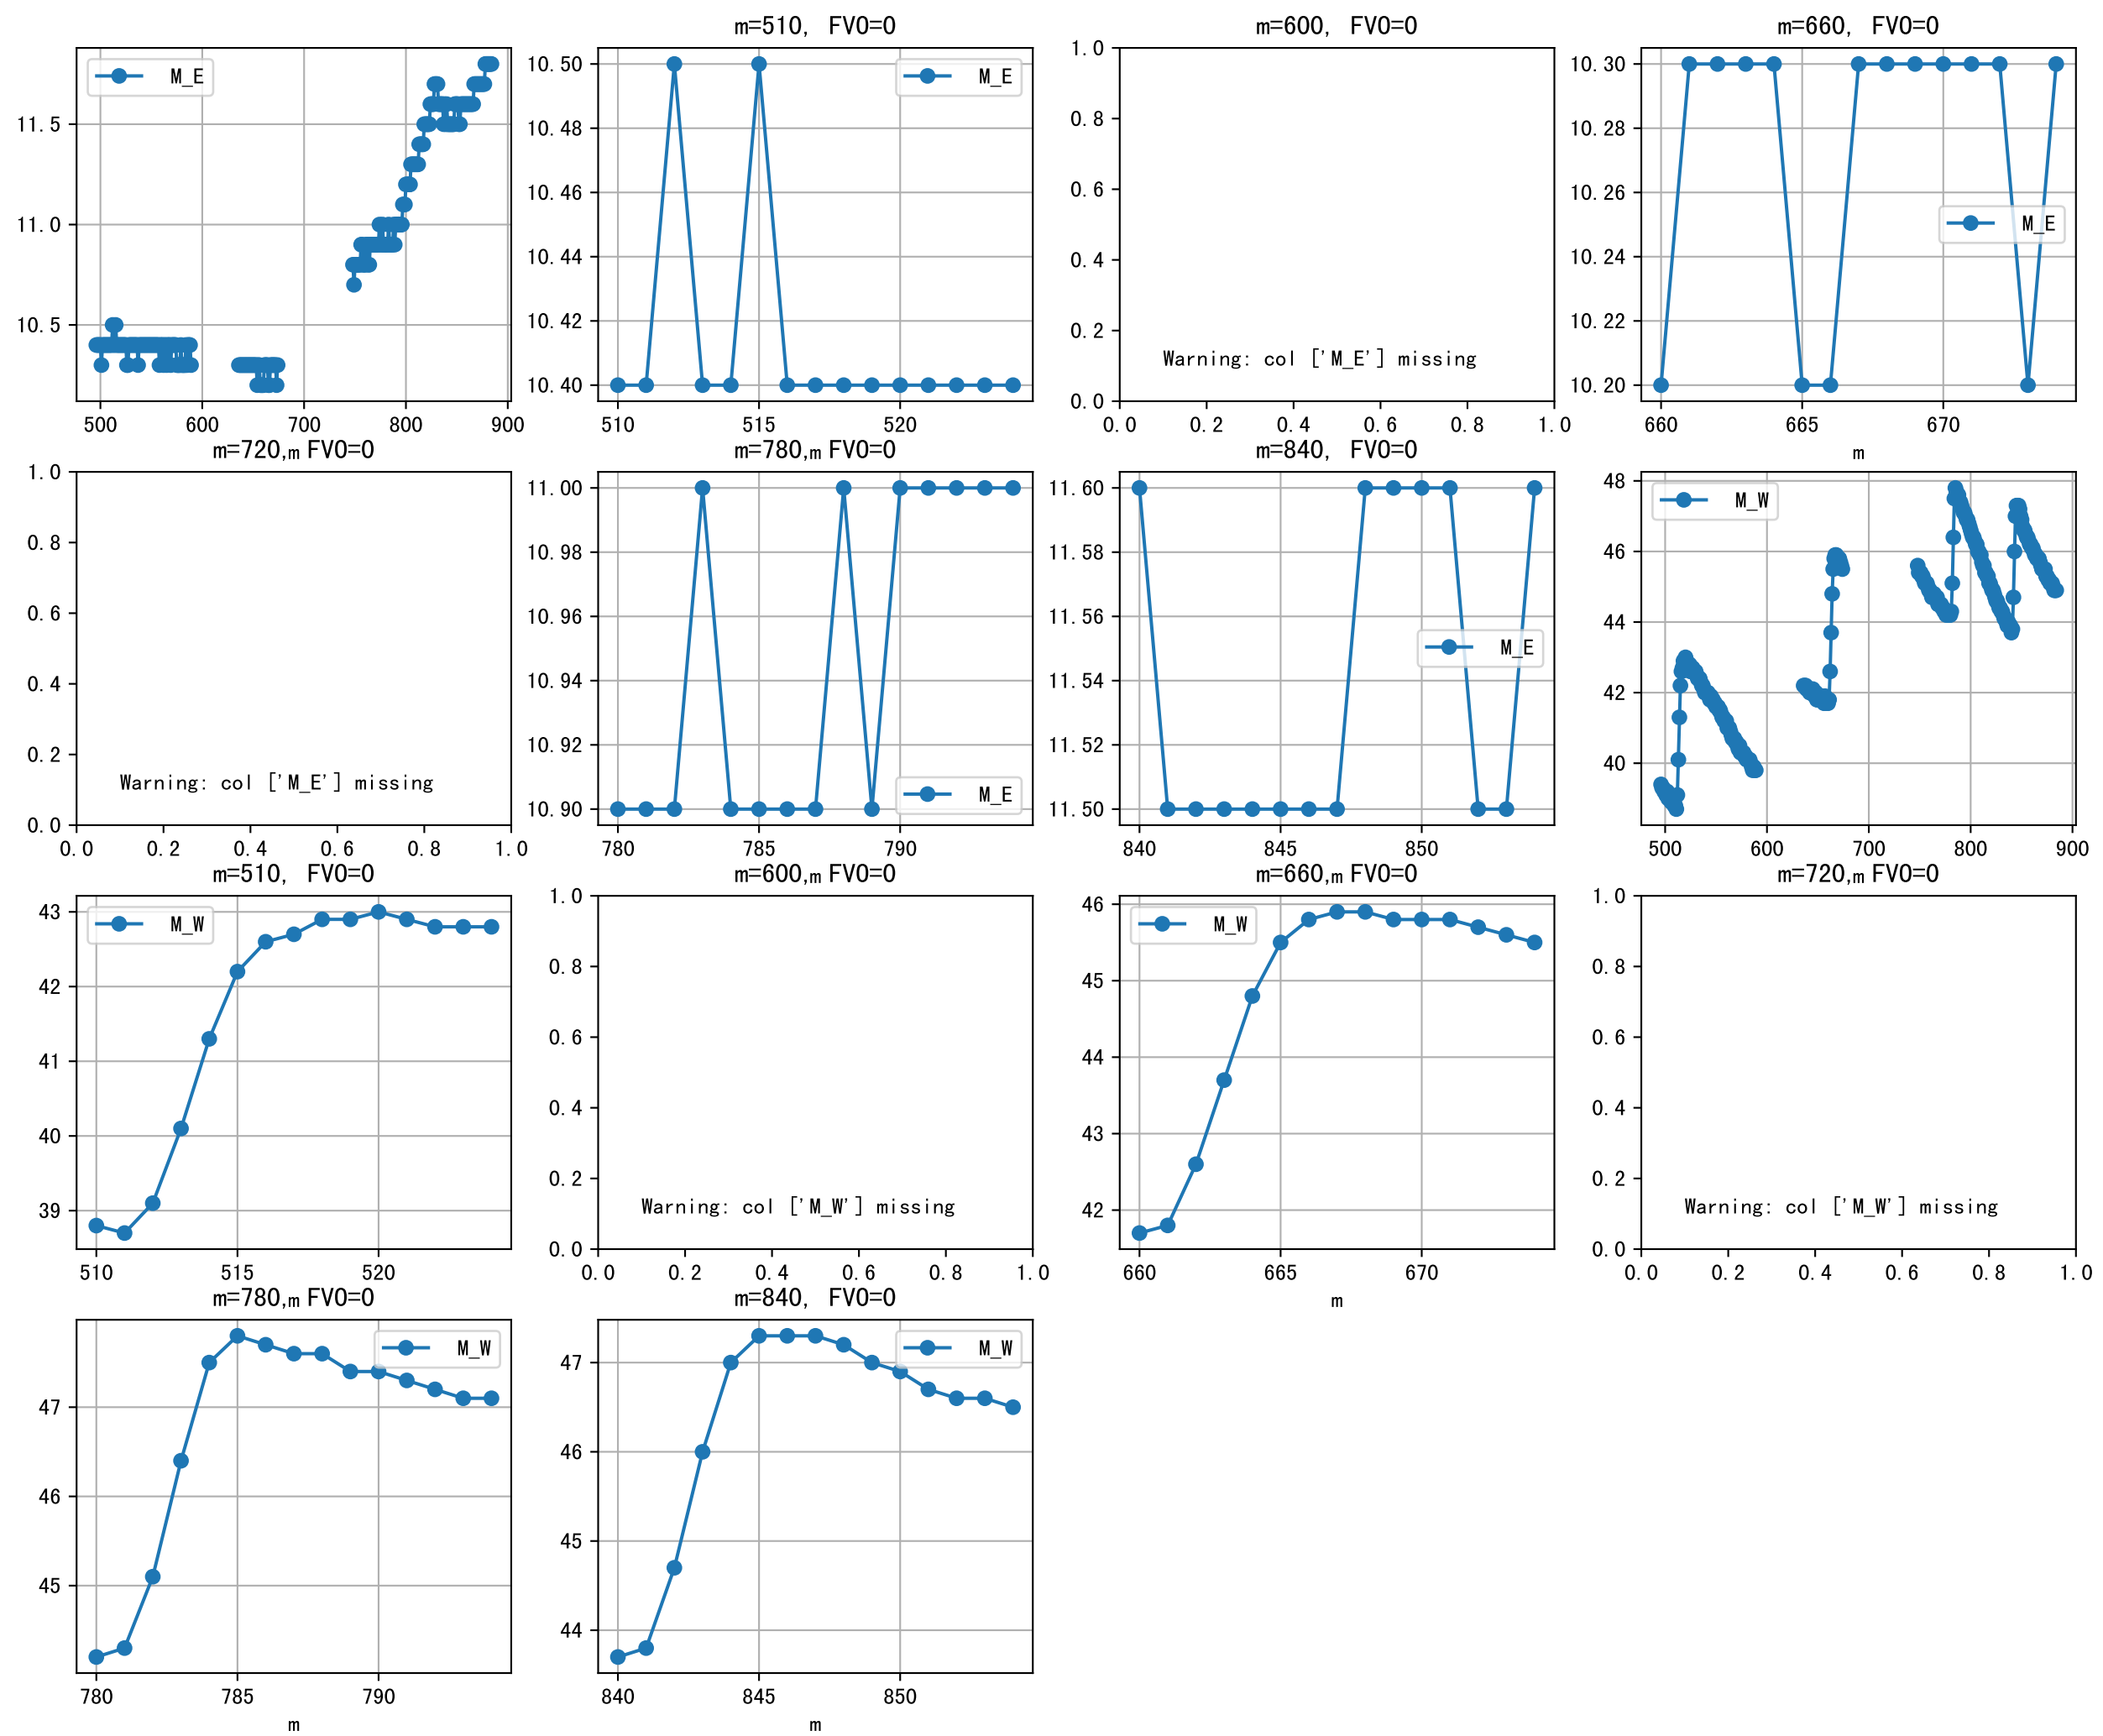


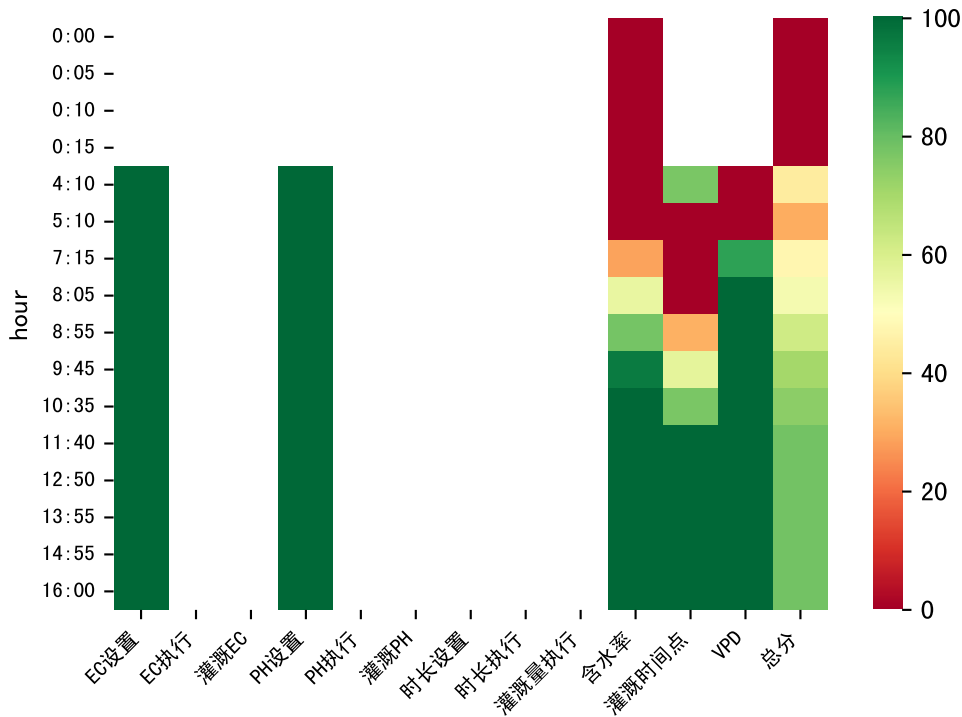


时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	天气	注释
04:10	240	130.0	晴	假设@04:10 手动（未用传感器）
05:10	240	130.0	晴	假设@05:10 手动（未用传感器）
07:15	240	130.0	晴	假设@07:15 手动（未用传感器）
08:05	240	130.0	晴	假设@08:05 手动（未用传感器）
08:55	240	130.0	晴	假设@08:55 手动（未用传感器）
09:45	240	130.0	晴	假设@09:45 手动（未用传感器）
10:35	240	130.0	晴	假设@10:35 手动（未用传感器）
11:40	240	130.0	晴	假设@11:40 手动（未用传感器）
12:50	240	130.0	晴	假设@12:50 手动（未用传感器）
13:55	240	130.0	晴	假设@13:55 手动（未用传感器）
14:55	240	130.0	晴	假设@14:55 手动（未用传感器）
16:00	240	130.0	晴	假设@16:00 手动（未用传感器）
总计	2880.0（12次）	1560.0		建议进液EC：2080.0， PH：6.5

上次灌溉时长(240)与预期(200.0)不符，可能由于多阀同灌按参考区灌溉
默认实际灌溉156.0 ml.
昨天进回液EC数据缺失.
昨天灌溉进排液EC/PH值缺失，可能影响模型决策

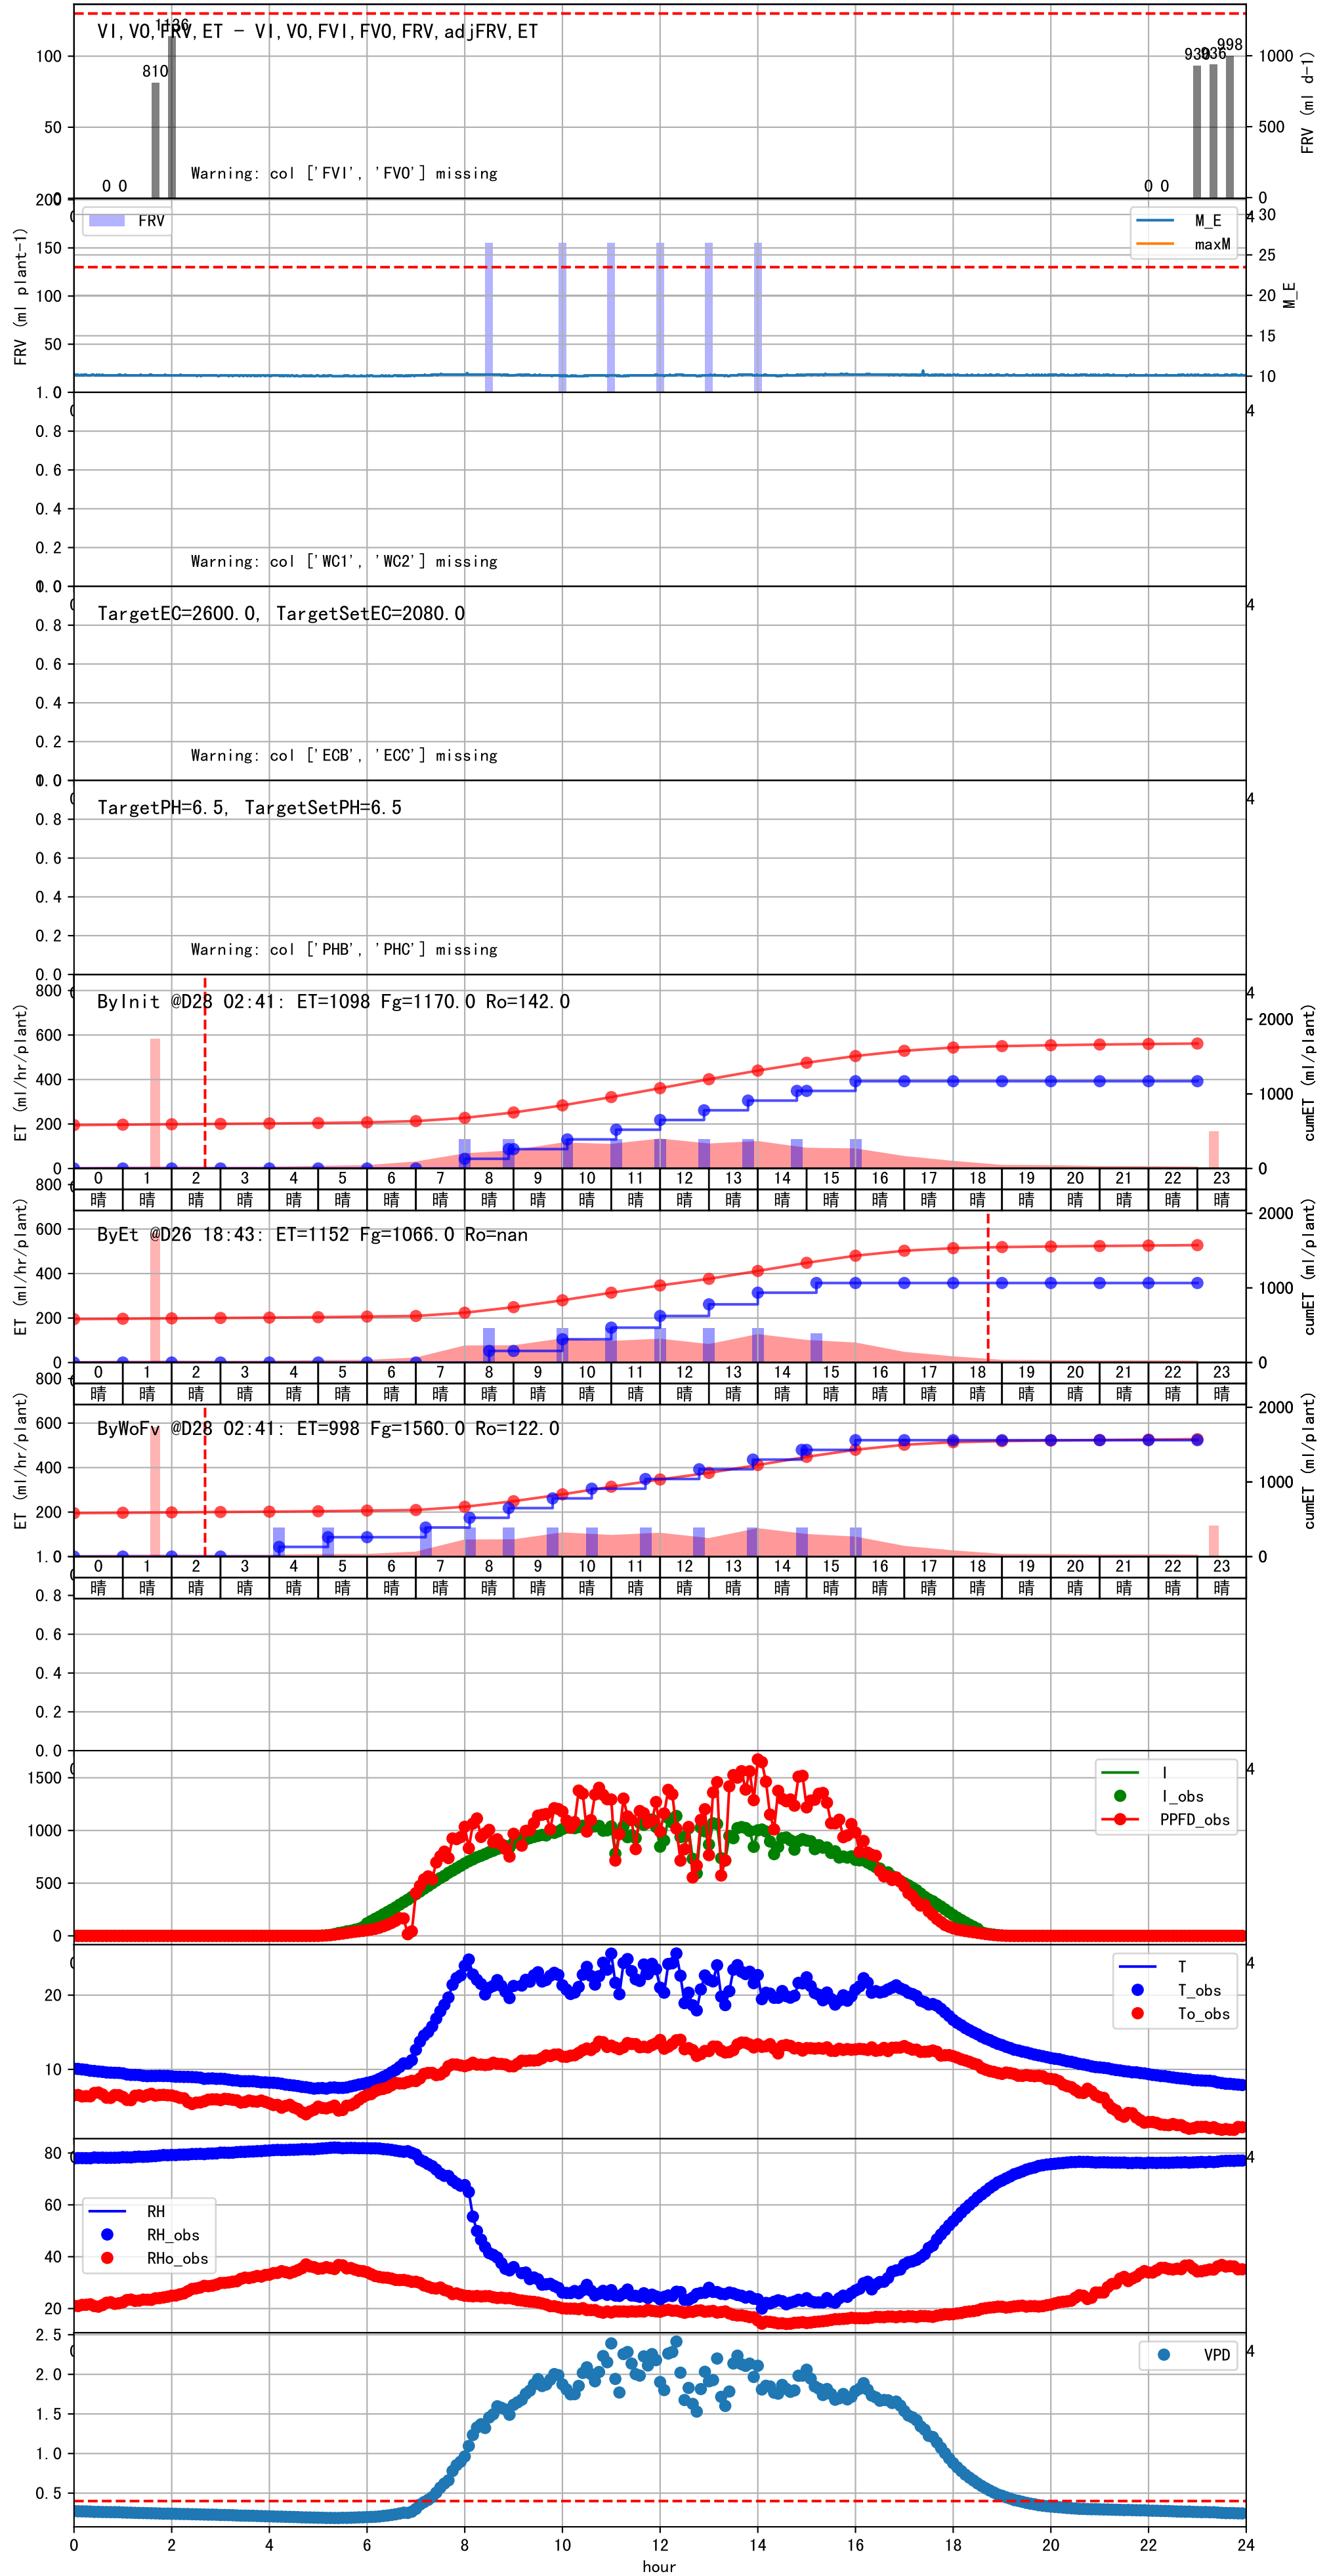


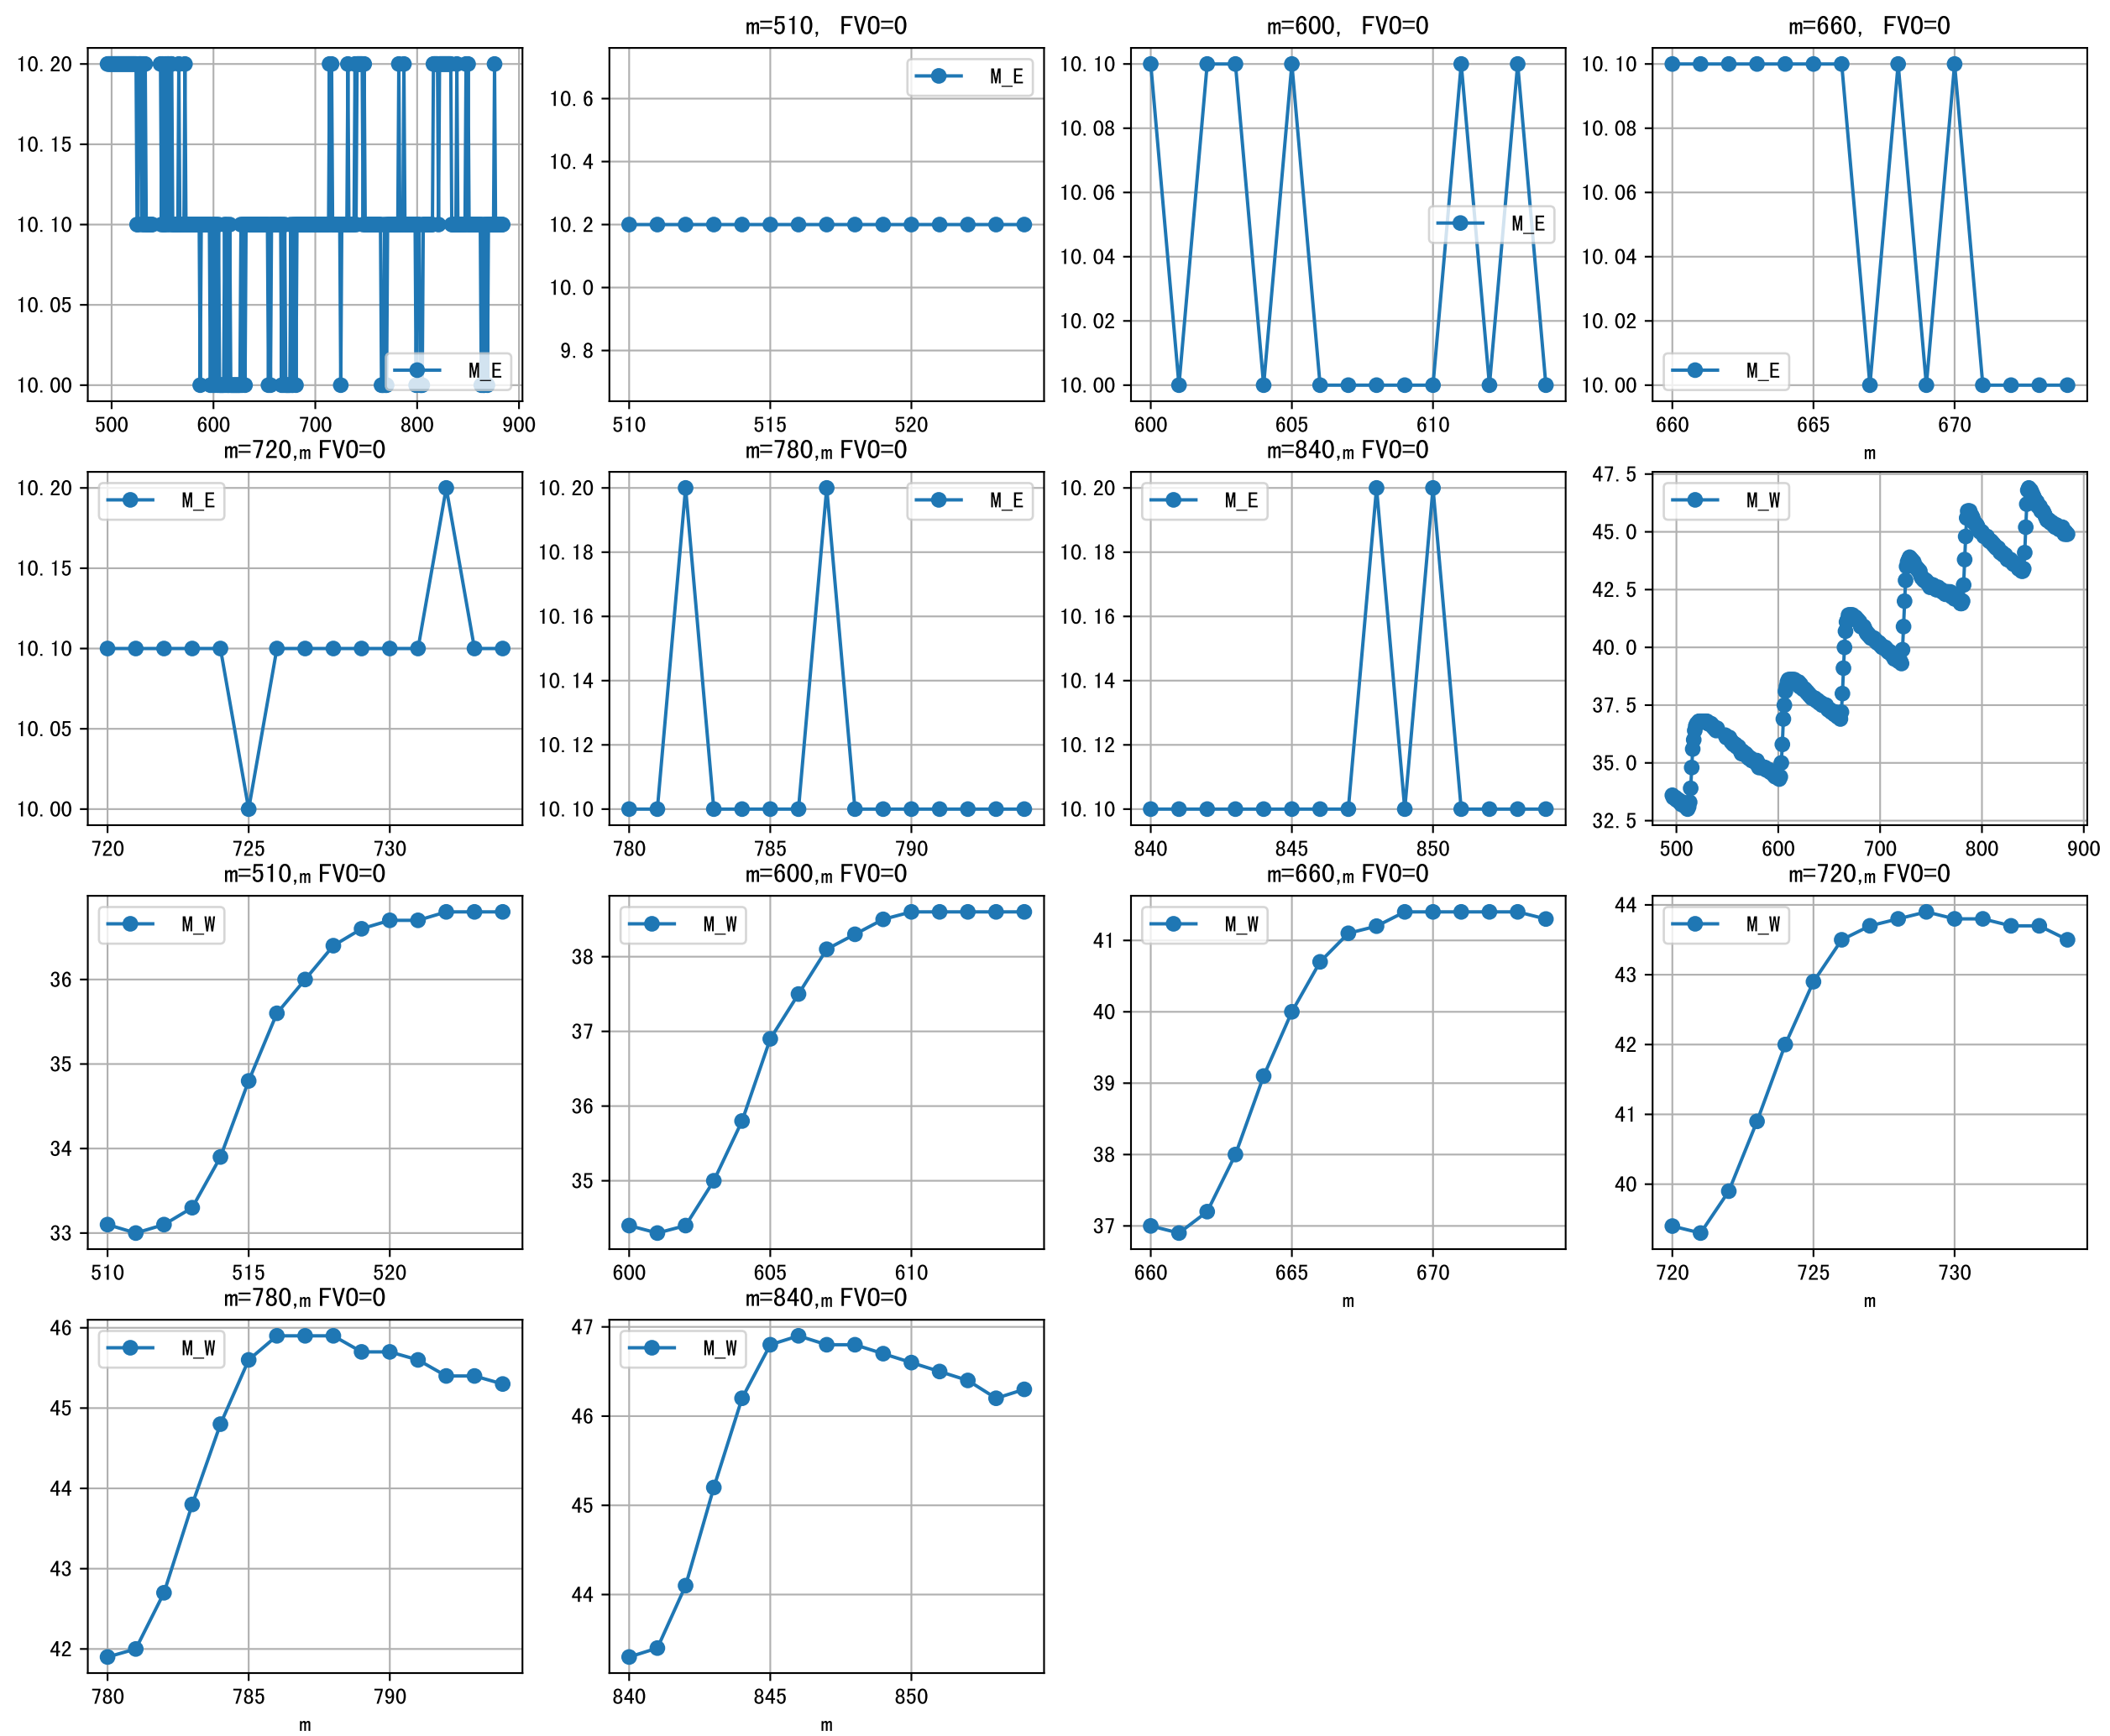


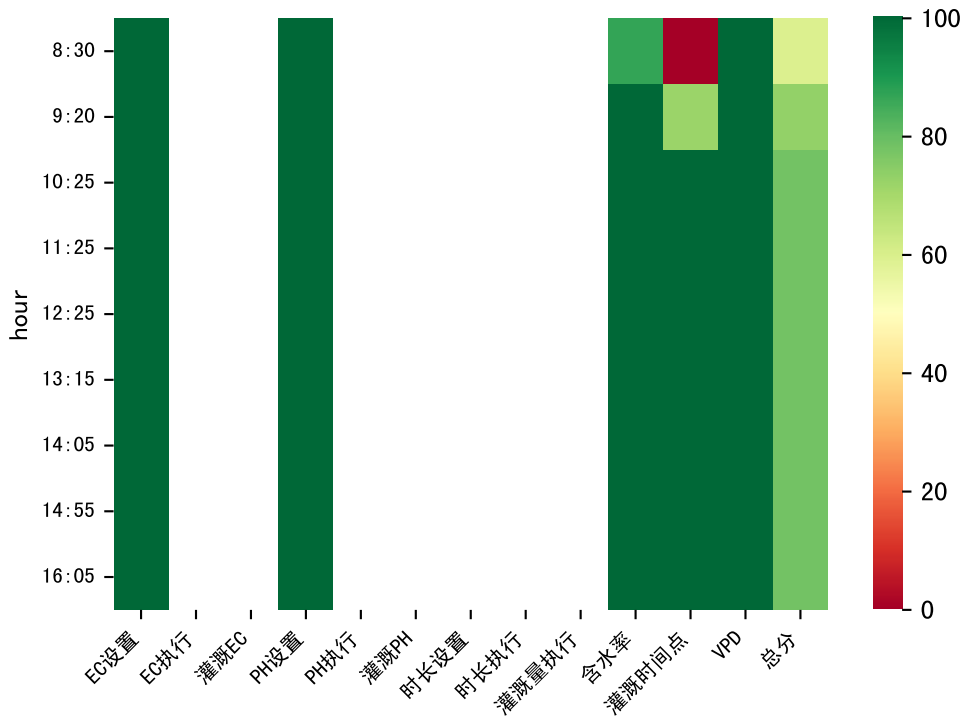


时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	天气	注释
08:30	210	130.0	晴	假设@08:30 手动（未用传感器）
09:20	210	130.0	晴	假设@09:20 手动（未用传感器）
10:25	210	130.0	晴	假设@10:25 手动（未用传感器）
11:25	210	130.0	晴	假设@11:25 手动（未用传感器）
12:25	210	130.0	晴	假设@12:25 手动（未用传感器）
13:15	210	130.0	晴	假设@13:15 手动（未用传感器）
14:05	210	130.0	晴	假设@14:05 手动（未用传感器）
14:55	210	130.0	晴	假设@14:55 手动（未用传感器）
16:05	210	130.0	晴	假设@16:05 手动（未用传感器）
总计	1890.0（9次）	1170.0		建议进液EC：1900.0， PH：6.5

昨天进回液EC数据缺失。
昨天灌溉进排液EC/PH值缺失，可能影响模型决策

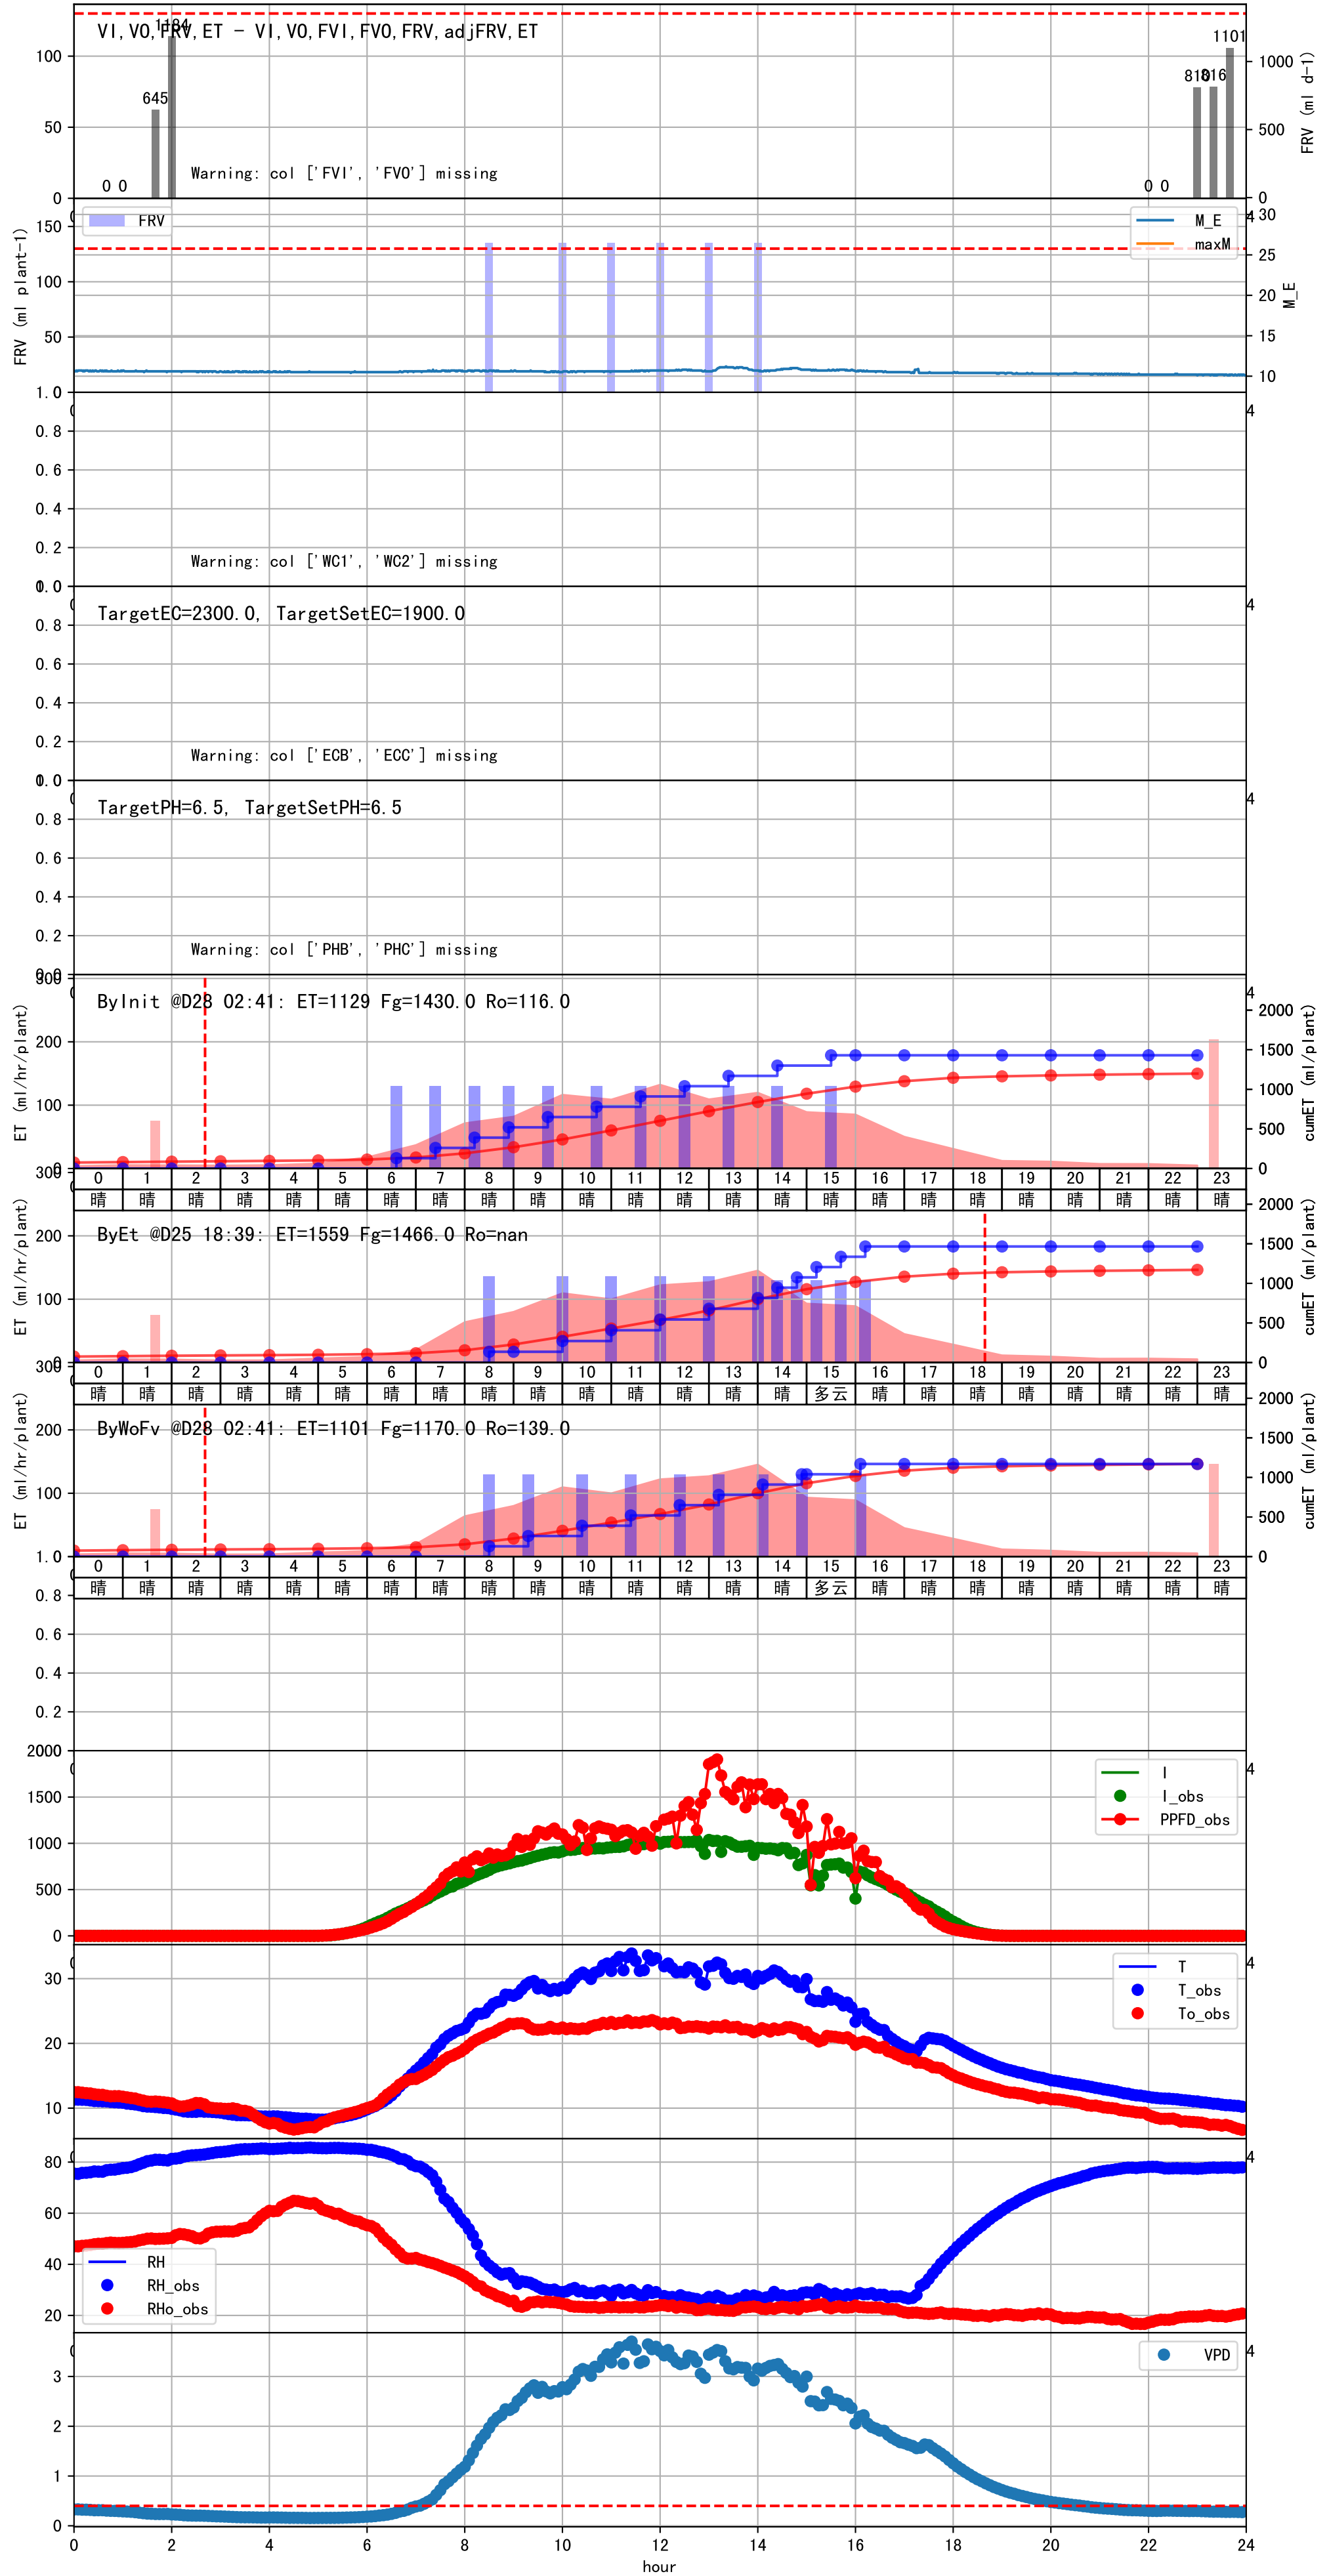

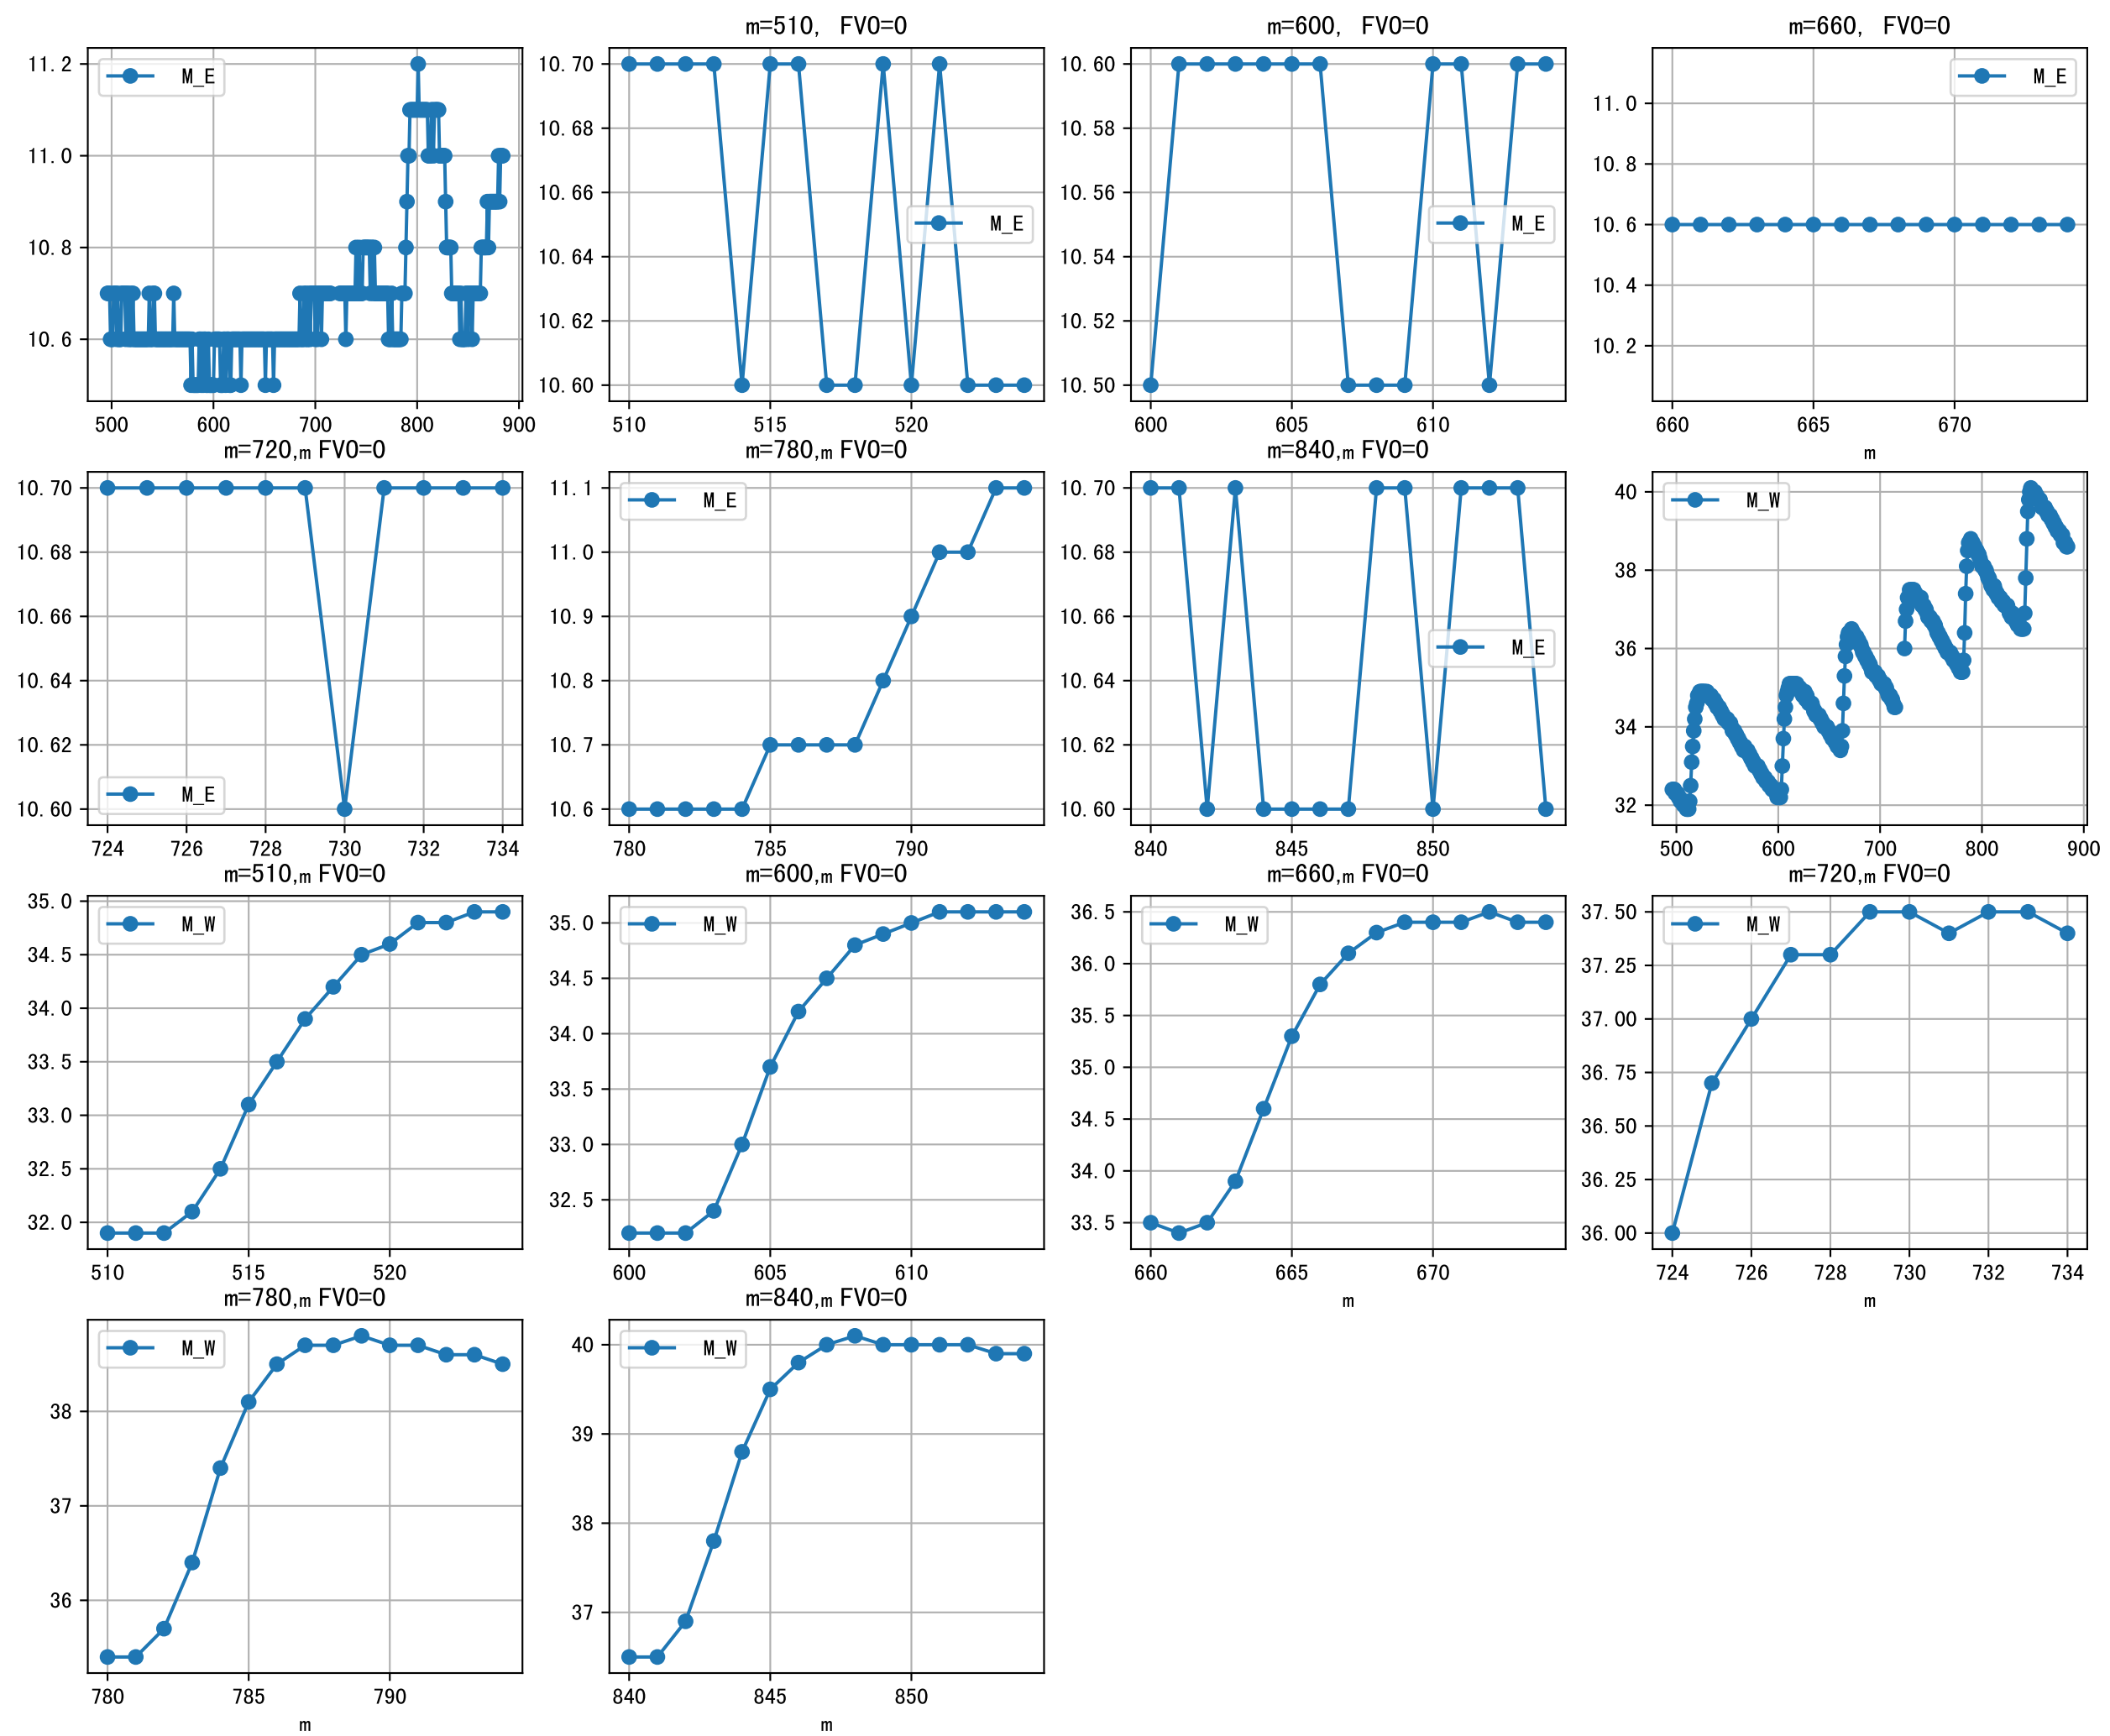

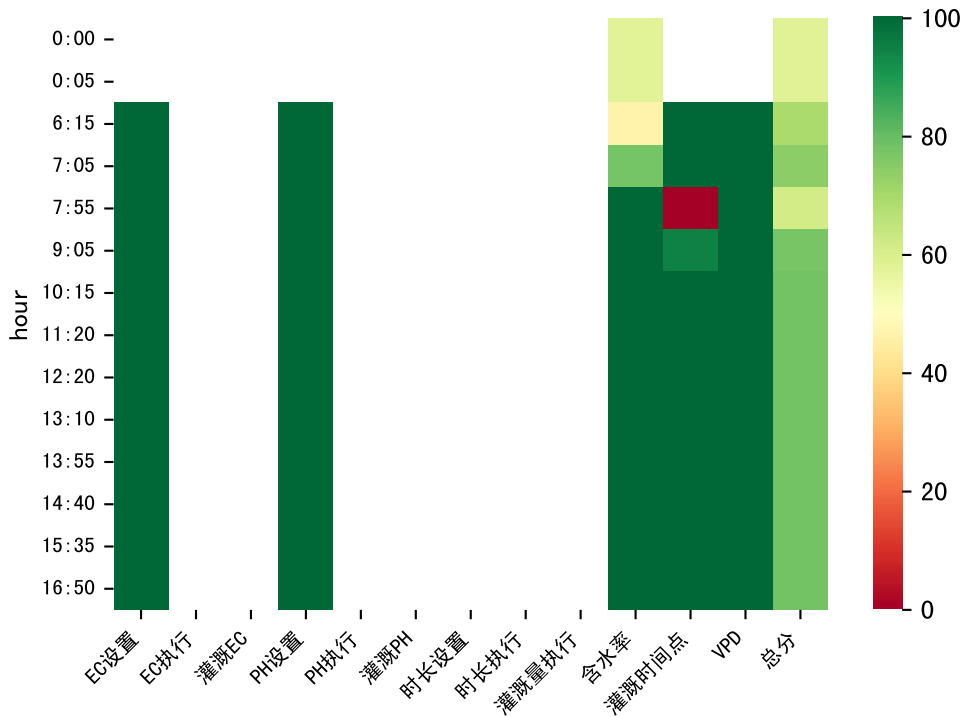

时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	天气	注释
06:15	200	120.0	晴	假设@06:15 手动（未用传感器）
07:05	200	120.0	晴	假设@07:05 手动（未用传感器）
07:55	200	120.0	晴	假设@07:55 手动（未用传感器）
09:05	200	120.0	晴	假设@09:05 手动（未用传感器）
10:15	200	120.0	晴	假设@10:15 手动（未用传感器）
11:20	200	120.0	晴	假设@11:20 手动（未用传感器）
12:20	200	120.0	晴	假设@12:20 手动（未用传感器）
13:10	200	120.0	晴	假设@13:10 手动（未用传感器）
13:55	200	120.0	晴	假设@13:55 手动（未用传感器）
14:40	200	120.0	晴	假设@14:40 手动（未用传感器）
15:35	200	120.0	晴	假设@15:35 手动（未用传感器）
16:50	200	120.0	晴	假设@16:50 手动（未用传感器）
总计	2400.0（12次）	1440.0		建议进液EC: 1900.0, PH: 6.5

昨天进回液EC数据缺失。
昨天灌溉进排液EC/PH值缺失，可能影响模型决策

