


FgArea: [' 0']


NC11 P3-8

2025-04-26 (Day 28)





Plot [['EcFgro', 'EcFzExp', 'EcPltng', 'ECdef', 'water_ec']]

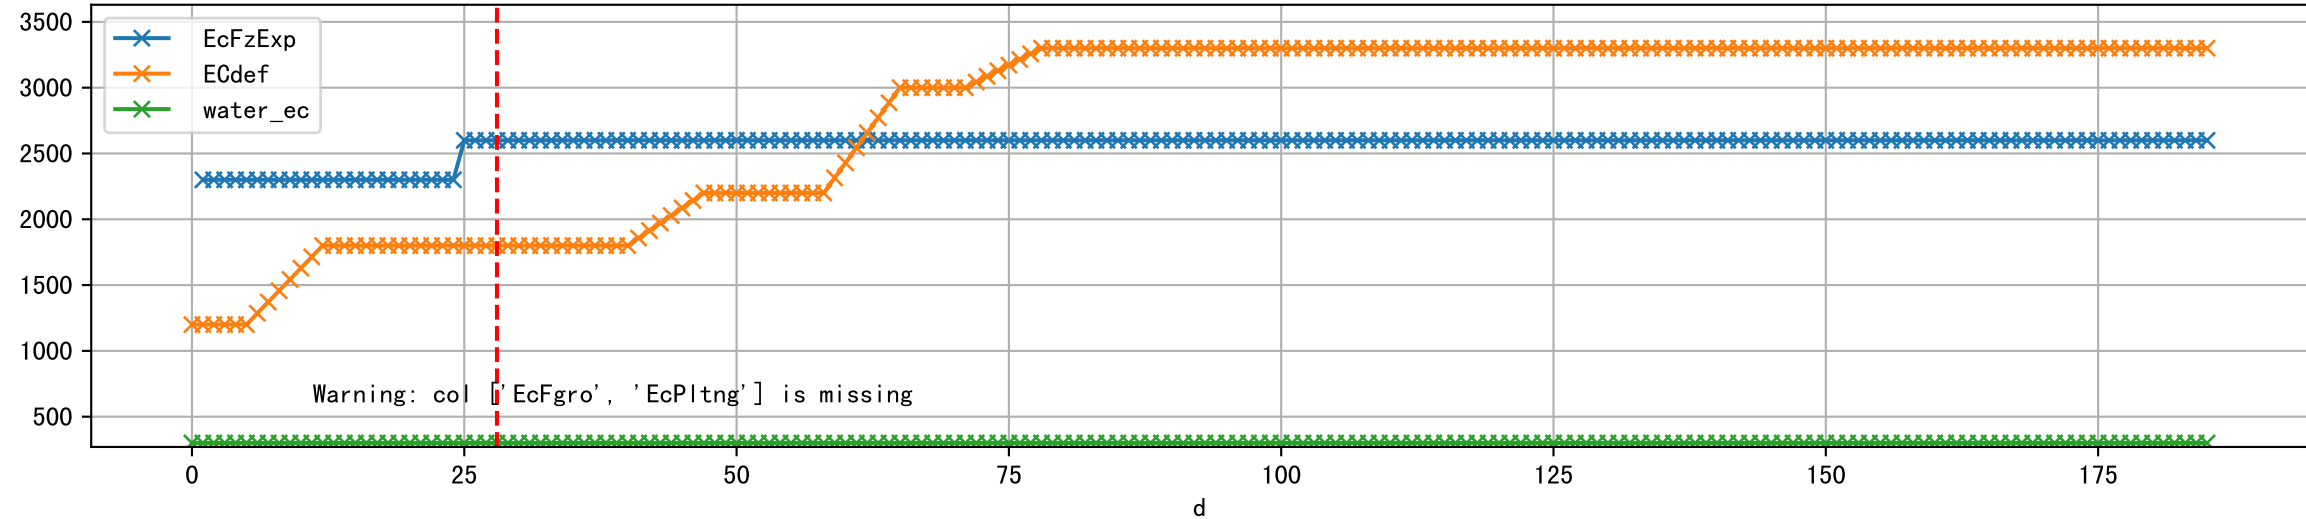







Plot [' ECopt']

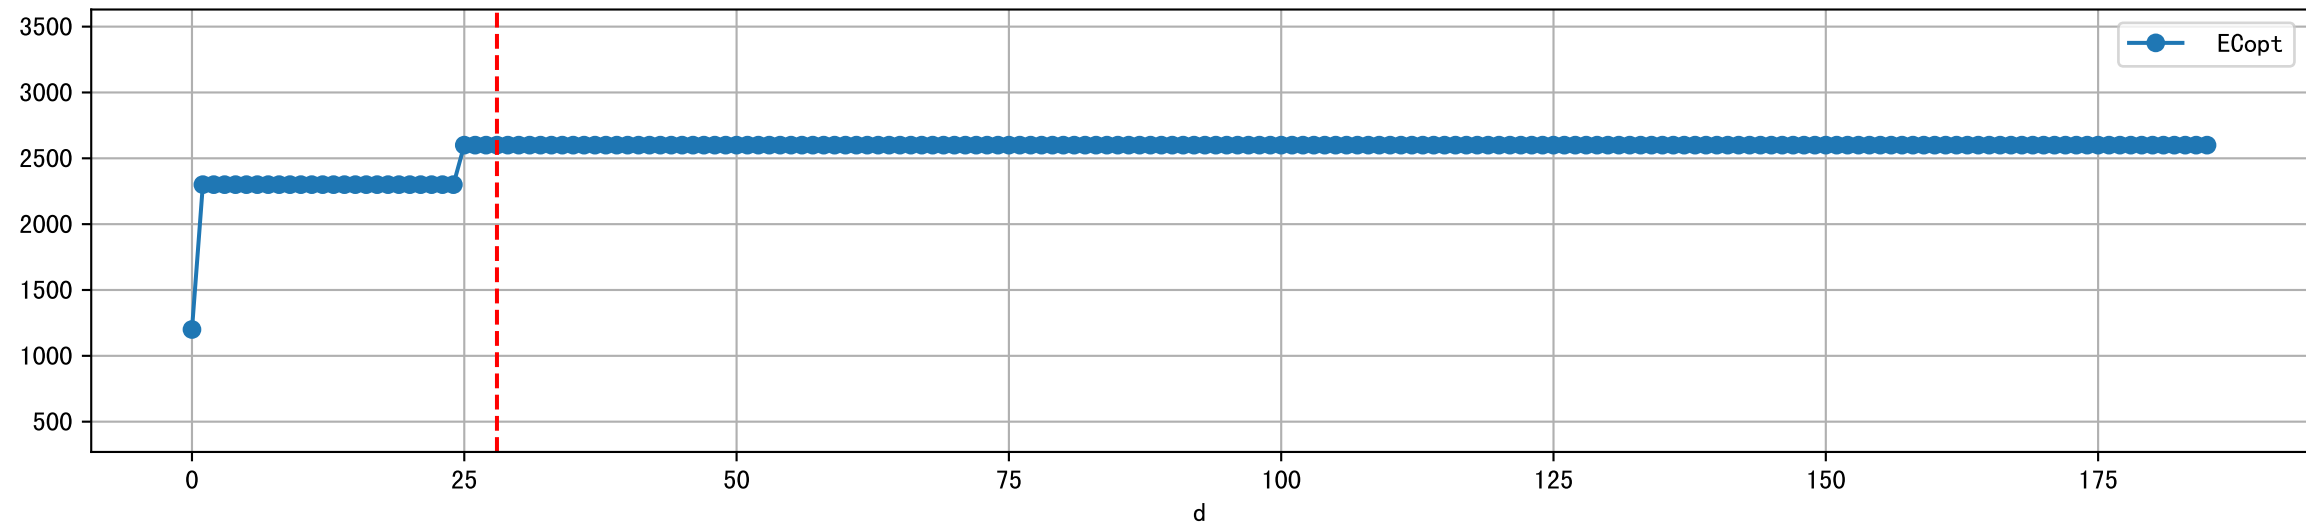


Plot Sensor and FgRec Data

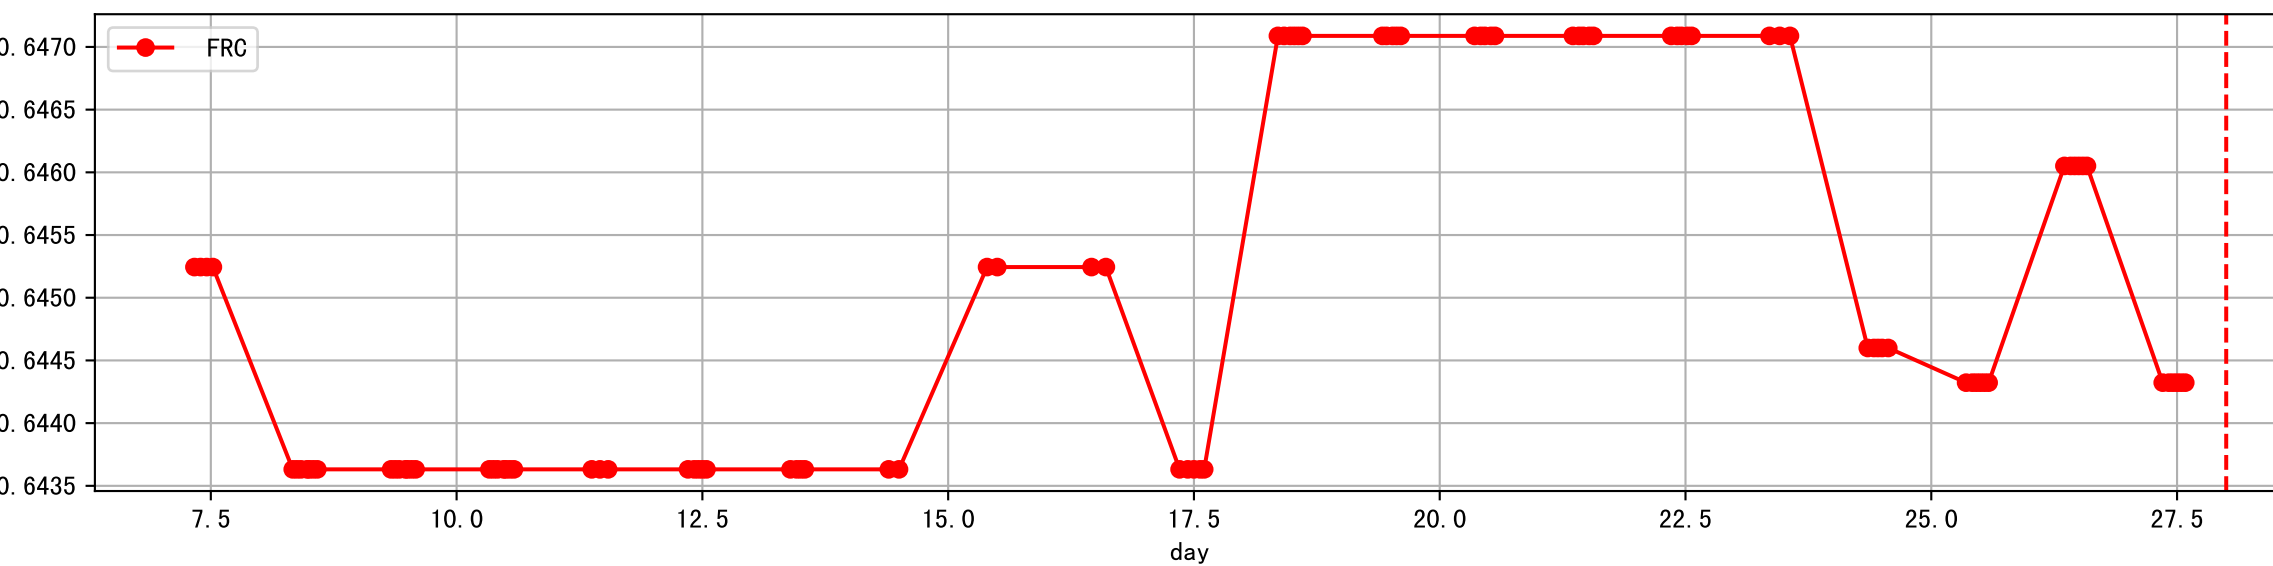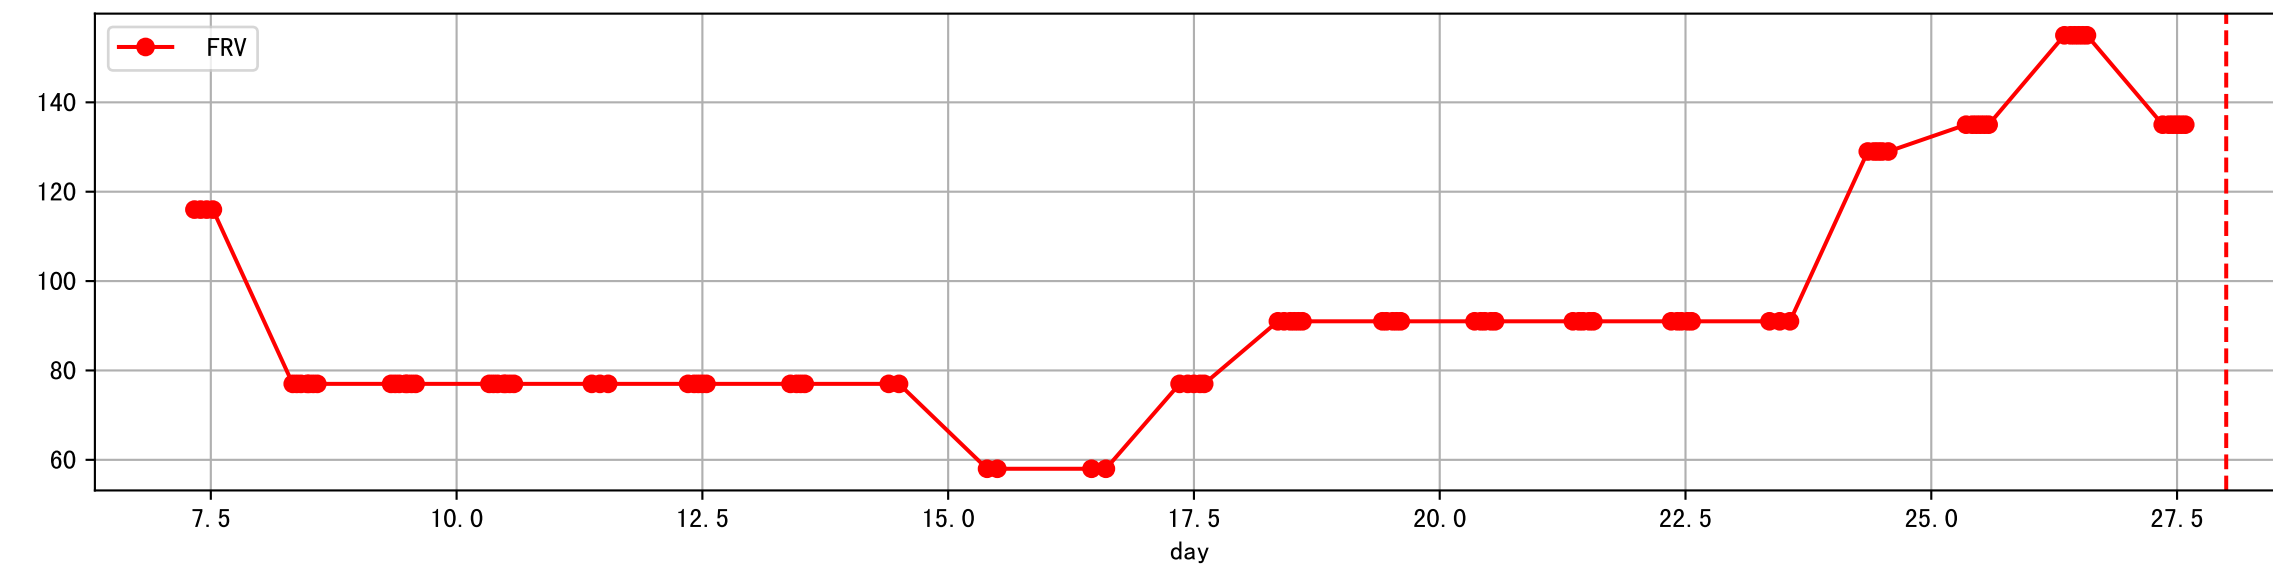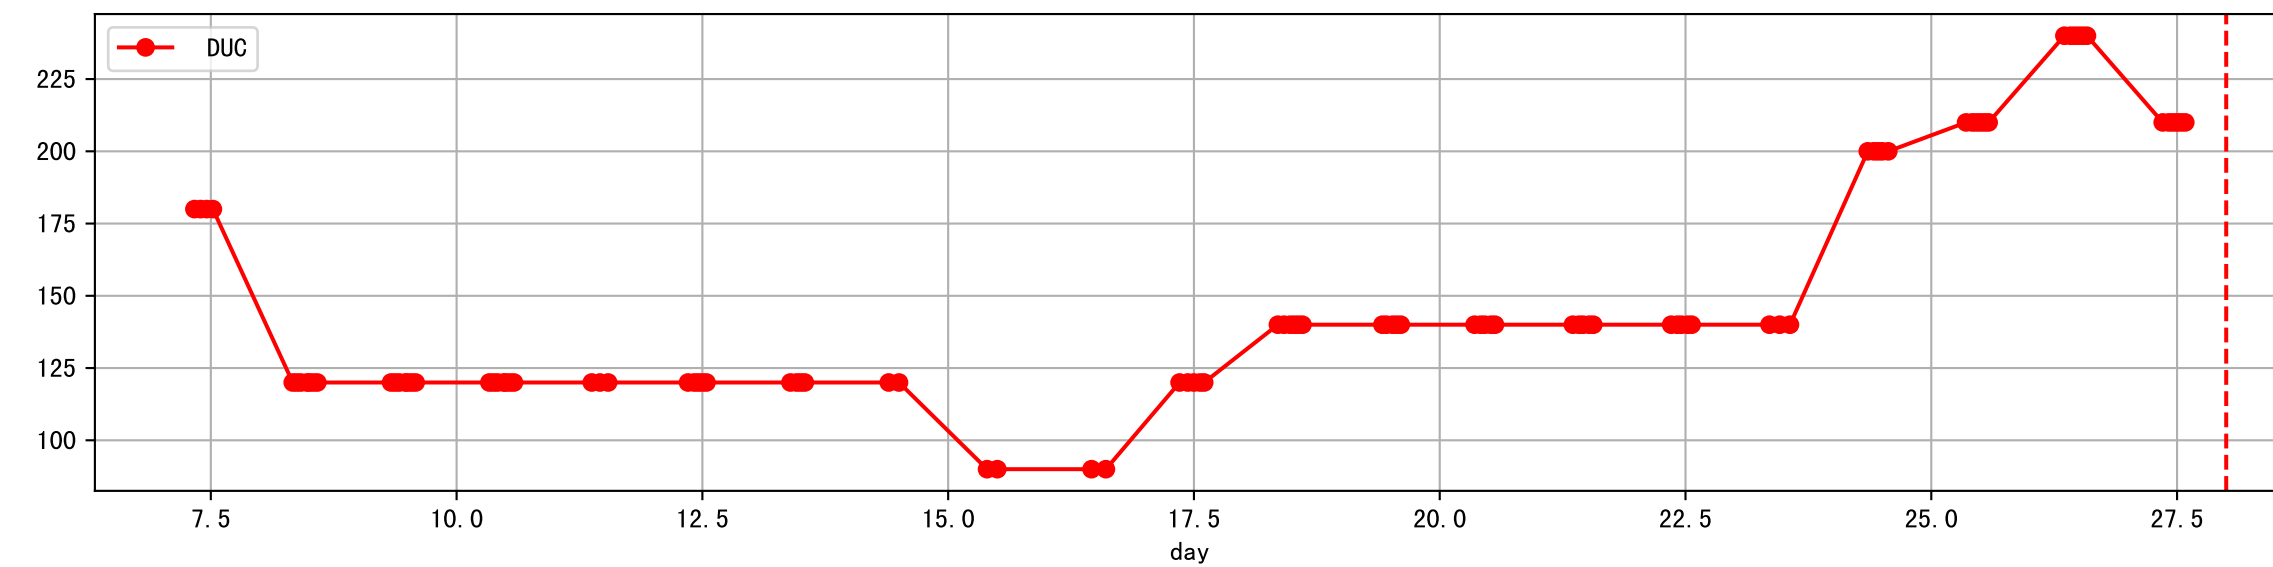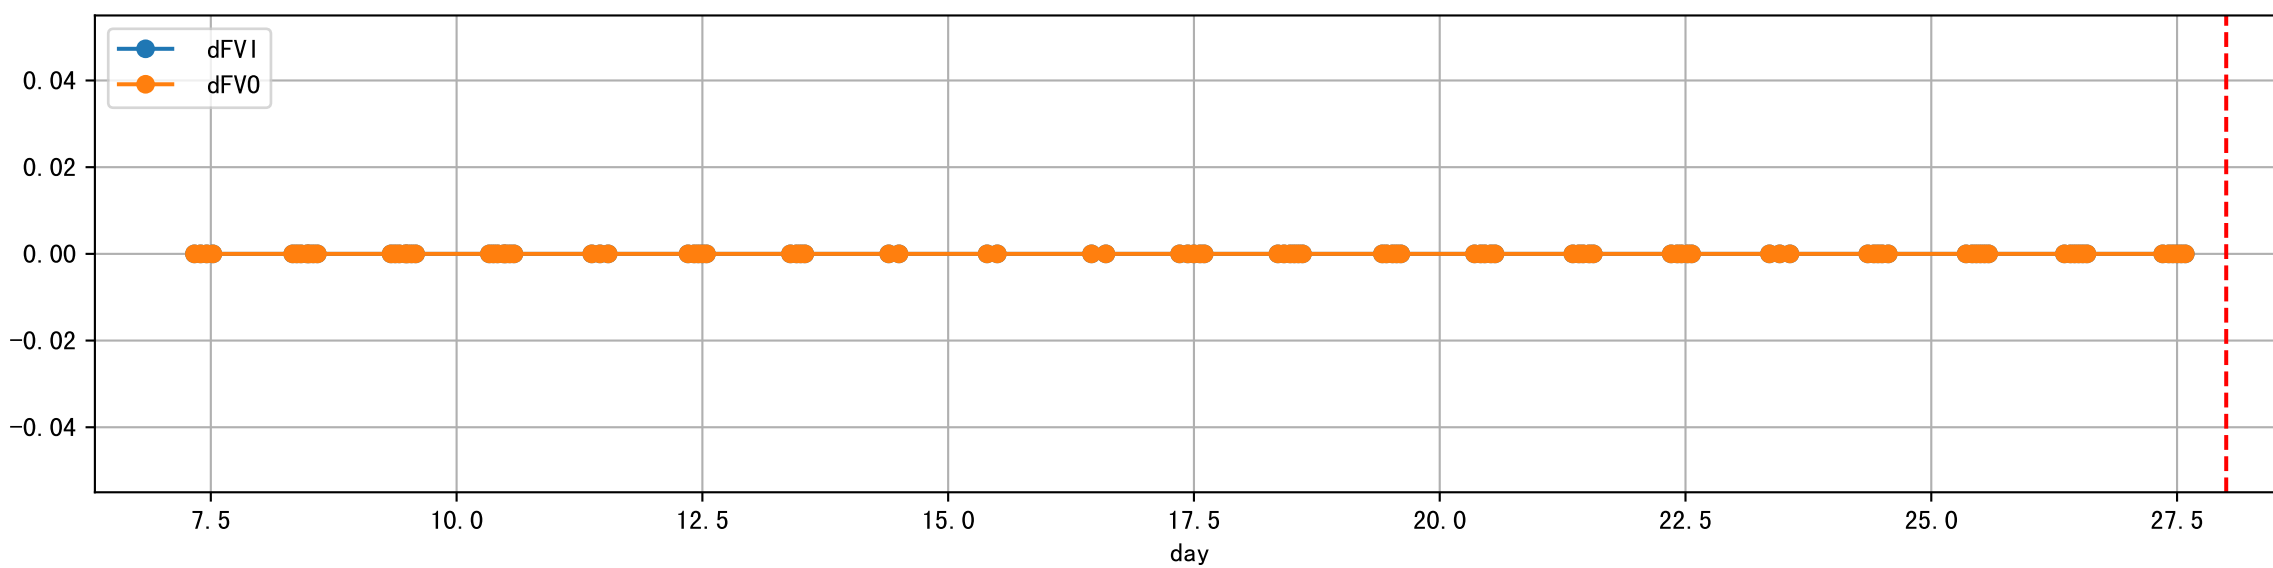


Plot [['I', 'Iopt'], ['T', 'Topt'], ['RH', 'RHopt'], ['ETcl', 'optETcl'], ['LAI', 'optEtRate']]

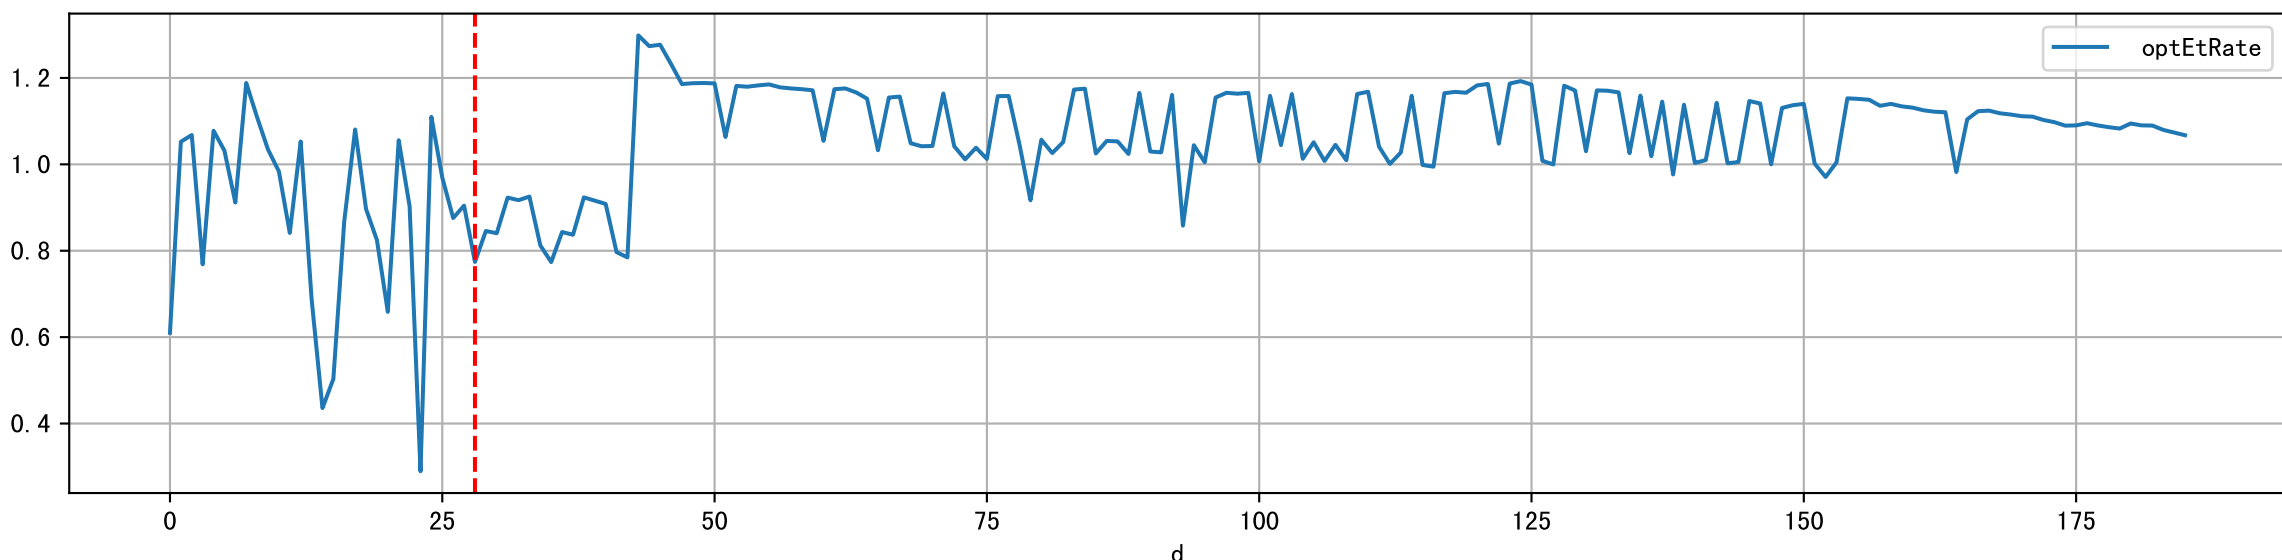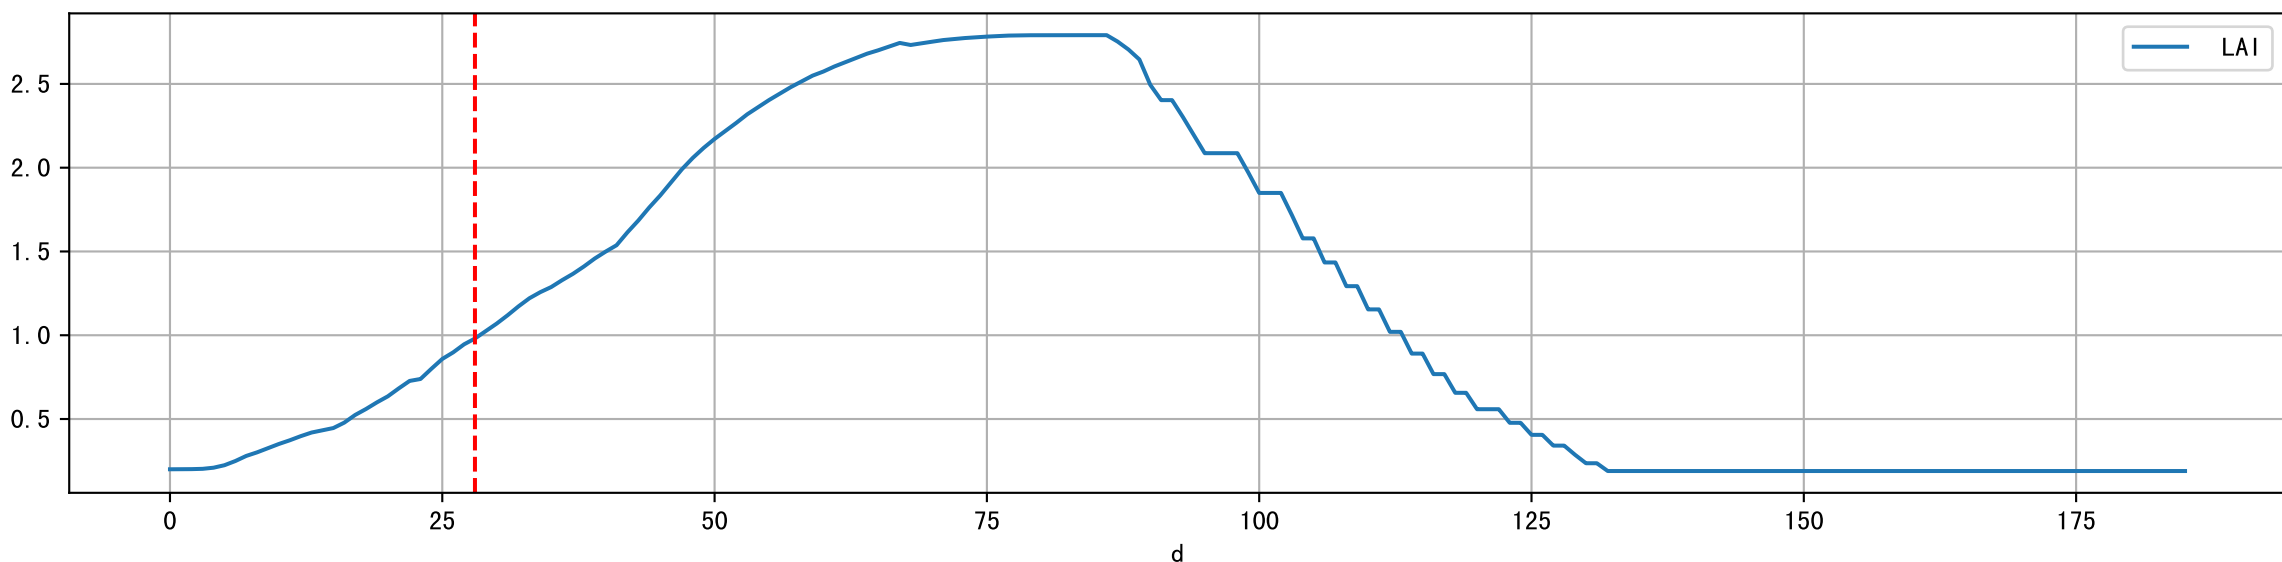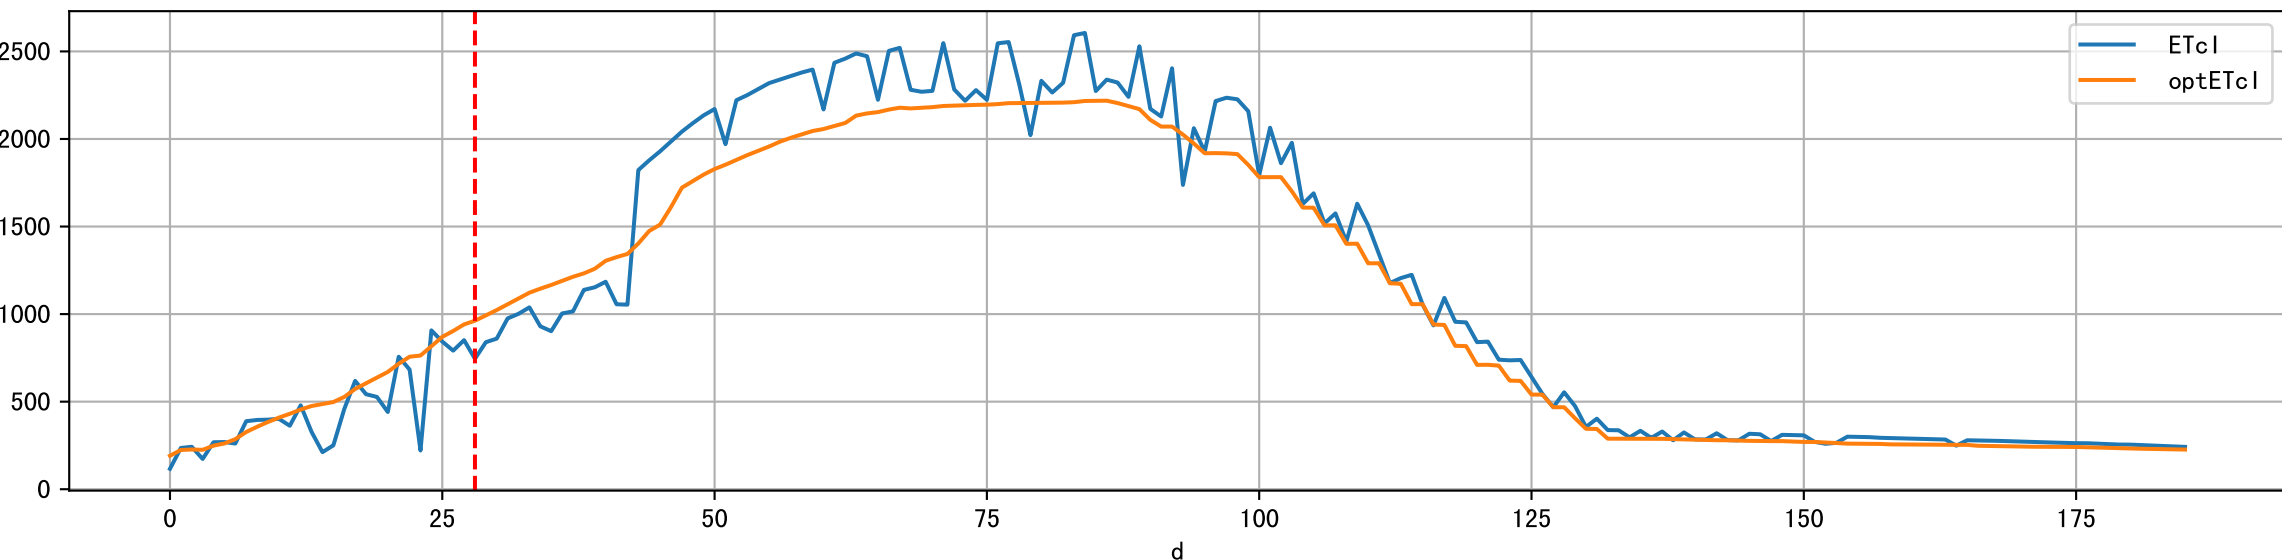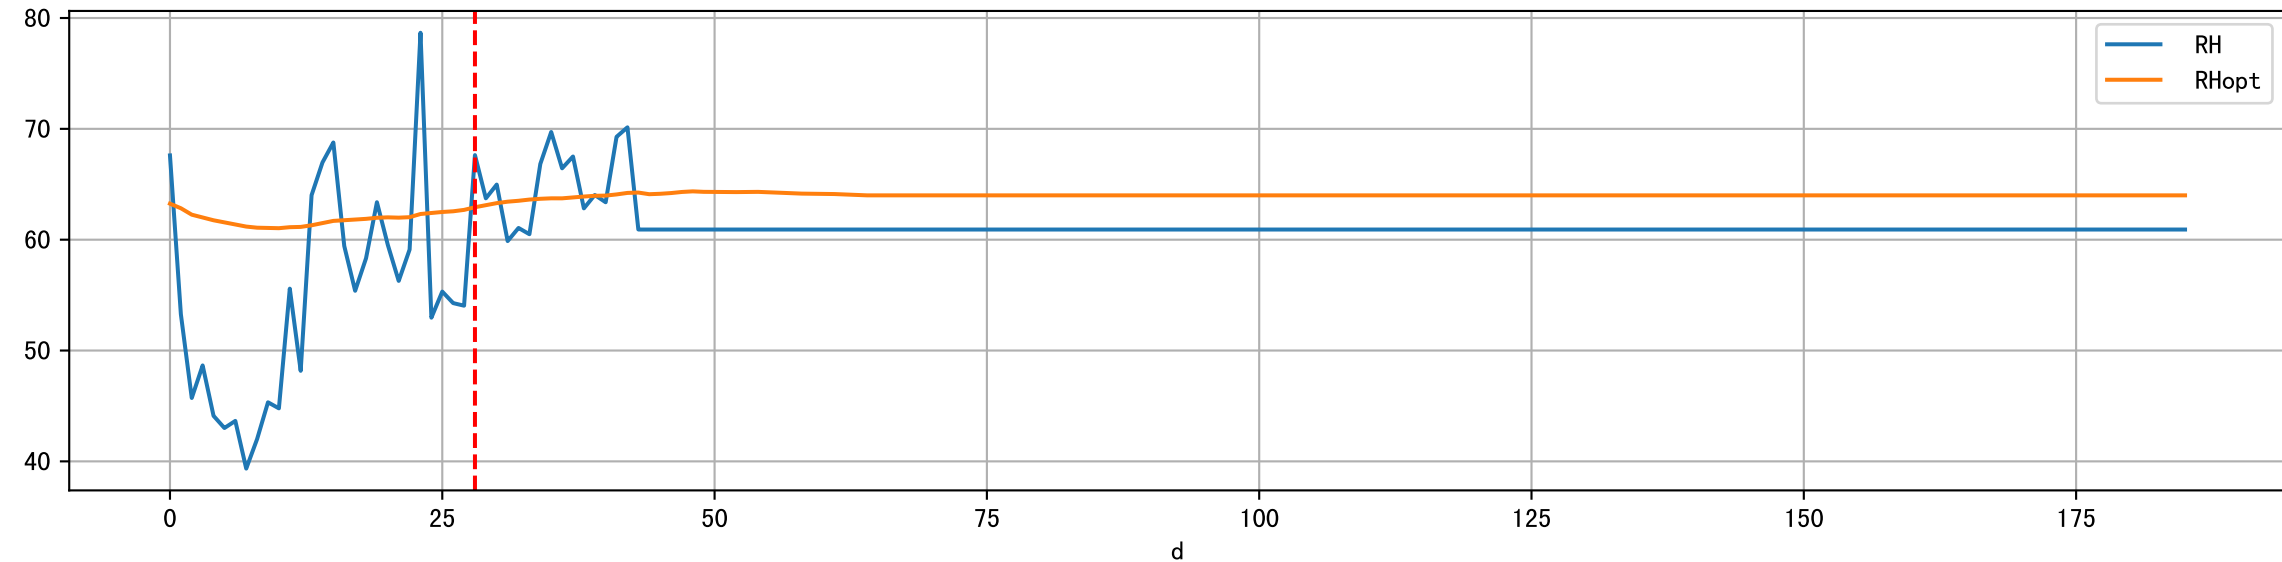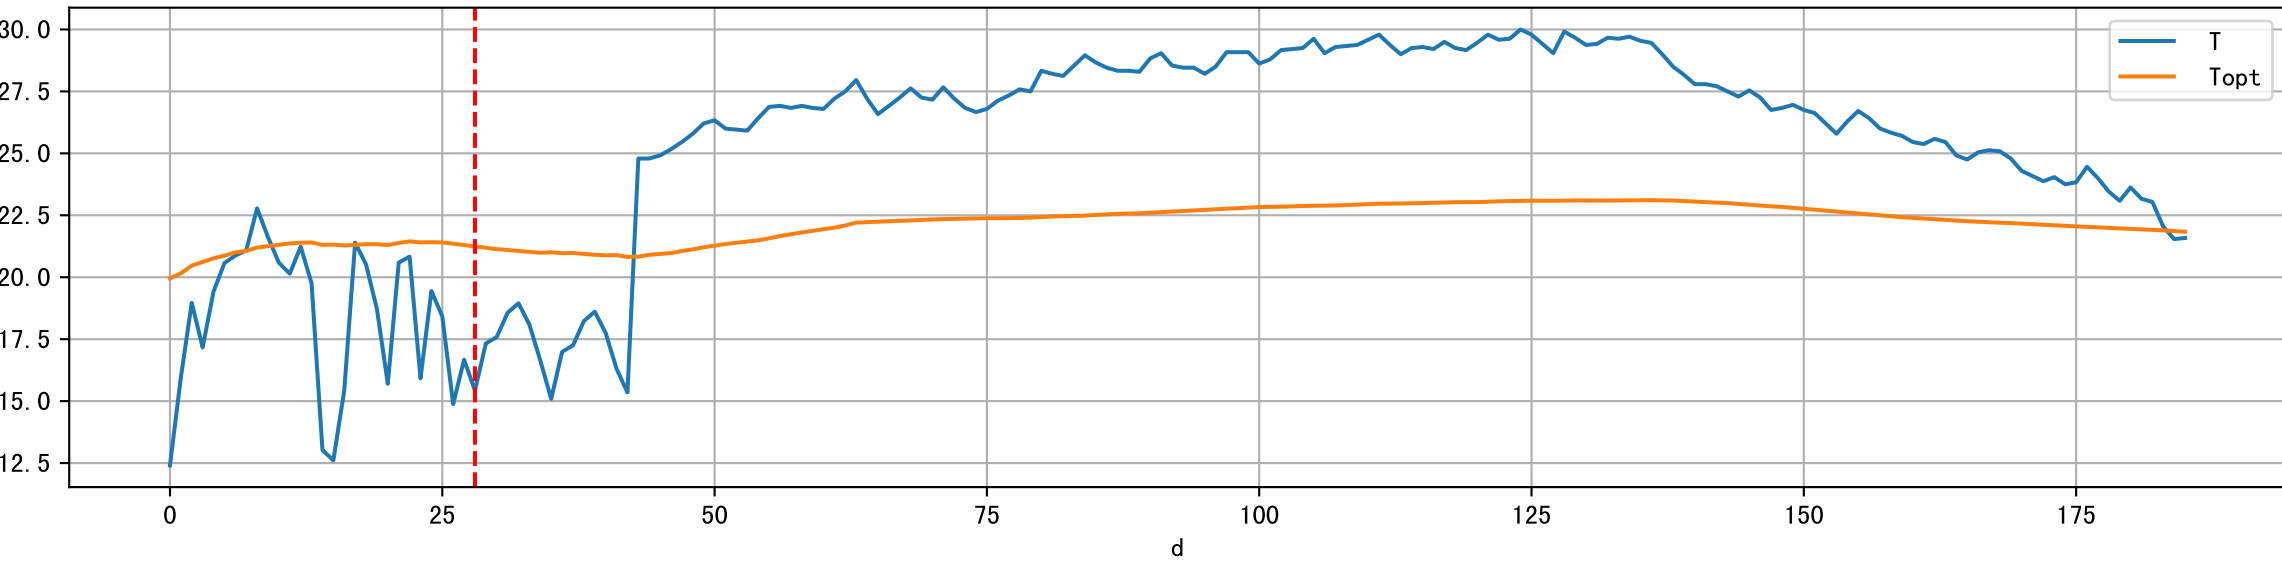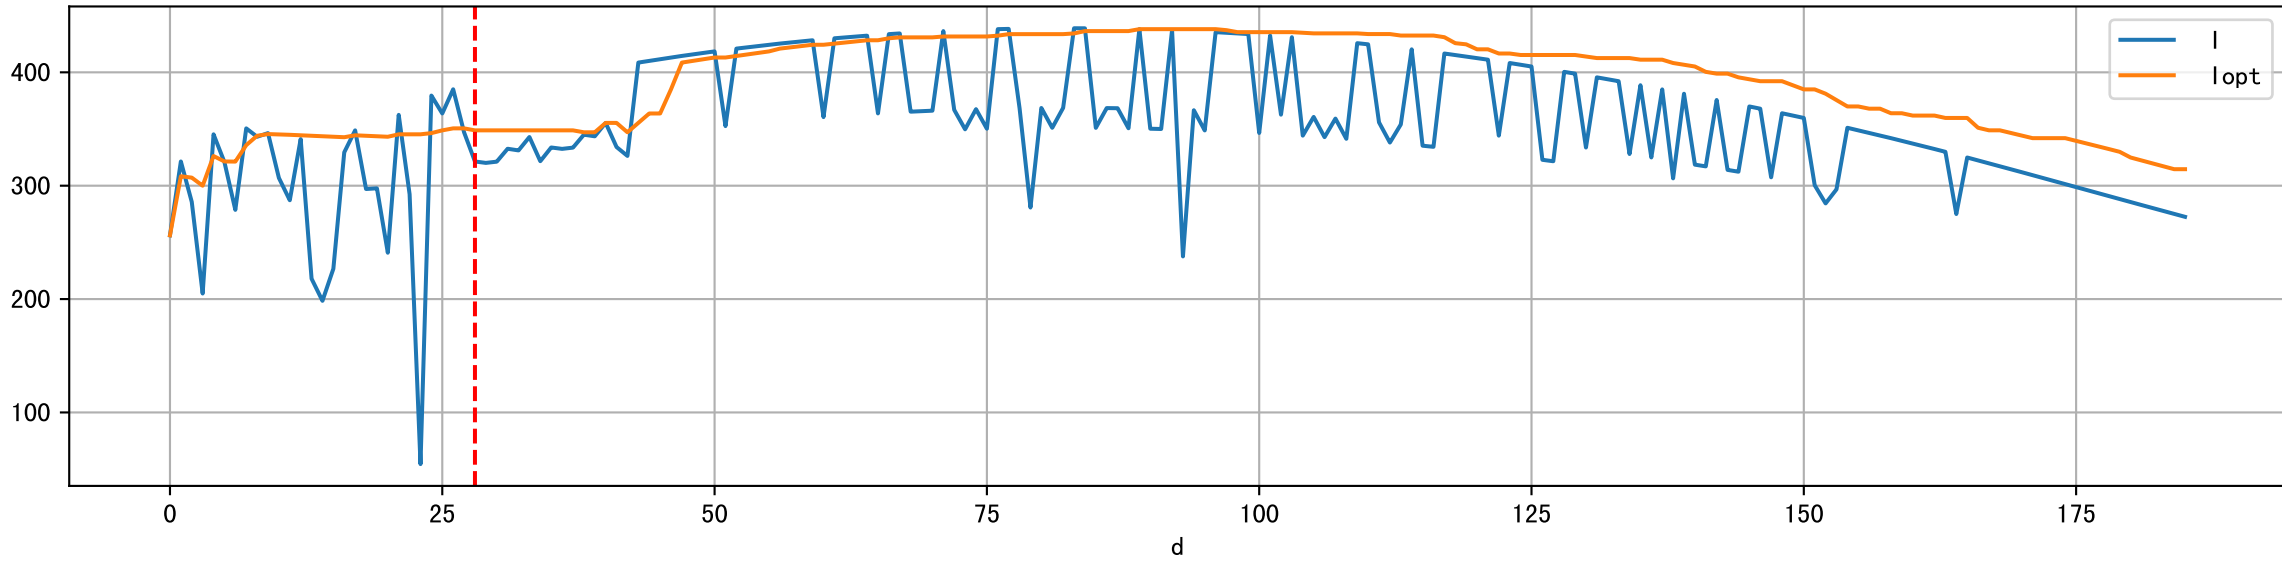


Plot [['setVI_ETcI', 'setVI_fgRec', 'setVI_VN', 'sISetVI']]

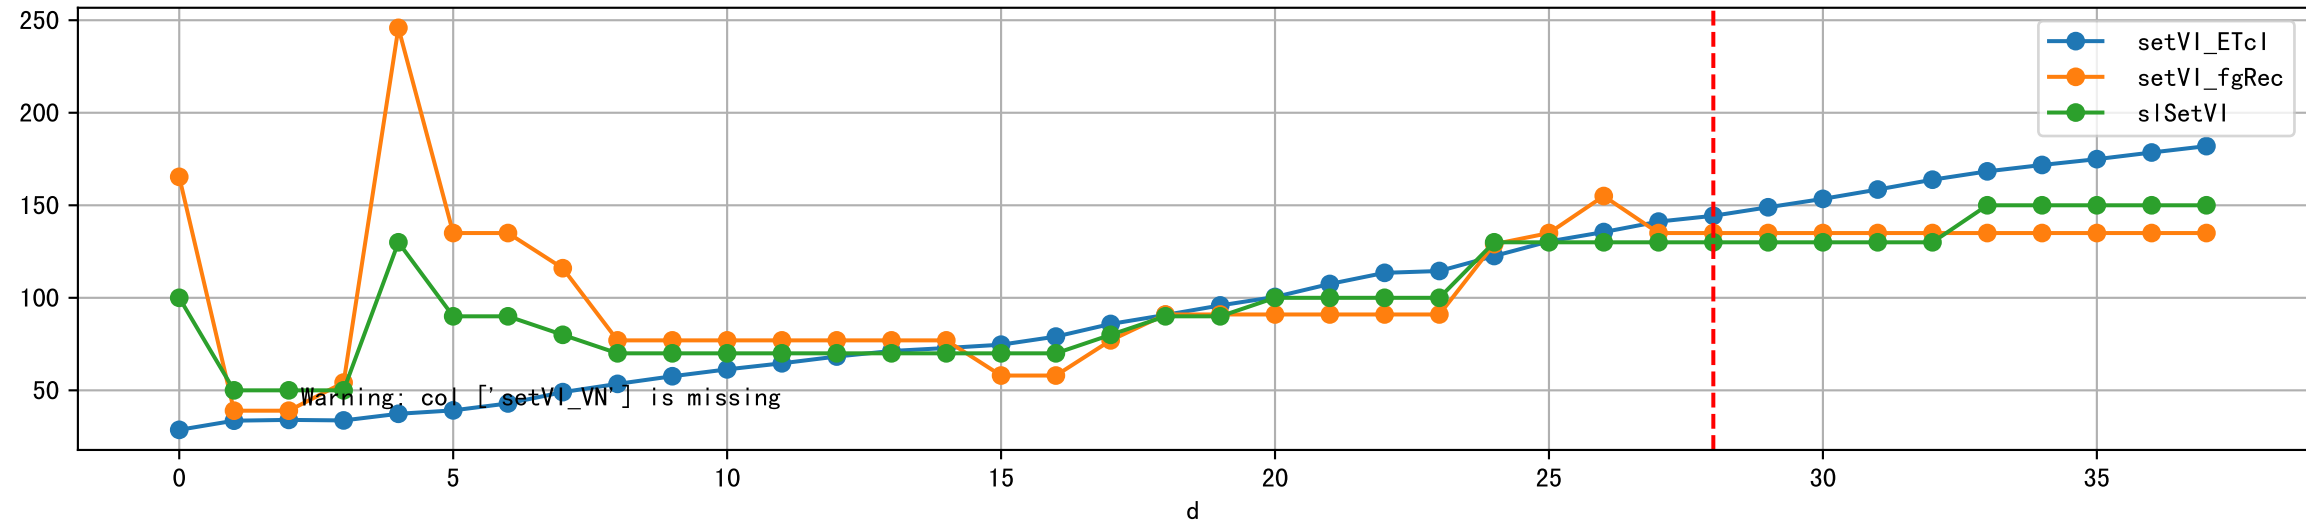



Trend plot forP3-8_0

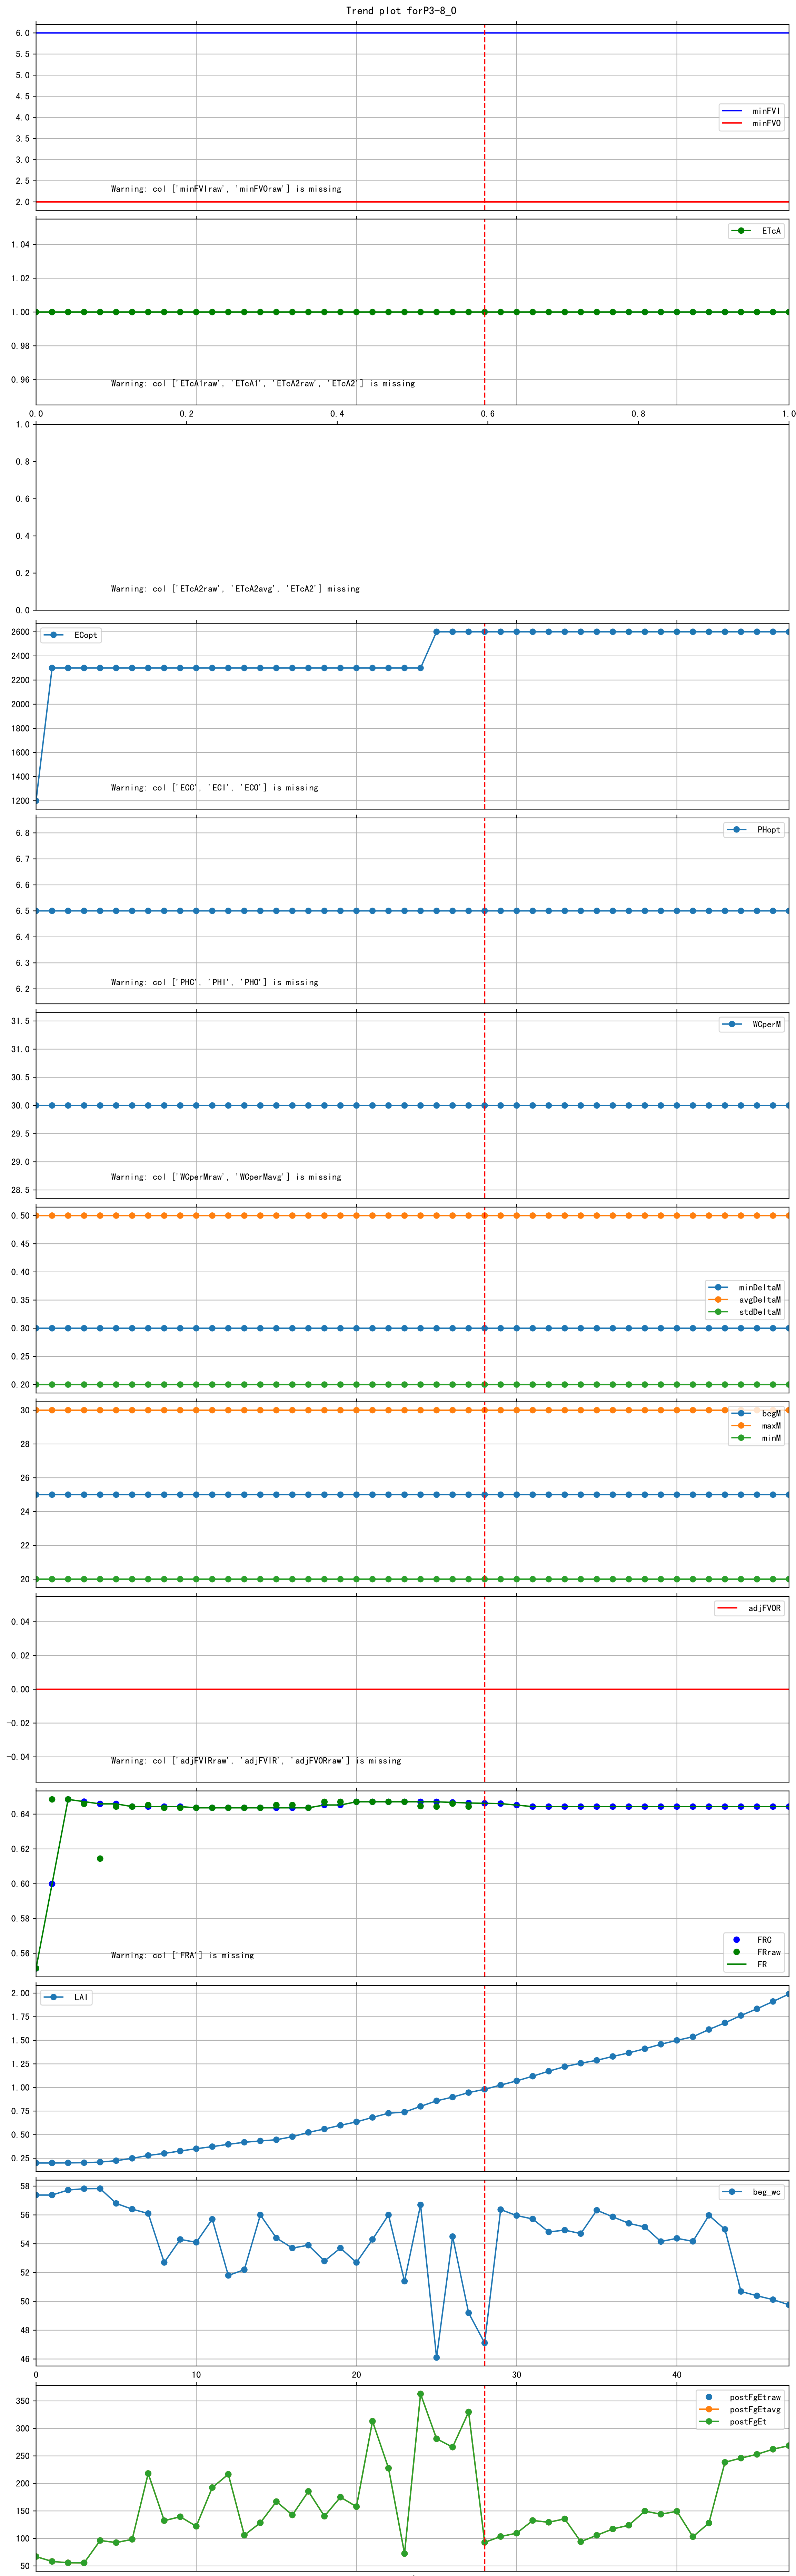



FgDaily

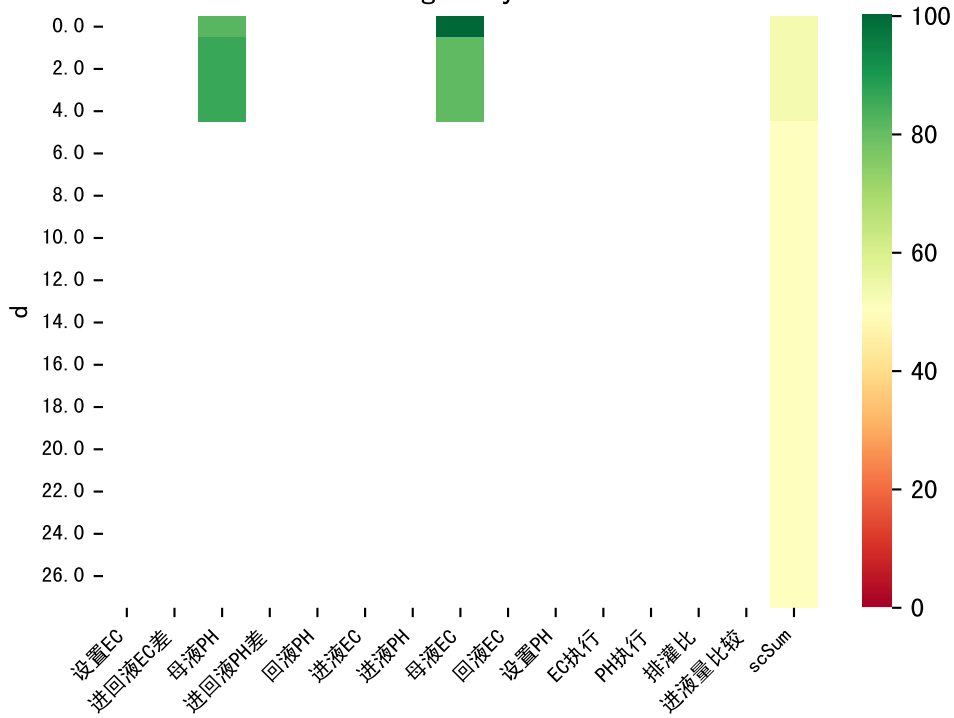

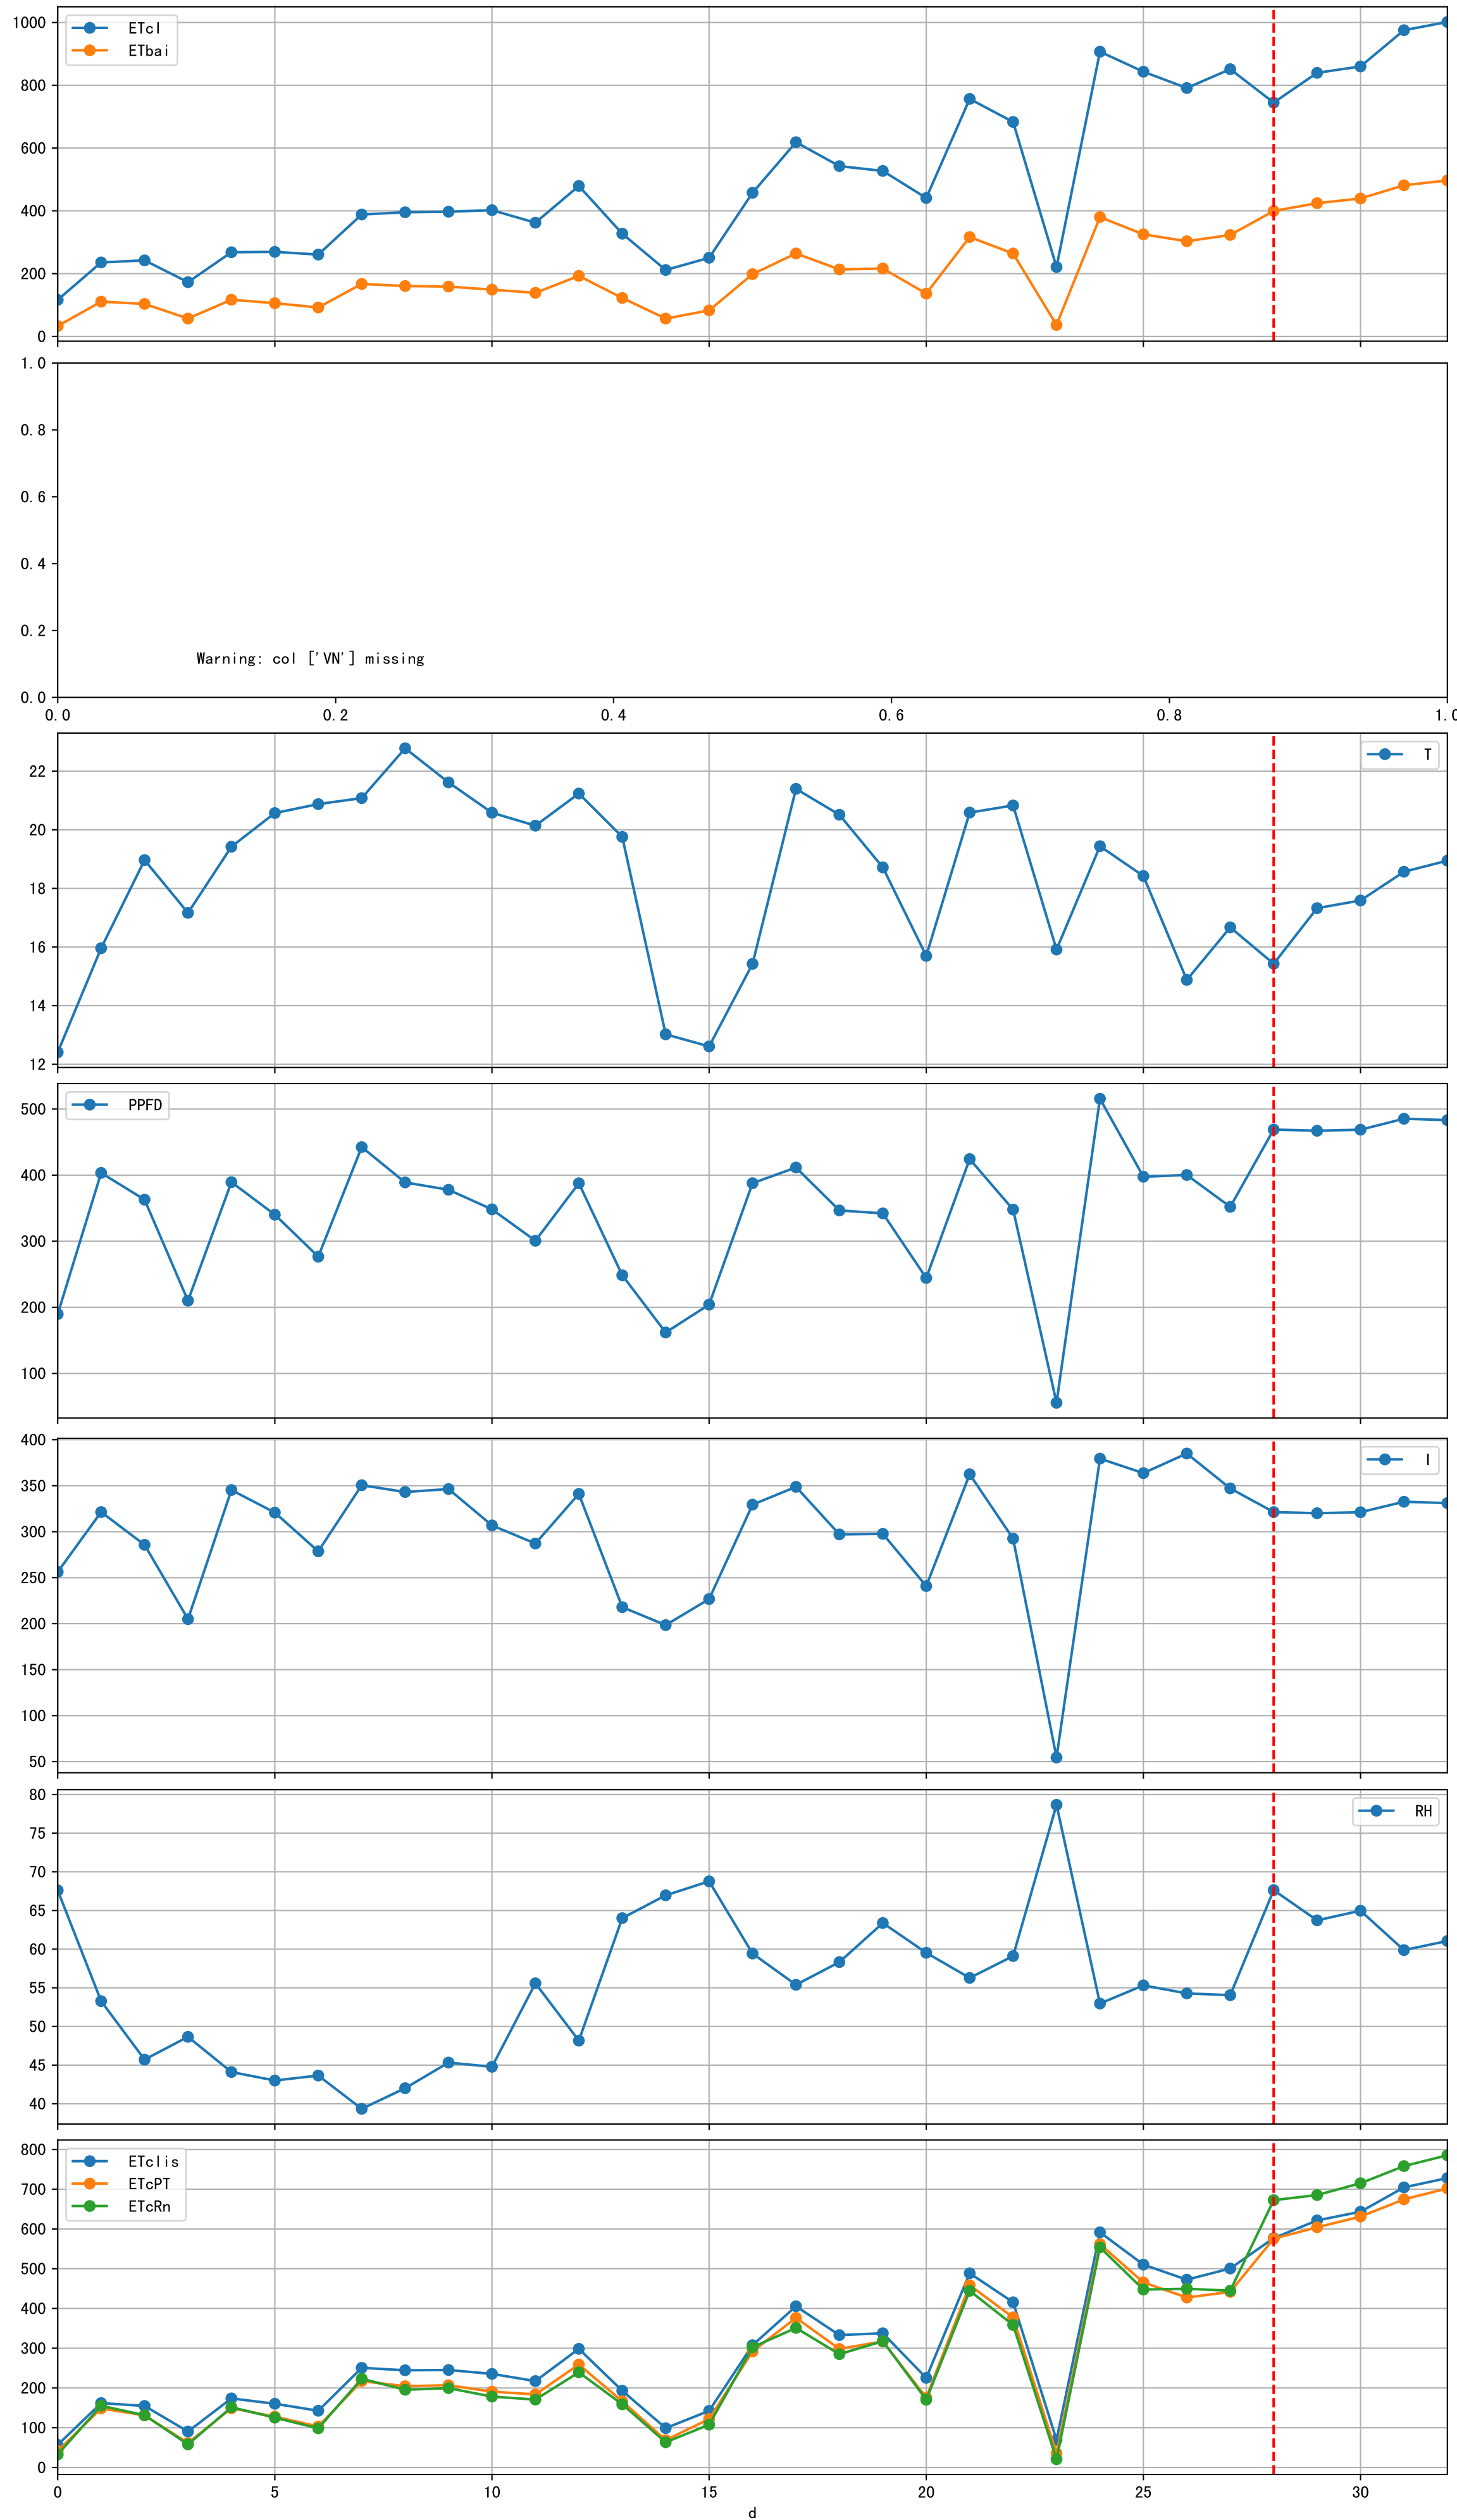

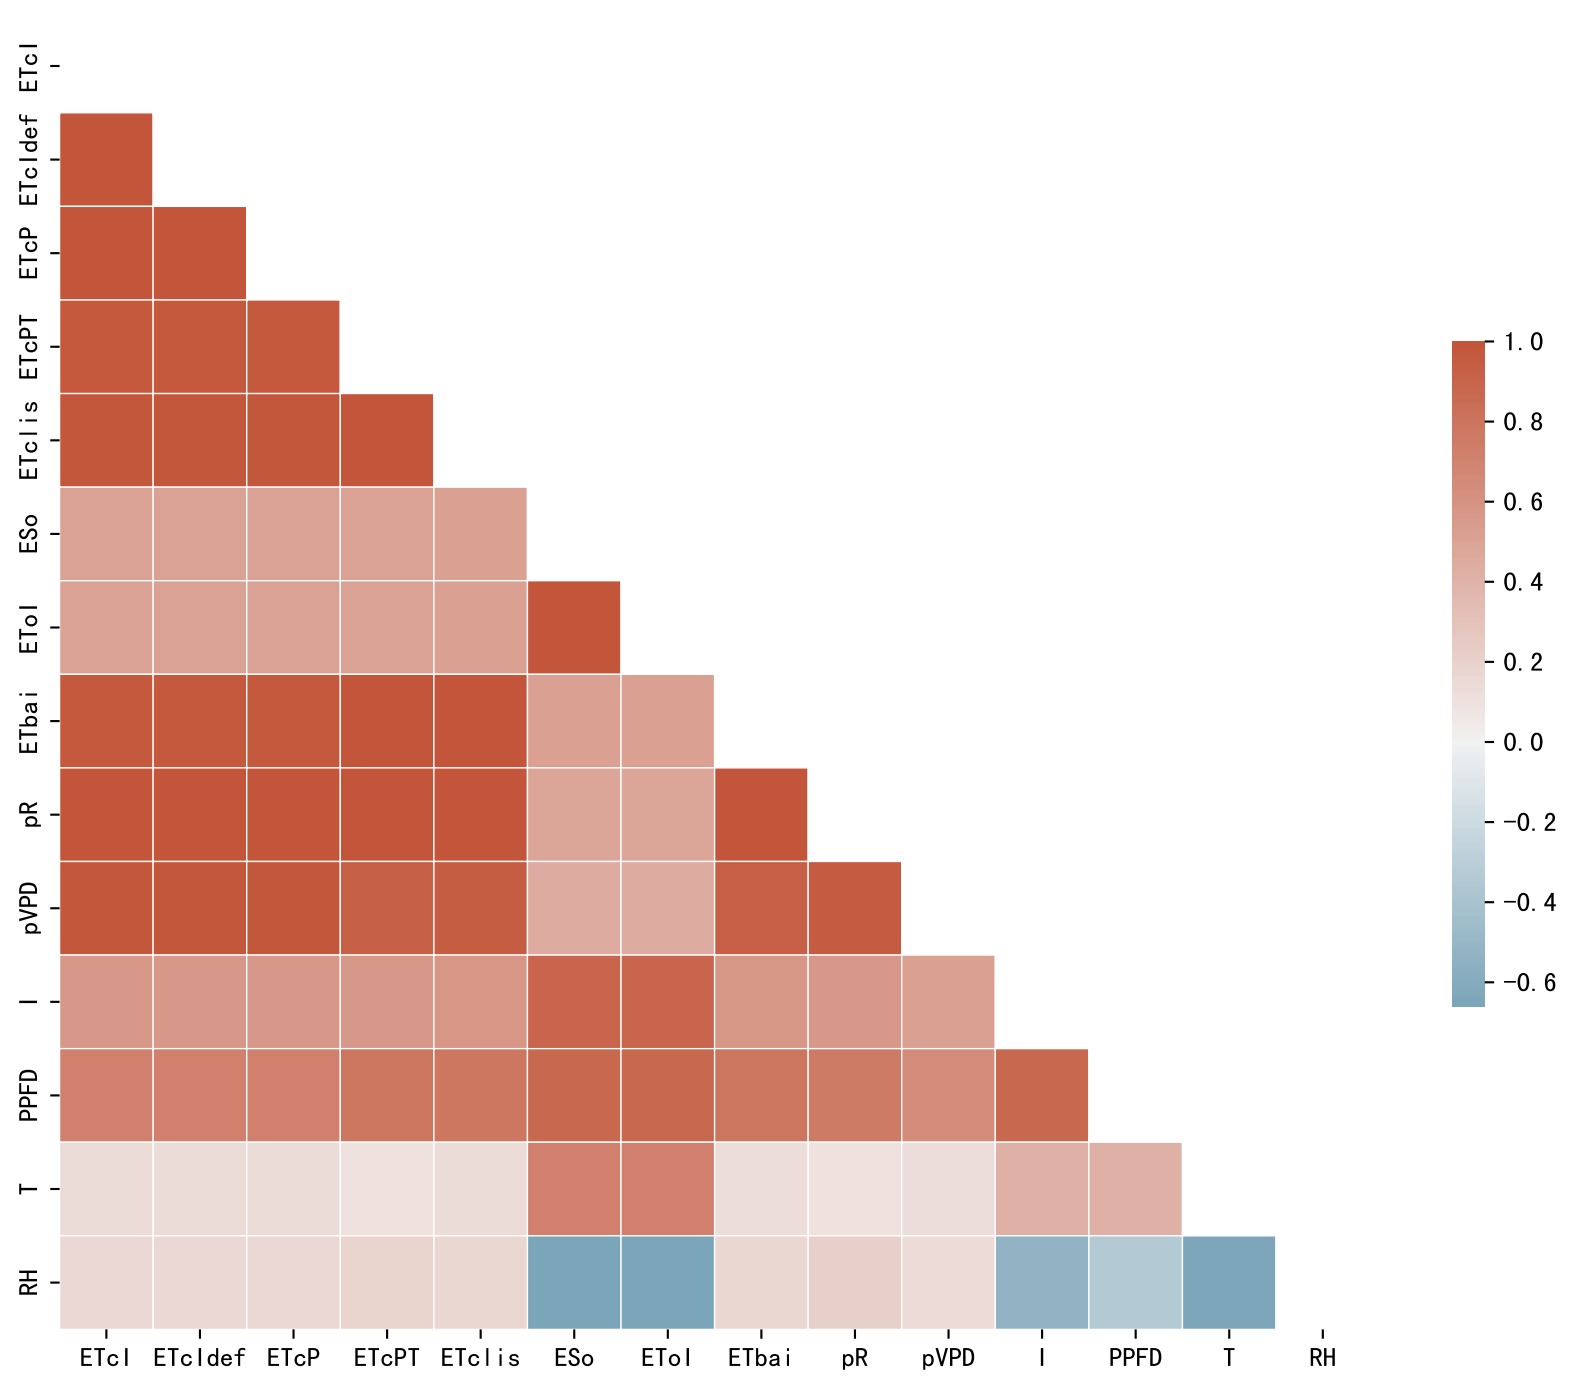


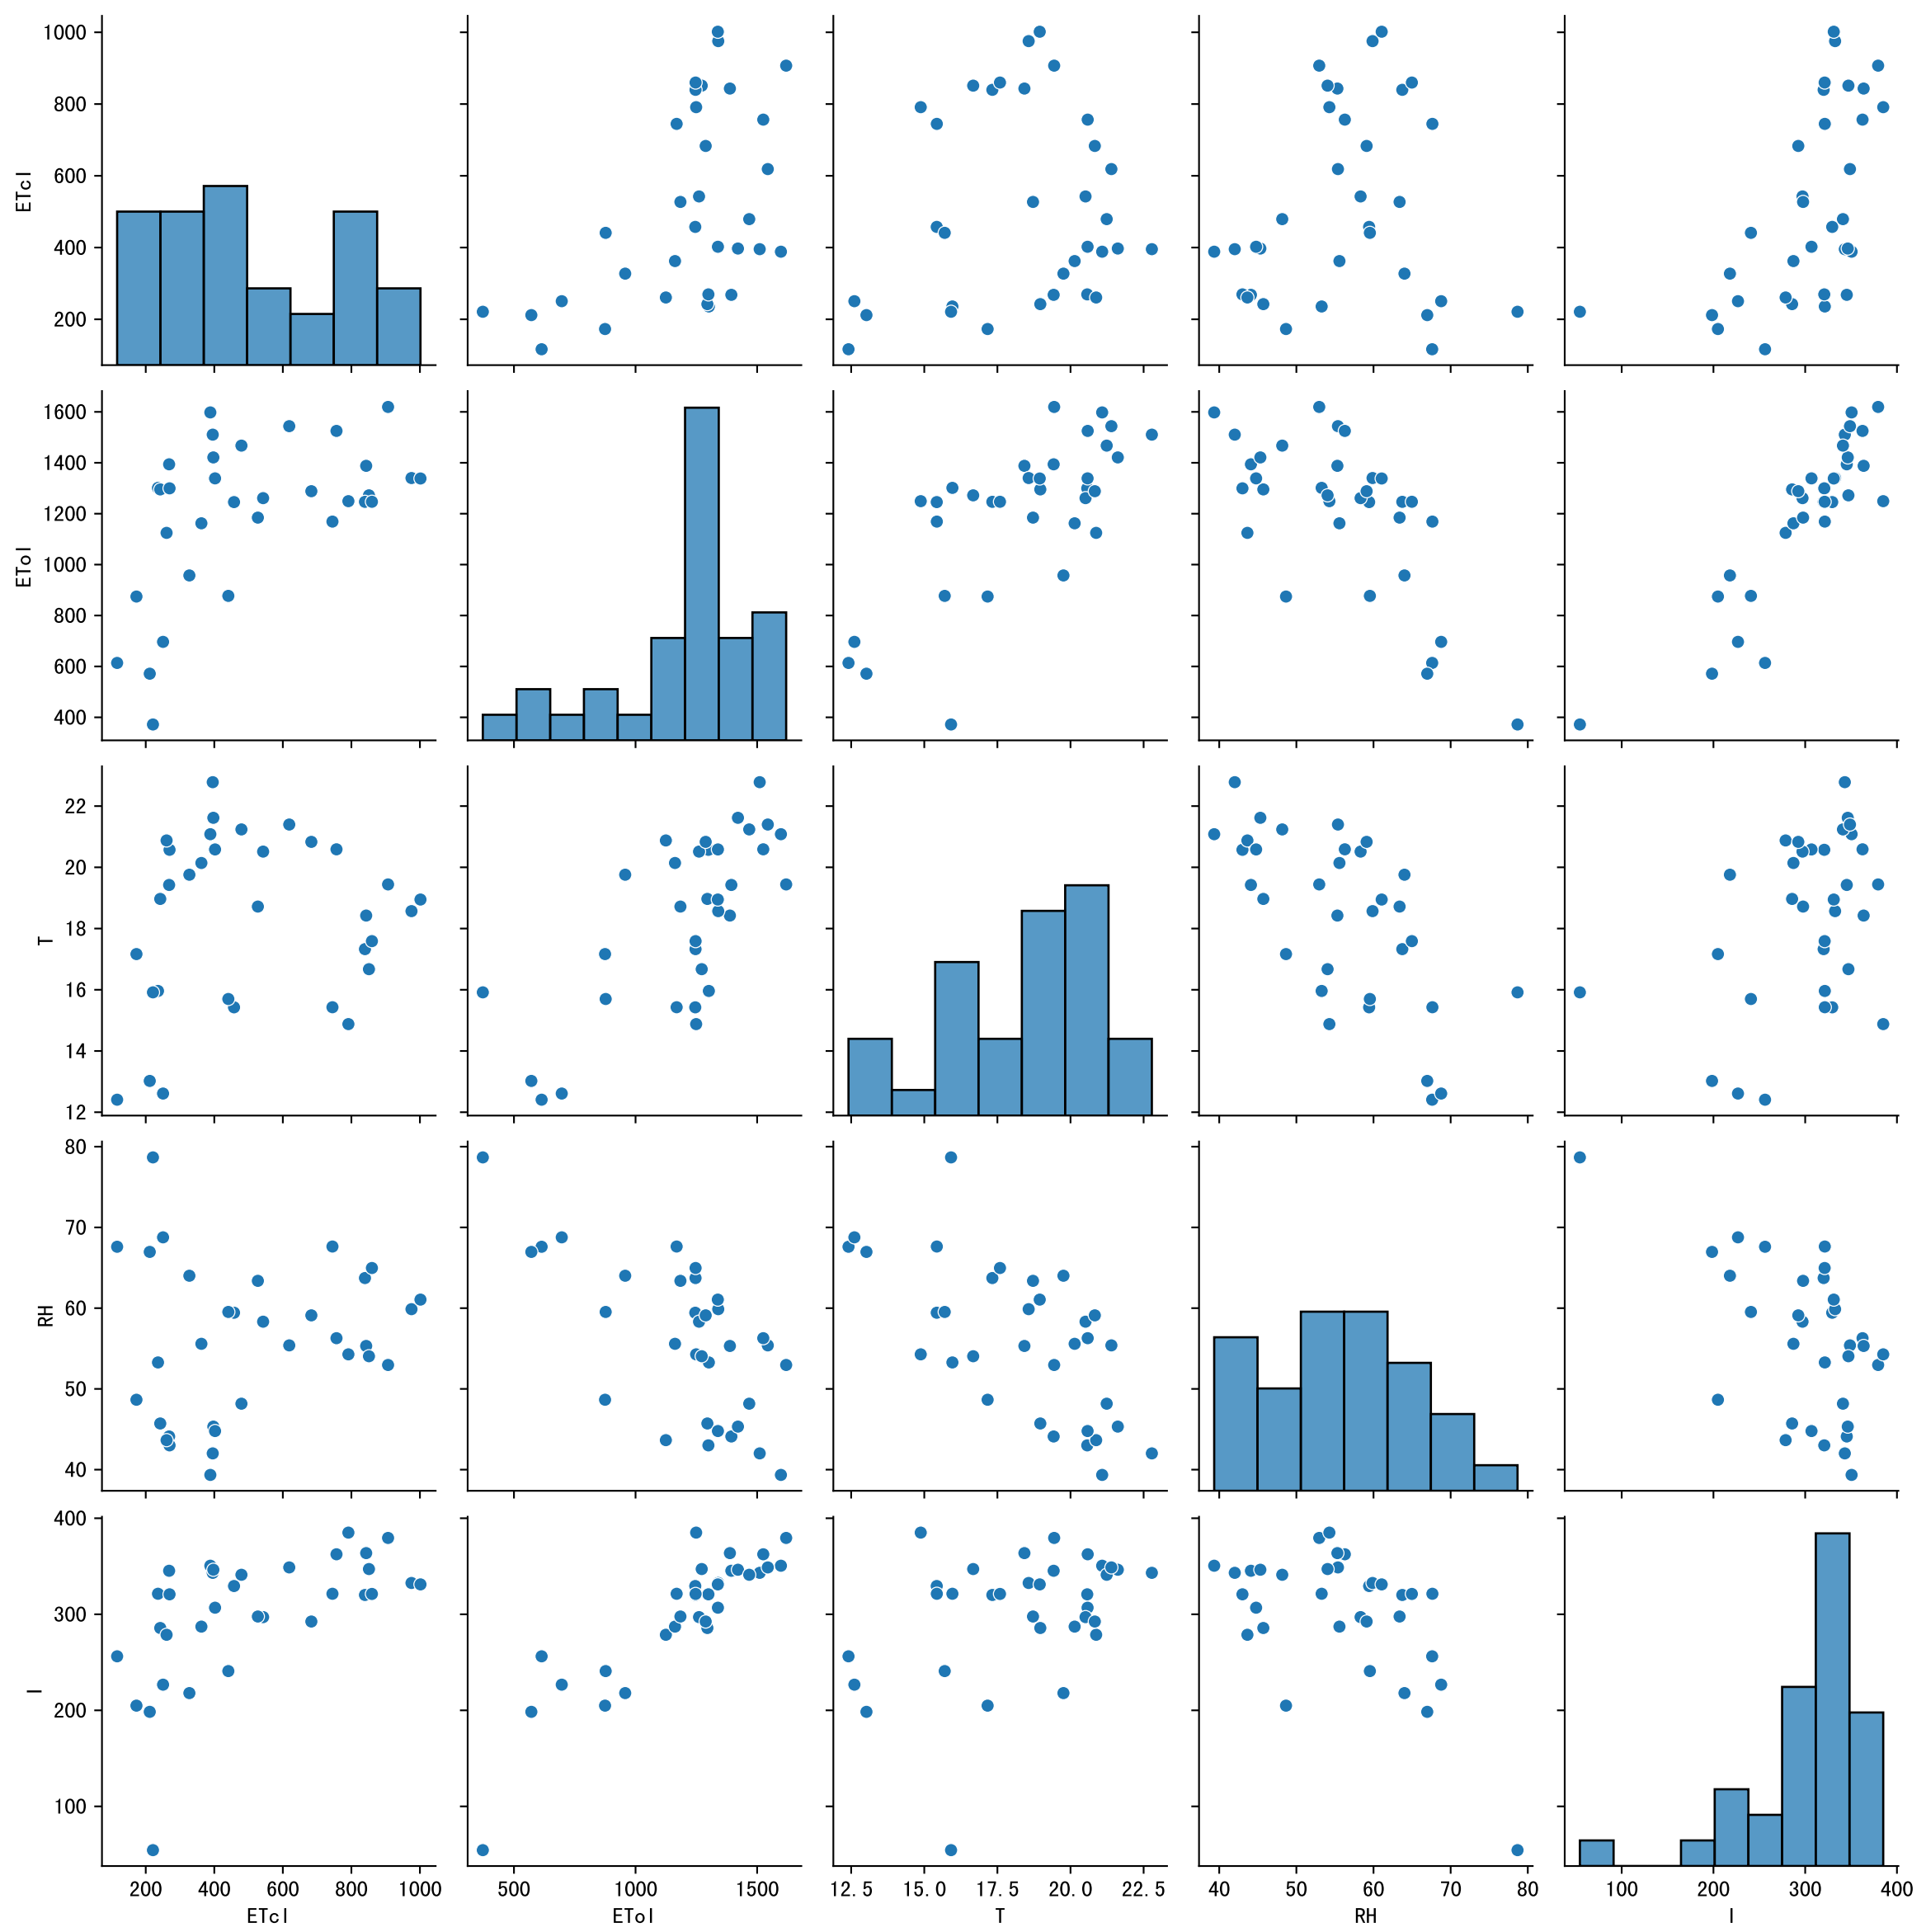


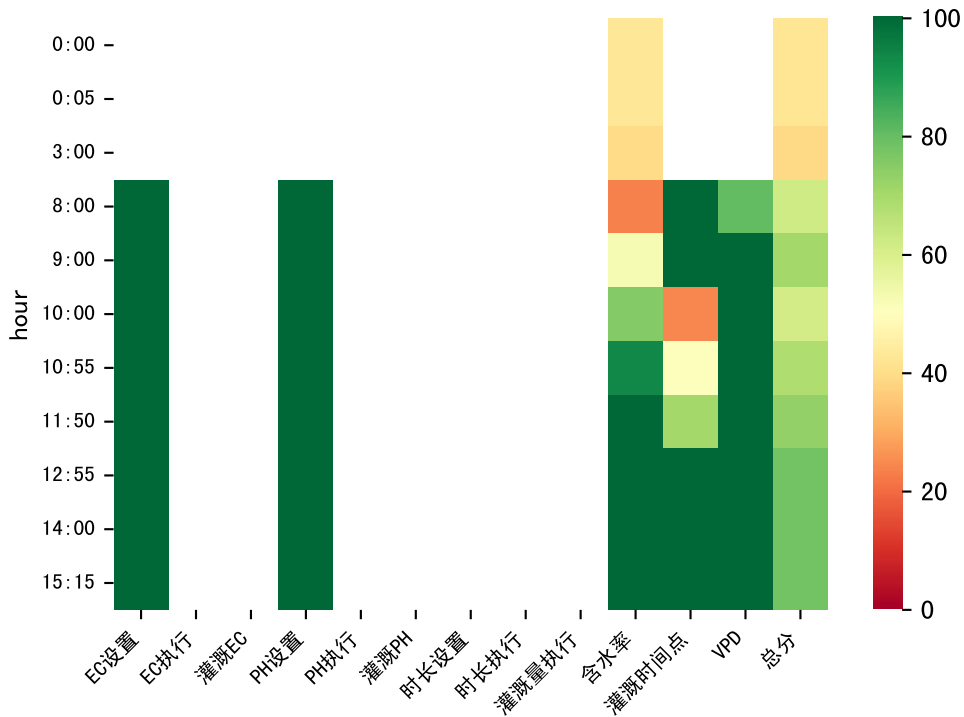

时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	天气	注释
08:00	200	130.0	晴	预期@08:00 未知程序（未用传感器）
09:00	200	130.0	晴	预期@09:00 未知程序（未用传感器）
10:00	200	130.0	晴	预期@10:00 未知程序（未用传感器）
10:55	200	130.0	晴	预期@10:55 未知程序（未用传感器）
11:50	200	130.0	晴	预期@11:50 未知程序（未用传感器）
12:55	200	130.0	晴	预期@12:55 未知程序（未用传感器）
14:00	200	130.0	阴	预期@14:00 未知程序（未用传感器）
15:15	200	130.0	晴	预期@15:15 未知程序（未用传感器）
总计	1600.0 (8次)	1040.0		建议进液EC: 2080.0, PH: 6.5

昨天进回液EC数据缺失。
昨天灌溉进排液EC/PH值缺失，可能影响模型决策

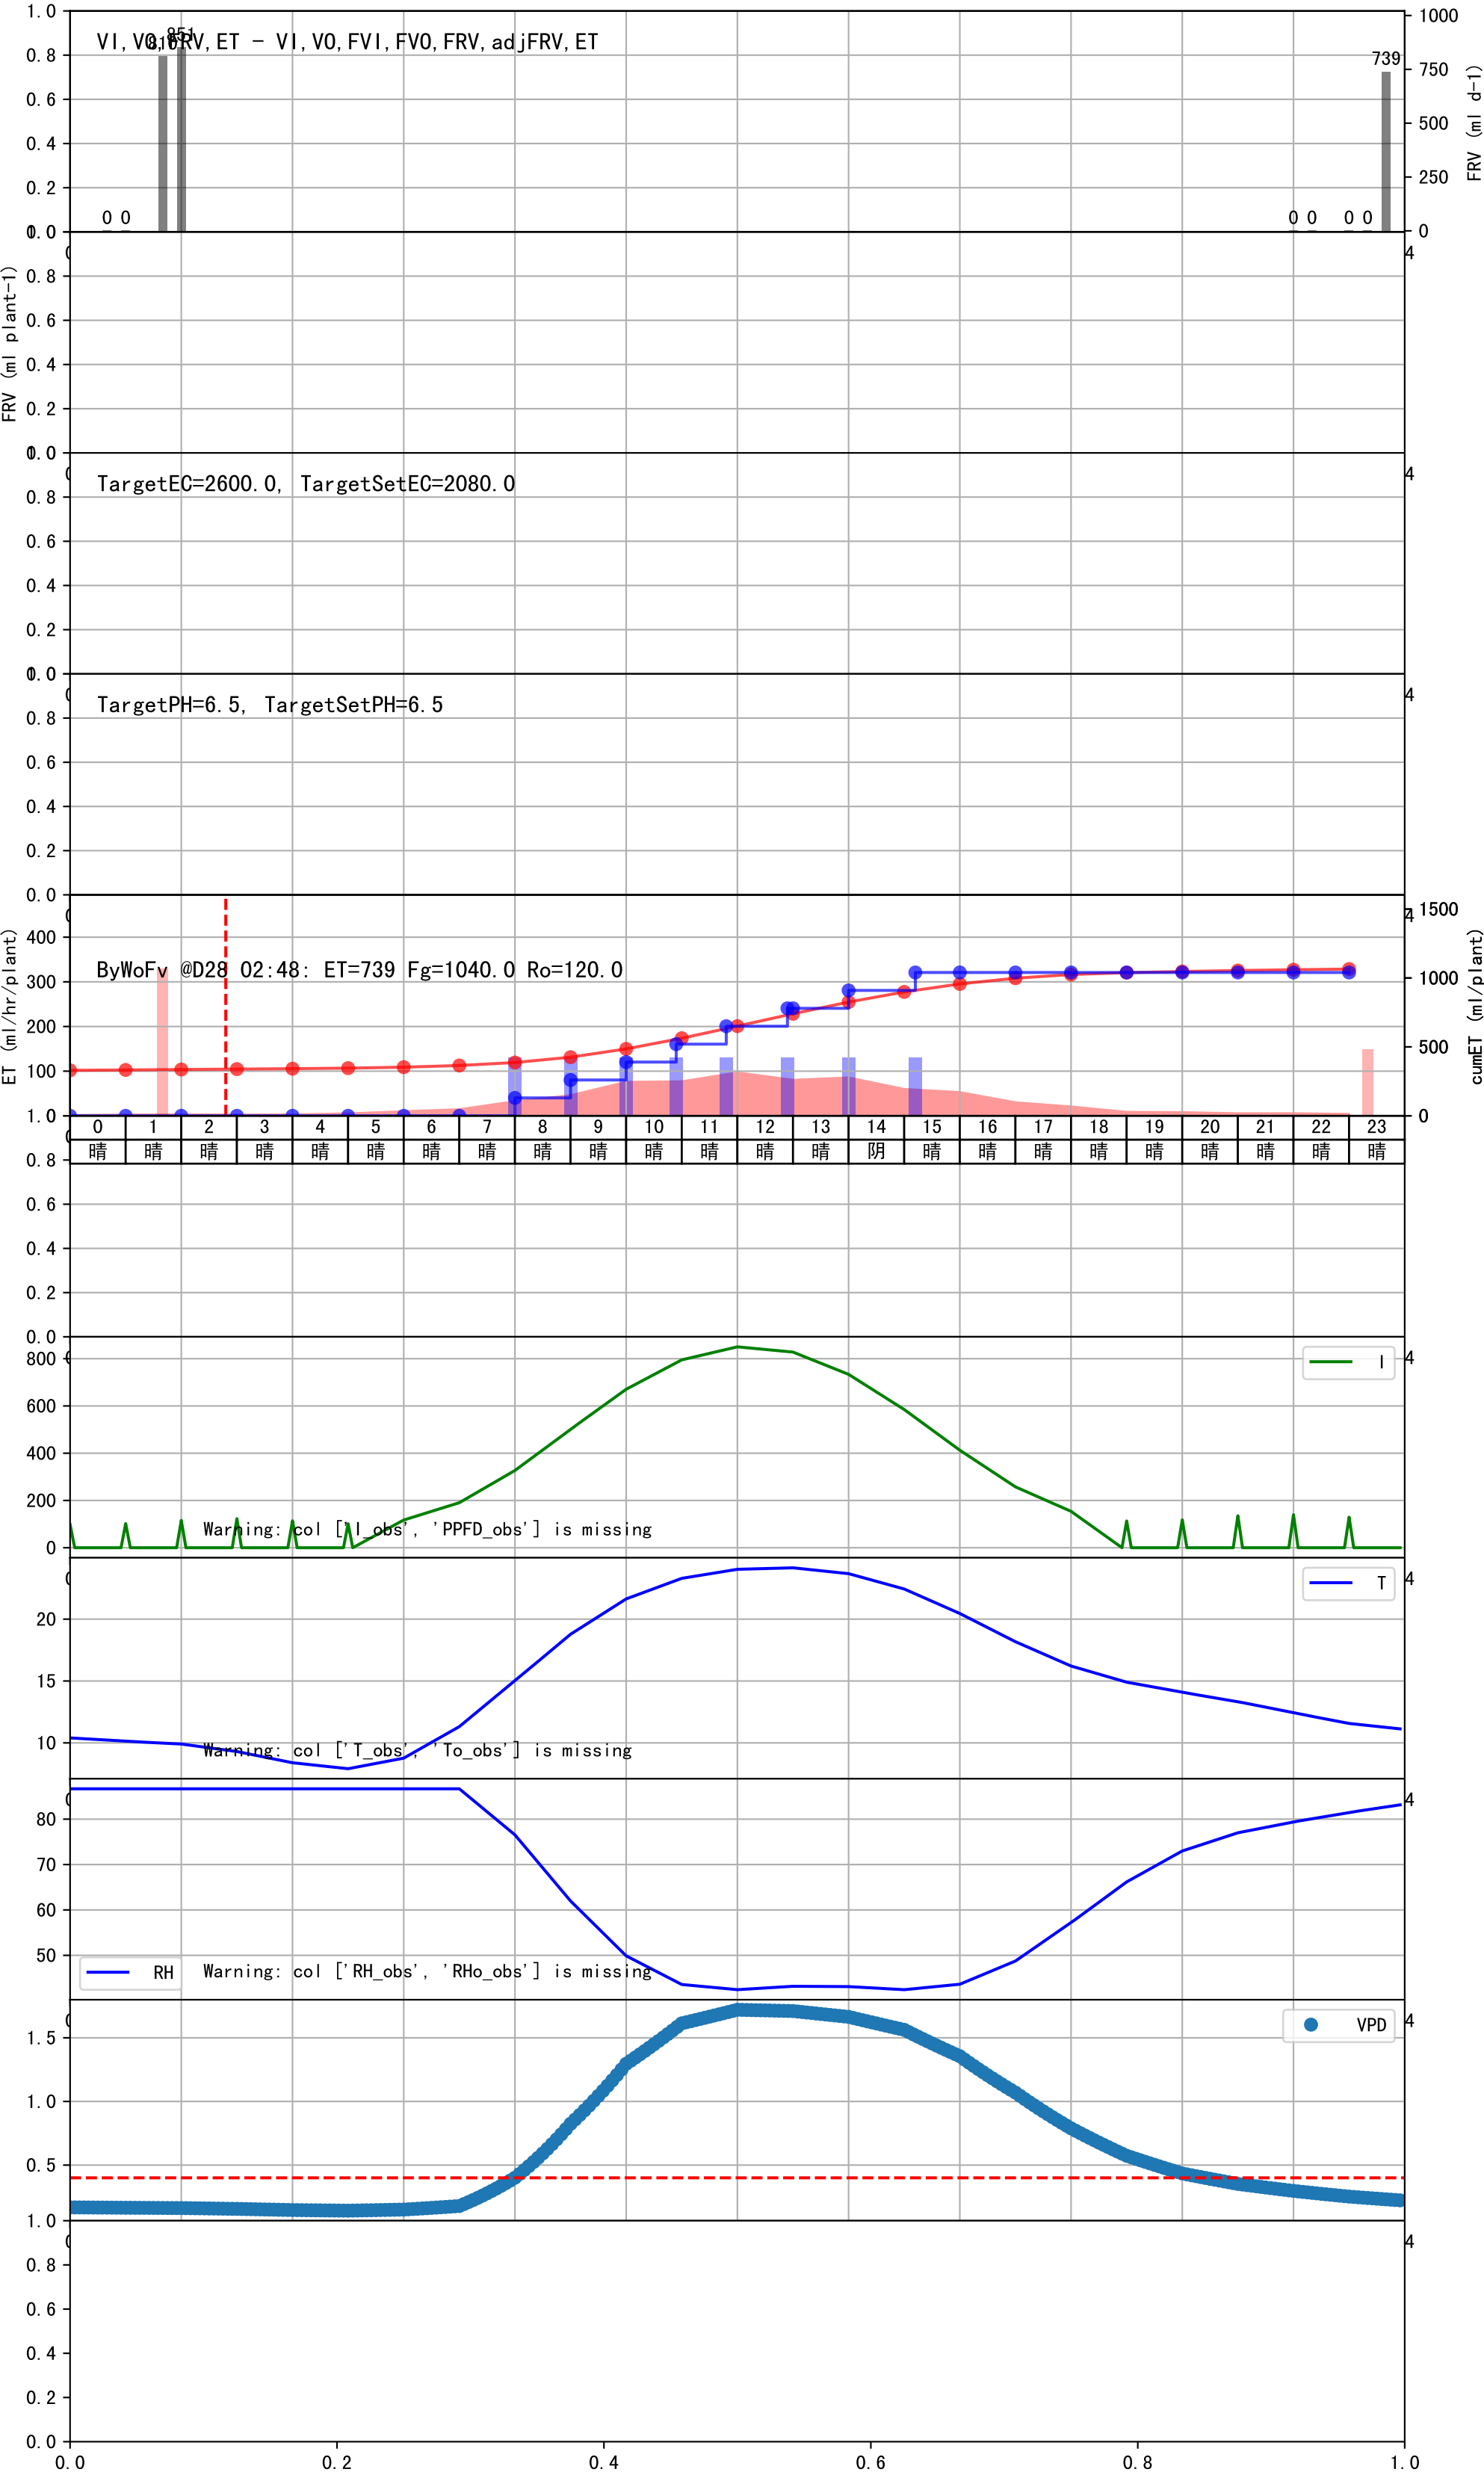


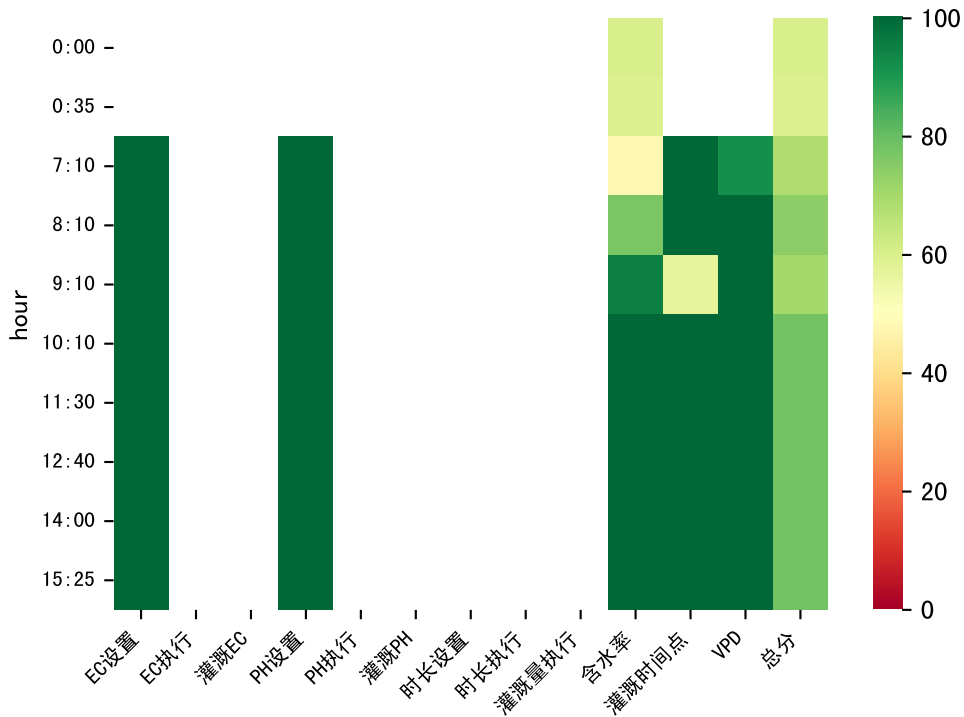


时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	天气	注释
07:10	210	130.0	晴	假设@07:10 手动（未用传感器）
08:10	210	130.0	晴	假设@08:10 手动（未用传感器）
09:10	210	130.0	晴	假设@09:10 手动（未用传感器）
10:10	210	130.0	晴	假设@10:10 手动（未用传感器）
11:30	210	130.0	晴	假设@11:30 手动（未用传感器）
12:40	210	130.0	晴	假设@12:40 手动（未用传感器）
14:00	210	130.0	晴	假设@14:00 手动（未用传感器）
15:25	210	130.0	晴	假设@15:25 手动（未用传感器）
总计	1680.0 (8次)	1040.0		建议进液EC: 2080.0, PH: 6.5

昨天进回液EC数据缺失.
昨天灌溉进排液EC/PH值缺失, 可能影响模型决策




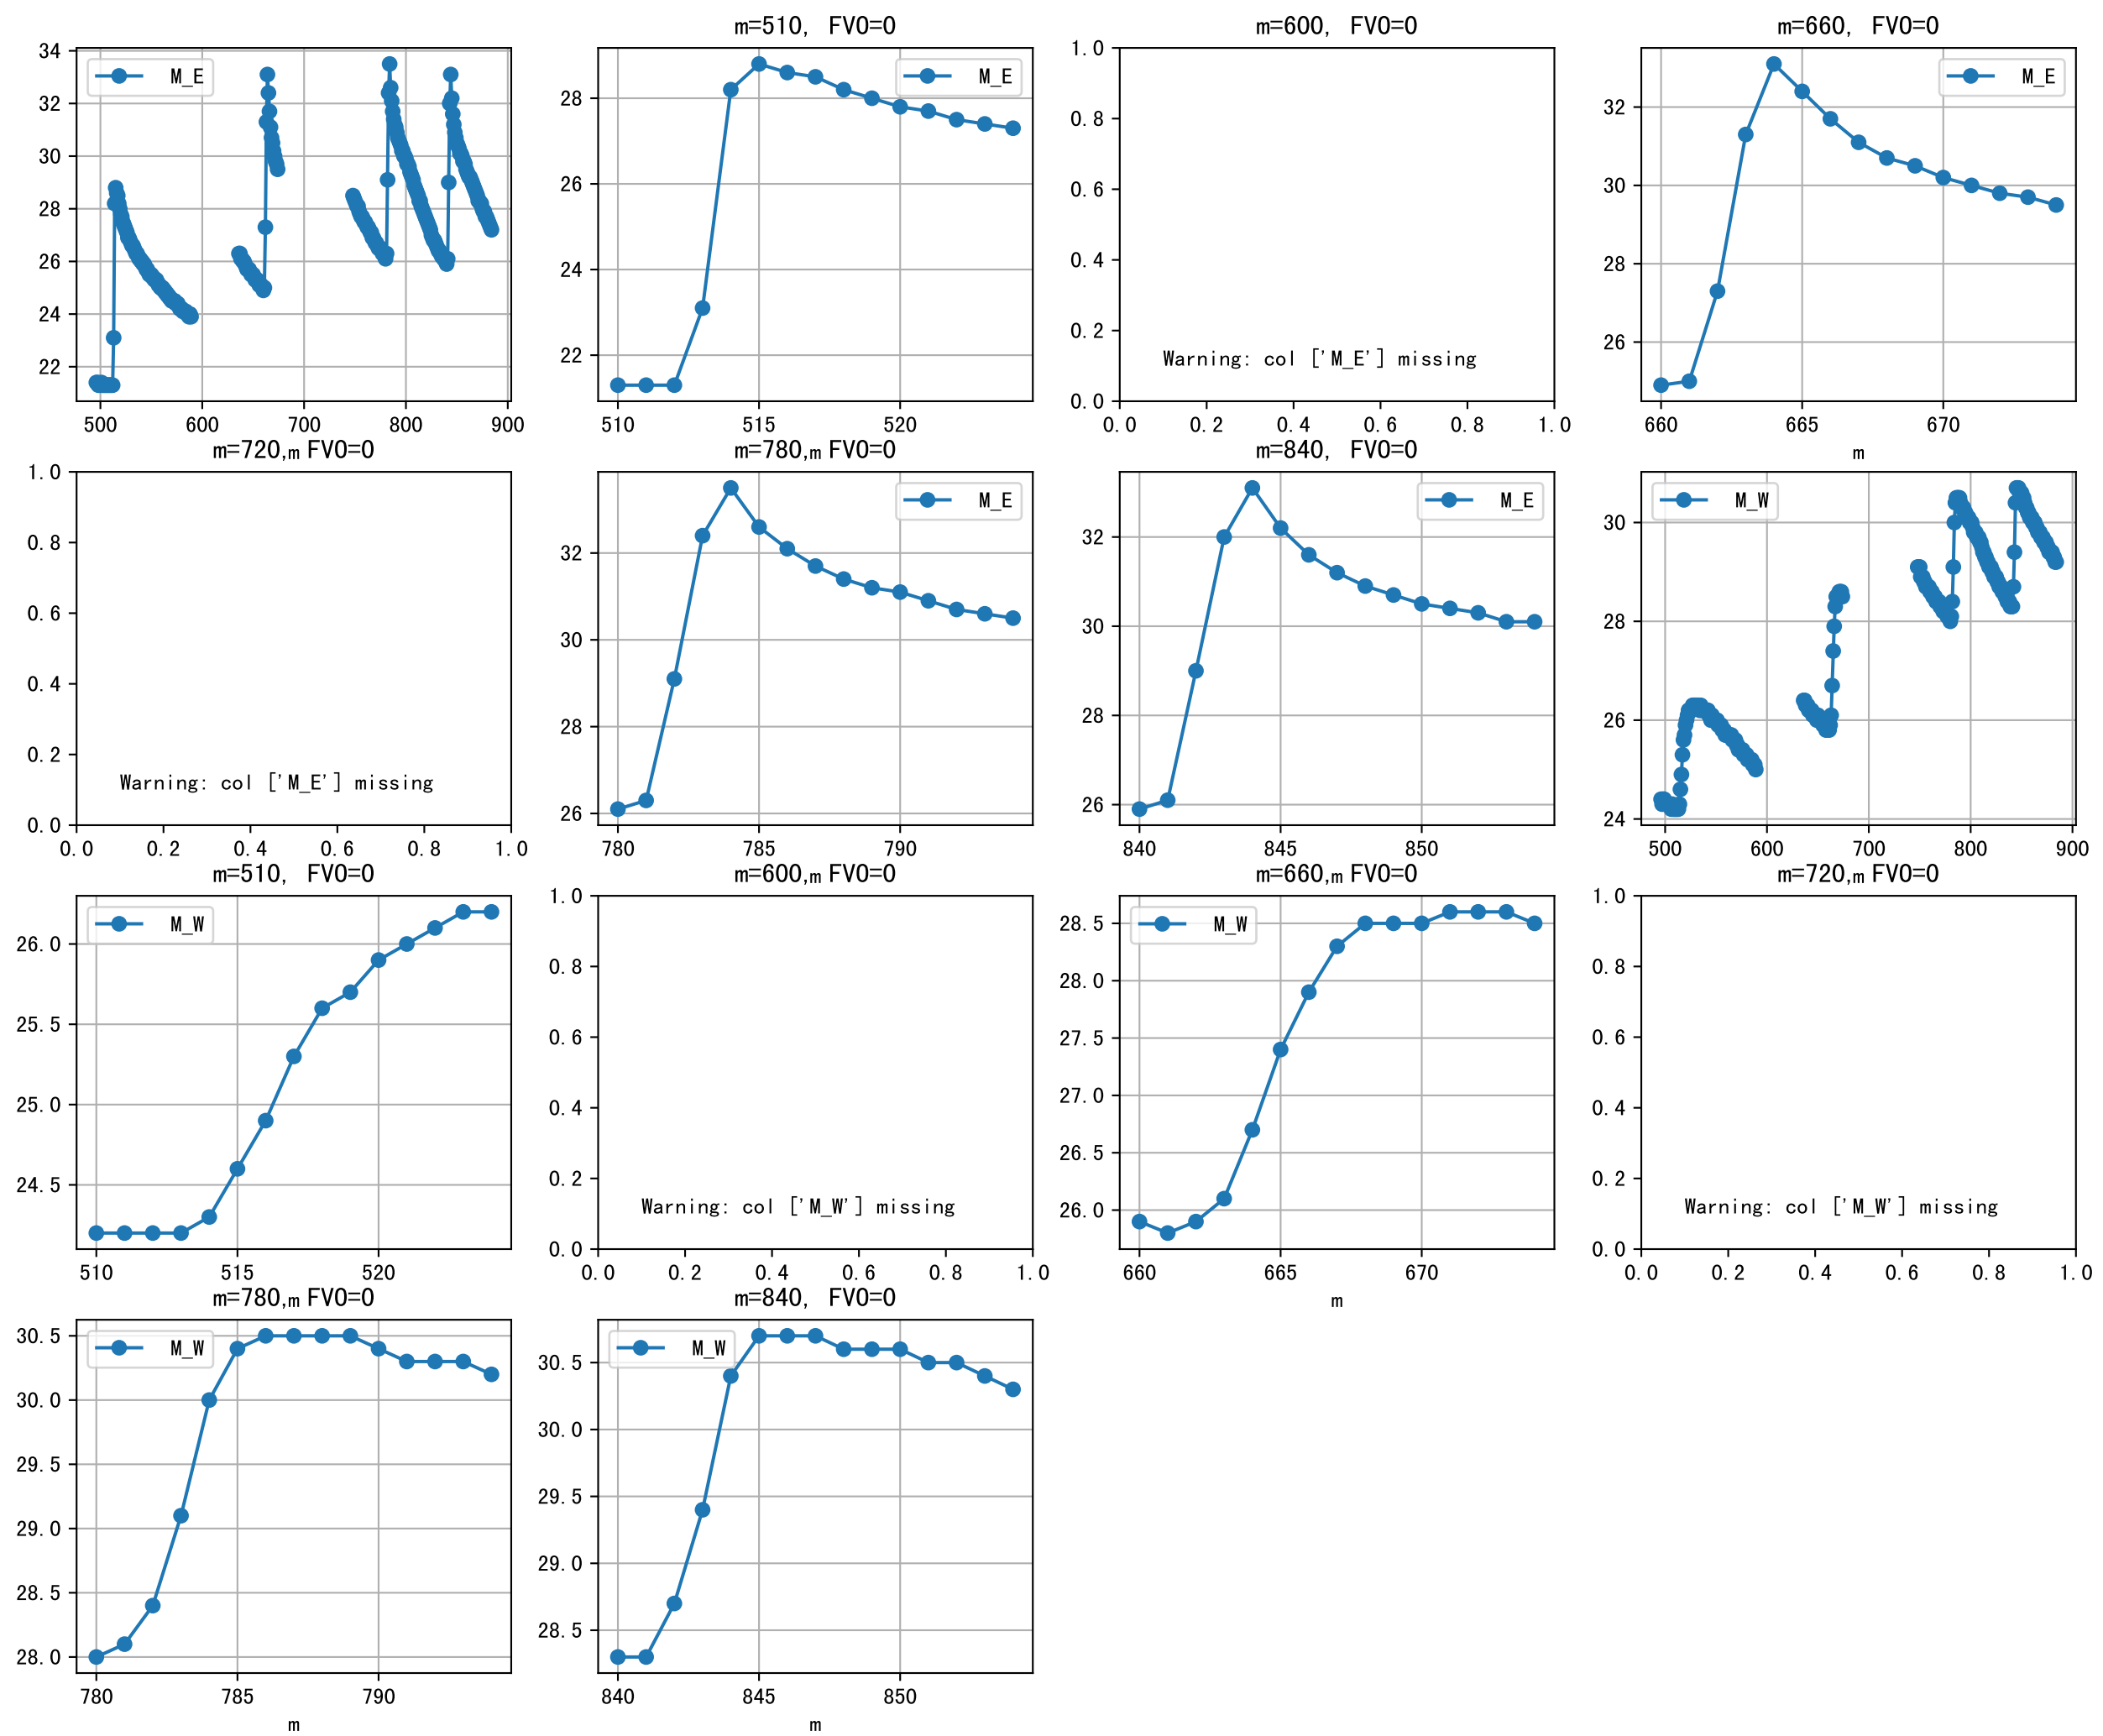


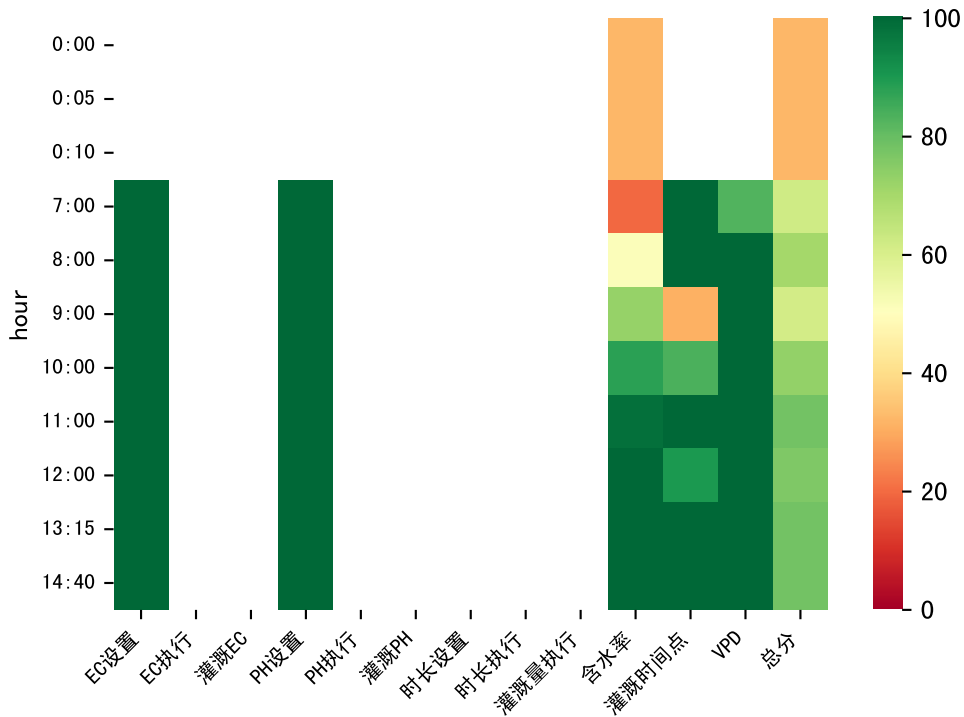


时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	天气	注释
07:00	240	130.0	晴	假设@07:00 手动（未用传感器）
08:00	240	130.0	晴	假设@08:00 手动（未用传感器）
09:00	240	130.0	晴	假设@09:00 手动（未用传感器）
10:00	240	130.0	晴	假设@10:00 手动（未用传感器）
11:00	240	130.0	晴	假设@11:00 手动（未用传感器）
12:00	240	130.0	晴	假设@12:00 手动（未用传感器）
13:15	240	130.0	晴	假设@13:15 手动（未用传感器）
14:40	240	130.0	晴	假设@14:40 手动（未用传感器）
总计	1920.0（8次）	1040.0		建议进液EC：2080.0， PH： 6.5

上次灌溉时长(240)与预期(200.0)不符，可能由于多阀同灌按参考区灌溉
默认实际灌溉156.0 ml.
昨天进回液EC数据缺失.
昨天灌溉进排液EC/PH值缺失，可能影响模型决策

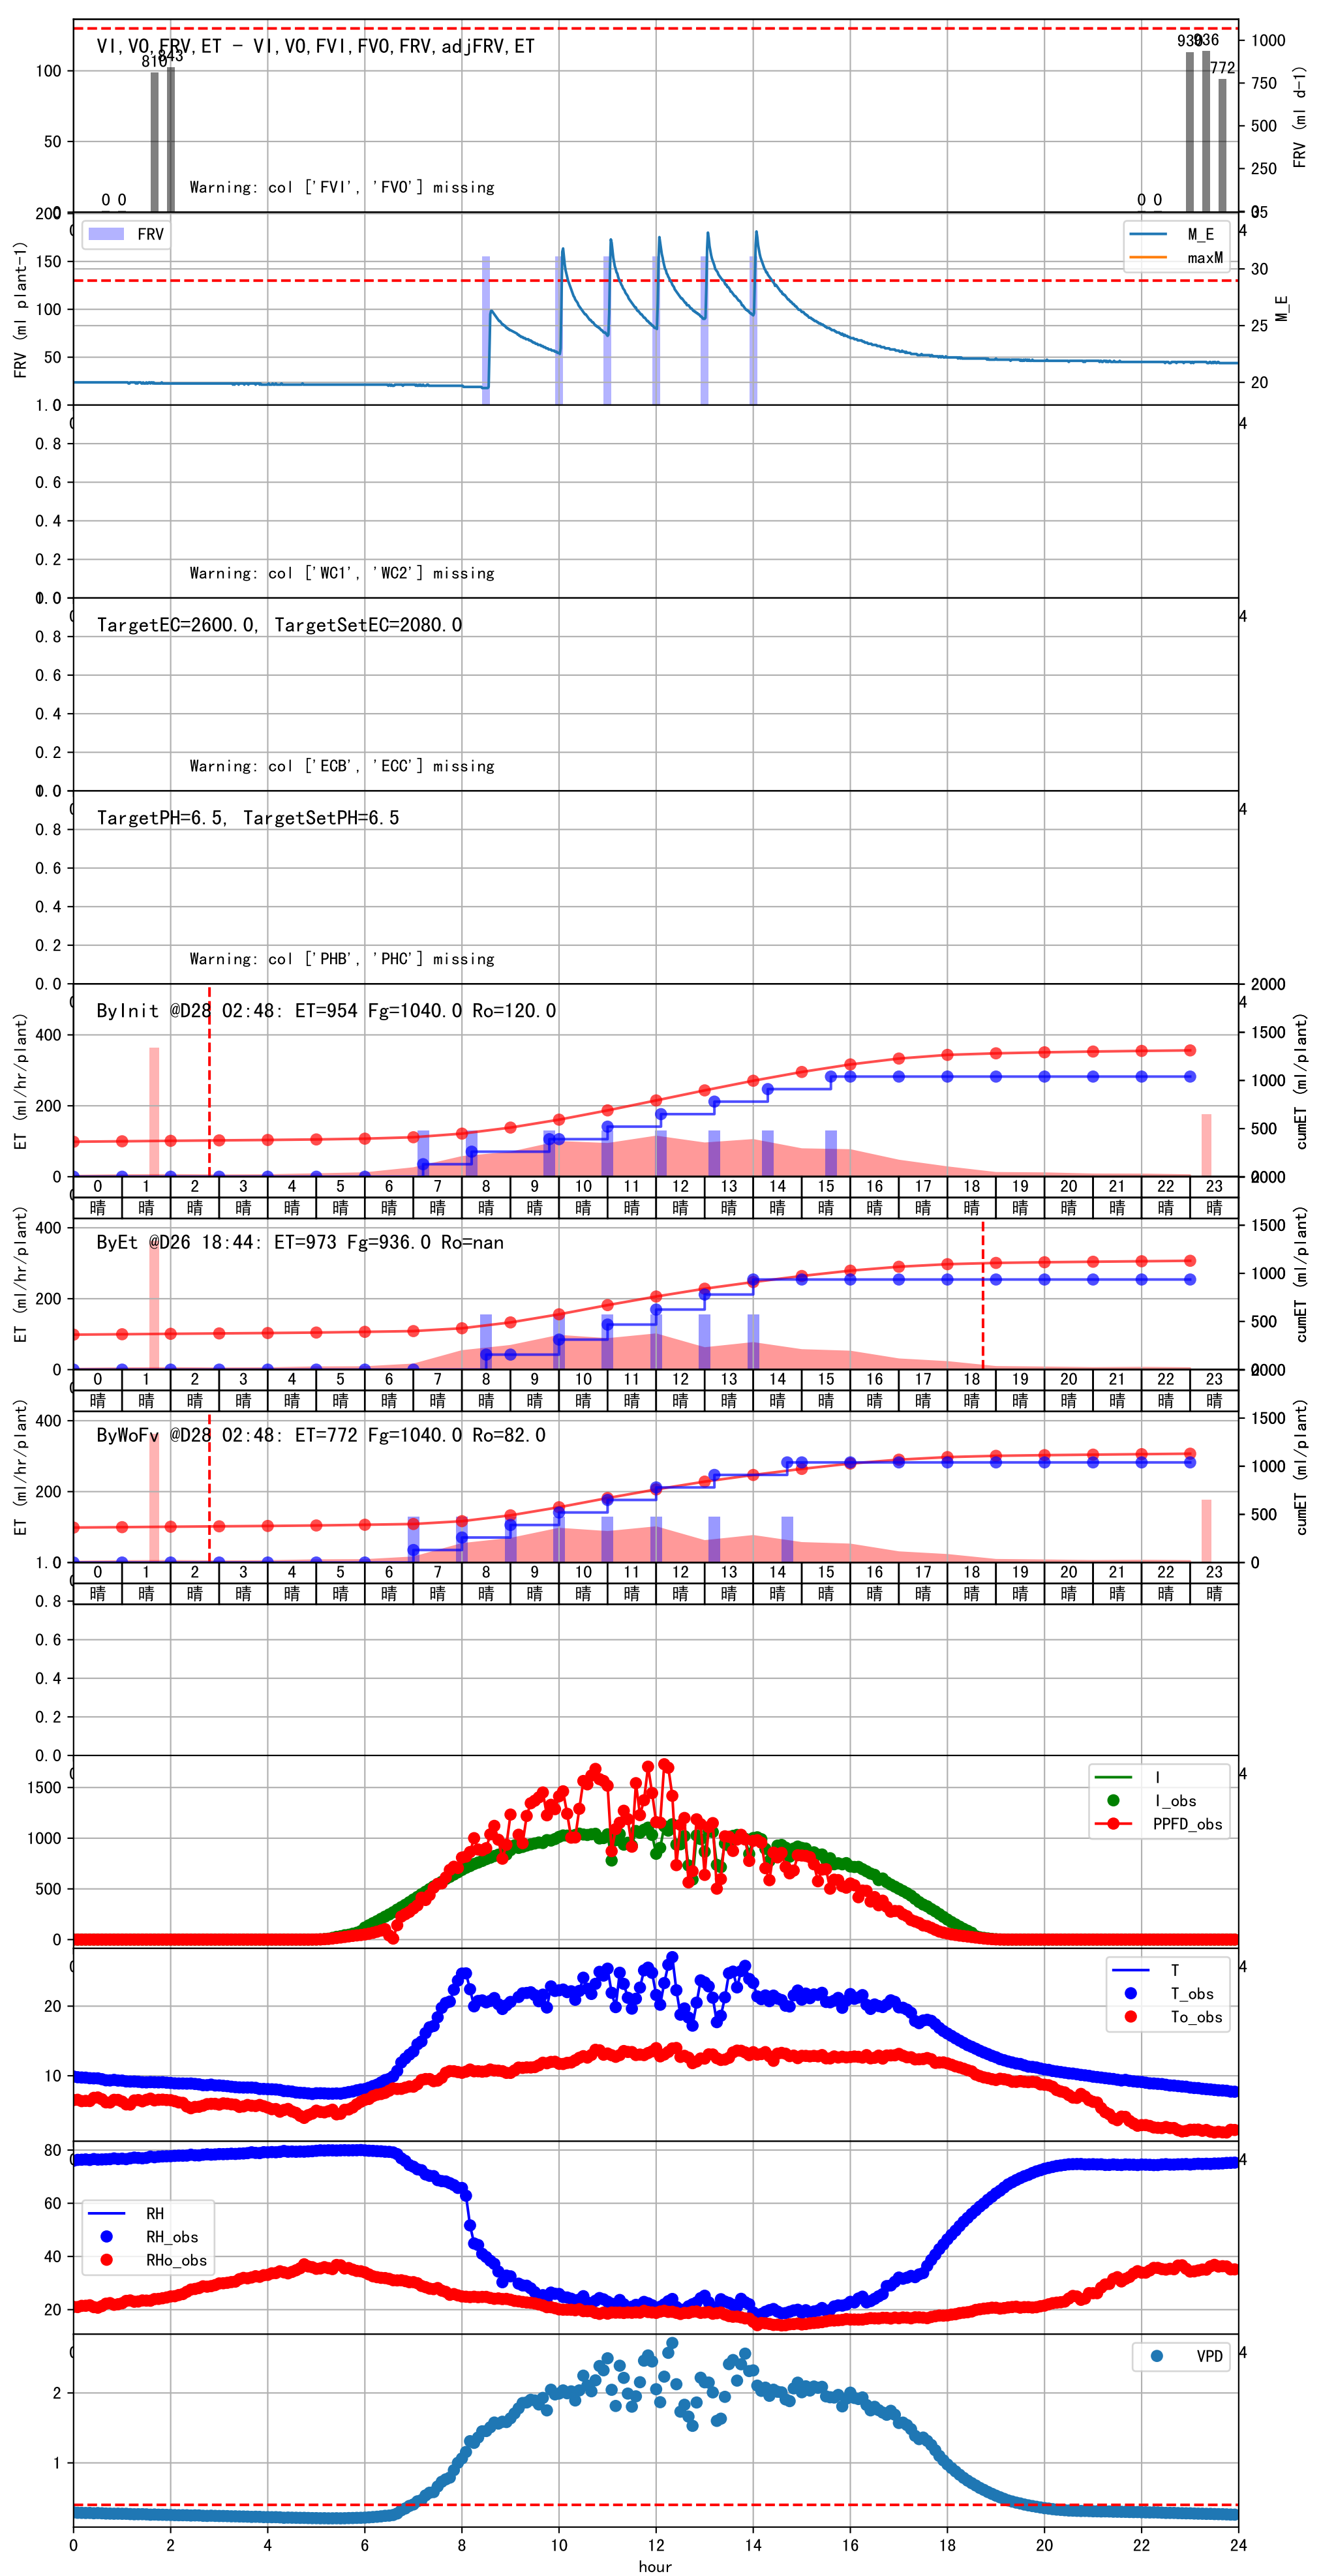















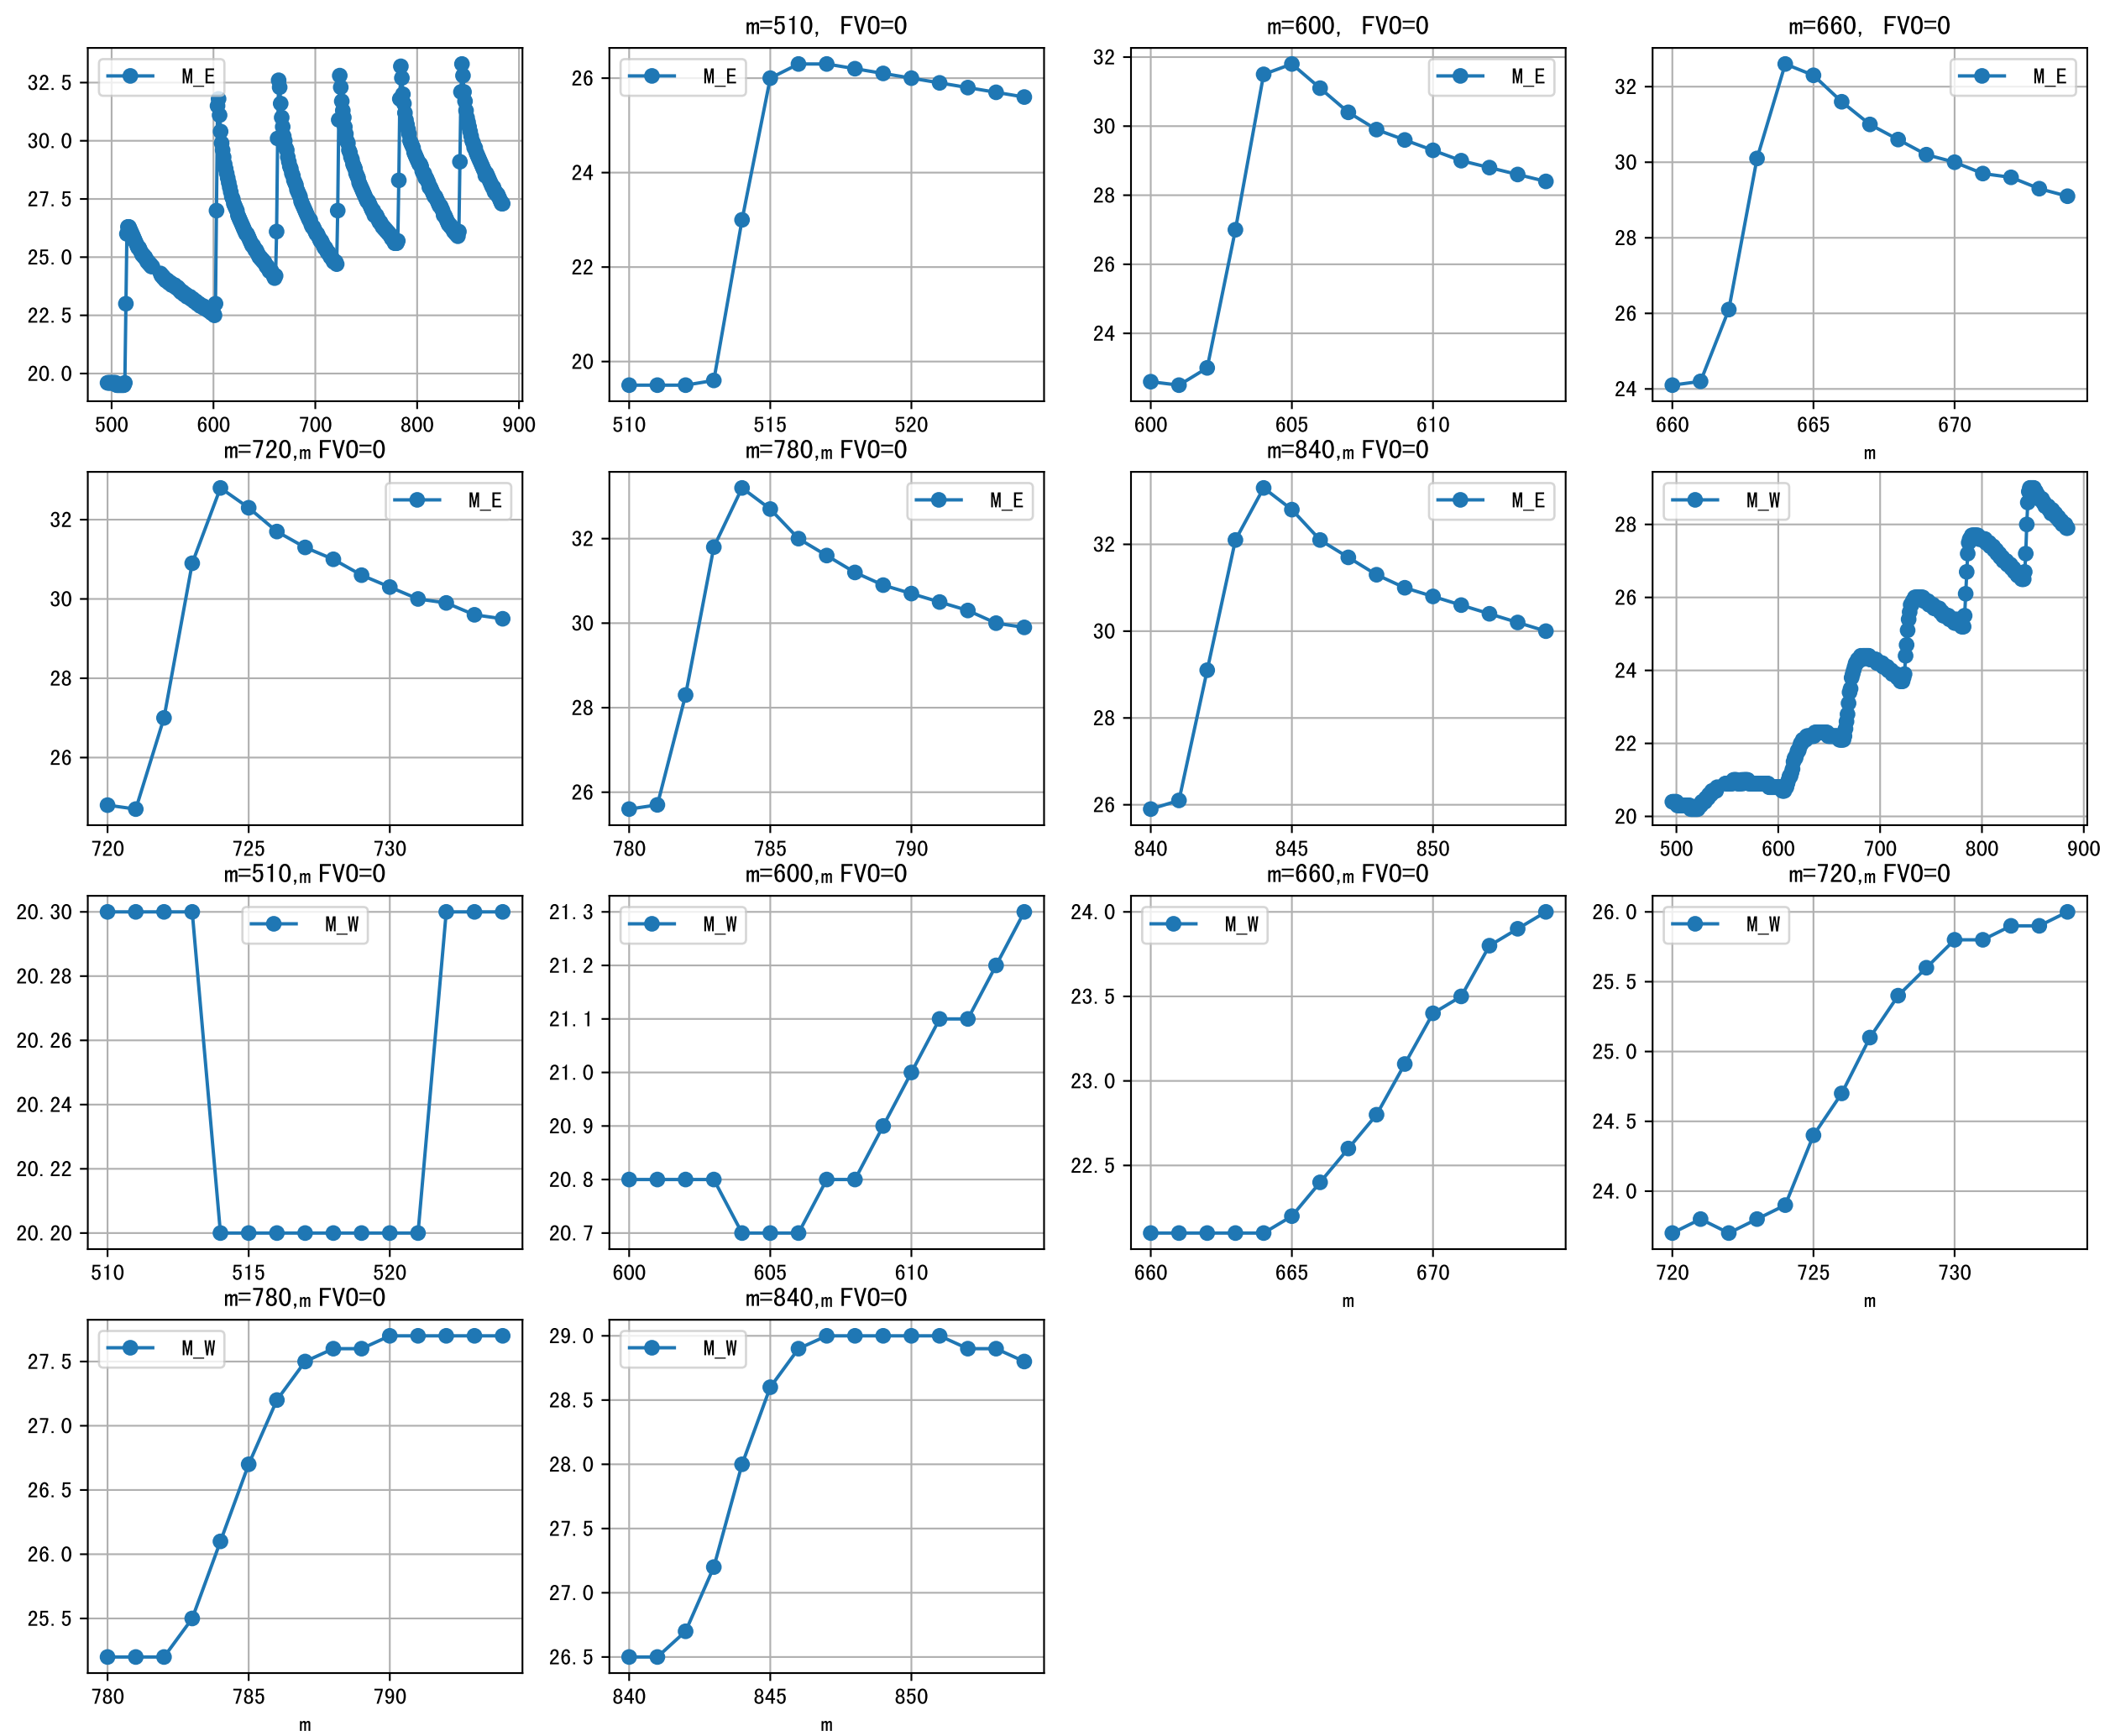


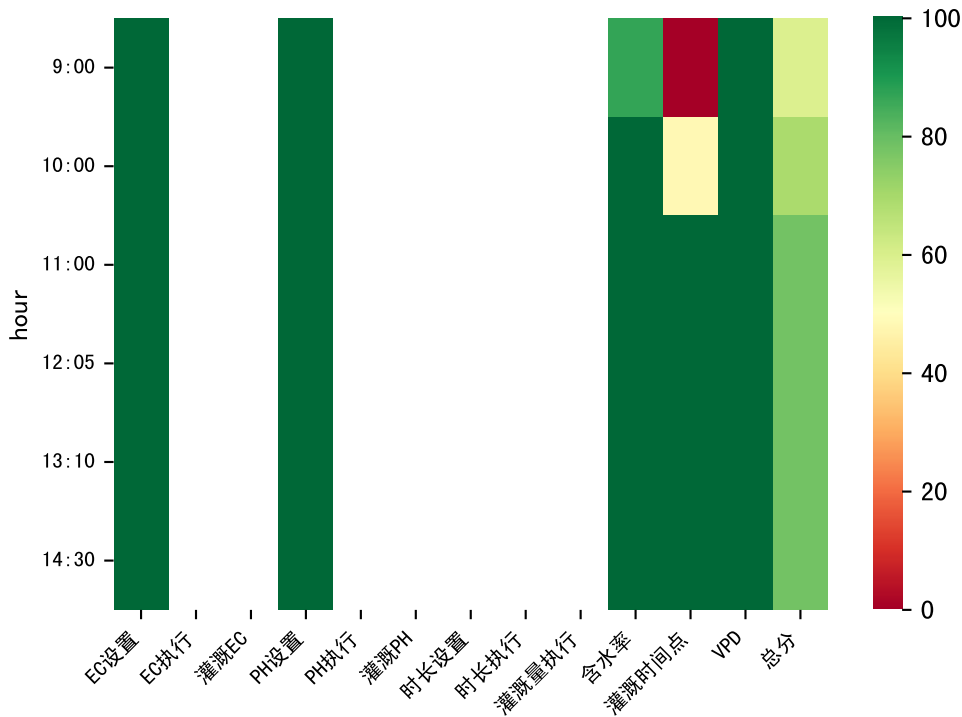


时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	天气	注释
09:00	210	130.0	晴	假设@09:00 手动（未用传感器）
10:00	210	130.0	晴	假设@10:00 手动（未用传感器）
11:00	210	130.0	晴	假设@11:00 手动（未用传感器）
12:05	210	130.0	晴	假设@12:05 手动（未用传感器）
13:10	210	130.0	晴	假设@13:10 手动（未用传感器）
14:30	210	130.0	晴	假设@14:30 手动（未用传感器）
总计	1260.0（6次）	780.0		建议进液EC：2000.0， PH：6.5

昨天进回液EC数据缺失.
昨天灌溉进排液EC/PH值缺失，可能影响模型决策

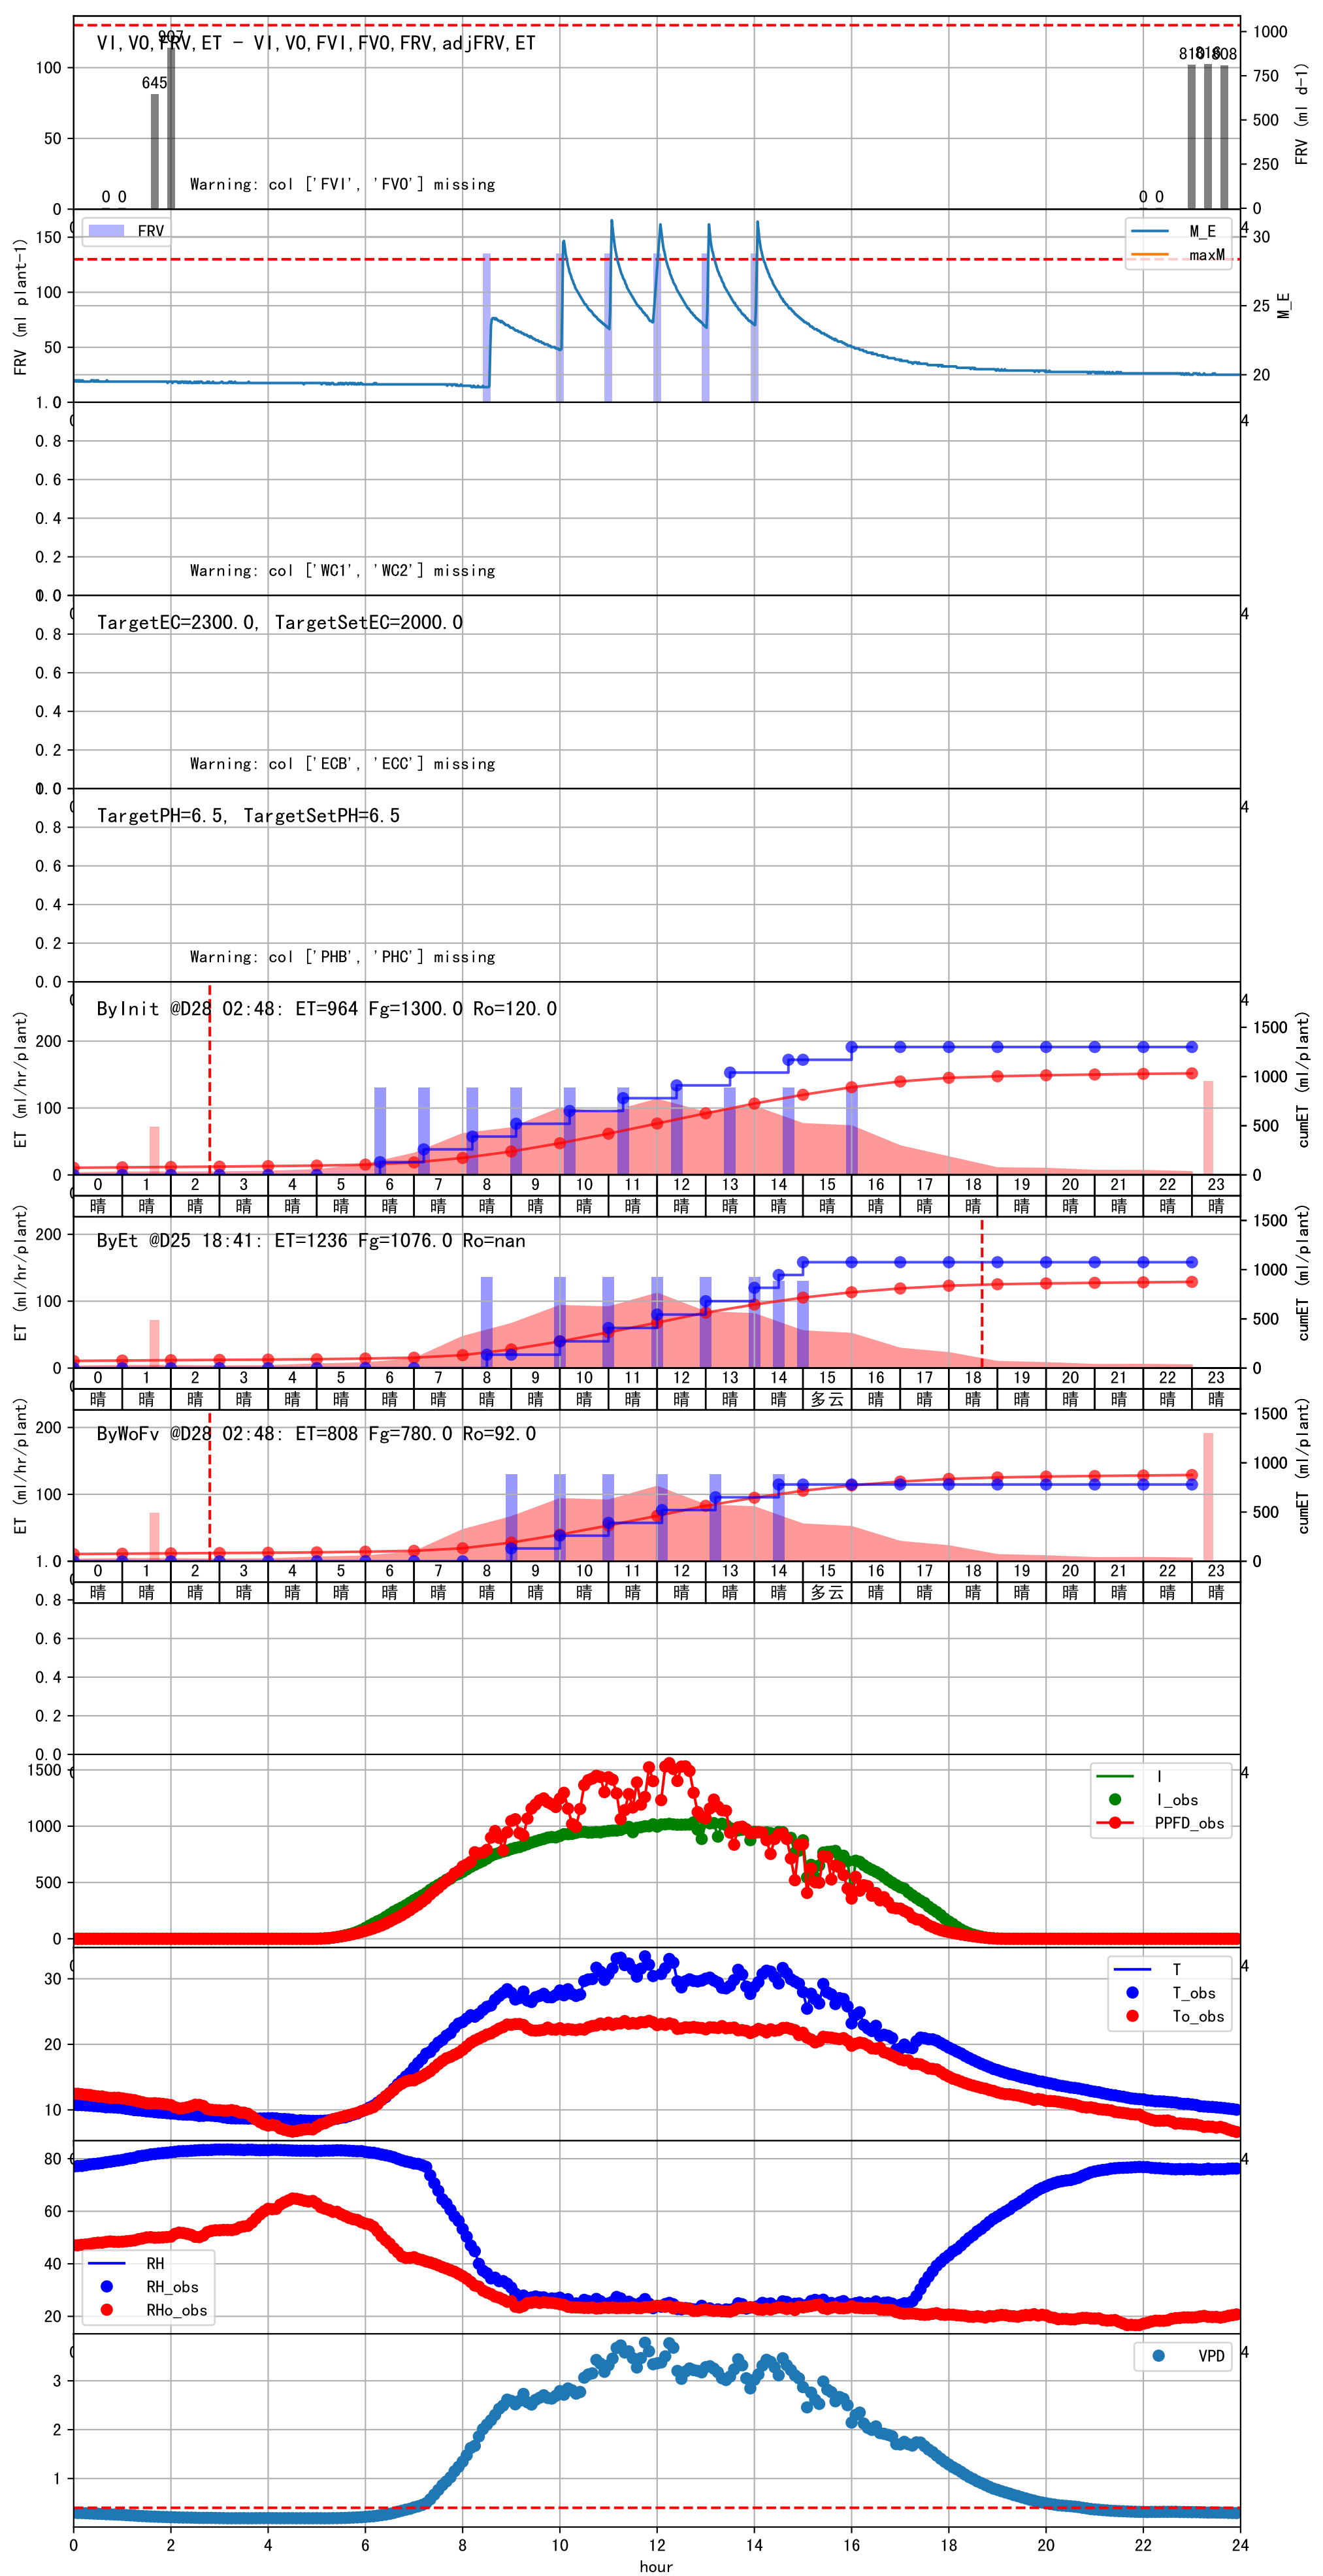

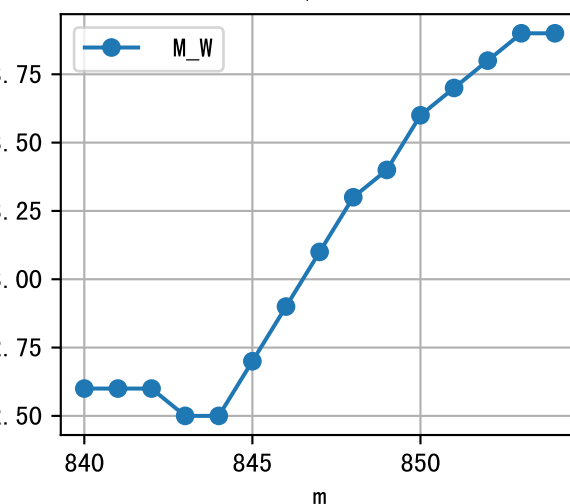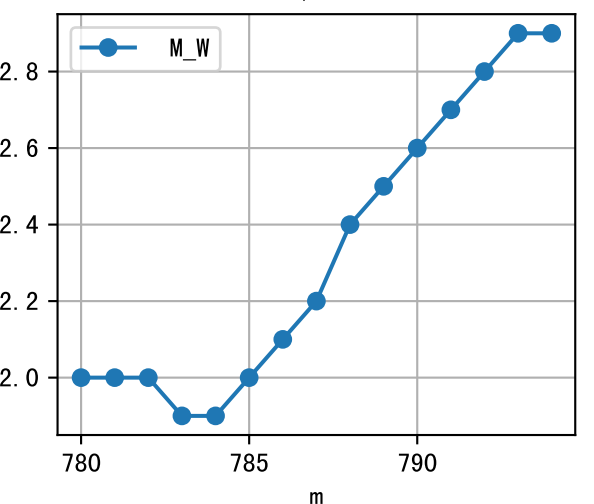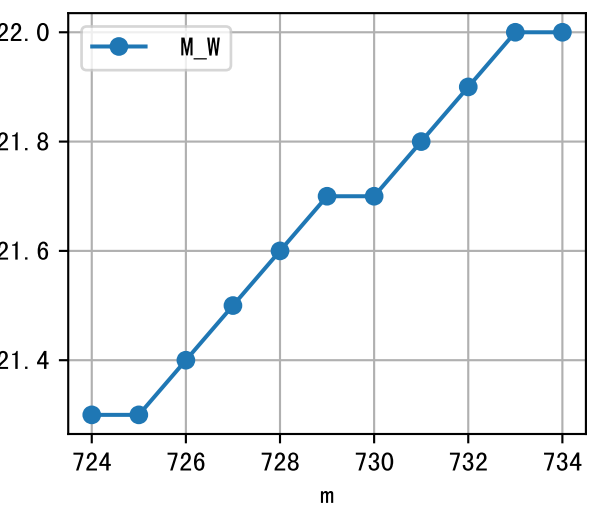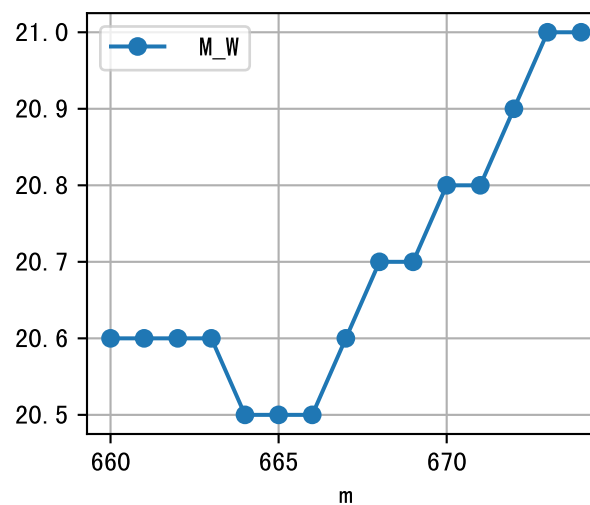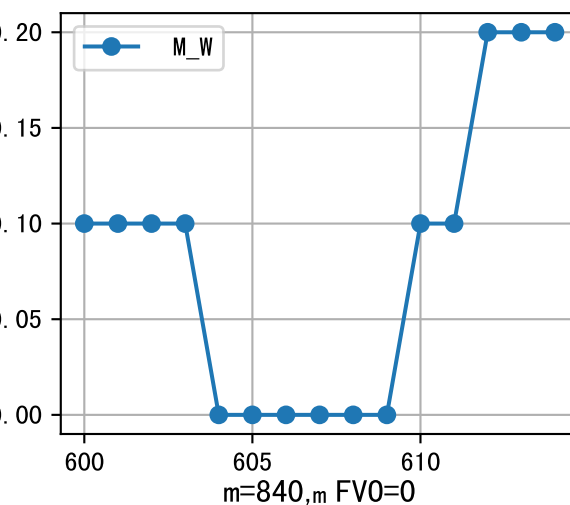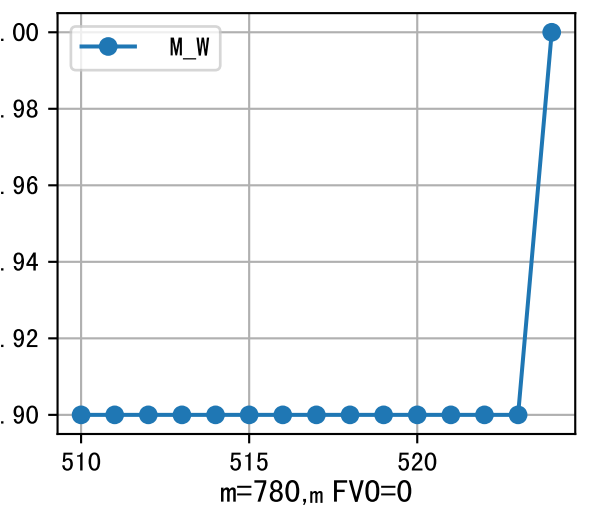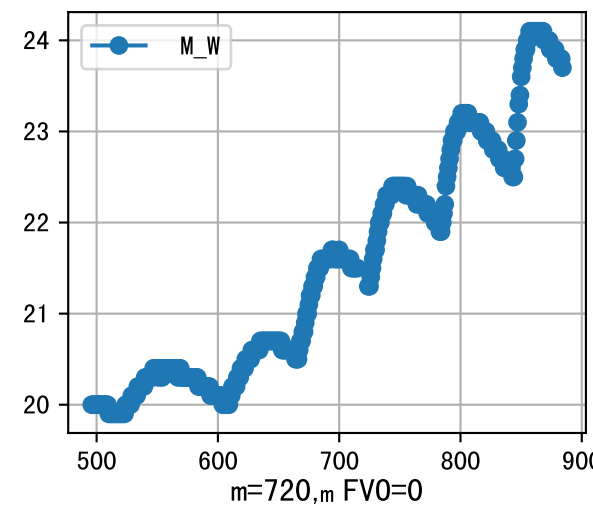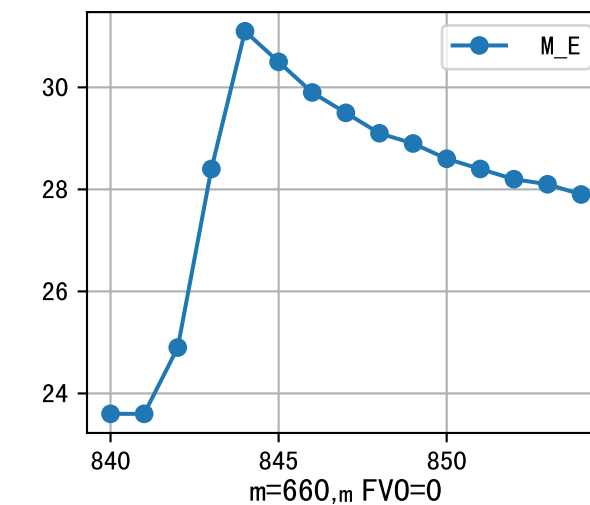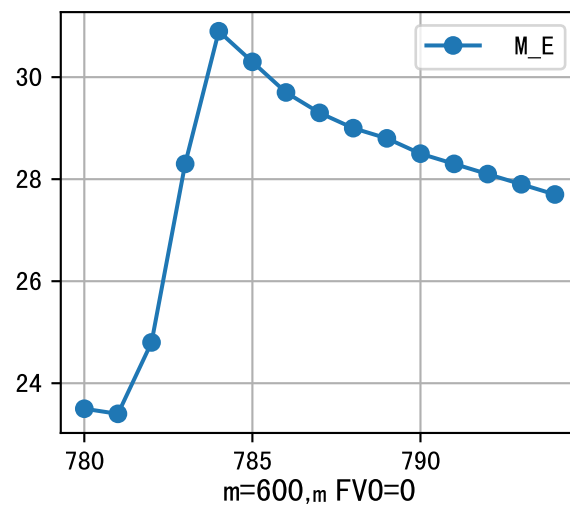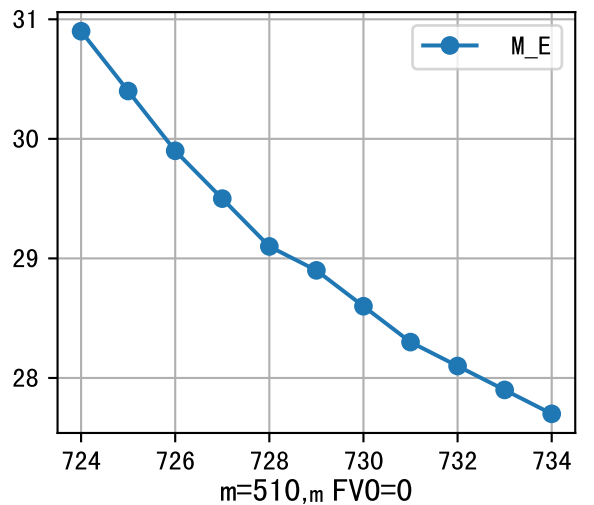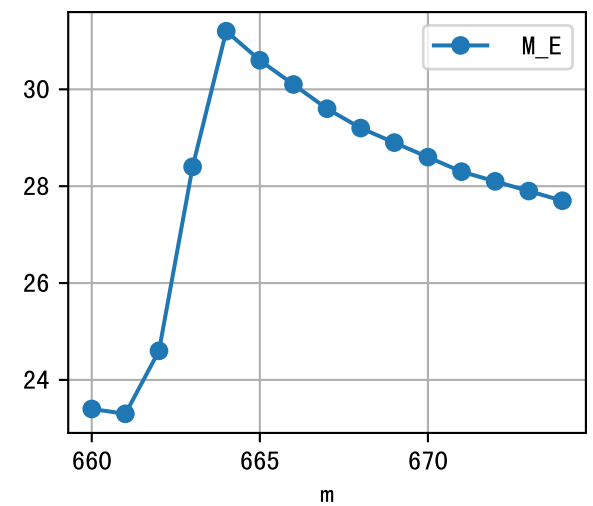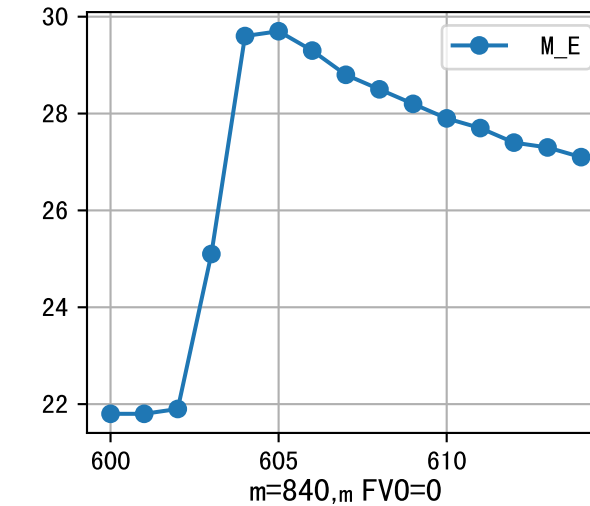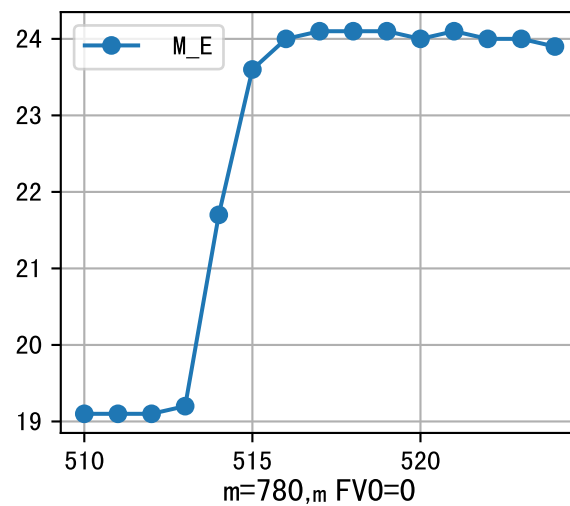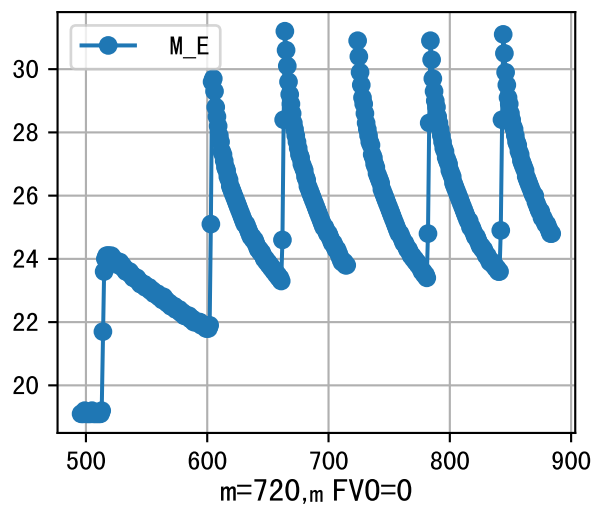

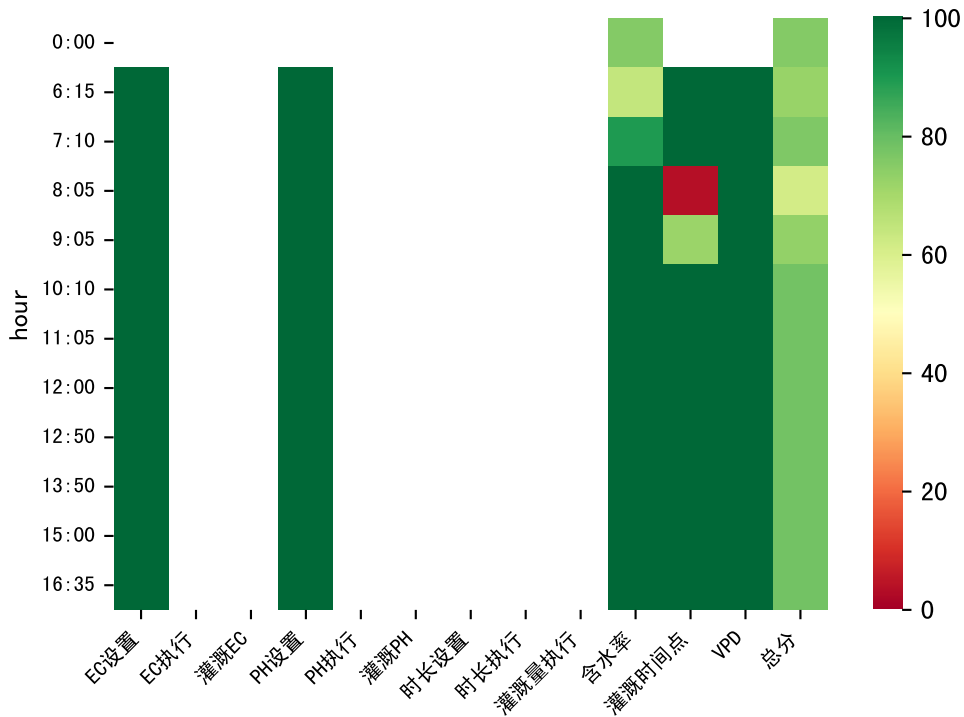

时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	天气	注释
06:15	200	100.0	晴	假设@06:15 手动（未用传感器）
07:10	200	100.0	晴	假设@07:10 手动（未用传感器）
08:05	200	100.0	晴	假设@08:05 手动（未用传感器）
09:05	200	100.0	晴	假设@09:05 手动（未用传感器）
10:10	200	100.0	晴	假设@10:10 手动（未用传感器）
11:05	200	100.0	晴	假设@11:05 手动（未用传感器）
12:00	200	100.0	晴	假设@12:00 手动（未用传感器）
12:50	200	100.0	晴	假设@12:50 手动（未用传感器）
13:50	200	100.0	晴	假设@13:50 手动（未用传感器）
15:00	200	100.0	晴	假设@15:00 手动（未用传感器）
16:35	200	100.0	晴	假设@16:35 手动（未用传感器）
总计	2200.0（11次）	1100.0		建议进液EC: 1900.0, PH: 6.5

上次灌溉时长(200)与预期(154.0)不符，可能由于多阀同灌按参考区灌溉
默认实际灌溉130.0 ml.
昨天进回液EC数据缺失.
昨天灌溉进排液EC/PH值缺失，可能影响模型决策

