




FgArea: [' 0']
NJ15 P1
2025-12-07 (Day 46)

Plot [['EcFgro', 'EcFzExp', 'EcPltng', 'ECdef', 'EcParam', 'water_ec']]

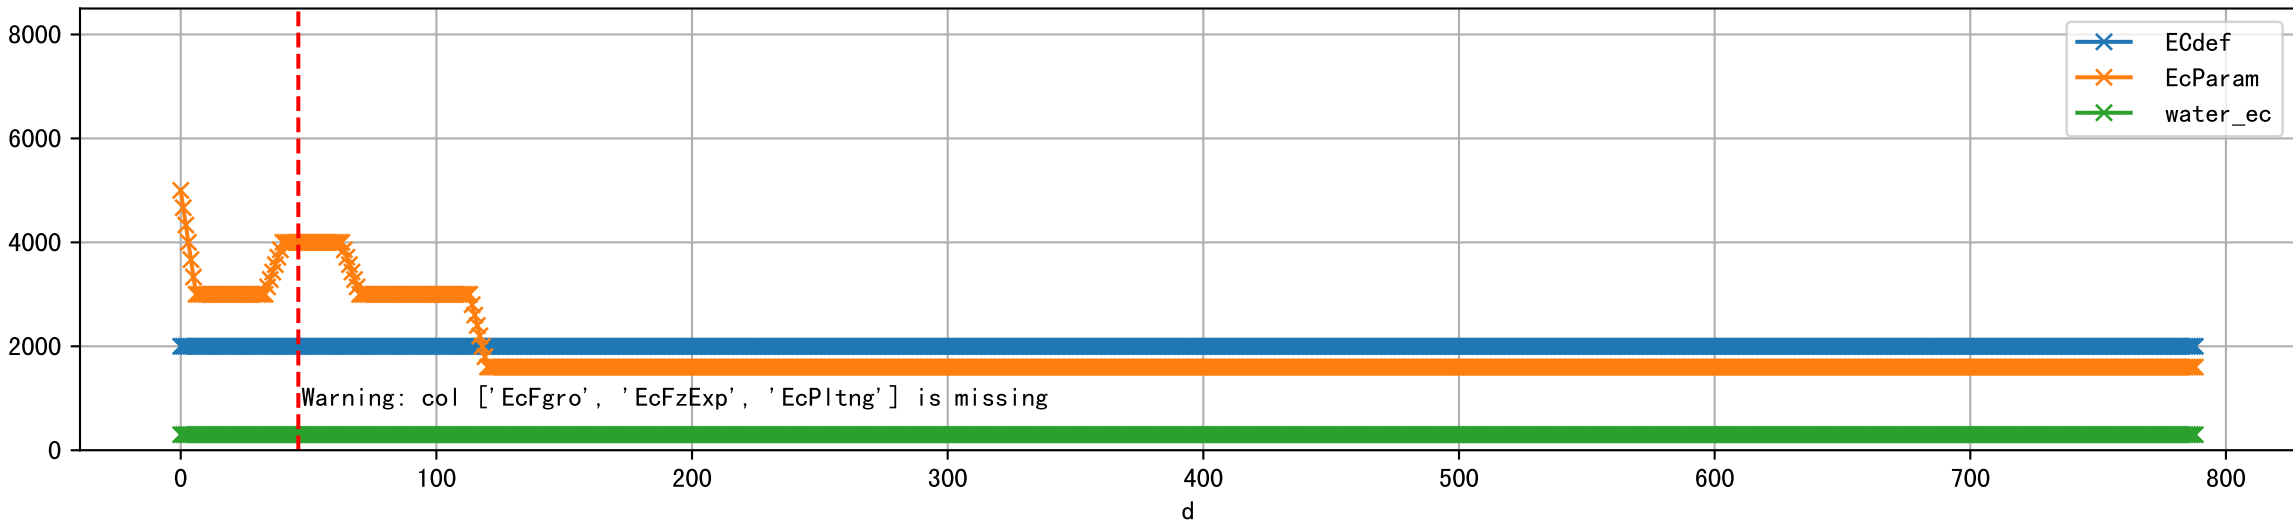


Plot [' ECopt ']

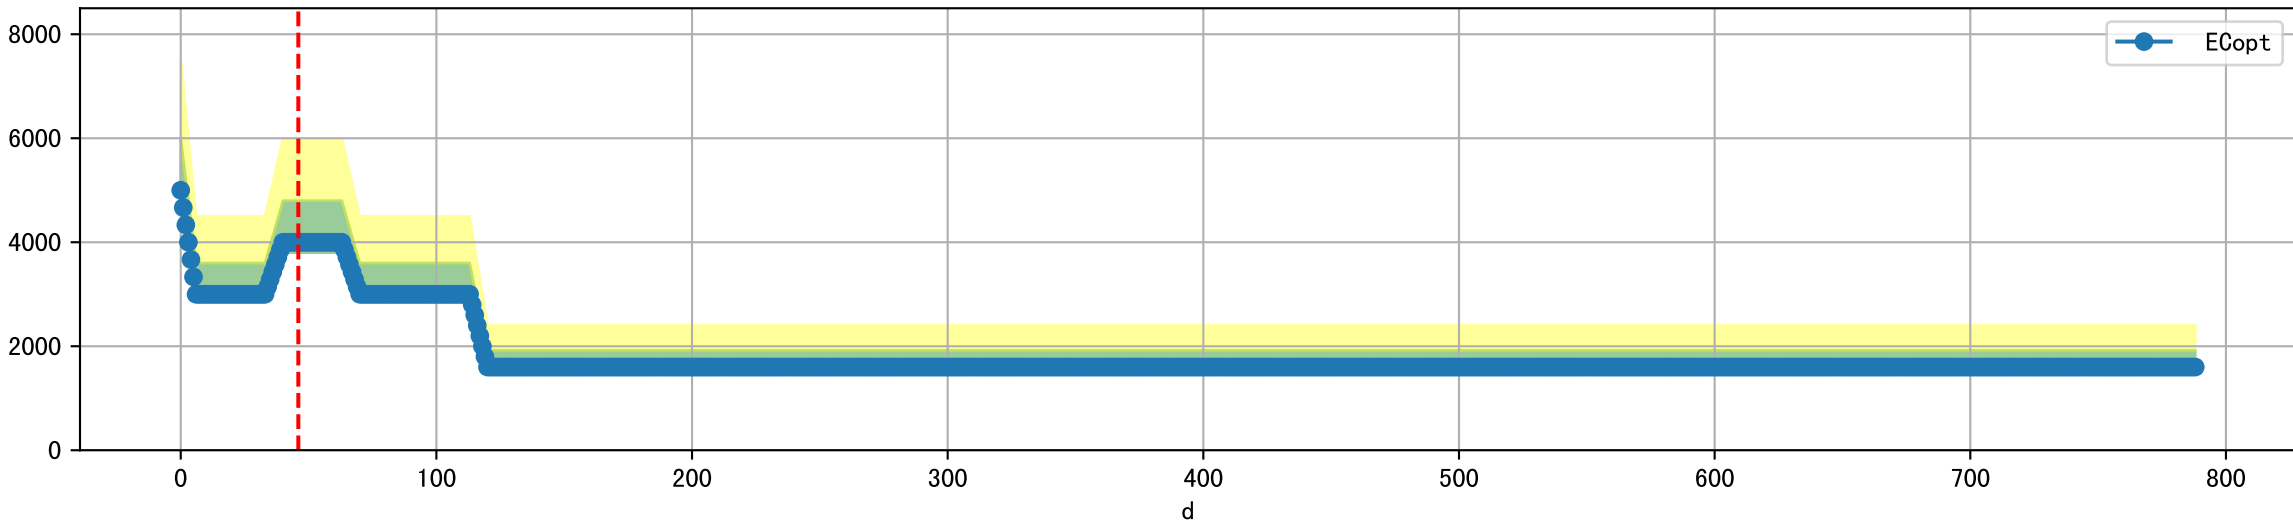








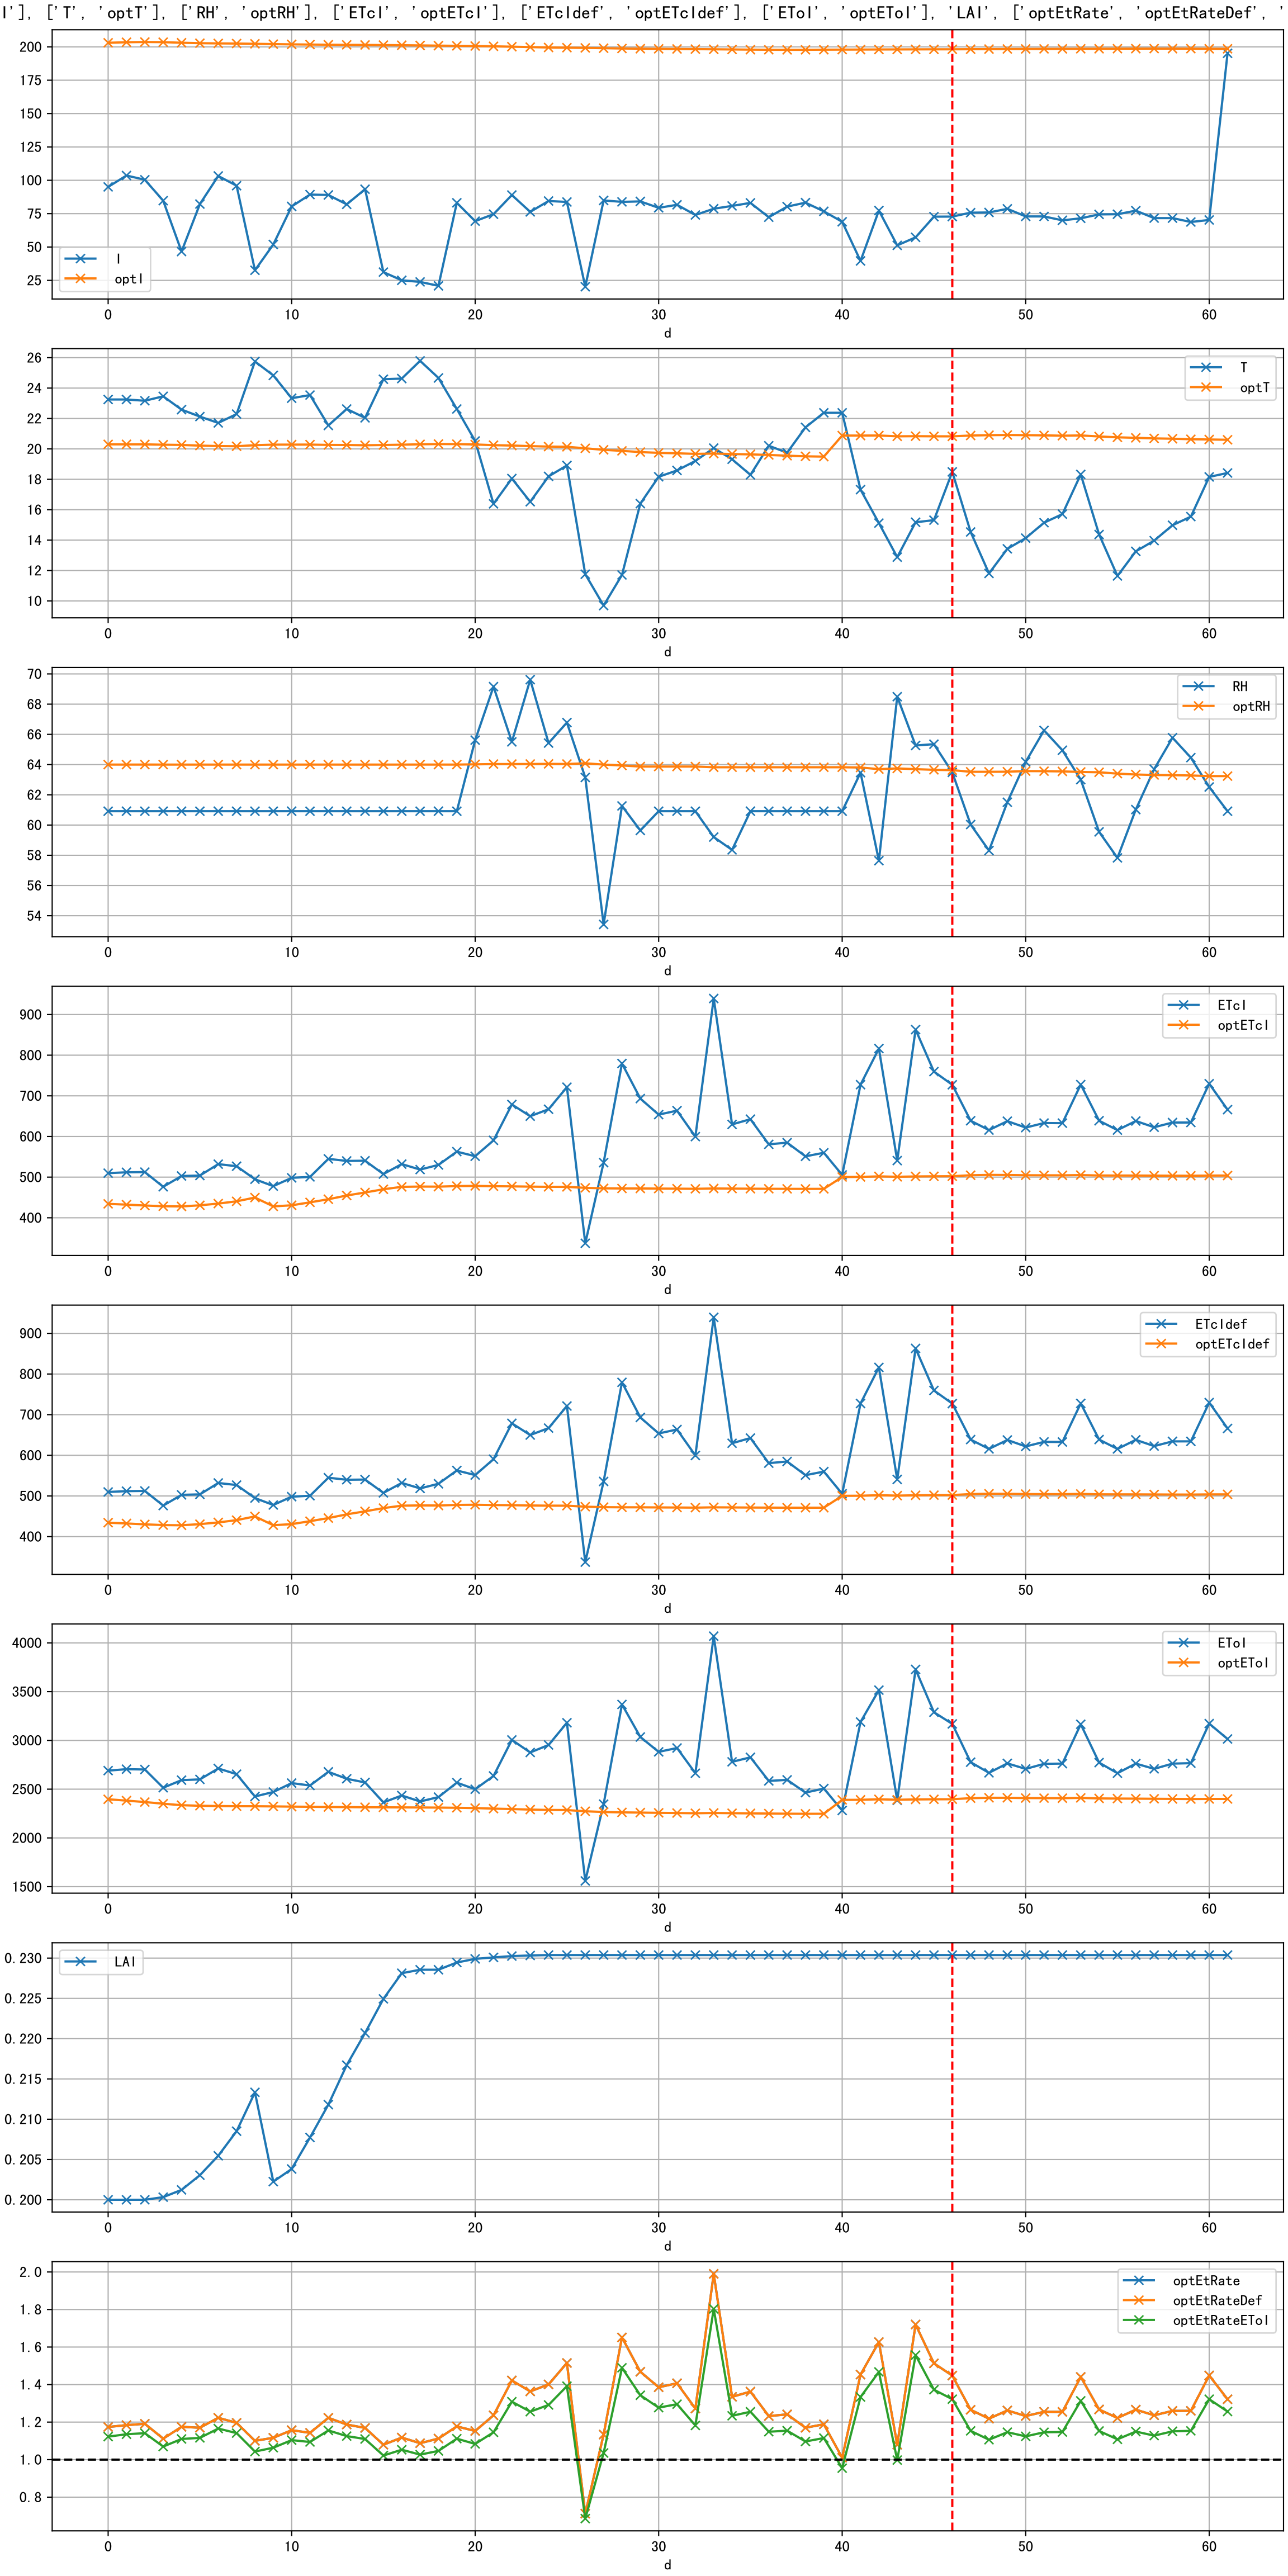



Plot [['taoc', 'taoc_raw:ro', 'taoc_avg:r-']]

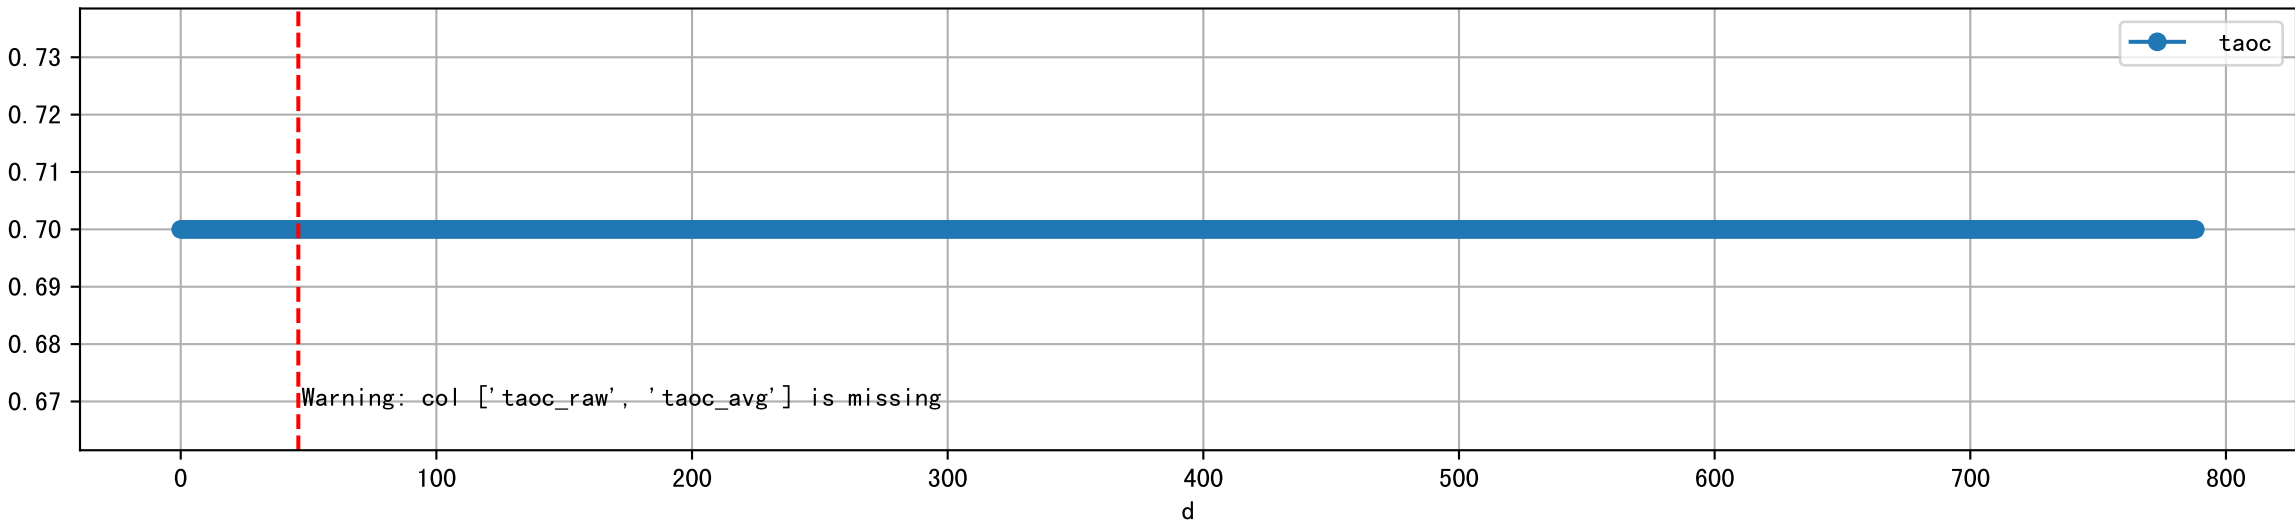


Plot [['setVI_ETcI', 'setVI_fgRec', 'setVI_VN', 'sISetVI']]

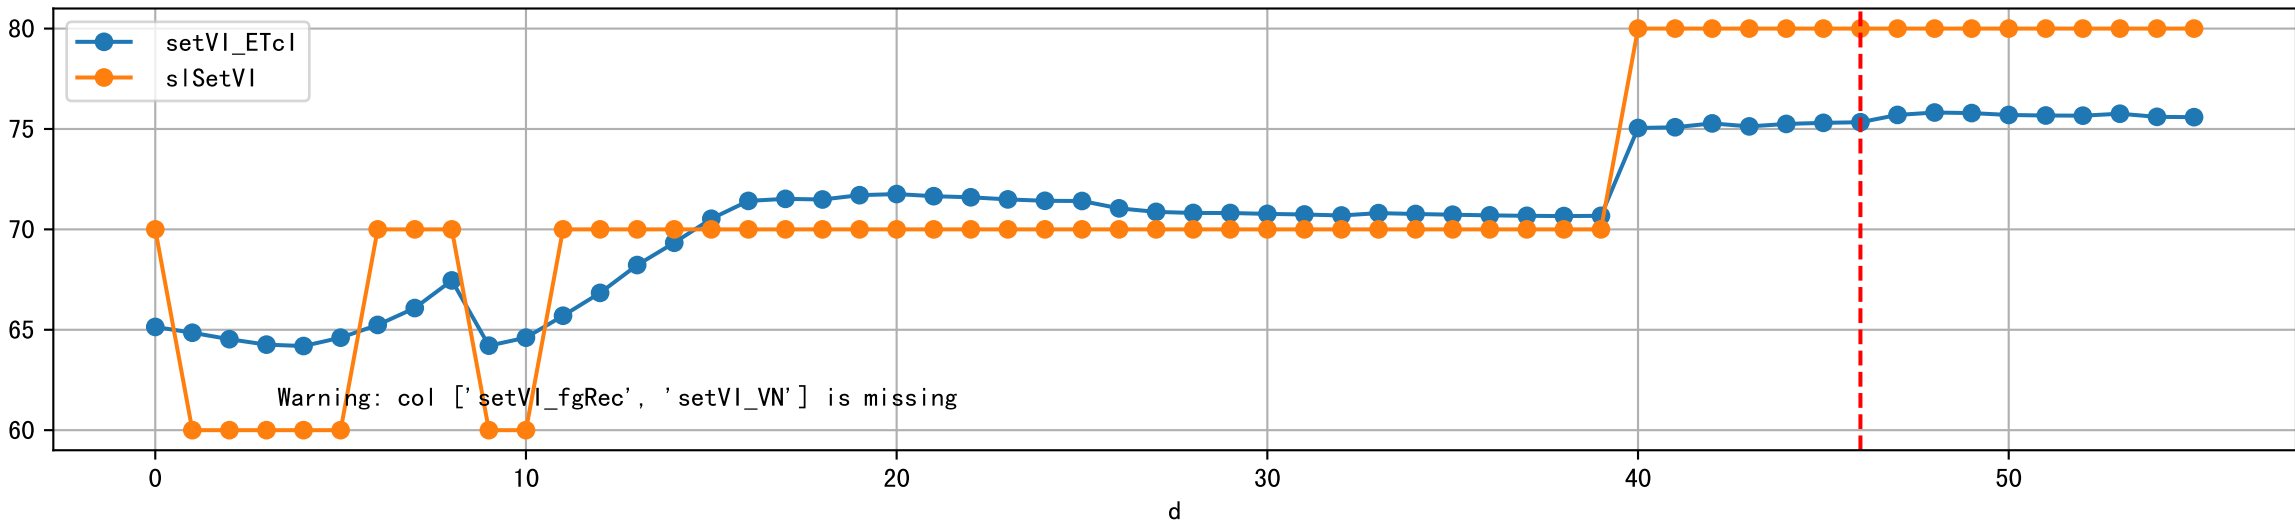

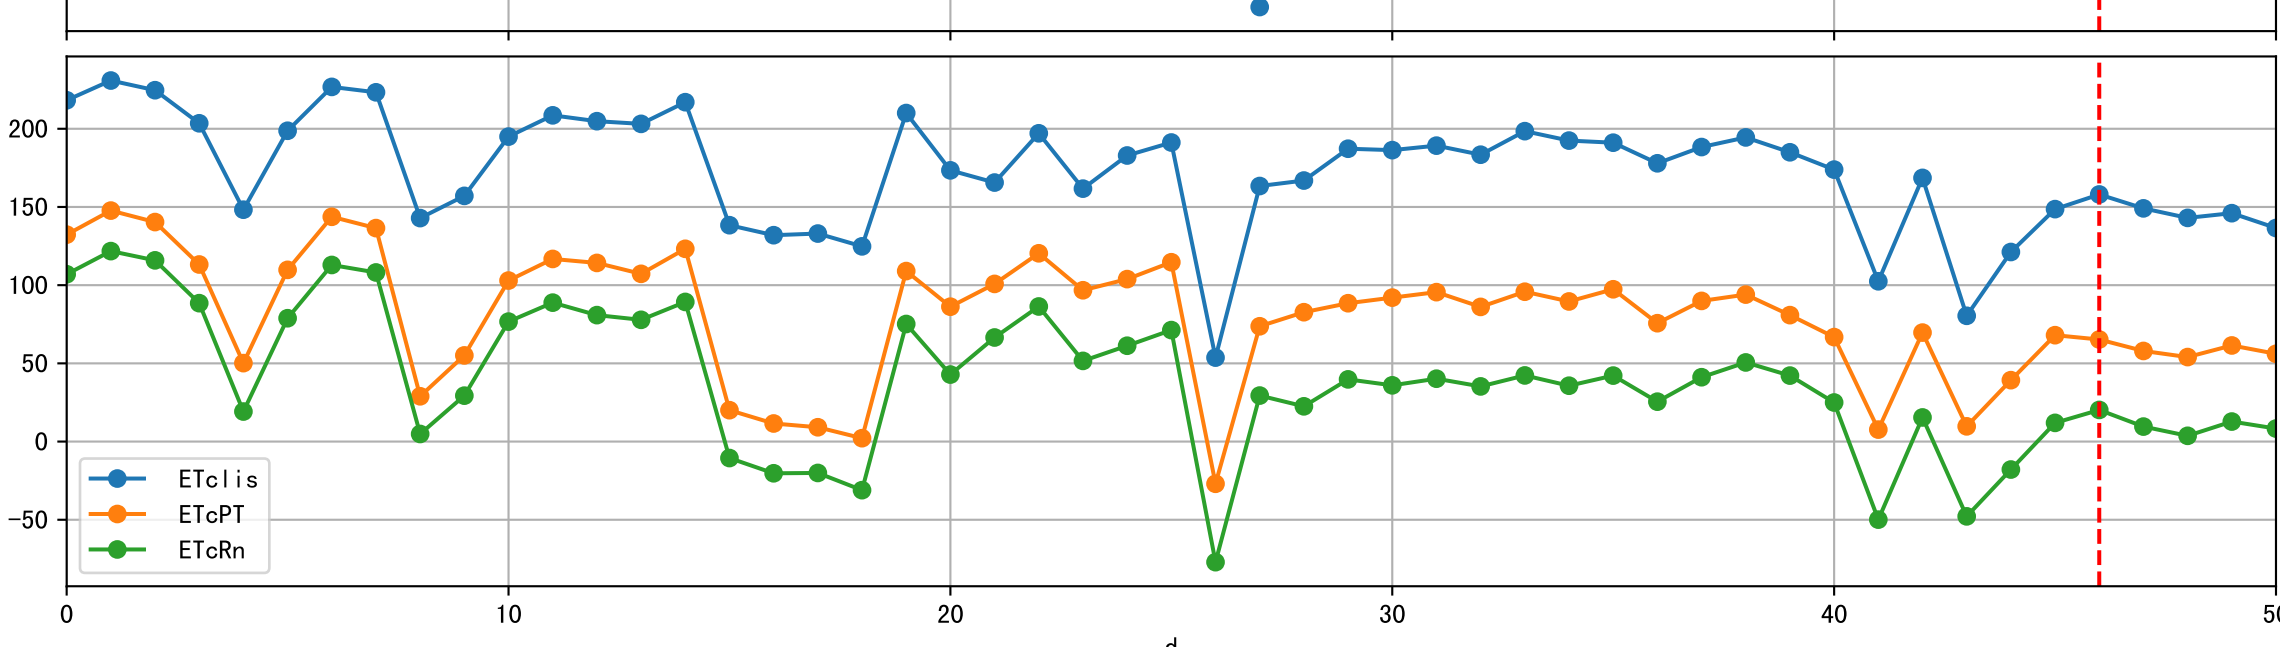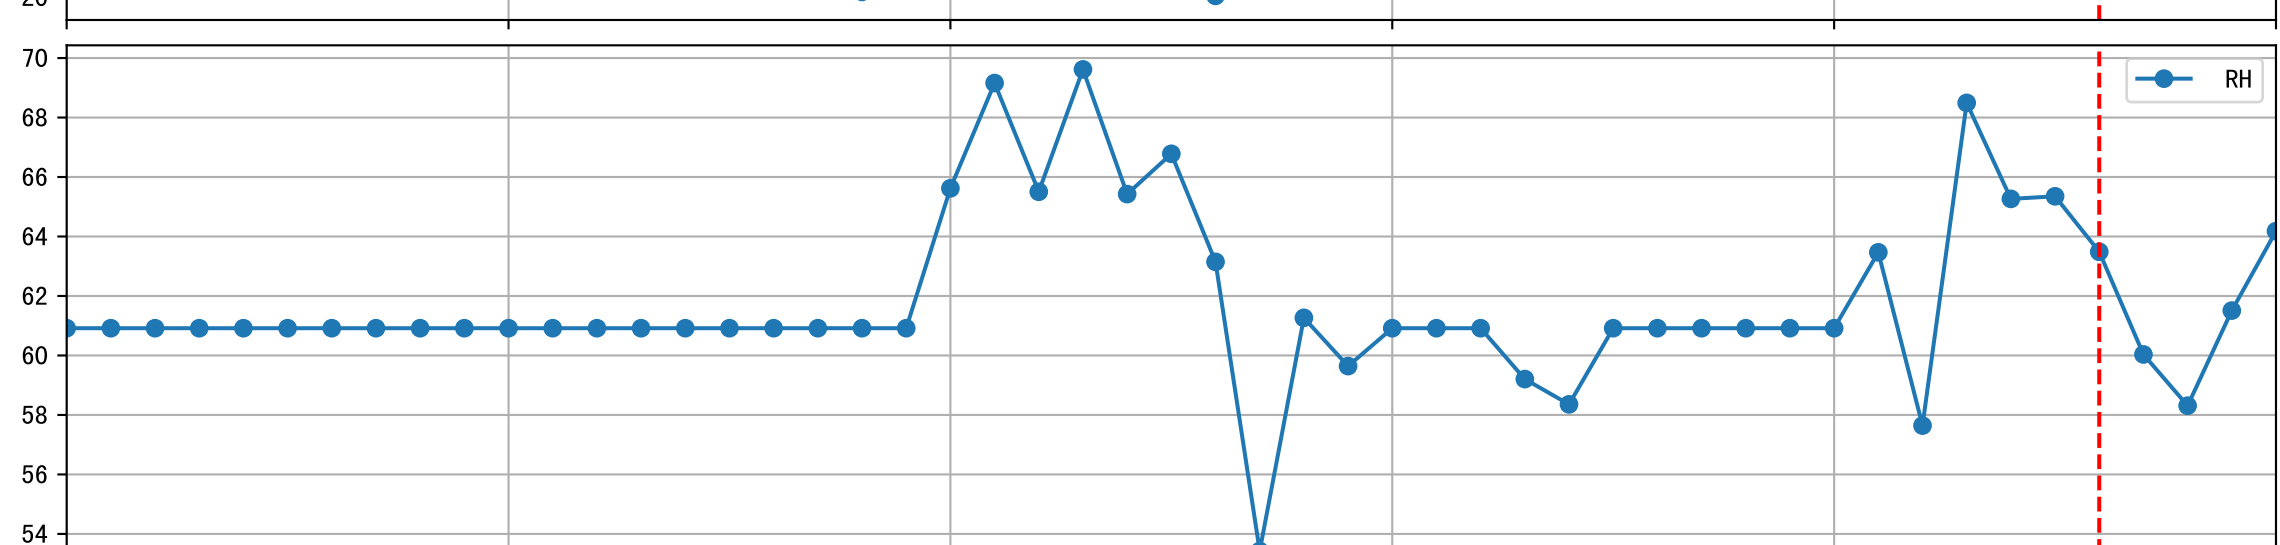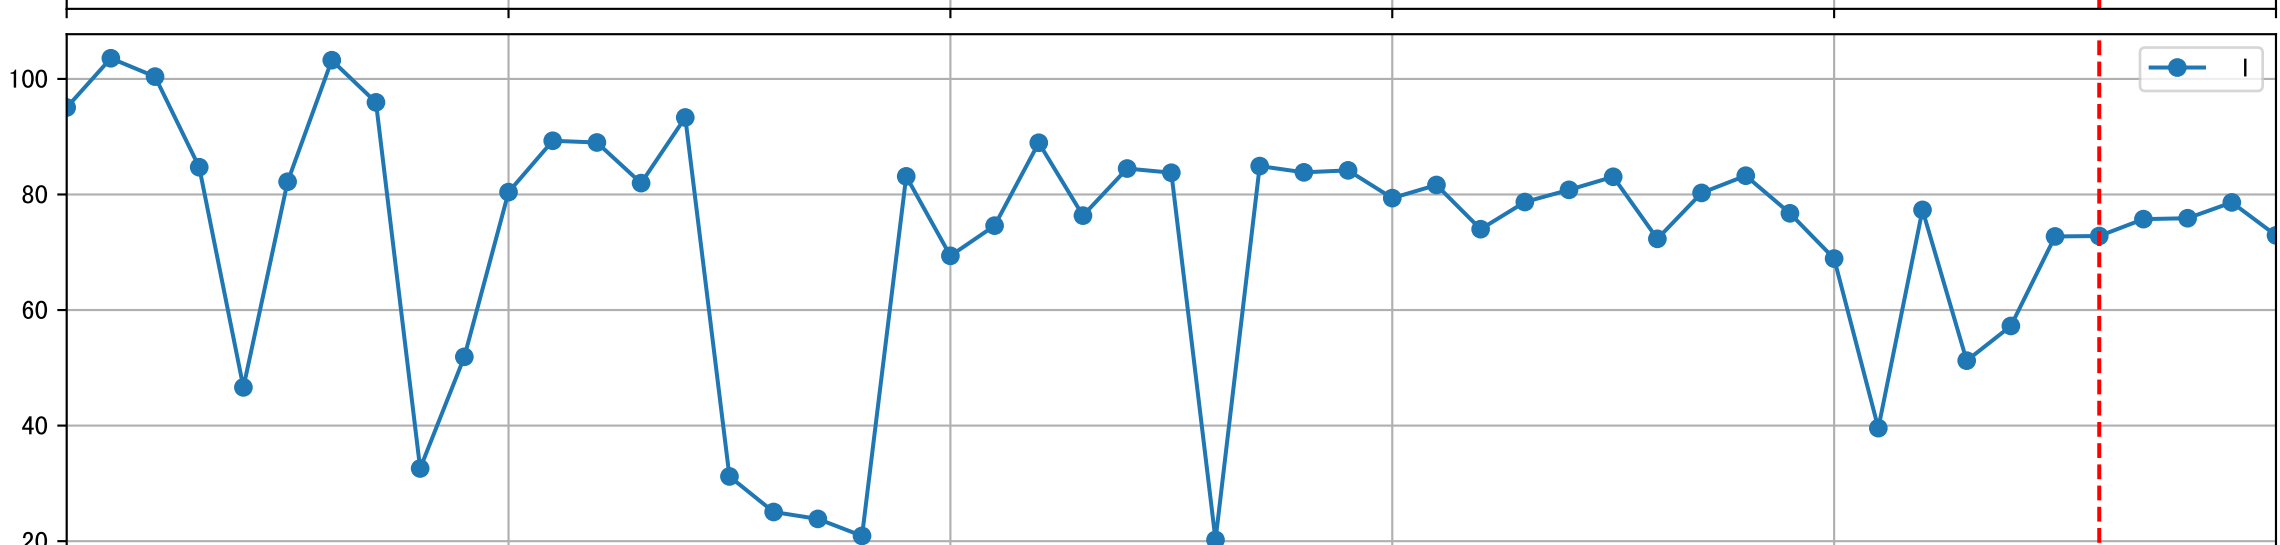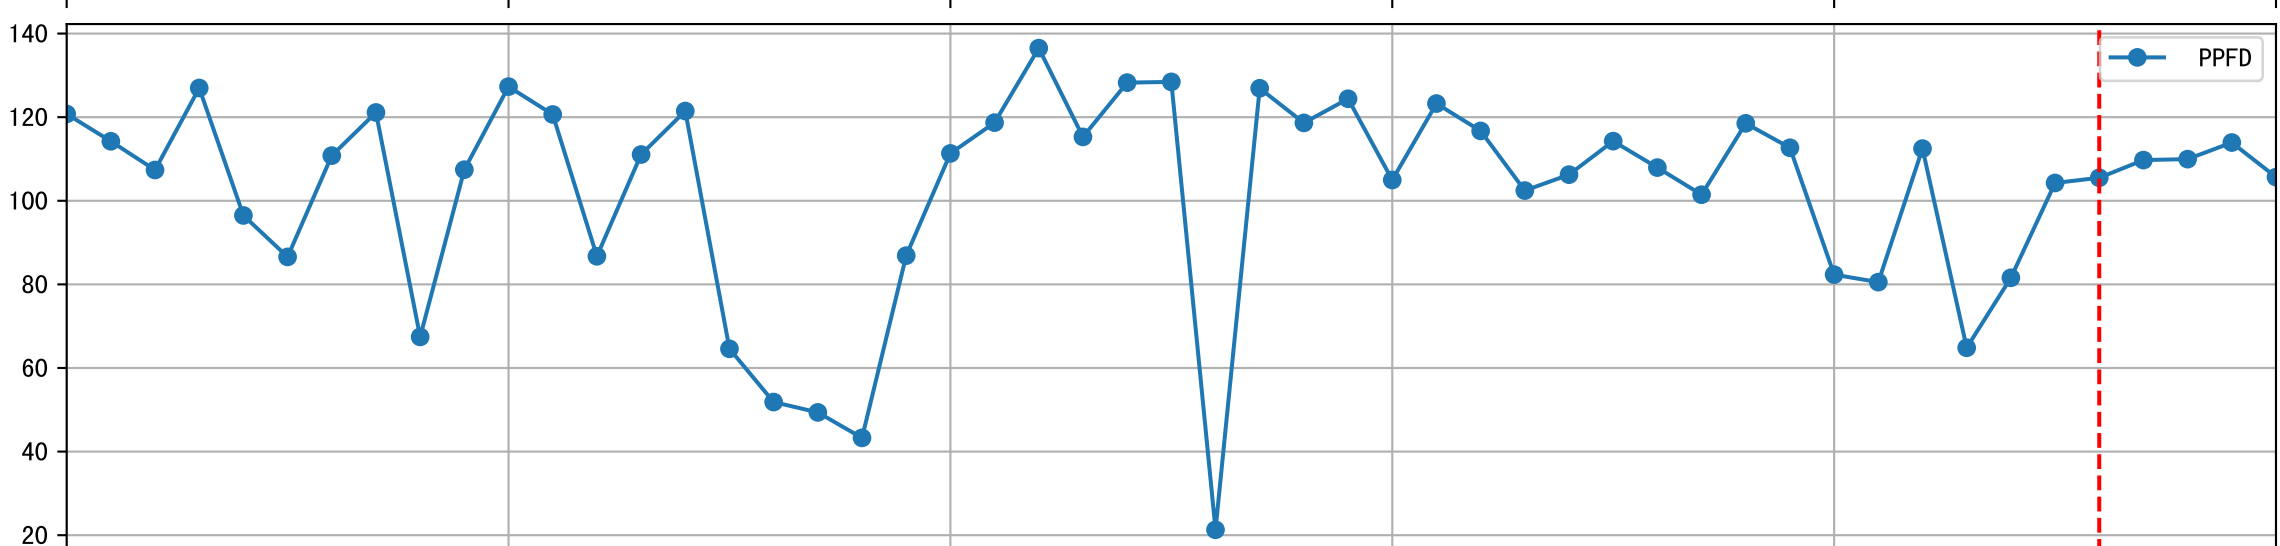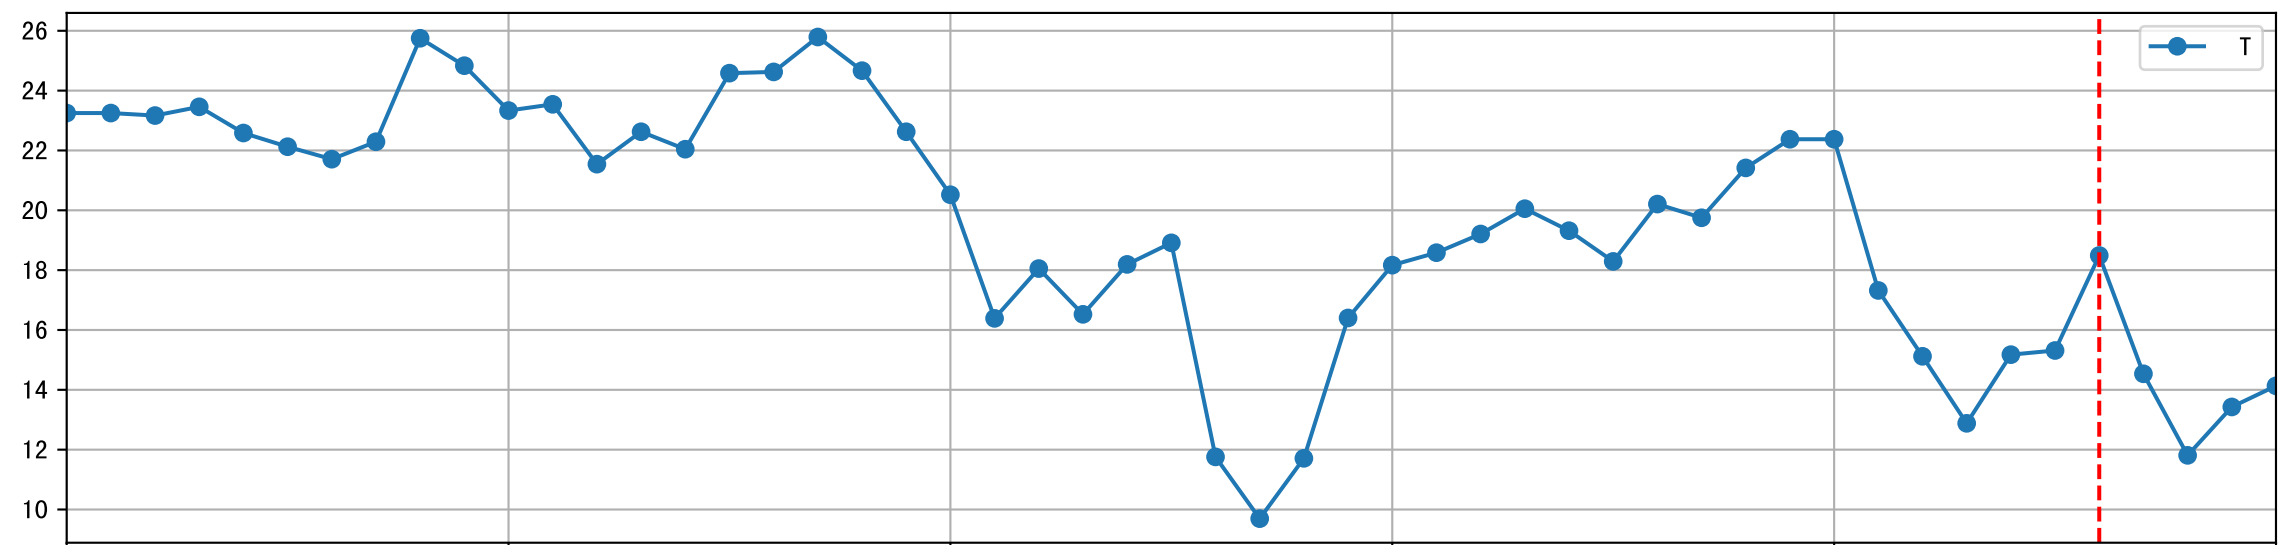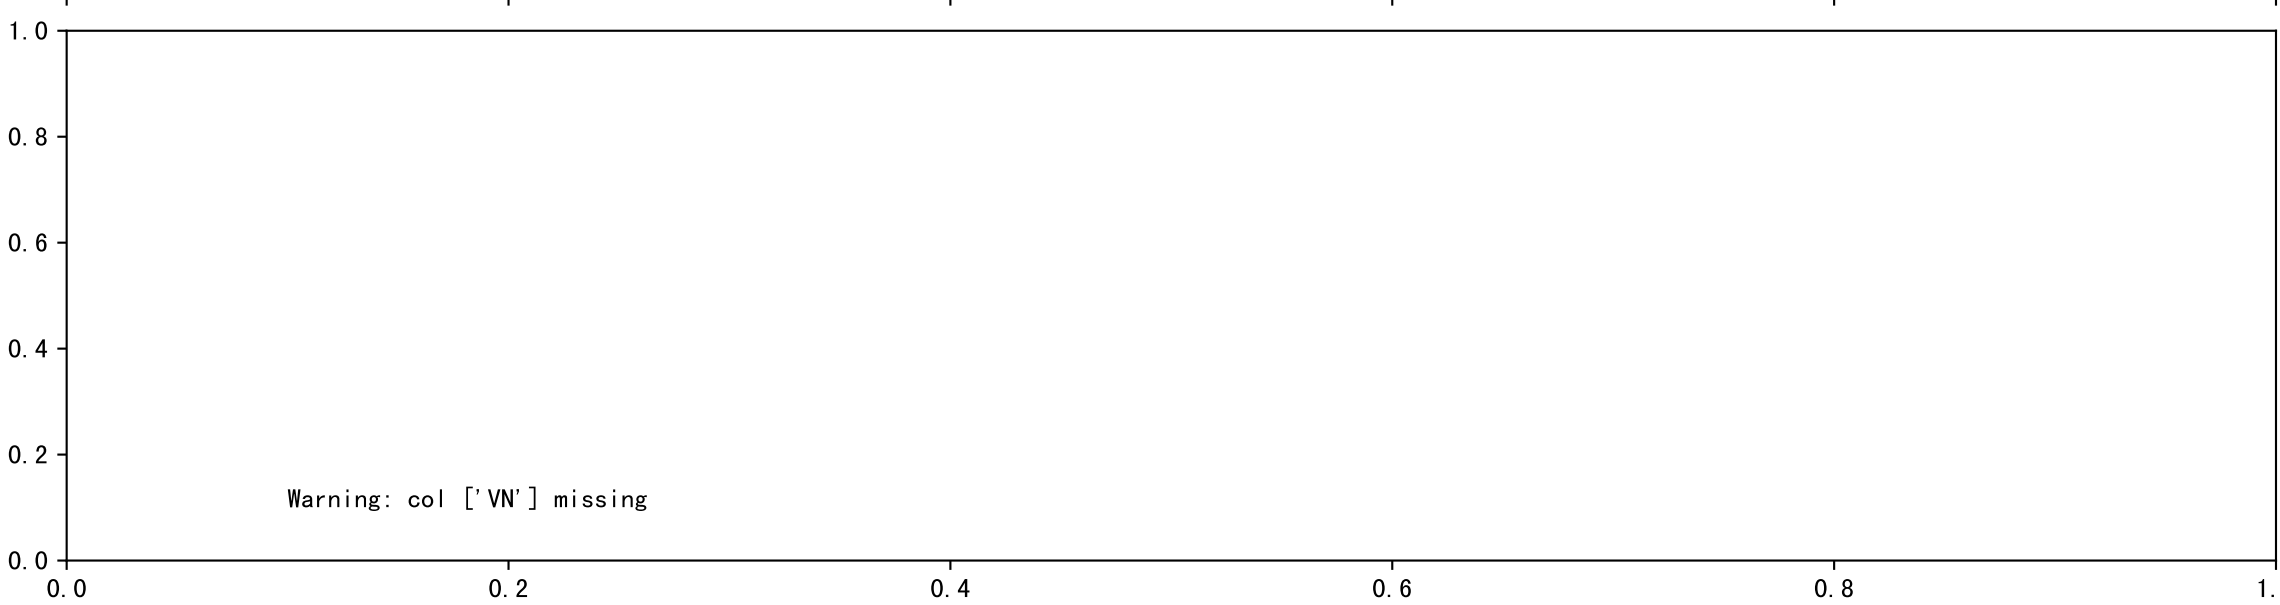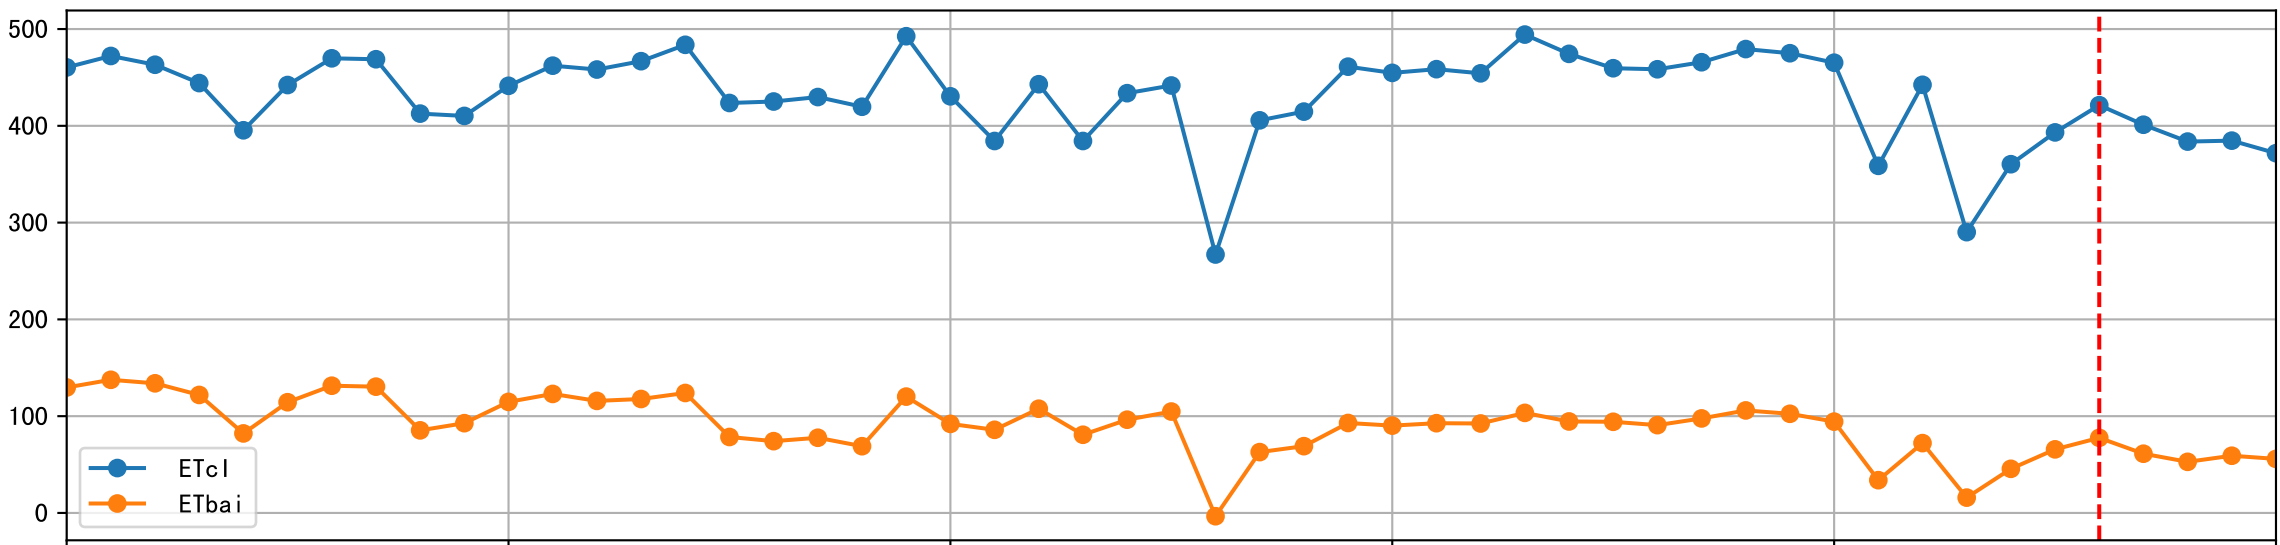



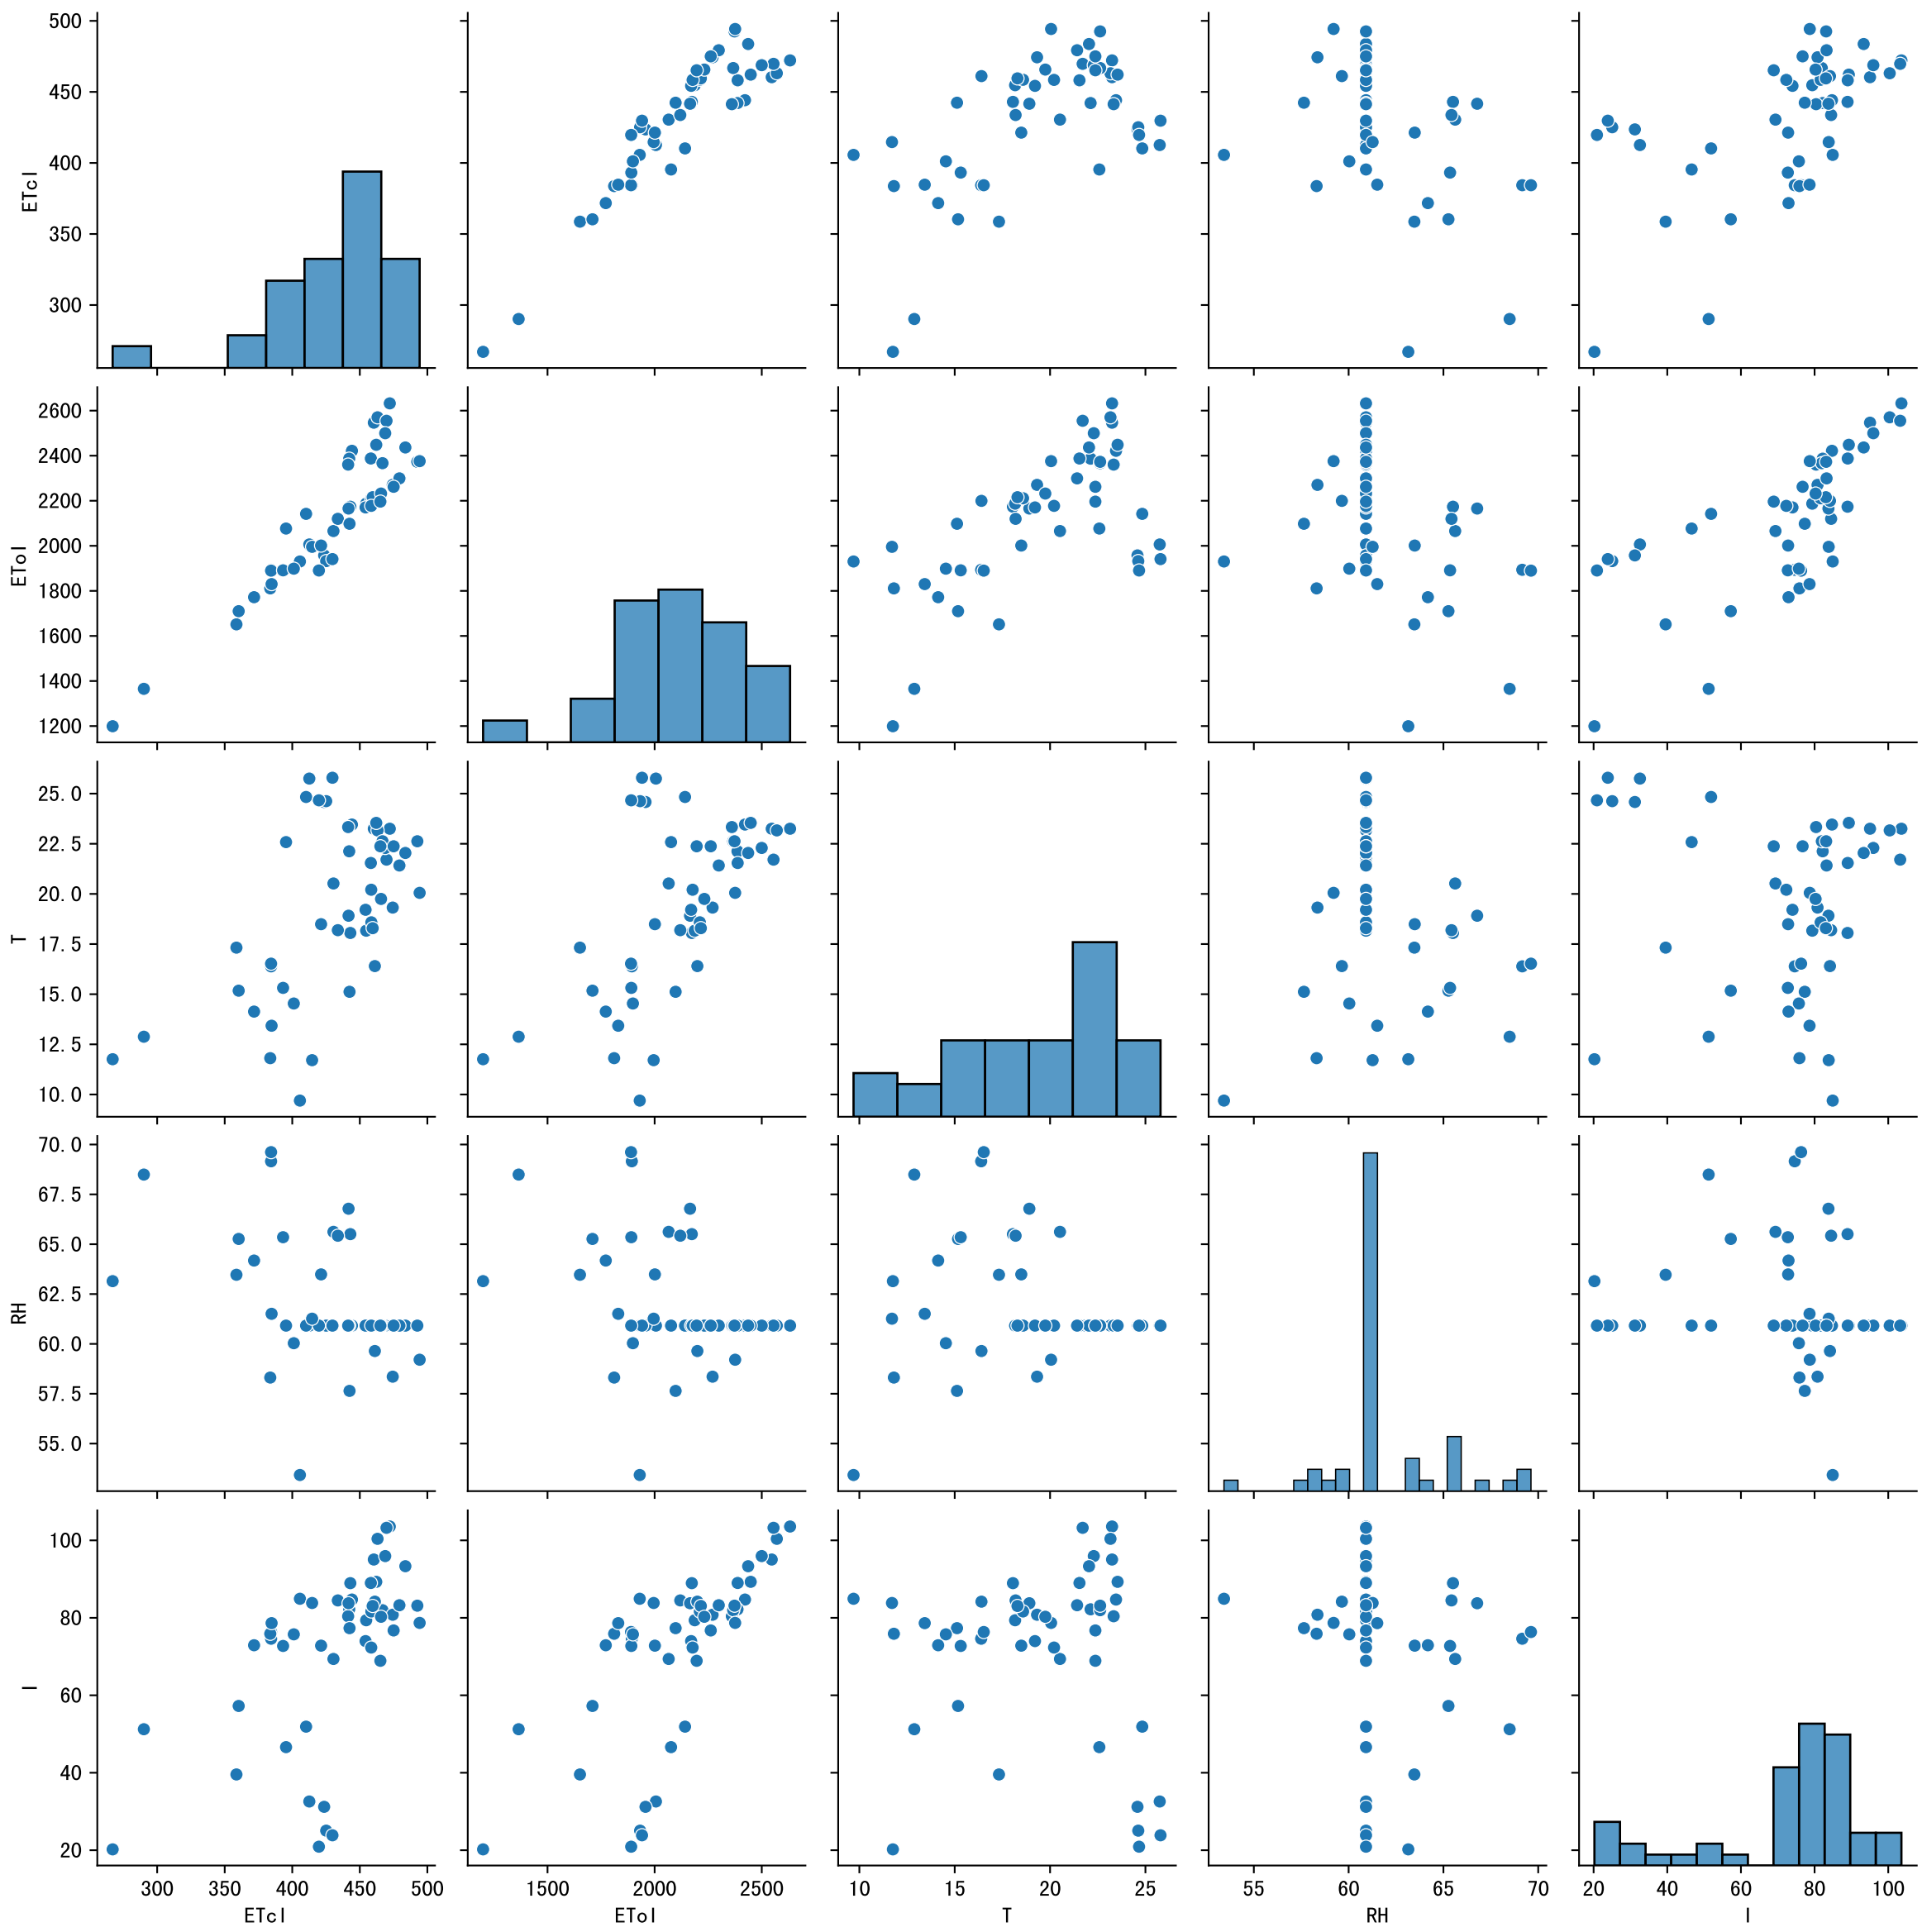


时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	灌溉总量(方/次)	天气	注释
08:50	160	80.0	0.016	晴	预期@08:50 手动 (未用传感器)
09:50	160	80.0	0.016	晴	预期@09:50 手动 (未用传感器)
11:10	160	80.0	0.016	晴	预期@11:10 手动 (未用传感器)
12:30	160	80.0	0.016	晴	预期@12:30 手动 (未用传感器)
13:50	160	80.0	0.016	晴	预期@13:50 手动 (未用传感器)
总计	800.0 (5次)	400.0			建议进液EC: 4600, PH: 6.5


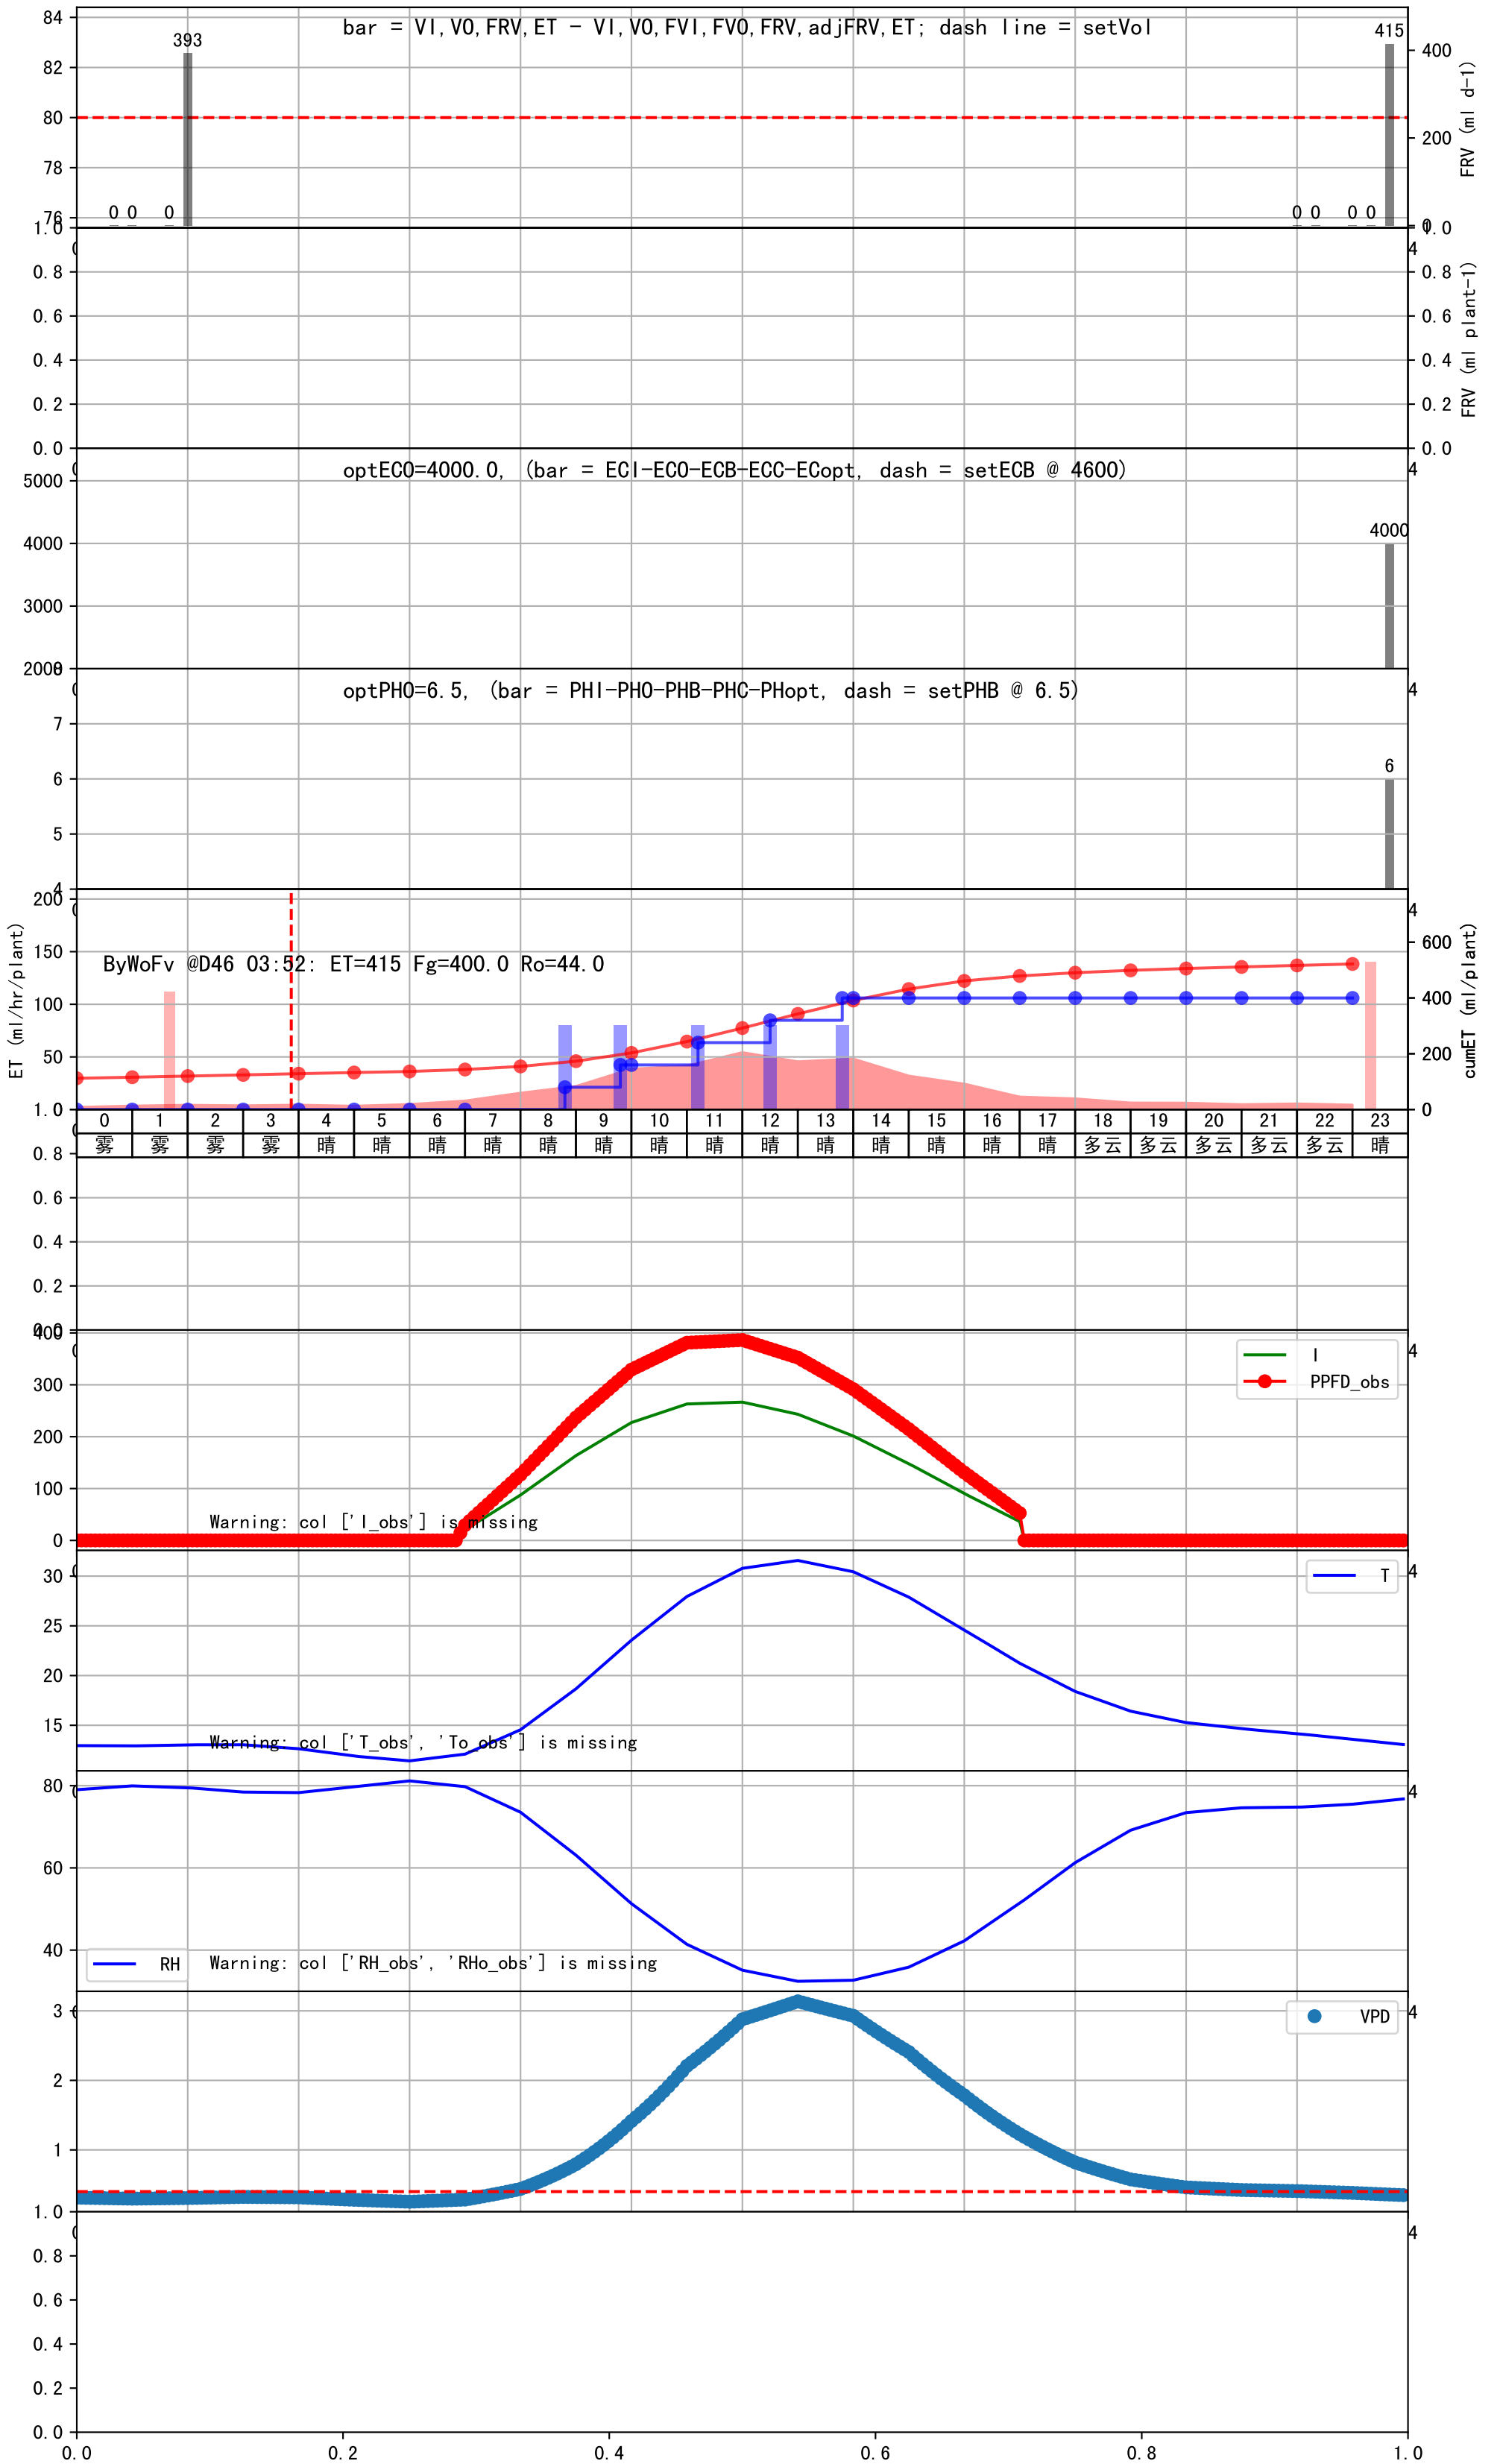



时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	灌溉总量(方/次)	天气	注释
09:30	160	80.0	0.016	雾	假设@09:30 未知程序 (未用传感器)
10:35	160	80.0	0.016	晴	假设@10:35 未知程序 (未用传感器)
12:05	160	80.0	0.016	晴	假设@12:05 未知程序 (未用传感器)
13:20	160	80.0	0.016	晴	假设@13:20 未知程序 (未用传感器)
14:40	160	80.0	0.016	晴	假设@14:40 未知程序 (未用传感器)
总计	800.0 (5次)	400.0			建议进液EC: 4600, PH: 6.5

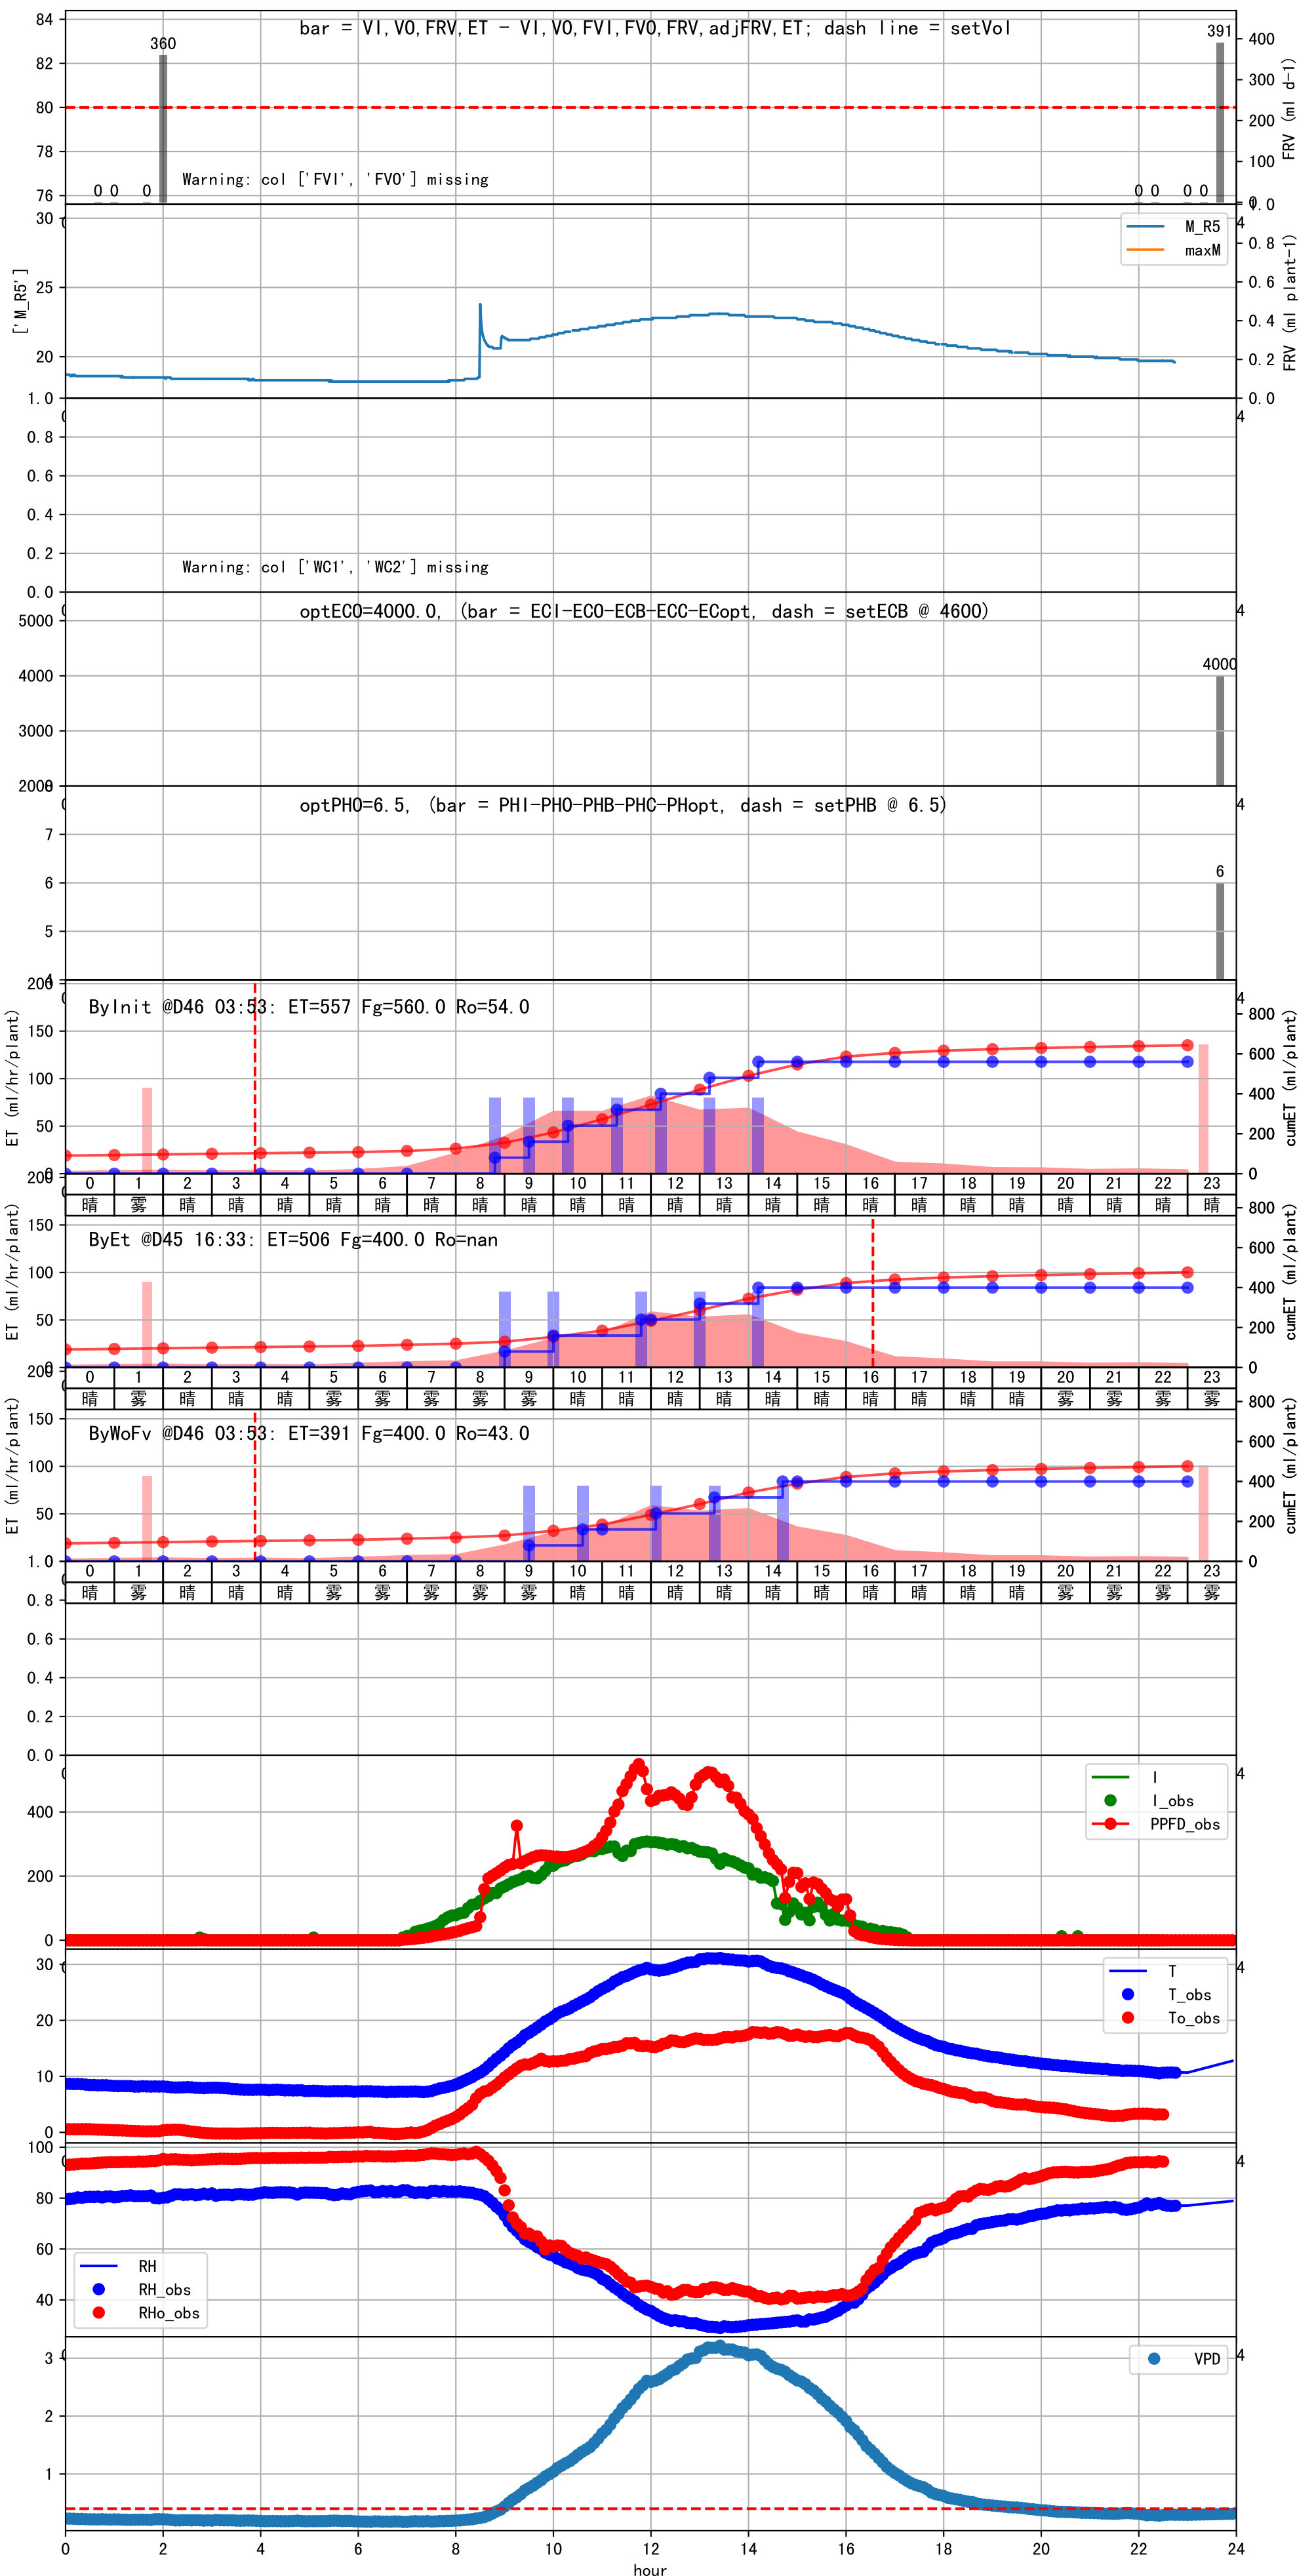

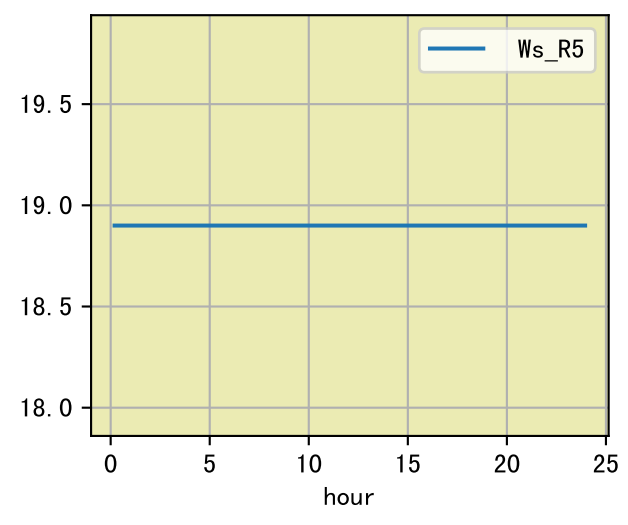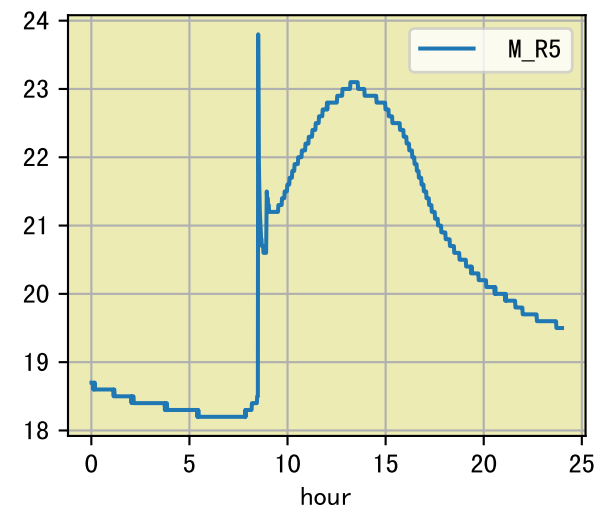




时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	灌溉总量(方/次)	天气	注释
08:55	160	80.0	0.016	多云	假设@08:55 未知程序 (未用传感器)
10:40	160	80.0	0.016	多云	假设@10:40 未知程序 (未用传感器)
12:35	160	80.0	0.016	晴	假设@12:35 未知程序 (未用传感器)
13:50	160	80.0	0.016	多云	假设@13:50 未知程序 (未用传感器)
总计	640.0 (4次)	320.0			建议进液EC: 4600, PH: 6.5

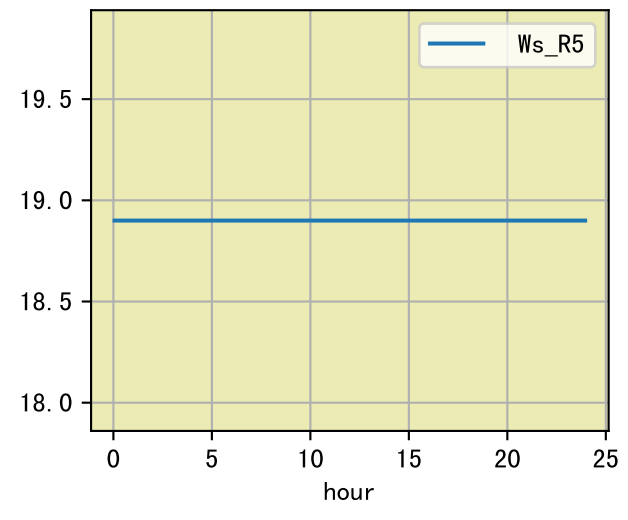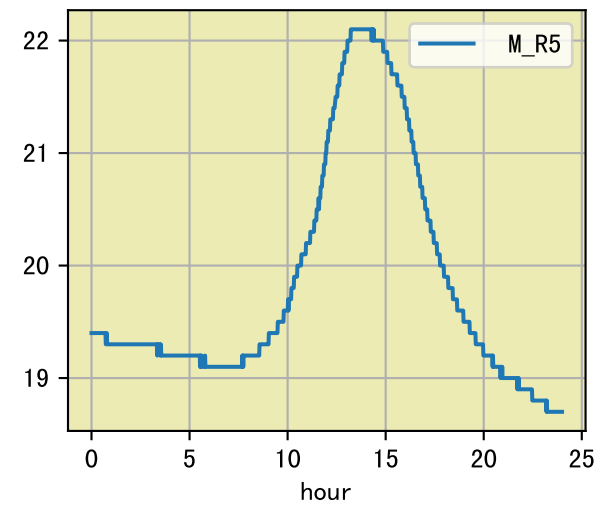

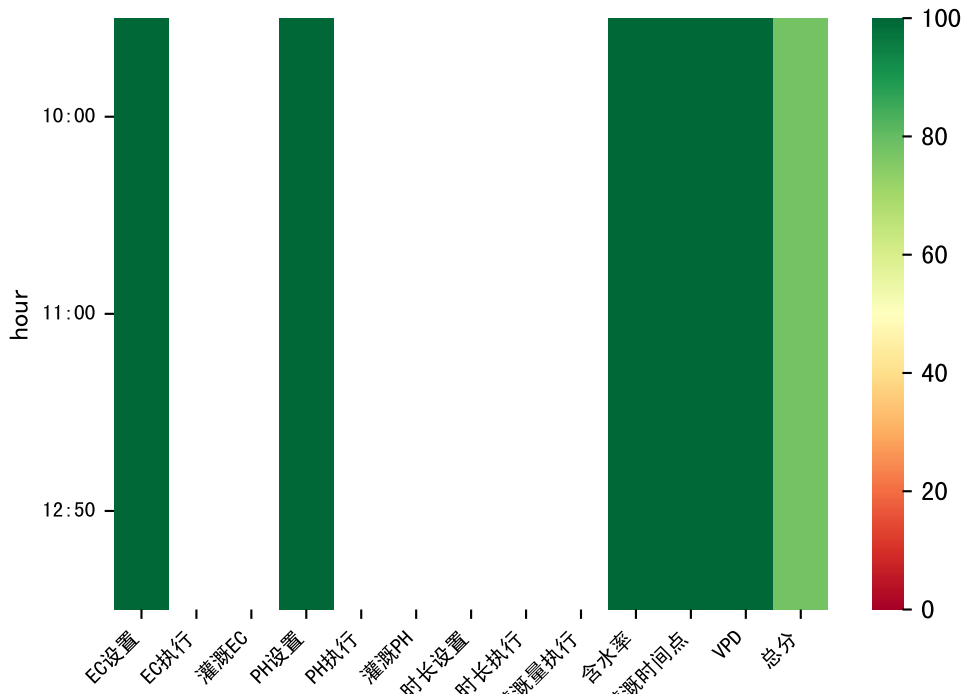

时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	灌溉总量(方/次)	天气	注释
10:00	160	80.0	0.016	多云	假设@10:00 未知程序(未用传感器)
11:00	160	80.0	0.016	多云	假设@11:00 未知程序(未用传感器)
12:50	160	80.0	0.016	多云	假设@12:50 未知程序(未用传感器)
总计	480.0 (3次)	240.0			建议进液EC: 4600, PH: 6.5

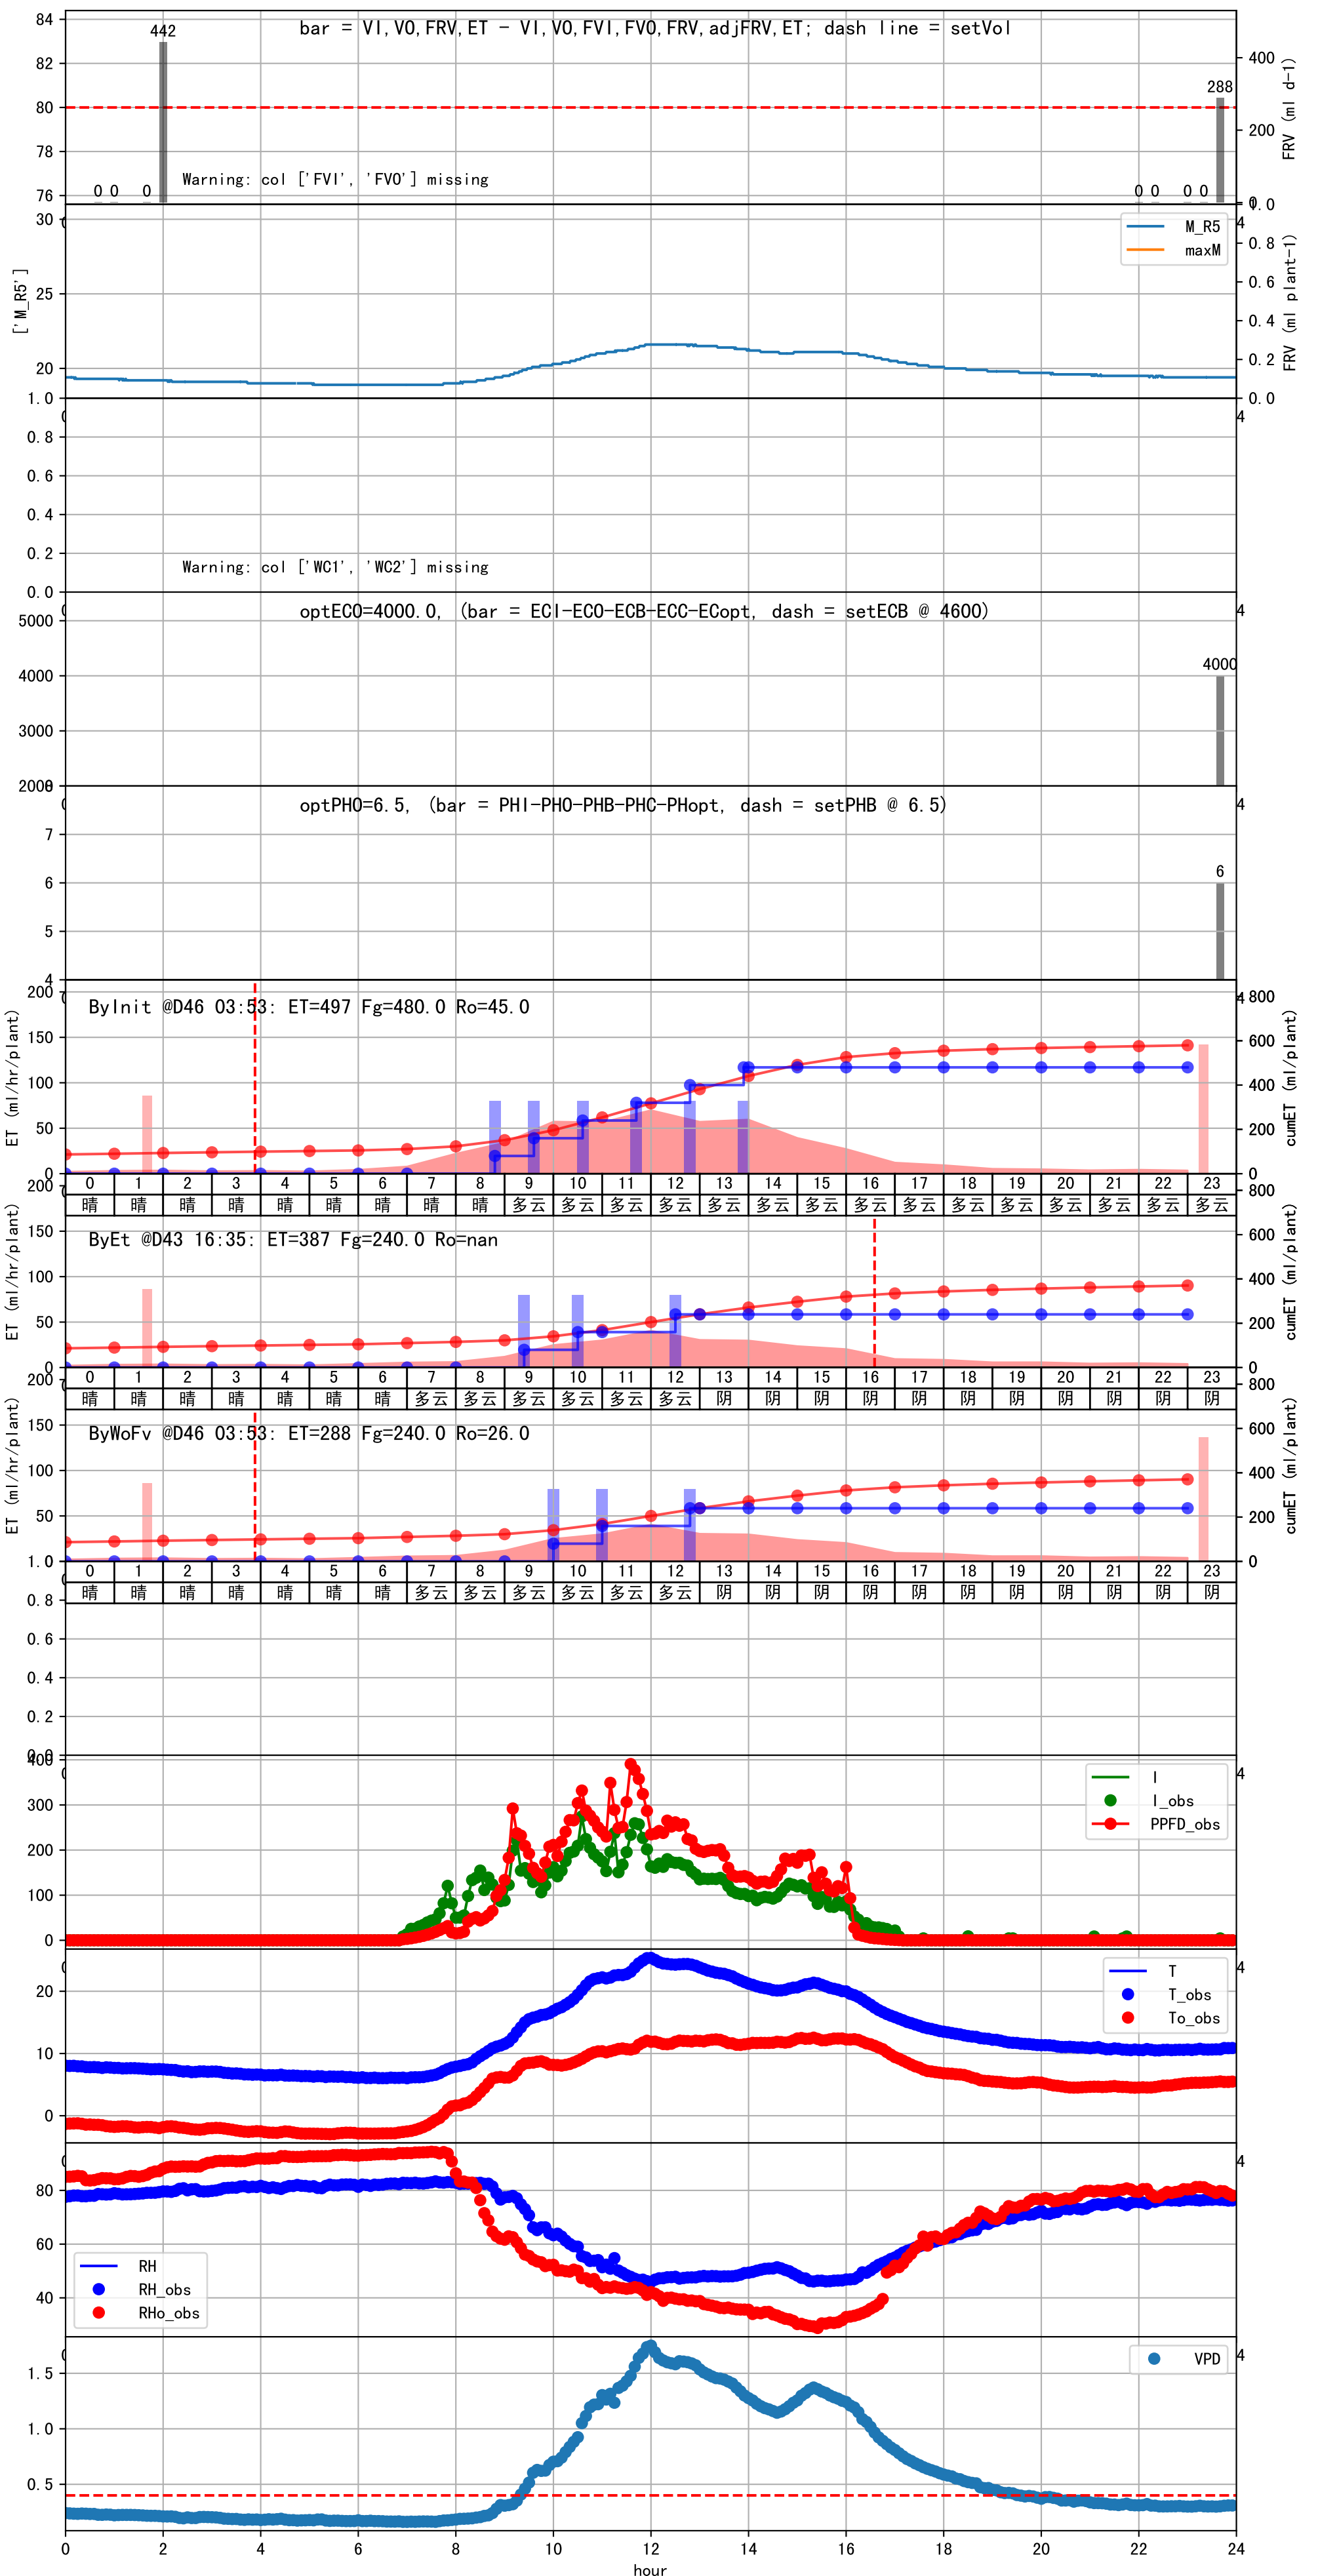

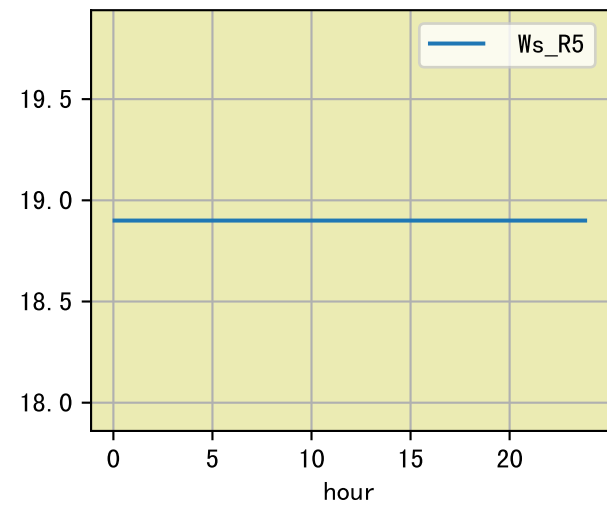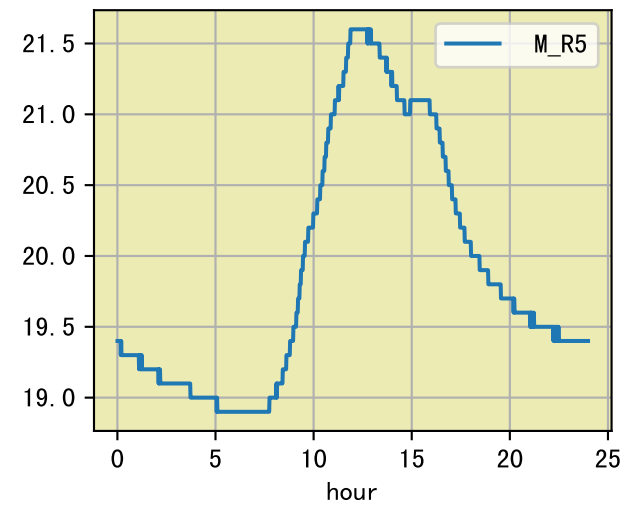

时间	灌溉时长(秒)	灌溉量(毫升/株)	灌溉总量(方/次)	天气	注释
08:50	160	80.0	0.016	晴	假设@08:50 未知程序 (未用传感器)
09:40	160	80.0	0.016	晴	假设@09:40 未知程序 (未用传感器)
10:50	160	80.0	0.016	晴	假设@10:50 未知程序 (未用传感器)
12:05	160	80.0	0.016	晴	假设@12:05 未知程序 (未用传感器)
13:15	160	80.0	0.016	晴	假设@13:15 未知程序 (未用传感器)
14:35	160	80.0	0.016	晴	假设@14:35 未知程序 (未用传感器)
总计	960.0 (6次)	480.0			建议进液EC: 4530, PH: 6.5

