



FgArea: [' 0']
SS40 XX6
2025-10-02 (Day 25)





Plot [['EcFgro', 'EcFzExp', 'EcPltng', 'ECdef', 'EcParam', 'water_ec']]

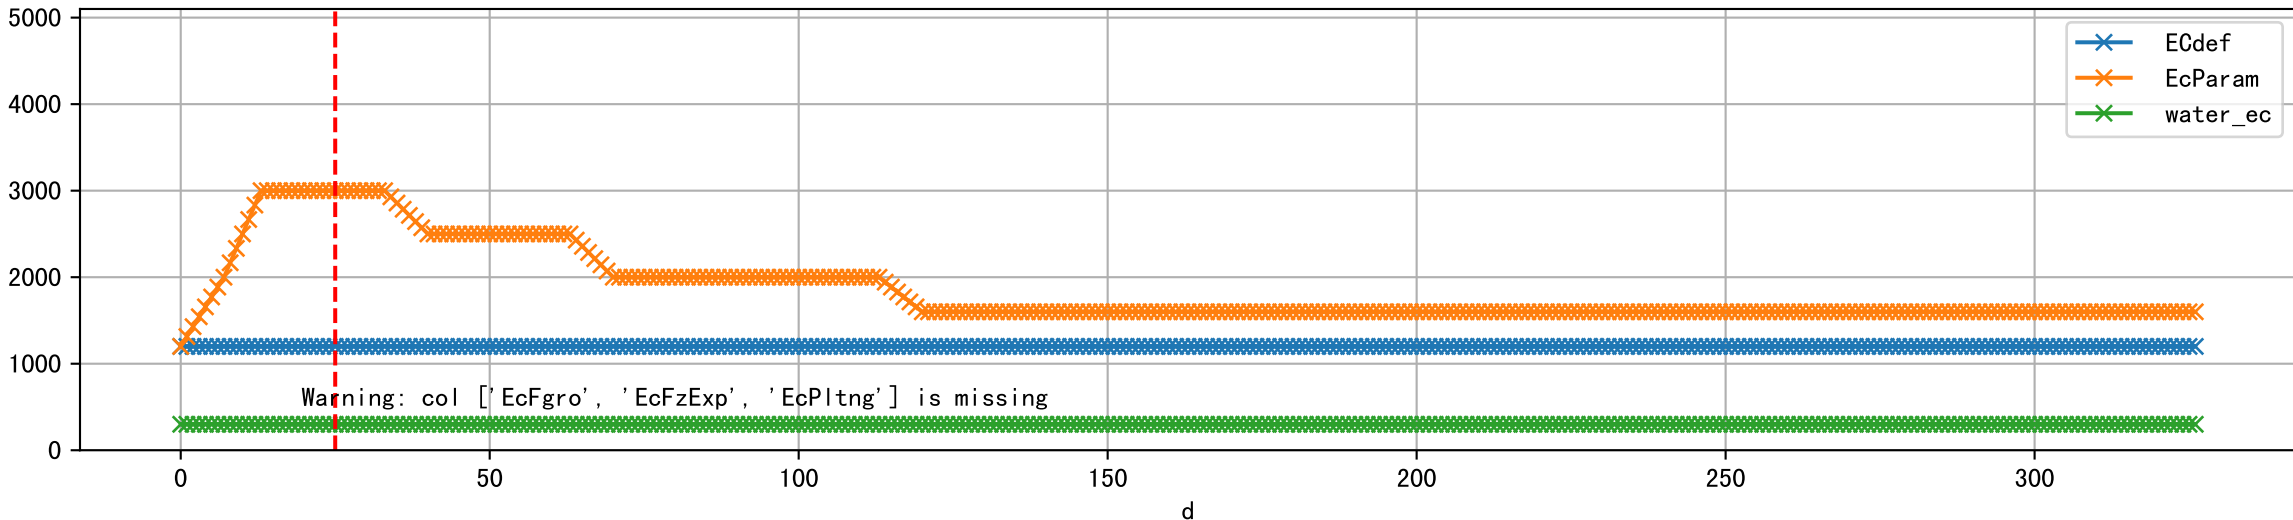


Plot ['ECopt']

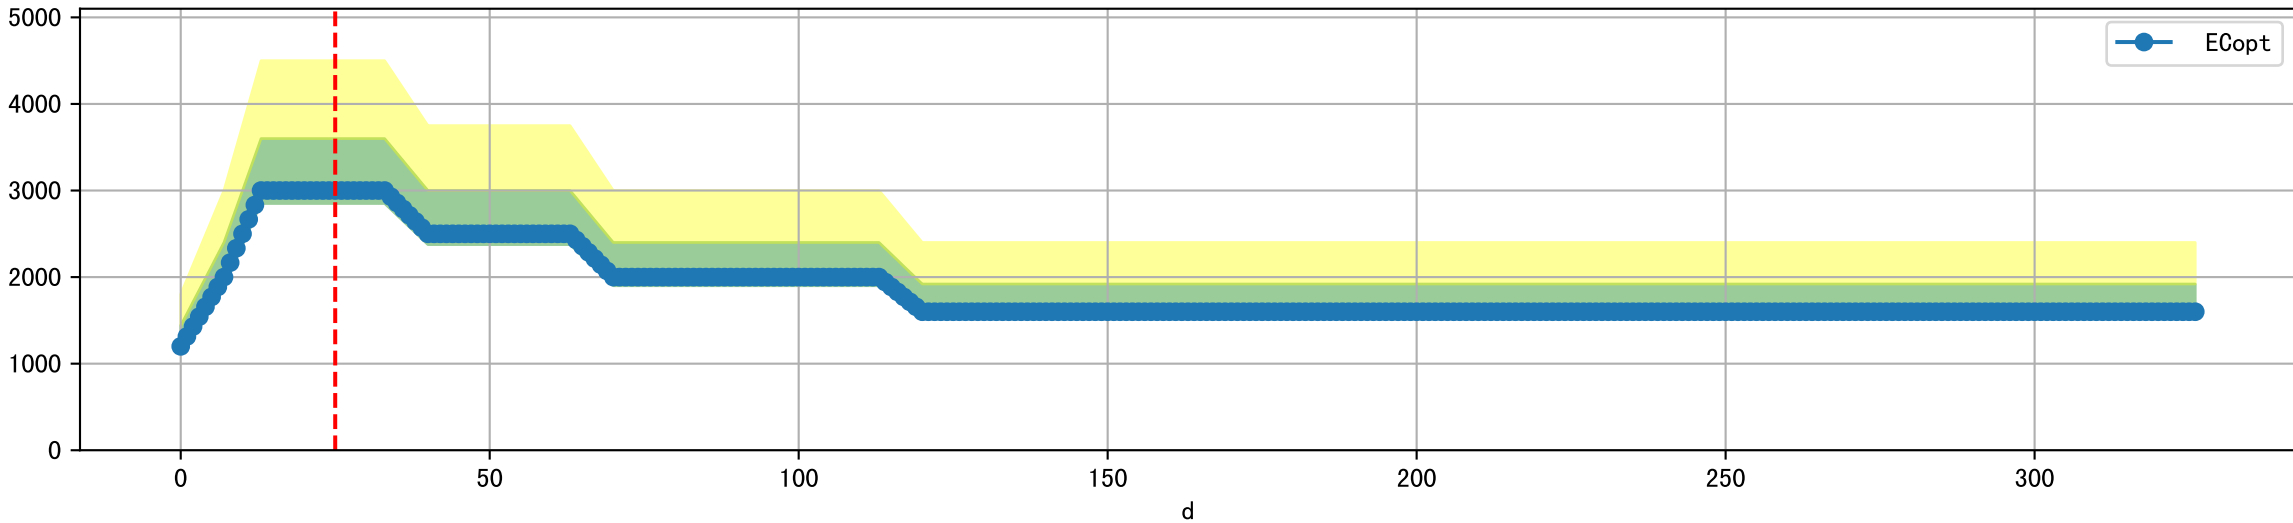


Plot Sensor and FgRec Data

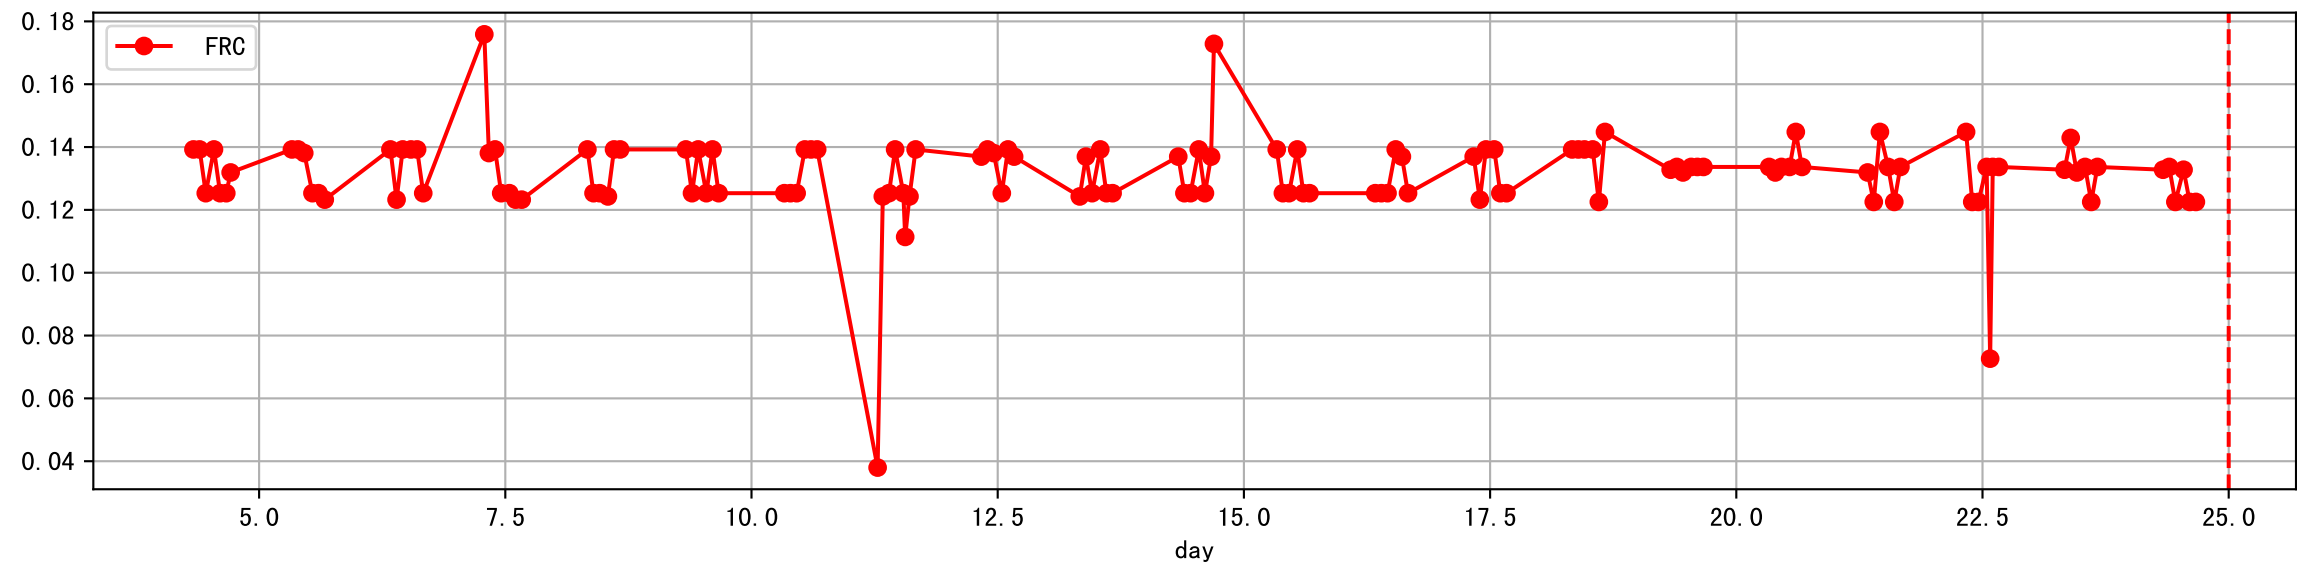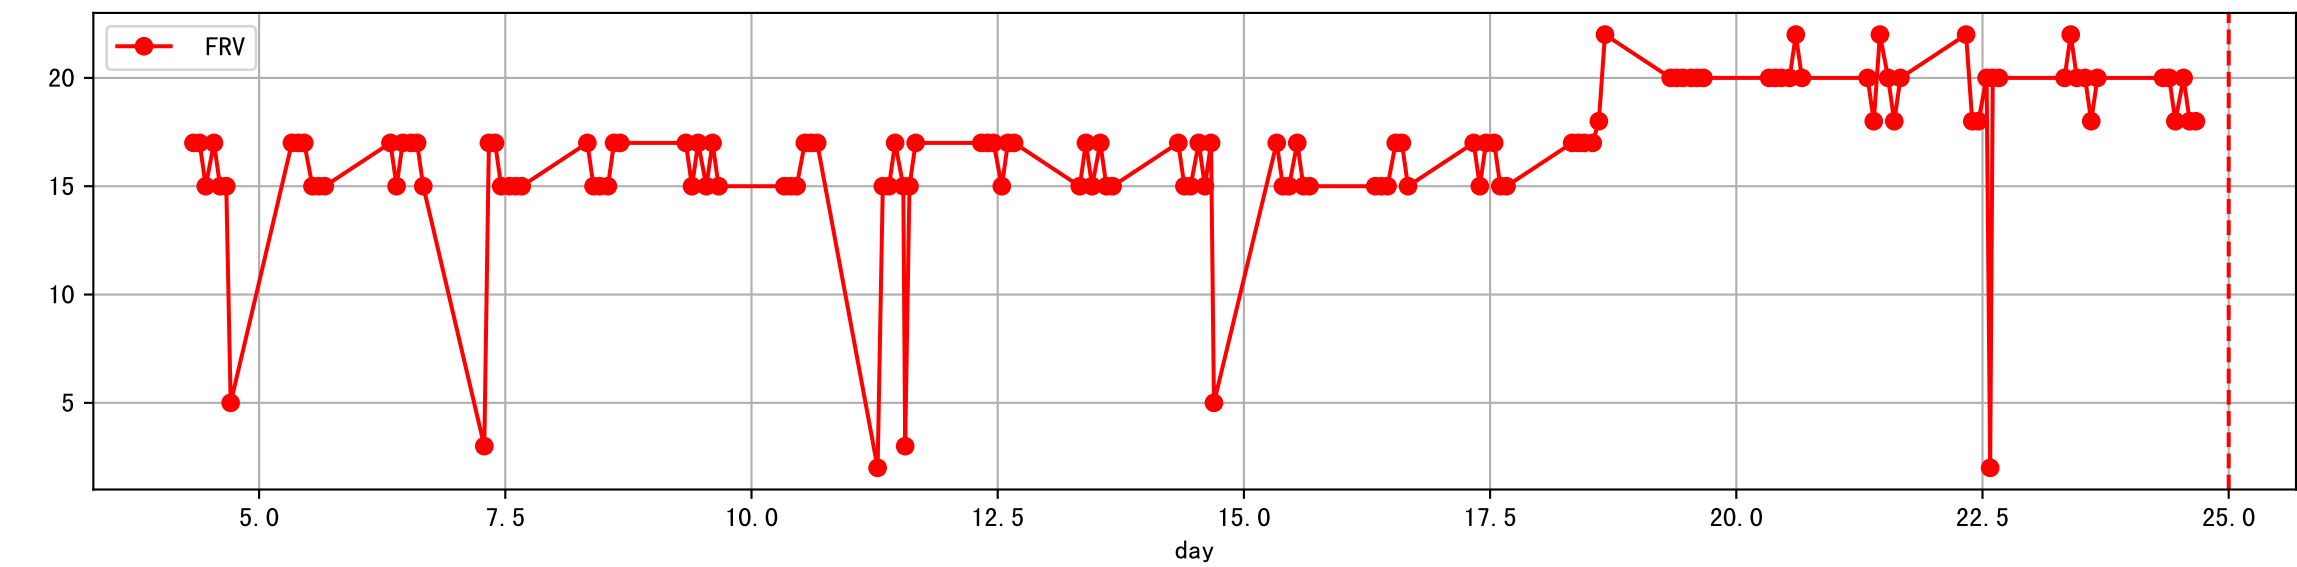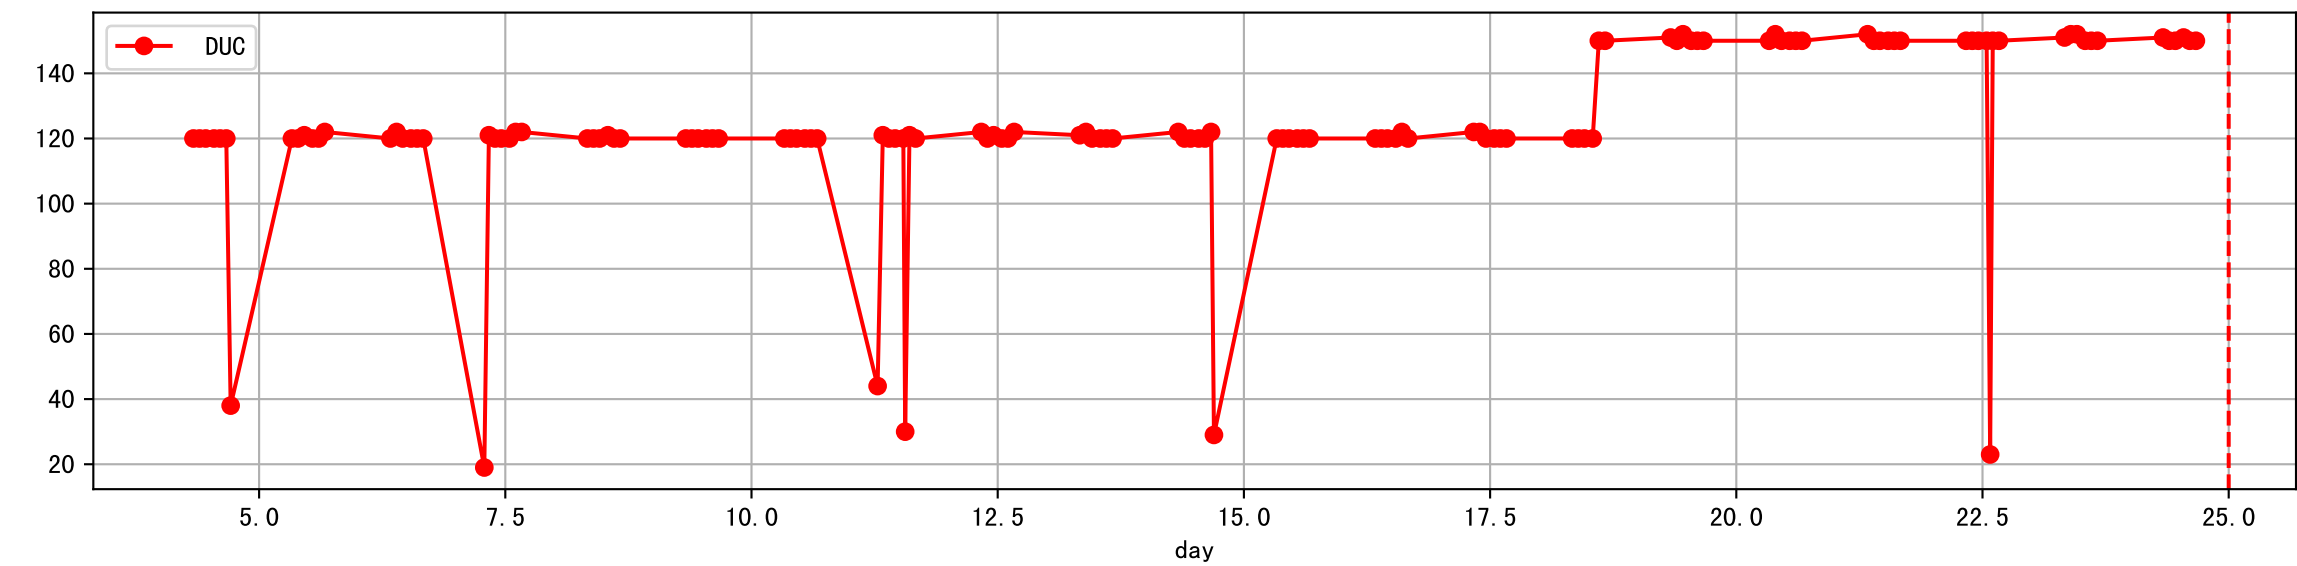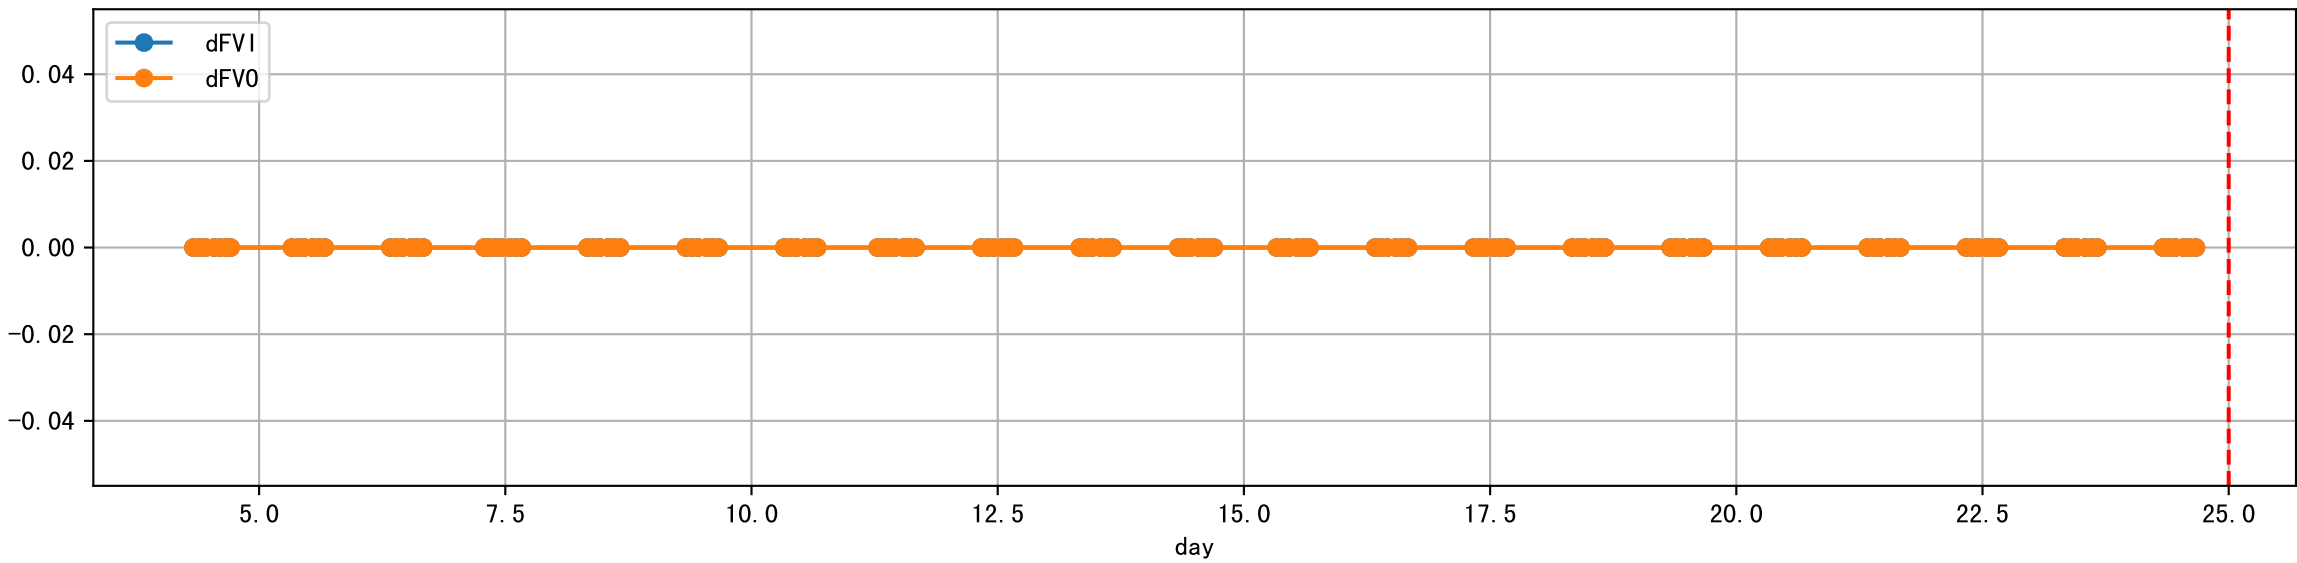


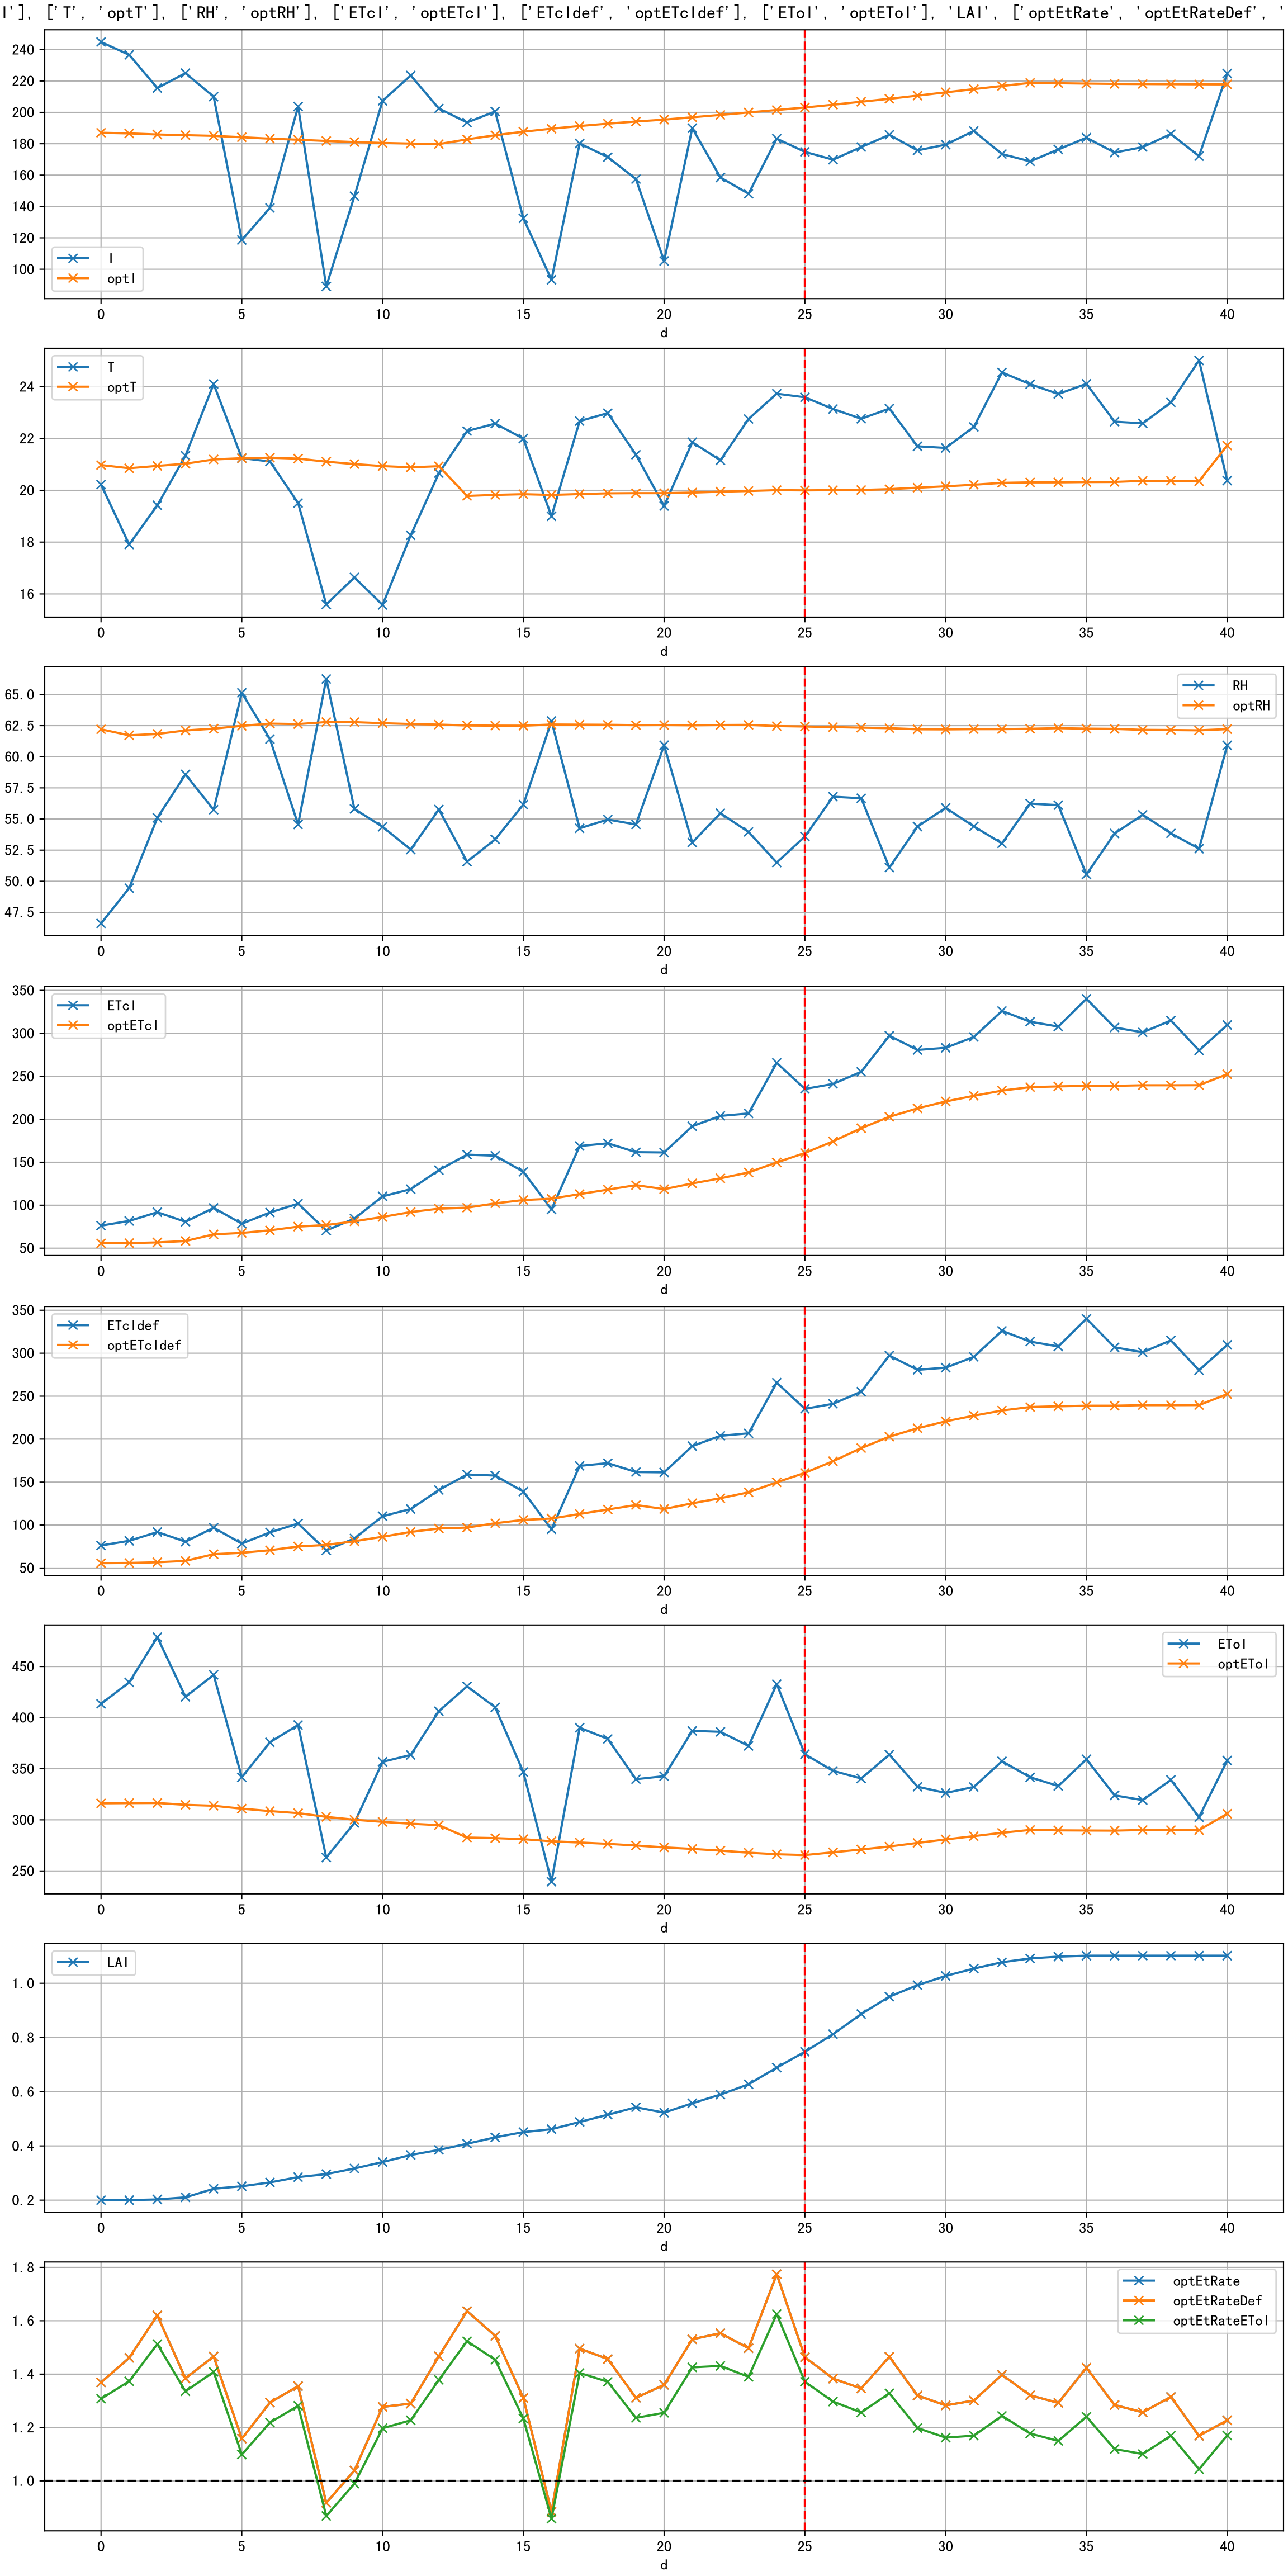


Plot [['taoc', 'taoc_raw:ro', 'taoc_avg:r-']]




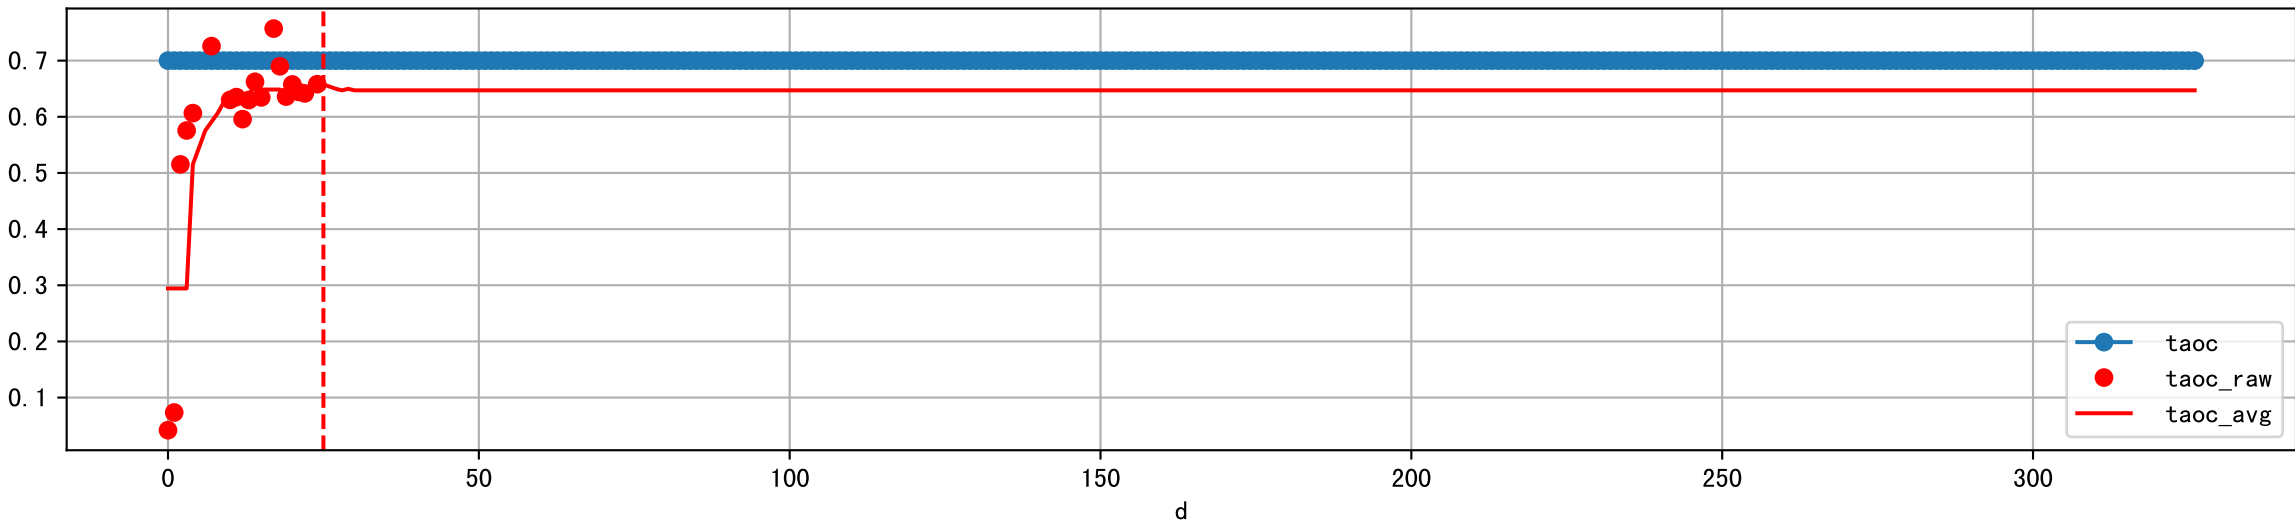


Plot [['setVI_ETcl', 'setVI_fgRec', 'setVI_VN', 'sISetVI']]




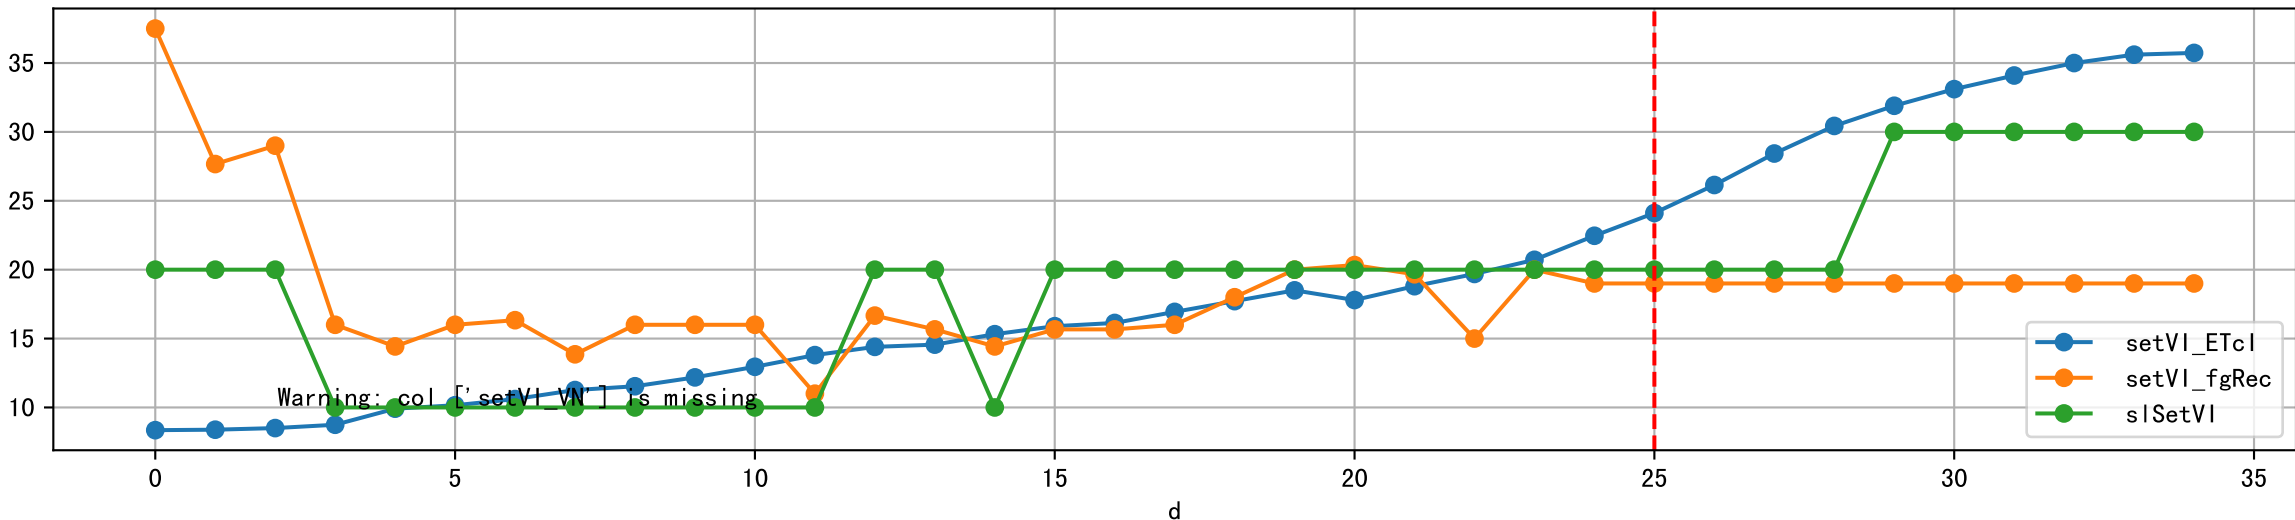


Plot ET/VN

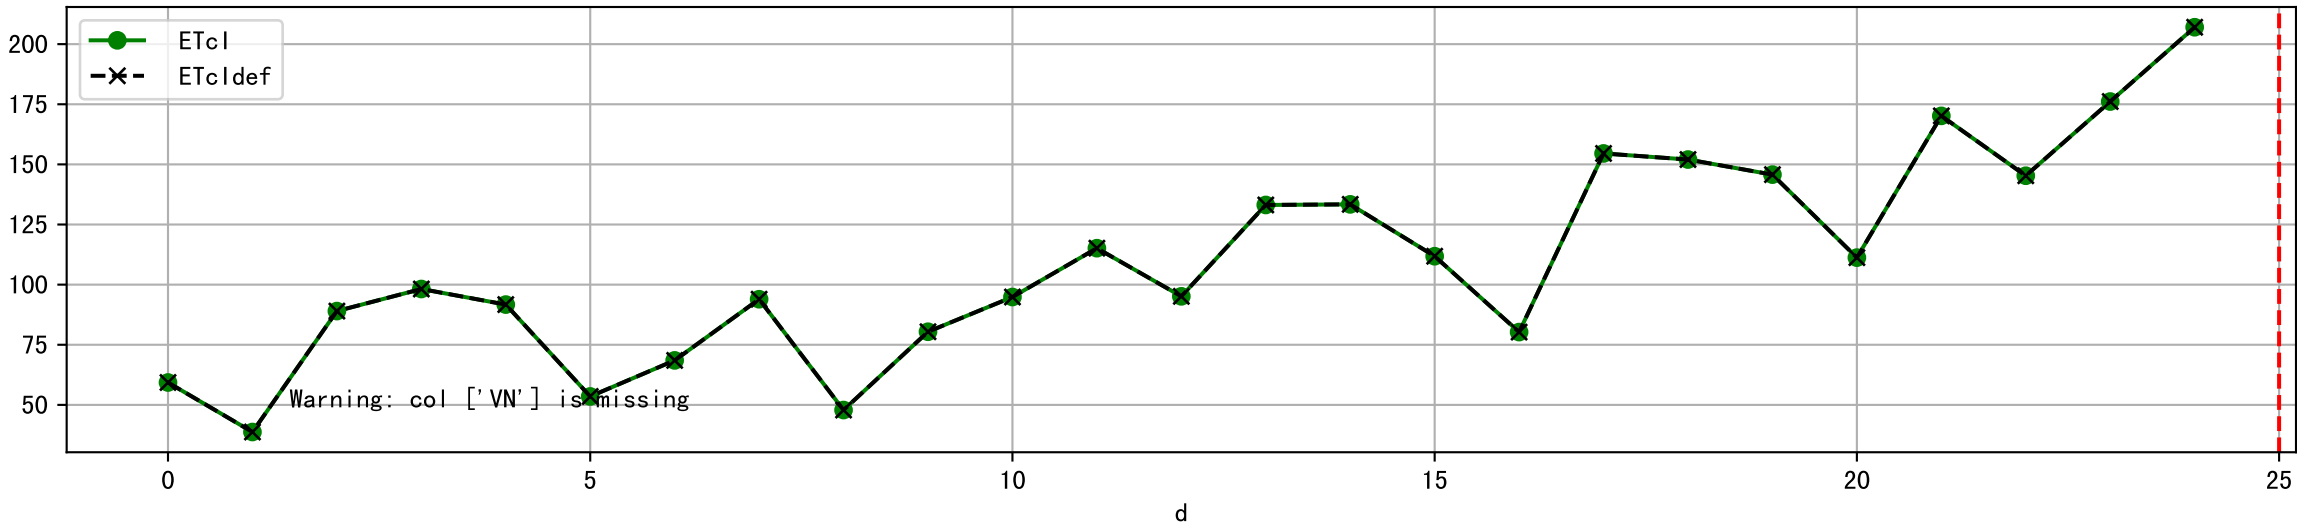

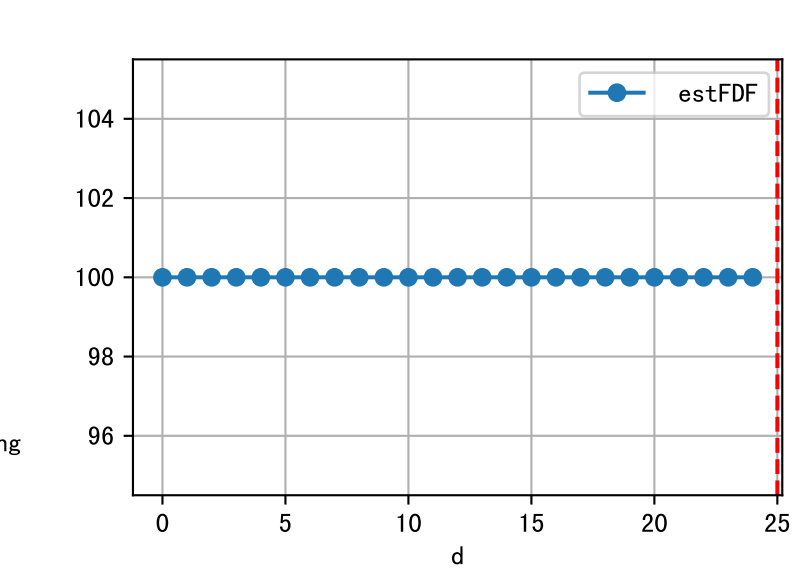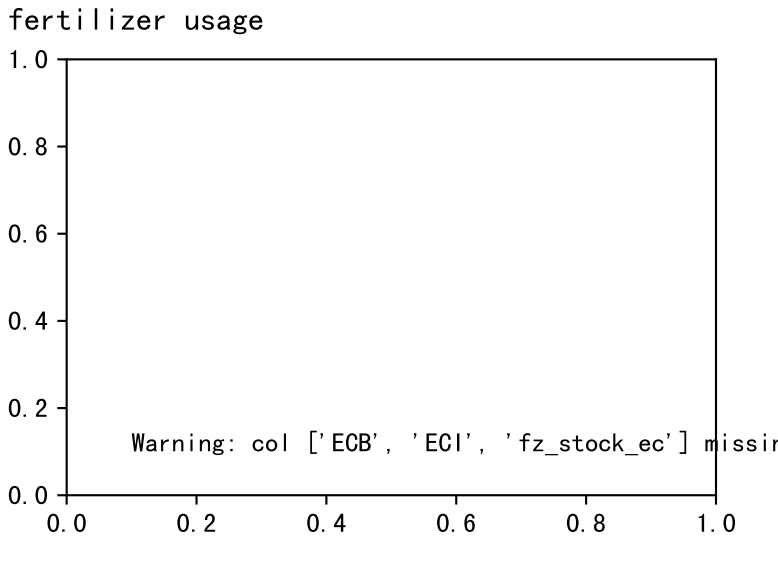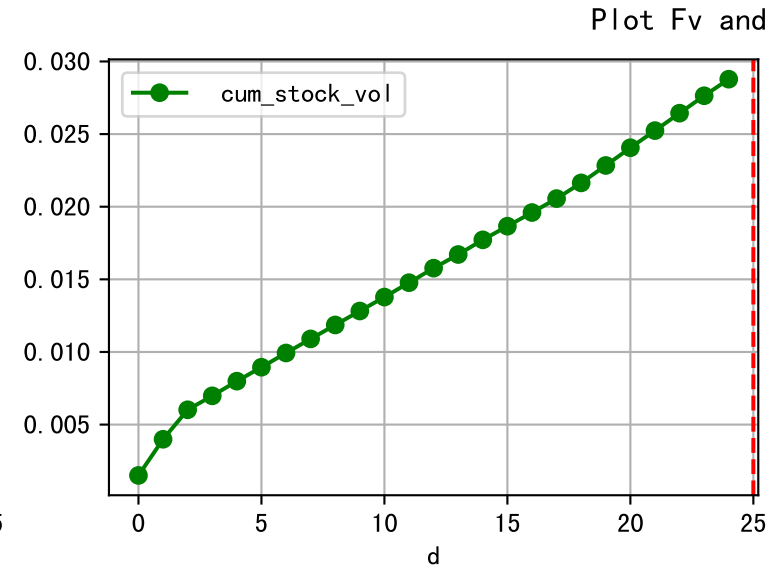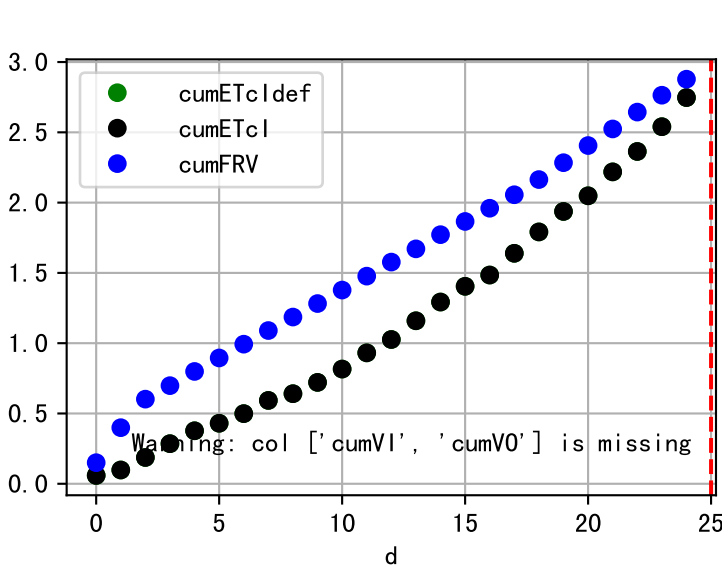


Fertilizer Range Source: kerleyL, kerleyH, UnivFL, TNAl, Haifa




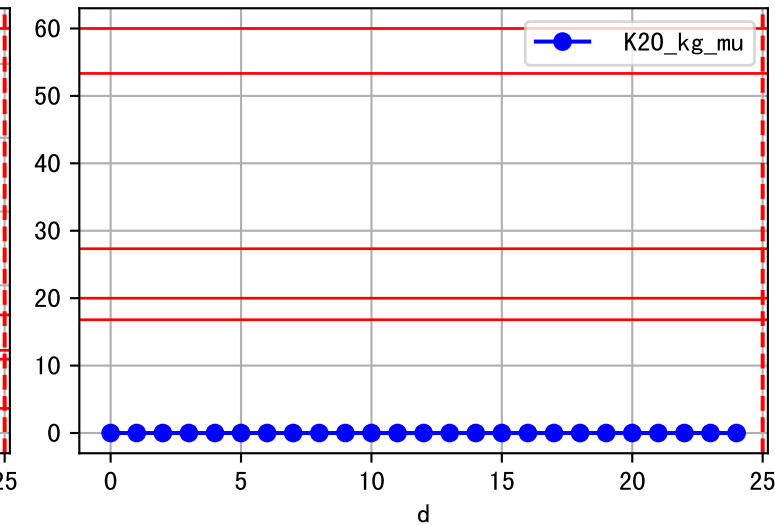
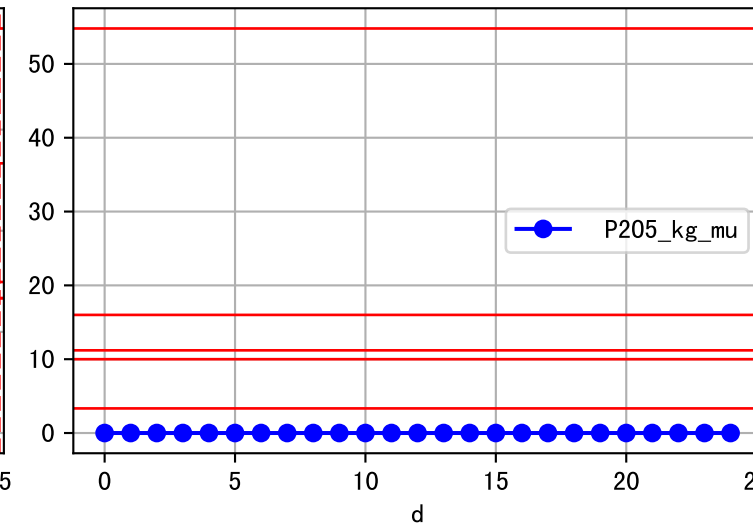
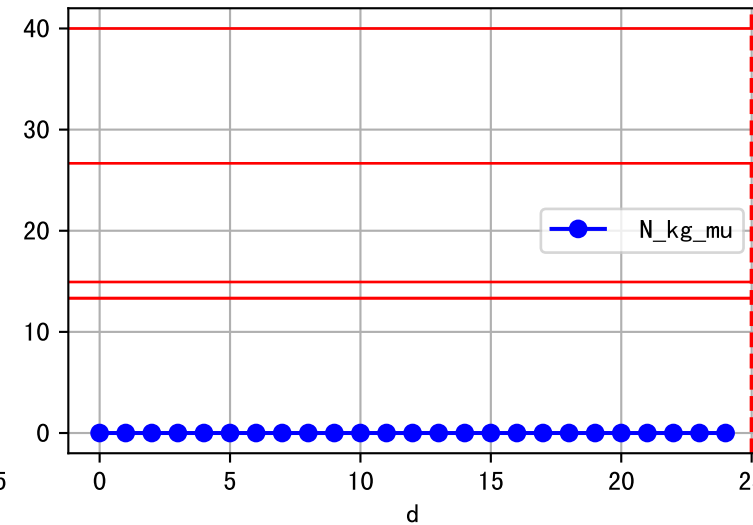
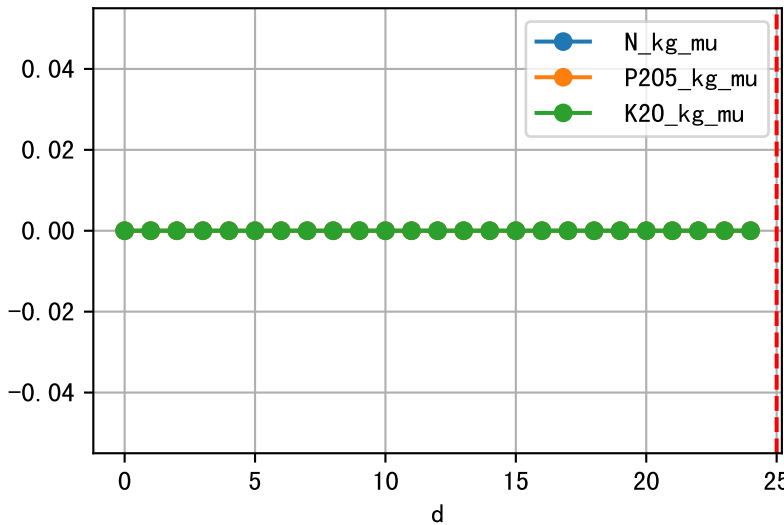



Trend plot forXX6_0




FgDaily

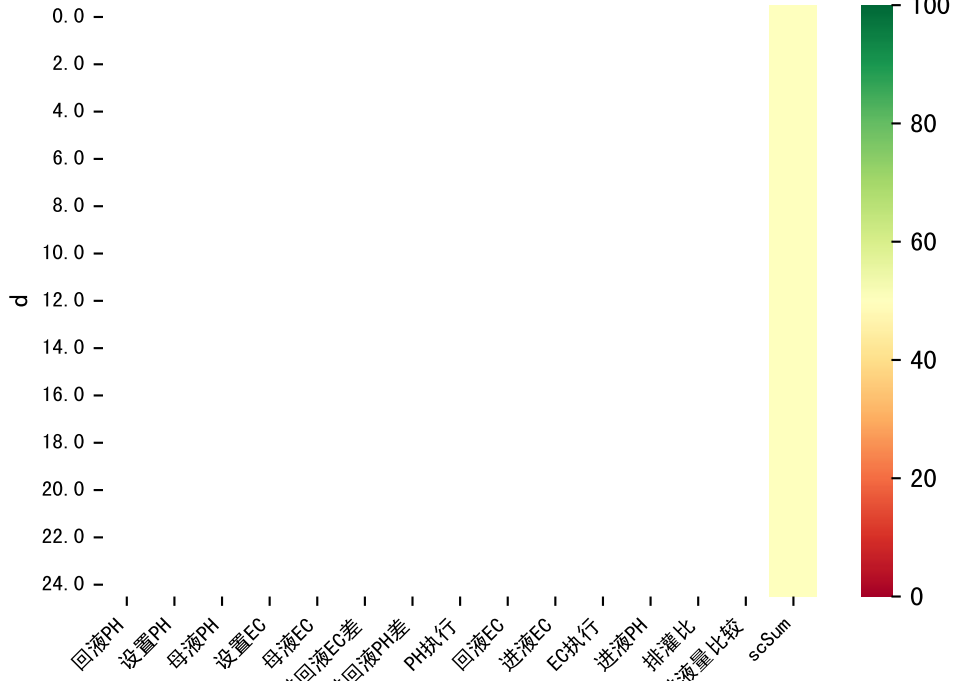

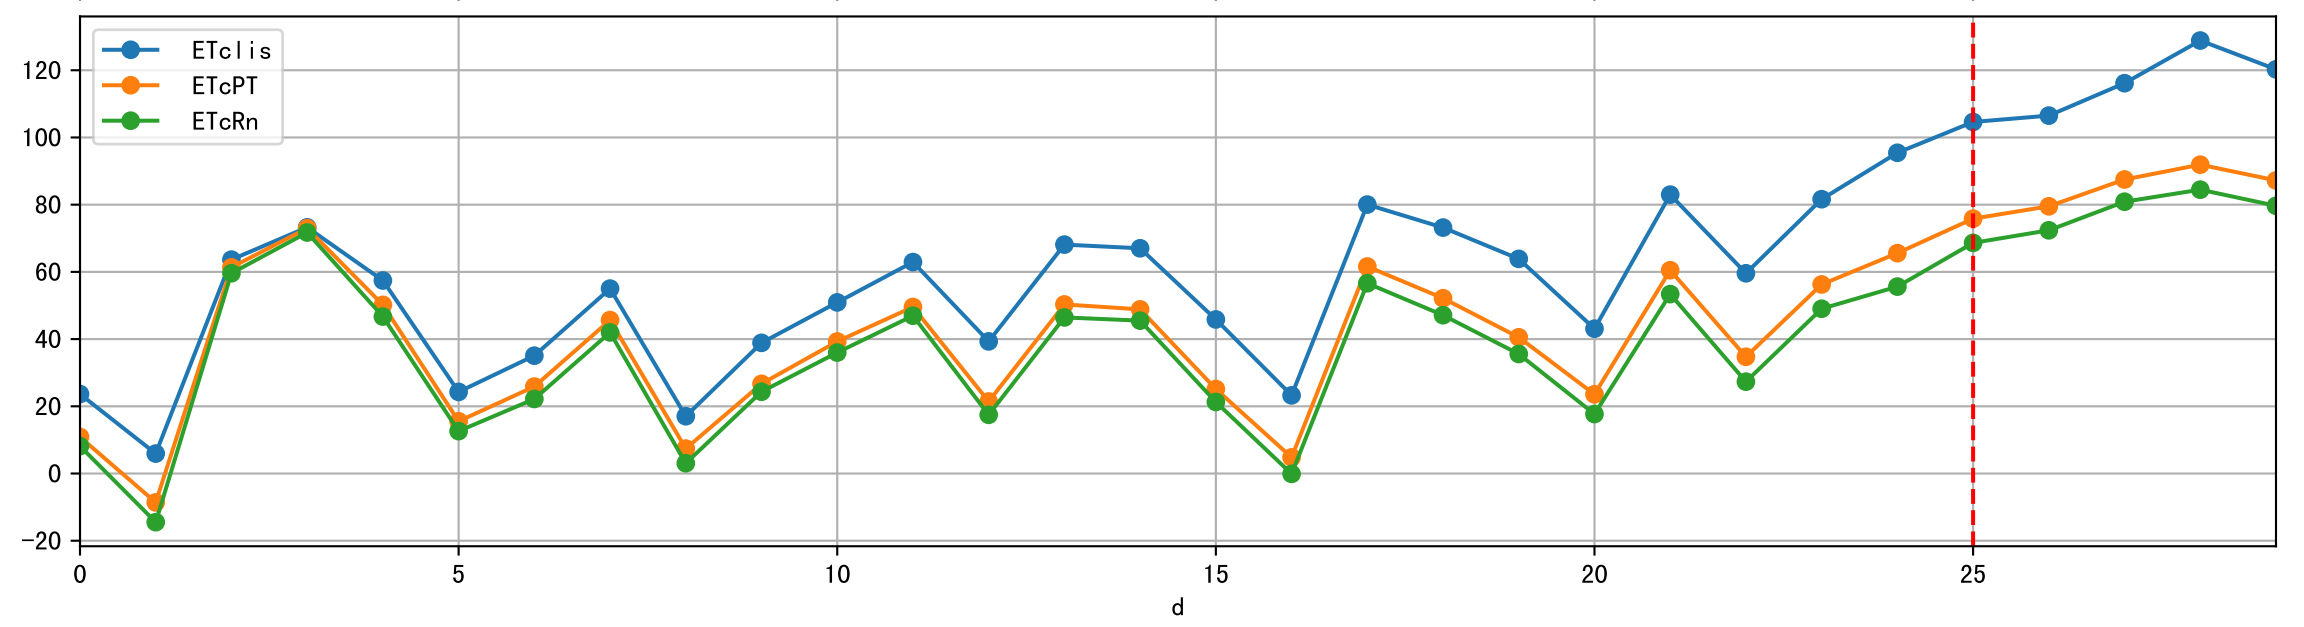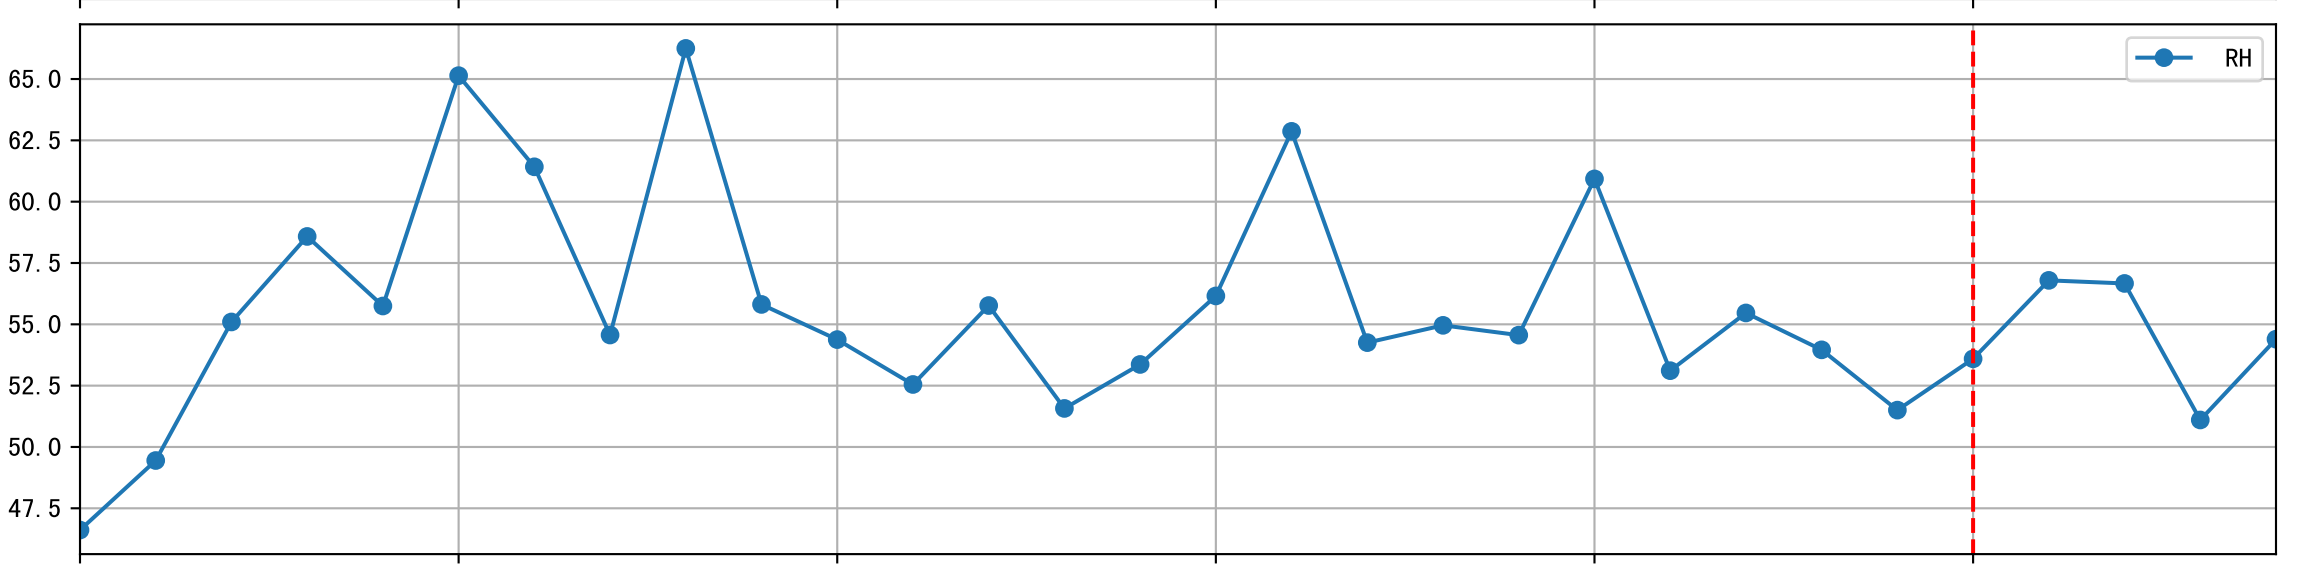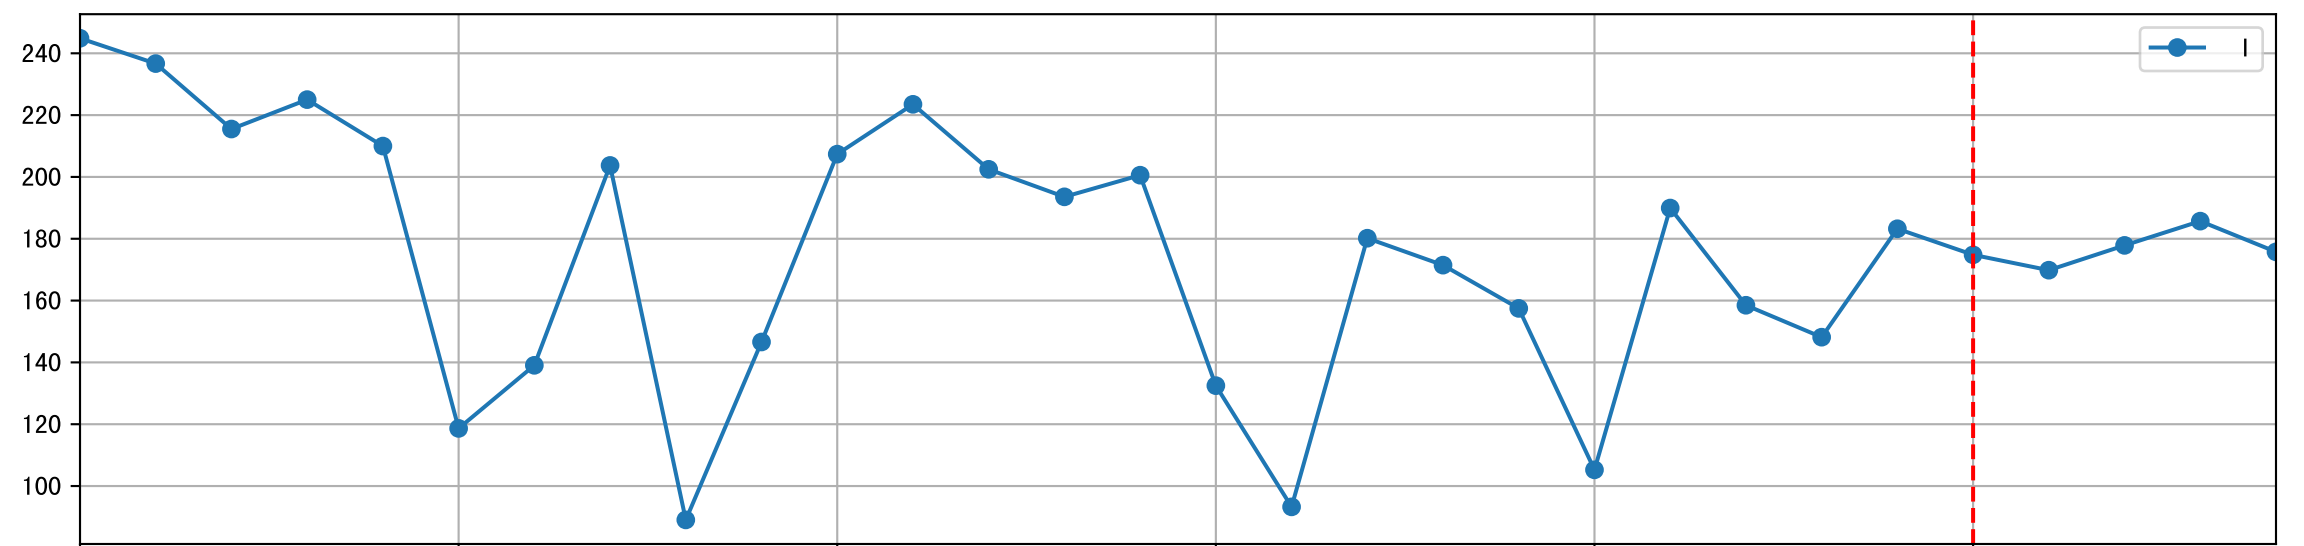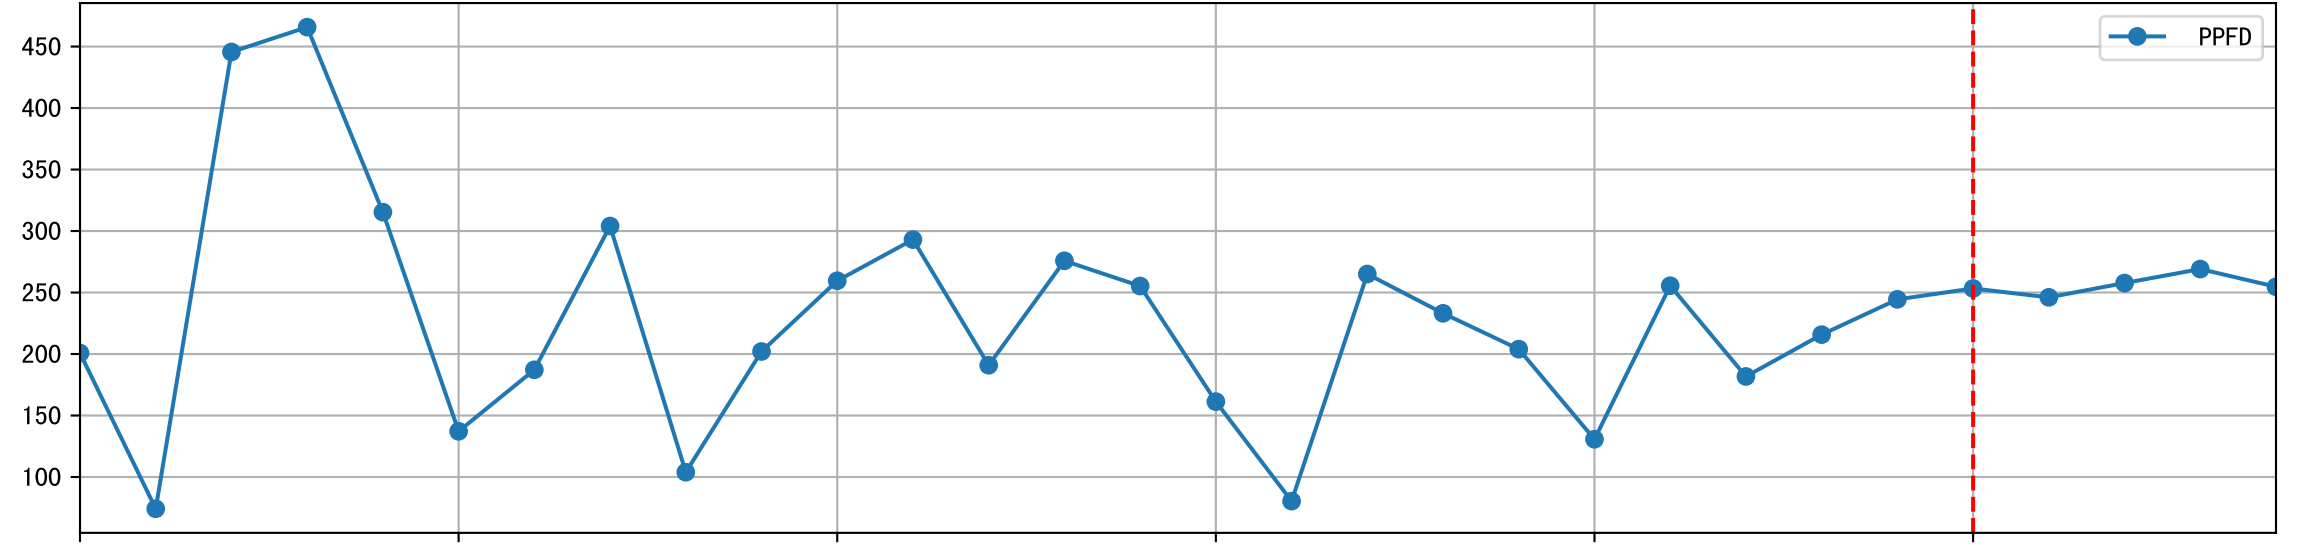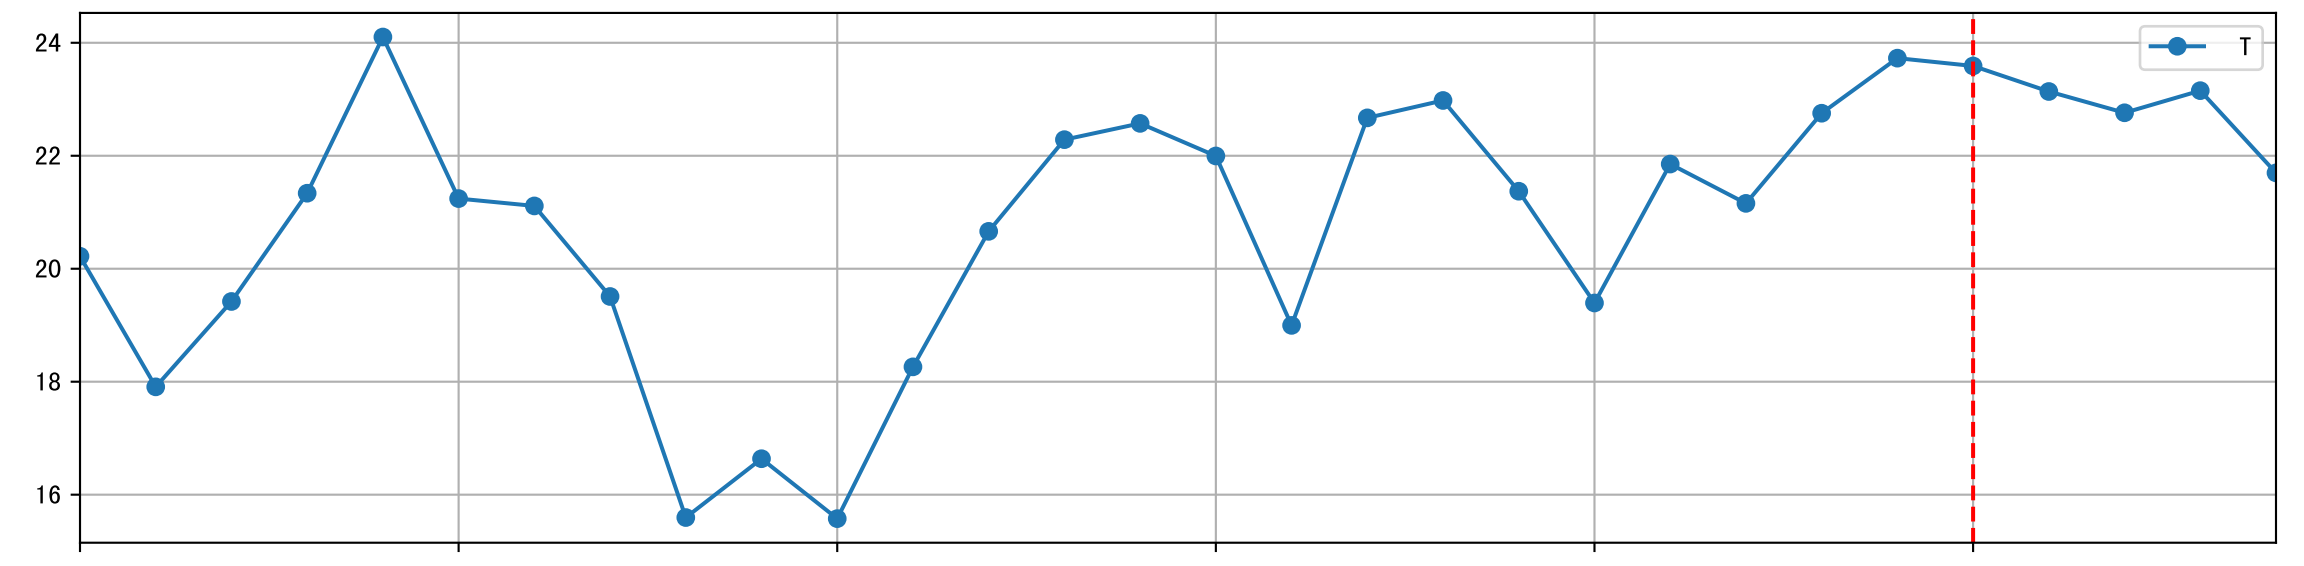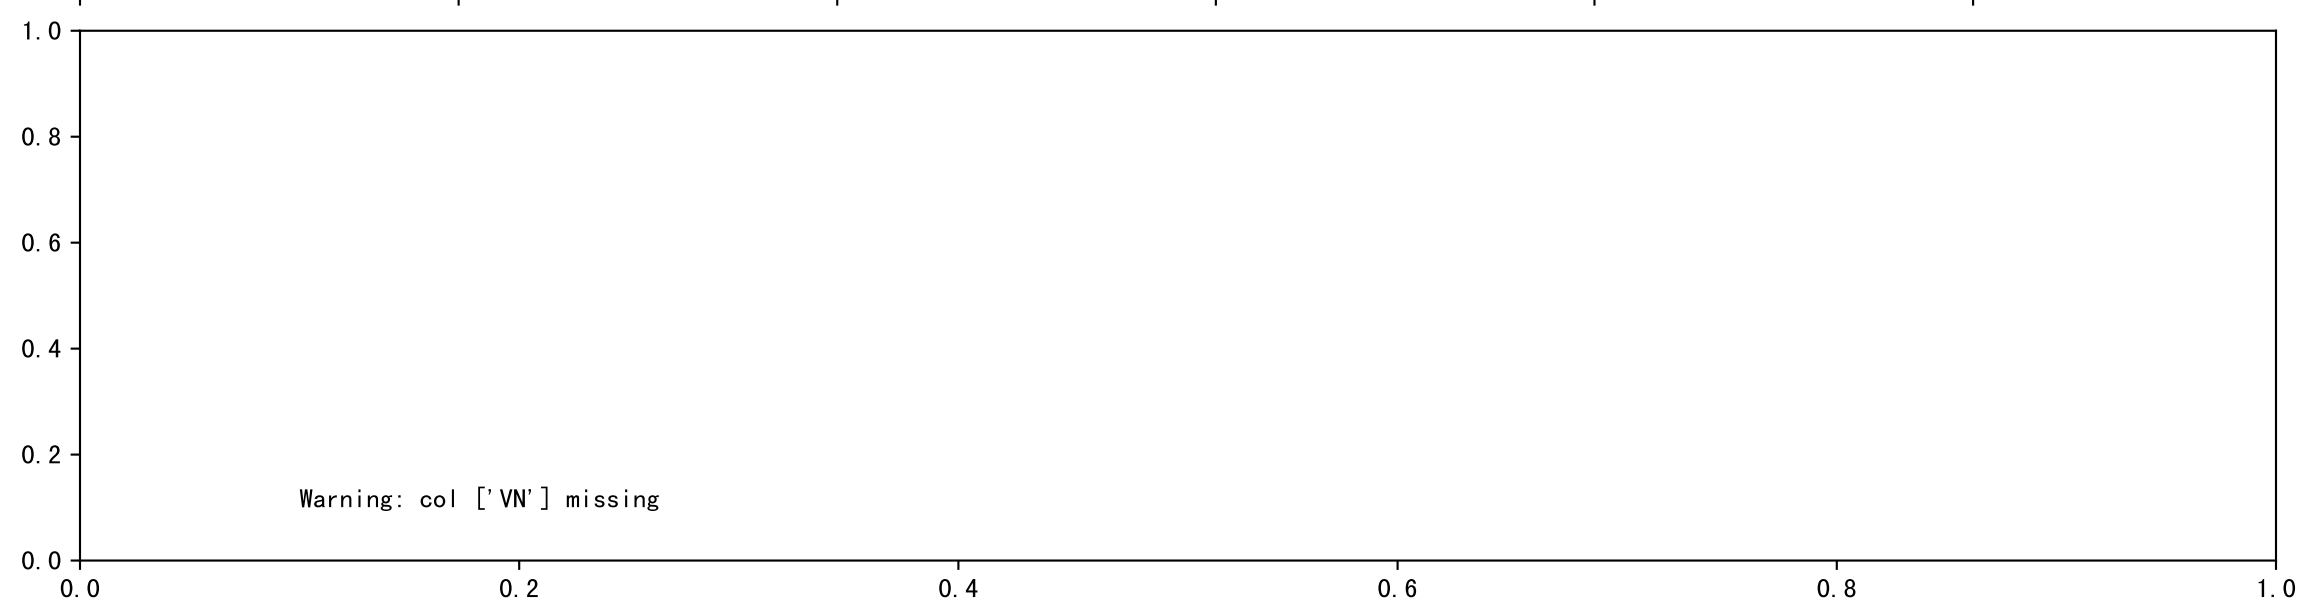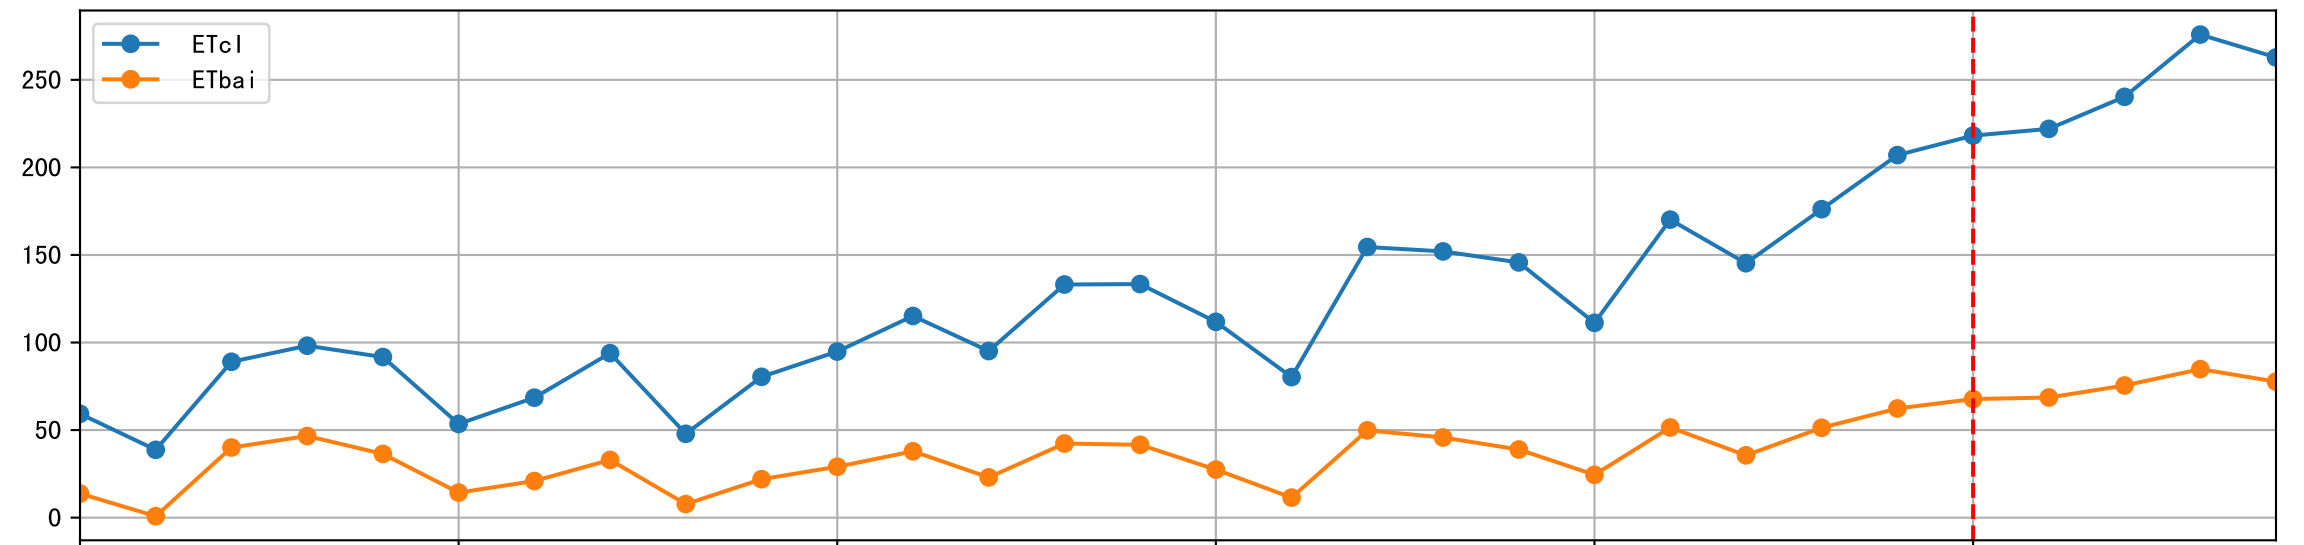


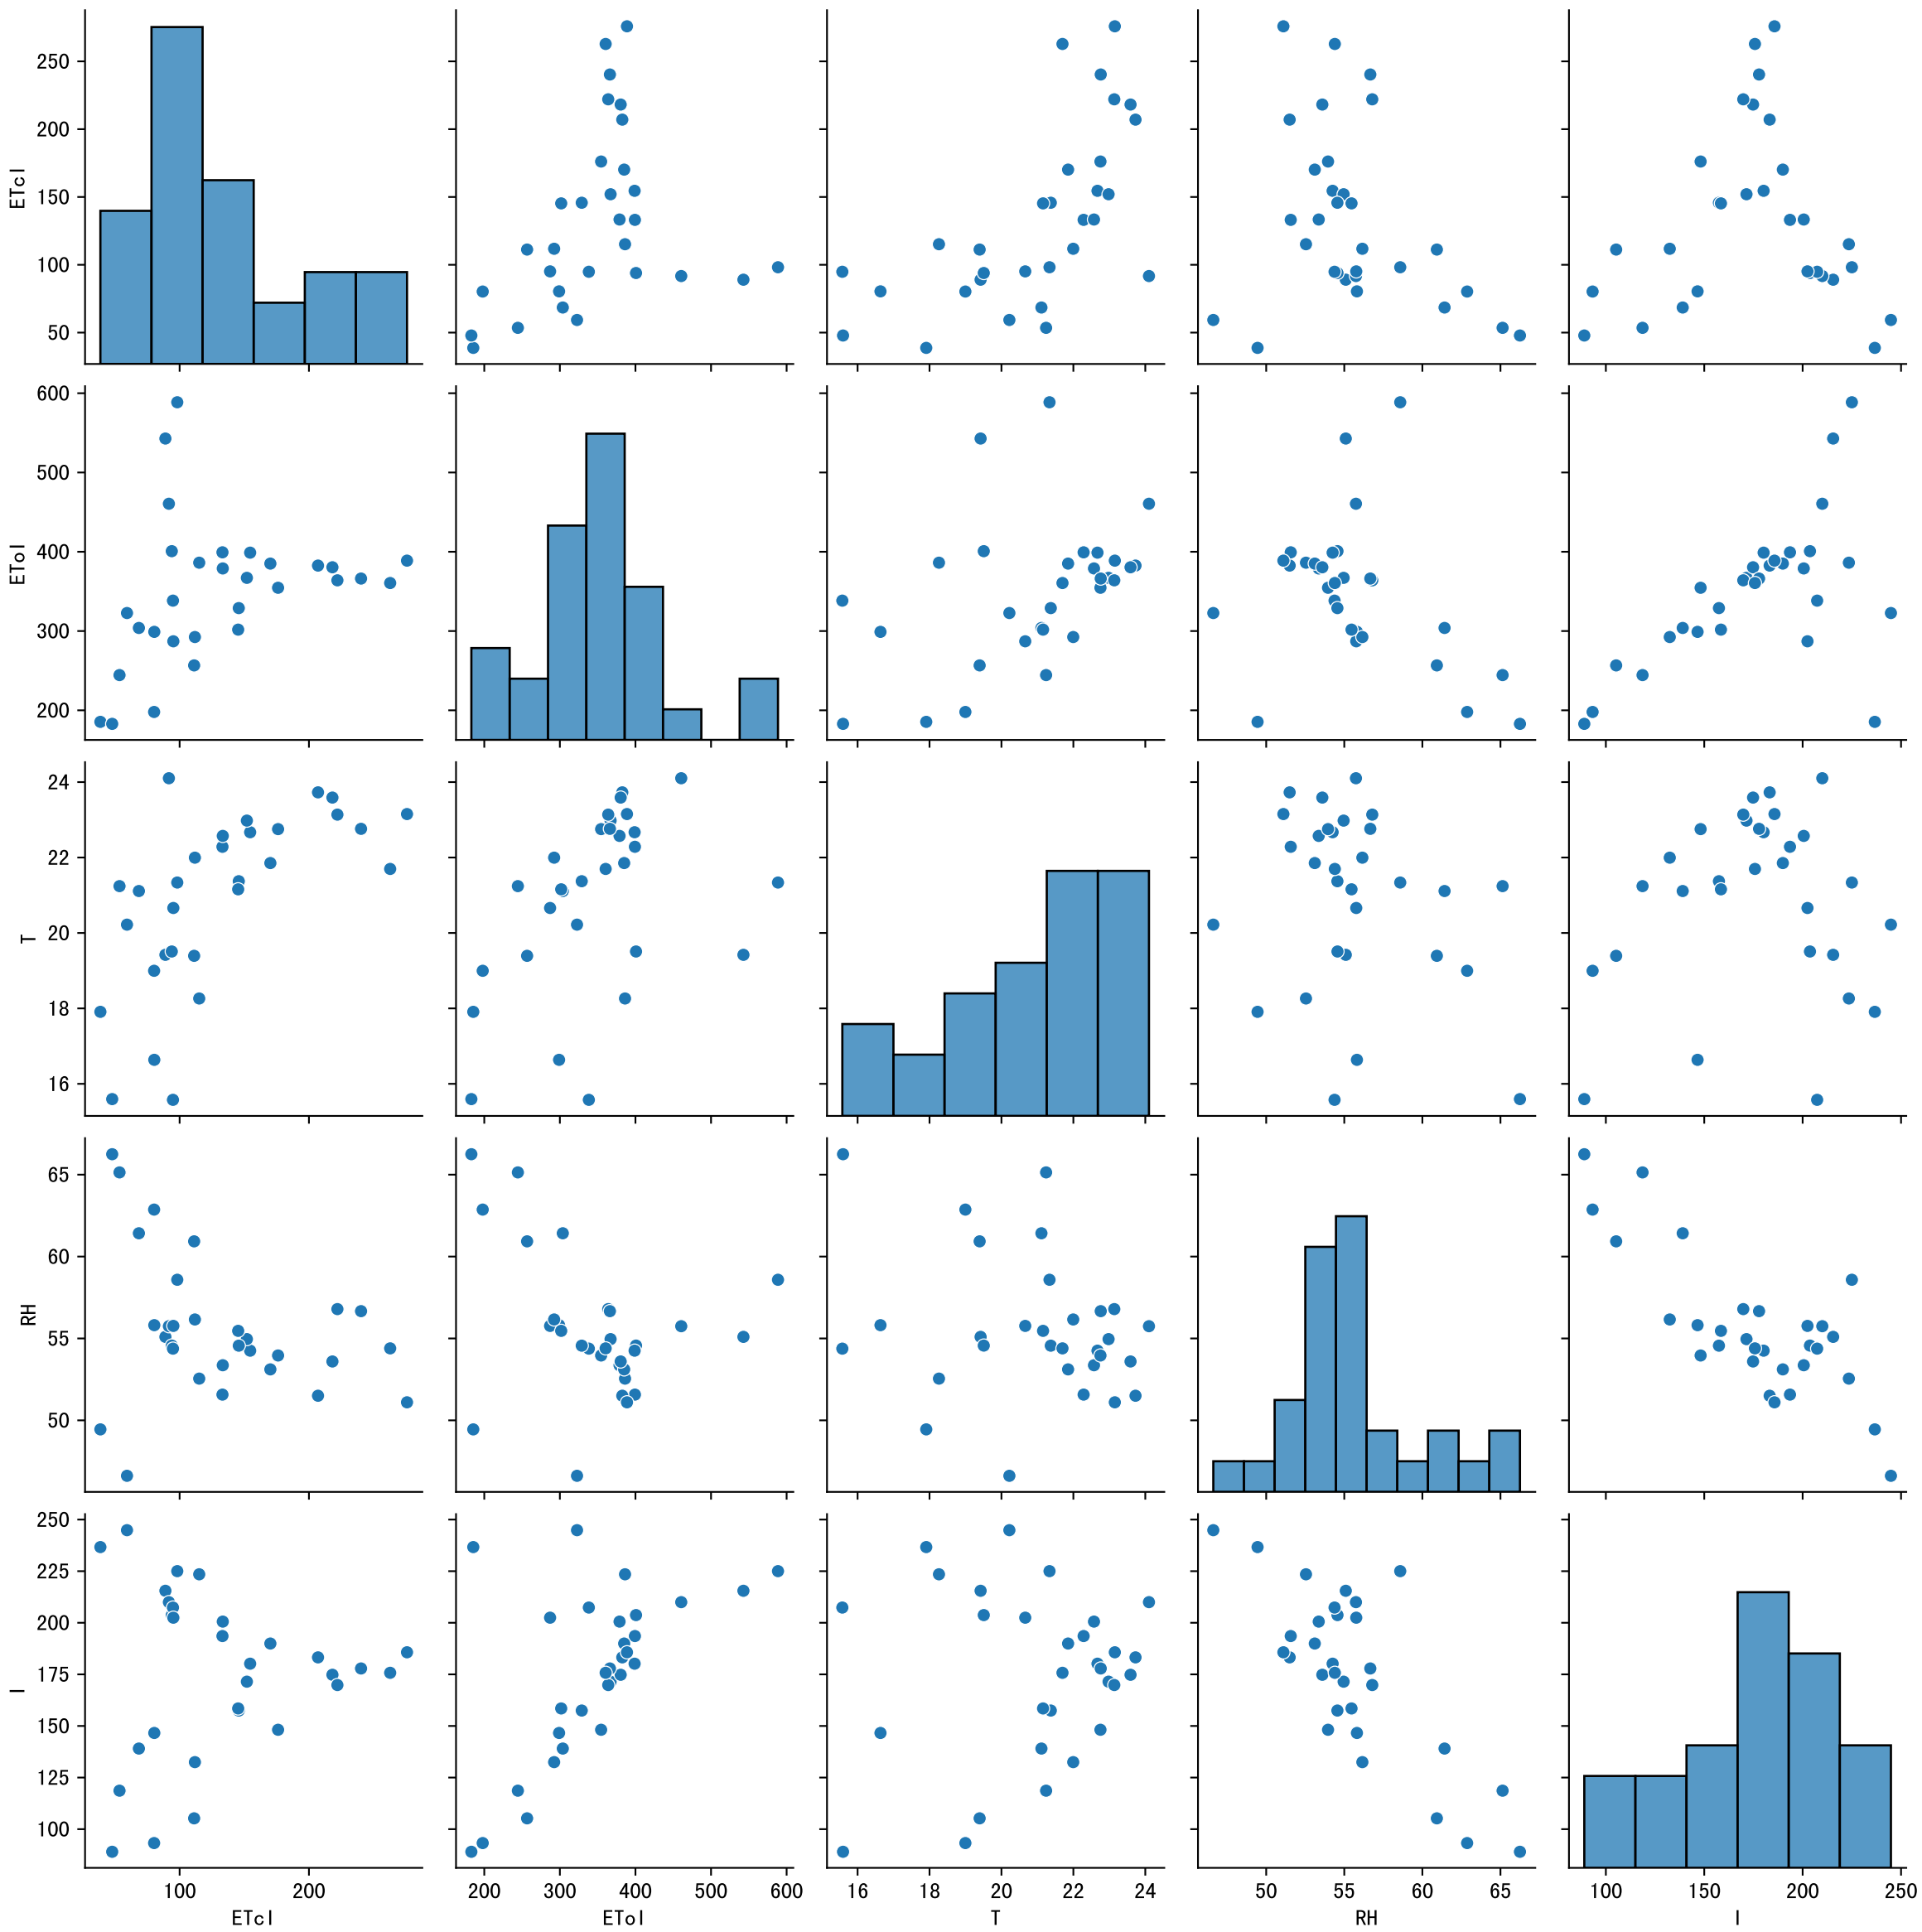


| 时间 | 灌溉时长(秒) | 灌溉量(毫升/株) | 灌溉总量(方/次) | 天气 | 注释 |
|-------|--------------|-----------|-----------|----|-----------------------|
| 06:40 | 154 | 20.0 | 0.12 | 晴 | 预期@06:40 手动 (未用传感器) |
| 07:15 | 154 | 20.0 | 0.12 | 晴 | 预期@07:15 手动 (未用传感器) |
| 07:50 | 154 | 20.0 | 0.12 | 晴 | 预期@07:50 手动 (未用传感器) |
| 08:25 | 154 | 20.0 | 0.12 | 晴 | 预期@08:25 手动 (未用传感器) |
| 09:00 | 154 | 20.0 | 0.12 | 晴 | 预期@09:00 手动 (未用传感器) |
| 09:35 | 154 | 20.0 | 0.12 | 晴 | 预期@09:35 手动 (未用传感器) |
| 10:30 | 154 | 20.0 | 0.12 | 晴 | 预期@10:30 手动 (未用传感器) |
| 11:20 | 154 | 20.0 | 0.12 | 晴 | 预期@11:20 手动 (未用传感器) |
| 12:05 | 154 | 20.0 | 0.12 | 晴 | 预期@12:05 手动 (未用传感器) |
| 12:50 | 154 | 20.0 | 0.12 | 晴 | 预期@12:50 手动 (未用传感器) |
| 13:35 | 154 | 20.0 | 0.12 | 晴 | 预期@13:35 手动 (未用传感器) |
| 14:25 | 154 | 20.0 | 0.12 | 晴 | 预期@14:25 手动 (未用传感器) |
| 15:30 | 154 | 20.0 | 0.12 | 晴 | 预期@15:30 手动 (未用传感器) |
| 总计 | 2002.0 (13次) | 260.0 | | | 建议进液EC: 2550, PH: 6.0 |

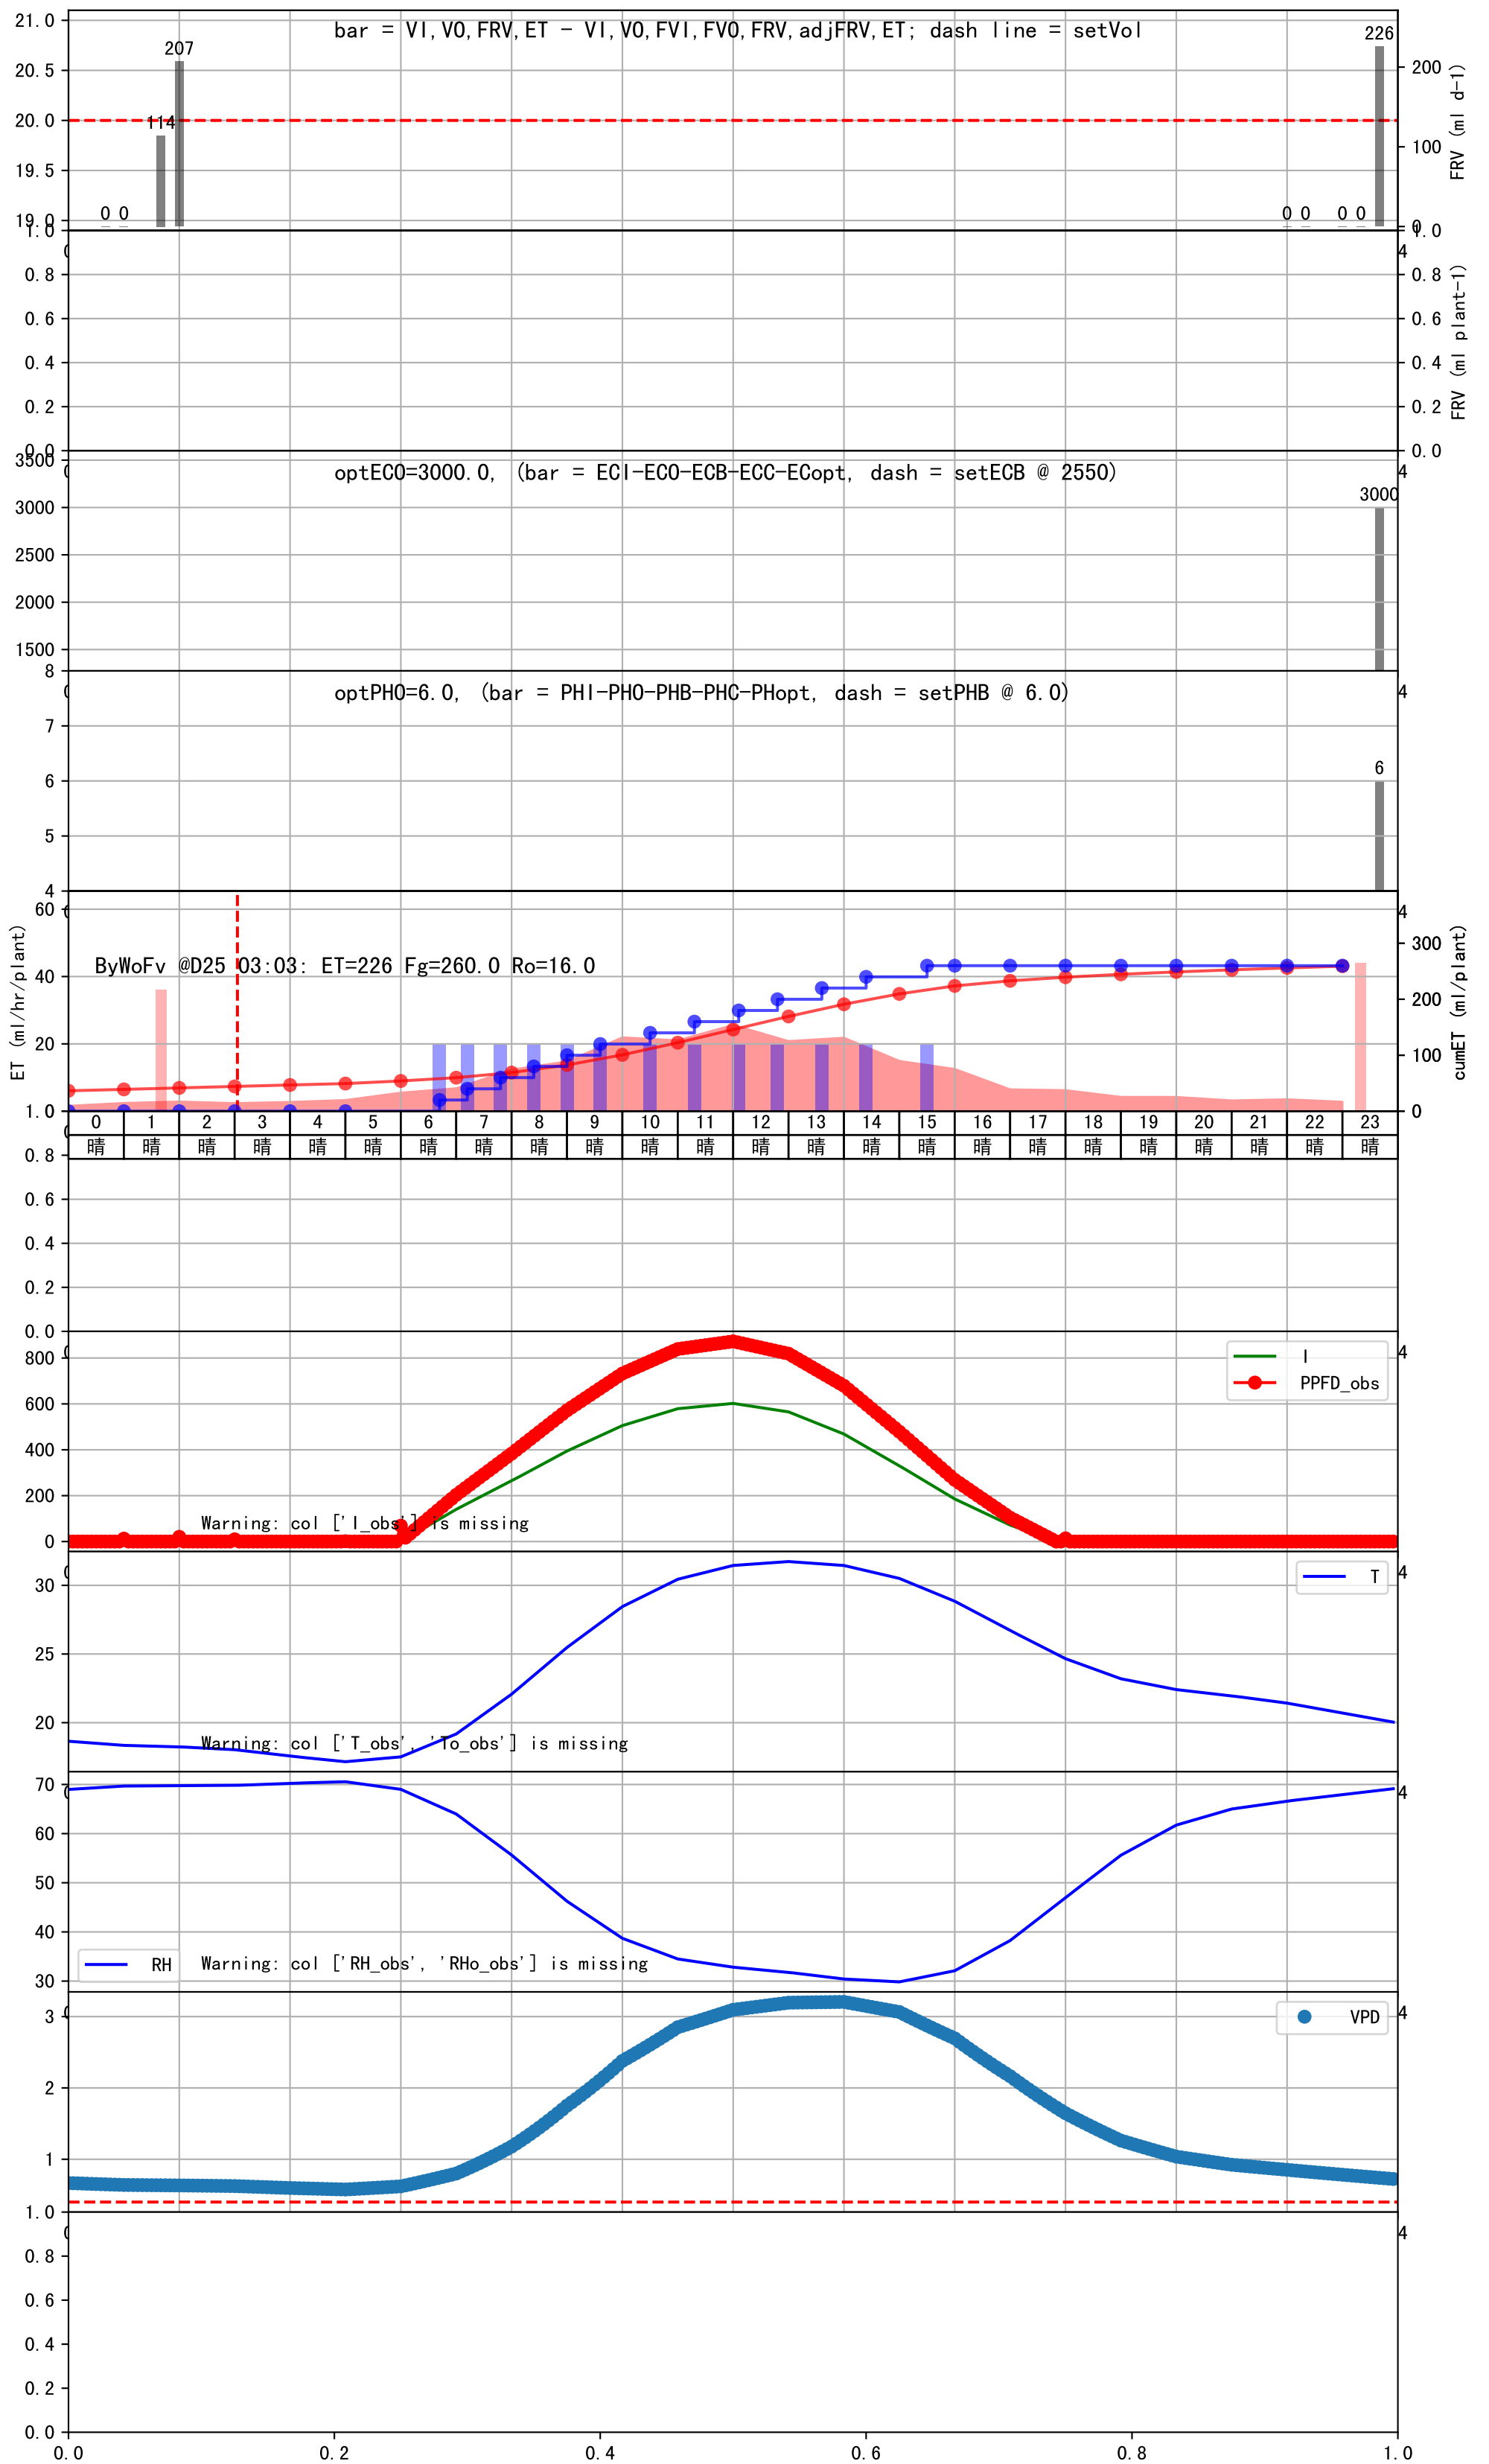


| 时间 | 灌溉时长(秒) | 灌溉量(毫升/株) | 灌溉总量(方/次) | 天气 | 注释 |
|-------|--------------|-----------|-----------|----|-----------------------|
| 06:45 | 151 | 20.0 | 0.12 | 晴 | 假设@06:45 手动(未用传感器) |
| 07:25 | 151 | 20.0 | 0.12 | 晴 | 假设@07:25 手动(未用传感器) |
| 08:05 | 151 | 20.0 | 0.12 | 晴 | 假设@08:05 手动(未用传感器) |
| 08:45 | 151 | 20.0 | 0.12 | 晴 | 假设@08:45 手动(未用传感器) |
| 09:25 | 151 | 20.0 | 0.12 | 晴 | 假设@09:25 手动(未用传感器) |
| 10:05 | 151 | 20.0 | 0.12 | 晴 | 假设@10:05 手动(未用传感器) |
| 10:55 | 151 | 20.0 | 0.12 | 晴 | 假设@10:55 手动(未用传感器) |
| 11:40 | 151 | 20.0 | 0.12 | 晴 | 假设@11:40 手动(未用传感器) |
| 12:30 | 151 | 20.0 | 0.12 | 晴 | 假设@12:30 手动(未用传感器) |
| 13:15 | 151 | 20.0 | 0.12 | 晴 | 假设@13:15 手动(未用传感器) |
| 14:10 | 151 | 20.0 | 0.12 | 晴 | 假设@14:10 手动(未用传感器) |
| 15:20 | 151 | 20.0 | 0.12 | 晴 | 假设@15:20 手动(未用传感器) |
| 总计 | 1812.0 (12次) | 240.0 | | | 建议进液EC: 2550, PH: 6.0 |

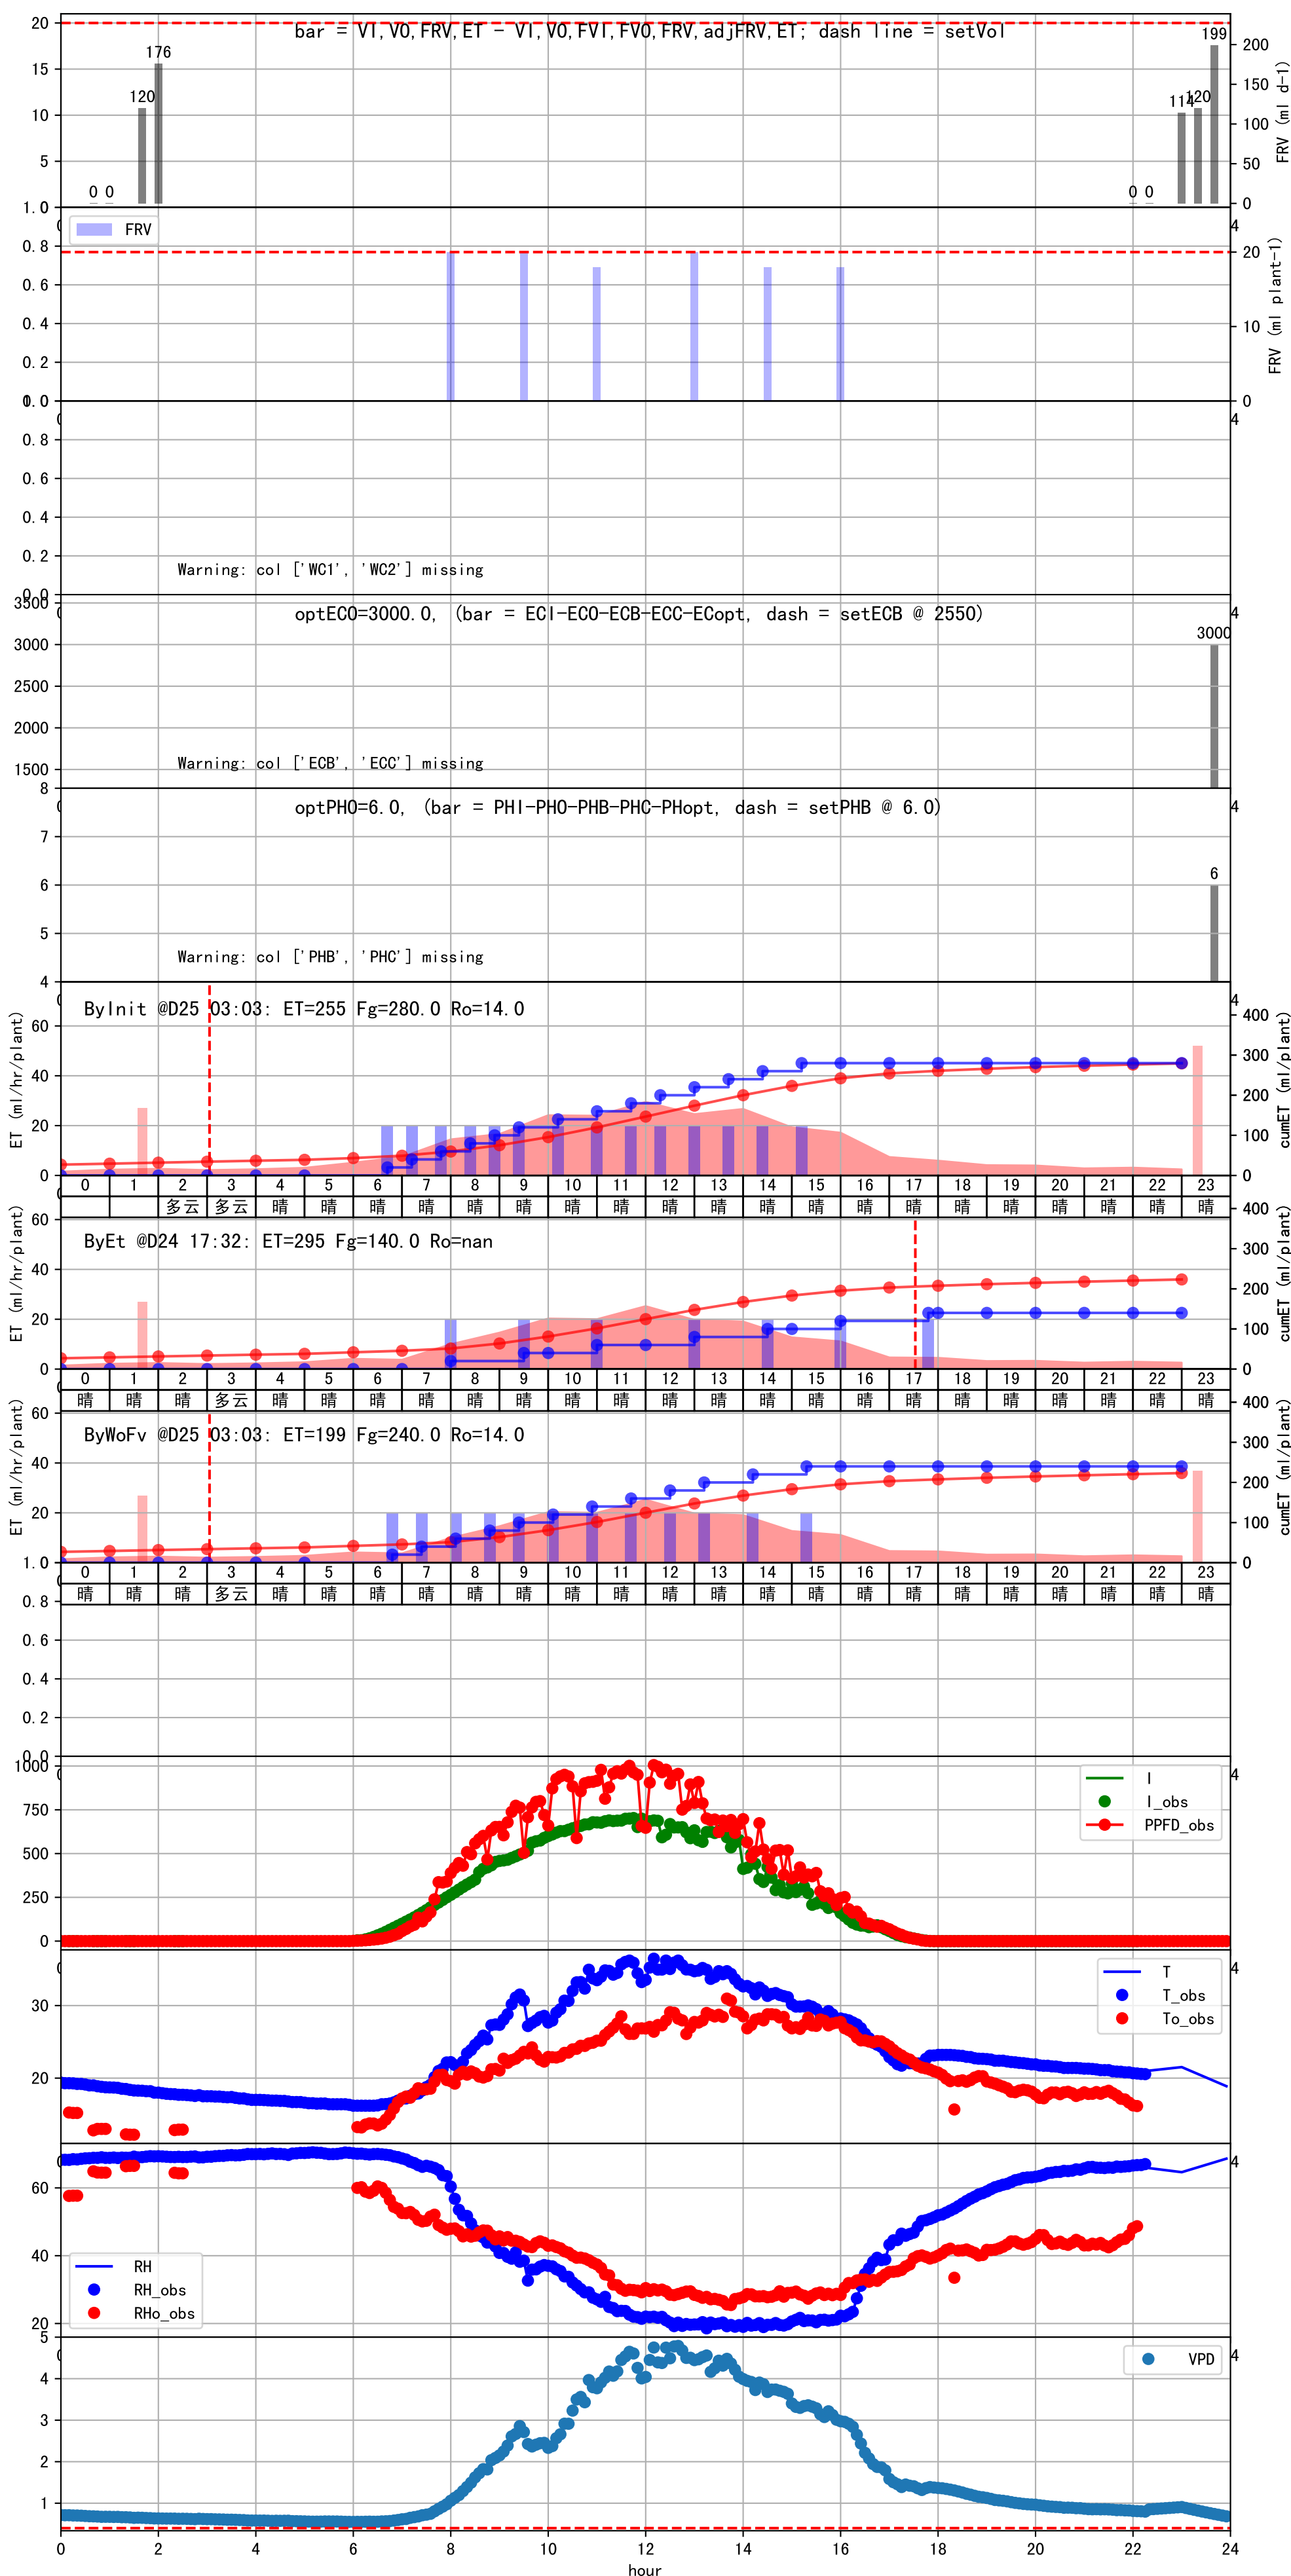


| 时间 | 灌溉时长(秒) | 灌溉量(毫升/株) | 灌溉总量(方/次) | 天气 | 注释 |
|-------|--------------|-----------|-----------|----|-----------------------|
| 06:45 | 151 | 20.0 | 0.12 | 晴 | 假设@06:45 手动(未用传感器) |
| 07:30 | 151 | 20.0 | 0.12 | 晴 | 假设@07:30 手动(未用传感器) |
| 08:15 | 151 | 20.0 | 0.12 | 晴 | 假设@08:15 手动(未用传感器) |
| 09:00 | 151 | 20.0 | 0.12 | 晴 | 假设@09:00 手动(未用传感器) |
| 09:45 | 151 | 20.0 | 0.12 | 晴 | 假设@09:45 手动(未用传感器) |
| 10:30 | 151 | 20.0 | 0.12 | 晴 | 假设@10:30 手动(未用传感器) |
| 11:15 | 151 | 20.0 | 0.12 | 晴 | 假设@11:15 手动(未用传感器) |
| 12:10 | 151 | 20.0 | 0.12 | 晴 | 假设@12:10 手动(未用传感器) |
| 13:30 | 151 | 20.0 | 0.12 | 晴 | 假设@13:30 手动(未用传感器) |
| 14:50 | 151 | 20.0 | 0.12 | 晴 | 假设@14:50 手动(未用传感器) |
| 总计 | 1510.0 (10次) | 200.0 | | | 建议进液EC: 2550, PH: 6.0 |

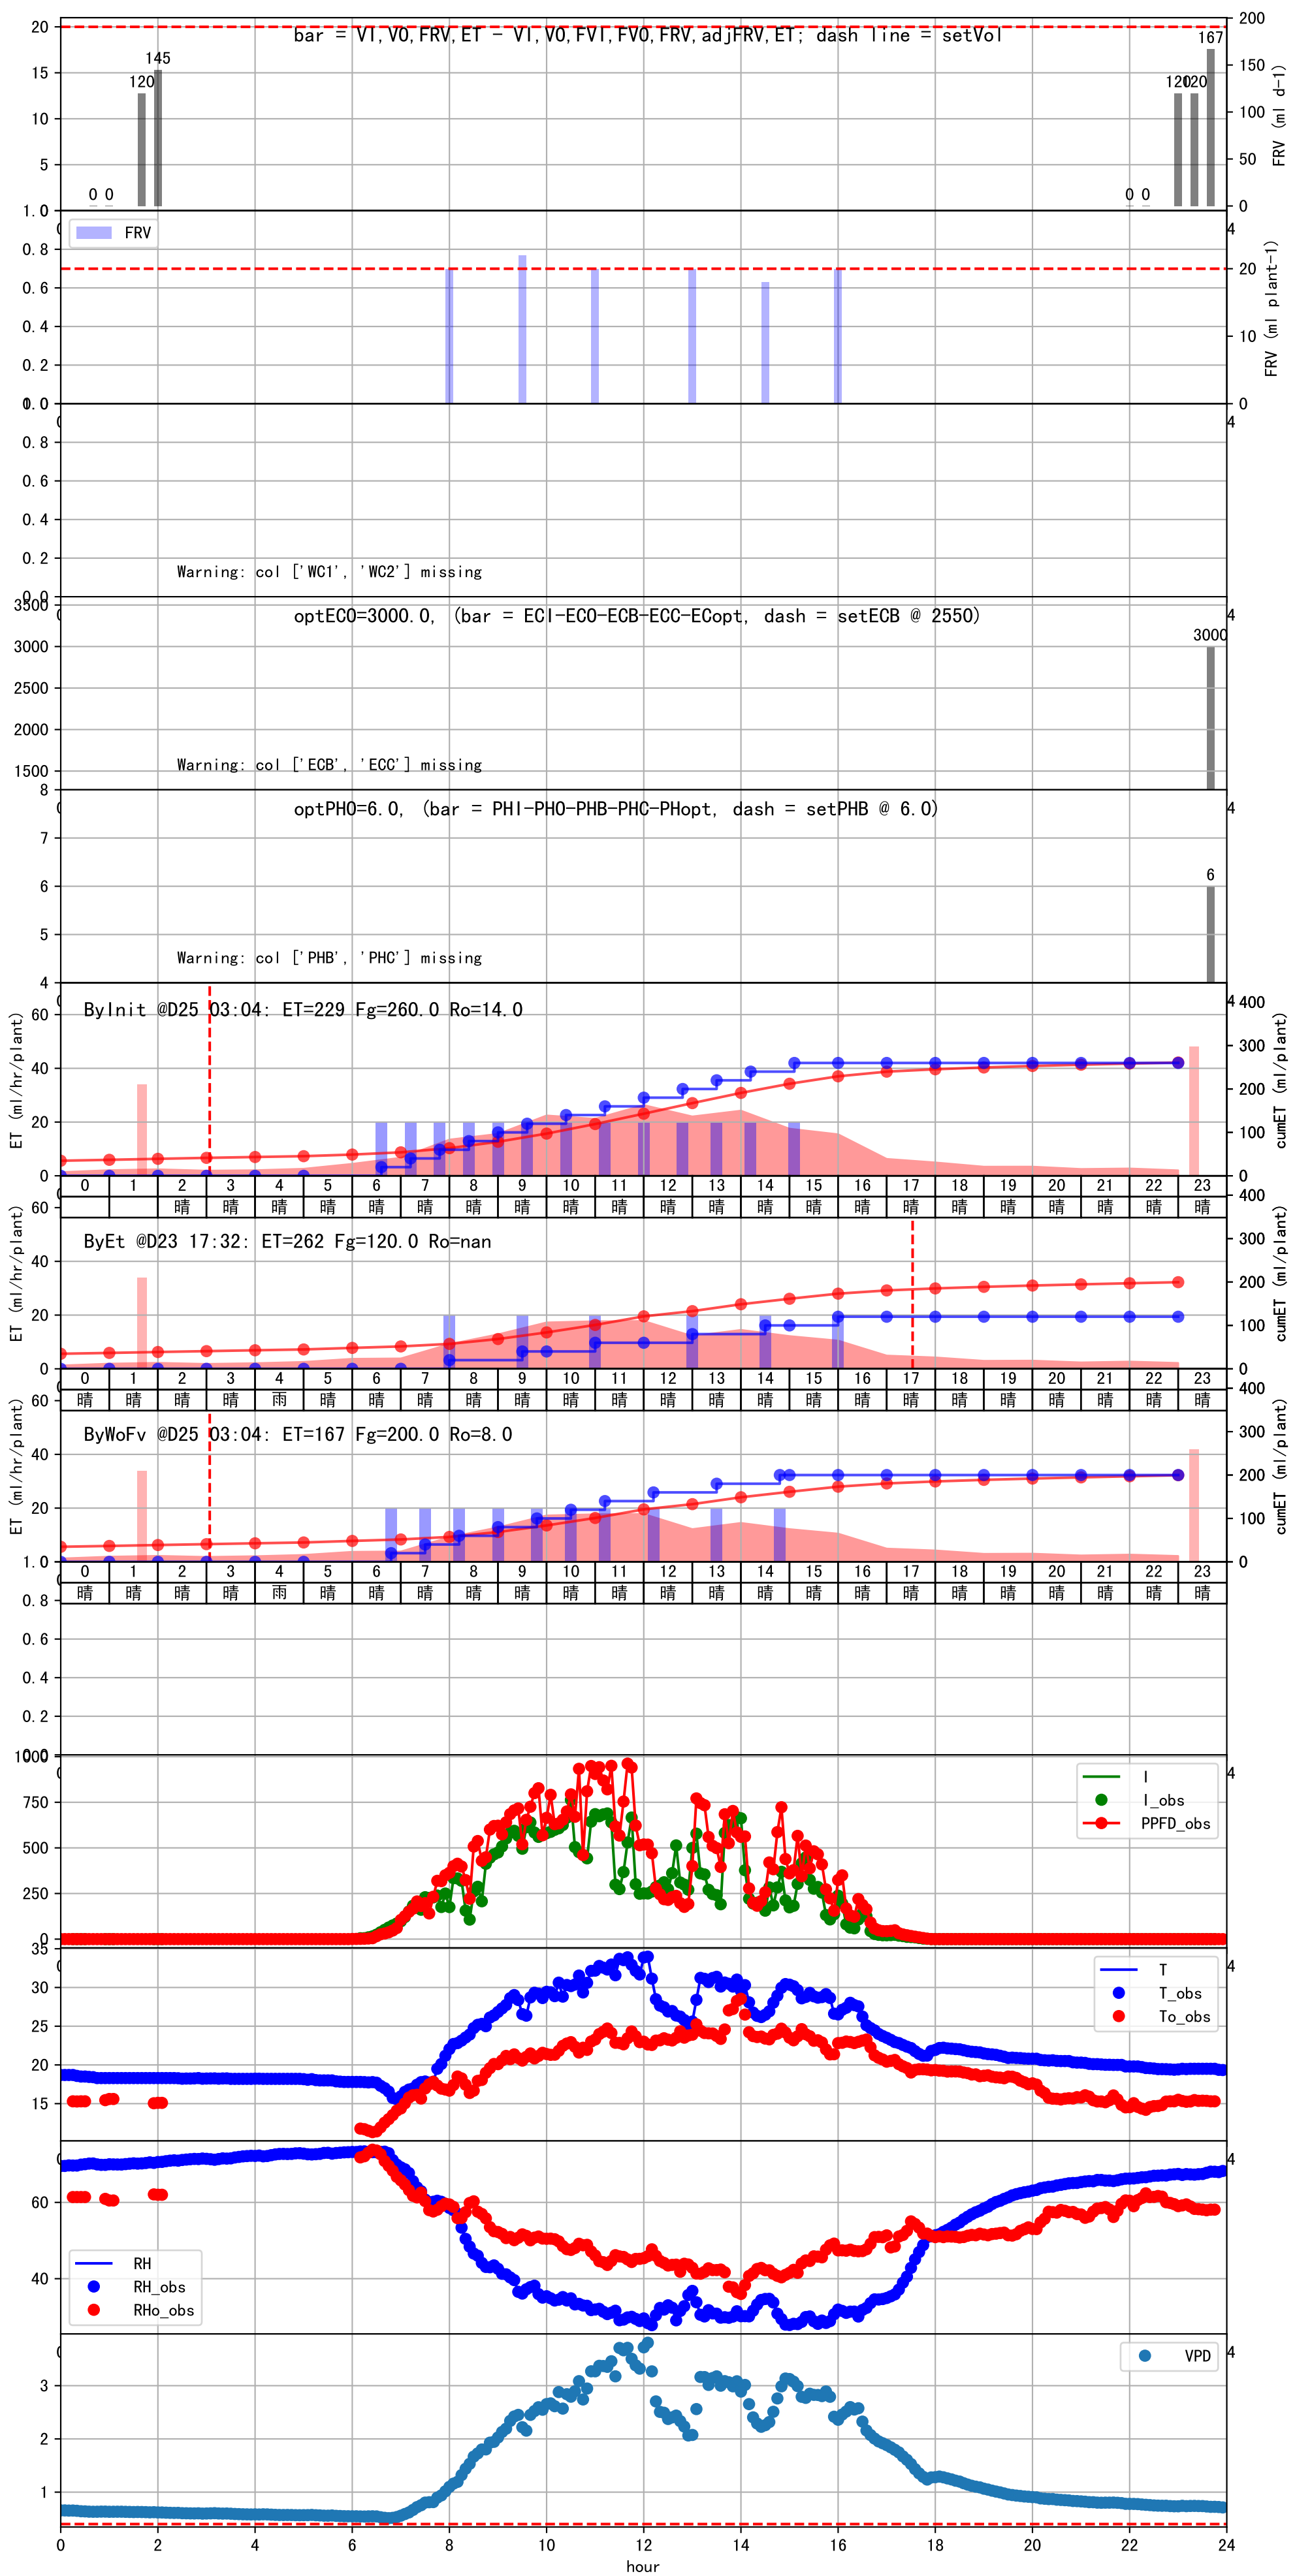

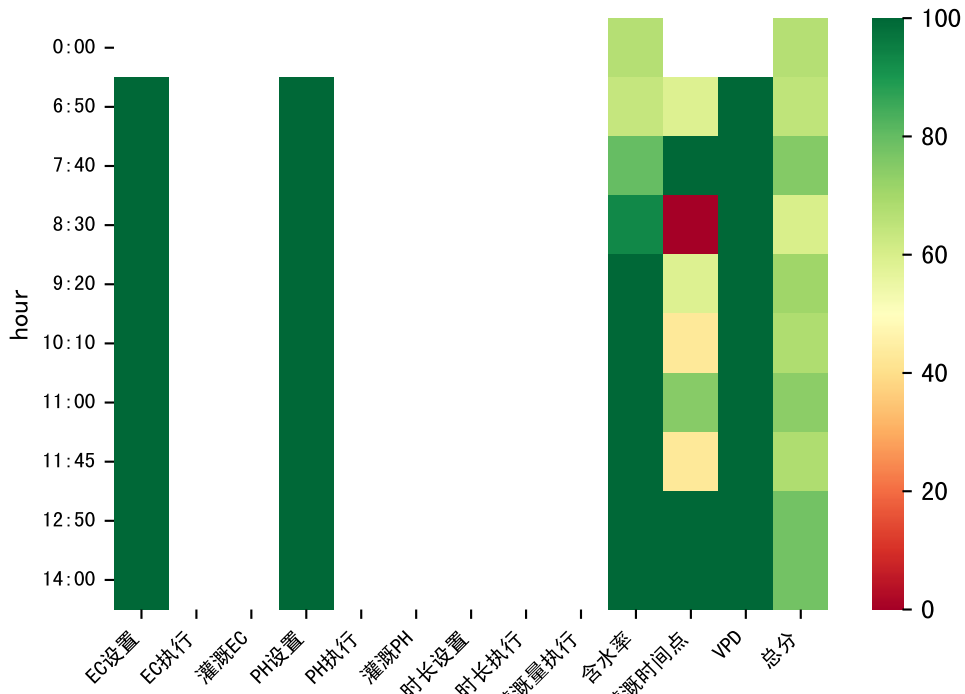

| 时间 | 灌溉时长(秒) | 灌溉量(毫升/株) | 灌溉总量(方/次) | 天气 | 注释 |
|-------|-------------|-----------|-----------|----|-----------------------|
| 06:50 | 150 | 20.0 | 0.12 | 晴 | 假设@06:50 手动 (未用传感器) |
| 07:40 | 150 | 20.0 | 0.12 | 晴 | 假设@07:40 手动 (未用传感器) |
| 08:30 | 150 | 20.0 | 0.12 | 晴 | 假设@08:30 手动 (未用传感器) |
| 09:20 | 150 | 20.0 | 0.12 | 晴 | 假设@09:20 手动 (未用传感器) |
| 10:10 | 150 | 20.0 | 0.12 | 晴 | 假设@10:10 手动 (未用传感器) |
| 11:00 | 150 | 20.0 | 0.12 | 晴 | 假设@11:00 手动 (未用传感器) |
| 11:45 | 150 | 20.0 | 0.12 | 晴 | 假设@11:45 手动 (未用传感器) |
| 12:50 | 150 | 20.0 | 0.12 | 多云 | 假设@12:50 手动 (未用传感器) |
| 14:00 | 150 | 20.0 | 0.12 | 多云 | 假设@14:00 手动 (未用传感器) |
| 总计 | 1350.0 (9次) | 180.0 | | | 建议进液EC: 2590, PH: 6.0 |

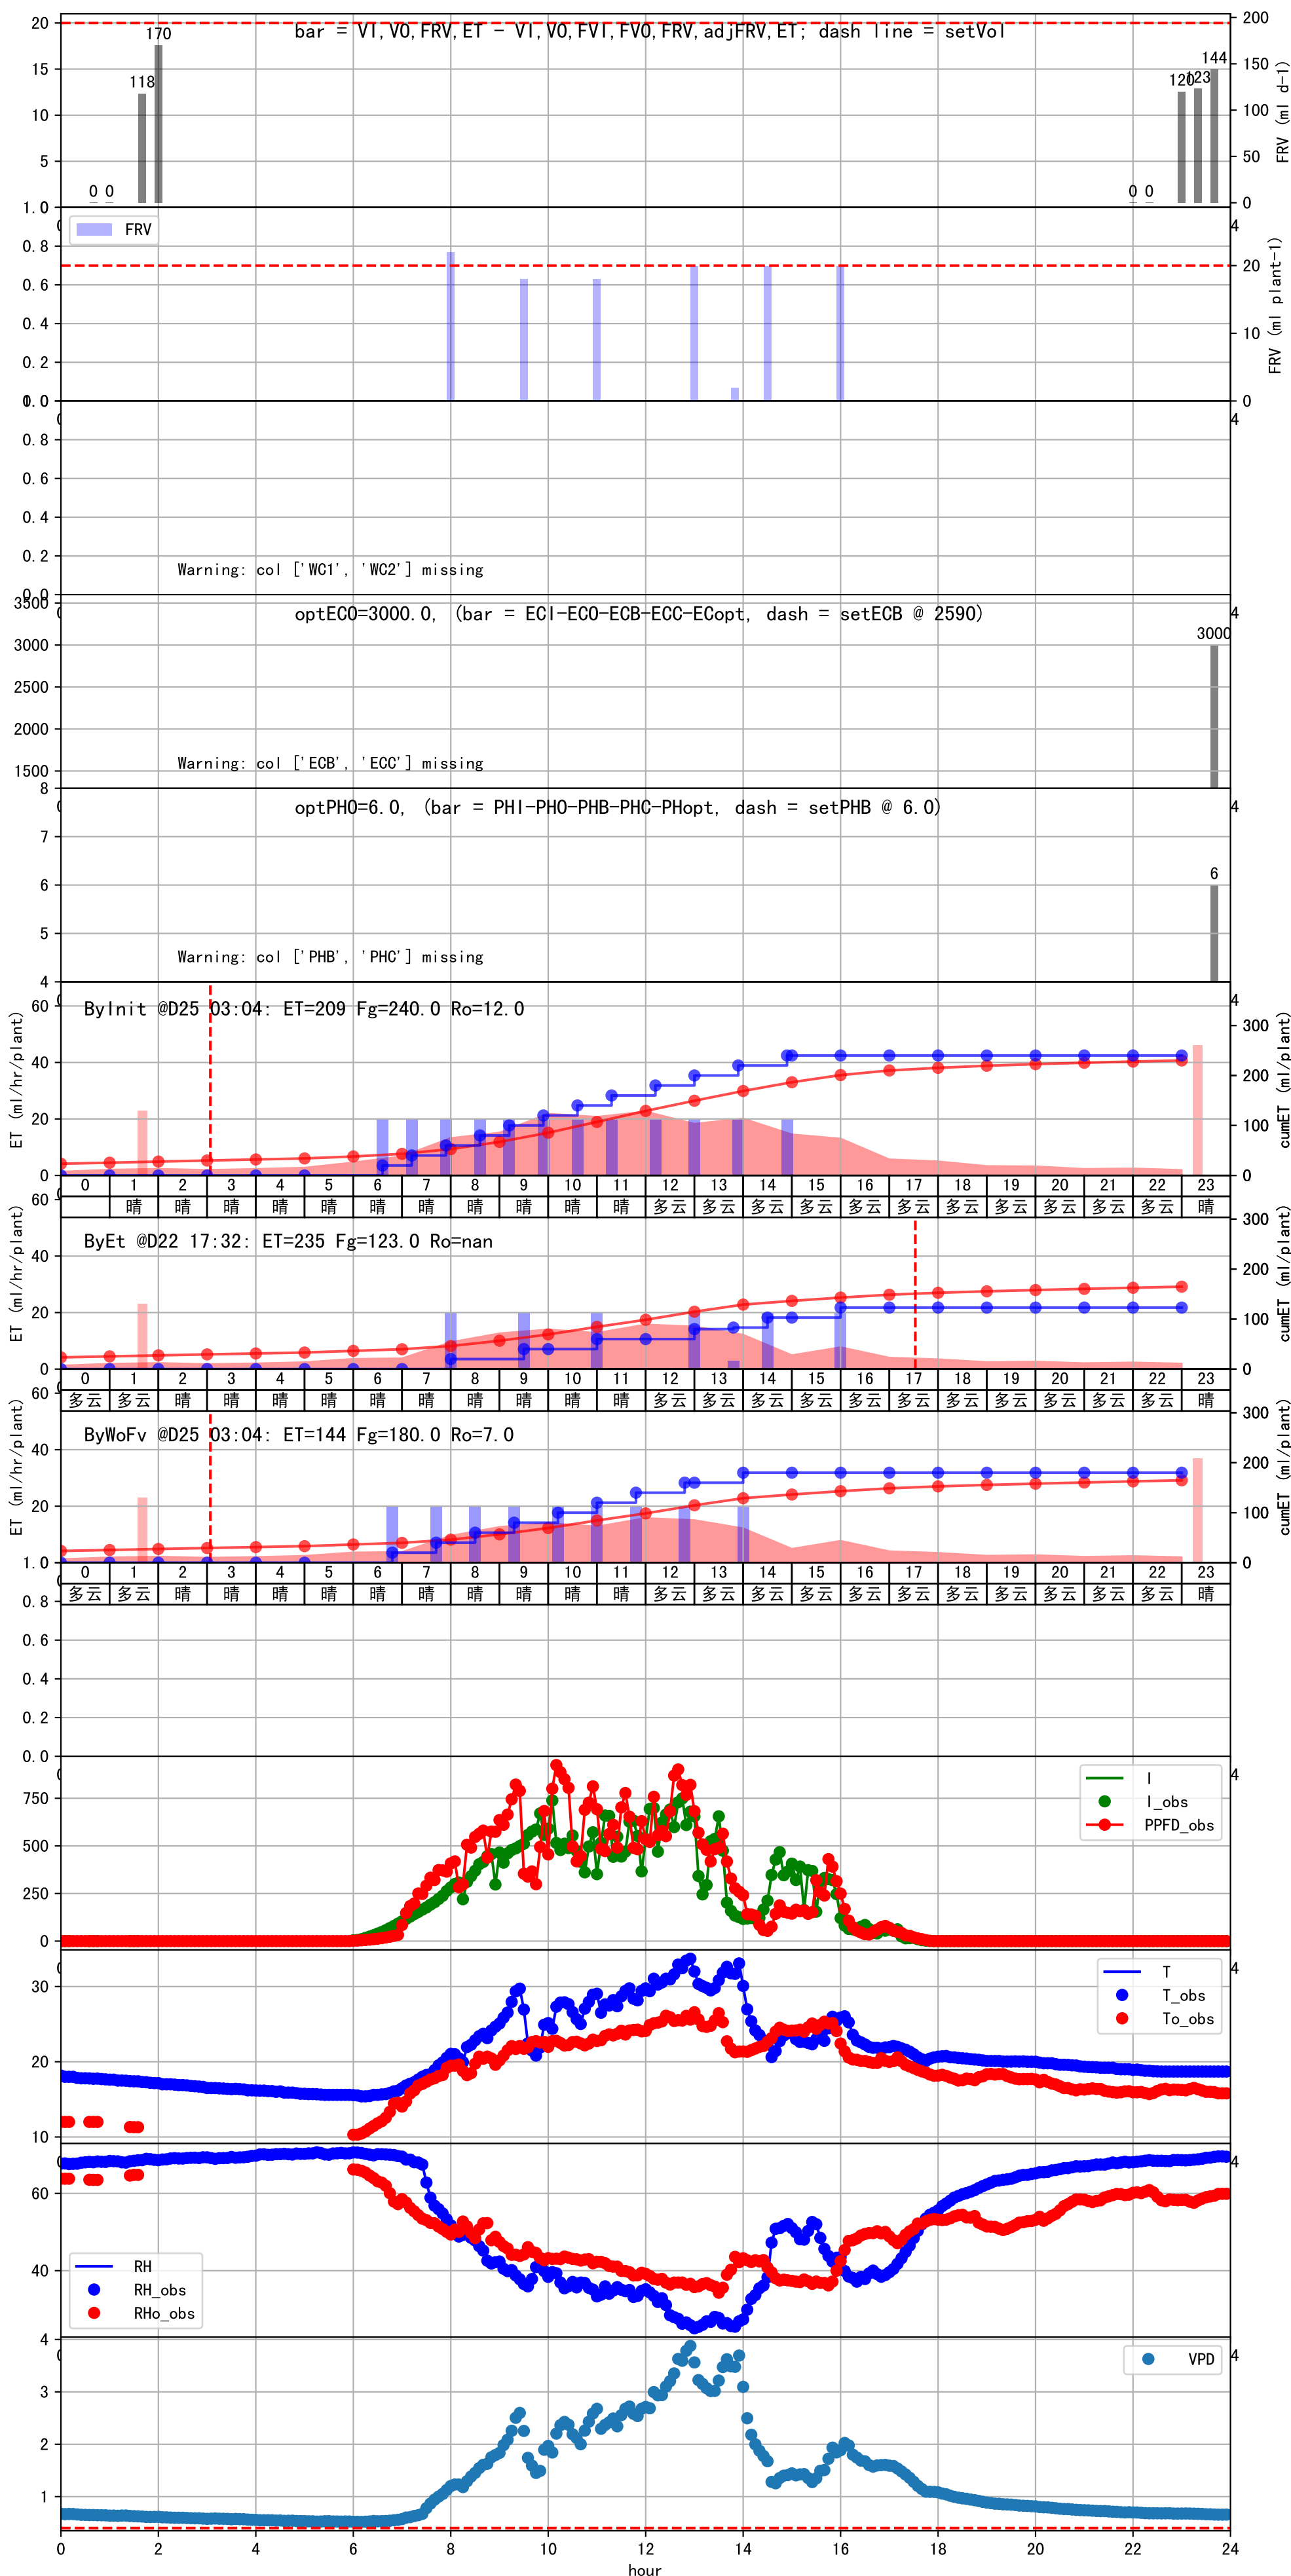

| 时间 | 灌溉时长(秒) | 灌溉量(毫升/株) | 灌溉总量(方/次) | 天气 | 注释 |
|-------|--------------|-----------|-----------|----|-----------------------|
| 06:50 | 152 | 20.0 | 0.12 | 晴 | 假设@06:50 手动(未用传感器) |
| 07:35 | 152 | 20.0 | 0.12 | 晴 | 假设@07:35 手动(未用传感器) |
| 08:20 | 152 | 20.0 | 0.12 | 晴 | 假设@08:20 手动(未用传感器) |
| 09:05 | 152 | 20.0 | 0.12 | 晴 | 假设@09:05 手动(未用传感器) |
| 09:50 | 152 | 20.0 | 0.12 | 晴 | 假设@09:50 手动(未用传感器) |
| 10:35 | 152 | 20.0 | 0.12 | 晴 | 假设@10:35 手动(未用传感器) |
| 11:30 | 152 | 20.0 | 0.12 | 晴 | 假设@11:30 手动(未用传感器) |
| 12:30 | 152 | 20.0 | 0.12 | 晴 | 假设@12:30 手动(未用传感器) |
| 13:30 | 152 | 20.0 | 0.12 | 晴 | 假设@13:30 手动(未用传感器) |
| 14:40 | 152 | 20.0 | 0.12 | 晴 | 假设@14:40 手动(未用传感器) |
| 总计 | 1520.0 (10次) | 200.0 | | | 建议进液EC: 2550, PH: 6.0 |

